

令和4年4月1日

板倉町第1行政区
水道使用者 各位

(公印省略)
群馬東部水道企業団
企業長 清水 聖義
(工務課)

板倉北配水場の運用開始に伴う水道水の切り替え作業について（お知らせ）

日頃より、水道事業に対しまして、ご理解ご協力を頂き厚く御礼申し上げます。


令和2年5月から2か年で工事を行ってきた板倉北配水場の工事が完了し、この度運用を開始する準備が整いました。この間、地区の皆様にはご協力を賜り誠にありがとうございました。

新施設の運用開始に伴う水道水の切り替え作業について、下記のとおり実施することとなりましたのでお知らせいたします。

地区の皆様には再びの切り替え作業でご迷惑をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願いします。

記

1. 切替作業日時 令和4年4月20日（水）午後2時00分 ～ 午後4時00分
2. 注意事項
 - ・ 切り替え作業にあたり断水はありません。
 - ・ 作業中は一時的に水の出が悪くなることがあります。
 - ・ 作業は慎重に行いますが濁水が発生することがあります。
 - ・ 宅内での作業はありません。
3. 問合せ先 ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡ください。

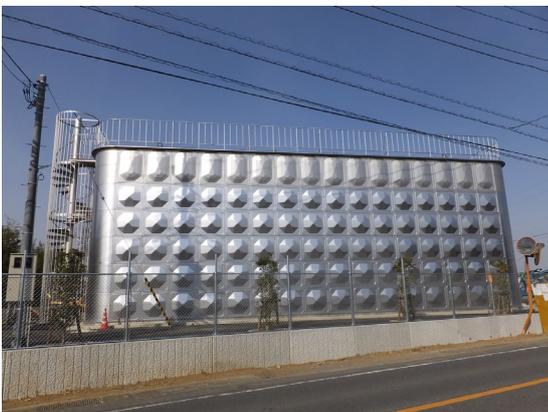

運用が開始となる板倉北配水場

○切り替え作業時の緊急連絡先
群馬東部水道企業団 館林支所
Tel 0276-80-3201
○作業時以外の連絡先（平日 8:30～17:15）
群馬東部水道企業団 工務課 施設係
Tel 0276-45-2733

板倉北配水場について

老朽化した板倉北浄水場を耐震性のある配水場として新たに整備し、強靱な水道を構築します。また、効率的な水運用の実現のため、館林第二浄水場で浄水した水を配水する運用に変更します。

板倉北配水場は、有事の際、緊急給水拠点としても活用できる施設となります。

【POINT】

今回の切り替え作業をもって、板倉北配水場建設に伴う、当地区における水道水の切り替え作業は終了となります。

作業後は、館林第二浄水場（館林市細内町）から送られてくる水道水が、板倉北配水場の配水タンクに一度貯留後、場内のポンプを使用して地区へ配られるようになります。

館林第二浄水場は、地下水を水源とした浄水場で、水源水質が良好な機場です。



《主な水質データ》 ※数値は平均値

水質基準項目（抜粋）	水質基準値	令和2年5月以前	令和2年5月～令和4年4月※		令和4年4月切り替え以降
			エリア西	エリア東	
ヒ素及びその化合物(mg/L)	0.01 以下	0.002	0.001 未満	0.002	0.001 未満
塩素酸(mg/L)	0.6 以下	0.15	0.10	0.06 未満	0.06 未満
総トリハロメタン(mg/L)	0.1 以下	0.013	0.016	0.005	0.003
トリクロロ酢酸(mg/L)	0.03 以下	0.004	0.004	0.002 未満	0.003 未満
アルミニウム及びその化合物(mg/L)	0.2 以下	0.03	0.02	0.02 未満	0.02 未満
pH値	5.8～8.6	7.9	7.6	8.1	7.3
色度（度）	5 以下	0.9	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素(mg/L)	10 以下	0.1 未満	1.2	0.1 未満	1.8

この水になります

※令和2年5月～令和4年4月については、板倉北配水場建設にあたり、暫定的に板倉西配水場（板倉町板倉）と板倉東浄水場（板倉町海老瀬）からの水を当地区に融通しているため、場所により異なる水質となっております。

＜切り替え作業における留意点について＞

- ・作業に伴い一時的に水圧が低下することがあります。
- ・濁水（赤水等）が発生することがあります。

※作業後、蛇口から濁った水が出た時は、しばらく水を出していただくときれいになります。

それでも改善されない時は、下記問合せ先までご連絡ください。

切替作業 日時：令和4年4月20日（午後2時00分～午後4時00分）

作業時 問合せ：群馬東部水道企業団 館林支所 0276-80-3201

—皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします—