

3. 施 設

(1) 現有施設概要	
1) 取水施設	23
2) 導水施設	32
3) 浄水施設	33
4) 送水施設	42
5) 配水施設	44
6) 非常用設備	49
7) 発電設備	52
(2) 導・送・配水管延長（口径別）	53
(3) 取水量・配水量	
1) 取水量の推移	54
2) 配水量の推移	55
3) 月別配水量・送水量	56
(4) 送配水フロー図	69
(5) 電力量及び電気使用料金	
1) 太田市	70
2) 館林市	71
3) みどり市	71
4) 板倉町	73
5) 明和町	73
6) 千代田町	74
7) 大泉町	74
8) 邑楽町	75
9) みどり浄水場	75
10) 東部浄水場	75
11) 企業団	75
(6) 発電量及び売電料金	
1) 毛里田太陽光発電所	76
2) 新田太陽光発電所	76
3) みどり支所太陽光発電所	77
4) 新田水道発電所(小水力発電)	77
(7) 管路整備状況	
1) 本管布設状況	78
2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率	78
3) 新設管整備状況	79
4) 老朽管整備状況	79
5) 漏水修繕実績	79

3. 施 設

(1) 現有施設概要

1) 取水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬川取水場	取水口 計装設備 扉室 電気室	(渡良瀬浄水場1系) 取水口径1,000mm 導水口径800mm RC造40m ² 流量計・濁度計・pH計・シアン計ほか RC造 85.85m ² 下部RC鉄骨造平屋建 210m ²	一式 一式	表流水(渡良瀬川)
太田第1水源 1号井	浅井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場1系) 内径800mm×深24m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 80mm×30m×0.417m ³ /分×5.5kW	1 井 1 台	地下水
2号井	浅井戸	内径800mm×深24m	1 井	休止中
3号井	集水埋設管 接合井 集水井 ポンプ設備 電気室	多孔管 内径800mm 内径2.0m×深5.6m 内径2.0m×深5.2m 内径3.0m×深5.6m 内径3.0m×深5.5m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 250mm×15m×6.90m ³ /分×30.0kW RC造平屋建 110.11m ²	273m 1 井 1 井 1 井 1 井 1 台	
太田第2水源 1号井	浅井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場2系) 内径9m×深11m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 250mm×27.0m×5.00m ³ /分×45.0kW φ 200mm×24.0m×3.60m ³ /分×30.0kW	1 井 1 台 1 台	地下水
2号井	ポンプ室 浅井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 86.54m ² 内径9m×深11m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 200mm×36.0m×5.05m ³ /分×45.0kW φ 80mm×21.0m×1.22m ³ /分×7.5kW	1 井 1 台 1 台	
3号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 43.27m ² 内径800mm×深30m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 250mm×24.0m×5.75m ³ /分×37.0kW	1 井 1 台	
4号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	CB造平屋建 24.01m ² 内径600mm×深34m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 150mm×50.0m×2.10m ³ /分×30.0kW	1 井 1 台	
5号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 98.73m ² 内径800mm×深45m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 150mm×30.5m×3.50m ³ /分×30.0kW	1 井 1 台	
6号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備 ポンプ室	CB造平屋建 24.01m ² 内径350mm×深120m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機) φ 150mm×41.0m×2.70m ³ /分×30.0kW CB造平屋建 25.00m ²	1 井 1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
7号井	深井戸 ポンプ設備	内径350mm×深70m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×41.0m×2.70m³/分×30.0kW	1 井 1 台	非常用
8号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	CB造平屋建 25.00m² 内径400mm×深150m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×63.0m×2.09m³/分×45.0kW	1 井 1 台	
太田第3水源 1号井	深井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場1系) 内径800mm×深30m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×21m×1.00m³/分×5.5kW	1 井 1 台	休止中
2号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	CB造平屋建 24.01m² 内径800mm×深30m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×30m×2.20m³/分×18.5kW	1 井 1 台	
3号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	CB造平屋建 16.79m² 内径800mm×深27m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×30m×1.50m³/分×11.0kW	1 井 1 台	
4号井	ポンプ室 浅井戸 ポンプ設備 ポンプ室	プレハブ造 9.0m² 内径1800mm×深12m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 100mm×27m×0.80m³/分×7.5kW CB造平屋建 23.2m²	1 井 1 台 1 台	
太田第4水源 1号井	深井戸 ポンプ設備	(利根浄水場系) 内径500mm×深157m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×49m×3.00m³/分×37.0kW	1 井 1 台	地下水
2号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 52m² 内径500mm×深200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×32m×3.20m³/分×30.0kW	1 井 1 台	
3号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 27m² 内径400mm×深150m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×44m×1.70m³/分×18.5kW	1 井 1 台	
4号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 27m² 内径500mm×深161m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×32m×2.00m³/分×18.5kW	1 井 1 台	
5号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備 ポンプ室	RC造平屋建 27m² 内径500mm×深186m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×56m×1.80m³/分×30.0kW RC造平屋建 30.25m²	1 井 1 台 1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
6号井	深井戸	内径500mm×深150m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×46m×2.10m ³ /分×30.0kW	1 台	
7号井	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
	深井戸	内径500mm×深183m	1 井	
8号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×43m×2.00m ³ /分×22.0kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
9号井	深井戸	内径500mm×深151m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×2.50m ³ /分×30.0kW	1 台	
10号井	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
	深井戸	内径500mm×深178m	1 井	
11号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×53m×2.00m ³ /分×30.0kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
	深井戸	内径500mm×深170m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×2.10m ³ /分×26.0kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52m ²		
	深井戸	内径400mm×深180m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×3.00m ³ /分×37.0kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 16m ²		
太田第5水源		(大泉第一浄水場系)		地下水
1号井	浅井戸	円筒型RC造 内径8.0m×深12.0m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.26m ³ /分×22kW	1 台	
2号井	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
	浅井戸	円筒型RC造 内径8.0m×深12.3m	1 井	
3号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 250mm×50m×5.00m ³ /分×80kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
4号井	浅井戸	円筒型RC造 内径8.0m×深11.9m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 250mm×50m×5.00m ³ /分×80kW	1 台	
5号井	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
	深井戸	内径1.0m×深56.0m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×74m×3.00m ³ /分×55kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
	浅井戸	円筒型RC造 内径8.0m×深7.7m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×50m×1.00m ³ /分×15kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
6号井	深井戸	内径500mm×深195.0m	1 井	R4年度、大泉5号井のポンプを移設
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.50m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 12.60m ²		
7号井	深井戸	内径500mm×深194.0m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×90m×1.00m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 12.60m ²		
8号井	深井戸	内径500mm×深156.0m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×71m×2.50m ³ /分×45kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 12.60m ²		
管理本館		RC造平屋建 304m ²		

但し、深>24mについて深井戸として計上

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
北着水井系				地下水
館林16号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林17号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林18号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林19号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林20号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林21号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×44m×2.53m ³ /分×33kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林22号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×55m×1.40m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林23号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m³/分×37kW	1 台	
館林25号井	ポンプ室	RC造 11.2m²		
	深井戸	φ 300mm×206m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×57m×1.05m³/分×18.5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 2.7m²		
南着水井系				地下水
館林2号井	深井戸	φ 300mm×180m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×49m×2.5m³/分×30kW	1 台	
館林4号井	ポンプ室	ステンレス造 2.8m²		
	深井戸	φ 300mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×35m×1.19m³/分×11kW	1 台	
館林8号井	ポンプ室	RC造 4.36m²		
	深井戸	φ 300mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×45m×1.6m³/分×18.5kW	1 台	
館林11号井	ポンプ室	プレハブ造 6.82m²		
	深井戸	φ 300mm×211m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m³/分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 2.38m²		
配水塔系				地下水
館林3号井	深井戸	φ 300mm×210m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.7m³/分×22kW	1 台	
館林5号井	ポンプ室	RC造 4.36m²		
	深井戸	φ 300mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×52.5m×1.0m³/分×15kW	1 台	
館林7号井	ポンプ室	RC造3.93m²		
	深井戸	φ 300mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×39m×1.12m³/分×11kW	1 台	
館林12号井	ポンプ室	RC造 3.93m²		
	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×62m×1.05m³/分×37kW	1 台	
館林13号井	ポンプ室	RC造 5.5m²		
	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×44m×2.24m³/分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林14号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.5m ³ /分×37kW	1 台	
館林15号井	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
	深井戸	φ 400mm×210m	1 井	
館林24号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×51m×2.58m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林26号井	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.5m ³ /分×37kW	1 台	
館林27号井	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
	深井戸	φ 400mm×206m	1 井	
館林27号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×62m×1.54m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.51m ²		
館林27号井	深井戸	φ 400mm×206m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×55m×2.24m ³ /分×37kW	1 台	
館林27号井	ポンプ室	RC造 7.25m ²		

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり第1水源	取水口	コンクリート堰堤 上巾1.2m×下巾2.5m 取水路H1.3m×L18.2m		表流水(川口川)
	沈砂池	RC造 175m ³	1 池	
みどり第2水源	取水口	RC造 12.95m×5.0m×9.55m		表流水(渡良瀬川)
	ポンプ井	RC造 12.00m×8.0m×13.59m		
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×18.7m×3.48m ³ /分×22kW	5 台	
	沈砂池	PC造 D28.0m×H4.9m(2重構造) 3000m ³	1 池	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×62m×3.5m ³ /分×55kW	4 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北浄水場 板倉4号井	深井戸	φ 400mm×178m	1 井	地下水 令和2年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×24m×1.4m ³ /分×15kW	1 台	
板倉8号井	ポンプ升	RC造 1.65m×1.20m×1.45m		令和2年度廃止
	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×35m×1.8m ³ /分×26kW	1 台	
板倉8号井	ポンプ升	RC造 1.50m×2.00m×1.30m		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉岩田浄水場 板倉6号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×213m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×57m×1.5m ³ /分×22kW	1 井 1 台	地下水
板倉10号井	ポンプ升 深井戸 ポンプ設備	RC造 1.50m×1.10m×1.75m φ 400mm×200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×25m×3.0m ³ /分×22kW	1 井 1 台	
	ポンプ升 制御室	RC造 φ 600mm×0.6m CB造 23m ²		
板倉東浄水場 板倉5号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×2.1m ³ /分×18.5kW	1 井 1 台	地下水
板倉7号井	ポンプ升 深井戸 ポンプ設備	RC造 1.20m×1.50m×1.10m φ 400mm×200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.0m ³ /分×30kW	1 井 1 台	
	ポンプ升 制御室	CB造 2.00m×1.50m×1.20m CB造 39.96m ²		
板倉南浄水場 板倉9号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×201m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.87m ³ /分×30kW	1 井 1 台	地下水
	ポンプ升 制御室	RC造 φ 600mm×0.5m RC造 49.68m ²		

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒浄水場 明和2号井	深井戸 ポンプ設備	φ 300mm×200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×48m×0.83m ³ /分×15kW	1 井 1 台	地下水 平成28年度廃止
明和南大島浄水場 明和6号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×51m×1.91m ³ /分×37kW	1 井 1 台	地下水
明和大輪浄水場 明和5号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×226m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×1.39m ³ /分×19kW	1 井 1 台	地下水 令和2年度廃止
明和7号井	深井戸 ポンプ設備	φ 300mm×220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 100mm×37m×1.39m ³ /分×15kW	1 井 1 台	令和2年度廃止

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第三浄水場 千代田2号井 (第三浄水場内)	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×30m×2.5m ³ /分×22kW	1 井 1 台	地下水 (予備水源：未稼働)
千代田3号井 (第四浄水場内)	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.5m ³ /分×30kW	1 井 1 台	
千代田第四浄水場 千代田4号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×210m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×60m×2.5m ³ /分×37kW	1 井 1 台	地下水
千代田第五浄水場 千代田5号井 (第五浄水場内)	深井戸 ポンプ設備	φ 350mm×220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.17m ³ /分×30kW	1 井 1 台	地下水

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場 大泉1号井	深井戸 ポンプ設備	φ 300mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 150mm×1.60m ³ /分×26kW	1 井 1 台	地下水
大泉3号井	深井戸 ポンプ設備	φ 300mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 150mm×3.20m ³ /分×37kW	1 井 1 台	
大泉4号井	深井戸 ポンプ設備	φ 300mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 150mm×3.20m ³ /分×30kW	1 井 1 台	
大泉10号井	深井戸 ポンプ設備	φ 300mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 150mm×3.50m ³ /分×30kW	1 井 1 台	
大泉第二配水場 大泉5号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機)	1 井	地下水 令和2年度廃止
大泉6号井	深井戸 ポンプ設備	φ 400mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 150mm×30m×2.00m ³ /分×18.5kW	1 井 1 台	令和2年度廃止
大泉8号井	深井戸 ポンプ設備	φ 500mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 200mm×3.50m ³ /分×30kW	1 井 1 台	令和2年度廃止
大泉9号井	深井戸 ポンプ設備	φ 500mm×180m 水中モーターポンプ(口径×吐出量×電動機) φ 200mm×3.50m ³ /分×30kW	1 井 1 台	令和2年度廃止

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野配水場 邑楽1号井	深井戸	φ 500mm×200m	1 井	地下水 配水場化により 令和4年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×40m×2.6m ³ /分×30kW	1 台	
邑楽7号井	ポンプ室	CB造 5.5m×3.3m×2.5m		令和4年度廃止
	深井戸	φ 500mm×200m	1 井	
邑楽8号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×40m×2.60m ³ /分×30kW	1 台	令和4年度廃止
	ポンプ室	CB造 3.7m×3.2m×2.5m		
	深井戸	φ 400mm×180m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×40m×2.60m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	CB造 2.5m×3.0m×2.1m		
邑楽第三浄水場 邑楽4号井	深井戸	φ 350mm×200m(FRP製)	1 井	地下水
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×40m×2.0m ³ /分×22kW	1 台	
邑楽5号井	ポンプ室	RC造 1.5m×4.0m×1.5m		令和2年度休止
	深井戸	φ 300mm×144m	1 井	
邑楽6号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×40m×1.75m ³ /分×18.5kW	1 台	令和2年度休止
	ポンプ室	RC造 2.1m×1.2m×1.3m		
	深井戸	φ 400mm×200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×37m×2.10m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	CB造 3.43m×2.33m×2.42m		

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 渡良瀬川取水場	取水口	取水門 RC造 内寸1.2m×5.5m	2 門	表流水(渡良瀬川)
	取水トンネル	RC造 幅1.2m×高2.5m×長12.68m	2 連	
	取水ポンプ井	RC造 幅4.2m×高16.7m×長5.0m	2 井	有効容量 174m ³
	取水ポンプ室	RC造 1階103.97m ² 2階80.66m ²	1 棟	
	取水ポンプ設備	水中モーターポンプ φ 300mm×48m×10.3m ³ /分×132kW	4 台	
	計装設備	濁度計・pH計・水位計	一式	
	電気設備	750kVA変圧器 6600V/420V-210V	1 台	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	取水口	取水口スクリーン巾3.168m×高3.853m	1 基	表流水(利根川)
	取水ゲート	幅1.5m×高1.5m	1 門	
		開閉装置、電動機、減速機、 都市用水操作盤、水位計ほか	一式	
	取水樋管	幅1.5m×高1.5m	76.99m	
	接合井	RC造 幅4.8m×長6.3m×高5.2m	1 井	
	弁室	空気弁 φ 200mm、電動バタフライ弁1,100mmほか	一式	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	機械設備 電気設備 水質測定機器	外部注水洗浄型ストレーナ 現場操作盤、水質現場盤ほか アンモニア計・シアン計・濁度計・ 導電率計・pH計ほか	2 台 一式 一式	

2) 導水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田第1水源 (渡良瀬浄水場1系)	沈砂池	RC造(半地下式) 長29.2m×幅5.0m×有効水深3.7m	2 池	1,026.43m ³
太田第5水源 (大泉第一浄水場系)	調整塔	下部RC造 上部PC造 内径12.5m×水深10m×高35.73m	1 基	1,200m ³

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
揚水ポンプ井 (館林第二浄水場系)	ポンプ井 ポンプ設備	RC造 8.6m×7.2m×5.0m φ200mm×43m×4.62m ³ /分×55kW	2 池 4 台	560m ³

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり第1水源 (川口川)	隧道 接合井 水管橋	馬蹄形 幅0.92m×高1.25m RC造 10m ³ 逆三角形ワーレントラス 鋼管製 φ500mm	785m 1 井 91.2m	

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 渡良瀬川取水場	導水管	鋼管製 φ800mm	436m	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	導水管 流量計室	鋼管STW400 口径1,100mm RC造 幅4.47m×長11m×高3.7m 超音波流量計ほか	446.41m 1 室 一式	
東部浄水場	揚水ポンプ井 制水扉 返送管バルブ室 除塵機 揚水ポンプ流出弁 揚水ポンプ棟 ポンプ設備	RC造 幅21m×長7.5m×高7m(14.9m) 有効径 W900mm×H1,350mm 電動機ほか RC造 幅3m×長2.5m×高8m 自動除塵機 全高15,075mm 全幅2,000mm 水切り自動スクリーン 深550mm×長2,000mm スクリーンかす移送トラフ 幅456mm×長9,900mm スクリーンかすホッパー 容量3m ³ バタフライ弁 φ1,100 バルブコントロールほか RC造 1,220m ² 小ポンプ φ250mm×12m×7.7m ³ /分×22kW 大ポンプ φ350mm×12m×15.3m ³ /分×45kW 各種電動・手動弁、電磁流量計ほか	1 井 4 台 2 室 2 台 1 台 1 台 1 台 2 台 1 棟 2 台 2 台 一式	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場	電気設備	変圧器一次盤、母線連絡盤、変圧器盤、 揚水ポンプ盤、アクティブフィルタ盤、 総括盤ほか	一式	

3) 浄水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田第1水源 (渡良瀬浄水場1系)	活性炭 注入設備	RC造(2階建 456.81㎡) 注入ポンプ 0.029m³/分×2.2kW 溶解槽3.0m×3.0m×深3.5m(有効深2.4m)	2 台 2 槽	43.2m³
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	着水井	RC造 径10.5m×深5.5m(有効深4m)	1 池	容量 346.2m³
	計量槽	RC造 4.2m×9.4m×深7.2m(有効深6m)	1 槽	容量 181.5m³
	混和池	RC造 4.2m×4.2m×深5m(有効深4.15m)	1 池	容量 73.2m³
	フロック形成池	RC造 3.5m×14.2m×深3.95m (有効深3.45m)×3列/池 機械攪拌 (フロッケータ2.2kW×4台、1.5kW×2台)	2 池	容量 1,028.8m³ (514.4m³×2池)
	薬品沈でん池	RC造 13.8m×21.9m×深5.5m(有効深3.5m) 傾斜板66枚×11列×2池×2水路 汚泥掻寄機(水中けん引式クレーン)	2 池 8 台	容量 2,115m³ 傾斜板 計2,904枚
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式) 4.1m×12.3m(50.43㎡)	1 2 池	ろ過面積 605.16㎡
	浄水池	RC造(半地下式)40m×20m×深5.2m (有効深 3.5m)	2 池	容量 5,600m³ (2,800m³×2池)
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×400kVA(補機用) 6.6kV/420V×300kVA(取水ポンプ用)	2 台 1 台	
	監視制御設備	監視制御端末(VS5000) 監視端末 水運用支援端末	2 台 1 台 1 台	
	計装設備	残留塩素計・流量計・水位計ほか	一式	
	遠制装置	テレコンテレメータほか	一式	
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.15 貯槽タンク 20m³/槽(PE製) 次亜塩素注入ポンプ(電磁ポンプ) 次亜塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	2 槽 4 台 4 台	1系前塩素 1系中・後・2系中・後
	凝集剤 注入設備	PAC(ポリ塩化アルミニウム) 濃度10% 比重1.21 貯槽タンク 20m³/槽(PE製) PAC移送ポンプ 44L/分×38m×3.7kW PAC注入小出槽 1m³/槽(PE製) PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	2 槽 2 台 1 槽 1 台	1系
	アルカリ剤 注入設備	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 受入濃度48% 希釈濃度20% 比重1.2 希釈槽タンク 20m³/槽(SS400製) 貯槽タンク 20m³/槽(PE製) 移送ポンプ 300L/分×10m×2.2kW アルカリ剤注入機(電磁ポンプ2台搭載)	1 槽 2 槽 2 台 2 台	1系前・2系後

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ 64L/分×23m×1.5kW	4 台	塩素・アルカリ注入
	紫外線照射装置	内照式密閉流水型 屋内横型設置 16,000m ³ ×2基=32,000m ³ (最大処理水量)	3 基	常時2基稼働
		240W低圧水銀ランプ×6本×3基		
		オートストレーナ φ400×3基、100V 35W	3 基	常時2基稼働
	洗浄排水池	RC造 8m×16m×深5.3m(有効深2.5m)	2 池	容量 320m ³ /池
		返送ポンプ φ150mm×20m×2.7m ³ /min×15kW	2 台	
		排泥ポンプ φ100mm×15m×1.8m ³ /min×11kW	2 台	
	排泥池	RC造 13m×13m	2 池	容量 422m ³ /池
		円形スラッジ掻寄機 0.75kW	2 台	
		排泥池送泥ポンプ 0.44m ³ /分×3.7kW	2 台	
	濃縮槽	RC造 13m×13m	2 池	容量 422m ³ /池
		円形スラッジ 掻寄機 1.5kW	2 台	
		濃縮槽送泥ポンプ0.5m ³ /分×5.5kW	2 台	
	強制濃縮設備	汚泥貯留槽	1 池	
		4m×4m×高4.9m(有効高3.4m)		
		濃縮汚泥貯留槽	1 池	
		4m×4m×高4.9m(有効高3.4m)		
太田 利根浄水場 昭和50年度竣工		低圧加圧脱水機	3 台	
		ろ液引抜ポンプ・濃縮汚泥移送ポンプ	一式	
		汚泥圧入ポンプほか		
	天日乾燥床	RC造 15m×23m×高1.55m(有効高0.4m)	4 床	乾燥面積 1,380m ²
	残留塩素計	有試薬方式	6 台	
	pH計	ガラス電極方式 KCl補給型	8 台	
	高感度濁度計	レーザー光側方散乱方式	5 台	うち ろ過池洗浄水 捨水測定用1台
	管理棟	RC造3階建 2,579m ²		
	電気棟	RC造2階建 498m ²		
	着水池	RC造 2.7m×5m×深4.05m	2 池	容量 109.4m ³
	攪はん池	RC造 5m×5m×深4.05m	2 池	容量 202.5m ³
	攪はん機	翼寸法 1,650mm×17.2rpm×7.5kW	2 基	
	沈砂池	RC造 30.75m×8m×深3.35m	2 池	容量 1,650m ³
	回収水槽	RC造 16m×6.4m×1.7m	1 池	容量 174.1m ³
	回収ポンプ	水中モーターポンプ φ300mm×8m ³ /分×7m×18.5kW	2 台	
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池・三方弁方式 (除鉄・除マンガン処理)6.04m×6.64m×12池	1 2 池	ろ過面積 481m ²
	浄水池	RC造 フラットスラブ構造(半地下式) 69.2m×24.8m×深5.0m	2 池	容量 17,000m ³
	電気設備	変圧器6.6kV/420V×1000kVA	1 台	
	監視制御設備	監視制御端末	一式	
	計装設備	残留塩素計・流量計・水位計ほか	一式	
	遠制装置	テレコンテレメータほか	一式	
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.12 貯槽タンク 4m ³ /槽(PP製)	2 槽	
	注入ポンプ	一軸ネジ式 30~680cc/分	3 台	(1台は予備)
	残留塩素計	ポーラログラフ方式	2 台	
	pH計	ガラス電極方式 KCl補給型	1 台	
	高感度濁度計	レーザー光側方散乱方式(ろ過水)	1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 利根浄水場 昭和50年度竣工	濁度計 管理本館 電気室	表面散乱光方式(原水) RC造 2 階建 550.46m ² RC造平屋建 402.54m ²	1 台	

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 昭和43年度竣工	北着水井 南着水井 滅菌設備 電気設備	RC造 連結型 185.0m ³ 2.0m×8.4m×2.2m RC造 96.0m ³ 3.0m×8.4m×3.8m 次亜注入装置(0.4kW)北着水用 次亜注入装置(0.4kW)南着水用 次亜注入装置(0.4kW)配水塔用 薬注タンク 2.0m ³ 高圧受電設備	5 井 1 井 2 基 1 基 2 基 2 基 一式	

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 塩原浄水場 昭和48年度竣工	着水井 (混和井) フロック形成池 薬品沈でん池 急速ろ過池 薬品注入設備 浄水池 管理室 排水処理場	着水井 RC造 75m ³ 混和井 RC造 43m ³ (21.5m ³ ×2池) RC造 295m ³ ×2池 RC造 1,150m ³ ×3池 横流式 傾斜板装置 77枚×10段×4列 RC造 33.6m ³ ×6池 凝集剤、次亜、希硫酸、活性炭、アルカリ剤 第1 RC造 2,500m ³ ×2池 第2 RC造 3,000m ³ ×1池 RC造 2階建 796.46m ² 排水池 RC造 85m ³ 排水ピット RC造 40m ³ 濃縮槽 RC造 890m ³ 汚泥脱水機 ろ布固定式加圧脱水機11kW 処理棟 鉄骨造 2階建 ケーキ搬出装置 ケーキホッパー 5m ³ トラフ型ベルトコンベア 5.5kW ケーキコンベア 5.5kW	1 池 2 池 2 池 3 池 6 池 2 池 1 池	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北浄水場		令和2年度廃止		令和4年度配水場化
板倉岩田浄水場 昭和41年度竣工	除鉄除マンガン装置 消毒設備	鋼板製 12.2m ² 166m ³ /日 鋼板製 10m ² 150m ³ /日 次亜注入機 18mL/分×8kg/cm ² ×13W×100V 次亜貯留槽 0.3m ³ 滅菌室 CB造 11.86m ²	1 基 1 基 2 基 1 基	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉東浄水場 昭和50年度竣工	除鉄除マンガソ装置 消毒設備	鋼板製 6.15m ² 325m ³ /日	2 基	ほか予備1台
		次亜注入機 55mℓ/分×10kg/cm ² ×19W×200V	2 基	
	逆洗ポンプ設備	次亜貯留槽 0.5m ³	2 基	
		滅菌室 CB造 16.7m ²		
	ポンプ室	片吸込陸上渦巻ポンプ φ150mm×φ125mm×10m×4.3m ³ /分×11kW	2 台	
		鋼板製 3.05m×5.72m×H2.76m		
	遠方監視装置	操作盤 0.7m×0.5m×H1.65m屋内自立型 監視端末	1 面 1 台	
板倉南浄水場 平成3年度竣工	除鉄除マンガソ装置 消毒設備	4.91m ² 250m ³ /日	2 基	
		次亜注入機 125mℓ/分×30W×100V	1 基	
	遠方監視装置	次亜貯留槽 0.5m ³	2 基	
		滅菌室 CB造 15.75m ² 監視端末	1 台	

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒 浄水場	急速ろ過機 消毒設備	バルブレス式 鋼板製 6.1m ²	2 基	平成28年度廃止
		次亜塩素滅菌機 7.5ℓ/h	2 台	
	電気計装設備	次亜貯留槽 2,400ℓ	1 基 一式	
明和大輪浄水場 昭和48年度竣工	急速ろ過機 消毒設備	バルブレス式 鋼板製 7.21m ² 54m ³ /h	3 基	令和2年度廃止
		次亜塩素滅菌機 3.6ℓ/h	2 台	
	電気計装設備	次亜貯留槽 2m ³	1 基 一式	
明和 南大島浄水場 平成8年度竣工	塩素反応池	RC造 47.1m ³	2 池	
	急速ろ過池	RC造 開放型 12.25m ²	3 池	
	消毒設備	前次亜塩素滅菌機 27ℓ/h	2 台	
		後次亜塩素滅菌機 3.6ℓ/h	2 台	
	電気計装設備	次亜貯留槽 3,500ℓ FRP+PVC製	2 基 一式	

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第三浄水場 昭和52年度竣工	着水井	RC造	1 井	
	塩素反応池	RC造 75m ³	1 池	
	急速ろ過池	12.8m ²	3 池	
	消毒設備	滅菌機 定量注入ポンプ	2 台	
	電気計装設備		一式	
千代田第四浄水場 平成2年度竣工	着水井	RC造	1 井	
	塩素反応池	RC造 75m ³	1 池	
	急速ろ過池	鋼板製 23.42m ²	2 基	
	薬注設備	滅菌機 定量注入ポンプ	2 台	
	電気計装設備		一式	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第五浄水場 平成12年度竣工	着水井	RC造	1 井	
	塩素反応池	RC造 47m ³	1 池	
	急速ろ過池	RC造 12.96m ²	3 池	
	薬注設備	滅菌機 定量注入ポンプ	3 台	
	電気計装設備		一式	

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場 昭和59年度竣工	着水井	RC造 3.5m×6.15m×H3.8m	1 池	
	計量器室	RC造 内寸1.5m×3.5m×H3.8m	1 池	
	混和池	RC造 3.5m×3.5m×H3.5m	1 池	
	フロック形成池	RC造 6.0m×6.0m×H3.5m	4 池	
	薬品沈でん池	RC造 36.0m×12.0m×H3.5m	2 池	
	急速ろ過池	RC造 5.0m×7.0m	1 0 池	ろ速120m/日
	薬注設備	流量比例注入方式 前塩・後塩		
	排泥池	RC造 10.0m×5.0m×H3.0m		
	天日乾燥床	RC造 10.0m×40.0m×H1.0m	2 池	
	管理棟	RC造 833.68m ²		
	排泥ポンプ	片吸込渦巻ポンプ φ125mm×1.2m ³ /分×10m×5.5kW	2 台	
	返送ポンプ	自吸ポンプ φ150mm×2.8m ³ /分×13.8m×11kW	2 台	
大泉第二配水場 昭和49年度竣工	着水井	RC造 2.7m×7.1m×H4.0m	1 池	令和2年度
	混和池	RC造 2.7m×2.7m×H3.4m	1 池	浄水処理設備停止
	フロック形成池	RC造 7.25m×7.4m×H3.4m	2 池	配水場化
	薬品沈でん池	RC造 7.25m×33.0m×H4.0m	2 池	
	急速ろ過池	RC造 3.6m×3.6m	1 6 池	(ろ速120m/日)
	薬注設備	次亜注入機	4 台	
		PAC注入機	2 台	

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野配水場 昭和59年度竣工	着水井	RC造 3.5m×(4.4m+2.5m+1.0m)×H2.85m	1 池	令和4年度
		四角堰 幅750mm		浄水処理設備停止
	混和池	RC造 2.0m×(1.0m+2.0m+1.15m)×H2.85m	1 池	配水場化
		フラッシュミキサー 2.2kW	1 台	
	フロック形成池	RC造 2.55m×4.4m×H2.95m×2池3列		
		原水渠 0.9m×12.35m×H1.95m(上流側)		
		フロキレーター 1列目 1.5kW	2 台	
		フロキレーター 2・3列目 0.75kW	4 台	
	薬品沈でん池	影響部 RC造 6.0m×4.8m×H4.5m	2 池	
		沈澱部 RC造 6.0m×9.5m×H4.5m	2 池	
		傾斜管 クロスフロー傾斜管 6.0m×9.5m	一式	2 系統
		集水トラフ、汚泥掻き寄せ機、スラム除去装置	一式	
		操作室 CB造 壁芯3.1m×4.5m		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野配水場 昭和59年度竣工	急速ろ過池	RC造 5.55m×5.55m φ300パイプ式流入管、φ500逆洗管 操作室 CB造 壁芯4.8m×8.15m	3 池	うち1池予備
	薬注設備	前次垂注入機、中次垂注入機 次垂貯留槽 10m ³ PAC注入機 PAC貯留槽 10m ³	各 4 台 1 基 3 台 1 基	うち1台予備
	表逆洗装置	表洗管 SGP φ150mm(配水塔より) 逆洗水槽 RC造 17.25m×4.5m×H3.0m	1 池	
邑楽第三浄水場 昭和49年度竣工	着水井	RC造 2.0m×(1.5m+1.5m)×H3.8m	1 池	
	混和池	RC造 2.0m×2.0m×H3.8m 導水渠 2.0m×0.9m×H3.8m 攪拌機 1.5kW	2 池 1 池 1 台	
	フロック形成池	RC造 3.1m×3.5m×H3.1m×2池2列 導水渠 0.9m×1.3m(上流側) 縦型フロッキュレーター 0.4kW	4 台 2 池 一式	2 系統
	薬品沈でん池	整流部 RC造 3.1m×1.4m×H5.3m 傾斜管 クロスフロー傾斜管 3.1m×11.0m 流出部 RC造 3.1m×11.0m×H5.3m	2 池 2 池	
	処理水槽	RC造 64.3m ³ ポンプ φ150mm×1.8m ³ /分×11kW	1 池 3 台	うち1台予備
	急速ろ過池	RC造 4.2m×5.4m=22.7m ² φ400mm浄水管、φ400mm逆洗管	3 池	
	薬注設備	前次垂注入機 県水次垂注入機 次垂貯留槽 10m ³ 滅菌室 RC造 42.75m ² 4.5m×(4.5m+3.0m+2.0m) PAC注入機 PAC貯留槽 5m ³	3 台 2 台 2 基 3 台 2 基	
	表逆洗装置	逆洗水槽 RC造 4.2m×6.6m×H2.2m		
	電気設備	屋外受変電盤 200kVA、50kVA(200V用)、20kVA(100V用) 屋内受変電盤 300kVA(400V用)、 30kVA(200V用)、15kVA(100V用) 電気棟 RC造 177.22m ²		
	排泥排水池	RC造 12.0m×3.6m×H2.22m		
	遠方監視装置	監視端末	一式	

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	沈砂池兼 原水調整池	RC造 幅10.75m×長61.6m ×有効深7.9m(一部6.0m) 原水揚水ポンプ φ250mm×10m×7.73m ³ /分×22kW	2 池 4 台	有効容量 4,238m ³ (4,238m ³ ×2池)
	活性炭接触池	RC造 幅13.5m×長40.0m×有効高1.8m 水路幅1.0m 10列	2 池	有効容量 972m ³ (972m ³ ×2池)

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	混和池	RC造 幅4.0m×長6.4m×高4.5m 機械攪拌(5.5kW×1台)	1 池	容量 115.2m ³
	フロック形成池	上下う流式 RC造 幅9.0m×長16.6m×有効深3.2m 越流板 634枚/池	4 池	有効容量 478.1m ³
	薬品沈でん池	RC造 幅9.0m×長26.0m×有効深4.0m 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	4 池 8 台	有効容量 936m ³
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式) 幅5.3m×長8.8m(46.64m ²)	8 池	ろ過面積 605.16m ² ろ過速度120m/日
	浄水池兼 調整池	RC造 幅35.6m×長47.6m ×深5.4m(有効深4.5m)	2 池	有効容量 7,418m ³ (7,418m ³ ×2池)
	管理棟	RC(一部鉄骨)造 2階建 1,115m ²		
	凝集剤 注入設備	PAC(ポリ塩化アルミニウム) 注入機(電磁ポンプ2台搭載) 貯槽タンク 15m ³ /槽(PE製) 移送ポンプ φ50×40mm×10m×100L/分×0.75kW	一式 3 台 2 槽 1 台	
	アルカリ剤 注入設備	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 前アルカリ注入ポンプ 後アルカリ注入ポンプ 受入濃度48% 希釈濃度25% 貯槽タンク 15m ³ /槽(SUS製)	一式 3 台 2 台 2 槽	
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 前・中・後塩素注入機 (電磁ポンプ2台搭載) 前々塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載) 受入濃度12% 貯槽タンク 8m ³ /槽(PE製) 圧力水ポンプ φ65mm×43m×0.4m ³ /分×5.5kW	一式 各 2 台 1 台 2 槽 2 台	
	活性炭 注入設備	粉末活性炭定量フィーダ 2台 サイロ 18m ³ /槽	一式 2 槽	
	汚泥処理設備	排水池・排泥池 幅6.5m×長10.0m×高9.9m(有効深4.1m) 排水返送ポンプ φ150mm×17m×2.17m ³ /分×11kW 排泥移送ポンプ φ100mm×16m×1.0m ³ /分×7.5kW 濃縮槽 径13.0m×有効深3.5m 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型) 汚泥供給ポンプ φ80×50×30m×0.1m ³ /分×11kW	各 2 池 2 台 2 台 2 池 2 台 2 台	排水池・排泥池 各有効容量 260、266m ³ 有効容量464m ³

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	汚泥処理設備	脱水機棟 RC造 2階建 540m ²		
		脱水機 無薬注長時間型加圧脱水機	2 基	
		ろ過面積 210m ²		
		汚泥注入装置		
		汚泥圧入タンク 6m ³	2 基	
		空気タンク 1m ³	1 基	
		空気圧縮機 5.5kW	2 台	
		ケーキ搬出装置		
		ケーキホッパー 有効容量 11m ³	2 台	
		トラフ型ベルトコンベア 2.2kW	2 台	
	電気設備	取水場き電盤 7.2kV/600A(取水場用)		
		500kVA変圧器 420V用		
		150kVA変圧器 210-105V用		
	監視制御設備	監視制御端末(HMI-1)	一式	
	計装設備	残留塩素計・流量計・水位計ほか		
	遠装置	テレコンテレメータ		

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場 平成9年度竣工	活性炭注入設備棟	鉄骨ALC造(地上4階建 367.28m ²)	1 棟	
	活性炭貯蔵槽	φ 3.1m×H5.0×t4mm 有効容量31m ³	2 基	
	機械設備	振動排出機 出力1.50kw 設定加振力 560kgf	2 台	
		集塵機、定量供給機、ロータリーバルブほか	一式	
	電気設備	現場操作盤	1 面	
	増圧ポンプ設備	ラインポンプ 40A×250L/分×22.6m×1.5kW	1 台	
	活性炭溶解槽	φ 1,100mm×1,003mm(容量0.5m ³)	1 槽	
	次亜貯槽	φ 3.6m×H3.45m 容量30m ³	2 基	
	次亜移送ポンプ	次亜移送ポンプ		
		20A×50L/分×33m×1.2kW	2 台	
	PAC貯槽	φ 3.6m×H3.95m 容量35m ³	2 基	
	PAC注入設備	PAC移送ポンプ		
		20A×50L/分×33m×1.22kW	2 台	
		ヘットタンク φ 800mm×H1.35m 容量0.5m ³	2 基	
		注入機 流量調整弁(アングル弁)	3 台	
	苛性ソーダ貯槽	φ 2.8m×H3.74m 容量20m ³	2 基	
	苛性注入設備	苛性ソーダ移送ポンプ		
		20A×50L/分×33m×1.22kW	2 台	
		ヘットタンク φ 800mm×H1.35m 容量0.5m ³	2 基	
		注入機 流量調整弁(アングル弁)	3 台	
	機械・電気設備	総括盤、補助継電器盤、コントローラ盤、 電磁流量検出器・変換器、電磁弁盤ほか	一式	
	原水調整池	RC造 幅27m×長50.4m×高9.2m	2 池	
		容量 上池 1,290m ³ ×池=2,580m ³ 下池 7,070m ³ ×2池=14,140m ³		
	機械設備	各種電動弁、水位計ほか	一式	
	電気設備	各種現場操作盤ほか	一式	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場	薬品沈殿池	全体 RC造 幅30.4m×長56.0m×高6.9m		
		混和池 幅4m×長4m×高4.6m	1 池	
		フロック形成池 幅14.2m×長9.6m×高4.5m	2 池	
		横流式沈澱池 幅14.2m×長14.2m×高6.2m	2 池	
		傾斜板沈澱池	2 池	
		幅14.2m×長14.2m+2.5m×高6.2m		
		集水渠 幅14.2m×長3m×高5m	2 池	
		流出渠 幅14.2m×長1.5m×高5m	2 池	
		機械設備		
		フロック形成池流入ゲート、各種弁	一式	
	電気設備	フラッシュミキサ 減速機5.5kw 直径1.2m	1 台	
		汚泥掻寄機 速度0.6m/分 直径14m	4 基	
		傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.8mm 2池分	1,310枚	
		傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.0mm 2池分	24,840枚	
		電磁流量計、各種ポンプ、水位計ほか	一式	
		総括盤、コントローラ盤、各種現場操作盤ほか	一式	
		次亜注入設備		
		前次亜小出槽		
		φ800mm×H1.35m 容量0.25m ³	2 基	
		前々・前次亜注入機 流量調整弁(アングル弁)	4 台	
		電磁流量検出器・変換器、電磁弁盤ほか	一式	
	急速ろ過池	全体 RC造 幅31.7m×長41.7m		
		有効ろ過面積46.08m ² ×8池		
		各種電動ゲート・弁、電磁弁、各種流量計、真空ポンプ、電磁弁盤ほか	一式	
		電気設備		
		総括盤、コントローラ盤、補助継電器盤ほか		
		薬品注入設備		
		中・後次亜小出槽		
		φ800mm×H1.35m 容量0.25m ³	2 基	
		中次亜注入機(AVエア-シリンダー式自動弁)	3 台	
		後次亜注入機(AVエア-シリンダー式自動弁)	3 台	
		電磁流量検出器・変換器、電磁弁ほか	一式	
	マイクロ ストレーナー棟	鉄骨造地上・地下各1階	1 棟	
		延床面積109.95m ²		
		マイクロ ストレーナー設備		
		マイクロストレーナー	一式	
		回転ディスク6枚 ろ過面積27m ²		
		フィルタ開口30μm フィルタ枚数240枚		
		機械設備		
		駆動装置、洗浄ポンプほか	一式	
		電気設備		
		制御盤、変圧器盤	一式	
	浄水池	RC造 幅20.25m 長74.2m 高7.4m	2 池	
		有効容量7,200m ³ ×2池=14,400m ³		
		各種電動弁・ポンプ、流量計、水位計ほか	一式	
		電気設備		
		浄水池流入部現場操作盤ほか	一式	

4) 送水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田渡良瀬浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ 吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機 φ 300mm×φ 200mm×80m×13.19m ³ /分×280kW φ 300mm×φ 150mm×88m× 6.96m ³ /分×185kW 水封式真空ポンプ φ 40mm×200mmHg×1.75 m ³ /分×3.7kW	4 台 3 台 2 台	金山系送水ポンプ 強戸系送水ポンプ
	ポンプ棟	RC造平屋建 483m ²		
太田利根浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ 吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機 φ 300mm×φ 200mm×50m×10.9m ³ /分×132kW	4 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 地下1階 674.8m ²		
太田金山 山頂ポンプ場 (渡良瀬浄水場系)	ポンプ設備	送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 40mm×180m×0.20m ³ /分×15kW	2 台	
	受水槽	RC造(地下式) 5.0m×5.0m×深3.0m 容量 75m ³	1 槽	廃止
	ポンプ室	RC造平屋建 31.55m ²		
太田西長岡 ポンプ場 (渡良瀬浄水場系)	ポンプ設備	送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 50mm×62m×0.18m ³ /分×5.5kW φ 40mm×62m×0.18m ³ /分×5.5kW	1 台 1 台	令和3年度廃止 藪塚地区から 直接配水
	受水槽	RC造(半地下式) 3.3m×3.2m×深4.0m 容量 42m ³	1 槽	
	ポンプ室	CB造平屋建 22.08m ²		
太田牛沢送水場 平成18年度竣工 (東部浄水場系)	流入水貯槽	PC造 φ 14.5m×有効水深8.0m 1,300m ³	1 池	太田西部配水場へ 送水
	ポンプ設備	送水ポンプ 吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機 φ 125mm×φ 100mm×50m×1.8m ³ /分×30kW	2 台	
	電気設備 計装設備	変圧器6.6kV/420V×150KVA	1 台	配水監視用
		流量計・水位計ほか 残留塩素計(ポーラログラフ方式)	一式 1 台	
	ポンプ棟	RC造平屋建 266.2m ²		
	流入水	流量調整弁制御盤、計装盤、残留塩素計盤	一式	東部浄水場から 流入 流入水監視用
	電気設備 水質測定機器	幅2.24m×長0.94m×高2.05m 水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 送水ポンプ	ポンプ設備	水中モーターポンプ φ 150mm×88m×2.50m ³ /分×55kW	2 台	
	ポンプ室	RC造		

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり高区 第1送水ポンプ	ポンプ設備	水中モーターポンプ φ 125mm×45m×1.65m ³ /分×22kW	2 台	
	ポンプ室	CB造 19.6m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり高区 第2送水ポンプ	ポンプ設備 ポンプ室	水中モーターポンプ φ 80mm×68m×1.03m ³ /分×22kW CB造 13.33m ²	2 台	
みどり 神梅ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 4.6m ³ 水中モーターポンプ φ 32mm×50m×100ℓ/分×3.7kW CB造 6.24m ³	2 台	
みどり 塩沢ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 1.6m ³ 水中モーターポンプ φ 32mm×76.5m×125ℓ/分×3.7kW CB造 5.28m ³	2 台	
みどり 小平ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 1.0m ³ 水中モーターポンプ φ 32mm×76.5m×125ℓ/分×3.7kW CB造 6.24m ³	2 台	
みどり 長尾根ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 3.9m ³ 水中モーターポンプ φ 50mm×65m×0.104m ³ /分×7.5kW CB造 5.28m ³	2 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉岩田浄水場	管理棟 倉庫 電気室 浄水池 揚水ポンプ室	CB造平屋建 66.7m ² CB造平屋建 19.8m ² 鉄骨造平屋建 35.7m ² 7.4m×2.8m×深1.1m=22.8m ³ CB造平屋建 4.0m×2.1m=8.4m ²	1 池	ポンプ室含む

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場	ポンプ設備 送水ポンプ室 ・予備電源室	送水ポンプ 吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機 φ 200mm×φ 150mm×41m×13.19m ³ /分×45kW RC造 地下1階、地上2階建 430m ²	3 台	桐原送水用

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場	送水ポンプ棟 ポンプ設備 電気設備 高置水槽 揚水ポンプ 送水監視設備	RC造 地上1階・地下1.5階 1,034m ² 小ポンプ φ 200mm×52m×7.1m ³ /分×90kW 大ポンプ φ 300mm×52m×14.2m ³ /分×170kW 各種電動・手動弁、電磁流量計ほか 変圧器一次盤、母線連絡盤、変圧器盤、 送水ポンプ盤、アクティブフィルタ盤、 総括盤ほか φ 100mm×33m×1.5m ³ /分×18.5kW 遠方監視制御盤	1 棟 3 台 2 台 一式 一式 3 台 一式	管理棟内

5) 配水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 西長岡配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備	RC造 4m×4m×深3.75m 水位計	1 池 1 台	容量 60m ³ 令和3年度廃止 藪塚地区から直接配水
太田金山 山頂配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備	RC造 4m×4m×深3m 水位計	1 池 1 台	容量 48m ³
太田 金山配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備 電気棟	RC造 22.2m×16.35m×深3.0m RC造 40.0m×26.00m×深3.7m PC造 25.0m×有効水深10.2m 流量計・水位計ほか RC造	1 池 2 池 1 池 一式	容量 2,058m ³ 容量 7,696m ³ 容量 5,000m ³
太田 強戸配水池 (渡良瀬浄水場及び みどり浄水場系)	配水池 ポンプ設備 計装設備 管理室	PC造 内径26.8m×有効水深9.0m 立軸ライオンポンプ(藪塚地区からの受水増圧用) φ200mm×8.32m ³ /分×16m×37kW 水位計・流量計 RC造平屋建 87.75m ²	1 池 2 台 一式	容量 5,000m ³
太田 西部配水場 (利根浄水場及び 東部浄水場系)	配水塔 計装設備	下部RC造 上部PC造 高50.75m 内径20m×水深6.6m 水位計・流量計ほか	1 池 一式	容量 2,000m ³
太田藪塚 高区配水場 昭和49年度竣工 (みどり浄水場系)	配水池 計装設備 残留塩素計 流入水 計装設備	RC造 69.2m×24.8m×5.0m 1,540m ³ 流量計・水位計・残留塩素計ほか 無試薬方式(配水監視用) 流量計・水位計・色・濁度計、残留塩素計 無試薬方式(色・濁度計、残留塩素計一体計測)	1 池 一式 1 台 一式 1 台	みどり浄水場からの 流入水監視用
太田藪塚 低区配水池 (みどり浄水場系)	配水池 計装設備 残留塩素計	PC造 内径27m×有効水深8.8m 水位計・流量計・残留塩素計ほか 無試薬方式(配水監視用)	1 池 一式 1 台	容量 5,000m ³
太田新田配水場 平成元年度竣工 (みどり浄水場系)	配水池 ポンプ設備 電気設備 計装設備 塩素注入設備 残留塩素計 管理棟 流入水 計装設備	PC造 上部φ10m・下部φ40m×高38.35m 上部容量775m ³ 下部容量7,750m ³ 揚水ポンプ 吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機 φ300mm×φ200mm×38m×8.45m ³ /分×75kW 変圧器6.6kV/420V×500kVA 流量計・水位計・残留塩素計ほか 次亜塩素酸ナトリウム 濃度5% 貯留槽 1m ³ 小出槽 200L 注入ポンプ 0.64～63.4mℓ/分×25W 無試薬方式(配水監視用) RC造平屋建 315m ² 流量計・水位計・色・濁度計、残留塩素計 無試薬方式(色・濁度計、残留塩素計一体計測)	1 池 2 台 1 台 一式 1 槽 1 槽 2 台 1 台 一式 1 台	みどり浄水場からの 流入水監視用

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 尾島分水場 (利根浄水場系)	計装設備	電磁流量計 φ 250mm	1 基	
	電動弁	φ 400mm	1 基	
	減圧弁	φ 400mm	1 基	
	機械室	RC造平屋建 17.49㎡		

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場	配水池(北)	RC造 2,000m ³ 20.0m×28.0m×深3.7m	1 池	
	配水池(中)	RC造 2,000m ³ 20.0m×28.0m×深3.7m	1 池	
	配水池(南)	RC造 2,000m ³ 20.0m×28.0m×深3.7m	1 池	
	配水塔	PC造 7,200m ³ φ 20.0m×深23.0m	1 池	
	配水ポンプ井	RC造 2井 190m ³ 4.5m×5.7m×深3.7m	2 井	
	配水ポンプ	横軸両吸込渦巻型		
		φ 200mm× φ 100mm×50m×4.8m ³ /分×75kW	5 基	配水池系
	配水ポンプ室	バレル式水中渦巻型		
		φ 300mm×40m×8.34m ³ /分×90kW	4 基	配水塔系
	配水ポンプ室	RC造半地下式 109.7m ²		
	管理棟	RC造2階建 延1,056m ²		
	計装設備	配水塔水位計	1 組	
館林第三配水場 (第二浄水場及び 東部浄水場系)	複合配水池 (低区)	PC造 7,900m ³ φ 37.5m×深8.0m	1 池	
		PC造 2,600m ³ φ 24.0m×深5.8m	1 池	
	配水ポンプ	水中渦巻型 φ 300mm×50m×8.02m ³ /分×110kW	2 基	
	滅菌設備	次亜注入装置(0.4kW) 追塩用	2 基	
		薬注タンク 2.0m ³	1 基	
	電気設備	高圧受電設備	一式	
	配水ポンプ室	RC造 11.5m×9.5m=103.5m ²		
	管理棟	RC造平屋建 345.66m ²		
	流入水	流量調整弁制御盤、計装盤、残留塩素計盤	一式	東部浄水場から 流入
	電気設備	幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
	水質測定機器	水道水用水質自動測定装置(5項目)		流入水監視用

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり高区 第1配水池	配水池	RC造 200m ³ ×2池=400m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 組	
みどり高区 第2配水池	配水池	RC造 160m ³ ×2池=320m ³	2 池	
	計装設備	水位計	2 組	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 神梅配水池	配水池 計装設備	RC造 45m ³ ×2池=90m ³ 水位計 流量計 残塩計	2 池 2 組 1 組 1 台	
みどり 塩沢配水池	配水池 計装設備	RC造 27.5m ³ ×2池=55m ³ 水位計 流量計 残塩計	2 池 2 組 1 組 1 台	
みどり 浅原配水池	配水池 計装設備	RC造 122.5m ³ ×2池=245m ³ 水位計 流量計 残塩計	2 池 2 組 1 組 1 台	
みどり 小平配水池	配水池 計装設備	RC造 22.5m ³ ×2池=45m ³ 水位計 流量計 残塩計	2 池 2 組 1 組 1 台	
みどり 長尾根配水池	配水池 計装設備	RC造 40m ³ ×2池=80m ³ 水位計 流量計	2 池 2 組 1 組	
みどり 桐原配水場 (塩原浄水場及び みどり浄水場系)	配水池 計装設備 流入池 流入水 計装設備	RC造 1,500m ³ ×2池=3,000m ³ 水位計 流量計 残塩計 RC造 幅7.25m×長17.0m×有効水深8.0m V=863m ³ 流量計・水位計・色・濁度計、残留塩素計 無試薬方式(色・濁度計、残留塩素計一体 計測)	2 池 2 組 4 組 1 台 1 池 一式 1 台	みどり浄水場から 流入 みどり浄水場から の流入水監視用
みどり 瀬戸ヶ原配水池	配水池 計装設備	RC造 30m ³ ×1池 RC造 80m ³ ×1池 計110m ³ 水位計 流量計	2 池 1 組 1 組	
みどり 琴平山配水池	配水池 計装設備	RC造 285m ³ ×2池=570m ³ 水位計 流量計	2 池 2 組 1 組	
みどり 鹿田山配水場	配水池 計装設備	第1:RC造 1,115m ³ ×2池=2,230m ³ 第2:RC造 815m ³ 水位計 流量計 残塩計	2 池 1 池 3 組 2 組 1 台	
みどり 塩原配水場	配水池 計装設備	第1:RC造 3,000m ³ ×2池=6,000m ³ 第2:RC造 3,000m ³ 水位計 流量計 濁度計 高感度濁度計	2 池 1 池 4 組 1 組 1 台 1 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北配水場 (館林第二浄水場系)	浄水槽	ステンレス鋼板造(2槽式) 18.0m×5.0m×H6.5m 有効容量500m ³	1 池	令和4年度配水場化
	緊急遮断弁	φ150mm電動バタフライ弁	1 基	
	配水ポンプ	陸上渦巻型 φ80mm×32.5m×0.6m ³ /分×7.5kW	3 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 40.25m ²		
	薬品注入設備	追加塩素用設備 バルブレス式液中ピストンポンプ 1.2~5.8m ³ /分×1Mpa×25W×100V	2 台 2 槽	
	計装設備	減菌室 RC造 8.75m ² 無試薬型遊離残留塩素計 流量計、水位計、圧力計	2 台 一式	
	管理棟	RC造平屋建 112m ²		
板倉西配水場 昭和40年度竣工 (岩田浄水場及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 有効容量2,000m ³ 21.1m×(3.4m×7列)×H4.45m	1 池	東部浄水場から 流入 流入水監視用
	配水ポンプ井	RC造 有効容量75m ³ 6.7m×2.8m×H6.2m	1 井	
	配水ポンプ	φ150mm×52m×2.0m ³ /分×30kW	3 台	
	消毒設備	次亜注入機 87m ³ /分×5kg/cm ² ×19W×100V 次亜貯留槽 1.2m ³ 減菌室 RC造 15.6m ²	2 基 2 基	
	遠方監視装置	監視端末	1 台	
	流入水 電気設備	流量調整弁制御盤、計装盤、残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.1m	一式	
	水質測定機器	水道水用水質自動測定装置(5項目)		
板倉東浄水場	配水池	PC造 有効容量1,400m ³ φ19.0m H5.0m	1 池	
	配水ポンプ	陸上渦巻型 φ125mm×30m×2.1m ³ /分×18.5kW	3 台	
	計装設備 ポンプ室	流量計、圧力計、残塩計、水位計 RC造平屋建 50m ²	一式	
板倉南浄水場	配水池	RC造 有効容量650m ³ 8.3m×(3.3m×3列)×H4.5m	2 池	
	配水ポンプ	φ125mm×50m×1.82m ³ /分×30kW	2 台	
	ポンプ室	RC造 32.04m ²		

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒 浄水場	配水池	PC造 300m ³	1 池	平成28年度廃止
	配水ポンプ	φ100mm×30m×0.833m ³ /分×11kW	2 台	
明和大輪浄水場	配水池	RC造 330m ³	1 池	令和2年度廃止
	配水ポンプ	φ150mm×40m×2.5m ³ /分×30kW	3 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和 南大島浄水場 (南大島浄水場及び 東部浄水場系)	配水池 配水塔 配水ポンプ 流入水 電気設備 水質測定機器	RC造 1,500m ³ RC造 2,000m ³ 地上式タービンポンプ φ125mm×40m×1.87m ³ /分×26kW 流量調整弁制御盤、計装盤、残留塩素計盤 幅2.1m×長0.94m×高2.05m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	1 池 1 池 5 台 一式	東部浄水場から 流入 流入水監視用

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田 第一配水場	配水塔	鋼板製 413m ³ φ4.5m×H26m	1 池	
千代田 第三浄水場	配水池 配水ポンプ 計装設備	RC造 800m ³ 渦巻ポンプ φ200mm×38m×4.1m ³ /分×45kW 配水残塩計	1 池 2 台 1 組	
千代田 第四浄水場 (第四浄水場及び 東部浄水場系)	配水池 配水ポンプ 計装設備 流入水 電気設備	PC造 3,000m ³ 渦巻ポンプ φ125mm×36m×3.15m ³ /分×30kW 配水残塩計 高感度濁度計 流量調整弁制御盤 幅1.64m×長0.94m×高2.15m	1 池 3 台 1 組 1 組 一式	東部浄水場内に 設置
千代田 第五浄水場	配水池 配水ポンプ 計装設備	PC造 1,500m ³ 渦巻ポンプ φ125mm×40m×1.83m ³ /分×26kW ろ過出口残塩計 配水残塩計 高感度濁度計 受水残塩計	1 池 3 台 1 組 1 組 1 組 1 組	非常用 東部浄水場から流入

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場 (第一浄水場及び 太田市配水系)	配水池 配水ポンプ 高架水槽 追加塩素設備 薬注用圧力水 計装設備	RC造 6,000m ³ φ32m×H7.5m φ250mm×45m×6.35m ³ /分×75kW φ250mm×35m×6.00m ³ /分×55kW RC造 1,000m ³ φ17m×H4.6m 次亜塩素素注入ポンプ(500L貯槽 2基) 自吸式渦流ポンプ 6～24L/min×28～6m×0.2kW 受水残塩計 受水濁度計 ろ過残塩計 ろ過濁度計 ろ過pH計 配水残塩計 配水濁度計	1 池 2 台 1 台 2 台 2 台 1 組 1 組 1 組 1 組 1 組 1 組 1 組	太田市からの 流入水監視用

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第二配水場 (東部浄水場系)	配水池	RC造 4,000m ³ 32m×20m×H3.2m×2池	2 池	R2年度配水場化
		RC造 5,700m ³ 14m×65m×H3.2m×2池	2 池	
	配水ポンプ	φ 200mm×4.6m ³ /分×55kW	3 台	
		φ 80mm×1.2m ³ /分×15kW	2 台	
	ポンプ井	RC造 420m ³ 8.0m×8.2m×H3.2m×2池	2 池	
	ポンプ室	RC造 10.0m×17.5m=175m ²		
	追加塩素設備	次亜塩素素注入ポンプ (200Lタンク一体型)	2 台	
大泉第二配水場 (東部浄水場系)	追加塩素設備	次亜塩素素注入ポンプ (200L貯槽 2基)	2 台	東部浄水場から流入 流入水監視用
	計装設備	配水残塩計	1 組	
		配水濁度計	1 組	
	流入水	流量調整弁制御盤、計装盤、残留塩素計盤	一式	
	電気設備	幅2.24m×長0.94m×高2.05m		
	水質測定機器	水道水用水質自動測定装置(5項目)		
	管理棟	RC造 28m×18m=504m ²		

【 邑 楽 】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野配水場 (太田渡良瀬 浄水場系)	配水池	RC造 同心円2槽式2,616m ³ 外槽 φ 32.0m×H4.5m 内槽 φ 10.5m×H4.5m	4 台	R4年度配水場化
	揚水ポンプ	φ 150mm×45m×2.3m ³ /分×30kW		
	高架水槽	PC造 722m ³ 水槽部 上径φ 15m×下径φ 13m×H5.3m 支柱部 RC造 φ 9.0m		
	追加塩素設備	次亜注入機(ピストンポンプバルブレス型) 次亜貯留槽 0.2m ³	各 2 台 1 基	うち1台予備
	薬注棟	RC造 21.5m×7.0m=150.5m ²		
	電気設備	屋内受変電盤 500kVA(420V用)、 100kVA(200V用)、30kVA(100V用) 電気室 RC造 225m ²		
	排泥排水池	排泥池 RC造 1.5m×9.3m×H3.5m 洗浄排水池 RC造 4.5m×11.5m×H3.5m		太田市からの 流入水監視用
	遠方監視装置	監視端末	一式	
	計装設備	受水残塩計	1 組	
		受水濁度計	1 組	
邑楽第三浄水場 (第三浄水場及び 東部浄水場系)		配水残塩計	1 組	
		配水濁度計	1 組	
		配水pH計	1 組	
	1系配水池	RC造 2池式 1,660m ³ 13.0m×21.0m×H3.2m	1 池	
	2系配水池	RC造 4,000m ³ 34.42m×28.0m×H4.2m	1 池	
	1系配水ポンプ	両吸込渦巻ポンプ φ 150mm×42.5m×3.5m ³ /分×37kW	2 台	
	2系配水ポンプ	水中渦巻ポンプ φ 200mm×42.5m×3.5m ³ /分×45kW	4 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽第三浄水場 (第三浄水場及び 東部浄水場系)	1系ポンプ室 2系ポンプ井 2系ポンプ室 計装設備 流入水 電気設備 水質測定機器	RC造2階建 315m ² RC造2池式 334m ³ RC造1階建 47m ² ろ過残塩計 ろ過濁度計 1系配水残塩計 2系配水残塩計 配水残塩計 流量調整弁制御盤、計装盤、残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.15m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	1組 1組 1組 1組 1組 一式	東部浄水場から 流入 流入水監視用

6) 非常用設備

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	420V×55kVA ディーゼル 65PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 200ℓ) 200V×70kVA ディーゼル 86PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 190ℓ) 200V×70kVA ディーゼル 86PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 190ℓ) 200V×110kVA ディーゼル 140PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 80ℓ) 6,600V×1,000kVA ガスタービン 1,200PS (使用燃料 A重油、地下タンク容量 10,000ℓ 小出槽容量 1950ℓ) 420V×750kVA ガスタービン 600PS (使用燃料 A重油、地下タンク容量 4,800ℓ 小出槽容量 750ℓ) 420V×330kVA ディーゼル 417PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 480ℓ) 200V×35kVA ディーゼル 40PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 100ℓ) 200V×30kVA ディーゼル 41PS (使用燃料 軽油、小出槽容量 80ℓ)	1台 1台 1台 1台 1台 2台 1台 1台 1台 1台	太田第1水源 太田第4水源1号井 太田第4水源5号井 太田第4水源10号井 太田渡良瀬浄水場 太田利根浄水場 太田新田配水場 太田金山配水池 太田西部配水場
予備品	水中 モータポンプ	口径×揚程×吐出量×電動機 φ200mm×26m×4.20m ³ /分×30kW(400V) φ250mm×32m×5.17m ³ /分×45kW(200V)	1台 1台	太田利根浄水場保管

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1,250kVA ガスタービン 1,118kW (使用燃料 灯油、地下タンク容量 6,000ℓ 小出槽容量 950ℓ) 420V×625kVA ガスタービン588kW (使用燃料 灯油、小出槽容量 950ℓ)	1台 1台	館林第二浄水場 館林第三配水場

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×200kVA ガスタービン 180kW (使用燃料 灯油、小出槽容量 950ℓ)	1 台	みどり塩原浄水場
		420V×500kVA ガスタービン 500kW (使用燃料 灯油、小出槽容量 1950ℓ)	1 台	みどり第2水源

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	210V×100kVA ディーゼル 69kW (使用燃料 軽油、小出槽容量 390ℓ)	1 台	板倉北配水場
		210V×150kVA ディーゼル 120kW (使用燃料 軽油、小出槽容量 490ℓ)	1 台	板倉東浄水場
		200V×275kVA ディーゼル 220kW (使用燃料 軽油、小出槽容量 490ℓ)	1 台	板倉西配水場
		200V×115kVA ディーゼル 92kW (使用燃料 軽油、小出槽容量 200ℓ)	1 台	板倉南浄水場

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×170kVA ディーゼル (使用燃料 軽油、小出槽容量296ℓ)	1 台	明和南大島浄水場
		200V×200kVA ディーゼル (使用燃料 軽油、小出槽容量323ℓ)	1 台	明和大輪浄水場 令和2年度廃止

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×125kVA ディーゼル (使用燃料 軽油、小出槽容量 80ℓ)	1 台	千代田第三浄水場
		210V×150kVA ディーゼル (使用燃料 軽油、小出槽容量 490ℓ)	1 台	千代田第四浄水場
		200V×200kVA ディーゼル (使用燃料 軽油、小出槽容量 950ℓ)	1 台	千代田第五浄水場

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×500kVA ディーゼル 400kW (使用燃料 軽油、小出槽容量 950ℓ)	1 台	大泉第一浄水場
		400V×500kVA ガスタービン 400kW (使用燃料 軽油、地下タンク容量 2,000ℓ 小出槽容量 950ℓ)	1 台	大泉第二配水場

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×300kVA ディーゼル 240kW (使用燃料 軽油、小出槽容量 150ℓ)	1 台	邑楽中野浄水場
		400V×350kVA ガスタービン 280kW (使用燃料 灯油、小出槽容量 490ℓ)	1 台	邑楽第三浄水場

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×750kVA ガスタービン 880PS (使用燃料 灯油、屋外タンク容量 4,900ℓ 小出槽容量 490ℓ)	1 台	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1,500kVA ガスタービン 1,800PS (使用燃料 A重油、地下タンク容量 18,000ℓ 小出槽容量 950ℓ)	1 台	

7) 発電設備

常用発電設備(太陽光発電設備)

【太田】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	
毛里田 太陽光発電所	発電機	敷地面積2,071㎡ 年間発電電力量 155MWh 屋外ソーラーパネル444枚 パワコン容量25kw 4台 受変電設備容量100kVA 電圧6,600V 発電出力 100kw
新田 太陽光発電所	発電機	敷地面積1,915㎡ 年間発電電力量 183MWh 屋外ソーラーパネル524枚 パワコン容量27.5kw 5台 受変電設備容量160kVA 電圧6,600V 発電出力 137.5kw
みどり支所 太陽光発電所	発電機	パネル面積156㎡(屋根設置) 年間発電電力量 13.3MWh 屋外ソーラーパネル 96枚 パワコン容量 5.5kw 4台 5.0kw 1台 受変電設備なし 電圧200V 発電出力 27.0kw

常用発電設備(小水力発電)

【みどり浄水場】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	
新田水道発電所	発電機	設置場所:太田新田配水場内(みどり浄水場受水点) 三相誘導発電機 最大出力 60kW 年間発電電力量 419MWh
	水車	リンクレスフランシス水車 最大使用水量 0.153m³/s 有効落差 54.971m
	発電機室	地下RC造 69.92㎡ 1階鉄骨造 31.26㎡

(2) 導・送・配水管延長（口径別）

（単位：m）

口 径(mm)	導水管	送水管	配水管	合計
1,100	446.4	4,011.2	—	4,457.6
1,000	951.0	108.9	1,291.0	2,350.9
900	531.3	—	—	531.3
800	9,245.7	5,043.8	2,686.5	16,976.0
700	5,829.0	15,308.3	1,706.9	22,844.2
600	1,926.8	13,665.8	14,457.9	30,050.5
500	9,524.4	6,763.9	17,043.9	33,332.2
450	927.0	10,272.5	19,666.1	30,865.6
400	1,434.5	28,525.6	19,860.3	49,820.4
350	10,921.3	3,187.7	18,395.1	32,504.1
300	4,125.5	16,795.8	65,988.9	86,910.2
250	9,190.8	9,578.3	53,742.5	72,511.6
200	6,475.4	2,536.6	186,642.4	195,654.4
150	1,180.7	2,020.7	509,643.6	512,845.0
125	—	304.4	6,648.4	6,952.8
100	424.3	81.0	1,146,712.5	1,147,217.8
75	2.7	1,167.2	477,199.1	478,369.0
50以下	—	981.5	707,294.5	708,276.0
合計	63,136.8	120,353.2	3,248,979.6	3,432,469.6

（令和5年3月31日現在）

令和4年度	63,136.8	120,353.2	3,248,979.6	3,432,469.6
平成3年度	63,136.8	116,220.2	3,232,852.4	3,412,209.4
増減	0.0	4,133.0	16,127.2	20,260.2

(3) 取水量・配水量

1) 取水量の推移

年度	企業団合計(m³)		総取水量(m³)		総受水量(m³)	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
4	65,209,414	178,656	65,189,116	178,600	20,298	56
比	97.9	97.9	97.9	97.9	88.0	88.0

令和2年度から、受水は桐生市からの水量のみ。

年度	太田合計(m³)		取水量(m³)			
	水量	日平均	太田渡良瀬浄水場		太田利根浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
4	23,028,811	63,093	14,994,855	41,082	8,033,956	22,011
比	98.6	98.6	96.6	96.6	102.5	102.5

年度	館林合計(m³)		取水量(m³)	
	水量	日平均	館林第二浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
4	6,801,640	18,635	6,801,640	18,635
比	95.4	95.4	95.4	95.4

年度	みどり合計(m³)		取水量(m³)		受水量(m³)	
	水量	日平均	みどり塩原浄水場		桐生市	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
4	5,378,647	14,736	5,358,349	14,680	20,298	56
比	97.2	97.2	97.2	97.2	88.0	88.0

年度	板倉合計(m³)		取水量(m³)					
	水量	日平均	板倉東浄水場		板倉南浄水場		板倉岩田浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
4	1,509,847	4,137	553,313	1,516	416,277	1,140	540,257	1,480
比	83.8	83.8	78.7	78.7	92.7	92.7	83.0	83.0

年度	明和合計(m³)		取水量(m³)	
	水量	日平均	明和南大島浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
4	353,310	968	353,310	968
比	110.7	110.7	110.7	110.7

年度	千代田合計(m³)		取水量(m³)					
	水量	日平均	千代田第三浄水場		千代田第四浄水場		千代田第五浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
4	1,731,109	4,743	459,365	1,259	501,272	1,373	770,472	2,111
比	95.4	95.4	104.3	104.3	103.7	103.7	86.6	86.6

年度	大泉合計(m³)		取水量(m³)	
	水量	日平均	大泉第一浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
4	2,562,968	7,022	2,562,968	7,022
比	97.0	97.0	97.0	97.0

年度	邑楽合計(m³)		取水量(m³)			
	水量	日平均	邑楽中野浄水場		邑楽第三浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
4	718,743	1,969	133,363	365	585,380	1,604
比	34.7	34.7	9.2	9.2	94.3	94.3

邑楽中野浄水場は、令和4年5月まで取水。
その後、配水場化。

年度	取水量(m³)			
	みどり浄水場		東部浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
4	10,692,583	29,295	12,431,756	34,060
比	117.1	117.1	97.1	97.1

2)配水量の推移

年度	企業団総配水量(m³)			
	水量	日最大	日最小	日平均
4	61,799,192	194,990	151,653	169,313
比	98.3	107.1	98.5	98.3

年度	太田合計(m³)				配 水 量(m³)											
					太田渡良瀬浄水場				太田利根浄水場				太田藪塚高区配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	29,808,388	95,888	73,598	81,667	14,938,125	46,843	37,823	40,926	8,192,126	25,527	18,872	22,444	2,730,900	9,220	6,720	7,482
比	98.6	108.4	99.8	98.6	98.5	106.8	99.6	98.5	103.0	99.7	106.2	103.0	95.1	107.1	96.3	95.1

太田新田配水場				太田牛沢送水場			
水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
3,645,170	12,400	8,780	9,987	302,067	2,305	164	828
98.2	110.8	97.2	98.2	56.0	117.8	157.7	56.0

年度	館林合計(m³)				配 水 量(m³)							
					館林第二浄水場				館林第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	10,474,834	33,004	24,139	28,698	6,189,300	20,818	12,136	16,957	4,285,534	13,088	8,875	11,741
比	97.2	100.8	91.2	97.2	90.8	92.3	84.3	90.8	108.2	103.3	101.9	108.2

年度	みどり合計(m³)				配 水 量(m³)											
					みどり塩原浄水場				みどり桐原配水場				桐生市			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	6,486,930	22,169	15,795	17,772	5,168,156	18,264	11,594	14,159	1,298,476	4,742	2,186	3,557	20,298	-	-	56
比	99.8	110.1	104.9	99.8	97.5	100.9	99.2	97.5	110.4	105.9	138.4	110.4	88.0	-	-	88.0

年度	板倉合計(m³)				配 水 量(m³)											
					板倉東浄水場				板倉南浄水場				板倉西配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	2,631,927	8,324	5,875	7,211	482,933	1,754	1,103	1,323	403,137	1,286	751	1,104	1,493,862	5,000	2,785	4,093
比	99.6	101.8	101.4	99.6	79.4	96.0	73.7	79.4	92.5	99.0	67.5	92.5	93.5	95.7	90.1	93.5

年度	明和合計(m³)				配 水 量(m³)				配 水 量(m³)				配 水 量(m³)			
					明和南大島浄水場				明和大輪配水区域(館林第三配水場より受水)				板倉北配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	1,583,322	4,985	3,668	4,338	1,193,246	3,773	2,834	3,269	390,076	1,298	792	1,069	251,995	855	194	726
比	96.3	99.3	92.5	96.3	96.2	100.6	94.7	96.2	96.5	92.8	97.8	96.6	-	-	-	-

年度	千代田合計(m³)				配 水 量(m³)											
					千代田第三浄水場				千代田第四浄水場				千代田第五浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	1,776,743	5,835	4,241	4,868	426,551	1,416	982	1,169	639,213	2,209	1,462	1,751	710,979	2,596	1,662	1,948
比	95.1	98.2	95.2	95.1	104.2	101.1	102.4	104.3	101.5	107.4	101.5	101.5	85.7	90.0	88.0	85.7

年度	大泉合計(m³)				配 水 量(m³)							
					大泉第一浄水場				大泉第二配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	5,533,800	16,520	13,540	15,161	3,323,770	10,280	7,690	9,106	2,210,030	6,750	5,350	6,055
比	100.5	102.0	101.0	100.5	103.9	103.4	101.5	103.9	95.8	99.0	105.5	95.8

年度	邑楽合計(m³)				配 水 量(m³)							
					邑楽中野配水場				邑楽第三浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
4	3,503,248	10,841	8,431	9,598	1,197,891	3,858	2,856	3,282	2,305,357	7,270	5,521	6,316
比	95.0	94.2	99.1	95.0	91.2	83.3	107.5	91.2	97.1	102.0	94.3	97.1

3) 月別配水量・送水量

月	企 業 団 合 計 (m ³)					
	水 量	前年対比	累 計	日 最 大	日 最 小	日 平 均
4月	5,169,048	-	5,169,048	178,321	159,574	172,302
	5,067,982	98.0%	5,067,982	175,737	159,636	168,933
	△ 101,066		-	△ 2,584	62	△ 3,369
5月	5,300,111	-	10,469,159	179,399	161,696	170,971
	5,206,666	98.2%	10,274,648	176,995	153,611	167,957
	△ 93,445		-	△ 2,404	△ 8,085	△ 3,014
6月	5,152,494	-	15,621,653	180,227	158,128	171,750
	5,143,271	99.8%	15,417,919	183,791	159,503	171,442
	△ 9,223		-	3,564	1,375	△ 308
7月	5,368,442	-	20,990,095	181,203	158,348	173,176
	5,308,475	98.9%	20,726,394	182,614	160,093	171,241
	△ 59,967		-	1,411	1,745	△ 1,935
8月	5,300,240	-	26,290,335	181,366	153,900	170,975
	5,219,986	98.5%	25,946,380	177,021	155,180	168,387
	△ 80,254		-	△ 4,345	1,280	△ 2,588
9月	5,072,991	-	31,363,326	178,115	154,942	169,100
	4,997,583	98.5%	30,943,963	174,392	151,653	166,586
	△ 75,408		-	△ 3,723	△ 3,289	△ 2,514
10月	5,308,289	-	36,671,615	181,008	159,299	171,235
	5,202,957	98.0%	36,146,920	175,909	157,686	167,837
	△ 105,332		-	△ 5,099	△ 1,613	△ 3,398
11月	5,188,075	-	41,859,690	177,938	164,016	172,936
	5,055,155	97.4%	41,202,075	174,847	159,080	168,505
	△ 132,920		-	△ 3,091	△ 4,936	△ 4,431
12月	5,402,760	-	47,262,450	182,004	168,000	174,283
	5,290,011	97.9%	46,492,086	177,017	163,356	170,646
	△ 112,749		-	△ 4,987	△ 4,644	△ 3,637
1月	5,423,942	-	52,686,392	182,069	161,624	174,966
	5,313,556	98.0%	51,805,642	194,990	155,841	171,405
	△ 110,386		-	12,921	△ 5,783	△ 3,561
2月	4,852,830	-	57,539,222	179,563	164,955	173,315
	4,795,378	98.8%	56,601,020	179,290	163,835	171,264
	△ 57,452		-	△ 273	△ 1,120	△ 2,051
3月	5,326,552	-	62,865,774	177,151	162,128	171,824
	5,198,172	97.6%	61,799,192	174,292	153,669	167,683
	△ 128,380		-	△ 2,859	△ 8,459	△ 4,141
合 計	62,865,774	-	-	182,069	153,900	172,235
	61,799,192	98.3%	-	194,990	151,653	169,313
	△ 1,066,582		-	12,921	△ 2,247	△ 2,922

上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

太 田 合 計 (m³)				太田渡良瀬浄水場(m³)		太田利根浄水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
2,508,393	-	86,250	83,613	1,255,030	-	659,983	-
2,448,523	97.6%	84,740	81,617	1,235,235	98.4%	677,075	102.6%
△ 59,870		△ 1,510	△ 1,996	△ 19,795		17,092	
2,573,291	-	86,551	83,009	1,299,580	-	666,498	-
2,501,564	97.2%	84,714	80,696	1,264,593	97.3%	687,728	103.2%
△ 71,727		△ 1,837	△ 2,313	△ 34,987		21,230	
2,473,660	-	85,639	82,455	1,242,280	-	640,691	-
2,464,458	99.6%	86,919	82,149	1,235,173	99.4%	686,420	107.1%
△ 9,202		1,280	△ 306	△ 7,107		45,729	
2,570,767	-	86,316	82,928	1,299,830	-	660,244	-
2,530,201	98.4%	86,341	81,619	1,259,421	96.9%	712,348	107.9%
△ 40,566		25	△ 1,309	△ 40,409		52,104	
2,523,544	-	85,841	81,405	1,281,810	-	639,129	-
2,479,073	98.2%	83,837	79,970	1,251,502	97.6%	680,081	106.4%
△ 44,471		△ 2,004	△ 1,435	△ 30,308		40,952	
2,421,498	-	84,606	80,717	1,234,660	-	610,224	-
2,391,588	98.8%	83,591	79,720	1,196,967	96.9%	667,091	109.3%
△ 29,910		△ 1,015	△ 997	△ 37,693		56,867	
2,527,794	-	86,144	81,542	1,273,830	-	649,682	-
2,503,529	99.0%	84,507	80,759	1,256,875	98.7%	698,694	107.5%
△ 24,265		△ 1,637	△ 783	△ 16,955		49,012	
2,479,592	-	84,429	82,653	1,237,200	-	654,768	-
2,439,089	98.4%	84,187	81,303	1,224,854	99.0%	681,269	104.0%
△ 40,503		△ 242	△ 1,350	△ 12,346		26,501	
2,604,972	-	88,491	84,031	1,290,600	-	688,611	-
2,573,737	98.8%	86,385	83,024	1,282,526	99.4%	711,434	103.3%
△ 31,235		△ 2,106	△ 1,007	△ 8,074		22,823	
2,630,509	-	86,881	84,855	1,306,450	-	696,197	-
2,583,672	98.2%	95,888	83,344	1,296,373	99.2%	684,797	98.4%
△ 46,837		9,007	△ 1,511	△ 10,077		△ 11,400	
2,354,663	-	85,863	84,095	1,158,320	-	662,000	-
2,348,598	99.7%	86,220	83,879	1,167,361	100.8%	631,317	95.4%
△ 6,065		357	△ 216	9,041		△ 30,683	
2,576,298	-	85,049	83,106	1,288,190	-	727,711	-
2,544,356	98.8%	84,729	82,076	1,267,245	98.4%	673,872	92.6%
△ 31,942		△ 320	△ 1,030	△ 20,945		△ 53,839	
30,244,981	-	88,491	82,863	15,167,780	-	7,955,738	-
29,808,388	98.6%	95,888	81,667	14,938,125	98.5%	8,192,126	103.0%
△ 436,593		7,397	△ 1,196	△ 229,655		236,388	

月	太田藪塚高区配水場 (m³)		太田新田配水場(m³)		太田牛沢送水場(m³)		太田渡良瀬配水区域から 大泉第一浄水場へ 送水(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	237,280	－	305,040	－	51,060	－	58,000	－
	231,640	97.6%	292,480	95.9%	12,093	23.7%	87,510	150.9%
	△ 5,640		△ 12,560		△ 38,967		29,510	
5 月	242,130	－	312,450	－	52,633	－	60,100	－
	233,930	96.6%	299,780	95.9%	15,533	29.5%	90,220	150.1%
	△ 8,200		△ 12,670		△ 37,100		30,120	
6 月	234,400	－	305,880	－	50,409	－	58,130	－
	224,690	95.9%	303,920	99.4%	14,255	28.3%	86,580	148.9%
	△ 9,710		△ 1,960		△ 36,154		28,450	
7 月	240,790	－	316,630	－	53,273	－	59,690	－
	228,500	94.9%	314,220	99.2%	15,712	29.5%	89,520	150.0%
	△ 12,290		△ 2,410		△ 37,561		29,830	
8 月	241,330	－	309,720	－	51,555	－	59,610	－
	224,500	93.0%	307,510	99.3%	15,480	30.0%	88,820	149.0%
	△ 16,830		△ 2,210		△ 36,075		29,210	
9 月	231,770	－	295,820	－	49,024	－	58,050	－
	218,300	94.2%	293,370	99.2%	15,860	32.4%	87,090	150.0%
	△ 13,470		△ 2,450		△ 33,164		29,040	
10月	240,890	－	311,730	－	51,662	－	64,330	－
	225,050	93.4%	306,870	98.4%	16,040	31.0%	88,880	138.2%
	△ 15,840		△ 4,860		△ 35,622		24,550	
11月	232,190	－	306,340	－	49,094	－	82,760	－
	220,450	94.9%	297,650	97.2%	14,866	30.3%	85,830	103.7%
	△ 11,740		△ 8,690		△ 34,228		3,070	
12月	249,630	－	323,970	－	52,161	－	86,020	－
	232,040	93.0%	316,880	97.8%	30,857	59.2%	88,470	102.8%
	△ 17,590		△ 7,090		△ 21,304		2,450	
1 月	250,840	－	325,010	－	52,012	－	87,060	－
	235,440	93.9%	314,480	96.8%	52,582	101.1%	83,930	96.4%
	△ 15,400		△ 10,530		570		△ 3,130	
2 月	224,190	－	291,670	－	18,483	－	79,210	－
	217,990	97.2%	286,270	98.1%	45,660	247.0%	80,240	101.3%
	△ 6,200		△ 5,400		27,177		1,030	
3 月	245,540	－	307,100	－	7,757	－	88,890	－
	238,370	97.1%	311,740	101.5%	53,129	684.9%	93,840	105.6%
	△ 7,170		4,640		45,372		4,950	
合 計	2,870,980	－	3,711,360	－	539,123	－	841,850	－
	2,730,900	95.1%	3,645,170	98.2%	302,067	56.0%	1,050,930	124.8%
	△ 140,080		△ 66,190		△ 237,056		209,080	

※送水量のため合計値に含みません。

上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

太田渡良瀬配水区域から 呂楽中野配水場へ 送水(m³)		館 林 合 計 (m³)				館林第二浄水場(m³)	
水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
-	-	887,485	-	30,924	29,583	568,150	-
22,118	-	862,612	97.2%	30,334	28,754	491,243	86.5%
22,118		△ 24,873		△ 590	△ 829	△ 76,907	
-	-	905,565	-	31,383	29,212	572,030	-
79,767	-	883,199	97.5%	30,587	28,490	498,078	87.1%
79,767		△ 22,366		△ 796	△ 722	△ 73,952	
-	-	902,172	-	31,672	30,072	579,350	-
92,897	-	887,995	98.4%	32,671	29,600	511,723	88.3%
92,897		△ 14,177		999	△ 472	△ 67,627	
-	-	949,226	-	32,196	30,620	615,420	-
94,149	-	939,337	99.0%	33,004	30,301	555,374	90.2%
94,149		△ 9,889		808	△ 319	△ 60,046	
-	-	936,791	-	32,758	30,219	606,170	-
93,758	-	917,245	97.9%	31,785	29,589	533,647	88.0%
93,758		△ 19,546		△ 973	△ 630	△ 72,523	
-	-	877,108	-	31,124	29,237	560,510	-
89,333	-	855,011	97.5%	29,955	28,500	497,612	88.8%
89,333		△ 22,097		△ 1,169	△ 737	△ 62,898	
-	-	905,033	-	31,459	29,195	575,480	-
93,825	-	879,956	97.2%	30,121	28,386	506,670	88.0%
93,825		△ 25,077		△ 1,338	△ 809	△ 68,810	
-	-	875,430	-	30,437	29,181	560,620	-
91,526	-	858,609	98.1%	30,396	28,620	521,411	93.0%
91,526		△ 16,821		△ 41	△ 561	△ 39,209	
-	-	908,350	-	30,519	29,302	581,000	-
97,024	-	883,420	97.3%	29,883	28,497	542,005	93.3%
97,024		△ 24,930		△ 636	△ 805	△ 38,995	
-	-	911,324	-	31,271	29,398	585,340	-
98,277	-	870,598	95.5%	31,604	28,084	535,657	91.5%
98,277		△ 40,726		333	△ 1,314	△ 49,683	
-	-	815,074	-	30,404	29,110	487,640	-
88,909	-	788,016	96.7%	29,899	28,143	484,212	99.3%
88,909		△ 27,058		△ 505	△ 967	△ 3,428	
-	-	899,641	-	30,375	29,021	521,560	-
94,775	-	848,836	94.4%	28,959	27,382	511,668	98.1%
94,775		△ 50,805		△ 1,416	△ 1,639	△ 9,892	
-	-	10,773,199	-	32,758	29,516	6,813,270	-
1,036,358	-	10,474,834	97.2%	33,004	28,698	6,189,300	90.8%
1,036,358		△ 298,365		246	△ 818	△ 623,970	

※送水量のため合計値に含みません。

月	館林第三配水場(m³)		館林第二浄水場から 館林第三配水場へ 送水(m³)		館林第三配水区域から 明和大輪配水区域へ 送水(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	319,335	－	11,791	－	34,305	－
	371,369	116.3%	10,779	91.4%	31,441	91.7%
	52,034		△ 1,012		△ 2,864	
5 月	333,535	－	12,077	－	32,105	－
	385,121	115.5%	11,092	91.8%	31,569	98.3%
	51,586		△ 985		△ 536	
6 月	322,822	－	11,506	－	31,658	－
	376,272	116.6%	10,671	92.7%	32,008	101.1%
	53,450		△ 835		350	
7 月	333,806	－	11,751	－	32,024	－
	383,963	115.0%	11,049	94.0%	33,937	106.0%
	50,157		△ 702		1,913	
8 月	330,621	－	11,600	－	32,019	－
	383,598	116.0%	11,032	95.1%	33,852	105.7%
	52,977		△ 568		1,833	
9 月	316,598	－	11,238	－	32,852	－
	357,399	112.9%	10,600	94.3%	31,911	97.1%
	40,801		△ 638		△ 941	
10月	329,553	－	11,586	－	34,927	－
	373,286	113.3%	10,864	93.8%	33,224	95.1%
	43,733		△ 722		△ 1,703	
11月	314,810	－	11,132	－	33,950	－
	337,198	107.1%	10,439	93.8%	32,442	95.6%
	22,388		△ 693		△ 1,508	
12月	327,350	－	11,385	－	34,580	－
	341,415	104.3%	10,710	94.1%	33,325	96.4%
	14,065		△ 675		△ 1,255	
1 月	325,984	－	11,297	－	34,936	－
	334,941	102.7%	10,699	94.7%	32,929	94.3%
	8,957		△ 598		△ 2,007	
2 月	327,434	－	10,173	－	33,826	－
	303,804	92.8%	9,621	94.6%	30,696	90.7%
	△ 23,630		△ 552		△ 3,130	
3 月	378,081	－	11,175	－	36,959	－
	337,168	89.2%	10,635	95.2%	32,742	88.6%
	△ 40,913		△ 540		△ 4,217	
合 計	3,959,929	－	136,711	－	404,141	－
	4,285,534	108.2%	128,191	93.8%	390,076	96.5%
	325,605		△ 8,520		△ 14,065	

※送水量のため合計値に含みません。 ※送水量のため合計値に含みません。

上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

みどり合計 (m³)				みどり塩原浄水場(m³)		みどり桐原配水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
526,327	-	18,423	17,544	427,596	-	98,248	-
518,594	98.5%	18,320	17,286	427,537	100.0%	90,612	92.2%
△ 7,733		△ 103	△ 258	△ 59		△ 7,636	
551,583	-	18,894	17,793	447,830	-	99,207	-
541,674	98.2%	18,492	17,473	447,445	99.9%	91,140	91.9%
△ 9,909		△ 402	△ 320	△ 385		△ 8,067	
532,010	-	19,176	17,734	434,340	-	97,203	-
530,586	99.7%	19,076	17,686	417,139	96.0%	112,988	116.2%
△ 1,424		△ 100	△ 48	△ 17,201		15,785	
557,758	-	19,087	17,992	457,805	-	96,818	-
548,062	98.3%	18,604	17,679	429,519	93.8%	115,641	119.4%
△ 9,696		△ 483	△ 313	△ 28,286		18,823	
547,856	-	19,409	17,673	416,001	-	131,385	-
546,738	99.8%	18,739	17,637	417,433	100.3%	128,858	98.1%
△ 1,118		△ 670	△ 36	1,432		△ 2,527	
527,924	-	19,052	17,597	399,693	-	125,053	-
528,473	100.1%	19,151	17,616	400,265	100.1%	125,140	100.1%
549		99	19	572		87	
552,548	-	20,074	17,824	425,214	-	126,897	-
555,380	100.5%	18,880	17,915	422,867	99.4%	132,099	104.1%
2,832		△ 1,194	91	△ 2,347		5,202	
542,382	-	19,046	18,079	423,726	-	115,539	-
532,910	98.3%	18,262	17,764	422,410	99.7%	107,654	93.2%
△ 9,472		△ 784	△ 315	△ 1,316		△ 7,885	
564,463	-	20,135	18,208	447,329	-	116,695	-
550,879	97.6%	19,110	17,770	444,045	99.3%	106,417	91.2%
△ 13,584		△ 1,025	△ 438	△ 3,284		△ 10,278	
558,994	-	19,958	18,032	502,289	-	53,217	-
587,055	105.0%	22,169	18,937	478,423	95.2%	105,641	198.5%
28,061		2,211	905	△ 23,866		52,424	
491,481	-	19,723	17,553	445,149	-	45,906	-
502,215	102.2%	19,381	17,936	411,023	92.3%	90,693	197.6%
10,734		△ 342	383	△ 34,126		44,787	
544,966	-	19,764	17,580	471,887	-	70,192	-
544,364	99.9%	18,182	17,560	450,050	95.4%	91,593	130.5%
△ 602		△ 1,582	△ 20	△ 21,837		21,401	
6,498,292	-	20,135	17,804	5,298,859	-	1,176,360	-
6,486,930	99.8%	22,169	17,772	5,168,156	97.5%	1,298,476	110.4%
△ 11,362		2,034	△ 32	△ 130,703		122,116	

月	桐生市受水(m³)		板 倉 合 計 (m³)				板倉東浄水場(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
4 月	483	-	217,561	-	7,827	7,252	52,067	-
	445	92.1%	216,386	99.5%	7,992	6,980	46,664	89.6%
	△ 38		△ 1,175		165	△ 272	△ 5,403	
5 月	4,546	-	219,141	-	7,855	7,069	52,900	-
	3,089	67.9%	221,282	101.0%	8,020	7,138	41,948	79.3%
	△ 1,457		2,141		165	69	△ 10,952	
6 月	467	-	214,060	-	7,781	7,135	50,236	-
	459	98.3%	219,318	102.5%	8,029	7,075	40,558	80.7%
	△ 8		5,258		248	△ 60	△ 9,678	
7 月	3,135	-	221,639	-	7,979	7,150	52,571	-
	2,902	92.6%	226,177	102.0%	7,944	7,296	40,249	76.6%
	△ 233		4,538		△ 35	146	△ 12,322	
8 月	470	-	223,735	-	8,087	7,217	51,199	-
	447	95.1%	224,481	100.3%	7,911	7,241	38,660	75.5%
	△ 23		746		△ 176	24	△ 12,539	
9 月	3,178	-	216,004	-	7,840	7,200	49,147	-
	3,068	96.5%	215,629	99.8%	7,906	7,188	37,771	76.9%
	△ 110		△ 375		66	△ 12	△ 11,376	
10月	437	-	229,899	-	8,177	7,416	50,748	-
	414	94.7%	220,788	96.0%	7,791	7,122	39,671	78.2%
	△ 23		△ 9,111		△ 386	△ 294	△ 11,077	
11月	3,117	-	219,502	-	7,851	7,317	49,660	-
	2,846	91.3%	215,497	98.2%	7,730	7,183	38,685	77.9%
	△ 271		△ 4,005		△ 121	△ 134	△ 10,975	
12月	439	-	225,259	-	7,878	7,266	51,408	-
	417	95.0%	224,778	99.8%	7,956	7,251	40,595	79.0%
	△ 22		△ 481		78	△ 15	△ 10,813	
1 月	3,488	-	226,394	-	8,049	7,303	51,520	-
	2,991	85.8%	221,836	98.0%	8,324	7,156	41,119	79.8%
	△ 497		△ 4,558		275	△ 147	△ 10,401	
2 月	426	-	205,048	-	7,935	7,323	46,222	-
	499	117.1%	202,854	98.9%	7,794	7,245	37,065	80.2%
	73		△ 2,194		△ 141	△ 78	△ 9,157	
3 月	2,887	-	223,922	-	8,077	7,223	50,300	-
	2,721	94.3%	222,901	99.5%	7,824	7,190	39,948	79.4%
	△ 166		△ 1,021		△ 253	△ 33	△ 10,352	
合 計	23,073	-	2,642,164	-	8,177	7,239	607,978	-
	20,298	88.0%	2,631,927	99.6%	8,324	7,211	482,933	79.4%
	△ 2,775		△ 10,237		147	△ 28	△ 125,045	

上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

板倉北配水場(m³) (令和4年4月供用開始)		板倉南浄水場(m³)		板倉西配水場(m³)	
水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
-	-	35,400	-	130,094	-
8,411	-	37,054	104.7%	124,257	95.5%
8,411		1,654		△ 5,837	
-	-	35,978	-	130,263	-
23,785	-	38,270	106.4%	117,279	90.0%
23,785		2,292		△ 12,984	
-	-	34,659	-	129,165	-
23,557	-	36,947	106.6%	118,256	91.6%
23,557		2,288		△ 10,909	
-	-	36,765	-	132,303	-
22,165	-	37,864	103.0%	125,899	95.2%
22,165		1,099		△ 6,404	
-	-	36,574	-	135,962	-
19,844	-	35,483	97.0%	130,494	96.0%
19,844		△ 1,091		△ 5,468	
-	-	35,540	-	131,317	-
17,149	-	30,564	86.0%	130,145	99.1%
17,149		△ 4,976		△ 1,172	
-	-	37,081	-	142,070	-
22,920	-	31,672	85.4%	126,525	89.1%
22,920		△ 5,409		△ 15,545	
-	-	36,025	-	133,817	-
22,568	-	29,438	81.7%	124,806	93.3%
22,568		△ 6,587		△ 9,011	
-	-	37,543	-	136,308	-
23,585	-	31,525	84.0%	129,073	94.7%
23,585		△ 6,018		△ 7,235	
-	-	37,987	-	136,887	-
23,693	-	32,780	86.3%	124,244	90.8%
23,693		△ 5,207		△ 12,643	
-	-	34,289	-	124,537	-
20,814	-	29,219	85.2%	115,756	92.9%
20,814		△ 5,070		△ 8,781	
-	-	37,973	-	135,649	-
23,504	-	32,321	85.1%	127,128	93.7%
23,504		△ 5,652		△ 8,521	
-	-	435,814	-	1,598,372	-
251,995	-	403,137	92.5%	1,493,862	93.5%
251,995		△ 32,677		△ 104,510	

月	明 和 合 計 (m³)				明和南大島浄水場(m³)		明和大輪配水区域(m³) 館林第三配水場より受水	
	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	140,969	-	5,021	4,699	106,664	-	34,305	-
	126,685	89.9%	4,422	4,087	95,244	89.3%	31,441	91.7%
	△ 14,284		△ 599	△ 612	△ 11,420		△ 2,864	
5 月	137,480	-	4,879	4,435	105,375	-	32,105	-
	132,210	96.2%	4,882	4,265	100,641	95.5%	31,569	98.3%
	△ 5,270		3	△ 170	△ 4,734		△ 536	
6 月	135,980	-	4,838	4,533	104,322	-	31,658	-
	131,813	96.9%	4,740	4,252	99,805	95.7%	32,008	101.1%
	△ 4,167		△ 98	△ 281	△ 4,517		350	
7 月	140,513	-	4,777	4,533	108,489	-	32,024	-
	135,519	96.4%	4,736	4,372	101,582	93.6%	33,937	106.0%
	△ 4,994		△ 41	△ 161	△ 6,907		1,913	
8 月	137,760	-	4,815	4,444	105,741	-	32,019	-
	133,558	96.9%	4,742	4,308	99,706	94.3%	33,852	105.7%
	△ 4,202		△ 73	△ 136	△ 6,035		1,833	
9 月	131,126	-	4,616	4,371	98,274	-	32,852	-
	129,951	99.1%	4,749	4,332	98,040	99.8%	31,911	97.1%
	△ 1,175		133	△ 39	△ 234		△ 941	
10月	138,796	-	4,888	4,477	103,869	-	34,927	-
	137,398	99.0%	4,877	4,432	104,174	100.3%	33,224	95.1%
	△ 1,398		△ 11	△ 45	305		△ 1,703	-
11月	134,355	-	4,721	4,479	100,405	-	33,950	-
	130,734	97.3%	4,730	4,358	98,292	97.9%	32,442	95.6%
	△ 3,621		9	△ 121	△ 2,113		△ 1,508	
12月	138,613	-	4,705	4,471	104,033	-	34,580	-
	135,696	97.9%	4,832	4,377	102,371	98.4%	33,325	96.4%
	△ 2,917		127	△ 94	△ 1,662		△ 1,255	
1 月	139,786	-	4,896	4,509	104,850	-	34,936	-
	135,456	96.9%	4,985	4,370	102,527	97.8%	32,929	94.3%
	△ 4,330		89	△ 139	△ 2,323		△ 2,007	
2 月	129,224	-	4,979	4,615	95,398	-	33,826	-
	123,198	95.3%	4,841	4,400	92,502	97.0%	30,696	90.7%
	△ 6,026		△ 138	△ 215	△ 2,896		△ 3,130	
3 月	139,848	-	4,845	4,511	102,889	-	36,959	-
	131,104	93.7%	4,664	4,229	98,362	95.6%	32,742	88.6%
	△ 8,744		△ 181	△ 282	△ 4,527		△ 4,217	
合 計	1,644,450	-	5,021	4,505	1,240,309	-	404,141	-
	1,583,322	96.3%	4,985	4,338	1,193,246	96.2%	390,076	96.5%
	△ 61,128		△ 36	△ 167	△ 47,063		△ 14,065	

上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

千代田合計 (m³)				千代田第三浄水場(m³)		千代田第四浄水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
148,613	-	5,231	4,954	34,129	-	51,403	-
148,719	100.1%	5,233	4,797	33,335	97.7%	53,201	103.5%
106		2	△ 157	△ 794		1,798	
153,100	-	5,361	4,939	34,216	-	53,610	-
154,616	101.0%	5,560	4,988	34,883	101.9%	55,319	103.2%
1,516		199	49	667		1,709	
152,408	-	5,821	5,080	33,216	-	51,903	-
152,802	100.3%	5,835	4,929	34,612	104.2%	55,759	107.4%
394		14	△ 151	1,396		3,856	
154,982	-	5,424	4,999	34,384	-	53,069	-
151,878	98.0%	5,377	4,899	35,425	103.0%	55,351	104.3%
△ 3,104		△ 47	△ 100	1,041		2,282	
154,207	-	5,423	4,974	34,196	-	52,536	-
146,824	95.2%	5,071	4,736	34,933	102.2%	53,555	101.9%
△ 7,383		△ 352	△ 238	737		1,019	
149,510	-	5,365	4,984	32,845	-	50,031	-
142,510	95.3%	5,123	4,750	35,468	108.0%	51,401	102.7%
△ 7,000		△ 242	△ 234	2,623		1,370	
157,284	-	5,397	5,074	34,365	-	52,396	-
146,570	93.2%	5,080	4,728	35,612	103.6%	52,298	99.8%
△ 10,714		△ 317	△ 346	1,247		△ 98	
155,317	-	5,454	5,177	33,576	-	51,204	-
142,488	91.7%	5,032	4,750	34,902	103.9%	50,601	98.8%
△ 12,829		△ 422	△ 427	1,326		△ 603	
162,440	-	5,593	5,240	35,320	-	53,528	-
148,993	91.7%	5,193	4,806	37,263	105.5%	52,511	98.1%
△ 13,447		△ 400	△ 434	1,943		△ 1,017	
167,568	-	5,939	5,405	35,739	-	54,254	-
149,795	89.4%	5,297	4,832	37,379	104.6%	53,228	98.1%
△ 17,773		△ 642	△ 573	1,640		△ 1,026	
150,869	-	5,677	5,388	32,098	-	50,195	-
138,104	91.5%	5,249	4,932	33,870	105.5%	49,981	99.6%
△ 12,765		△ 428	△ 456	1,772		△ 214	
161,839	-	5,881	5,221	35,149	-	55,583	-
153,444	94.8%	5,324	4,950	38,869	110.6%	56,008	100.8%
△ 8,395		△ 557	△ 271	3,720		425	
1,868,137	-	5,939	5,118	409,233	-	629,712	-
1,776,743	95.1%	5,835	4,868	426,551	104.2%	639,213	101.5%
△ 91,394		△ 104	△ 250	17,318		9,501	

月	千代田第五浄水場(m³)		大 泉 合 計 (m³)				大泉第一浄水場(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
4 月	63,081	-	449,800	-	15,510	14,993	256,750	-
	62,183	98.6%	450,800	100.2%	15,730	14,542	259,060	100.9%
	△ 898		1,000		220	△ 451	2,310	
5 月	65,274	-	464,730	-	15,780	14,991	265,820	-
	64,414	98.7%	466,900	100.5%	15,880	15,061	273,890	103.0%
	△ 860		2,170		100	70	8,070	
6 月	67,289	-	454,290	-	15,900	15,143	262,360	-
	62,431	92.8%	464,060	102.2%	16,480	14,970	275,200	104.9%
	△ 4,858		9,770		580	△ 173	12,840	
7 月	67,529	-	473,142	-	16,160	15,263	275,700	-
	61,102	90.5%	478,280	101.1%	16,390	15,428	285,980	103.7%
	△ 6,427		5,138		230	165	10,280	
8 月	67,475	-	467,770	-	16,200	15,089	275,110	-
	58,336	86.5%	475,890	101.7%	16,320	15,351	284,580	103.4%
	△ 9,139		8,120		120	262	9,470	
9 月	66,634	-	444,730	-	15,390	14,824	256,640	-
	55,641	83.5%	453,960	102.1%	15,680	15,132	272,380	106.1%
	△ 10,993		9,230		290	308	15,740	
10月	70,523	-	464,860	-	15,650	14,995	269,750	-
	58,660	83.2%	467,810	100.6%	15,730	15,091	283,310	105.0%
	△ 11,863		2,950		80	96	13,560	
11月	70,537	-	455,470	-	15,540	15,182	266,170	-
	56,985	80.8%	452,580	99.4%	15,580	15,086	276,220	103.8%
	△ 13,552		△ 2,890		40	△ 96	10,050	
12月	73,592	-	473,290	-	15,810	15,267	277,500	-
	59,219	80.5%	473,390	100.0%	16,520	15,271	289,320	104.3%
	△ 14,373		100		710	4	11,820	
1 月	77,575	-	468,110	-	15,590	15,100	276,350	-
	59,188	76.3%	463,530	99.0%	16,350	14,953	282,150	102.1%
	△ 18,387		△ 4,580		760	△ 147	5,800	
2 月	68,576	-	420,590	-	15,330	15,021	244,710	-
	54,253	79.1%	422,720	100.5%	15,920	15,097	259,020	105.8%
	△ 14,323		2,130		590	76	14,310	
3 月	71,107	-	468,970	-	15,530	15,128	270,870	-
	58,567	82.4%	463,880	98.9%	15,440	14,964	282,660	104.4%
	△ 12,540		△ 5,090		△ 90	△ 164	11,790	
合 計	829,192	-	5,505,752	-	16,200	15,084	3,197,730	-
	710,979	85.7%	5,533,800	100.5%	16,520	15,161	3,323,770	103.9%
	△ 118,213		28,048		320	77	126,040	


上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

大泉第二配水場(m³)		邑 楽 合 計 (m³)			
水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均
193,050	-	289,900	-	10,297	9,663
191,740	99.3%	295,663	102.0%	10,272	9,855
△ 1,310		5,763		△ 25	192
198,910	-	295,221	-	10,414	9,523
193,010	97.0%	305,221	103.4%	10,360	9,846
△ 5,900		10,000		△ 54	323
191,930	-	287,914	-	10,684	9,597
188,860	98.4%	292,239	101.5%	10,613	9,741
△ 3,070		4,325		△ 71	144
197,442	-	300,415	-	10,532	9,691
192,300	97.4%	299,021	99.5%	10,409	9,646
△ 5,142		△ 1,394		△ 123	△ 45
192,660	-	308,577	-	10,641	9,954
191,310	99.3%	296,177	96.0%	10,197	9,554
△ 1,350		△ 12,400		△ 444	△ 400
188,090	-	305,091	-	10,718	10,170
181,580	96.5%	280,461	91.9%	9,836	9,349
△ 6,510		△ 24,630		△ 882	△ 821
195,110	-	332,075	-	11,510	10,712
184,500	94.6%	291,526	87.8%	9,815	9,404
△ 10,610		△ 40,549		△ 1,695	△ 1,308
189,300	-	326,027	-	11,195	10,868
176,360	93.2%	283,248	86.9%	9,779	9,442
△ 12,940		△ 42,779		△ 1,416	△ 1,426
195,790	-	325,373	-	11,063	10,496
184,070	94.0%	299,118	91.9%	10,388	9,649
△ 11,720		△ 26,255		△ 675	△ 847
191,760	-	321,257	-	10,842	10,363
181,380	94.6%	301,614	93.9%	10,841	9,729
△ 10,380		△ 19,643		△ 1	△ 634
175,880	-	285,881	-	10,587	10,210
163,700	93.1%	269,673	94.3%	10,296	9,631
△ 12,180		△ 16,208		△ 291	△ 579
198,100	-	311,068	-	10,430	10,034
181,220	91.5%	289,287	93.0%	9,723	9,332
△ 16,880		△ 21,781		△ 707	△ 702
2,308,022	-	3,688,799	-	11,510	10,106
2,210,030	95.8%	3,503,248	95.0%	10,841	9,598
△ 97,992		△ 185,551		△ 669	△ 508

上段:令和3年度 中段:令和4年度 下段:増減量

月	邑楽中野配水場(m³) (令和4年5月配水場化)		邑楽第三浄水場(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	92,929	-	196,971	-
	105,136	113.1%	190,527	96.7%
	12,207		△ 6,444	
5 月	96,529	-	198,692	-
	109,107	113.0%	196,114	98.7%
	12,578		△ 2,578	
6 月	93,686	-	194,228	-
	97,418	104.0%	194,821	100.3%
	3,732		593	
7 月	98,109	-	202,306	-
	98,451	100.3%	200,570	99.1%
	342		△ 1,736	
8 月	106,218	-	202,359	-
	98,679	92.9%	197,498	97.6%
	△ 7,539		△ 4,861	
9 月	112,584	-	192,507	-
	94,042	83.5%	186,419	96.8%
	△ 18,542		△ 6,088	
10月	131,814	-	200,261	-
	98,974	75.1%	192,552	96.2%
	△ 32,840		△ 7,709	
11月	128,825	-	197,202	-
	96,651	75.0%	186,597	94.6%
	△ 32,174		△ 10,605	
12月	121,875	-	203,498	-
	102,459	84.1%	196,659	96.6%
	△ 19,416		△ 6,839	
1 月	115,994	-	205,263	-
	103,746	89.4%	197,868	96.4%
	△ 12,248		△ 7,395	
2 月	103,096	-	182,785	-
	93,541	90.7%	176,132	96.4%
	△ 9,555		△ 6,653	
3 月	112,135	-	198,933	-
	99,687	88.9%	189,600	95.3%
	△ 12,448		△ 9,333	
合 計	1,313,794	-	2,375,005	-
	1,197,891	91.2%	2,305,357	97.1%
	△ 115,903		△ 69,648	

(4) 送配水フロー図

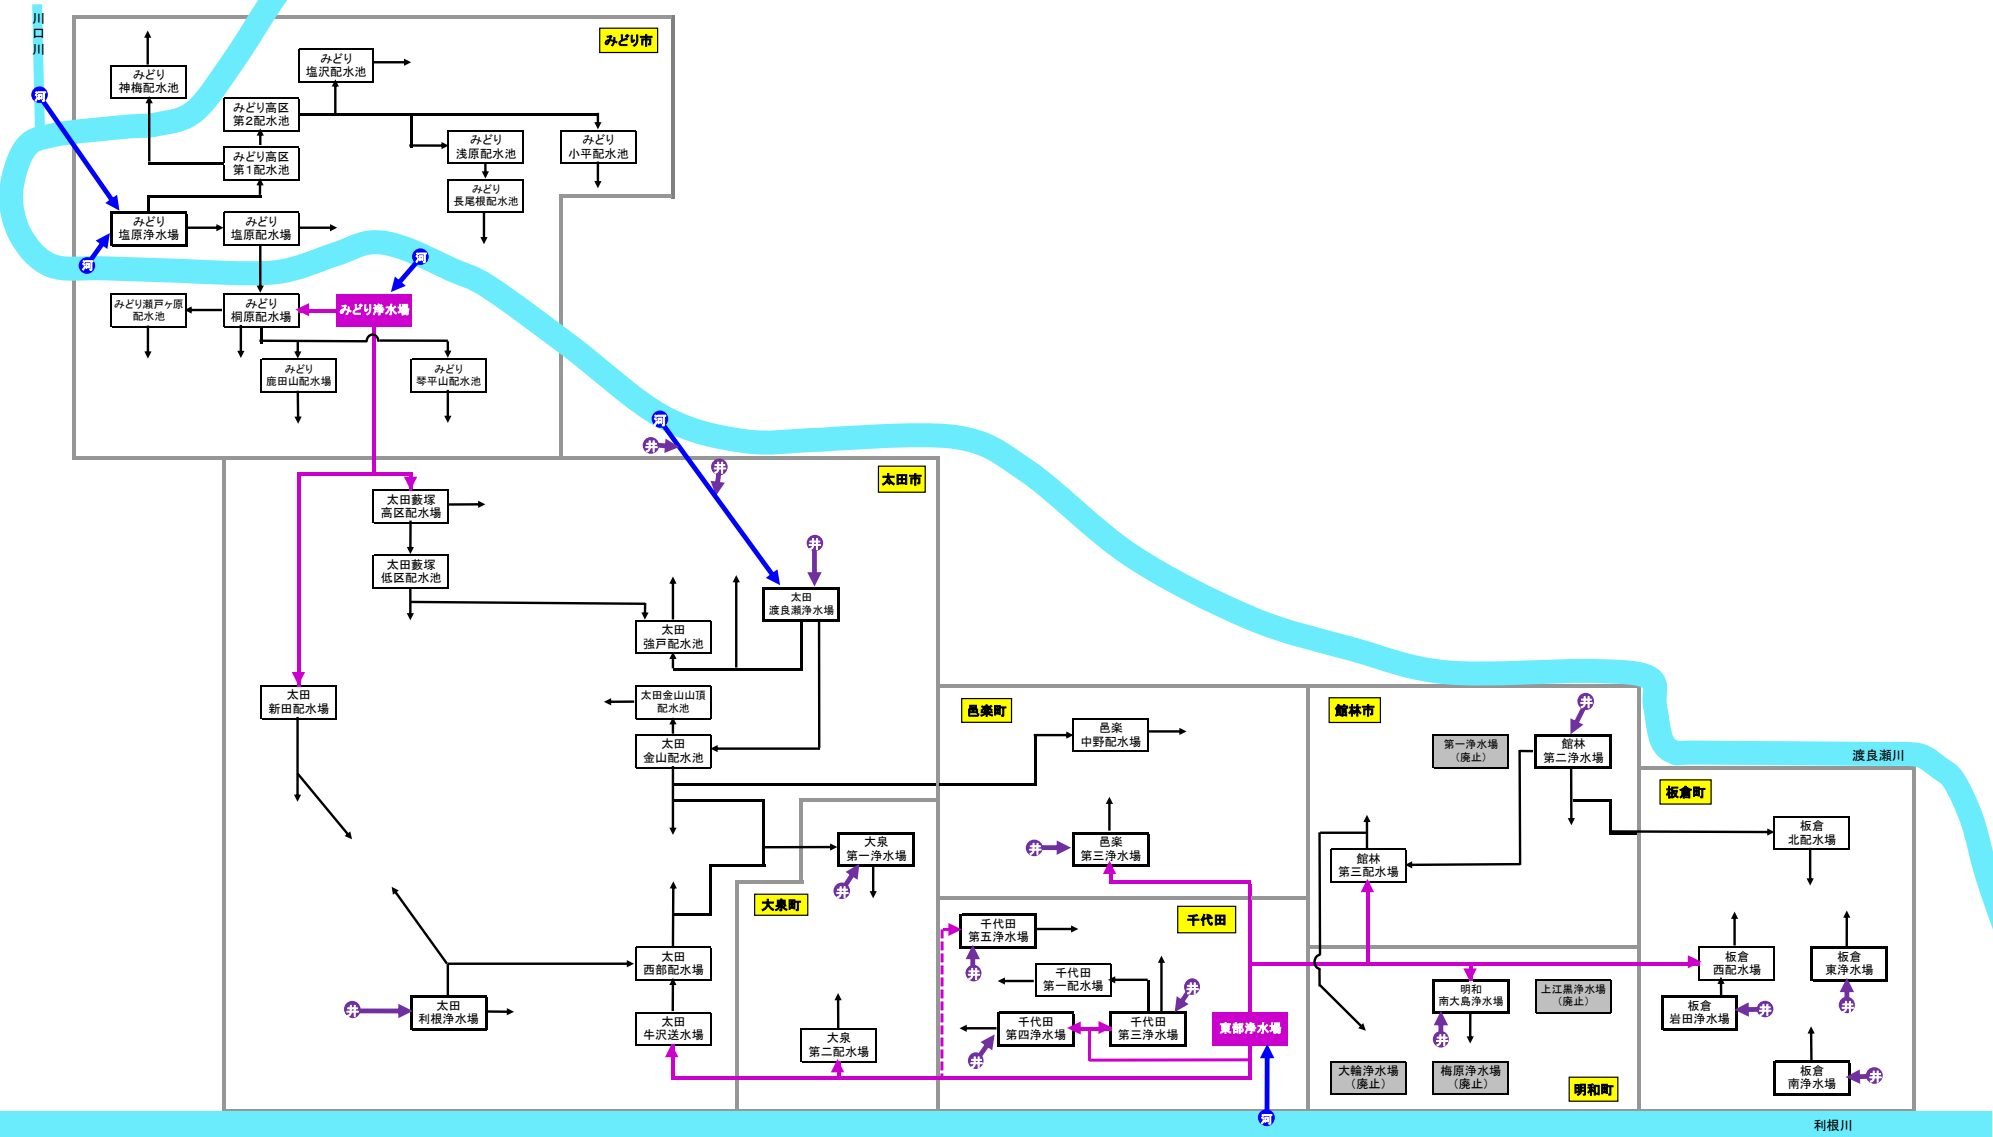

注) → 送・配水 (矢印は施設から対象の施設・区域に送・配水していることを意味しており、矢印の方向に意味はない)
井戸水
河川表流水

(5) 電力量及び電気使用料金

1) 太田市

【電力量(単位) : kwh】 【料金(税込) : 円】

令和 4年度	太田市(合計)		取水施設					
			太田渡良瀬川取水場		太田第1水源		太田第2水源	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	927,363	22,290,841	1,223	44,107	6,170	162,541	85,155	2,062,038
5月	869,896	21,462,000	1,080	41,643	4,705	135,623	71,247	1,802,290
6月	882,803	22,110,487	1,075	41,786	6,595	178,774	68,904	1,766,646
7月	917,304	24,435,393	1,109	44,374	6,037	175,114	83,383	2,262,601
8月	920,365	25,859,329	1,207	49,107	11,199	318,365	77,108	2,233,999
9月	884,505	26,103,473	1,197	50,527	9,049	273,173	77,053	2,340,425
10月	871,395	26,571,179	1,092	48,879	10,018	313,880	70,721	2,219,161
11月	893,224	28,160,269	1,143	50,985	7,386	244,776	86,314	2,736,027
12月	913,868	30,642,270	1,165	54,195	7,341	259,030	83,920	2,851,520
1月	946,489	32,555,904	1,549	68,246	7,727	279,033	84,563	2,963,844
2月	907,073	27,898,849	1,583	58,809	8,141	264,289	81,391	2,296,255
3月	861,756	25,508,404	1,347	50,821	7,166	139,004	64,013	1,770,235
合計	10,796,041	313,598,398	14,770	603,479	91,534	2,743,602	933,772	27,305,041

※太田市(合計)には太田本所等電力量206,568kWh、料金6,952,939円含む

令和 4年度	取水施設						配水施設	
	太田第3水源		太田第4水源		太田第5水源		太田渡良瀬浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	12,542	301,481	171,428	4,029,048	56,178	1,408,910	424,615	9,994,650
5月	13,358	326,665	156,754	3,801,169	53,726	1,385,048	415,089	9,932,319
6月	11,348	285,113	163,440	3,985,819	55,128	1,429,023	415,133	10,187,393
7月	10,878	298,535	164,904	4,275,273	54,266	1,489,802	429,161	11,265,181
8月	10,552	306,746	166,005	4,655,855	54,668	1,593,774	423,631	11,573,980
9月	9,858	296,945	160,537	4,738,871	53,023	1,626,606	400,450	11,495,671
10月	8,653	262,098	156,974	4,830,128	51,267	1,653,382	411,264	12,071,662
11月	7,572	234,200	168,439	5,233,806	53,195	1,750,498	406,685	12,587,514
12月	7,410	237,159	162,962	5,434,195	55,712	1,944,343	435,792	14,322,658
1月	8,154	262,949	168,383	5,786,765	58,266	2,084,116	438,312	14,778,010
2月	7,687	199,243	169,419	4,642,947	56,352	1,827,536	398,496	12,716,079
3月	7,536	187,306	145,860	3,847,909	50,183	1,632,940	427,406	12,914,463
合計	115,548	3,198,440	1,955,105	55,261,785	651,964	19,825,978	5,026,034	143,839,580

令和 4年度	配水施設							
	太田利根浄水場		太田金山配水池(山頂含む)		太田強戸配水池		太田藪塚高区配水場(低区含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	136,471	3,237,470	1,285	67,863	700	44,270	606	19,739
5月	125,873	3,091,603	1,080	61,639	632	42,162	541	18,031
6月	132,125	3,261,600	1,122	62,462	587	40,643	551	18,427
7月	133,610	3,482,645	1,112	63,566	650	64,990	545	19,256
8月	134,870	3,753,762	1,523	77,551	451	57,345	569	20,609
9月	131,215	3,835,473	1,348	73,315	294	52,114	560	21,096
10月	127,361	3,892,350	1,159	69,302	286	52,176	538	20,966
11月	131,806	4,113,778	2,012	91,750	187	49,713	561	22,430
12月	128,839	4,300,636	3,426	128,276	242	30,230	647	27,354
1月	133,990	4,599,357	5,817	189,248	396	37,491	733	31,641
2月	135,106	4,169,210	1,377	72,977	350	32,895	736	26,686
3月	115,927	3,644,899	1,264	66,791	298	30,419	589	20,831
合計	1,567,193	45,382,783	22,525	1,024,740	5,073	534,448	7,176	267,066

【電力量(単位) : kwh】 【料金(税込) : 円】

令和 4年度	配水施設						その他	
	太田西部配水場		太田新田配水場		太田牛沢送水場		その他関連施設(庁舎等含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	569	24,795	6,733	198,000	3,658	105,867	20,030	590,062
5月	548	24,459	5,598	176,225	5,303	146,362	14,362	476,762
6月	571	25,172	6,550	199,958	5,886	160,734	13,788	466,937
7月	563	25,915	5,844	195,316	6,872	193,944	18,370	578,881
8月	593	27,798	6,456	218,433	8,534	249,600	22,999	722,405
9月	593	28,638	6,970	241,008	8,156	251,542	24,202	778,069
10月	567	28,551	6,629	236,670	6,617	216,390	18,249	655,584
11月	576	29,268	7,440	268,515	5,814	197,018	14,094	549,991
12月	568	30,337	6,928	268,311	5,445	197,830	13,471	556,196
1月	585	31,567	7,170	283,246	11,706	405,760	19,138	754,631
2月	590	27,637	7,691	305,747	14,648	449,516	23,506	809,023
3月	517	24,689	6,591	263,440	12,453	250,633	20,606	664,024
合計	6,840	328,826	80,600	2,854,869	95,092	2,825,196	222,815	7,602,565

2) 館林市

令和 4年度	館林市(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		館林第二浄水場		館林第三配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	283,927	7,071,112	113,081	2,933,748	108,910	2,606,950	58,560	1,376,024
5月	276,549	7,041,567	110,498	2,939,751	107,011	2,622,267	57,062	1,359,202
6月	296,574	7,552,723	117,227	3,114,697	117,857	2,891,566	59,667	1,431,096
7月	314,437	8,570,451	121,728	3,461,401	130,718	3,447,560	59,519	1,529,236
8月	324,782	9,262,972	127,401	3,790,747	133,421	3,664,959	60,877	1,654,752
9月	306,117	9,194,922	120,623	3,781,198	122,525	3,548,571	59,585	1,701,327
10月	285,598	8,820,524	115,179	3,691,502	112,706	3,353,127	55,106	1,633,168
11月	310,315	9,830,402	120,689	3,924,033	130,596	4,031,781	56,841	1,740,106
12月	314,501	10,602,863	119,086	4,117,414	141,010	4,636,905	51,800	1,703,330
1月	321,766	11,120,702	122,791	4,330,269	141,048	4,783,370	53,852	1,822,819
2月	333,682	10,114,540	126,111	3,578,678	149,208	4,684,217	53,704	1,684,789
3月	291,820	8,601,324	113,810	3,136,696	125,921	3,850,320	48,202	1,463,779
合計	3,660,068	107,784,102	1,428,224	42,800,134	1,520,931	44,121,593	674,775	19,099,628

※館林市(合計)には、館林支所電力量36,138kWh、1,721,063円含む

3) みどり市

令和 4年度	その他		みどり市(合計)		取水施設			
	その他関連施設(庁舎含む)				みどり第1水源(川口川)		みどり第2水源(渡良瀬川)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	3,376	154,390	167,955	4,027,905	666	23,152	126,233	2,900,549
5月	1,978	120,347	157,365	3,765,787	619	22,086	116,747	2,664,925
6月	1,823	115,364	176,021	4,327,305	454	17,730	133,104	3,143,033
7月	2,472	132,254	168,801	4,434,382	550	22,344	124,713	3,146,695
8月	3,083	152,514	178,453	4,847,337	407	17,187	131,529	3,441,275
9月	3,384	163,826	168,822	4,840,146	547	23,297	124,084	3,429,227
10月	2,607	142,727	171,969	5,094,098	522	23,123	128,317	3,661,018
11月	2,189	134,482	166,309	5,192,632	680	30,662	118,588	3,576,166
12月	2,605	145,214	167,552	5,575,556	674	31,647	119,670	3,858,496
1月	4,075	184,244	180,259	6,023,157	681	31,034	127,828	4,148,876
2月	4,659	166,856	185,497	5,735,823	580	22,317	133,796	4,037,170
3月	3,887	150,529	154,508	4,663,499	529	21,251	112,532	3,288,796
合 計	36,138	1,762,747	2,043,511	58,527,627	6,909	285,830	1,497,141	41,296,226

※みどり市(合計)には、みどり支所電力量9,873kWh、380,107円含む

【電力量(単位) : kwh】 【料金(税込) : 円】

令和 4年度	配水施設							
	みどり塩原浄水場		みどり神梅配水池		みどり塩沢配水池		みどり浅原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	30,497	743,833	763	33,504	470	23,055	281	8,755
5月	29,757	721,552	731	33,225	468	23,313	274	8,684
6月	31,912	798,813	756	34,286	485	24,003	283	9,043
7月	33,864	900,737	734	34,685	484	24,487	275	9,104
8月	36,009	989,023	798	37,554	501	25,591	284	9,680
9月	33,682	972,915	811	39,315	501	26,292	284	10,078
10月	32,051	955,703	756	38,264	489	26,527	273	10,106
11月	35,546	1,101,566	743	38,702	503	27,820	275	10,604
12月	35,270	1,169,157	726	39,657	502	28,762	280	11,417
1月	38,817	1,298,259	876	45,549	514	29,814	296	12,403
2月	37,030	1,181,784	1,050	43,845	528	26,636	283	9,878
3月	29,948	941,410	892	38,079	450	23,413	261	8,735
合 計	404,383	11,774,752	9,636	456,665	5,895	309,713	3,349	118,487

令和 4年度	配水施設							
	みどり小平配水池		みどり長尾根配水池		みどり桐原配水場		みどり瀬戸ヶ原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	456	23,473	650	31,509	4,725	140,705	1,181	38,230
5月	447	23,375	628	31,374	4,393	134,558	1,348	42,574
6月	466	24,154	647	31,948	4,537	139,491	1,426	44,630
7月	446	23,957	628	32,679	4,677	151,318	567	26,993
8月	483	25,673	661	34,646	4,476	152,636	1,415	49,680
9月	474	26,050	655	35,422	4,542	161,116	1,346	48,420
10月	448	25,746	638	35,532	4,366	158,964	1,277	45,412
11月	435	25,890	667	36,953	4,490	169,334	1,396	48,750
12月	447	27,226	623	37,015	4,456	178,327	1,289	46,940
1月	478	29,023	660	38,933	4,075	163,235	1,415	50,536
2月	476	25,686	651	34,110	4,744	159,232	1,472	41,419
3月	405	22,558	576	31,366	4,145	134,972	1,381	38,976
合 計	5,461	302,811	7,684	411,487	53,626	1,843,888	15,513	522,560

令和 4年度	配水施設						その他	
	みどり琴平山配水池		みどり鹿田山配水場		みどり塩原配水場		その他関連施設(庁舎含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	39	1,257	230	7,897	1,130	28,652	634	23,334
5月	28	992	202	7,111	1,134	29,566	589	22,452
6月	22	840	179	6,402	1,163	30,413	587	22,519
7月	31	1,113	103	4,137	1,135	32,421	594	23,712
8月	30	1,115	97	4,064	1,175	34,953	588	24,260
9月	22	918	110	5,645	1,180	36,779	584	24,672
10月	22	952	187	7,619	1,137	36,200	1,486	68,932
11月	33	1,337	216	9,057	1,122	36,896	1,615	78,895
12月	48	1,938	187	8,317	1,086	38,222	2,294	98,435
1月	77	3,042	291	12,978	1,123	40,589	3,128	118,886
2月	74	2,420	292	12,035	1,154	33,682	3,367	105,609
3月	48	1,591	261	10,303	1,030	29,049	2,050	73,000
合 計	474	17,515	2,355	95,565	13,569	407,422	17,516	684,706

4) 板倉町

【電力量(単位) : kwh】 【料金(税込) : 円】

令和 4年度	板倉町(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		板倉岩田浄水場		板倉東浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	102,960	2,485,160	21,883	530,038	7,913	214,187	23,031	534,173
5月	92,736	2,316,879	17,919	455,125	5,222	159,436	20,140	481,824
6月	100,432	2,511,111	19,502	494,421	6,427	187,415	21,579	518,920
7月	101,350	2,745,864	19,631	544,602	6,782	210,925	21,786	567,300
8月	104,323	2,946,122	20,139	583,088	7,482	238,508	21,936	596,281
9月	102,390	3,016,975	20,925	621,048	8,323	271,958	21,306	607,939
10月	94,732	2,845,233	19,058	567,310	6,897	236,064	20,010	586,111
11月	95,928	2,984,727	19,853	602,131	7,069	249,334	20,100	615,268
12月	92,629	3,065,744	18,904	603,441	7,172	268,092	19,460	637,912
1月	93,259	3,169,082	18,618	610,756	5,947	236,273	19,825	669,720
2月	98,447	2,958,033	20,125	511,835	7,717	239,705	20,410	637,936
3月	87,828	2,433,043	18,478	455,832	6,437	198,643	18,018	482,921
合計	1,167,014	33,477,973	235,035	6,579,627	83,388	2,710,540	247,601	6,936,305

5) 明和町

令和 4年度	配水施設						明和町(合計)	
	板倉南浄水場		板倉西配水場		板倉北配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	20,717	487,741	27,997	665,837	1,419	53,184	29,819	724,788
5月	20,058	484,005	24,495	602,475	4,902	134,014	30,830	763,153
6月	20,761	504,478	27,272	670,759	4,891	135,118	33,859	838,558
7月	20,223	532,914	28,030	743,040	4,898	147,083	34,857	924,289
8月	20,587	566,225	29,367	811,703	4,812	150,317	33,640	939,464
9月	17,932	521,888	29,666	858,485	4,238	135,657	32,643	957,564
10月	17,178	512,862	26,920	802,308	4,669	140,578	32,057	969,253
11月	17,489	544,690	26,783	833,015	4,634	140,289	31,299	983,640
12月	16,477	550,192	26,224	872,353	4,392	133,754	30,777	1,033,706
1月	18,144	620,890	25,486	875,578	5,239	155,865	33,147	1,140,434
2月	18,227	583,898	27,458	879,229	4,510	105,430	35,104	1,125,801
3月	16,347	458,381	23,930	730,403	4,618	106,863	30,242	945,624
合 計	224,140	6,368,164	323,628	9,345,185	53,222	1,538,152	388,274	11,346,274

令和 4年度	配水施設							
	明和旧大輪浄水場		明和南大島浄水場		明和旧上江黒浄水場		明和旧梅原浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	0	501	29,742	720,610	5	643	0	231
5月	0	513	30,761	759,127	5	647	0	231
6月	0	519	33,797	834,694	5	648	0	231
7月	0	546	34,830	921,287	5	654	0	231
8月	0	569	33,617	936,527	5	658	0	231
9月	0	569	32,606	954,186	6	687	0	231
10月	0	569	31,994	965,005	5	659	0	231
11月	0	569	31,220	978,768	5	659	0	231
12月	0	569	30,697	1,028,636	5	659	0	231
1月	0	569	33,063	1,135,147	6	687	0	231
2月	0	406	35,021	1,121,282	5	624	0	231
3月	0	406	30,170	941,518	5	624	0	231
合計	0	6,305	387,518	11,296,787	62	7,849	0	2,772

【電力量(単位) : kwh】 【料金(税込) : 円】

6) 千代田町

令和 4年度	その他		千代田町(合計)		取水施設		配水施設	
	大輪流量計局				水源(井戸)		千代田第三浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	72	2,803	79,489	1,894,989	11,633	289,855	19,115	464,854
5月	64	2,635	77,101	1,884,220	11,095	284,539	18,399	458,996
6月	57	2,466	82,470	2,022,952	11,950	306,152	19,707	492,737
7月	22	1,571	81,898	2,157,536	11,882	328,559	19,541	523,781
8月	18	1,479	80,866	2,251,057	11,568	340,516	19,926	561,241
9月	31	1,891	80,737	2,357,754	11,288	349,061	20,577	605,577
10月	58	2,789	74,228	2,246,169	10,499	335,324	19,060	580,770
11月	74	3,413	76,321	2,386,404	10,967	358,415	20,015	630,182
12月	75	3,611	73,514	2,461,641	10,454	366,491	19,657	661,445
1月	78	3,800	74,942	2,583,936	10,510	379,391	20,452	707,315
2月	78	3,258	78,514	2,460,297	11,866	340,640	21,058	685,150
3月	67	2,845	72,395	2,107,191	10,430	290,243	20,958	671,506
合 計	694	32,561	932,475	26,814,146	134,142	3,969,186	238,465	7,043,554

7) 大泉町

令和 4年度	配水施設						大泉町(合計)	
	千代田第四浄水場		千代田第五浄水場		千代田第一配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	14,280	332,033	34,114	797,182	347	11,065	143,089	3,392,690
5月	14,002	333,393	33,266	796,326	339	10,966	134,739	3,209,572
6月	15,116	361,746	35,351	851,014	346	11,303	146,192	3,584,478
7月	15,160	390,398	34,987	903,774	328	11,024	155,965	4,052,852
8月	14,984	407,236	34,046	930,181	342	11,883	154,591	4,212,110
9月	14,757	421,165	33,685	966,023	430	15,928	154,021	4,423,458
10月	13,637	402,956	30,628	911,611	404	15,508	143,768	4,206,773
11月	13,840	423,866	31,091	957,622	408	16,319	148,624	4,506,272
12月	13,239	435,123	29,791	982,975	373	15,607	145,788	4,711,388
1月	13,430	454,915	30,163	1,025,650	387	16,665	153,380	5,009,820
2月	13,983	438,685	31,234	982,409	373	13,413	158,092	4,718,891
3月	12,501	379,594	28,184	754,912	322	10,936	137,698	4,001,085
合 計	168,929	4,781,110	386,540	10,859,679	4,399	160,617	1,775,947	50,029,389

令和 4年度	取水施設		配水施設				その他	
	水源(井戸)		大泉第一浄水場		大泉第二配水場		大泉吉田配水末端圧力局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	15,587	376,610	86,662	2,031,161	40,823	984,310	17	609
5月	13,606	341,776	82,126	1,928,485	38,991	938,719	16	592
6月	18,498	453,606	88,199	2,132,388	39,478	997,862	17	622
7月	23,421	610,611	91,462	2,354,212	41,066	1,087,414	16	615
8月	20,616	576,947	91,222	2,437,680	42,736	1,196,825	17	658
9月	18,445	521,228	94,111	2,682,037	41,448	1,219,511	17	682
10月	16,889	466,830	89,237	2,600,774	37,626	1,138,491	16	678
11月	18,919	503,825	92,490	2,820,899	37,198	1,180,822	17	726
12月	17,446	467,913	92,348	3,023,535	35,968	1,218,860	26	1,080
1月	17,419	467,255	97,987	3,252,850	37,927	1,287,844	47	1,871
2月	18,296	360,565	101,067	3,141,115	38,684	1,215,725	45	1,486
3月	16,792	334,425	86,975	2,636,418	33,900	1,029,210	31	1,032
合計	215,934	5,481,591	1,093,886	31,041,554	465,845	13,495,593	282	10,651

8) 邑楽町

【電力量(単位) : kwh】 【料金(税込) : 円】

令和 4年度	邑楽町(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		邑楽中野配水場		邑楽第三浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	111,029	2,621,101	15,376	363,425	43,554	1,032,839	52,099	1,224,837
5月	103,456	2,455,526	13,033	320,510	40,234	960,087	50,189	1,174,929
6月	77,467	1,964,649	239	39,227	24,532	646,129	52,696	1,279,293
7月	81,180	2,145,999	2	4,399	25,431	700,001	55,747	1,441,599
8月	80,340	2,210,103	0	0	26,202	760,854	54,138	1,449,249
9月	82,001	2,397,203	0	0	26,157	798,100	55,844	1,599,103
10月	75,934	2,282,483	0	0	22,872	726,048	53,062	1,556,435
11月	76,092	2,380,518	0	0	21,240	704,495	54,852	1,676,023
12月	73,475	2,470,003	0	0	20,357	724,264	53,118	1,745,739
1月	78,606	2,665,427	0	0	22,056	786,218	56,550	1,879,209
2月	77,960	2,469,983	0	0	22,278	734,004	55,682	1,735,979
3月	68,482	1,688,090	0	0	19,455	206,755	49,027	1,481,335
合計	986,022	27,751,085	28,650	727,561	314,368	8,779,794	643,004	18,243,730

9) みどり浄水場

10) 東部浄水場

令和 4年度	みどり浄水場(合計)		配水施設		その他		配水施設	
			みどり浄水場		新田水道発電所		東部浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	182,528	4,035,957	182,515	4,031,952	13	4,005	246,159	5,372,186
5月	194,623	4,247,172	194,558	4,242,038	65	5,134	242,951	5,250,448
6月	212,753	4,835,212	212,172	4,818,422	581	16,790	247,619	5,615,721
7月	212,468	5,153,515	212,455	5,149,747	13	3,768	258,688	6,265,397
8月	222,111	5,672,355	222,089	5,668,300	22	4,055	270,379	6,762,517
9月	223,123	5,988,182	223,109	5,985,477	14	2,705	257,822	6,902,715
10月	212,048	5,938,865	212,042	5,936,217	6	2,648	238,080	6,517,160
11月	216,853	6,382,259	216,847	6,379,604	6	2,655	238,851	6,938,456
12月	210,617	6,695,732	210,612	6,693,199	5	2,533	227,855	7,121,481
1月	216,902	6,965,901	216,896	6,963,382	6	2,519	246,143	7,781,372
2月	227,354	6,589,214	227,347	6,586,609	7	2,605	250,564	8,095,774
3月	203,023	4,631,346	203,018	4,628,831	5	2,515	219,154	4,929,083
合計	2,534,403	67,135,710	2,533,660	67,083,778	743	51,932	2,944,265	77,552,310

11) 企業団

令和 4年度	企業団(合計)					
	電力量(kwh)	前年比		料 金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	2,274,318	▲ 81,875	96.5	53,916,729	14,528,407	136.9
5月	2,180,246	▲ 65,915	97.1	52,396,324	12,969,318	132.9
6月	2,256,190	▲ 60,448	97.4	55,363,196	13,204,418	131.3
7月	2,326,948	3,649	100.2	60,885,678	16,905,754	138.4
8月	2,369,850	▲ 70,421	97.1	64,963,366	18,374,031	139.4
9月	2,292,181	▲ 55,987	97.6	66,182,392	19,727,488	142.5
10月	2,199,809	▲ 65,022	97.1	65,491,737	20,671,006	146.1
11月	2,253,816	▲ 41,417	98.2	69,745,579	24,377,869	153.7
12月	2,250,576	▲ 46,919	98.0	74,380,384	27,855,755	159.9
1月	2,344,893	▲ 68,739	97.2	79,015,735	29,656,082	160.1
2月	2,352,287	▲ 31,286	98.7	72,167,205	19,751,321	137.7
3月	2,126,906	▲ 62,407	97.1	59,508,689	8,701,164	117.1
合計	27,228,020	▲ 646,787	97.7	774,017,014	226,722,613	141.4

(6) 発電量及び売電料金

1) 毛里田太陽光発電所

令和 4年度	発電量 (kwh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	14,957	△ 412	97.3	394,864	△ 10,877	97.3
5月	13,897	△ 2,804	83.2	366,880	△ 74,026	83.2
6月	15,654	1,485	110.5	413,265	39,204	110.5
7月	14,671	2,554	121.1	387,314	67,426	121.1
8月	14,994	△ 159	99.0	395,841	△ 4,198	99.0
9月	12,013	616	105.4	317,143	16,263	105.4
10月	9,917	△ 1,657	85.7	261,808	△ 43,745	85.7
11月	13,341	△ 32	99.8	352,202	△ 845	99.8
12月	9,398	△ 1,520	86.1	248,107	△ 40,128	86.1
1月	12,131	△ 862	93.4	320,258	△ 22,757	93.4
2月	13,728	△ 675	95.3	362,419	△ 17,820	95.3
3月	15,004	△ 870	94.5	396,105	△ 22,968	94.5
合 計	159,705	△ 4,336	97.4	4,216,206	△ 114,471	97.4

2) 新田太陽光発電所

令和 4年度	発電量 (kwh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	18,157	△ 3,467	84.0	479,344	△ 91,529	84.0
5月	17,535	244	101.4	462,924	6,442	101.4
6月	18,220	△ 1,186	93.9	481,008	△ 31,310	93.9
7月	14,654	△ 1,339	91.6	386,865	△ 35,350	91.6
8月	17,919	641	103.7	473,061	16,922	103.7
9月	12,808	△ 1,704	88.3	338,395	△ 44,721	88.3
10月	13,352	△ 32	99.8	352,492	△ 845	99.8
11月	16,033	△ 322	98.0	423,271	△ 8,501	98.0
12月	12,229	△ 3,001	80.3	322,845	△ 79,227	80.3
1月	16,191	△ 1,103	93.6	427,442	△ 29,119	93.6
2月	17,483	△ 709	96.1	461,551	△ 18,717	96.1
3月	18,523	△ 594	96.9	489,007	△ 15,681	96.9
合 計	193,104	△ 12,572	93.9	5,098,205	△ 331,636	93.9

3) みどり支所太陽光発電所

令和 4年度	発電量 (kwh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-
10月	182	-	-	0	-	-
11月	1,013	-	-	1,564	-	-
12月	2,376	-	-	9,273	-	-
1月	2,810	-	-	14,722	-	-
2月	3,157	-	-	15,138	-	-
3月	3,789	-	-	20,612	-	-
合計	13,327	-	-	61,309	-	-

4) 新田水道発電所 (小水力発電)

令和 4年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	32,978	△ 814	97.6	1,233,713	△ 30,107	97.6
5月	29,193	△ 3,363	89.7	1,091,818	△ 125,776	89.7
6月	15,450	△ 18,581	45.4	577,830	△ 694,929	45.4
7月	31,960	△ 445	98.6	1,195,304	△ 16,643	98.6
8月	31,965	△ 977	97.0	1,195,491	△ 36,539	97.0
9月	32,316	△ 186	99.4	1,208,618	△ 6,956	99.4
10月	31,876	△ 461	98.6	1,192,162	△ 17,241	98.6
11月	32,869	△ 419	98.7	1,229,300	△ 15,671	98.7
12月	32,122	△ 832	97.5	1,201,362	△ 31,117	97.5
1月	32,828	△ 2,875	91.9	1,227,767	△ 107,525	91.9
2月	34,452	△ 909	97.4	1,288,504	△ 33,997	97.4
3月	33,868	5,636	120.0	1,266,663	210,787	120.0
合計	371,877	△ 24,226	93.9	13,908,532	△ 905,714	93.9

(7) 管路整備状況

1) 本管布設状況

(m)

年度	区 分	40mm以下	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm	計
令和3年度	導水管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	送水管	-	-	1.7	57.3	22.6	1,754.6	989.8	321.6	-	1,147.9	-	-	-	44.3	-	4,339.8
	配水管	27.3	4,188.0	6,839.8	13,070.9	6,382.2	2,964.3	1,471.1	1,586.5	0.5	-	-	-	107.1	-	-	36,637.7
	計	27.3	4,188.0	6,841.5	13,128.2	6,404.8	4,718.9	2,460.9	1,908.1	0.5	1,147.9	-	-	107.1	44.3	-	40,977.5
令和4年度	導水管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	送水管	-	-	4.4	10.2	9.1	-	2,148.5	151.4	-	1,727.2	-	-	-	82.2	-	4,133.0
	配水管	70.1	4,156.0	10,243.8	16,381.8	6,290.5	1,615.4	358.5	1,927.6	-	-	-	-	-	-	-	41,043.7
	計	70.1	4,156.0	10,248.2	16,392.0	6,299.6	1,615.4	2,507.0	2,079.0	-	1,727.2	-	-	-	82.2	-	45,176.7

2) 1) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(基幹管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和3年度	24.1%	82,778	63.4%	217,467	0.95%	30,929
令和4年度	25.6%	88,837	64.5%	223,526	1.03%	33,629

2) 2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(全管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和3年度	17.4%	593,753	40.0%	1,365,309	10.8%	367,999
令和4年度	18.8%	644,208	41.3%	1,419,062	11.4%	390,759

3) 新設管整備状況

項 目		令和 3 年度			令和 4 年度		
		口径 (mm)	新設管延長 (m)	事業費 (円)	口径 (mm)	新設管延長 (m)	事業費 (円)
全体		φ 50～φ 400	9, 350. 9	846, 274, 000	φ 50～φ 400	8, 790. 0	828, 608, 000
構成市町	太田市	φ 50～φ 400	4, 042. 9	460, 350, 000	φ 50～φ 200	3, 383. 2	178, 013, 000
	館林市	φ 50～φ 150	478. 6	25, 344, 000	φ 50～φ 150	554. 3	28, 325, 000
	みどり市	φ 75～φ 300	2, 307. 1	188, 166, 000	φ 75～φ 300	510. 4	42, 504, 000
	板倉町	—	—	—	—	—	—
	明和町	φ 50～φ 75	190. 5	8, 558, 000	φ 75	153. 3	10, 857, 000
	千代田町	φ 100～φ 200	1, 760. 9	134, 420, 000	—	—	—
	大泉町	φ 50	105. 2	4, 741, 000	φ 75～φ 400	1, 846. 2	381, 689, 000
	邑楽町	φ 75～φ 100	465. 7	24, 695, 000	φ 75～φ 250	2, 342. 6	187, 220, 000

4) 老朽管更新状況

項 目		令和 3 年度			令和 4 年度		
		口径 (mm)	布設替延長 (m)	事業費 (円)	口径 (mm)	布設替延長 (m)	事業費 (円)
全体		φ 50～φ 700	31, 626. 6	2, 694, 901, 000	φ 25～φ 700	36, 386. 7	3, 307, 810, 000
構成市町	太田市	φ 50～φ 200	12, 364. 5	987, 514, 000	φ 25～φ 300	12, 645. 0	1, 197, 999, 000
	館林市	φ 50～φ 350	3, 616. 0	311, 399, 000	φ 50～φ 300	4, 702. 9	465, 663, 000
	みどり市	φ 75～φ 600	6, 384. 1	586, 212, 000	φ 75～φ 300	7, 804. 4	775, 720, 000
	板倉町	φ 50～φ 200	2, 193. 5	144, 683, 000	φ 30～φ 150	2, 421. 5	141, 977, 000
	明和町	φ 50～φ 700	1, 883. 9	174, 526, 000	φ 50～φ 700	2, 233. 4	193, 809, 000
	千代田町	φ 50～φ 300	1, 374. 7	153, 593, 000	φ 50～φ 150	1, 677. 8	121, 781, 000
	大泉町	φ 50～φ 150	2, 285. 5	222, 959, 000	φ 50～φ 150	3, 947. 2	340, 637, 000
	邑楽町	φ 50～φ 300	1, 524. 4	114, 015, 000	φ 50～φ 150	954. 5	70, 224, 000

5) 漏水修繕実績

(件)

項 目		令和3年度			令和4年度		
		道路内 (本管・給水管含む)	宅内給水管	合計	道路内 (本管・給水管含む)	宅内給水管	合計
全体		367	625	992	320	610	930
構成 市町	太田市	153	237	390	114	186	300
	館林市	76	111	187	90	95	185
	みどり市	55	151	206	43	178	221
	板倉町	15	28	43	5	27	32
	明和町	16	17	33	11	16	27
	千代田町	9	9	18	11	10	21
	大泉町	23	37	60	24	51	75
	邑楽町	20	35	55	22	47	69