

令和5年度

水道事業年報



群馬東部水道企業団

目 次

1.	水道事業の経緯	
(1)	沿 革	1
(2)	年 表	6
(3)	四万川ダムについて	8
(4)	奈良俣ダムについて	11
(5)	ハッ場ダムについて	14
2.	組 織	
(1)	特別職の構成	17
(2)	組織図	18
(3)	事務分掌	19
(4)	庁舎概要	21
3.	施 設	
(1)	現有施設概要	
1)	取水施設	23
2)	導水施設	31
3)	浄水施設	32
4)	送水施設	40
5)	配水施設	42
6)	非常用設備	48
7)	発電設備	50
(2)	導・送・配水管延長（口径別）	51
(3)	取水量・配水量	
1)	取水量の推移	52
2)	配水量の推移	53
3)	月別配水量・送水量	54
(4)	送配水フロー図	67
(5)	電力量及び電気使用料金	
1)	太田市	68
2)	館林市	69
3)	みどり市	69
4)	板倉町	71
5)	明和町	71
6)	千代田町	72
7)	大泉町	72
8)	邑楽町	73
9)	みどり浄水場	73
10)	東部浄水場	73
11)	企業団	73
(6)	発電量及び売電料金	
1)	毛里田太陽光発電所	74
2)	新田太陽光発電所	74
3)	みどり支所太陽光発電所	75
4)	新田水道発電所(小水力発電)	75

(7) 管路整備状況	
1) 本管布設状況	76
2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率	76
3) 新設管整備状況	77
4) 老朽管更新状況	77
5) 漏水修繕実績	78
4. 業 務	
(1) 業務概要	79
(2) 給水人口及び給水世帯調書	80
(3) 各構成団体配水量分析表	81
(4) 口径別使用水量	82
(5) 水道料金取り扱い状況	82
(6) 量水器設置状況（新設）	83
(7) 量水器取替状況	83
(8) 給水装置工事概要	83
(9) 加入金の推移	83
(10) 水道料金体系	84
5. 財 務	
(1) 比較貸借対照表	85
(2) 比較損益計算書	87
(3) 企業債明細書	88
(4) 経営分析	
1) 損益に関する比率	88
2) 構成比率	88
3) 財務比率	88
4) 回転率	89
5) 供給単価及び給水原価	89
6. 水 質 試 験 結 果	
(1) 原水・浄水の水質試験結果	
1) 太田市	
①太田渡良瀬浄水場	90
②太田利根浄水場	98
③太田藪塚高区配水場	102
④太田新田配水場	103
2) 館林市	
①館林第二浄水場	104
②館林第三配水場	109
3) みどり市	
①みどり塩原浄水場	110
4) 板倉町	
①板倉岩田浄水場	115
②板倉東浄水場	118
③板倉南浄水場	121
5) 明和町	
①明和大輪配水区域	123
②明和南大島浄水場	124
6) 千代田町	
①千代田第三浄水場	126
②千代田第四配水場	128
③千代田第五浄水場	130

7)	大泉町	
①	大泉第一配水場	132
②	大泉第二配水場	135
8)	邑楽町	
①	邑楽中野配水場	136
②	邑楽第三配水場	137
9)	みどり浄水場	140
10)	東部浄水場	142
11)	水質基準項目(51項目)の解説	144
7.	その他の資料	
(1) 1)	水道災害相互応援協定等一覧	148
2)	両毛地域災害用水道接続管位置図	149
3)	群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図	150
(2)	群馬東部水道企業団給水区域図	151
(3)	応急給水等設備の設置箇所及び設置数	152

1. 水道事業の経緯

(1) 沿革	-----	1
(2) 年表	-----	6
(3) 四万川ダムについて	-----	8
(4) 奈良俣ダムについて	-----	11
(5) ハッ場ダムについて	-----	14

1. 水道事業の経緯

(1) 沿革

群馬東部水道企業団は、群馬県の東部に位置する太田市、館林市及びみどり市の3市と、邑楽郡の板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の5町の水道事業を水平統合し、2016年（平成28年）4月1日から事業運営を開始しました。

○事業統合前の3市5町の水道事業

この地域は群馬県の東部に位置し、渡良瀬川と利根川に挟まれ、両河川の豊富な水資源に恵まれており、地形的、歴史的、経済的に結びつきの強い地域として発展してきました。

昭和40年代以降の産業の発展に伴う地下水の採取が原因と思われる地盤沈下問題を背景に、1978年（昭和53年）3月に群馬県が策定した「群馬県水道整備基本構想」において、河川の表流水を利用した広域的な水道として、水道用水供給事業の計画が示されました。その後、1985年（昭和60年）に群馬県が策定した「東部地域広域的な水道整備計画」に基づき、太田市及びみどり市を供給区域とし、渡良瀬川を水源とする新田山田水道と、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町を供給区域とし、利根川を水源とする東部地域水道の建設が始まりました。

1991年（平成3年）11月に国が策定した「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」で、東毛地区が地下水の保全区域に指定されたことにより、水源を地下水から一部表流水への転換を進めることが求められ、3市5町は群馬県水道用水供給事業の受水団体となりました。

このように、表流水、地下水及び県水道用水供給事業からの受水を水源とし、3市5町がそれぞれ水道事業を運営してきました。

○群馬東部水道企業団の設立

2008年（平成20年）以降、人口が減少傾向になり、これからの水道事業は、節水意識の高まりなどによる水道料金収入の減少、老朽化した施設や管路の更新に係る費用の増大など、水道事業を取り巻く環境は困難さを増し、市町村単独の水道事業体で対応していくことは、困難な見通しとなりました。

その解決策として、「広域化」、「事業統合」を実現することで、施設の統廃合による効率的な給配水や維持管理の実現に加え、国からの交付金を受けて更新事業の推進を図ることが可能となります。そこで、市町単独で運営した場合と事業統合した場合の将来的な財政シミュレーションを行い、単独で水道事業を運営した場合と比べて、

経費を抑制することができ、統合後の当面の間、黒字を確保しながら事業運営している想定ができたことで、広域化への準備を進めていきました。

広域化を進めた背景には、「両毛地域水道事業管理者協議会」の存在があり、その協議会での議論がきっかけになっています。

この協議会は、群馬県東部と栃木県西部の両毛地域である太田市、桐生市、館林市、みどり市、足利市、佐野市の合計6市で構成され、1981年（昭和56年）から活動しており、災害応援協定の締結や、災害用水道管の接続、定期的な会議を開催し、その時々課題や問題点を話し合ってきました。2009年（平成21年）から事務レベルでの研究会において、行き詰まる水道事業への対処を共に考えていくなかで、広域化を進めていく方向性を確立しました。

2010年（平成22年）には、群馬県や群馬大学と連携して、水道事業の広域化に関する研究を行い、2011年（平成23年）には、経済産業省の「地域経済活性化のための公営水道事業における官民連携の推進支援」のモデル地域となり、広域化の具体的パターンの検討を行いました。これらの結果、水道事業を統合し、事業基盤の強化と、施設の効率化を図ることが必要であるとし、現在の3市5町を枠組みとする水道事業の再構築を確認しました。

これらの広域化の研究内容について、2012年（平成24年）5月31日の構成団体首長会議で説明し、広域化推進の合意を得たことで、広域化が「ボトムアップ」から「トップダウン」になりました。同年7月に広域研究会を設立、2013年（平成25年）7月に、広域化を推進するための基本方針として「広域化基本構想」を策定、同年9月に10年間の具体的な施設整備計画と財政計画を定めた「広域化基本計画」を策定しました。同年10月には8団体の首長による「水道事業統合基本協定調印式」を行い、群馬東部水道事業の統合に関する基本協定を締結し、翌月には、構成市町が協議し合意形成を図るための「群馬東部広域水道事業統合協議会」を設立しました。

2014年（平成26年）4月に「水道統合準備室」を太田市上下水道局内に設置し、2015年（平成27年）10月1日に群馬県知事より一部事務組合の設立許可、2016年（平成28年）3月29日に厚生労働省より創設事業認可を受け、4月1日から企業団による水道事業運営が開始されました。

2016年（平成28年）11月、公益社団法人日本水道協会主催の全国会議において、群馬東部の広域化の取組みが高く評価され「水道イノベーション賞特別賞」を受賞し、また、広域化の先進的事例として、厚生労働省や総務省から紹介されています。

○官民連携事業の開始

広域化基本計画の管理体制の方針として、少ない職員数で効率的な業務を実施するために包括業務委託を導入することとし、また、国からの交付金を受けて一時的に増加する広域化に伴う更新事業では、設計・施工一括発注のDB（デザインビルド）方式や設計・発注支援・施工監理を一括で実施するCM（コンストラクション・マネジメント）方式などの官民連携手法を採用することにしました。スキームとしては、第三者委託＋包括委託＋DB方式＋CM方式となります。

そして、官民連携事業の実施にあたり、2016年（平成28年）12月21日に官民出資会社「㈱群馬東部水道サービス」を設立しました。設立の目的は、技術継承、公益性の確保及び事業の継続性です。

2017年（平成29年）4月1日から㈱群馬東部水道サービスと「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業」を開始しました。この事業の内容は、水道事務管理業務、水道料金徴収業務、浄水場及び関連施設管理業務、管路施設管理業務、給水装置関連業務、既存施設・設備の老朽化に伴う更新事業、広域化に伴う再構築に係る施設整備事業、広域化に伴う再構築に係る管路整備事業、既設管路の老朽化に伴う更新事業及び他事業関連事業となります。

○群馬県企業局との垂直統合

広域化基本構想で掲げた長期的な将来像である「持続可能な水道による安定した水の供給」をより確固たるものにするため、2016年（平成28年）5月から群馬県企業局との間において県2用水供給事業（新田山田水道、東部地域水道）との統合について検討を始め、2018年（平成30年）12月に垂直統合するための基本方針として「垂直統合基本構想」を策定、2019年（平成31年）3月に具体的な水運用計画・施設整備計画・財政計画を定めた「垂直統合基本計画」を策定しました。2018年（平成30年）12月28日に群馬県企業局と統合に向けた「覚書」を締結し、2019年（令和元年）7月11日に「事業統合に係る基本協定」を締結しました。その後、2020年（令和2年）3月19日に厚生労働省より事業変更認可を受け、同月25日に「新田山田及び東部地域水道用水供給事業に係る資産の譲渡契約」を締結し、同年4月1日からみどり浄水場（旧新田山田水道浄水場）及び東部浄水場（旧東部地域水道浄水場）の運営を開始しました。

○水道料金統一に向けて

広域化後の課題であった水道料金の統一を実施するため、3市5町から選出された

12名の委員で構成される水道料金審議会を設置し、2020年（令和2年）8月から7回にわたり審議会を開催しました。

答申内容については、料金統一、料金算定方法と料金算定期間、料金の改定率、料金の改定時期、料金体系、激変緩和措置の適用について取りまとめられ、料金統一に関する住民等への周知と料金の定期的な見直しについて、意見が付されました。料金改定時期は2022年（令和4年）4月1日としましたが、後日の3市5町の首長で構成する理事者会議で新型コロナウイルス感染症による住民生活への影響や大規模災害の発生状況等を考慮して、1年先送りとなり、2023年（令和5年）6月検針分から料金統一と平均15%の料金改定を行うことになりました。

また、検針時に料金改定のチラシの配布や水道広報誌と併せて住民等へ料金改定の周知を1年かけて行いました。

○中間評価の実施

企業団が実施している包括事業委託の期間は8年間と長く、水道事業を最適に運営するためには、包括事業委託の実施状況について定期的にモニタリングを行い、評価、改善していく必要があります。2020年（令和2年）3月末で包括業務委託実施から4年が経過し、事業実施期間の折り返しを迎えたことから、前期4年間における企業団水道事業への影響を診断し、後期事業での改善に繋げるための中間評価を実施しました。

なお、評価は「事業診断」と「経営改善診断」の2つに分けて実施しました。

「事業診断」では、包括事業委託の導入によって期待される取り組みとその効果についての評価を実施した結果、多くの評価指標について、効果が認められました。

「経営改善診断」では、「事業診断」の結果を受け、包括事業委託後期4年間における課題解決への過程を明確にするため、各課題に対する方針や目標を達成するための進捗管理手法を設定しました。また、この結果については「群馬東部水道企業団水道ビジョン」に反映させることとしました。

○水道ビジョンの策定

広域化後の課題であった群馬県企業局との垂直統合と料金統一が解決されたことや、近年、頻発化・激甚化する自然災害への対策が必要になる等、企業団を取り巻く環境が大きく変化していることから、変化し続ける課題を解決していくため、新たに水道ビジョンを策定しました。

水道ビジョンでは、中長期的な視点で2022年度（令和4年度）から2033年

度（令和１５年度）までの１２年間の企業団水道事業の方向性を示しており、基本理念として「信頼を未来につないでいこう 群馬東部の水道」を設定しました。また、この基本理念に加え、厚生労働省の「新水道ビジョン」における「安全・強靱・持続」の考えを参考に「三つの理想像」を設定し、理想像実現に向けた大きな枠組みとして「八つの基本方策」を、より小さな枠組みとして基本方策に紐づく「１６の個別方策」を設定しました。

今後、水道ビジョンで設定した理想像である「安全」で「強靱」な「持続」する水道を実現していきます。

(2) 年 表

年 号	西 暦	月 日	記 事
平成21年	2009	10月	両毛地域水道事業者会議において広域化の議論開始
平成24年	2012	5月31日	3市5町の首長会議を開催し、水道事業統合に向けての合意を得る
平成25年	2013	7月 2日	3市5町による群馬東部水道広域研究会を設立
		7月	群馬東部水道広域化基本構想を策定
		9月	群馬東部水道広域化基本計画を策定
		10月21日	水道事業統合に関する基本協定調印式が行われる
平成26年	2014	11月26日	群馬東部広域水道事業統合協議会を設立
		4月 1日	太田市上下水道局内に水道統合準備室を設置
平成27年	2015	6月	各構成団体の議会において企業団規約が承認される
平成28年	2016	10月 1日	群馬県知事より企業団設立許可を受ける
		10月 1日	群馬東部水道企業団が発足する
		11月25日	清水聖義太田市長が企業長、安楽岡一雄館林市長、石原条みどり市長及び金子正一邑楽町長が副企業長となる
		2月 8日	初の企業団議会を招集
		3月29日	厚生労働省より創設事業認可を受ける
		3月31日	各構成団体の水道事業が廃止される
		4月 1日	群馬東部水道企業団の事業運営を開始
		4月 1日	日本水道協会群馬県支部と「日本水道協会群馬県支部災害相互応援要綱」の締結
		4月 1日	群馬県及び県内水道事業者と「群馬県水道災害相互応援協定書」の締結
		4月 1日	桐生市、足利市及び佐野市と「両毛地域水道事業管理者協議会水道災害相互応援に関する協定書」の締結
		4月 1日	水道料金のクレジットカードによる納付を開始
		4月28日	創立記念式典開催
		11月 9日	広域化の取組みに対し、日本水道協会主催「水道イノベーション賞特別賞」を受賞
		12月 2日	群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業基本協定及び官民出資会社に係る合意書の締結
		12月21日	官民出資会社（（株）群馬東部水道サービス）の設立
			群馬東部水道企業団管内（3市5町）の管工事組合と「災害時における水道施設の応急復旧の協力に関する協定書」の締結
平成29年	2017	2月12日	安楽岡一雄副企業長（館林市長）が逝去
		4月 1日	（株）群馬東部水道サービス事業開始
		5月29日	須藤和臣館林市長が副企業長となる
		7月 1日	湖北水道企業団他18会員と「全国水道企業団協議会関東地区協議会災害時相互応援に関する協定」の締結
平成30年	2018	2月20日	群馬東部水道企業団管内の4警察署と「群馬東部水道企業団の事務事業からの暴力団排除に関する協定書」の締結
		4月22日	石原条副企業長（みどり市長）任期満了
		7月 5日	須藤昭男みどり市長が副企業長となる
		12月	水道事業垂直統合基本構想を策定

年 号	西 暦	月 日	記 事
平成31年	2019	12月28日	群馬県企業局と事業統合に関する覚書を締結
令和元年	2019	3月	水道事業垂直統合基本計画を策定
	2019	7月11日	事業統合に係る基本協定を締結
令和2年	2020	12月18日	金子正一副企業長（邑楽町長）任期満了
	2020	1月28日	金子正一邑楽町長が副企業長となる
		2月28日	加須市と「水道事業体間の相互連絡管に関する協定書」の締結
		3月19日	厚生労働省より事業変更認可を受ける
		3月25日	新田山田（現：みどり浄水場）及び東部地域（現：東部浄水場）水道用水供給事業に係る資産の譲渡契約を締結
		3月31日	群馬県企業局と「緊急時連絡管による相互応援送配水に関する協定」の締結
令和3年	2021	4月 1日	みどり浄水場、東部浄水場の運営を開始
		8月 5日	水道料金審議会を設置
		4月 1日	伊勢崎市と「上水道相互連絡管による相互応援配水に関する協定」の締結
			須藤和臣副企業長（館林市長）任期満了
		4月16日	清水聖義企業長（太田市長）任期満了
		4月17日	清水聖義太田市長が企業長、多田善洋館林市長が副企業長となる
		6月 8日	水道料金審議会会長から企業長へ答申書を提出
		6月16日	株式会社レンタルのニッケン太田営業所と「災害時における資機材に関する協定書」の締結
		10月	水道料金のスマートフォン決済を開始
令和4年	2022	12月 9日	群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業委託中間評価の実施
		2月10日	3市5町水道料金統一のための給水条例の一部改正について議会で議決
		3月17日	群馬東部水道企業団水道ビジョンを策定
		4月22日	須藤昭男副企業長（みどり市長）任期満了
		4月26日	須藤昭男みどり市長が副企業長となる
令和5年	2023	4月 1日	水道料金の改定により3市5町の水道料金を統一
		12月18日	金子正一副企業長（邑楽町長）任期満了
令和6年	2024	1月15日	栗原実板倉町長が副企業長となる

(3) 四万川ダムについて

1) 参画の背景

群馬東部水道企業団の構成団体である太田市の水道は、昭和40～50年代にかけて、給水人口の上昇及び工業都市としての使用水量の増加に対し、計画的に施設の整備を進めてきました。

同市は大間々扇状地に位置し、豊かな地下水に恵まれ、水源は全て井戸水に依存してきましたが、昭和53年に地盤沈下が懸念される地域として、群馬県による一級水準測量が開始されました。また、平成3年には国土交通省の「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」により、「保全地域」の指定となりました。

同市水道事業は、地盤沈下をはじめ、水質の悪化、水脈の枯渇等、地下水を取り巻く自然環境への負荷を軽減するため、新たな安定した水源の確保を目指し、昭和58年に表流水（河川水）利用の権利を取得するため、「四万川総合開発事業」への参加を決定しました。

令和2年4月1日、企業団は渡良瀬川の表流水を水源としている群馬県企業局の新田山田水道（現：みどり浄水場）を統合し、四万川ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

2) 四万川総合開発事業

①事業主体 群馬県

②共同事業者

事業者	用 途	負担配分
群 馬 県	治水	80.60 %
群馬東部水道企業団	渡良瀬浄水場 利水（上水道用水） 0.330 m ³ /s	11.72 %
	みどり浄水場 利水（上水道用水） 0.165 m ³ /s	5.92 %
中之条町	利水（上水道用水） 0.035 m ³ /s	1.26 %
群馬県企業局	発電 最大出力 1,000 kW	0.50 %

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第2条「分離費用身替り妥当支出法」

③事業年表

昭和53年	4月	予備調査開始
昭和55年	4月	実施計画調査開始（ダム事業として採択）
昭和58年	4月	建設事業に着手
昭和58年	12月	利水者との基本協定締結
昭和60年	1月	営林局との基本協定締結
平成3年	3月	ダム本体工事着手

平成 5 年 9 月	堤体コンクリート打設開始
平成 6 年 4 月	「地域に開かれたダム」の指定
平成 6 年 5 月	定礎式
平成 7 年 2 月	「地域に開かれたダム」整備計画の認定
平成 8 年 1 2 月	堤体コンクリート打設完了
平成 1 0 年 1 0 月	試験湛水開始
平成 1 1 年 6 月	試験湛水終了、ダム本体工事完成
平成 1 1 年 1 1 月	竣工式

3) ダム概要

① ダム諸元表

位 置	吾妻郡中之条町大字四万
型 式	重力式コンクリートダム
堤 高	89.5 m
堤 頂 長	330.0 m
堤 体 積	516,000 m ³
集 水 面 積	28.4 k m ²
総 貯 水 容 量	9,200,000 m ³
有効貯水容量	8,600,000 m ³
利 水 容 量	5,200,000 m ³ (洪水期 1,200,000 m ³)

② ダムの目的

- 洪水調節～100年に一度起こり得る規模の洪水を想定
計画高水流量 350 m³/s のうち、290 m³/s の洪水調節
洪水調節ゲートをもたない自然調節方式
- 水道用水供給～中之条町 (3,000 m³/日)、企業団渡良瀬浄水場 (28,500 m³/日)、企業団みどり浄水場 (14,200 m³/日) の用水供給事業の実施
- 発電～日向見発電所で、最大出力 1,000 kW の発電
- 既得用水安定化～四万川既得用水への安定供給
- 河川環境の保全～河川環境保全のための流量確保を実施

4) 企業団の利水

① 四万川ダムと草木ダムのダム間連携運用による利水

※ダム使用権 ～ 利水分の流水をダムで貯留する権利の確保
(河川法第9条第1項)

※流水占用権 ～ 流水の貯留を利用して流水の占用の許可
(河川法第23条)

②運用状況（渡良瀬浄水場）

水利権水量 0.330 m³/s （水利権 令和3年12月8日国土交通省）

③運用状況（みどり浄水場）

水利権水量 0.165 m³/s （水利権 令和6年3月21日国土交通省）

5)総事業費

約420億円

6)共同事業費

ダム管理費負担（令和5年度） 約15,877千円

交付金 約58,525千円（中之条町へ）

◎ 渡良瀬川の取水口

・ 渡良瀬浄水場


位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所 桐生市広沢町4丁目1970番1号先

・ みどり浄水場

位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所 みどり市大間々町桐原乙1216番地先

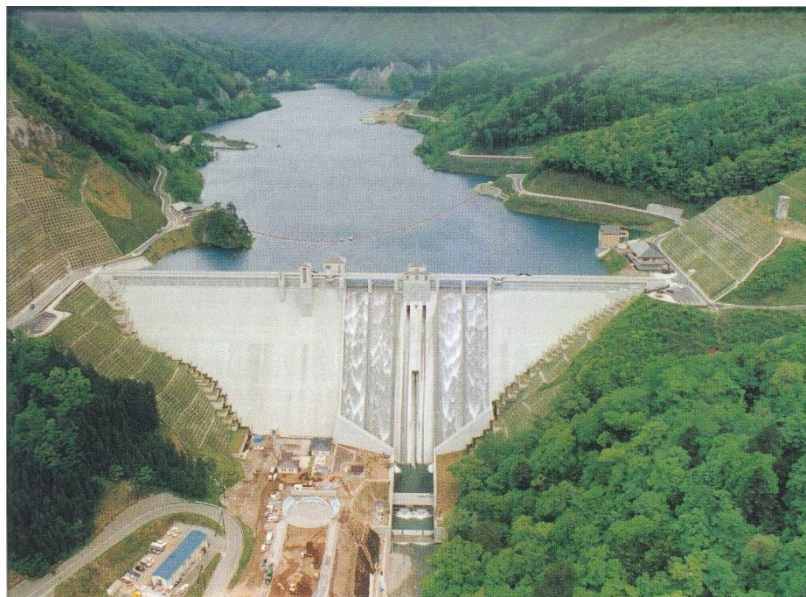

(4) 奈良俣ダムについて

1) 参画の背景

旧大間々町は大間々扇状地の要に位置し、井戸水の水位が低く、水量も少ないため、毎年の干ばつ期には水不足に悩まされており、同様の事情下にある旧笠懸町も加入して、昭和35年より新たな水道事業運営を開始しました。

その後、昭和40～50年代の高度成長に伴う水需要の急増により、一部管末の高台地域に減断水状態が発生し、新たな拡張事業を要する事態となりました。そのため、川口川からの水利権の増量及び早期給水能力の増強を図るべく、新規建設の見込みのあった奈良俣ダム建設事業への参加を決定しました。

令和2年4月1日、企業団は渡良瀬川の表流水を水源としている群馬県企業局の新田山田水道（現：みどり浄水場）を統合し、奈良俣ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

2) 奈良俣ダム建設事業

①事業主体 水資源機構

②共同事業者

事業者	用 途	負担配分
国	治水	35.31 %
群馬県企業局	利水（上水道用水） 1.760 m ³ /s	11.52 %
	利水（工業用水） 0.650 m ³ /s	3.71 %
高 崎 市	利水（上水道用水） 0.115 m ³ /s	0.49 %
群馬東部水道企業団	塩原浄水場 利水（上水道用水） 0.250 m ³ /s	2.14 %
	みどり浄水場 利水（上水道用水） 0.350 m ³ /s	3.45 %
茨 城 県	利水（上水道用水） 0.179 m ³ /s	2.63 %
埼 玉 県	利水（上水道用水） 0.951 m ³ /s	13.98 %
千 葉 県	利水（上水道用水） 0.484 m ³ /s	7.07 %
	利水（農業用水） 0.690 m ³ /s	
印旛都市広域市町村圏事務組合	利水（上水道用水） 0.505 m ³ /s	7.40 %
長門川水道企業団	利水（上水道用水） 0.100 m ³ /s	1.48 %
東総広域水道企業団	利水（上水道用水） 0.122 m ³ /s	1.81 %
神 崎 町	利水（上水道用水） 0.020 m ³ /s	0.33 %
九十九里地域水道企業団	利水（上水道用水） 0.135 m ³ /s	1.97 %
北千葉広域水道企業団	利水（上水道用水） 1.044 m ³ /s	15.30 %
東 京 都	利水（上水道用水） 2.070 m ³ /s	30.43 %
群馬県企業局	発電 最大出力 12,800 kW	※

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第2条「分離費用身替り妥当支出法」

※ ただし群馬県企業局（発電）の負担配分は、総額－（ダム統管負担金＋a）×0.3＋aとする。（a＝利水放流設備県電負担分）

③事業年表

昭和49年	4月	調査開始
昭和53年	6月	建設事業に着手
昭和57年	5月	起工式
昭和57年	6月	仮排水トンネル転流
昭和58年	10月	本体盛立開始
昭和59年	7月	定礎式
昭和60年	10月	ダム本体盛立 500 万 m ³ 達成
昭和61年	11月	ダム本体盛立 1,000 万 m ³ 達成
昭和63年	6月	本体盛立完了
昭和63年	10月	試験湛水開始
平成 3年	4月	管理開始
平成 3年	6月	試験湛水終了

3) ダム概要

①ダム諸元表

位 置	利根郡みなかみ町藤原字奈良俣
型 式	中央土質遮水壁型ロックフィルダム
堤 高	158.0 m
堤 頂 長	520.0 m
堤 体 積	13,100,000 m ³
集 水 面 積	95.4 k m ²
総貯水容量	90,000,000 m ³
有効貯水容量	85,000,000 m ³
利 水 容 量	85,000,000 m ³ (洪水期 74,390,000 m ³)

②ダムの目的

- 洪水調節～利根川の治水の一環として、洪水期間（7月1日～9月30日）において、ダム地点における計画高水流量 370 m³/s のうち 360 m³/s の洪水調節を行い、尾根側上流の他のダム群とともに下流の高水流量を低減
- 流水の正常な機能の維持～灌漑期に、利根川中流の栗橋地点において他のダム群と併せおおむね 140 m³/s の水量を確保
- 特定灌漑～千葉県東総用水地区の農地に対する灌漑用水として、夏期灌漑期（4月26日～9月30日）において平均 0.69 m³/s、冬期灌漑期（10月1日～4月25日）において平均 0.08 m³/s の水量の取水を確保
- 都市用水～水道用水として群馬県に最大 2.435 m³/s、茨城県に最大 0.179 m³/s、埼玉県に最大 0.951 m³/s、千葉県に最大 2.41 m³/s、東京都に最大

2.07 m³/s の水量の取水を確保し、また工業用水として群馬県に最大 0.65 m³/s の水量の取水を確保

- e) 発電～奈良俣発電所にて最大 11.00 m³/s の水量を利用し最大出力 12,800 kW の発電

4) 企業団の利水

① 運用状況（塩原浄水場）

水利権水量 0.250 m³/s （水利権 令和 6 年 3 月 21 日国土交通省）

水道用水の水源措置により、奈良俣ダムと草木ダムの振替による手当の実施（覚書 昭和 62 年 4 月 11 日建設省関東地方建設局、東京都都市計画局、東京都水道局、群馬県、水資源開発公団）

② 運用状況（みどり浄水場）

水利権水量 0.350 m³/s （水利権 令和 6 年 3 月 21 日国土交通省）

5) 総事業費

約 1,352 億円

6) 共同事業費

ダム管理費負担（令和 5 年度） 約 29,900 千円

◎ 渡良瀬川の取水口

・塩原浄水場

- ① 位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川左岸

場所 みどり市大間々町塩原 545 番地 2 先

- ② 位置 （一級河川）利根川水系川口川左岸

場所 桐生市黒保根町宿廻 1780 番地 21 先

・みどり浄水場

位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所 みどり市大間々町桐原乙 1216 番地先



(5) ハッ場ダムについて

1) 参画の背景

利根川の氾濫による洪水被害を防ぐとともに、生活用水や工業用水を確保するため、昭和27年に建設省（現：国土交通省）がハッ場ダムの建設を計画しました。

表流水に水源を求めるにはダムの建設費を負担し、浄水場や配水管路などを造らなければならない、多額の費用が必要となるため、群馬県は昭和53年に「群馬県水道整備基本計画」を策定し、県が一括して広域的な水道を運営し、市町村へ水を供給する水道用水供給事業を進めることになりました。

群馬県は「東部地域広域的な水道整備計画」を昭和60年に策定し、現在の群馬東部水道企業団の給水区域とする新田山田水道（平成2年4月）及び東部地域水道（平成9年10月）の水道用水供給事業を開始しました。

令和2年4月1日、企業団は利根川の表流水を水源としている東部地域水道（現：東部浄水場）を統合し、ハッ場ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

2) ハッ場ダム建設事業

①事業主体 国土交通省

②共同事業者

事業者	用 途	負担配分
群馬県企業局	利水（上水道用水） 1.490 m ³ /s	1.49 %
	利水（工業用水） 0.350 m ³ /s	0.40 %
	発電 最大出力 11,700 kW	0.10 %
群馬東部水道企業団	利水（上水道用水） 0.510 m ³ /s	0.51 %
藤 岡 市	利水（上水道用水） 0.250 m ³ /s	0.50 %
埼 玉 県	利水（上水道用水） 9.920 m ³ /s	16.78 %
東 京 都	利水（上水道用水） 5.779 m ³ /s	15.38 %
千 葉 県	利水（上水道用水） 1.459 m ³ /s	3.30 %
	利水（工業用水） 0.470 m ³ /s	1.40 %
北千葉広域水道企業団	利水（上水道用水） 0.350 m ³ /s	1.00 %
印旛郡市広域 市町村圏事務組合	利水（上水道用水） 0.541 m ³ /s	1.50 %
茨 城 県	利水（上水道用水） 1.090 m ³ /s	3.10 %

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第2条「分離費用身替り妥当支出法」

③事業年表

昭和27年 利根川改修改訂計画の一環として調査着手
昭和42年11月 実施計画調査開始

昭和 6 1 年	7 月	基本計画の策定（総事業費：約 2,110 億円、工期：平成 1 2 年度）
平成 4 年	7 月	基本協定締結
平成 1 3 年	9 月	基本計画の変更（第 1 回変更、工期：平成 2 2 年度に延伸）
平成 1 6 年	9 月	基本計画の変更（第 2 回変更、総事業費：約 4,600 億円に増額）
平成 2 0 年	9 月	基本計画の変更（第 3 回変更、工期：平成 2 7 年度に延伸）
平成 2 5 年 1 1 月		基本計画の変更（第 4 回変更、工期：平成 3 1 年度に延伸）
平成 2 6 年	8 月	ダム本体建設工事請負契約締結
平成 2 7 年	2 月	起工式
平成 2 8 年	6 月	ダム本体コンクリート打設開始
平成 2 8 年 1 2 月		基本計画の変更（第 5 回変更、総事業費：約 5,320 億円に増額）
平成 2 9 年	3 月	定礎式
平成 2 9 年	7 月	ダム本体建設工事請負契約（2 期工事）締結
令和 元年	6 月	ダム本体コンクリート打設完了式
令和 元年 1 0 月		試験湛水開始
令和 2 年	3 月	ダム完成

3) ダム概要

① ダム諸元表

位 置	吾妻郡長野原町（利根川水系吾妻川）
型 式	重力式コンクリートダム
堤 高	116 m
堤 頂 長	290.8 m
堤 体 積	991,000 m ³
流 域 面 積	711.4 k m ²
総貯水容量	107,500,000 m ³
有効貯水容量	90,000,000 m ³
利 水 容 量	90,000,000 m ³ （洪水期 25,000,000 m ³ ）

② ダムの目的

- a) 洪水調節～ダム地点の計画高水流量 3,000 m³/s の内、2,800 m³/s の洪水調節

- b) 流水の正常な機能の維持～ダム下流に位置する名勝吾妻峡の景観等を保全するための流量を確保し、吾妻川の流況を改善
- c) 都市用水～水道用水として群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、茨城県等へ最大 $21.389 \text{ m}^3/\text{s}$ 、工業用水として群馬県、千葉県へ最大 $0.82 \text{ m}^3/\text{s}$ を供給
- d) 発電～八ッ場発電所にて、最大出力 $11,700 \text{ kW}$ の発電

4) 企業団の利水

①運用状況

水利権水量 $0.510 \text{ m}^3/\text{s}$ (水利権 令和2年3月31日国土交通省)

5) 総事業費

約 5,320 億円

6) 共同事業費

ダム管理費負担（令和5年度） 約 7,243 千円

交付金 約 8,040 千円（国へ）

◎ 利根川の取水口

・東部浄水場

位置 (一級河川) 利根川水系利根川左岸

場所 邑楽郡千代田町大字瀬戸井地先



出典：国土交通省 関東地方整備局（利根川ダム統合管理事務所）ホームページ

https://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu_index004-1.html

＜ 参考 各ダムについて ＞

「多目的ダム」 治水・利水等複数の機能を兼備したダムである。洪水調節・不特定利水・水力発電・かんがい・上水道・工業用水のいくつか、又はすべてを兼ね備えている。

「多目的ダム法」 昭和32年3月31日法律第35号

「河川法」 昭和39年7月10日法律第167号

2. 組 織

(1) 特別職の構成	-----	17
(2) 組織図	-----	18
(3) 事務分掌	-----	19
(4) 庁舎概要	-----	21

2. 組織

(1) 特別職の構成

【議会】

企業団の議会の議員定数は12人で、その議員は、構成市町の議会議員の中から選挙された者で構成されており、議員の任期は、構成市町の議会議員の任期としています。

構成市町の定数は次のとおりです。

〈議員定数〉	太田市	3人
	館林市	2人
	みどり市	2人
	板倉町	1人
	明和町	1人
	千代田町	1人
	大泉町	1人
	邑楽町	1人

【監査委員】

企業団に監査委員3人が置かれており、企業長が企業団議会の同意を得て選任し、その任期は4年と定められています。

【企業長・副企業長】

執行機関の長として企業長、そして、企業長を補佐する副企業長が3人置かれ、構成市町の長の互選により選任されます。

企業長及び副企業長の任期は、当該構成市町の長の任期としています。

【理事者会議】

構成市町の長により組織され、企業団と構成市町相互間の総合調整を図ることを目的としています。

(2) 組織図

(令和6年3月31日現在)



(3) 事務分掌

課名	係名	事務概要
総務課	総務係	・条例、規則、告示及び訓令その他重要な命令に関すること。 ・議会に関すること。 ・監査に関すること。 ・公印に関すること。 ・組織及び人事管理に関すること。 ・文書事務及びファイリングに関すること。 ・遊休資産の管理に関すること。 ・土地の賃貸借に関すること。 ・情報公開及び個人情報保護等に関すること。 ・広報に関すること。 ・日本水道協会等の団体事務に関すること。 ・構成団体との連絡調整に関すること。 ・危機管理に関すること。 ・公用車の管理に関すること。 ・他の係の所管に属さないこと。
	契約係	・入札及び開札に関すること。 ・契約に関すること。 ・検査に関すること。
企画課	企画係	・水道事業認可及び申請に関すること。 ・水道事業の総合企画調整及び計画等策定に関すること。 ・国庫補助金等に関すること。 ・各種統計等に関すること(水道統計、事業年報及びPI)。 ・官民連携事業に関すること。 ・企業団ネットワークシステムに関すること。 ・その他企画に関する事務
	財務係	・予算編成、執行及び決算に関すること。 ・財政計画及び資金計画の策定に関すること。 ・出納及び会計事務に関すること。 ・たな卸に関すること。 ・水道料金に関すること。 ・下水道使用料徴収受託事務に関すること。 ・その他財務及び営業に関する事務

課名	係名	事務概要
工務課	管理係	○全域に関する以下の業務 ・給水装置業務関連の総合調整に関すること。 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 ・緊急対応に関すること。 ・漏水調査に関すること。 ・第三者委託等に伴う給水装置業務関連の監理に関すること。
	工務係	○全域に関する以下の業務 ・管路整備及び配水施設に関する総合調整に関すること。 ・設計及び積算業務の総合調整に関すること。 ・地図情報システム等に関すること。 ・広域化に伴う施設再構築の管路整備に関すること。 ○太田市内に関する以下の業務 ・管路整備に関すること。 ・占用(更新)事務に関すること。 ・その他管路整備及び配水施設に関すること。
	施設係	○全域に関する以下の業務 ・浄水施設等に関すること。 ・水利権申請等に関すること。 ・第三者委託等に伴う浄水施設等及び水質の監理に関すること。 ・その他浄水施設等及び水質に関すること。
庁舎建設室	建設係	・太田本所庁舎建設に関すること。
館林支所	工務係	○館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町内に関する以下の業務 ・管路整備に関すること。 ・占用(更新)事務に関すること。 ・その他管路整備事業に関すること。 ・緊急対応に関すること。 ・給水装置業務関連の補完業務に関すること。
みどり支所	工務係	○みどり市内に関する以下の業務 ・管路整備に関すること。 ・占用(更新)事務に関すること。 ・その他管路整備事業に関すること。 ・緊急対応に関すること。 ・給水装置業務関連の補完業務に関すること。

(4)庁舎概要

①太田本所

所 在 地	太田市浜町 11 番 28 号
竣 工 年 月	昭和 44 年 4 月 (1 階・2 階) 昭和 56 年 10 月 (2 階一部・3 階)
規 模	地上 3 階
構 造	鉄筋コンクリート造 (1 階・2 階) 鉄骨造 (3 階)
敷 地 面 積	4,534.93 m ²
建 築 面 積	1,299.04 m ²
延 床 面 積	3,058.55 m ²
建 物 高 さ	13.15 m
利 用 状 況	1 階：お客様サービスセンター、(株)群馬東部水道サービス 1A 会議室、警備員室、書庫 2 階：総務課、企画課、工務課、庁舎建設室 (株)群馬東部水道サービス、2A 会議室、2B 会議室 2C 会議室、太田市職員労働組合 3 階：書庫
構内駐車場	来庁者用 37 台
非常用電源	発電機1台：200V×130kVA ディーゼル141PS 使用燃料 軽油 小出槽容量75L

②館林支所

所 在 地	館林市広内町 3 番 10 号
竣 工 年 月	平成 28 年 2 月 (館林市第一浄水場増改築)
規 模	地上 2 階
構 造	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
敷 地 面 積	4,087.97 m ²
建 築 面 積	776.55 m ²
延 床 面 積	735.15 m ²
建 物 高 さ	7.955 m
利 用 状 況	1 階：書庫、倉庫 2 階：館林支所工務係、お客様サービスセンター (株)群馬東部水道サービス、会議室
構内駐車場	来庁者用 20 台
非常用電源	発電機1台：100V×8.5kVA ディーゼル12.6kW 使用燃料 灯油 燃料タンク容量62L

③みどり支所

所 在 地	みどり市笠懸町鹿 288 番地 1
竣 工 年 月	令和 4 年 10 月
規 模	地上 1 階
構 造	鉄骨造
敷 地 面 積	2,794.06 m ²
建 築 面 積	798.94 m ²
延 床 面 積	621.37 m ²
建 物 高 さ	5.3 m
利 用 状 況	1 階：みどり支所工務係、お客様サービスセンター (株)群馬東部水道サービス、会議室、書庫
構内駐車場	来庁者用 19 台
非常用電源	発電機1台：200V×8kVA ガスエンジン11kW 使用燃料 L P ガス 備蓄容量 50kg×6本

3. 施 設

(1) 現有施設概要	
1) 取水施設	23
2) 導水施設	31
3) 浄水施設	32
4) 送水施設	40
5) 配水施設	42
6) 非常用設備	48
7) 発電設備	50
(2) 導・送・配水管延長（口径別）	51
(3) 取水量・配水量	
1) 取水量の推移	52
2) 配水量の推移	53
3) 月別配水量・送水量	54
(4) 送配水フロー図	67
(5) 電力量及び電気使用料金	
1) 太田市	68
2) 館林市	69
3) みどり市	69
4) 板倉町	71
5) 明和町	71
6) 千代田町	72
7) 大泉町	72
8) 邑楽町	73
9) みどり浄水場	73
10) 東部浄水場	73
11) 企業団	73
(6) 発電量及び売電料金	
1) 毛里田太陽光発電所	74
2) 新田太陽光発電所	74
3) みどり支所太陽光発電所	75
4) 新田水道発電所(小水力発電)	75
(7) 管路整備状況	
1) 本管布設状況	76
2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率	76
3) 新設管整備状況	77
4) 老朽管更新状況	77
5) 漏水修繕実績	78

3. 施 設

(1) 現有施設概要

1) 取水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬川取水場	取水口 水質計器 扉室 電気室	(渡良瀬浄水場1系) 取水口径1,000mm 導水口径800mm RC造40m ² 濁度計・pH計・シアン計ほか RC造 85.85m ² 下部RC鉄骨造平屋建 210m ²	一式 一式	表流水(渡良瀬川)
太田第1水源 1号井	浅井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場1系) 内径800mm×深24m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ80mm×30m×0.417m ³ /分×5.5kW	1 井 1 台	地下水
2号井	浅井戸	内径800mm×深24m	1 井	休止中
3号井	集水埋設管 接合井 集水井 ポンプ設備 電気室 電気設備	多孔管 内径800mm 内径2m×深5.6m 内径2m×深5.2m 内径3m×深5.6m 内径3m×深5.5m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×15m×6.9m ³ /分×30kW RC造平屋建 110.11m ² 変圧器 6.6kV/420V×200kVA	273m 1 井 1 井 1 井 1 井 1 台 1 台	
太田第2水源 1号井	浅井戸 ポンプ設備	(渡良瀬浄水場2系) 内径9m×深11m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×27m×5.0m ³ /分×45kW φ200mm×24m×3.6m ³ /分×30kW	1 井 1 台 1 台	地下水
2号井	ポンプ室 浅井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 86.54m ² 内径9m×深11m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ200mm×36m×5.05m ³ /分×45kW φ80mm×21m×1.22m ³ /分×7.5kW	1 井 1 台 1 台	
3号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	RC造平屋建 43.27m ² 内径800mm×深30m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×24m×5.75m ³ /分×37kW	1 井 1 台	
4号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備	CB造平屋建 24.01m ² 内径600mm×深34m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×50m×2.1m ³ /分×30kW	1 井 1 台	
5号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備 ポンプ室	RC造平屋建 98.73m ² 内径800mm×深45m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×30.5m×3.5m ³ /分×30kW CB造平屋建 24.01m ²	1 井 1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
6号井	深井戸	内径350mm×深120m	1 井	非常用
7号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×41m×2.7m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25m ²		
	深井戸	内径350mm×深70m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×41m×2.7m ³ /分×30kW	1 台	
8号井	ポンプ室	CB造平屋建 25m ²		
	深井戸	内径400mm×深150m	1 井	
9号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×63m×2.09m ³ /分×45kW	1 台	
	深井戸	内径400mm×深150m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×64.3m×1.39m ³ /分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 68.95m ²		
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×200kVA	1 台	4号井・9号井共用
太田第3水源 1号井	深井戸	(渡良瀬浄水場1系) 内径800mm×深30m	1 井	休止中
2号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×21m×1.0m ³ /分×5.5kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01m ²		
	深井戸	内径800mm×深30m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×30m×2.2m ³ /分×18.5kW	1 台	
3号井	ポンプ室	CB造平屋建 16.79m ²		
	深井戸	内径800mm×深27m	1 井	
4号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×30m×1.5m ³ /分×11kW	1 台	
	ポンプ室	プレハブ造 9m ²		
	浅井戸	内径1800mm×深12m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 100mm×27m×0.8m ³ /分×7.5kW	1 台	
	ポンプ室	CB造平屋建 23.2m ²		
太田第4水源 1号井	深井戸	(利根浄水場系) 内径500mm×深157m	1 井	地下水
2号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×49m×3.0m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52m ²		
	深井戸	内径500mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×32m×3.2m ³ /分×30kW	1 台	
3号井	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
	深井戸	内径400mm×深150m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×44m×1.7m ³ /分×18.5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数量	備 考
4号井	深井戸	内径500mm×深161m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×32m×2.0m ³ /分×18.5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
5号井	深井戸	内径500mm×深186m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×56m×1.8m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 30.25m ²		
6号井	深井戸	内径500mm×深150m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×46m×2.1m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
7号井	深井戸	内径500mm×深183m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×43m×2.0m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
8号井	深井戸	内径500mm×深151m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×2.5m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
9号井	深井戸	内径500mm×深178m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×53m×2.0m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27m ²		
10号井	深井戸	内径500mm×深170m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×2.1m ³ /分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52m ²		
11号井	深井戸	内径400mm×深180m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×46m×3.0m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 16m ²		
太田第5水源		大泉第一浄水場配水場化		地下水
1号井	浅井戸	円筒型RC造 内径8m×深12.0m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.26m ³ /分×22kW	1 台	↓
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		令和5年度廃止
2号井	浅井戸	円筒型RC造 内径8m×深12.3m	1 井	令和5年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 250mm×50m×5.0m ³ /分×80kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
3号井	浅井戸	円筒型RC造 内径8m×深11.9m	1 井	令和5年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 250mm×50m×5.0m ³ /分×80kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
4号井	深井戸	内径1m×深56m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×74m×3.0m ³ /分×55kW	1 台	↓ 令和5年度廃止
5号井	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
	浅井戸	円筒型RC造 内径8m×深7.7m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×50m×1.0m ³ /分×15kW	1 台	↓ 令和5年度廃止
	ポンプ室	RC造平屋建 56.71m ²		
6号井	深井戸	内径500mm×深195m	1 井	令和5年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.5m ³ /分×30kW	1 台	R4年度・大泉5号井 のポンプを移設
	ポンプ室	RC造平屋建 12.6m ²		
	深井戸	内径500mm×深194m	1 井	令和5年度廃止
7号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×90m×1.0m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 12.6m ²		
8号井	深井戸	内径500mm×深156m	1 井	令和5年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×71m×2.5m ³ /分×45kW	1 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 12.6m ²		
	ポンプ室	RC造平屋建 304m ²		令和5年度廃止
管理本館				

但し・深>24mについて深井戸として計上

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
北着水井系				地下水
館林16号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	管理運転
館林17号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11.2m ²		
館林18号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
館林19号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		
館林20号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 10.7m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数量	備 考
館林21号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×44m×2. 53m ³ /分×33kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11. 2m ²		
館林22号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×55m×1. 4m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11. 2m ²		
館林23号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2. 31m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 11. 2m ²		
館林25号井	深井戸	内径300mm×深206m	1 井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×57m×1. 05m ³ /分×18. 5kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 2. 7m ²		
南着水井系 館林2号井	深井戸	内径300mm×深180m	1 井	地下水
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×49m×2. 5m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	ステンレス造 2. 8m ²		
館林4号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×35m×1. 19m ³ /分×11kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 4. 36m ²		
館林8号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×45m×1. 6m ³ /分×18. 5kW	1 台	
	ポンプ室	プレハブ造 6. 82m ²		
館林11号井	深井戸	内径300mm×深211m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2. 31m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 2. 38m ²		
配水塔系				
館林3号井	深井戸	内径300mm×深210m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1. 7m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 4. 36m ²		
館林5号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×52. 5m×1. 0m ³ /分×15kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 3. 93m ²		
館林7号井	深井戸	内径300mm×深200m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×39m×1. 12m ³ /分×11kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 3. 93m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林12号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×62m×1.05m ³ /分×37kW	1 台	
館林13号井	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
館林14号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×44m×2.24m ³ /分×26kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林15号井	深井戸	内径400mm×深210m	1 井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×51m×2.58m ³ /分×37kW	1 台	
館林24号井	ポンプ室	RC造 5.5m ²		管理運転
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
館林26号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.5m ³ /分×37kW	1 台	管理運転
	ポンプ室	RC造 5.5m ²		
館林27号井	深井戸	内径400mm×深206m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×62m×1.54m ³ /分×37kW	1 台	
館林27号井	ポンプ室	RC造 5.51m ²		
	深井戸	内径400mm×深206m	1 井	
館林27号井	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×55m×2.24m ³ /分×37kW	1 台	
	ポンプ室	RC造 7.25m ²		

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり第1水源	取水口	コンクリート堰堤 上幅1.2m×下幅2.5m		表流水(川口川)
	沈砂池	取水路 長18.2m×高1.3m RC造 175m ³	1 池	
みどり第2水源	取水口	RC造 幅5m×長12.95m×高9.55m		表流水(渡良瀬川)
	ポンプ井	RC造 幅12m×長8m×高13.59m		
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×18.7m×3.48m ³ /分×22kW	5 台	
	沈砂池	PC造 径28m×高4.9m(2重構造) 3000m ³	1 池	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×62m×3.5m ³ /分×55kW	5 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北浄水場		板倉北浄水場配水場化		地下水
板倉4号井	深井戸	令和2年度廃止	1 井	
板倉8号井	深井戸	令和2年度廃止	1 井	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉岩田浄水場 板倉6号井	深井戸 ポンプ設備	内径400mm×深213m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×57m×1.5m ³ /分×22kW	1 井 1 台	地下水
板倉10号井	ポンプ升	RC造 幅1.5m×長1.1m×深1.75m		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×25m×3.0m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ升 制御室	RC造 径600mm×深0.6m CB造 23m ²		
板倉東浄水場 板倉5号井	深井戸 ポンプ設備	内径400mm×深200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×2.1m ³ /分×18.5kW	1 井 1 台	地下水
板倉7号井	ポンプ升	RC造 幅1.2m×長1.5m×深1.1m		
	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×50m×2.0m ³ /分×30kW	1 台	
	ポンプ升 制御室	CB造 幅2m×長1.5m×深1.2m CB造 39.96m ²		
板倉南浄水場 板倉9号井	深井戸 ポンプ設備	内径400mm×深201m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.87m ³ /分×30kW	1 井 1 台	地下水
	ポンプ升 制御室	RC造 径600mm×深0.5m RC造 49.68m ²		

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒浄水場 明和2号井	深井戸	明和上江黒浄水場廃止 平成28年度廃止	1 井	地下水
明和南大島浄水場 明和6号井	深井戸 ポンプ設備	内径400mm×深220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×51m×1.91m ³ /分×37kW	1 井 1 台	地下水
明和大輪浄水場 明和5号井	深井戸	明和大輪浄水場廃止 令和2年度廃止	1 井	地下水
明和7号井	深井戸	令和2年度廃止	1 井	

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第三浄水場 千代田2号井 (第三浄水場内)	深井戸 ポンプ設備	千代田第三浄水場廃止 内径400mm×深200m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×30m×2.5m ³ /分×22kW	1 井 1 台	地下水 予備水源：未稼働 ↓ 令和5年度廃止 令和5年度廃止
千代田3号井 (第四浄水場内)	深井戸	内径400mm×深220m	1 井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.5m ³ /分×30kW	1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第四浄水場 千代田4号井	深井戸 ポンプ設備	千代田第四浄水場配水場化 内径400mm×深210m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×60m×2.5m ³ /分×37kW	1 井 1 台	地下水 令和5年度廃止
千代田第五浄水場 千代田5号井 (第五浄水場内)	深井戸 ポンプ設備	内径350mm×深220m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.17m ³ /分×30kW	1 井 1 台	地下水

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場 大泉1号井	深井戸 ポンプ設備	大泉第一浄水場配水場化 内径300mm×深180m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×32m×3.2m ³ /分×26kW	1 井 1 台	地下水 令和5年度廃止
大泉3号井	深井戸 ポンプ設備	内径300mm×深180m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×48m×3.2m ³ /分×37kW	1 井 1 台	令和5年度廃止
大泉4号井	深井戸 ポンプ設備	内径300mm×深180m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×64m×1.6m ³ /分×30kW	1 井 1 台	令和5年度廃止
大泉10号井	深井戸 ポンプ設備	内径300mm×深180m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×39m×3.2m ³ /分×30kW	1 井 1 台	令和5年度廃止
大泉第二浄水場 大泉5号井 大泉6号井 大泉8号井 大泉9号井	深井戸 深井戸 深井戸 深井戸	大泉第二浄水場配水場化 令和2年度廃止 令和2年度廃止 令和2年度廃止 令和2年度廃止	1 井 1 井 1 井 1 井	地下水

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野浄水場 邑楽1号井 邑楽7号井 邑楽8号井	深井戸 深井戸 深井戸	邑楽中野浄水場配水場化 令和4年度廃止 令和4年度廃止 令和4年度廃止	1 井 1 井 1 井	地下水
邑楽第三浄水場 邑楽4号井	深井戸 ポンプ設備	邑楽第三浄水場配水場化 内径350mm×深200m(FRP製) 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×40m×2.0m ³ /分×22kW	1 井 1 台	地下水 令和5年度廃止
邑楽5号井	ポンプ室 深井戸 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 幅1.5m×長4m×深1.5m 内径300mm×深144m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×40m×1.75m ³ /分×18.5kW RC造 幅2.1m×長1.2m×深1.3m	1 井 1 井 1 台	令和2年度休止 ↓ 令和5年度廃止

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽第三浄水場 邑楽6号井	深井戸	内径400mm×深200m	1 井	令和2年度休止 ↓ 令和5年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×37m×2.1m ³ /分×22kW	1 台	
	ポンプ室	CB造 幅3.43m×長2.33m×高2.42m		

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 渡良瀬川取水場	取水口	取水門 RC造 内寸1.2m×高5.5m	2 門	表流水(渡良瀬川) 有効容量 174m ³
	取水トンネル	RC造 幅1.2m×長12.68m×高2.5m	2 連	
	取水ポンプ井	RC造 幅4.2m×長5m×高16.7m	2 井	
	取水ポンプ室	RC造 1階103.97m ² 2階80.66m ²	1 棟	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 300mm×48m×10.3m ³ /分×132kW	4 台	
	水質計器	濁度計・pH計・水位計	一式	
	電気設備	750kVA変圧器 6.6kV/420V-210V	1 台	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	取水口	取水口スクリーン幅3.168m×高3.853m	1 基	表流水(利根川)
	取水ゲート	幅1.5m×高1.5m 開閉装置・電動機・減速機・ 都市用水操作盤・水位計ほか	1 門 一式	
	取水樋管	幅1.5m×高1.5m	76.99m	
	接合井	RC造 幅4.8m×長6.3m×高5.2m	1 井	
	弁室	空気弁 φ 200mm・電動バタフライ弁1,100mmほか	一式	
	機械設備	外部注水洗浄型ストレーナ	2 台	
	電気設備	現場操作盤・水質現場盤ほか	一式	
	水質計器	アンモニア計・シアン計・濁度計・ 導電率計・pH計ほか	一式	

2) 導水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田第1水源 (渡良瀬浄水場1系)	沈砂池	RC造(半地下式) 幅5m×長29.2m×有効水深3.7m	2 池	1,026.43m ³
太田第5水源 (大泉第一浄水場系)	調整塔	大泉第一浄水場配水場化 下部RC造 上部PC造 内径12.5m×水深10m×高35.73m	1 基	令和5年度廃止 1,200m ³

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
揚水ポンプ井 (館林第二浄水場系)	ポンプ井	RC造 幅8.6m×長7.2m×高5m	2 池	560m ³
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×43m×4.62m ³ /分×55kW	4 台	

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり第1水源 (川口川)	隧道 接合井 水管橋	馬蹄形 幅0.92m×高1.25m RC造 10m ³ 逆三角形ワーレントラス 鋼管製 φ500mm	785m 1井 91.2m	

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 渡良瀬川取水場	導水管	鋼管製 φ800mm	436m	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部 利根川取水場	導水管 流量計室 計装設備	鋼管STW400 口径1,100mm RC造 幅4.47m×長11m×高3.7m 超音波流量計ほか	446.41m 1室 一式	
東部浄水場	揚水ポンプ棟 揚水ポンプ井 制水扉 返送管バルブ室 除塵機 揚水ポンプ流出弁 ポンプ設備 電気設備	RC造 1,220m ² RC造 幅21m×長7.5m×高7m(14.9m) 有効幅900mm×高1,350mm 電動機ほか RC造 幅3m×長2.5m×高8m 自動除塵機 全幅2,000mm×全高15,075mm 水切り自動スクリーン 長2,000mm×深550mm スクリーンかす移送トラフ 幅456mm×長9,900mm スクリーンかすホッパー 容量3m ³ バタフライ弁 φ1,100 バルブコントロールほか 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×12m×7.7m ³ /分×22kW φ350mm×12m×15.3m ³ /分×45kW 変圧器 6.6kV/420V×400kVA	1棟 1井 4台 2室 2台 1台 1台 1台 2台 2台 2台 1台	表流水(利根川) 小ポンプ 大ポンプ

3) 浄水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田第1水源 (渡良瀬浄水場1系)	活性炭 注入設備	RC造(2階建 456.81m ²) 活性炭注入ポンプ 0.029m ³ /分×2.2kW 溶解槽 幅3m×長3m×深3.5m(有効深2.4m)	2台 2槽	43.2m ³
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	着水井 計量槽 混和池 フロック形成池 薬品沈でん池	RC造 径10.5m×深5.5m(有効深4m) RC造 幅4.2m×長9.4m×深7.2m(有効深6m) RC造 幅4.2m×長4.2m×深5m(有効深4.15m) 攪拌機 5.5kW RC造 幅3.5m×長14.2m×深3.95m (有効深3.45m)×3列/池 機械攪拌 (フロッキュレータ2.2kW×4台・1.5kW×2台) RC造 幅13.8m×長21.9m×深5.5m(有効深3.5m) 傾斜板66枚×11列×2池×2水路 汚泥掻寄機(水中けん引式クワリファイア)0.75kW 汚泥掻寄機(ステンレスノッチ型リンクベルト式) 0.2m/分×12.1m×4列×0.75kW	1池 1槽 1池 1台 2池 2池 2池 2台 1台	容量 346.2m ³ 容量 181.5m ³ 容量 73.2m ³ 容量 1,028.8m ³ (514.4m ³ ×2池) 容量 2,115m ³ 傾斜板 計2,904枚

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式) 幅4.1m×長12.3m(50.43m ²)	1 2 池	ろ過面積 605.16m ² 1系8池・2系4池
	紫外線照射装置	内照式密閉流水型 屋内横型設置 16,000m ³ ×2基=32,000m ³ (最大処理水量) 240W低圧水銀ランプ×6本×3基	3 台	常時2台稼働
	浄水池	オートストレーナ φ400×3基・100V 35W RC造(半地下式)幅20m×長40m×深5.2m (有効深 3.5m)	3 台 2 池	常時2台稼働 容量 5,600m ³ (2,800m ³ ×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.15 貯槽 20m ³ /槽(PE製)	2 槽	1系前塩素 1系中・後・2系中・後
		次亜塩素素注入ポンプ(電磁ポンプ)	4 台	
		次亜塩素素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	4 台	
	凝集剤 注入設備	PAC(ポリ塩化アルミニウム) 濃度10% 比重1.21 貯槽 20m ³ /槽(PE製)	2 槽	1系
		PAC移送ポンプ 44L/分×38m×3.7kW	2 台	
		PAC注入小出槽 1m ³ /槽(PE製)	1 槽	
		PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	1 台	
	アルカリ剤 注入設備	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 受入濃度48% 希釈濃度20% 比重1.2 希釈槽 20m ³ /槽(SS400製)	1 槽	1系前・2系後 塩素・アルカリ注入用 容量 320m ³ /池
		移送ポンプ 300L/分×10m×2.2kW	2 台	
		貯槽 20m ³ /槽(PE製)	2 槽	
		アルカリ剤注入機(電磁ポンプ2台搭載)	2 台	容量 422m ³ /池
	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ 64L/分×23m×1.5kW	4 台	
	洗浄排水池	RC造 幅8m×長16m×深5.3m(有効深2.5m) 返送ポンプ φ150mm×20m×2.7m ³ /分×15kW	2 池 2 台	
		排泥ポンプ φ100mm×15m×1.8m ³ /分×11kW	2 台	容量 422m ³ /池
	排泥池	RC造 幅13m×長13m 円形スラッジ掻寄機 0.75kW	2 池 2 台	
		排泥池送泥ポンプ 0.44m ³ /分×3.7kW	2 台	
	濃縮槽	RC造 幅13m×長13m 円形スラッジ 掻寄機 1.5kW	2 池 2 台	容量 422m ³ /池
		濃縮槽送泥ポンプ0.5m ³ /分×5.5kW	2 台	
	強制濃縮設備	汚泥貯留槽 幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m) 濃縮汚泥貯留槽 幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)	1 池 1 池	
		低圧加圧脱水機	3 台	乾燥面積 1,380m ²
		ろ液引抜ポンプ・濃縮汚泥移送ポンプ	一式	
		汚泥圧入ポンプほか		
	天日乾燥床	RC造 幅15m×長23m×高1.55m(有効高0.4m)	4 床	
	水質計器	残留塩素計(有試薬式)	6 台	
		pH計(ガラス電極方式 KCl補給型)	8 台	
		濁度計	3 台	設備動力用 取水ポンプ用 照明用
		高感度濁度計	5 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×400kVA	2 台	
		変圧器 6.6kV/420V×300kVA	1 台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	1 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田 渡良瀬浄水場 平成元年度竣工	計装設備 監視制御設備 遠制装置 管理棟 電気棟	流量計・水位計ほか 監視制御端末 (VS5000) 監視端末 水運用支援端末 テレコンテレメータほか RC造3階建 2,579m ² RC造2階建 498m ²	一式 2台 1台 1台 一式	
太田 利根浄水場 昭和50年度竣工	着水池 攪はん池 攪はん機 沈砂池 回収水槽 回収ポンプ 急速ろ過池 浄水池 塩素注入設備 注入ポンプ 水質計器 電気設備 計装設備 監視制御設備 遠制装置 管理本館 電気室	RC造 幅2.7m×長5m×深4.05m RC造 幅5m×長5m×深4.05m 翼寸法 1,650mm×17.2rpm×7.5kW RC造 幅8m×長30.75m×深3.35m RC造 幅16m×長6.4m×深1.7m 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ300mm×7m×8m ³ /分×18.5kW RC造 重力式急速ろ過池・三方弁方式 (除鉄・除マンガノ処理)幅6.04m×長6.64m RC造 フラットスラブ構造(半地下式) 幅69.2m×長24.8m×深5m 次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.12 貯蔵タンク 4m ³ /槽 (PP製) 一軸ネジ式ポンプ 吐出量30~680mL/分 残留塩素計(ポーラログラフ方式) pH計(ガラス電極方式 KCl補給型) 高感度濁度計(レーザー光側方散乱方式) 濁度計(表面散乱光方式) 変圧器6.6kV/420V×1000kVA 流量計・水位計ほか 監視制御端末 テレコンテレメータほか RC造2階建 550.46m ² RC造平屋建 402.54m ²	2池 2池 2台 2池 1池 2台 1 2池 2池 2槽 3台 2台 1台 1台 1台 1台 一式 一式 一式	容量 109.4m ³ 容量 202.5m ³ 容量 1,650m ³ 容量 174.1m ³ ろ過面積 481m ² 容量 17,000m ³ (1台は予備) ろ過水 原水

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 昭和43年度竣工	北着水井 南着水井 塩素注入設備 電気設備 管理棟	RC造 連結型 185m ³ 幅2m×長8.4m×高2.2m RC造 96m ³ 幅3m×長8.4m×高3.8m 次亜塩素酸注入装置(0.4kW)北着水用 次亜塩素酸注入装置(0.4kW)南着水用 次亜塩素酸注入装置(0.4kW)配水塔用 貯槽 2m ³ 変圧器6.6kV/420V×750kVA RC造2階建 延1,056m ²	5井 1井 2台 1台 2台 2槽 2台	

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 塩原浄水場 昭和48年度竣工	着水井 (混和井) フロック形成池 薬品沈でん池 急速ろ過池 浄水池 薬品注入設備 排水処理設備 ケーキ搬出装置 管理室	着水井 RC造 75m ³ 混和井 RC造 43m ³ (21.5m ³ ×2池) RC造 295m ³ ×2池 RC造 1,150m ³ ×3池 横流式 傾斜板装置 77枚×10段×4列 RC造 33.6m ³ 第1 RC造 2,500m ³ 第2 RC造 3,000m ³ 凝集剤・次亜塩素・希硫酸・活性炭・アルカリ剤 排水池 RC造 85m ³ 排水ピット RC造 40m ³ 濃縮槽 RC造 890m ³ 汚泥脱水機 ろ布固定式加圧脱水機11kW 処理棟 鉄骨造 2階建 ケーキホッパ 5m ³ トラフ型ベルトコンベア 5t/時 1.5kW+3.7kW ケーキコンベア 5t/時 5.5kW RC造 2階建 796.46m ²	1 池 2 池 2 池 3 池 6 池 2 池 1 池 一式 1 基 1 台 1 台	 No.1 コンベア No.2 コンベア

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北浄水場		令和2年度廃止・令和4年度配水場新設		
板倉岩田浄水場 昭和41年度竣工	ろ過機 滅菌室 塩素注入設備	鋼板製 12.2m ² ろ過速度166m/日 鋼板製 10m ² ろ過速度150m/日 CB造 11.86m ² 次亜塩素素注入機 8kg/cm ³ ×18mL/分×13W×100V 貯槽 0.3m ³	1 基 1 基 2 台 1 槽	除鉄・除マンガン 除鉄・除マンガン
板倉東浄水場 昭和50年度竣工	ろ過機 滅菌室 塩素注入設備 ポンプ室 逆洗ポンプ 電気設備 遠方監視装置	鋼板製 6.15m ² ろ過速度325m/日 CB造 16.7m ² 次亜塩素素注入機 0.7MPa×5.4L/時×18W×200V 貯槽 0.5m ³ 鋼板製 幅3.05m×長5.72m×高2.76m 片吸込陸上渦巻ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×φ125mm×10m×4.3m ³ /分×11kW 操作盤 幅0.7m×長0.5m×高1.65m屋内自立型 変圧器 6kV/210V×200kVA 監視端末	2 基 2 台 2 槽 2 台 1 面 1 台 1 台	除鉄・除マンガン ほか予備1台
板倉南浄水場 平成3年度竣工	ろ過機 滅菌室 塩素注入設備 遠方監視装置	4.91m ² ろ過速度247.5m/日 CB造 15.75m ² 次亜塩素素注入機 125mL/分×30W×100V 貯槽 0.5m ³ 監視端末	2 基 1 台 2 槽 1 台	除鉄・除マンガン

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和上江黒浄水場		平成28年度廃止		
明和大輪浄水場		令和2年度廃止		
明和 南大島浄水場 平成8年度竣工	塩素反応池 急速ろ過池 塩素注入設備 電気設備	RC造 47.1m ³ RC造 開放型 12.25m ² 前次亜塩素注入ポンプ 27L/h 後次亜塩素注入ポンプ 3.6L/h 貯槽 3.5m ³ FRP+PVC製 変圧器 6.6kV/210V×300kVA	2 池 3 池 2 台 2 台 2 槽 1 台	

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第三浄水場 昭和52年度竣工	着水井 塩素反応池 急速ろ過池 塩素注入設備 電気計装設備	RC造 RC造 75m ³ 12.8m ² 次亜塩素注入ポンプ	1 井 1 池 3 池 2 台 一式	令和5年度廃止
千代田第四浄水場 平成2年度竣工	着水井 塩素反応池 急速ろ過池 塩素注入設備 電気計装設備	RC造 RC造 75m ³ 鋼板製 23.42m ² 次亜塩素注入ポンプ	1 井 1 池 2 基 2 台 一式	令和5年度配水場化
千代田第五浄水場 平成12年度竣工	着水井 塩素反応池 急速ろ過池 塩素注入設備 電気計装設備	RC造 RC造 47m ³ RC造 12.96m ² 次亜塩素注入ポンプ	1 井 1 池 3 池 3 台 一式	

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一浄水場 昭和59年度竣工	着水井 計量器室 混和池 フロック形成池 薬品沈でん池 急速ろ過池 塩素注入設備 排泥池 天日乾燥床 排泥ポンプ 返送ポンプ	RC造 幅3.5m×長6.15m×深3.8m RC造 内寸幅1.5m×長3.5m×高3.8m RC造 幅3.5m×長3.5m×深3.5m RC造 幅6m×長6m×深3.5m RC造 幅12m×長36m×深3.5m RC造 幅5m×長7m 流量比例注入方式 前塩素・後塩素 RC造 幅10m×長5m×深3m RC造 幅10m×長40m×高1m 片吸込渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ125mm×10m×1.2m ³ /分×5.5kW 自吸ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×13.8m×2.8m ³ /分×11kW	1 池 1 池 1 池 4 池 2 池 1 0 池 2 池 2 台 2 台	令和5年度配水場化 ろ速120m/日
大泉第二浄水場		令和2年度配水場化		

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野浄水場		令和4年度配水場化		
邑楽第三浄水場 昭和49年度竣工	着水井	RC造 幅2m×長(1.5m+1.5m)×深3.8m	1 池	令和5年度配水場化 2 系統 うち1台予備
	混和池	RC造 幅2m×長2m×深3.8m	2 池	
		導水渠 幅2m×長0.9m×深3.8m	1 池	
		攪拌機 1.5kW	1 台	
	フロック形成池	RC造 幅3.1m×長3.5m×深3.1m×2池2列		
		導水渠 幅0.9m×長1.3m(上流側)		
		縦型フロッケレーター 0.4kW	4 台	
	薬品沈でん池	整流部 RC造 幅3.1m×長1.4m×深5.3m	2 池	
		傾斜管 クロスフロー傾斜管 幅3.1m×長11m	一式	
		流出部 RC造 幅3.1m×長11m×深5.3m	2 池	
	処理水槽	RC造 64.3m ³	1 池	
		ポンプ φ150mm×1.8m ³ /分×11kW	3 台	
	急速ろ過池	RC造 4.2m×5.4m=22.7m ²	3 池	
		φ400mm浄水管・φ400mm逆洗管		
	滅菌室	RC造 42.75m ²		
	塩素注入設備	前次亜塩素素注入ポンプ	3 台	
		東部浄水場受水系次亜塩素素注入ポンプ	2 台	
		貯槽 10m ³	2 槽	
	凝集剤	PAC注入機	3 台	
	注入設備	貯槽 5m ³	2 槽	
	表逆洗装置	逆洗水槽 RC造 幅4.2m×長6.6m×深2.2m		
	排泥排水池	RC造 幅12m×長3.6m×深2.22m		
	遠方監視装置	監視端末	一式	

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	沈砂池兼 原水調整池	RC造 幅10.75m×長61.6m ×有効深7.9m(一部6m) 原水揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ250mm×10m×7.73m ³ /分×22kW	2 池 4 台	有効容量 4,238m ³ (4,238m ³ ×2池)
	活性炭接触池	RC造 幅13.5m×長40m×有効深1.8m 水路幅1m 10列	2 池	有効容量 972m ³ (972m ³ ×2池)
	混和池	RC造 幅4m×長6.4m×深4.5m 機械攪拌(5.5kW×1台)	1 池	容量 115.2m ³
	フロック形成池	上下ろ流式 RC造 幅9m×長16.6m×有効深3.2m 越流板 634枚/池	4 池	有効容量 478.1m ³
	薬品沈でん池	RC造 幅9m×長26m×有効深4m 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	4 池 8 台	有効容量 936m ³
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式) 幅5.3m×長8.8m(46.64m ²)	8 池	ろ過面積 605.16m ² ろ過速度120m/日
	浄水池兼 調整池	RC造 幅35.6m×長47.6m ×有効深4.5m	2 池	有効容量 7,418m ³ (7,418m ³ ×2池)

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力	数 量	備 考
みどり浄水場 平成2年度竣工	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 受入濃度12%	
		貯槽 8m ³ /槽 (PE製)	
		前・中・後塩素注入ポンプ (電磁ポンプ2台搭載)	2 槽 各 2 台
		前々塩素注入機 (電磁ポンプ2台搭載)	1 台
		圧力水ポンプ (口径×揚程×吐出量×電動機) φ 65mm×43m×0.4m ³ /分×5.5kW	2 台
	凝集剤	PAC (ポリ塩化アルミニウム)	
	注入設備	PAC注入機 (電磁ポンプ2台搭載)	3 台
		貯槽 15m ³ /槽 (PE製)	2 槽
		移送ポンプ (吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ 50mm×φ 40mm×10m×100L/分×0.75kW	1 台
	アルカリ剤	水酸化ナトリウム (苛性ソーダ)	
	注入設備	受入濃度48% 希釈濃度25%	
		貯槽 15m ³ /槽 (SUS製)	2 槽
		前アルカリ注入ポンプ	3 台
		後アルカリ注入ポンプ	2 台
	活性炭	粉末活性炭定量フィーダ	2 台
	注入設備	サイロ 18m ³ /槽	2 槽
	汚泥処理設備	排水池・排泥池	各 2 池
		幅6.5m×長10.0m×高9.9m (有効深4.1m)	排水池・排泥池 各有効容量 260・266m ³
		排水返送ポンプ (口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×17m×2.17m ³ /分×11kW	
		排泥移送ポンプ (口径×揚程×吐出量×電動機) φ 100mm×16m×1.0m ³ /分×7.5kW	2 台
		濃縮槽 径13m×有効深3.5m	2 池
		汚泥掻寄機 (中央駆動式懸垂型)	2 台
		汚泥供給ポンプ (吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×φ 50mm×30m×0.1m ³ /分×11kW	2 台
	脱水機棟	RC造 2階建 540m ²	
	汚泥処理設備	脱水機 無薬注長時間型加圧脱水機	2 基
		ろ過面積 210m ²	
		汚泥注入装置	
		汚泥圧入タンク 6m ³	2 槽
		空気タンク 1m ³	1 槽
		空気圧縮機 5.5kW	2 台
		ケーキ搬出装置	
		ケーキホッパー 有効容量 11m ³	2 台
		トラフ型ベルトコンベア 2.2kW	2 台
	水質計器	残留塩素計・pH計ほか	一式
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	1 台
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式
	監視制御設備	監視制御端末 (VS6000)	2 台
	遠制装置	テレコンテレメータ	一式
	管理棟	RC (一部鉄骨) 造 2階建 1,115m ²	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数量	備 考
東部浄水場 平成9年度竣工	原水調整池	RC造 幅27m×長50.4m×深9.2m 容量 上池 1,290m ³ ×2池=2,580m ³ 下池 7,070m ³ ×2池=14,140m ³	2 池	
	薬品沈殿池	全体 RC造 幅30.4m×長56.0m×深6.9m		
	混和池	幅4m×長4m×深4.6m フラッシュミキサ 減速機5.5kw 直径1.2m	1 池 1 台	
	フロック形成池	幅14.2m×長9.6m×深4.5m	2 池	
	横流式沈澱池	幅14.2m×長14.2m×深6.2m	2 池	
	傾斜板沈澱池	幅14.2m×長14.2m+2.5m×深6.2m 傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.8mm 2池分 傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.0mm 2池分 傾斜板洗浄装置 0.5kg/cm ² ×1.5m ³ /分×3.7kW 污泥掻寄機 速度0.6m/分 直径14m	2 池 1,310枚 24,840枚 2 台 4 台	
	集水渠	幅14.2m×長3m×深5m	2 池	
	流出渠	幅14.2m×長1.5m×深5m	2 池	
	急速ろ過池	全体 RC造 幅31.7m×長41.7m 有効ろ過面積46.08m ² ×8池 電動ゲート・弁・真空ポンプ・電磁弁盤ほか	8 池 一式	
	マイクロストレーナー棟	鉄骨造地上・地下各1階 延床面積109.95m ²	1 棟	
	マイクロストレーナー	回転ディスク6枚 ろ過面積27m ² フィルタ開口30μm フィルタ枚数240枚 駆動装置・洗浄ポンプほか	一式 一式	
	浄水池	RC造 幅20.25m×長75m×深7.4m 有効容量6,700m ³ ×2池=13,400m ³ RC造 幅25.1m×長62m×深7.4m 有効容量6,600m ³ ×1池=6,600m ³	2 池 1 池	No.1-1・No.1-2 No.2
	塩素注入設備	貯槽 径3.6m×高3.45m 容量30m ³ 次亜塩素移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ20mm×33m×50L/分×1.2kW 前次亜塩素小出槽 径800mm×高1.35m 容量0.25m ³ 前々・前次亜塩素注入機 流量調整弁(アングル弁) 電磁流量検出器・変換器・電磁弁盤ほか 中・後次亜塩素小出槽 径800mm×高1.35m 容量0.25m ³ 中次亜塩素注入機(AVエア-シリンダー式自動弁) 後次亜塩素注入機(AVエア-シリンダー式自動弁) 電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか	2 槽 2 台 2 槽 4 台 一式	
	凝集剤	PAC貯槽 径3.6m×高3.95m 容量35m ³	2 槽	
	注入設備	PAC移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ20mm×33m×50L/分×1.22kW ヘットタンク 径800mm×高1.35m 容量0.5m ³ PAC注入機 流量調整弁(アングル弁)	2 台 2 槽 3 台	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場 平成9年度竣工	アルカリ剤 注入設備	苛性ソーダ貯槽 径2.8m×高3.74m 容量20m ³	2 槽	
		苛性ソーダ移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 20mm×33m×50L/分×1.22kW	2 台	
		ヘッドタンク 径800mm×高1.35m 容量0.5m ³	2 槽	
	活性炭注入設備棟 活性炭注入設備	苛性ソーダ注入機 流量調整弁(アングル弁)	3 台	
		鉄骨ALC造(地上4階建 367.28m ²)	1 棟	
		貯槽 径3.1m×高5m 有効容量31m ³	2 槽	
	水質計器 電気設備	振動排出機 出力1.5kW 設定加振力 560kgf	2 台	
		集塵機・定量供給機・ロータリーバルブほか	一式	
		増圧ラインポンプ φ 40mm×22.6m×250L/分×1.5kW	1 台	
		活性炭溶解槽 径1.1m×高1.003m(容量0.5m ³)	1 槽	
		残留塩素計・pH計・濁度計ほか	一式	
		変圧器 6.6kV/420V×300kVA	1 台	
	計装設備 監視制御設備	変圧器 6.6kV/210V×150kVA	1 台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×100kVA	1 台	
		流量計・水位計ほか	一式	
		監視制御装置	一式	

4) 送水施設 【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田渡良瀬浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ(吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機) φ 300mm×φ 200mm×80m×13.19m ³ /分×280kW	4 台	金山系送水ポンプ 強戸系送水ポンプ
		φ 300mm×φ 150mm×88m× 6.96m ³ /分×185kW	3 台	
		水封式真空ポンプ φ 40mm×200mmHg×1.75m ³ /分×3.7kW	2 台	
	ポンプ棟	RC造平屋建 483m ²		
太田利根浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ(吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機) φ 300mm×φ 200mm×50m×10.9m ³ /分×132kW	4 台	
	ポンプ室	RC造平屋建 地下1階 674.8m ²		
太田金山 山頂ポンプ場 (渡良瀬浄水場系)	ポンプ設備	送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 40mm×180m×0.20m ³ /分×15kW	2 台	
	受水槽	RC造(地下式) 幅5m×長5m×深3m 75m ³	1 槽	廃止
	ポンプ室	RC造平屋建 31.55m ²		
太田西長岡ポンプ場 (みどり浄水場系)	計装設備	令和3年度送水ポンプ設備廃止 流量計(北長岡地区配水流量)	1 台	渡良瀬浄水場系停止 藪塚低区から配水
太田牛沢送水場 平成18年度竣工 (東部浄水場系)	流入水貯槽	PC造 φ 14.5m×有効水深8m 1,300m ³	1 池	太田西部配水場へ送水 送水監視用
	ポンプ設備	送水ポンプ 吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機 φ 125mm×φ 100mm×50m×1.8m ³ /分×30kW	2 台	
		残留塩素計(ポーラログラフ方式)	1 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×150kVA	1 台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	ポンプ棟	RC造平屋建 266.2m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田牛沢送水場 平成18年度竣工 (東部浄水場系)	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.05m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	一式	東部浄水場から流入

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場 送水ポンプ	ポンプ設備 ポンプ室	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×88m×2.5m ³ /分×55kW RC造	2 台	館林第三配水場へ送水

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり高区 第1送水ポンプ	ポンプ設備 ポンプ室	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×45m×1.65m ³ /分×22kW CB造 19.6m ²	2 台	
みどり高区 第2送水ポンプ	ポンプ設備 ポンプ室	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 80mm×68m×1.03m ³ /分×22kW CB造 13.33m ²	2 台	
みどり 神梅ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 4.6m ³ 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 32mm×50m×100L/分×3.7kW CB造 6.24m ³	2 台	
みどり 塩沢ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 1.6m ³ 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 32mm×76.5m×125L/分×3.7kW CB造 5.28m ³	2 台	
みどり 小平ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 1.0m ³ 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 32mm×76.5m×125L/分×3.7kW CB造 6.24m ³	2 台	
みどり 長尾根ポンプ室	ポンプ井 ポンプ設備 ポンプ室	RC造 3.9m ³ 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 50mm×65m×0.104m ³ /分×7.5kW CB造 5.28m ³	2 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉岩田浄水場	管理棟 倉庫 電気室 浄水池 揚水ポンプ室	CB造平屋建 66.7m ² CB造平屋建 19.8m ² 鉄骨造平屋建 35.7m ² 幅7.4m×長2.8m×深1.1m=22.8m ³ CB造平屋建 幅4m×長2.1m=8.4m ²	1 池	ポンプ室含む

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり浄水場	ポンプ設備 送水ポンプ室 ・予備電源室	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機） φ 200mm× φ 150mm×41m×13.19m ³ /分×45kW RC造 地下1階・地上2階建 430m ²	3 台	桐原送水用

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
東部浄水場	送水ポンプ棟 ポンプ設備 電気設備 送水監視設備	RC造 地上1階・地下1.5階 1,034m ² 送水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機） φ 200mm×52m×7.1m ³ /分×90kW φ 300mm×52m×14.2m ³ /分×170kW 高置水槽揚水ポンプ φ 100mm×33m×1.5m ³ /分×18.5kW 変圧器 6.6kV/420V×750kVA 遠方監視制御盤	1 棟 3 台 2 台 3 台 2 台 一式	 小ポンプ 大ポンプ 管理棟内

5) 配水施設

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田西長岡配水池		令和3年度廃止		
太田金山山頂配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備	RC造 4m×4m×深3m 48m ³ 水位計	1 池 1 台	
太田金山配水池 (渡良瀬浄水場系)	配水池 計装設備 電気棟	RC造 幅22.2m×長16.35m×深3m RC造 幅40m×長26m×深3.7m 7,696m ³ PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000m ³ 流量計・水位計ほか RC造	1 池 2 池 1 池 一式	No.1撤去・更新工事中 No.2 No.3
太田強戸配水池 (渡良瀬浄水場及び みどり浄水場系)	配水池 ポンプ設備 計装設備 管理室	PC造 内径26.8m×有効水深9m 5,000m ³ 立軸ライポンプ（藪塚地区からの受水増圧用） 口径×揚程×吐出量×電動機 φ 200mm×16m×8.32m ³ /分×37kW 水位計・流量計 RC造平屋建 87.75m ²	1 池 2 台 一式	
太田西部配水場 (利根浄水場及び 東部浄水場系)	配水塔 計装設備	下部RC造 上部PC造 高50.75m 内径20m×水深6.6m 2,000m ³ 水位計・流量計ほか	1 池 一式	
太田藪塚 高区配水場 昭和49年度竣工 (みどり浄水場系)	配水池 計装設備 水質計器 流入設備	RC造 幅69.2m×長24.8m×深5m 1,540m ³ 流量計・水位計・残留塩素計ほか 残留塩素計（無試薬方式） 流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計 （無試薬・水質一体計測）	1 池 一式 1 台 一式 1 台	配水監視用 みどり浄水場から流入
太田藪塚 低区配水池 (みどり浄水場系)	配水池 水質計器 計装設備	PC造 内径27m×有効水深8.8m 5,000m ³ 残留塩素計（無試薬方式） 水位計・流量計ほか	1 池 1 台 一式	配水監視用

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
太田新田配水場 平成元年度竣工 (みどり浄水場系)	配水池	PC造 上部径10m・下部径40m 高38.35m 上部容量775m ³ 下部容量7,750m ³	1 池	配水監視用 みどり浄水場から流入
	ポンプ設備	揚水ポンプ (吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機) φ 300mm×φ 200mm×38m×8.45m ³ /分×75kW	2 台	
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度5% 貯槽 1m ³ 小出槽 0.2m ³ 注入ポンプ 0.64～63.4mL/分×25W	1 槽 1 槽 2 台	
	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	管理棟	RC造平屋建 315m ²		
	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計 (無試薬・水質一体計測)	一式 1 台	
	電動弁	φ 400mm	1 台	
	減圧弁	φ 400mm	1 台	
太田尾島分水場 (利根浄水場系)	計装設備	電磁流量計 φ 250mm	1 台	
	機械室	RC造平屋建 17.49m ²		

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第二浄水場	配水池(北)	RC造 2,000m ³ 幅20m×長28m×深3.7m	1 池	配水池系 配水塔系 配水塔系・配水池系
	配水池(中)	RC造 2,000m ³ 幅20m×長28m×深3.7m	1 池	
	配水池(南)	RC造 2,000m ³ 幅20m×長28m×深3.7m	1 池	
	配水塔	PC造 7,200m ³ 径20m×高23m	1 池	
	配水ポンプ井	RC造 2井 190m ³ 幅4.5m×長5.7m×深3.7m	2 井	
	配水ポンプ	横軸両吸込渦巻型(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×φ 100mm×50m×4.8m ³ /分×75kW バレル式水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 300mm×40m×8.34m ³ /分×90kW	5 台 4 台	
	配水ポンプ室	RC造半地下式 109.7m ²		
	水質計器	残留塩素計(無試薬)	2 台	
	計装設備	配水塔水位計 配水ポンプ井水位計	1 台 1 台	
館林第三配水場 (第二浄水場及び 東部浄水場系)	複合配水池	PC造 径37.5m×深8m 7,900m ³ PC造 径24.0m×深5.8m 2,600m ³	1 池 1 池	低区 高区
	配水ポンプ室	RC造 幅11.5m×長9.5m=103.5m ²		
	配水ポンプ	水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 300mm×50m×8.02m ³ /分×110kW	2 台	
	塩素注入設備	次亜塩素素注入装置(0.4kW) 貯槽 2m ³	2 台 1 槽	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
館林第三配水場 (第二浄水場及び 東部浄水場系)	電気設備 管理棟 流入設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA RC造平屋建 345.66㎡ 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.1m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	1 台 一式	東部浄水場から流入

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり高区 第1配水池	配水池 計装設備	RC造 200㎡×2池=400㎡ 水位計	2 池 2 台	
みどり高区 第2配水池	配水池 計装設備	RC造 160㎡×2池=320㎡ 水位計	2 池 2 台	
みどり 神梅配水池	配水池 計装設備 水質計器	RC造 45㎡×2池=90㎡ 水位計 流量計 残留塩素計	2 池 2 台 1 台 1 台	
みどり 塩沢配水池	配水池 計装設備 水質計器	RC造 27.5㎡×2池=55㎡ 水位計 流量計 残留塩素計	2 池 2 台 1 台 1 台	
みどり 浅原配水池	配水池 計装設備 水質計器	RC造 122.5㎡×2池=245㎡ 水位計 流量計 残留塩素計	2 池 2 台 1 台 1 台	
みどり 小平配水池	配水池 計装設備 水質計器	RC造 22.5㎡×2池=45㎡ 水位計 流量計 残留塩素計	2 池 2 台 1 台 1 台	
みどり 長尾根配水池	配水池 計装設備	RC造 40㎡×2池=80㎡ 水位計 流量計	2 池 2 台 1 台	
みどり 桐原配水場 (塩原浄水場及び みどり浄水場系)	配水池 計装設備 水質計器 流入池 流入設備	RC造 1,500㎡×2池=3,000㎡ 水位計 流量計 残留塩素計 RC造 863㎡ 幅7.25m×長17m×有効水深8m 流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計 (無試薬・水質一体計測型)	2 池 2 台 4 台 1 台 1 池 一式 1 台	みどり浄水場から流入
みどり 瀬戸ヶ原配水池	配水池 計装設備	RC造 30㎡×1池 RC造 80㎡×1池 計110㎡ 水位計 流量計	2 池 1 台 1 台	
みどり 琴平山配水池	配水池 計装設備	RC造 285㎡×2池=570㎡ 水位計 流量計	2 池 2 台 1 台	令和5年度廃止

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
みどり 鹿田山配水場	配水池	第1:RC造 1,115m ³ ×2池=2,230m ³	2 池	
	計装設備	第2:RC造 815m ³ 水位計	1 池 3 台	
		流量計	2 台	
	水質計器	残留塩素計	1 台	
みどり 塩原配水場	配水池	第1:RC造 3,000m ³ ×2池=6,000m ³	2 池	
	計装設備	第2:RC造 3,000m ³ 水位計	1 池 4 台	
		流量計	1 台	
	水質計器	濁度計 高感度濁度計	1 台 1 台	

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉北配水場 (館林第二浄水場系) 令和3年度竣工	配水池	ステンレス鋼板造(2槽式) 幅18m×長5m×高6.5m 有効容量500m ³	1 池	
	緊急遮断弁	φ150mm電動バタフライ弁	1 台	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ80mm×32.5m×0.6m ³ /分×7.5kW ポンプ室 40.25m ²	3 台	
	塩素注入設備	バルブレス式液中ピストンポンプ 1.2~5.8mL/分×1Mpa×25W×100V タンク容量50L 滅菌室 8.75m ²	2 台 2 槽	
	水質計器	残留塩素計(無試薬)	2 台	流入水・配水
	計装設備 管理棟	流量計・水位計・圧力計 RC造平屋建 112m ²	一式	
板倉西配水場 (岩田浄水場及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 有効容量2,000m ³ 幅21.1m×長(3.4m×7列)×深4.45m	1 池	
	配水ポンプ井	RC造 有効容量75m ³ 幅6.7m×長2.8m×深6.2m	1 井	
	配水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ150mm×52m×2.0m ³ /分×30kW	3 台	
	塩素注入設備	次亜塩素素注入機 87mL/分×5kg/cm ² ×19W×100V 貯槽 1.2m ³ 滅菌室 RC造 15.6m ²	2 台 2 槽	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×300kVA	1 台	
	遠方監視装置 流入設備	監視端末 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.1m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	1 台 一式	東部浄水場から流入
板倉東浄水場	配水池	PC造 有効容量1,400m ³ 径19m×深5m	1 池	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ125mm×30m×2.1m ³ /分×18.5kW	3 台	
	計装設備	流量計・圧力計・残塩計・水位計	一式	
	ポンプ室	RC造平屋建 50m ²		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
板倉南浄水場	配水池	RC造 有効容量650m ³	2 池	
	配水ポンプ	幅8.3m×長(3.3m×3列)×高4.5m 渦巻ポンプ (口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×50m×1.82m ³ /分×30kW	2 台	
	ポンプ室	RC造 32.04m ²		

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
明和南大島浄水場 (南大島浄水場及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 1,500m ³	1 池	東部浄水場から流入
	配水塔	RC造 2,000m ³	1 池	
	配水ポンプ	地上式タービンポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×40m×1.87m ³ /分×26kW	5 台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.1m×長0.94m×高2.05m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	一式	

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
千代田第一配水場	配水塔	鋼板製 径4.5m×高26m 413m ³	1 池	令和5年度廃止
千代田第三浄水場	配水池	RC造 800m ³	1 池	令和5年度廃止
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×38m×4.1m ³ /分×45kW	2 台	
	水質計器	残留塩素計(配水)	1 台	
千代田第四配水場 (東部浄水場系)	配水池	PC造 3,000m ³	1 池	令和5年度配水場化
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×36m×3.15m ³ /分×30kW	3 台	
	水質計器	残留塩素計(配水)	1 台	
		高感度濁度計(配水)	1 台	
	電気設備 流入設備	変圧器 6.6kV/210V×150kVA 流量調整弁制御盤 幅1.64m×長0.94m×高2.15m	1 台 一式	
千代田第五浄水場	配水池	PC造 1,500m ³	1 池	非常用・東部浄水場
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 125mm×40m×1.83m ³ /分×26kW	3 台	
	水質計器	残留塩素計(ろ過水・配水)	2 台	
		残留塩素計(受水)	1 台	
		高感度濁度計	1 台	

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一配水場 (太田市配水及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 6,000m ³ φ 32m×H7.5m	1 池	令和5年度配水場化
	配水ポンプ	水中モーターポンプ (口径×揚程×吐出量×電動機) φ 250mm×45m×6.35m ³ /分×75kW	2 台	
		φ 250mm×35m×6.0m ³ /分×55kW	1 台	
		RC造 1,000m ³ φ 17m×H4.6m		
	高架水槽 塩素注入設備	次亜塩素素注入ポンプ	2 台	
		貯槽 0.5m ³	2 槽	

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
大泉第一配水場 (太田市配水及び 東部浄水場系)	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 25mm×6m×21.9L/分×0.2kW	4 台	サンプリングポンプ兼用 太田系2台・東部系2台 太田市 非常用・東部浄水場 太田市
	水質計器	残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(配水)	1 台	
		濁度計(受水)	1 台	
		濁度計(配水)	1 台	
	管理棟	RC造 833.68㎡		
大泉第二配水場 (東部浄水場系)	配水池	RC造 幅32m×長20m×深3.2m×2池 4,000㎡ RC造 幅14m×長65m×深3.2m×2池 5,700㎡	2 池 2 池	令和2年度配水場化 東部浄水場から流入
	配水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 200mm×45m×4.6㎡/分×55kW	3 台	
		φ 80mm×45m×1.2㎡/分×15kW	2 台	
			2 池	
	ポンプ井	RC造 幅8m×長8.2m×深3.2m×2池 420㎡		
	ポンプ室	RC造 幅10m×長17.5m=175㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素素注入ポンプ(0.2㎡タンク一体型) 吐出量×電動機×電圧		
		0.315~63.3mL/分×25W×100V	2 台	
	水質計器	残塩計(配水)	1 台	
		濁度計(配水)	1 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420-242V×400kVA	2 台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.05m	一式	
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		
	管理棟	RC造 28m×18m=504㎡		

【 邑 楽 】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
邑楽中野配水場 (太田渡良瀬浄水場 及び東部浄水場系)	配水池	RC造 同心円2槽式2,616㎡ 外槽 径32m×深4.5m 内槽 径10.5m×深4.5m		令和4年度配水場化 太田市 非常用・東部浄水場 太田市
	揚水ポンプ	揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ 150mm×45m×2.3㎡/分×30kW	4 台	
	高架水槽	PC造 722㎡		
		水槽部 上径15m×下径13m×高5.3m 支柱部 RC造 径9m		
	塩素注入設備	バルブレス式液中ピストンポンプ 貯槽 0.2㎡	2 台 1 槽	
	薬注棟	RC造 幅21.5m×長7m=150.5㎡		
	水質計器	残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(受水)	1 台	
		残留塩素計(配水)	1 台	
		濁度計(受水)	1 台	
		濁度計(配水)	1 台	
		pH計(配水)	1 台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	
	遠方監視装置	監視端末	一式	
	電気室	RC造 225㎡		

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
呂楽第三配水場 (東部浄水場系)	1系配水池	RC造 2池式 1,660m ³ 幅13m×長21m×深3.2m	1 池	令和5年度配水場化
	2系配水池	RC造 4,000m ³ 幅34.42m×長28m×深4.2m	1 池	
	配水ポンプ	水中渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機) φ200mm×42.5m×3.5m ³ /分×45kW	4 台	
	管理棟	RC造2階建 315m ²		
	ポンプ井	RC造2池式 334m ³		
	ポンプ室	RC造1階建 47m ²		
	塩素注入設備	貯槽 PE製0.5m ³ 次亜塩素素注入ポンプ(バルブレス液中ピストンポンプ) (吐出量×電動機)0.315～63.3mL/分×25W	1 槽 2 台	
	水質計器	残留塩素計(無試薬・配水)	1 台	
		濁度計(高感度・配水)	1 台	
		pH計(KCl補給型・配水)	1 台	
		変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1 台	
	電気設備 電気棟 流入設備	RC造 177.22m ² 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤 幅2.24m×長0.94m×高2.15m 水道水用水質自動測定装置(5項目)	一式	東部浄水場から流入

6) 非常用設備

【太田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	420V×55kVA ディーゼル 65PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)	1 台	太田第1水源
		200V×70kVA ディーゼル 86PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)	1 台	太田第4水源1号井
		200V×70kVA ディーゼル 86PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)	1 台	太田第4水源5号井
		200V×110kVA ディーゼル 140PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)	1 台	太田第4水源10号井
		6,600V×1,000kVA ガスタービン 1,200PS (使用燃料 A重油・地下タンク容量 10,000L 小出槽容量 1,950L)	2 台	太田渡良瀬浄水場
		420V×750kVA ガスタービン 900PS (使用燃料 A重油・地下タンク容量 4,800L 小出槽容量 750L)	1 台	太田利根浄水場
		420V×330kVA ディーゼル 417PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 480L)	1 台	太田新田配水場
		200V×35kVA ディーゼル 40PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)	1 台	太田金山配水池
		200V×30kVA ディーゼル 41PS (使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)	1 台	太田西部配水場
予備品	水中 モータポンプ	口径×揚程×吐出量×電動機 φ200mm×26m×4.2m ³ /分×30kW(400V)	1 台	太田利根浄水場保管
		φ250mm×32m×5.17m ³ /分×45kW(200V)	1 台	

【館林】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1,250kVA ガスタービン 1,118kW (使用燃料 灯油・地下タンク容量 6,000L 小出槽容量 950L)	1 台	館林第二浄水場
		420V×625kVA ガスタービン588kW (使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)	1 台	館林第三配水場

【みどり】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×200kVA ガスタービン 180kW (使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)	1 台	みどり塩原浄水場
		420V×500kVA ガスタービン 500kW (使用燃料 灯油・小出槽容量 1,950L)	1 台	みどり第2水源

【板倉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	210V×100kVA ディーゼル 69kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 390L)	1 台	板倉北配水場
		210V×150kVA ディーゼル 120kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)	1 台	板倉東浄水場
		200V×275kVA ディーゼル 220kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)	1 台	板倉西配水場
		200V×115kVA ディーゼル 92kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)	1 台	板倉南浄水場

【明和】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×170kVA ディーゼル (使用燃料 軽油・小出槽容量296L)	1 台	明和南大島浄水場

【千代田】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	200V×125kVA ディーゼル (使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)	1 台	千代田第三浄水場 令和5年度廃止
		210V×150kVA ディーゼル 154kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)	1 台	千代田第四配水場
		200V×200kVA ディーゼル (使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)	1 台	千代田第五浄水場

【大泉】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×500kVA ディーゼル 400kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)	1 台	大泉第一配水場
		400V×500kVA ガスタービン 400kW (使用燃料 軽油・地下タンク容量 2,000L 小出槽容量 950L)	1 台	大泉第二配水場

【邑楽】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	400V×300kVA ディーゼル 240kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 150L)	1 台	邑楽中野配水場
		420V×350kVA ディーゼル 338kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 990L)	1 台	邑楽第三配水場

【みどり浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1000kVA ガスタービン883kW (使用燃料 灯油・屋外タンク容量 6,000L 小出槽容量 950L)	1 台	

【東部浄水場】

区 分	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力		数 量	備 考
電源	発電機	6,600V×1,500kVA ガスタービン 1,800PS (使用燃料 灯油・地下タンク容量 18,000L 小出槽容量 950L)	1 台	

7) 発電設備

常用発電設備(太陽光発電設備)

【太田】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力			
毛里田 太陽光発電所	発電機	敷地面積2,071㎡	年間発電電力量 155MWh	
		屋外ソーラーパネル444枚	パワコン容量25kw 4台	
		受変電設備容量100kVA	電圧6,600V	発電出力 100kw
新田 太陽光発電所	発電機	敷地面積1,915㎡	年間発電電力量 183MWh	
		屋外ソーラーパネル524枚	パワコン容量27.5kw 5台	
		受変電設備容量160kVA	電圧6,600V	発電出力 137.5kw

【みどり】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力			
みどり支所 太陽光発電所	発電機	パネル面積156㎡(屋根設置)	年間発電電力量 13.3MWh	
		屋外ソーラーパネル 96枚	パワコン容量 5.5kw 4台 5.0kw 1台	
		受変電設備なし	電圧200V	発電出力 27.0kw

常用発電設備(小水力発電)

【みどり浄水場】

発電所名	構 造 ・ 形 式 ・ 能 力			
新田水道発電所	発電機	設置場所:太田新田配水場内(みどり浄水場受水点)		
		三相誘導発電機 最大出力 60kW		
		年間発電電力量 419MWh		
	水車	リンクレスフランシス水車		
		最大使用水量 0.153m³/s 有効落差 54.971m		
	発電機室	地下RC造 69.92㎡ 1階鉄骨造 31.26㎡		

(2) 導・送・配水管延長（口径別）

（単位：m）

口 径(mm)	導水管	送水管	配水管	合計
1,100	441.9	4,014.3	—	4,456.2
1,000	951.0	49.5	1,291.0	2,291.5
900	531.3	—	—	531.3
800	8,872.3	5,046.8	2,667.7	16,586.8
700	5,826.1	15,584.9	1,708.4	23,119.4
600	1,926.7	13,754.9	14,352.3	30,033.9
500	9,522.0	7,171.6	17,044.2	33,737.8
450	927.0	9,697.7	19,665.8	30,290.5
400	1,434.5	31,210.3	20,149.1	52,793.9
350	10,670.1	3,437.8	19,962.4	34,070.3
300	4,126.1	15,524.0	67,201.3	86,851.4
250	10,245.2	9,701.2	53,838.0	73,784.4
200	7,325.9	2,561.2	188,704.8	198,591.9
150	998.3	2,111.3	517,085.9	520,195.5
125	—	304.4	7,228.1	7,532.5
100	479.7	37.4	1,153,082.8	1,153,599.9
75	2.7	1,180.0	480,605.0	481,787.7
50以下	—	982.2	694,610.2	695,592.4
合計	64,280.8	122,369.5	3,259,197.0	3,445,847.3

（令和6年3月31日現在）

【前年度対比による管路増減】

令和5年度	64,280.8	122,369.5	3,259,197.0	3,445,847.3
令和4年度	63,138.4	119,519.2	3,245,208.8	3,427,866.4
増減	1,142.4	2,850.3	13,988.2	17,980.9

※管路マッピングシステムによる延長の精査等により、令和4年度の管延長を再集計しています。

(3) 取水量・配水量

1) 取水量の推移

年度	企業団合計 (m³)		総取水量 (m³)		総受水量 (m³)	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
5	64,821,314	177,107	64,800,776	177,051	20,538	56
比	99.3	99.0	99.3	99.0	101.2	100.0

補足：表中の「比」は前年比率(%)をいう

令和2年度から、受水は桐生市からの水量のみ。

年度	太田合計 (m³)		取 水 量 (m³)			
	水量	日平均	太田渡良瀬浄水場		太田利根浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
5	22,012,249	60,143	15,057,359	41,140	6,954,890	19,002
比	95.6	95.3	100.4	100.1	86.6	86.3

年度	館林合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	館林第二浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均
5	6,850,900	18,718	6,850,900	18,718
比	100.7	100.4	100.7	100.4

年度	みどり合計 (m³)		取 水 量 (m³)		受 水 量 (m³)	
	水量	日平均	みどり塩原浄水場		桐生市	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
5	5,405,916	14,770	5,385,378	14,714	20,538	56
比	100.5	100.2	100.5	100.2	101.2	100.0

年度	板倉合計 (m³)		取 水 量 (m³)					
	水量	日平均	板倉東浄水場		板倉南浄水場		板倉岩田浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
5	1,457,811	3,983	545,313	1,490	385,924	1,054	526,574	1,439
比	96.6	96.3	98.6	98.3	92.7	92.4	97.5	97.2

年度	明和合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	明和南大島浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均
5	376,694	1,029	376,694	1,029
比	106.6	106.3	106.6	106.3

年度	千代田合計 (m³)		取 水 量 (m³)					
	水量	日平均	千代田第三浄水場		千代田第四浄水場		千代田第五浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
5	1,008,486	2,755	108,085	295	126,193	345	774,208	2,115
比	58.3	58.1	23.5	23.4	25.2	25.1	100.5	100.2

令和5年6月、千代田第三浄水場廃止。
千代田第四浄水場は、令和5年6月まで取水。
その後、配水場化。

年度	大泉合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	大泉第一浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均
5	2,626,341	7,176	2,626,341	7,176
比	102.5	102.2	102.5	102.2

大泉第一浄水場は、令和6年2月まで取水。
その後、配水場化。

年度	邑楽合計 (m³)		取 水 量 (m³)	
	水量	日平均	邑楽第三浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均
5	360,027	984	360,027	984
比	50.1	50.0	61.5	61.4

邑楽第三浄水場は、令和5年11月まで取水。
その後、配水場化。

年度	取 水 量 (m³)			
	みどり浄水場		東部浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
	水量	日平均	水量	日平均
5	11,823,580	32,305	12,899,310	35,244
比	109.9	109.6	103.8	103.5

2)配水量の推移

年度	企業団総配水量(㎡)			
	水量	日最大	日最小	日平均
5	61,401,401	178,280	151,514	167,763
比	99.4	91.4	99.9	99.1

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

年度	太田合計(㎡)				配 水 量(㎡)											
					太田渡良瀬浄水場				太田利根浄水場				太田藪塚高区配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	29,860,727	85,727	74,692	81,587	15,035,385	44,538	36,855	41,080	7,661,945	25,502	17,148	20,934	2,793,248	8,220	6,910	7,632
比	100.2	89.4	101.5	99.9	100.7	95.1	97.4	100.4	93.5	99.9	90.9	93.3	102.3	89.2	102.8	102.0

太田新田配水場				太田牛沢送水場			
水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
3,729,380	11,050	9,020	10,190	640,769	2,734	731	1,751
102.3	89.1	102.7	102.0	212.1	118.6	445.7	211.6

年度	館林合計(㎡)				配 水 量(㎡)							
					館林第二浄水場				館林第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	10,227,320	31,048	24,043	27,943	6,186,532	20,734	12,567	16,903	4,040,788	12,813	7,908	11,040
比	97.6	94.1	99.6	97.4	100.0	99.6	103.6	99.7	94.3	97.9	89.1	94.0

年度	みどり合計(㎡)				配 水 量(㎡)											
					みどり塩原浄水場				みどり桐原配水場				桐生市			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	6,421,529	19,087	14,299	17,545	5,072,156	15,378	11,548	13,858	1,328,835	5,063	2,285	3,631	20,538	-	-	56
比	99.0	86.1	90.5	98.7	98.1	84.2	99.6	97.9	102.3	106.8	104.5	102.1	101.2	-	-	100.0

年度	板倉合計(㎡)				配 水 量(㎡)											
					板倉東浄水場				板倉南浄水場				板倉西配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	2,623,750	8,236	5,629	7,169	478,757	1,748	1,124	1,308	372,784	1,142	889	1,019	1,484,067	5,072	2,715	4,055
比	99.7	98.9	95.8	99.4	99.1	99.7	101.9	98.9	92.5	88.8	118.4	92.3	99.3	101.4	97.5	99.1

年度	明和合計(㎡)				配 水 量(㎡)				配 水 量(㎡)				配 水 量(㎡)			
					明和南大島浄水場				明和大輪配水区域(館林第三配水場より受水)				板倉北配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	1,590,639	5,059	3,655	4,346	1,209,207	3,801	2,831	3,304	381,432	1,350	741	1,042	288,142	857	725	787
比	100.5	101.5	99.6	100.2	101.3	100.7	99.9	101.1	97.8	104.0	93.6	97.5	114.3	100.2	373.7	108.4

年度	千代田合計(㎡)				配 水 量(㎡)											
					千代田第三浄水場				千代田第四浄水場				千代田第五浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	1,735,718	5,556	4,163	4,742	99,858	1,252	0	273	925,690	3,107	1,550	2,529	710,170	2,518	1,633	1,940
比	97.7	95.2	98.2	97.4	23.4	88.4	0.0	23.4	144.8	140.7	106.0	144.4	99.9	97.0	98.3	99.6

年度	大泉合計(㎡)				配 水 量(㎡)							
					大泉第一浄水場				大泉第二配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	5,501,902	15,920	13,570	15,033	3,500,570	10,680	8,320	9,564	2,001,332	6,310	4,320	5,468
比	99.4	96.4	100.2	99.2	105.3	103.9	108.2	105.0	90.6	93.5	80.7	90.3

年度	邑楽合計(㎡)				配 水 量(㎡)							
					邑楽中野配水場				邑楽第三浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
5	3,439,816	10,210	8,311	9,398	1,181,103	3,702	2,893	3,227	2,258,713	6,816	5,407	6,171
比	98.2	94.2	98.6	97.9	98.6	96.0	101.3	98.3	98.0	93.8	97.9	97.7

3) 月別配水量・送水量

月	企 業 団 合 計 (m ³)					
	水 量	前年対比	累 計	日 最 大	日 最 小	日 平 均
4月	5,067,982	-	5,067,982	175,737	159,636	168,933
	4,998,249	98.6%	4,998,249	172,709	152,571	166,608
	△ 69,733		-	△ 3,028	△ 7,065	△ 2,325
5月	5,206,666	-	10,274,648	176,995	153,611	167,957
	5,130,561	98.5%	10,128,810	175,722	151,514	165,502
	△ 76,105		-	△ 1,273	△ 2,097	△ 2,455
6月	5,143,271	-	15,417,919	183,791	159,503	171,442
	5,012,315	97.5%	15,141,125	173,920	152,551	167,077
	△ 130,956		-	△ 9,871	△ 6,952	△ 4,365
7月	5,308,475	-	20,726,394	182,614	160,093	171,241
	5,293,552	99.7%	20,434,677	178,280	155,279	170,760
	△ 14,923		-	△ 4,334	△ 4,814	△ 481
8月	5,219,986	-	25,946,380	177,021	155,180	168,387
	5,213,698	99.9%	25,648,375	177,717	154,440	168,184
	△ 6,288		-	696	△ 740	△ 203
9月	4,997,583	-	30,943,963	174,392	151,653	166,586
	4,970,185	99.5%	30,618,560	172,177	156,893	165,673
	△ 27,398		-	△ 2,215	5,240	△ 913
10月	5,202,957	-	36,146,920	175,909	157,686	167,837
	5,177,497	99.5%	35,796,057	172,781	154,193	167,016
	△ 25,460		-	△ 3,128	△ 3,493	△ 821
11月	5,055,155	-	41,202,075	174,847	159,080	168,505
	5,053,683	100.0%	40,849,740	174,130	157,281	168,456
	△ 1,472		-	△ 717	△ 1,799	△ 49
12月	5,290,011	-	46,492,086	177,017	163,356	170,646
	5,295,344	100.1%	46,145,084	174,450	165,005	170,818
	5,333		-	△ 2,567	1,649	172
1月	5,313,556	-	51,805,642	194,990	155,841	171,405
	5,228,343	98.4%	51,373,427	175,658	156,227	168,656
	△ 85,213		-	△ 19,332	386	△ 2,749
2月	4,795,378	-	56,601,020	179,290	163,835	171,264
	4,860,411	101.4%	56,233,838	174,490	156,589	167,600
	65,033		-	△ 4,800	△ 7,246	△ 3,664
3月	5,198,172	-	61,799,192	174,292	153,669	167,683
	5,167,563	99.4%	61,401,401	172,545	160,625	166,696
	△ 30,609		-	△ 1,747	6,956	△ 987
合 計	61,799,192	-	-	194,990	151,653	169,313
	61,401,401	99.4%	-	178,280	151,514	167,763
	△ 397,791		-	△ 16,710	△ 139	△ 1,550

上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

太 田 合 計 (m³)				太田渡良瀬浄水場(m³)		太田利根浄水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
2,448,523	-	84,740	81,617	1,235,235	-	677,075	-
2,444,512	99.8%	84,072	81,484	1,223,670	99.1%	642,718	94.9%
△ 4,011		△ 668	△ 133	△ 11,565		△ 34,357	
2,501,564	-	84,714	80,696	1,264,593	-	687,728	-
2,505,738	100.2%	85,008	80,830	1,261,483	99.8%	650,831	94.6%
4,174		294	134	△ 3,110		△ 36,897	
2,464,458	-	86,919	82,149	1,235,173	-	686,420	-
2,437,462	98.9%	84,378	81,249	1,225,330	99.2%	633,401	92.3%
△ 26,996		△ 2,541	△ 900	△ 9,843		△ 53,019	
2,530,201	-	86,341	81,619	1,259,421	-	712,348	-
2,553,250	100.9%	85,402	82,363	1,283,981	102.0%	659,414	92.6%
23,049		△ 939	744	24,560		△ 52,934	
2,479,073	-	83,837	79,970	1,251,502	-	680,081	-
2,501,813	100.9%	84,700	80,704	1,263,330	100.9%	636,673	93.6%
22,740		863	734	11,828		△ 43,408	
2,391,588	-	83,591	79,720	1,196,967	-	667,091	-
2,396,242	100.2%	82,613	79,875	1,227,998	102.6%	598,394	89.7%
4,654		△ 978	155	31,031		△ 68,697	
2,503,529	-	84,507	80,759	1,256,875	-	698,694	-
2,507,046	100.1%	82,851	80,872	1,269,520	101.0%	640,126	91.6%
3,517		△ 1,656	113	12,645		△ 58,568	
2,439,089	-	84,187	81,303	1,224,854	-	681,269	-
2,454,002	100.6%	84,319	81,800	1,245,158	101.7%	622,901	91.4%
14,913		132	497	20,304		△ 58,368	
2,573,737	-	86,385	83,024	1,282,526	-	711,434	-
2,582,661	100.3%	85,653	83,312	1,307,888	102.0%	654,927	92.1%
8,924		△ 732	288	25,362		△ 56,507	
2,583,672	-	95,888	83,344	1,296,373	-	684,797	-
2,558,240	99.0%	85,727	82,524	1,322,276	102.0%	621,962	90.8%
△ 25,432		△ 10,161	△ 820	25,903		△ 62,835	
2,348,598	-	86,220	83,879	1,167,361	-	631,317	-
2,378,476	101.3%	84,935	82,016	1,238,195	106.1%	562,581	89.1%
29,878		△ 1,285	△ 1,863	70,834		△ 68,736	
2,544,356	-	84,729	82,076	1,267,245	-	673,872	-
2,541,285	99.9%	84,367	81,977	1,166,556	92.1%	738,017	109.5%
△ 3,071		△ 362	△ 99	△ 100,689		64,145	
29,808,388	-	95,888	81,667	14,938,125	-	8,192,126	-
29,860,727	100.2%	85,727	81,587	15,035,385	100.7%	7,661,945	93.5%
52,339		△ 10,161	△ 80	97,260		△ 530,181	

月	太田藪塚高区配水場 (m³)		太田新田配水場(m³)		太田牛沢送水場(m³)		太田渡良瀬配水区域から 大泉第一浄水場へ送水(m³) (※令和6年2月26日配水場化)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	231,640	－	292,480	－	12,093	－	87,510	－
	227,140	98.1%	300,300	102.7%	50,684	419.1%	74,230	84.8%
	△ 4,500		7,820		38,591		△ 13,280	
5 月	233,930	－	299,780	－	15,533	－	90,220	－
	233,250	99.7%	307,920	102.7%	52,254	336.4%	73,290	81.2%
	△ 680		8,140		36,721		△ 16,930	
6 月	224,690	－	303,920	－	14,255	－	86,580	－
	225,520	100.4%	302,470	99.5%	50,741	356.0%	70,440	81.4%
	830		△ 1,450		36,486		△ 16,140	
7 月	228,500	－	314,220	－	15,712	－	89,520	－
	240,310	105.2%	317,020	100.9%	52,525	334.3%	72,020	80.5%
	11,810		2,800		36,813		△ 17,500	
8 月	224,500	－	307,510	－	15,480	－	88,820	－
	239,285	106.6%	310,900	101.1%	51,625	333.5%	71,400	80.4%
	14,785		3,390		36,145		△ 17,420	
9 月	218,300	－	293,370	－	15,860	－	87,090	－
	223,995	102.6%	297,970	101.6%	47,885	301.9%	74,260	85.3%
	5,695		4,600		32,025		△ 12,830	
10月	225,050	－	306,870	－	16,040	－	88,880	－
	234,327	104.1%	311,050	101.4%	52,023	324.3%	67,260	75.7%
	9,277		4,180		35,983		△ 21,620	
11月	220,450	－	297,650	－	14,866	－	85,830	－
	228,678	103.7%	309,250	103.9%	48,015	323.0%	64,820	75.5%
	8,228		11,600		33,149		△ 21,010	
12月	232,040	－	316,880	－	30,857	－	88,470	－
	241,829	104.2%	325,310	102.7%	52,707	170.8%	66,080	74.7%
	9,789		8,430		21,850		△ 22,390	
1 月	235,440	－	314,480	－	52,582	－	83,930	－
	239,484	101.7%	323,800	103.0%	50,718	96.5%	68,130	81.2%
	4,044		9,320		△ 1,864		△ 15,800	
2 月	217,990	－	286,270	－	45,660	－	80,240	－
	222,381	102.0%	302,790	105.8%	52,529	115.0%	86,010	107.2%
	4,391		16,520		6,869		5,770	
3 月	238,370	－	311,740	－	53,129	－	93,840	－
	237,049	99.4%	320,600	102.8%	79,063	148.8%	284,830	303.5%
	△ 1,321		8,860		25,934		190,990	
合 計	2,730,900	－	3,645,170	－	302,067	－	1,050,930	－
	2,793,248	102.3%	3,729,380	102.3%	640,769	212.1%	1,072,770	102.1%
	62,348		84,210		338,702		21,840	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

太田渡良瀬配水区域から 呂楽中野配水場へ 送水(m³)		館 林 合 計 (m³)				館林第二浄水場(m³)	
水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
22,118	-	862,612	-	30,334	28,754	491,243	-
93,660	423.5%	818,478	94.9%	28,977	27,283	486,320	99.0%
71,542		△ 44,134		△ 1,357	△ 1,471	△ 4,923	
79,767	-	883,199	-	30,587	28,490	498,078	-
93,277	116.9%	841,448	95.3%	29,709	27,143	495,640	99.5%
13,510		△ 41,751		△ 878	△ 1,347	△ 2,438	
92,897	-	887,995	-	32,671	29,600	511,723	-
93,560	100.7%	822,804	92.7%	29,154	27,427	490,087	95.8%
663		△ 65,191		△ 3,517	△ 2,173	△ 21,636	
94,149	-	939,337	-	33,004	30,301	555,374	-
99,569	105.8%	898,815	95.7%	31,048	28,994	550,456	99.1%
5,420		△ 40,522		△ 1,956	△ 1,307	△ 4,918	
93,758	-	917,245	-	31,785	29,589	533,647	-
99,850	106.5%	891,547	97.2%	30,832	28,760	548,382	102.8%
6,092		△ 25,698		△ 953	△ 829	14,735	
89,333	-	855,011	-	29,955	28,500	497,612	-
95,192	106.6%	832,327	97.3%	29,316	27,744	501,657	100.8%
5,859		△ 22,684		△ 639	△ 756	4,045	
93,825	-	879,956	-	30,121	28,386	506,670	-
99,220	105.8%	862,316	98.0%	29,055	27,817	517,577	102.2%
5,395		△ 17,640		△ 1,066	△ 569	10,907	
91,526	-	858,609	-	30,396	28,620	521,411	-
96,632	105.6%	836,657	97.4%	29,340	27,889	513,088	98.4%
5,106		△ 21,952		△ 1,056	△ 731	△ 8,323	
97,024	-	883,420	-	29,883	28,497	542,005	-
103,232	106.4%	882,632	99.9%	29,595	28,472	539,843	99.6%
6,208		△ 788		△ 288	△ 25	△ 2,162	
98,277	-	870,598	-	31,604	28,084	535,657	-
100,094	101.8%	870,668	100.0%	29,950	28,086	528,384	98.6%
1,817		70		△ 1,654	2	△ 7,273	
88,909	-	788,016	-	29,899	28,143	484,212	-
94,505	106.3%	809,520	102.7%	29,423	27,914	492,675	101.7%
5,596		21,504		△ 476	△ 229	8,463	
94,775	-	848,836	-	28,959	27,382	511,668	-
97,764	103.2%	860,108	101.3%	29,752	27,745	522,423	102.1%
2,989		11,272		793	363	10,755	
1,036,358	-	10,474,834	-	33,004	28,698	6,189,300	-
1,166,555	112.6%	10,227,320	97.6%	31,048	27,943	6,186,532	100.0%
130,197		△ 247,514		△ 1,956	△ 755	△ 2,768	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

月	館林第三配水場(m³)		館林第二浄水場から 館林第三配水場へ 送水(m³)		館林第三配水区域から 明和大輪配水区域へ 送水(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	371,369	－	10,779	－	31,441	－
	332,158	89.4%	10,284	95.4%	30,832	98.1%
	△ 39,211		△ 495		△ 609	
5 月	385,121	－	11,092	－	31,569	－
	345,808	89.8%	10,573	95.3%	32,702	103.6%
	△ 39,313		△ 519		1,133	
6 月	376,272	－	10,671	－	32,008	－
	332,717	88.4%	10,176	95.4%	32,753	102.3%
	△ 43,555		△ 495		745	
7 月	383,963	－	11,049	－	33,937	－
	348,359	90.7%	10,446	94.5%	33,511	98.7%
	△ 35,604		△ 603		△ 426	
8 月	383,598	－	11,032	－	33,852	－
	343,165	89.5%	10,332	93.7%	32,465	95.9%
	△ 40,433		△ 700		△ 1,387	
9 月	357,399	－	10,600	－	31,911	－
	330,670	92.5%	10,031	94.6%	31,220	97.8%
	△ 26,729		△ 569		△ 691	
10月	373,286	－	10,864	－	33,224	－
	344,739	92.4%	10,278	94.6%	31,251	94.1%
	△ 28,547		△ 586		△ 1,973	
11月	337,198	－	10,439	－	32,442	－
	323,569	96.0%	9,855	94.4%	31,671	97.6%
	△ 13,629		△ 584		△ 771	
12月	341,415	－	10,710	－	33,325	－
	342,789	100.4%	10,081	94.1%	32,501	97.5%
	1,374		△ 629		△ 824	
1 月	334,941	－	10,699	－	32,929	－
	342,284	102.2%	9,945	93.0%	31,386	95.3%
	7,343		△ 754		△ 1,543	
2 月	303,804	－	9,621	－	30,696	－
	316,845	104.3%	9,275	96.4%	30,195	98.4%
	13,041		△ 346		△ 501	
3 月	337,168	－	10,635	－	32,742	－
	337,685	100.2%	9,870	92.8%	30,945	94.5%
	517		△ 765		△ 1,797	
合 計	4,285,534	－	128,191	－	390,076	－
	4,040,788	94.3%	121,146	94.5%	381,432	97.8%
	△ 244,746		△ 7,045		△ 8,644	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

みどり合計 (m³)				みどり塩原浄水場(m³)		みどり桐原配水場(m³)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
518,594	-	18,320	17,286	427,537	-	90,612	-
517,404	99.8%	17,778	17,247	430,447	100.7%	86,501	95.5%
△ 1,190		△ 542	△ 39	2,910		△ 4,111	
541,674	-	18,492	17,473	447,445	-	91,140	-
537,735	99.3%	18,335	17,346	446,266	99.7%	88,595	97.2%
△ 3,939		△ 157	△ 127	△ 1,179		△ 2,545	
530,586	-	19,076	17,686	417,139	-	112,988	-
523,954	98.8%	18,451	17,465	413,497	99.1%	109,998	97.4%
△ 6,632		△ 625	△ 221	△ 3,642		△ 2,990	
548,062	-	18,604	17,679	429,519	-	115,641	-
551,133	100.6%	18,504	17,778	436,468	101.6%	111,715	96.6%
3,071		△ 100	99	6,949		△ 3,926	
546,738	-	18,739	17,637	417,433	-	128,858	-
545,172	99.7%	18,258	17,586	411,931	98.7%	132,773	103.0%
△ 1,566		△ 481	△ 51	△ 5,502		3,915	
528,473	-	19,151	17,616	400,265	-	125,140	-
525,119	99.4%	18,326	17,504	386,971	96.7%	135,091	108.0%
△ 3,354		△ 825	△ 112	△ 13,294		9,951	
555,380	-	18,880	17,915	422,867	-	132,099	-
546,692	98.4%	19,087	17,635	410,864	97.2%	135,410	102.5%
△ 8,688		207	△ 280	△ 12,003		3,311	
532,910	-	18,262	17,764	422,410	-	107,654	-
533,170	100.0%	18,689	17,772	416,509	98.6%	113,781	105.7%
260		427	8	△ 5,901		6,127	
550,879	-	19,110	17,770	444,045	-	106,417	-
552,873	100.4%	18,477	17,835	434,796	97.9%	117,620	110.5%
1,994		△ 633	65	△ 9,249		11,203	
587,055	-	22,169	18,937	478,423	-	105,641	-
549,107	93.5%	18,795	17,713	438,398	91.6%	107,542	101.8%
△ 37,948		△ 3,374	△ 1,224	△ 40,025		1,901	
502,215	-	19,381	17,936	411,023	-	90,693	-
504,374	100.4%	18,214	17,392	406,551	98.9%	97,326	107.3%
2,159		△ 1,167	△ 544	△ 4,472		6,633	
544,364	-	18,182	17,560	450,050	-	91,593	-
534,796	98.2%	17,901	17,251	439,458	97.6%	92,483	101.0%
△ 9,568		△ 281	△ 309	△ 10,592		890	
6,486,930	-	22,169	17,772	5,168,156	-	1,298,476	-
6,421,529	99.0%	19,087	17,545	5,072,156	98.1%	1,328,835	102.3%
△ 65,401		△ 3,082	△ 227	△ 96,000		30,359	

月	桐生市受水(m³)		板 倉 合 計 (m³)				板倉東浄水場(m³)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
4 月	445	-	216,386	-	7,992	6,980	46,664	-
	456	102.5%	215,529	99.6%	7,926	7,184	40,238	86.2%
	11		△ 857		△ 66	204	△ 6,426	
5 月	3,089	-	221,282	-	8,020	7,138	41,948	-
	2,874	93.0%	220,158	99.5%	7,955	7,102	40,237	95.9%
	△ 215		△ 1,124		△ 65	△ 36	△ 1,711	
6 月	459	-	219,318	-	8,029	7,075	40,558	-
	459	100.0%	220,238	100.4%	8,157	7,341	39,464	97.3%
	0		920		128	266	△ 1,094	
7 月	2,902	-	226,177	-	7,944	7,296	40,249	-
	2,950	101.7%	230,151	101.8%	8,236	7,424	40,501	100.6%
	48		3,974		292	128	252	
8 月	447	-	224,481	-	7,911	7,241	38,660	-
	468	104.7%	226,021	100.7%	8,231	7,291	39,750	102.8%
	21		1,540		320	50	1,090	
9 月	3,068	-	215,629	-	7,906	7,188	37,771	-
	3,057	99.6%	221,951	102.9%	8,173	7,398	38,450	101.8%
	△ 11		6,322		267	210	679	
10月	414	-	220,788	-	7,791	7,122	39,671	-
	418	101.0%	229,526	104.0%	8,215	7,404	40,573	102.3%
	4		8,738		424	282	902	
11月	2,846	-	215,497	-	7,730	7,183	38,685	-
	2,880	101.2%	220,632	102.4%	8,118	7,354	39,469	102.0%
	34		5,135		388	171	784	
12月	417	-	224,778	-	7,956	7,251	40,595	-
	457	109.6%	218,013	97.0%	7,927	7,033	41,281	101.7%
	40		△ 6,765		△ 29	△ 218	686	
1 月	2,991	-	221,836	-	8,324	7,156	41,119	-
	3,167	105.9%	213,443	96.2%	7,554	6,885	42,053	102.3%
	176		△ 8,393		△ 770	△ 271	934	
2 月	499	-	202,854	-	7,794	7,245	37,065	-
	497	99.6%	200,009	98.6%	7,444	6,897	38,072	102.7%
	△ 2		△ 2,845		△ 350	△ 348	1,007	
3 月	2,721	-	222,901	-	7,824	7,190	39,948	-
	2,855	104.9%	208,079	93.4%	7,385	6,712	38,669	96.8%
	134		△ 14,822		△ 439	△ 478	△ 1,279	
合 計	20,298	-	2,631,927	-	8,324	7,211	482,933	-
	20,538	101.2%	2,623,750	99.7%	8,236	7,169	478,757	99.1%
	240		△ 8,177		△ 88	△ 42	△ 4,176	

上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

板倉北配水場(m³) (※令和4年4月20日供用開始)		板倉南浄水場(m³)		板倉西配水場(m³)	
水 量	前年対比	水 量	前年対比	水 量	前年対比
8,411	－	37,054	－	124,257	－
22,986	273.3%	31,614	85.3%	120,691	97.1%
14,575		△ 5,440		△ 3,566	
23,785	－	38,270	－	117,279	－
23,844	100.2%	32,537	85.0%	123,540	105.3%
59		△ 5,733		6,261	
23,557	－	36,947	－	118,256	－
23,046	97.8%	31,499	85.3%	126,229	106.7%
△ 511		△ 5,448		7,973	
22,165	－	37,864	－	125,899	－
24,316	109.7%	33,191	87.7%	132,143	105.0%
2,151		△ 4,673		6,244	
19,844	－	35,483	－	130,494	－
25,149	126.7%	33,063	93.2%	128,059	98.1%
5,305		△ 2,420		△ 2,435	
17,149	－	30,564	－	130,145	－
24,128	140.7%	29,987	98.1%	129,386	99.4%
6,979		△ 577		△ 759	
22,920	－	31,672	－	126,525	－
24,407	106.5%	30,839	97.4%	133,707	105.7%
1,487		△ 833		7,182	
22,568	－	29,438	－	124,806	－
23,305	103.3%	28,603	97.2%	129,255	103.6%
737		△ 835		4,449	
23,585	－	31,525	－	129,073	－
24,172	102.5%	29,950	95.0%	122,610	95.0%
587		△ 1,575		△ 6,463	
23,693	－	32,780	－	124,244	－
24,458	103.2%	29,996	91.5%	116,936	94.1%
765		△ 2,784		△ 7,308	
20,814	－	29,219	－	115,756	－
23,002	110.5%	30,078	102.9%	108,857	94.0%
2,188		859		△ 6,899	
23,504	－	32,321	－	127,128	－
25,329	107.8%	31,427	97.2%	112,654	88.6%
1,825		△ 894		△ 14,474	
251,995	－	403,137	－	1,493,862	－
288,142	114.3%	372,784	92.5%	1,484,067	99.3%
36,147		△ 30,353		△ 9,795	

月	明 和 合 計 (m³)				明和南大島浄水場(m³)		明和大輪配水区域(m³) 館林第三配水場より受水	
	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	126,685	-	4,422	4,087	95,244	-	31,441	-
	126,303	99.7%	4,556	4,210	95,471	100.2%	30,832	98.1%
	△ 382		134	123	227		△ 609	
5 月	132,210	-	4,882	4,265	100,641	-	31,569	-
	134,040	101.4%	4,831	4,324	101,338	100.7%	32,702	103.6%
	1,830		△ 51	59	697		1,133	
6 月	131,813	-	4,740	4,252	99,805	-	32,008	-
	129,378	98.2%	4,697	4,313	96,625	96.8%	32,753	102.3%
	△ 2,435		△ 43	61	△ 3,180		745	
7 月	135,519	-	4,736	4,372	101,582	-	33,937	-
	141,167	104.2%	5,002	4,554	107,656	106.0%	33,511	98.7%
	5,648		266	182	6,074		△ 426	
8 月	133,558	-	4,742	4,308	99,706	-	33,852	-
	141,521	106.0%	5,059	4,565	109,056	109.4%	32,465	95.9%
	7,963		317	257	9,350		△ 1,387	
9 月	129,951	-	4,749	4,332	98,040	-	31,911	-
	128,435	98.8%	4,583	4,281	97,215	99.2%	31,220	97.8%
	△ 1,516		△ 166	△ 51	△ 825		△ 691	
10月	137,398	-	4,877	4,432	104,174	-	33,224	-
	132,574	96.5%	4,532	4,277	101,323	97.3%	31,251	94.1%
	△ 4,824		△ 345	△ 155	△ 2,851		△ 1,973	-
11月	130,734	-	4,730	4,358	98,292	-	32,442	-
	130,721	100.0%	4,666	4,357	99,050	100.8%	31,671	97.6%
	△ 13		△ 64	△ 1	758		△ 771	
12月	135,696	-	4,832	4,377	102,371	-	33,325	-
	134,929	99.4%	4,696	4,353	102,428	100.1%	32,501	97.5%
	△ 767		△ 136	△ 24	57		△ 824	
1 月	135,456	-	4,985	4,370	102,527	-	32,929	-
	132,565	97.9%	4,634	4,276	101,179	98.7%	31,386	95.3%
	△ 2,891		△ 351	△ 94	△ 1,348		△ 1,543	
2 月	123,198	-	4,841	4,400	92,502	-	30,696	-
	126,860	103.0%	4,699	4,374	96,665	104.5%	30,195	98.4%
	3,662		△ 142	△ 26	4,163		△ 501	
3 月	131,104	-	4,664	4,229	98,362	-	32,742	-
	132,146	100.8%	4,596	4,263	101,201	102.9%	30,945	94.5%
	1,042		△ 68	34	2,839		△ 1,797	
合 計	1,583,322	-	4,985	4,338	1,193,246	-	390,076	-
	1,590,639	100.5%	5,059	4,346	1,209,207	101.3%	381,432	97.8%
	7,317		74	8	15,961		△ 8,644	

上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

千代田合計 (m³)				千代田第三浄水場(m³) (※令和5年6月26日廃止)		千代田第四浄水場(m³) (※令和5年6月29日配水場化)	
水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比	水 量	前年対比
148,719	-	5,233	4,797	33,335	-	53,201	-
145,207	97.6%	5,235	4,840	34,573	103.7%	53,921	101.4%
△ 3,512		2	43	1,238		720	
154,616	-	5,560	4,988	34,883	-	55,319	-
149,437	96.7%	5,233	4,821	35,082	100.6%	56,523	102.2%
△ 5,179		△ 327	△ 167	199		1,204	
152,802	-	5,835	4,929	34,612	-	55,759	-
150,188	98.3%	5,556	5,006	30,203	87.3%	58,778	105.4%
△ 2,614		△ 279	77	△ 4,409		3,019	
151,878	-	5,377	4,899	35,425	-	55,351	-
148,125	97.5%	5,212	4,778	0	0.0%	86,927	157.0%
△ 3,753		△ 165	△ 121	△ 35,425		31,576	
146,824	-	5,071	4,736	34,933	-	53,555	-
146,307	99.6%	5,111	4,720	0	0.0%	86,593	161.7%
△ 517		40	△ 16	△ 34,933		33,038	
142,510	-	5,123	4,750	35,468	-	51,401	-
139,301	97.7%	4,868	4,643	0	0.0%	82,428	160.4%
△ 3,209		△ 255	△ 107	△ 35,468		31,027	
146,570	-	5,080	4,728	35,612	-	52,298	-
145,921	99.6%	5,011	4,707	0	0.0%	85,885	164.2%
△ 649		△ 69	△ 21	△ 35,612		33,587	
142,488	-	5,032	4,750	34,902	-	50,601	-
141,934	99.6%	5,317	4,731	0	0.0%	82,505	163.1%
△ 554		285	△ 19	△ 34,902		31,904	
148,993	-	5,193	4,806	37,263	-	52,511	-
146,205	98.1%	5,021	4,716	0	0.0%	85,999	163.8%
△ 2,788		△ 172	△ 90	△ 37,263		33,488	
149,795	-	5,297	4,832	37,379	-	53,228	-
145,084	96.9%	5,013	4,680	0	0.0%	84,692	159.1%
△ 4,711		△ 284	△ 152	△ 37,379		31,464	
138,104	-	5,249	4,932	33,870	-	49,981	-
135,229	97.9%	4,999	4,663	0	0.0%	78,118	156.3%
△ 2,875		△ 250	△ 269	△ 33,870		28,137	
153,444	-	5,324	4,950	38,869	-	56,008	-
142,780	93.1%	4,929	4,606	0	0.0%	83,321	148.8%
△ 10,664		△ 395	△ 344	△ 38,869		27,313	
1,776,743	-	5,835	4,868	426,551	-	639,213	-
1,735,718	97.7%	5,556	4,742	99,858	23.4%	925,690	144.8%
△ 41,025		△ 279	△ 126	△ 326,693		286,477	

月	千代田第五浄水場(m³)		大 泉 合 計 (m³)				大泉第一浄水場(m³) (※令和6年2月26日配水場化)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均	水 量	前年対比
4 月	62,183	-	450,800	-	15,730	14,542	259,060	-
	56,713	91.2%	448,800	99.6%	15,470	14,960	272,720	105.3%
	△ 5,470		△ 2,000		△ 260	418	13,660	
5 月	64,414	-	466,900	-	15,880	15,061	273,890	-
	57,832	89.8%	456,350	97.7%	15,700	14,721	277,000	101.1%
	△ 6,582		△ 10,550		△ 180	△ 340	3,110	
6 月	62,431	-	464,060	-	16,480	14,970	275,200	-
	61,207	98.0%	448,760	96.7%	15,720	14,959	278,140	101.1%
	△ 1,224		△ 15,300		△ 760	△ 11	2,940	
7 月	61,102	-	478,280	-	16,390	15,428	285,980	-
	61,198	100.2%	474,560	99.2%	15,880	15,308	296,940	103.8%
	96		△ 3,720		△ 510	△ 120	10,960	
8 月	58,336	-	475,890	-	16,320	15,351	284,580	-
	59,714	102.4%	463,860	97.5%	15,920	14,963	294,640	103.5%
	1,378		△ 12,030		△ 400	△ 388	10,060	
9 月	55,641	-	453,960	-	15,680	15,132	272,380	-
	56,873	102.2%	446,310	98.3%	15,430	14,877	293,390	107.7%
	1,232		△ 7,650		△ 250	△ 255	21,010	
10月	58,660	-	467,810	-	15,730	15,091	283,310	-
	60,036	102.3%	462,040	98.8%	15,320	14,905	306,300	108.1%
	1,376		△ 5,770		△ 410	△ 186	22,990	
11月	56,985	-	452,580	-	15,580	15,086	276,220	-
	59,429	104.3%	455,070	100.6%	15,770	15,169	304,590	110.3%
	2,444		2,490		190	83	28,370	
12月	59,219	-	473,390	-	16,520	15,271	289,320	-
	60,206	101.7%	479,510	101.3%	15,870	15,468	313,330	108.3%
	987		6,120		△ 650	197	24,010	
1 月	59,188	-	463,530	-	16,350	14,953	282,150	-
	60,392	102.0%	467,060	100.8%	15,740	15,066	304,100	107.8%
	1,204		3,530		△ 610	113	21,950	
2 月	54,253	-	422,720	-	15,920	15,097	259,020	-
	57,111	105.3%	433,260	102.5%	15,470	14,940	276,670	106.8%
	2,858		10,540		△ 450	△ 157	17,650	
3 月	58,567	-	463,880	-	15,440	14,964	282,660	-
	59,459	101.5%	466,322	100.5%	15,670	15,043	282,750	100.0%
	892		2,442		230	79	90	
合 計	710,979	-	5,533,800	-	16,520	15,161	3,323,770	-
	710,170	99.9%	5,501,902	99.4%	15,920	15,033	3,500,570	105.3%
	△ 809		△ 31,898		△ 600	△ 128	176,800	


上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

大泉第二配水場(m³)		邑 楽 合 計 (m³)			
水 量	前年対比	水 量	前年対比	日最大	日平均
191,740	-	295,663	-	10,272	9,855
176,080	91.8%	282,016	95.4%	9,957	9,401
△ 15,660		△ 13,647		△ 315	△ 454
193,010	-	305,221	-	10,360	9,846
179,350	92.9%	285,655	93.6%	9,891	9,215
△ 13,660		△ 19,566		△ 469	△ 631
188,860	-	292,239	-	10,613	9,741
170,620	90.3%	279,531	95.7%	9,827	9,318
△ 18,240		△ 12,708		△ 786	△ 423
192,300	-	299,021	-	10,409	9,646
177,620	92.4%	296,351	99.1%	10,064	9,560
△ 14,680		△ 2,670		△ 345	△ 86
191,310	-	296,177	-	10,197	9,554
169,220	88.5%	297,457	100.4%	10,210	9,595
△ 22,090		1,280		13	41
181,580	-	280,461	-	9,836	9,349
152,920	84.2%	280,500	100.0%	9,831	9,350
△ 28,660		39		△ 5	1
184,500	-	291,526	-	9,815	9,404
155,740	84.4%	291,382	100.0%	9,872	9,399
△ 28,760		△ 144		57	△ 5
176,360	-	283,248	-	9,779	9,442
150,480	85.3%	281,497	99.4%	9,748	9,383
△ 25,880		△ 1,751		△ 31	△ 59
184,070	-	299,118	-	10,388	9,649
166,180	90.3%	298,521	99.8%	10,000	9,630
△ 17,890		△ 597		△ 388	△ 19
181,380	-	301,614	-	10,841	9,729
162,960	89.8%	292,176	96.9%	9,813	9,425
△ 18,420		△ 9,438		△ 1,028	△ 304
163,700	-	269,673	-	10,296	9,631
156,590	95.7%	272,683	101.1%	10,018	9,403
△ 7,110		3,010		△ 278	△ 228
181,220	-	289,287	-	9,723	9,332
183,572	101.3%	282,047	97.5%	9,494	9,098
2,352		△ 7,240		△ 229	△ 234
2,210,030	-	3,503,248	-	10,841	9,598
2,001,332	90.6%	3,439,816	98.2%	10,210	9,398
△ 208,698		△ 63,432		△ 631	△ 200

上段:令和4年度 中段:令和5年度 下段:増減量

月	邑楽中野配水場(m³) (※令和4年5月10日配水場化)		邑楽第三浄水場(m³) (※令和5年11月20日配水場化)	
	水 量	前年対比	水 量	前年対比
4 月	105,136	-	190,527	-
	98,922	94.1%	183,094	96.1%
	△ 6,214		△ 7,433	
5 月	109,107	-	196,114	-
	98,541	90.3%	187,114	95.4%
	△ 10,566		△ 9,000	
6 月	97,418	-	194,821	-
	94,605	97.1%	184,926	94.9%
	△ 2,813		△ 9,895	
7 月	98,451	-	200,570	-
	100,044	101.6%	196,307	97.9%
	1,593		△ 4,263	
8 月	98,679	-	197,498	-
	100,514	101.9%	196,943	99.7%
	1,835		△ 555	
9 月	94,042	-	186,419	-
	95,602	101.7%	184,898	99.2%
	1,560		△ 1,521	
10月	98,974	-	192,552	-
	99,581	100.6%	191,801	99.6%
	607		△ 751	
11月	96,651	-	186,597	-
	97,077	100.4%	184,420	98.8%
	426		△ 2,177	
12月	102,459	-	196,659	-
	103,556	101.1%	194,965	99.1%
	1,097		△ 1,694	
1 月	103,746	-	197,868	-
	100,240	96.6%	191,936	97.0%
	△ 3,506		△ 5,932	
2 月	93,541	-	176,132	-
	94,716	101.3%	177,967	101.0%
	1,175		1,835	
3 月	99,687	-	189,600	-
	97,705	98.0%	184,342	97.2%
	△ 1,982		△ 5,258	
合 計	1,197,891	-	2,305,357	-
	1,181,103	98.6%	2,258,713	98.0%
	△ 16,788		△ 46,644	

(4) 送配水フロー図

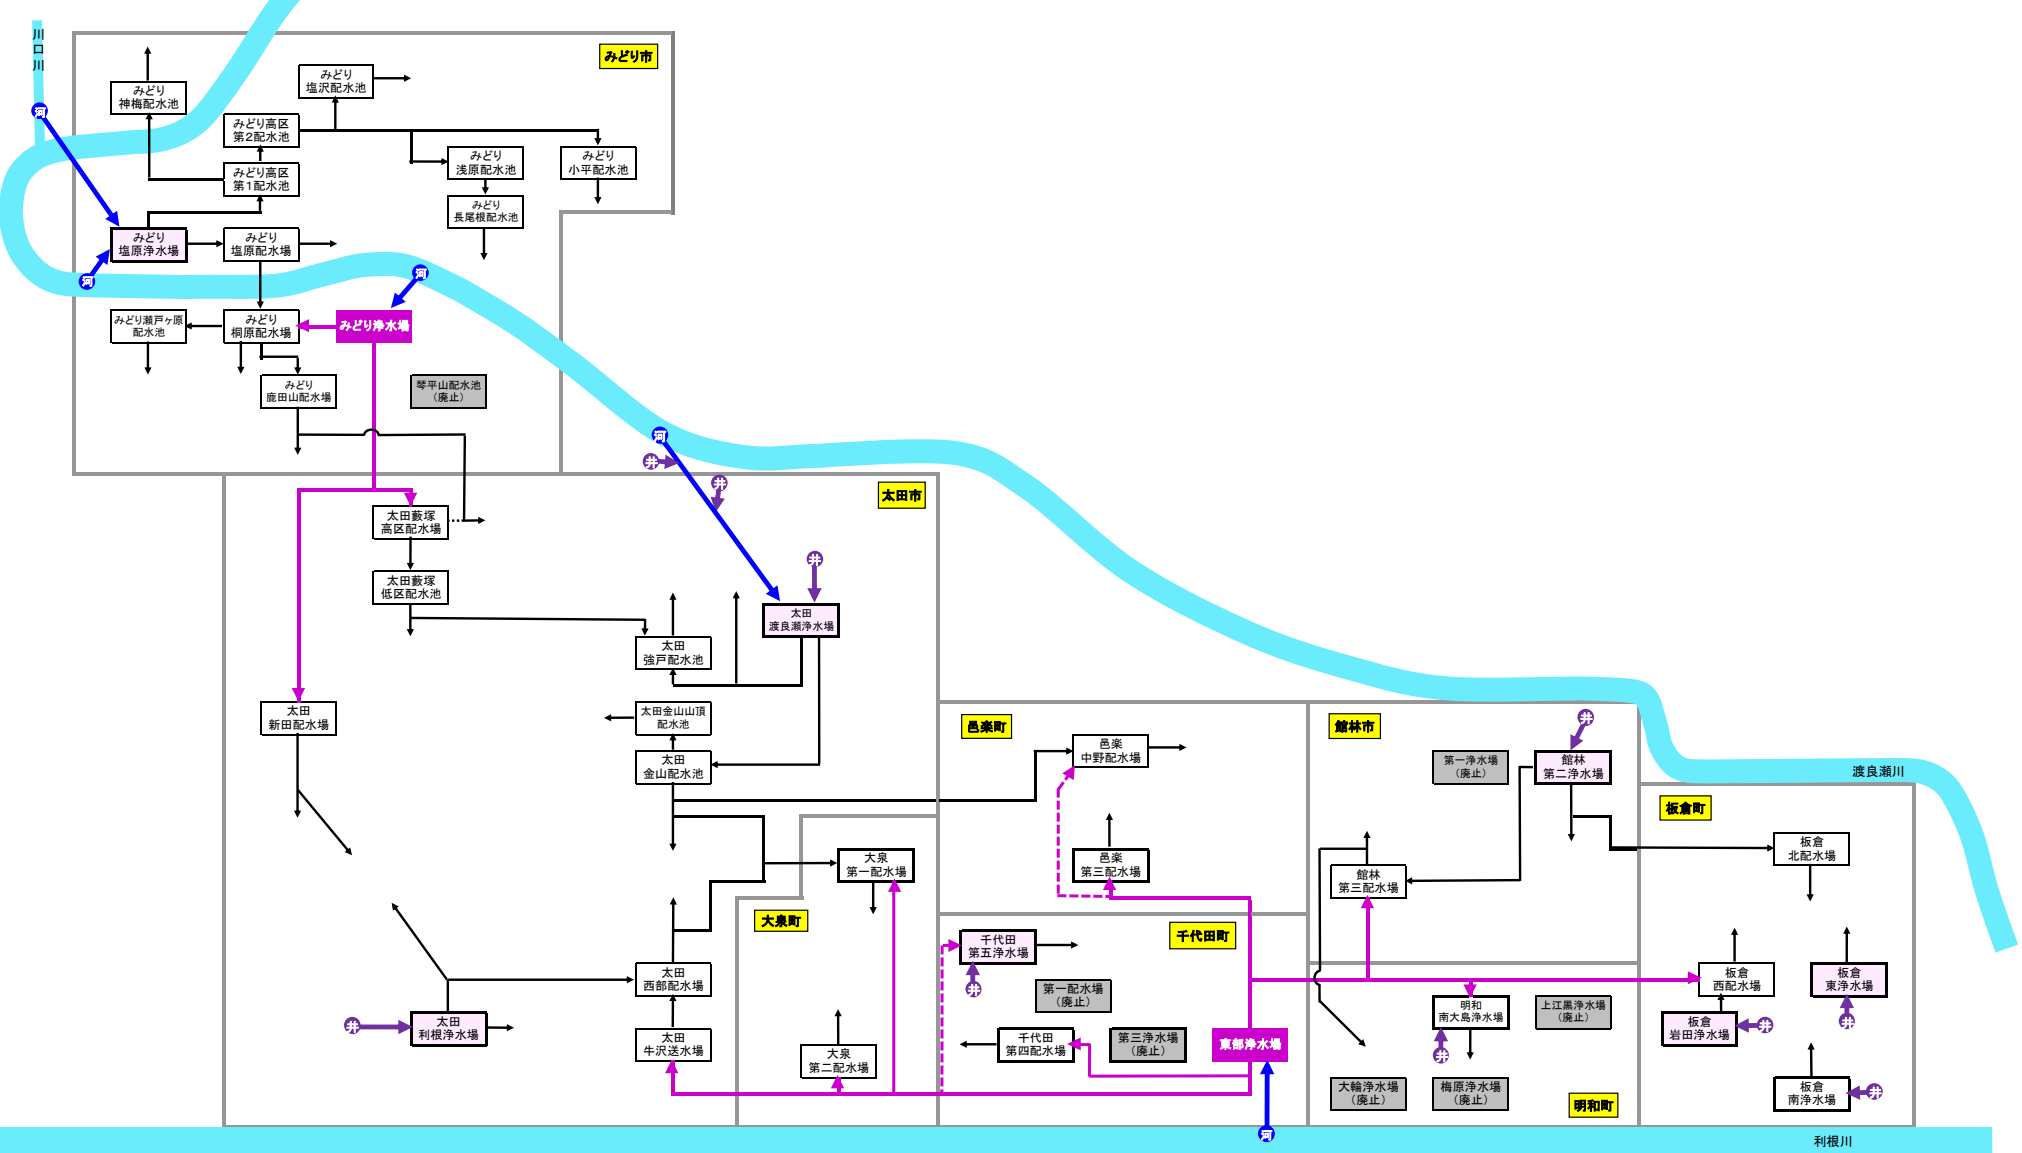

注) → 送・配水 (矢印は施設から対象の施設・区域に送・配水していることを意味しており、矢印の方向に意味はない)
井戸水
利根川

(5) 電力量及び電気使用料金

補足：施設名称については令和6年3月31日時点を用いた

1) 太田市

【電力量(単位)：kWh】 【料金(税込)：円】

令和 5年度	太田市(合計)		取水施設					
			太田渡良瀬川取水場		太田第1水源		太田第2水源	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	852,045	24,517,053	1,283	47,728	8,568	243,931	75,527	1,939,816
5月	847,279	21,297,988	1,072	39,117	7,527	195,918	76,439	1,725,367
6月	856,424	20,371,752	1,067	37,510	10,604	263,787	78,650	1,665,889
7月	891,631	20,098,665	1,097	37,259	10,036	237,258	89,775	1,863,799
8月	916,272	19,997,753	1,231	39,845	11,499	259,862	90,219	1,834,032
9月	911,965	19,360,152	1,249	38,903	18,648	387,501	92,365	1,778,674
10月	860,097	19,607,808	1,116	39,543	13,135	302,418	81,735	1,777,343
11月	846,070	19,106,692	1,059	37,054	11,320	262,588	74,270	1,564,841
12月	863,487	19,301,897	1,166	38,919	9,656	228,315	76,655	1,593,005
1月	887,505	19,874,388	1,719	50,832	7,019	181,011	85,676	1,756,966
2月	872,420	19,667,049	1,789	52,185	8,220	204,424	83,748	1,693,642
3月	876,368	19,793,786	1,530	47,419	9,574	230,214	91,880	1,918,254
合計	10,481,563	242,994,983	15,378	506,314	125,806	2,997,227	996,939	21,111,628

※太田市(合計)には太田本所等電力量202,477kWh、料金5,403,560円含む

令和 5年度	取水施設						配水施設	
	太田第3水源		太田第4水源		太田第5水源		太田渡良瀬浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	8,197	198,580	147,358	3,672,055	55,795	1,729,117	397,322	11,812,986
5月	8,829	187,164	140,595	3,092,652	54,070	1,570,367	410,431	10,435,517
6月	10,092	214,511	145,622	3,001,045	54,944	1,467,750	401,246	9,699,347
7月	11,972	252,213	138,992	2,761,866	53,161	1,355,238	431,518	9,789,023
8月	11,653	239,676	144,683	2,916,318	58,634	1,432,614	428,179	9,253,501
9月	13,611	260,416	141,045	2,709,543	60,796	1,449,663	415,569	8,807,044
10月	11,556	250,366	131,149	2,887,915	58,368	1,476,286	409,726	9,027,232
11月	10,790	226,572	140,237	2,862,737	60,786	1,495,910	395,973	8,921,757
12月	10,068	211,580	136,222	2,764,986	57,742	1,431,793	424,520	9,371,452
1月	10,648	222,532	133,976	2,729,677	60,140	1,495,382	436,947	9,668,344
2月	12,611	258,389	127,563	2,628,951	60,033	1,475,493	424,915	9,516,819
3月	12,692	263,328	123,780	2,594,742	32,953	959,503	457,564	10,091,187
合計	132,719	2,785,327	1,651,222	34,622,487	667,422	17,339,116	5,033,910	116,394,209

令和 5年度	配水施設							
	太田利根浄水場		太田金山配水池(山頂含む)		太田強戸配水池		太田藪塚高区配水場(低区含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	117,852	3,563,165	1,130	62,969	695	45,045	576	19,384
5月	112,538	2,948,562	967	56,144	631	40,836	545	16,794
6月	116,904	2,895,383	920	54,260	619	39,621	559	16,419
7月	113,633	2,651,346	933	53,559	561	37,183	549	16,001
8月	120,888	2,742,692	1,317	60,149	591	37,503	575	16,114
9月	116,618	2,618,955	1,486	62,120	628	38,012	574	15,506
10月	107,981	2,600,488	1,223	61,401	622	39,692	551	16,346
11月	112,526	2,629,919	988	56,287	757	43,946	675	18,428
12月	109,994	2,569,762	1,047	57,236	734	65,746	843	22,210
1月	110,534	2,618,638	1,231	60,996	933	49,520	976	25,549
2月	108,509	2,580,512	1,245	61,188	944	72,525	942	24,894
3月	102,780	2,464,724	1,139	59,024	761	66,725	671	20,045
合計	1,350,757	32,884,146	13,626	705,333	8,476	576,354	8,036	227,690

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和 5年度	配水施設						その他	
	太田西部配水場		太田新田配水場		太田牛沢送水場		その他関連施設(庁舎等含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	567	25,308	7,287	281,642	14,424	370,272	15,464	505,055
5月	549	23,206	6,110	228,512	13,799	365,608	13,177	372,224
6月	566	22,875	6,585	224,879	14,385	344,509	13,661	423,967
7月	566	22,509	6,089	208,424	14,506	325,535	18,243	487,452
8月	598	23,175	6,045	202,060	15,110	331,228	25,050	608,984
9月	606	22,731	6,220	202,951	15,242	327,223	27,308	640,910
10月	581	23,774	5,641	195,653	13,905	315,483	22,808	593,868
11月	579	23,137	6,545	213,847	14,088	311,647	15,477	438,022
12月	568	22,848	6,772	217,410	13,463	298,304	14,037	408,331
1月	583	23,209	6,804	220,395	14,031	314,447	16,288	456,890
2月	584	23,302	6,673	218,144	14,384	321,292	20,260	535,289
3月	542	22,494	5,999	204,983	15,790	347,899	18,713	503,245
合計	6,889	278,568	76,770	2,618,900	173,127	3,973,447	220,486	5,974,237

2) 館林市

令和 5年度	館林市(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		館林第二浄水場		館林第三配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	313,256	8,907,562	121,121	3,173,746	136,411	4,056,441	53,308	1,555,755
5月	298,168	7,474,261	115,634	2,712,110	128,621	3,365,115	52,215	1,296,139
6月	296,223	6,962,715	118,882	2,682,854	120,542	2,895,626	54,905	1,277,531
7月	304,925	6,923,665	122,528	2,721,361	125,388	2,880,308	54,527	1,201,334
8月	330,261	7,175,141	132,513	2,866,544	137,306	2,973,586	57,332	1,208,729
9月	328,810	6,950,240	130,797	2,704,033	138,732	2,947,391	55,454	1,160,154
10月	293,367	6,726,516	122,452	2,833,969	114,492	2,579,699	53,445	1,177,877
11月	298,751	6,702,500	124,542	2,747,132	118,903	2,676,473	53,396	1,164,921
12月	294,394	6,575,198	122,000	2,678,055	118,171	2,643,670	51,429	1,120,247
1月	306,320	6,860,508	127,882	2,785,890	121,594	2,750,819	52,889	1,166,308
2月	303,477	6,824,622	125,979	2,763,735	120,286	2,728,127	52,830	1,167,288
3月	283,153	6,473,194	117,780	2,650,894	112,435	2,573,544	49,048	1,092,975
合計	3,651,105	84,556,122	1,482,110	33,320,323	1,492,881	35,070,799	640,778	14,589,258

※館林市(合計)には、館林支所電力量35,336kWh、1,532,032円含む

3) みどり市

令和 5年度	その他		みどり市(合計)		取水施設			
	その他関連施設(庁舎含む)				みどり第1水源(川口川)		みどり第2水源(渡良瀬川)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	2,416	121,620	166,317	4,817,542	497	18,376	122,794	3,419,942
5月	1,698	100,897	164,118	4,009,091	484	16,494	121,332	2,836,419
6月	1,894	106,704	175,161	4,124,956	520	18,664	130,922	2,937,423
7月	2,482	120,662	161,893	3,637,237	494	15,751	116,532	2,476,606
8月	3,110	126,282	170,137	3,633,010	408	14,211	121,799	2,457,503
9月	3,827	138,662	163,867	3,446,798	521	15,566	115,618	2,303,415
10月	2,978	134,971	160,310	3,540,823	524	18,821	117,571	2,442,493
11月	1,910	113,974	182,305	3,970,855	456	16,371	135,906	2,802,607
12月	2,794	133,226	197,599	4,274,527	181	6,269	148,336	3,039,327
1月	3,955	157,491	198,163	4,268,561	296	11,104	146,071	2,976,210
2月	4,382	165,472	183,846	4,067,947	397	14,218	134,714	2,813,416
3月	3,890	155,781	163,310	3,682,432	499	16,131	118,015	2,499,737
合 計	35,336	1,575,742	2,087,026	47,473,779	5,277	181,976	1,529,610	33,005,098

※みどり市(合計)には、みどり支所電力量17,018kWh、619,306円含む

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和 5年度	配水施設							
	みどり塩原浄水場		みどり神梅配水池		みどり塩沢配水池		みどり浅原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	31,665	975,208	849	36,702	499	24,555	289	9,315
5月	31,434	795,453	791	33,011	487	22,739	285	8,310
6月	32,390	804,884	824	32,833	504	22,570	294	8,199
7月	33,054	772,316	805	31,890	490	21,737	287	7,739
8月	34,855	774,155	920	33,668	524	22,062	299	7,739
9月	34,468	747,725	1,388	40,648	510	21,300	298	7,412
10月	30,852	711,769	808	32,610	507	22,467	286	7,957
11月	34,111	779,094	765	30,850	460	21,160	291	8,031
12月	36,800	849,887	757	30,435	439	20,506	294	8,058
1月	38,906	888,747	850	32,371	475	21,393	312	8,623
2月	36,119	852,750	893	33,194	467	21,296	309	8,554
3月	32,942	794,663	850	32,247	437	20,579	277	7,684
合 計	407,596	9,746,651	10,500	400,459	5,799	262,364	3,521	97,621

令和 5年度	配水施設							
	みどり小平配水池		みどり長尾根配水池		みどり桐原配水場		みどり瀬戸ヶ原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	433	23,210	629	31,849	4,676	144,708	1,368	38,623
5月	422	21,566	608	29,651	4,491	126,455	1,429	36,246
6月	442	21,656	631	29,281	4,673	124,346	1,351	37,837
7月	433	21,011	615	28,722	4,714	124,589	959	30,995
8月	464	21,291	641	29,086	4,932	124,801	1,257	35,393
9月	467	20,903	622	28,122	4,697	115,692	1,318	35,094
10月	437	21,339	595	29,050	4,566	120,773	1,282	36,767
11月	454	21,674	616	28,836	4,782	125,309	1,419	38,612
12月	447	21,368	612	28,662	4,515	116,553	1,370	37,477
1月	476	22,173	652	29,433	4,154	108,079	1,424	38,471
2月	470	22,075	638	29,244	4,182	108,596	1,358	37,426
3月	426	20,925	587	28,446	3,874	103,162	1,296	36,691
合 計	5,371	259,191	7,446	350,382	54,256	1,443,063	15,831	439,632

令和 5年度	配水施設						その他	
	みどり琴平山配水池		みどり鹿田山配水場		みどり塩原配水場		その他関連施設(庁舎含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	35	1,183	231	8,941	1,171	31,108	1,181	53,822
5月	28	918	215	7,772	1,132	26,693	980	47,364
6月	22	748	223	7,713	1,181	26,259	1,184	52,543
7月	21	704	240	7,989	1,140	25,614	2,109	71,574
8月	24	743	266	8,461	1,175	25,361	2,573	78,536
9月	22	681	265	8,167	1,174	24,158	2,499	77,915
10月	22	746	264	8,903	1,142	25,873	1,454	61,255
11月	32	960	279	9,247	1,178	25,906	1,556	62,198
12月	61	1,585	324	10,466	1,141	24,965	2,322	78,969
1月	74	1,868	396	12,784	1,134	24,630	2,943	92,675
2月	73	1,854	382	12,363	1,072	23,540	2,772	89,421
3月	64	1,675	334	10,925	999	22,491	2,710	87,076
合 計	478	13,665	3,419	113,731	13,639	306,598	24,283	853,348

4) 板倉町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和 5年度	板倉町(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		板倉岩田浄水場		板倉東浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	95,371	2,541,279	19,177	460,397	6,559	192,791	20,308	524,577
5月	92,456	2,090,522	18,537	396,744	5,914	160,259	20,141	422,579
6月	100,855	2,339,396	20,293	428,504	7,553	182,298	21,735	500,819
7月	101,393	2,324,458	20,412	439,964	7,216	177,761	21,770	510,333
8月	104,363	2,282,754	20,648	427,140	7,135	171,391	23,179	515,067
9月	105,065	2,233,256	21,108	413,954	8,334	184,175	22,608	495,856
10月	98,150	2,210,305	20,432	438,118	7,557	185,124	20,627	473,864
11月	98,750	2,202,685	21,046	437,755	7,862	185,623	20,697	476,767
12月	91,728	2,063,795	19,100	399,198	6,653	162,713	19,935	460,112
1月	91,660	2,086,216	19,040	398,520	5,573	143,757	20,330	474,681
2月	92,829	2,117,920	19,105	401,388	5,983	151,548	20,286	474,646
3月	85,064	1,977,517	17,234	372,984	5,531	145,058	18,304	435,924
合計	1,157,684	26,470,103	236,132	5,014,666	81,870	2,042,498	249,920	5,765,225

5) 明和町

令和 5年度	配水施設						明和町(合計)	
	板倉南浄水場		板倉西配水場		板倉北配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	18,189	495,404	26,612	762,032	4,526	106,078	30,774	937,813
5月	17,493	386,671	25,582	625,126	4,789	99,143	31,395	842,110
6月	18,257	438,838	28,628	683,780	4,389	105,157	32,737	797,021
7月	18,150	418,150	28,597	654,793	5,248	123,457	33,144	762,565
8月	19,011	416,262	29,253	637,502	5,137	115,392	40,198	870,866
9月	18,092	392,294	29,915	638,448	5,008	108,529	35,726	774,076
10月	17,158	387,008	27,526	612,410	4,850	113,781	31,877	732,157
11月	17,143	388,032	27,567	610,612	4,435	103,896	33,268	756,245
12月	16,514	374,277	25,370	569,764	4,156	97,731	31,755	724,038
1月	17,246	394,126	24,449	560,941	5,022	114,191	33,247	763,813
2月	17,922	412,564	24,968	571,915	4,565	105,859	33,453	769,113
3月	16,706	388,643	22,807	529,610	4,482	105,298	31,279	726,318
合計	211,881	4,892,269	321,274	7,456,933	56,607	1,298,512	398,853	9,456,135

令和 5年度	配水施設							
	明和旧大輪浄水場		明和南大島浄水場		明和旧上江黒浄水場		明和旧梅原浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	0	414	30,698	933,655	5	637	0	237
5月	0	370	31,330	838,462	5	632	0	240
6月	0	530	32,684	793,544	5	645	0	241
7月	0	575	33,120	759,687	5	642	0	266
8月	0	546	40,178	868,121	5	636	0	266
9月	0	522	35,704	771,337	5	631	0	266
10月	0	592	31,826	728,639	5	646	0	266
11月	0	586	33,193	752,218	5	645	0	266
12月	0	582	31,675	719,922	5	644	0	266
1月	0	582	33,162	759,588	6	665	0	266
2月	0	584	33,370	764,921	5	644	0	266
3月	0	591	31,202	722,229	5	646	0	266
合計	0	6,474	398,142	9,412,323	61	7,713	0	3,112

6) 千代田町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和 5年度	その他		千代田町(合計)		取水施設		配水施設	
	大輪流量計局				水源(井戸)		千代田第三浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	71	2,870	81,161	2,262,751	11,221	293,523	24,479	751,254
5月	60	2,406	78,209	1,876,284	11,081	256,594	22,258	614,927
6月	48	2,061	84,058	1,973,150	11,729	253,943	23,431	586,491
7月	19	1,395	66,331	1,548,551	5,011	111,503	8,443	266,313
8月	15	1,297	57,991	1,327,389	0	0	1,800	133,970
9月	17	1,320	56,431	1,279,235	0	0	1,346	125,014
10月	46	2,014	53,114	1,269,008	0	0	1,347	126,257
11月	70	2,530	53,475	1,266,810	0	0	1,403	127,119
12月	75	2,624	50,627	1,207,017	0	0	1,374	126,417
1月	79	2,712	51,801	1,247,277	0	0	1,430	127,974
2月	78	2,698	52,205	1,257,117	0	0	1,480	128,995
3月	72	2,586	48,202	1,178,477	0	0	1,349	126,431
合 計	650	26,513	733,605	17,693,066	39,042	915,563	90,140	3,241,162

7) 大泉町

令和 5年度	配水施設						大泉町(合計)	
	千代田第四配水場		千代田第五浄水場		千代田第一配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	13,941	406,234	31,260	803,396	260	8,344	146,754	4,108,269
5月	13,803	353,716	30,818	643,821	249	7,226	141,526	3,399,021
6月	14,447	335,754	34,194	789,829	257	7,133	148,372	3,470,946
7月	17,922	404,905	34,717	759,492	238	6,338	156,034	3,437,539
8月	20,448	438,262	35,506	749,079	237	6,078	167,508	3,489,960
9月	19,576	414,604	35,260	733,469	249	6,148	164,870	3,407,041
10月	18,559	412,956	32,945	722,499	263	7,296	153,967	3,370,641
11月	19,084	420,143	32,708	711,830	280	7,718	158,899	3,448,512
12月	18,164	400,683	30,824	672,680	265	7,237	164,383	3,528,598
1月	18,833	419,899	31,266	691,964	272	7,440	167,821	3,575,820
2月	18,630	416,743	31,826	704,000	269	7,379	160,008	3,522,239
3月	17,166	388,031	29,437	657,105	250	6,910	110,769	2,581,263
合 計	210,573	4,811,930	390,761	8,639,164	3,089	85,247	1,840,911	41,339,849

令和 5年度	取水施設		配水施設				その他	
	水源(井戸)		大泉第一配水場		大泉第二配水場		大泉吉田配水末端圧力局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	17,212	342,354	92,668	2,707,956	36,855	1,057,286	19	673
5月	17,793	316,506	88,680	2,240,773	35,037	841,193	16	549
6月	18,043	349,987	94,019	2,215,543	36,293	904,866	17	550
7月	24,862	496,453	94,944	2,098,384	36,212	842,191	16	511
8月	24,663	479,248	102,694	2,116,534	40,134	893,662	17	516
9月	26,818	490,262	100,561	2,086,763	37,474	829,517	17	499
10月	24,975	510,536	95,613	2,069,454	33,363	790,123	16	528
11月	24,297	476,907	102,883	2,211,752	31,702	759,307	17	546
12月	25,952	501,258	107,545	2,292,398	30,869	734,400	17	542
1月	25,960	501,919	108,727	2,296,532	33,116	776,804	18	565
2月	24,278	474,383	102,188	2,236,977	33,504	809,876	38	1,003
3月	8,924	204,194	69,458	1,605,056	32,352	771,065	35	948
合計	263,777	5,144,007	1,159,980	26,178,122	416,911	10,010,290	243	7,430

8) 邑楽町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

令和 5年度	邑楽町(合計)		取水施設		配水施設			
			水源(井戸)		邑楽中野配水場		邑楽第三浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	73,879	1,894,651	0	0	20,678	342,381	53,201	1,552,270
5月	71,815	1,529,469	0	0	20,402	245,411	51,413	1,284,058
6月	76,207	1,816,435	0	0	21,194	527,870	55,013	1,288,565
7月	75,485	1,683,703	0	0	21,025	486,053	54,460	1,197,650
8月	84,411	1,777,724	0	0	23,580	526,422	60,831	1,251,302
9月	83,597	1,755,569	0	0	23,296	508,892	60,301	1,246,677
10月	77,200	1,693,782	0	0	21,669	498,425	55,531	1,195,357
11月	73,752	1,626,617	0	0	20,328	469,581	53,424	1,157,036
12月	58,426	1,336,464	0	0	20,284	462,912	38,142	873,552
1月	56,635	1,294,761	0	0	21,440	484,676	35,195	810,085
2月	56,515	1,331,885	0	0	21,151	493,702	35,364	838,183
3月	52,115	1,233,923	0	0	19,719	455,839	32,396	778,084
合計	840,037	18,974,983	0	0	254,766	5,502,164	585,271	13,472,819

9) みどり浄水場

10) 東部浄水場

令和 5年度	みどり浄水場(合計)		配水施設		その他		配水施設	
			みどり浄水場		新田水道発電所		東部浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
4月	216,509	3,990,309	216,502	3,987,595	7	2,714	241,050	4,586,189
5月	206,042	5,284,693	206,037	5,282,020	5	2,673	232,199	5,424,402
6月	223,255	5,226,541	223,248	5,223,923	7	2,618	244,882	5,480,989
7月	223,017	4,911,451	223,009	4,908,847	8	2,604	262,404	5,456,104
8月	234,380	4,892,896	234,369	4,888,979	11	3,917	291,584	5,719,411
9月	237,183	4,831,942	237,172	4,828,112	11	3,830	280,969	5,499,785
10月	224,544	4,841,780	224,535	4,837,855	9	3,925	257,082	5,221,691
11月	234,837	5,064,035	234,809	5,059,624	28	4,411	255,598	5,284,152
12月	239,233	5,154,288	239,228	5,150,063	5	4,225	256,633	5,291,870
1月	243,239	5,204,035	243,233	5,199,665	6	4,370	263,114	5,364,013
2月	241,488	5,247,315	241,476	5,243,205	12	4,110	268,213	5,618,870
3月	218,957	4,841,854	218,945	4,837,368	12	4,486	250,768	5,270,591
合計	2,742,684	59,491,139	2,742,563	59,447,256	121	43,883	3,104,496	64,218,067

11) 企業団

令和 5年度	企業団(合計)					
	電力量(kWh)	前年比		料 金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	2,217,116	△ 57,202	97.5	58,563,418	4,646,689	108.6
5月	2,163,207	△ 17,039	99.2	53,227,841	831,517	101.6
6月	2,238,174	△ 18,016	99.2	52,563,901	△ 2,799,295	94.9
7月	2,276,257	△ 50,691	97.8	50,783,938	△ 10,101,740	83.4
8月	2,397,105	27,255	101.2	51,166,904	△ 13,796,462	78.8
9月	2,368,483	76,302	103.3	49,538,094	△ 16,644,298	74.9
10月	2,209,708	9,899	100.4	49,214,511	△ 16,277,226	75.1
11月	2,235,705	△ 18,111	99.2	49,429,103	△ 20,316,476	70.9
12月	2,248,265	△ 2,311	99.9	49,457,692	△ 24,922,692	66.5
1月	2,299,505	△ 45,388	98.1	50,539,392	△ 28,476,343	64.0
2月	2,264,454	△ 87,833	96.3	50,424,077	△ 21,743,128	69.9
3月	2,119,985	△ 6,921	99.7	47,759,355	△ 11,749,334	80.3
合計	27,037,964	△ 190,056	99.3	612,668,226	△ 161,348,788	79.2

(6) 発電量及び売電料金

1) 毛里田太陽光発電所

令和 5年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	15,269	312	102.1	403,101	8,237	102.1
5月	16,812	2,915	121.0	443,836	76,956	121.0
6月	14,139	△ 1,515	90.3	373,269	△ 39,996	90.3
7月	14,645	△ 26	99.8	386,628	△ 686	99.8
8月	16,961	1,967	113.1	447,770	51,929	113.1
9月	14,812	2,799	123.3	391,036	73,893	123.3
10月	12,555	2,638	126.6	331,452	69,644	126.6
11月	12,469	△ 872	93.5	329,181	△ 23,021	93.5
12月	11,651	2,253	124.0	307,586	59,479	124.0
1月	12,635	504	104.2	333,564	13,306	104.2
2月	13,538	△ 190	98.6	357,403	△ 5,016	98.6
3月	13,634	△ 1,370	90.9	359,937	△ 36,168	90.9
合計	169,120	9,415	105.9	4,464,763	248,557	105.9

2) 新田太陽光発電所

令和 5年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	18,864	707	103.9	498,009	18,665	103.9
5月	19,284	1,749	110.0	509,097	46,173	110.0
6月	17,010	△ 1,210	93.4	449,064	△ 31,944	93.4
7月	17,370	2,716	118.5	458,568	71,703	118.5
8月	19,960	2,041	111.4	526,944	53,883	111.4
9月	16,767	3,949	130.8	442,648	104,253	130.8
10月	16,251	2,899	121.7	429,026	76,534	121.7
11月	15,035	△ 998	93.8	396,924	△ 26,347	93.8
12月	14,033	1,804	114.8	370,471	47,626	114.8
1月	14,954	△ 1,237	92.4	394,785	△ 32,657	92.4
2月	16,750	△ 733	95.8	442,200	△ 19,351	95.8
3月	19,377	854	104.6	511,552	22,545	104.6
合計	205,655	12,541	106.5	5,429,288	331,083	106.5

3) みどり支所太陽光発電所

令和 5年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	4,812	-	-	24,735	-	-
5月	4,304	-	-	29,741	-	-
6月	3,819	-	-	25,245	-	-
7月	4,758	-	-	24,242	-	-
8月	4,268	-	-	25,508	-	-
9月	3,306	-	-	19,762	-	-
10月	3,373	3,191	1,853.3	18,487	18,487	-
11月	2,558	1,545	252.5	17,901	16,337	1,144.6
12月	2,597	221	109.3	13,774	4,501	148.5
1月	2,770	△ 40	98.6	13,617	△ 1,105	92.5
2月	2,686	△ 471	85.1	14,773	△ 365	97.6
3月	4,029	240	106.3	18,241	△ 2,371	88.5
合計	43,280	-	-	246,026	-	-

4) 新田水道発電所 (小水力発電)

令和 5年度	発電量 (kWh)	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
4月	37,448	4,470	113.6	1,400,555	166,842	113.5
5月	35,844	6,651	122.8	1,340,565	248,747	122.8
6月	37,550	22,100	243.0	1,404,370	826,540	243.0
7月	35,954	3,994	112.5	1,344,679	149,375	112.5
8月	36,366	4,401	113.8	1,360,088	164,597	113.8
9月	36,157	3,841	111.9	1,352,271	143,653	111.9
10月	35,672	3,796	111.9	1,334,132	141,970	111.9
11月	36,611	3,742	111.4	1,369,251	139,951	111.4
12月	37,590	5,468	117.0	1,405,866	204,504	117.0
1月	38,827	5,999	118.3	1,452,129	224,362	118.3
2月	39,086	4,634	113.5	1,461,816	173,312	113.5
3月	36,132	2,264	106.7	1,351,336	84,673	106.7
合計	443,237	71,360	119.2	16,577,058	2,668,526	119.2

(7) 管路整備状況

1) 本管布設状況

(m)

年度	区 分	40mm以下	50mm	75mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	350mm	400mm	450mm	500mm	600mm	700mm	800mm	計
令和4年度	導水管	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
	送水管	-	-	4.4	10.2	9.1	-	2,148.5	151.4	-	1,727.2	-	-	-	82.2	-	4,133.0
	配水管	70.1	4,156.0	10,243.8	16,381.8	6,290.5	1,615.4	358.5	1,927.6	-	-	-	-	-	-	-	41,043.7
	計	70.1	4,156.0	10,248.2	16,392.0	6,299.6	1,615.4	2,507.0	2,079.0	-	1,727.2	-	-	-	82.2	-	45,176.7
令和5年度	導水管	-	-	-	-	3.9	-	1,078.6	-	59.9	-	-	-	-	-	-	1,142.4
	送水管	-	-	-	-	3.0	-	158.0	397.9	-	2,088.3	-	-	-	-	-	2,647.2
	配水管	37.5	2,182.8	9,714.3	9,476.6	5,132.1	1,458.6	2,751.7	144.5	-	-	-	-	-	-	-	30,898.1
	計	37.5	2,182.8	9,714.3	9,476.6	5,139.0	1,458.6	3,988.3	542.4	59.9	2,088.3	-	-	-	-	-	34,687.7

2) ①耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(基幹管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和4年度	25.6%	88,837	64.5%	223,526	16.0%	55,498
令和5年度	30.6%	107,211	64.2%	224,996	17.4%	60,892

②耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(全管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和4年度	18.8%	644,208	41.3%	1,419,062	11.4%	390,759
令和5年度	21.9%	755,041	40.1%	1,381,160	11.9%	408,456

3) 新設管整備状況

項 目		令和4年度			令和5年度		
		口径(mm)	新設管延長(m)	事業費(円)	口径(mm)	新設管延長(m)	事業費(円)
全体		φ50～φ400	8,790.0	828,608,000	φ25～φ400	7,336.4	898,194,000
構成市町	太田市	φ50～φ200	3,383.2	178,013,000	φ50～φ350	2,853.7	248,600,000
	館林市	φ50～φ150	554.3	28,325,000	φ25～φ100	414.3	33,924,000
	みどり市	φ75～φ300	510.4	42,504,000	φ100～φ150	1,620.4	88,099,000
	板倉町	—	—	—	—	—	—
	明和町	φ75	153.3	10,857,000	φ50～φ150	60.0	18,128,000
	千代田町	—	—	—	—	—	—
	大泉町	φ75～φ400	1,846.2	381,689,000	φ150～φ400	2,091.3	403,227,000
	邑楽町	φ75～φ250	2,342.6	187,220,000	φ50～φ250	296.7	106,216,000

4) 老朽管更新状況

項 目		令和4年度			令和5年度		
		口径(mm)	布設替延長(m)	事業費(円)	口径(mm)	布設替延長(m)	事業費(円)
全体		φ25～φ700	36,386.7	3,307,810,000	φ30～φ300	27,332.2	3,311,643,500
構成市町	太田市	φ25～φ300	12,645.0	1,197,999,000	φ30～φ200	8,382.5	1,198,477,500
	館林市	φ50～φ300	4,702.9	465,663,000	φ30～φ300	2,605.6	449,031,000
	みどり市	φ75～φ300	7,804.4	775,720,000	φ75～φ300	7,438.1	776,765,000
	板倉町	φ30～φ150	2,421.5	141,977,000	φ50～φ200	1,008.1	118,415,000
	明和町	φ50～φ700	2,233.4	193,809,000	φ50～φ200	1,271.7	114,477,000
	千代田町	φ50～φ150	1,677.8	121,781,000	φ50～φ200	1,649.1	132,264,000
	大泉町	φ50～φ150	3,947.2	340,637,000	φ50～φ250	3,438.6	323,367,000
	邑楽町	φ50～φ150	954.5	70,224,000	φ50～φ200	1,538.5	198,847,000

5) 漏水修繕実績

(件)

項 目		令和4年度			令和5年度		
		道路内 (本管・給水管含む)	宅内給水管	合計	道路内 (本管・給水管含む)	宅内給水管	合計
全体		320	610	930	322	623	945
構成 市町	太田市	114	186	300	107	211	318
	館林市	90	95	185	71	109	180
	みどり市	43	178	221	74	146	220
	板倉町	5	27	32	9	30	39
	明和町	11	16	27	12	26	38
	千代田町	11	10	21	3	16	19
	大泉町	24	51	75	33	45	78
	邑楽町	22	47	69	13	40	53

4. 業 務

(1) 業務概要	-----	79
(2) 給水人口及び給水世帯調書	-----	80
(3) 各構成団体配水量分析表	-----	81
(4) 口径別使用水量	-----	82
(5) 水道料金取り扱い状況	-----	82
(6) 量水器設置状況（新設）	-----	83
(7) 量水器取替状況	-----	83
(8) 給水装置工事概要	-----	83
(9) 加入金の推移	-----	83
(10) 水道料金体系	-----	84

4. 業 務

(1) 業務概要

項 目		令和4年度		令和5年度	
		数 量	前年比	数 量	前年比
給水区域内人口(人)		447,310	99.7%	445,891	99.7%
給水人口(人)		446,257	99.7%	444,915	99.7%
普及率(%)		99.8	－	99.8	－
給水戸数(戸)		200,300	101.3%	203,064	101.4%
配水量(m³)		61,799,192	98.3%	61,401,401	99.4%
有効水量	有収水量(m³)	51,767,651	98.2%	51,686,167	99.8%
	有収率(%)	83.8	－	84.2	－
	無収水量(m³)	1,339,653	77.8%	1,253,184	93.5%
	有効水量(m³)	53,107,304	97.5%	52,939,351	99.7%
	有効率(%)	85.9	－	86.2	－
無効水量(m³)		8,691,888	103.3%	8,462,050	97.4%
無効率(%)		14.1	－	13.8	－
1日最大配水量(m³)		194,990	107.1%	178,280	91.4%
1日平均有収水量(m³)		141,829	98.2%	141,219	99.6%
1人1日最大配水量(L)		437	107.4%	401	91.8%
1人1日平均有収水量(L)		318	98.5%	317	99.7%

(2) 給水人口及び給水世帯調書

令和6年3月31日現在

市町名	行政区域内人口 (人)	給水区域内人口 (人)	給水人口 (人)	未給水人口 (人)	行政区域内 世帯数 (世帯)	給水区域内 世帯数 (世帯)	給水世帯数 (世帯)	未給水 世帯数 (世帯)	給水普及率(%) (給水人口/ 給水区域内人口)
太田市	222,349	222,307	221,899	408	101,831	101,800	101,577	223	99.82
館林市	73,867	73,867	73,607	260	34,678	34,678	34,555	123	99.65
みどり市	48,694	47,042	47,030	12	21,394	20,540	20,535	5	99.97
板倉町	13,601	13,594	13,563	31	5,929	5,925	5,908	17	99.77
明和町	10,776	10,776	10,755	21	4,392	4,392	4,386	6	99.81
千代田町	10,880	10,880	10,768	112	4,687	4,687	4,632	55	98.97
大泉町	41,424	41,424	41,347	77	20,454	20,454	20,413	41	99.81
邑楽町	25,680	25,680	25,625	55	10,936	10,936	10,911	25	99.79
小計	447,271	445,570	444,594	976	204,301	203,412	202,917	495	99.78
熊谷市 妻沼小島	0	321	321	0	0	147	147	0	100.00
小計	0	321	321	0	0	147	147	0	100.00
合計	447,271	445,891	444,915	976	204,301	203,559	203,064	495	99.78

(3) 各構成団体配水量分析表

(単位：m³)

令和5年度	太田市	館林市	みどり市	板倉町	明和町	千代田町	大泉町	邑楽町	合計
総配水量	29,860,727	10,227,320	6,421,529	2,623,750	1,590,639	1,735,718	5,501,902	3,439,816	61,401,401
有効水量	25,572,543	9,282,864	5,424,887	2,054,856	1,352,475	1,454,731	4,832,314	2,964,683	52,939,351
(有効率)	85.64%	90.77%	84.48%	78.32%	85.03%	83.81%	87.83%	86.19%	86.22%
(前年度との増減率)	△0.05%	0.29%	△1.23%	△0.12%	0.50%	△2.26%	△0.63%	△1.80%	△0.32%
有収水量	25,032,792	9,069,375	5,266,571	1,985,249	1,324,272	1,390,801	4,722,935	2,894,172	51,686,167
(有収率)	83.83%	88.68%	82.01%	75.66%	83.25%	80.13%	85.84%	84.14%	84.18%
(有収率:前年度との差)	△0.15%	2.29%	△0.03%	0.18%	0.74%	0.51%	△0.02%	1.22%	0.41%
料金水量	25,029,792	9,069,375	5,254,029	1,985,249	1,324,272	1,390,801	4,722,935	2,894,172	51,670,625
配水管事故漏水補償分	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他市町分水等水量	3,000	0	12,542	0	0	0	0	0	15,542
無収水量	539,751	213,489	158,316	69,607	28,203	63,930	109,379	70,511	1,253,184
(前年度との増減率)	△2.30%	3.19%	△7.22%	△1.54%	△28.37%	△13.36%	△1.93%	△38.31%	△6.45%
メーター不感水量	501,041	181,489	105,152	39,728	26,533	27,834	94,478	57,935	1,034,190
事業用水量	31,423	26,367	44,058	29,022	806	33,810	14,198	11,027	190,711
洗管用水量	4,619	3,374	8,337	520	645	2,134	425	1,297	21,350
消防用水量	2,668	2,258	769	337	219	152	278	252	6,933
無効水量	4,288,184	944,456	996,642	568,894	238,164	280,987	669,588	475,133	8,462,050

※小数点以下の数字により内訳に誤差が生じることがあります。

(4) 口径別使用水量

年 度	口径 (mm)	調 定 件 数		使 用 水 量		1件当り 月平均使用量 (m³)
		(件)	構成比(%)	(m³)	構成比(%)	
令 和 4 年 度	13	897,740	70.8	29,045,860	56.1	16.2
	20	339,029	26.7	12,269,872	23.7	18.1
	25	17,264	1.4	1,846,470	3.6	53.5
	30	4,521	0.3	996,733	1.9	110.2
	40	5,086	0.4	2,245,388	4.3	220.7
	50	3,920	0.3	2,951,691	5.7	376.5
	75	781	0.1	1,835,984	3.6	1,175.4
	100	128	0.0	439,509	0.9	1,716.8
	150	20	0.0	124,632	0.2	3,115.8
	計	1,268,489	100.0	51,756,139	100.0	20.4
令 和 5 年 度	13	893,348	69.8	28,424,366	55.0	15.9
	20	354,149	27.7	12,587,423	24.4	17.8
	25	17,409	1.4	1,861,306	3.6	53.5
	30	4,553	0.3	1,030,617	2.0	113.2
	40	5,023	0.4	2,304,902	4.5	229.4
	50	3,816	0.3	3,041,005	5.9	398.5
	75	752	0.1	1,865,777	3.6	1,240.5
	100	108	0.0	422,965	0.8	1,958.2
	150	18	0.0	132,264	0.2	3,674.0
	計	1,279,176	100.0	51,670,625	100.0	20.2

(5) 水道料金取り扱い状況

年度	区 分	件 数 (件)	構成比 (%)	使用水量 (m³)	使用料金 (円)
令 和 4 年 度	口座振替	841,126	66.3	38,577,953	6,535,263,633
	クレジット	97,233	7.7	3,172,329	520,583,480
	納 付	330,130	26.0	10,005,857	1,780,940,582
	合 計	1,268,489	100.0	51,756,139	8,836,787,695
令 和 5 年 度	口座振替	840,963	65.7	38,273,913	6,577,082,032
	クレジット	97,080	7.6	3,180,215	528,612,476
	納 付	341,133	26.7	10,216,497	1,875,155,754
	合 計	1,279,176	100.0	51,670,625	8,980,850,262

(6) 量水器設置状況 (新設)

(単位 : 件)

年度	種 別	計	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm
令和4年度	加入金納入数	2,401	216	2,100	49	16	12	7	1	0
	加入金免除数	926	32	847	33	6	7	0	1	0
	合 計	3,327	248	2,947	82	22	19	7	2	0
令和5年度	加入金納入数	1,928	147	1,705	39	21	13	3	0	0
	加入金免除数	1,308	21	1,253	17	7	3	5	1	1
	合 計	3,236	168	2,958	56	28	16	8	1	1

(7) 量水器取替状況

(単位 : 個)

年度	計	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm
令和4年度	29,438	22,918	5,679	427	128	144	119	23	0
令和5年度	30,198	21,983	7,390	409	138	125	131	20	2

(8) 給水装置工事概要

(単位 : 件)

年度	合 計	新 設	改 造	撤 去
令和4年度	5,027	2,592	1,039	1,396
令和5年度	4,765	2,137	1,018	1,610

(9) 加入金の推移

(単位 : 円)

年度	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	75mm	100mm
令和4年度	55,000	88,000	275,000	385,000	825,000	1,100,000	3,300,000	7,700,000
令和5年度	55,000	88,000	275,000	385,000	825,000	1,100,000	3,300,000	7,700,000

- (注) 1. 給水装置を新設し、または改造（口径を増す場合）する者から徴収する。
2. 改造の場合は、新口径と旧口径の差額とする。
3. 消費税を含む。

(10) 水道料金体系

(1ヶ月当たり・消費税抜き)

用途	メーターの 口径	基本料金	従量料金(1m ³ 当たり)				
			1～10m ³	11～20m ³	21～50m ³	51～100m ³	101m ³ ～
一般用	13mm	900円	60円	100円	140円	180円	200円
	20mm	1,580円					
	25mm	6,720円	90円				
	30mm	10,660円					
	40mm	18,610円					
	50mm	30,220円					
	75mm	76,750円					
	100mm	130,240円					
	150mm	396,100円					
浴場用	3,000円		20円				
臨時用	一般用に同じ		300円				
私設消火栓	演習用	1回10分間ごとにつき 300円					
	火災時使用	無料					

備考

- 1 一般用とは、浴場用、臨時用及び私設消火栓以外の用に水道を使用する場合をいう。
- 2 浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の営業の用に使用する場合をいう。
- 3 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。
- 4 私設消火栓とは、消防用に使用する場合をいう。

【激変緩和措置について】

企業団管内の3市5町の水道料金の統一により、水道メーターの口径や使用水量で水道料金が急激に高くなる場合があります。改定前後の水道料金を比較して高くなる場合、激変緩和措置を適用します。

令和5年6月から令和8年5月までに検針して算定した一般用の料金は、改正後の料金から改正前の料金との差額に使用水量の検針期間の区分に応じ下記の表の減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除し、消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とします。なお、用途が浴場用、臨時用、私設消火栓の場合は対象外となります。

使用水量の検針期間	減額率
令和5年6月から令和6年5月まで	4分の3
令和6年6月から令和7年5月まで	4分の2
令和7年6月から令和8年5月まで	4分の1

5. 財 務

(1) 比較貸借対照表	-----	85
(2) 比較損益計算書	-----	87
(3) 企業債明細書	-----	88
(4) 経営分析		
1) 損益に関する比率	-----	88
2) 構成比率	-----	88
3) 財務比率	-----	88
4) 回転率	-----	89
5) 供給単価及び給水原価	-----	89

5. 財 務

(1) 比較貸借対照表

年 度 科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 年 度		
	金 額 (円)	比率(%)	前年比(%)	金 額 (円)	比率(%)	前年比(%)
固 定 資 産	109,670,191,527	92.3	102.5	113,166,802,459	93.0	103.2
有 形 固 定 資 産	103,283,314,527	86.9	103.1	106,929,964,162	87.9	103.5
土 地	4,109,562,347	3.5	99.8	4,108,983,104	3.4	100.0
立 木	8,172,580	0.0	100.0	8,172,580	0.0	100.0
建 物	2,904,007,969	2.4	99.7	2,798,385,816	2.3	96.4
構 築 物	83,993,947,401	70.7	103.0	86,729,311,865	71.3	103.3
機 械 及 び 装 置	11,656,612,664	9.8	107.6	12,779,857,445	10.5	109.6
車 両 運 搬 具	4,464,107	0.0	83.1	20,878,340	0.0	467.7
工 具 器 具 及 び 備 品	52,530,312	0.0	111.0	52,092,012	0.0	99.2
建 設 仮 勘 定	554,017,147	0.5	80.3	432,283,000	0.4	78.0
無 形 固 定 資 産	5,934,802,965	5.0	94.5	5,684,764,262	4.7	95.8
水 利 権	1,767,532,611	1.5	91.3	1,703,166,190	1.4	96.4
ダ ム 使 用 権	4,124,752,063	3.5	96.7	3,976,827,746	3.3	96.4
施 設 利 用 権	1,366,944	0.0	59.2	585,539	0.0	42.8
電 話 加 入 権	3,158,207	0.0	100.0	3,158,207	0.0	100.0
ソ フ ト ウ ェ ア	37,993,140	0.0	50.7	1,026,580	0.0	2.7
投資その他の資産	452,074,035	0.4	90.7	552,074,035	0.4	122.1
投 資 有 価 証 券	396,437,671	0.3	100.0	496,437,671	0.4	125.2
出 資 金	55,636,364	0.1	54.5	55,636,364	0.0	100.0
流 動 資 産	9,097,801,448	7.7	89.1	8,506,979,132	7.0	93.5
現 金 預 金	5,928,104,388	5.0	81.2	5,578,057,935	4.6	94.1
未 収 金	2,751,281,825	2.3	102.4	2,707,557,389	2.2	98.4
貸 倒 引 当 金	△ 6,733,000	0.0	126.3	△ 7,050,748	0.0	104.7
貯 蔵 品	59,689,035	0.1	101.8	60,628,156	0.1	101.6
前 払 金	365,459,200	0.3	223.0	167,786,400	0.1	45.9
資 産 合 計	118,767,992,975	100.0	101.4	121,673,781,591	100.0	102.4

年 度 科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 年 度		
	金 額 (円)	比率 (%)	前年比 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	前年比 (%)
固 定 負 債	24,922,773,976	21.0	100.5	25,246,966,738	20.8	101.3
企 業 債	24,792,991,065	20.9	100.4	25,092,183,827	20.7	101.2
引 当 金	129,782,911	0.1	123.9	154,782,911	0.1	119.3
流 動 負 債	5,315,968,162	4.5	94.1	5,480,088,669	4.5	103.1
企 業 債	2,109,954,341	1.8	101.7	2,100,807,238	1.7	99.6
未 払 金	3,105,688,453	2.6	89.5	3,278,418,229	2.7	105.6
引 当 金	98,755,368	0.1	99.4	98,503,368	0.1	99.7
預 り 金	1,570,000	0.0	36.5	2,359,834	0.0	150.3
繰 延 収 益	34,922,268,578	29.4	102.3	36,065,318,038	29.6	103.3
長 期 前 受 金	52,815,253,661	44.5	104.1	55,279,450,296	45.4	104.7
収 益 化 累 計 額	△ 17,892,985,083	△ 15.1	107.7	△ 19,214,132,258	△ 15.8	107.4
負 債 合 計	65,161,010,716	54.9	100.9	66,792,373,445	54.9	102.5
資 本 金	44,013,259,908	37.1	103.2	45,806,897,297	37.6	104.1
剰 余 金	9,593,722,351	8.0	96.6	9,074,510,849	7.5	94.6
資 本 剰 余 金	2,038,080,246	1.7	100.0	2,038,080,246	1.7	100.0
受 贈 財 産 評 価 額	1,336,768,288	1.1	100.0	1,336,768,288	1.1	100.0
寄 附 金	13,664,791	0.0	100.0	13,664,791	0.0	100.0
工 事 負 担 金	92,461,128	0.1	100.0	92,461,128	0.1	100.0
国 庫 補 助 金	578,877,882	0.5	100.0	578,877,882	0.5	100.0
保 険 差 益	2,045,793	0.0	100.0	2,045,793	0.0	100.0
補 償 金	10,660,964	0.0	100.0	10,660,964	0.0	100.0
そ の 他 資 本 剰 余 金	3,601,400	0.0	100.0	3,601,400	0.0	100.0
利 益 剰 余 金	7,555,642,105	6.3	95.7	7,036,430,603	5.8	93.1
利 益 積 立 金	168,209,923	0.1	100.0	168,209,923	0.1	100.0
建 設 改 良 積 立 金	4,560,160,291	3.8	90.4	3,514,666,275	2.9	77.1
未 処 分 利 益 剰 余 金	2,827,271,891	2.4	105.3	3,353,554,405	2.8	118.6
資 本 合 計	53,606,982,259	45.1	102.0	54,881,408,146	45.1	102.4
負 債 資 本 合 計	118,767,992,975	100.0	101.4	121,673,781,591	100.0	102.4

(2) 比較損益計算書

年 度 科 目	令 和 4 年 度			令 和 5 年 度		
	金 額 (円)	比率 (%)	前年比 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	前年比 (%)
水 道 事 業 収 益	9,908,773,461	100.0	100.0	9,994,133,503	100.0	100.9
営 業 収 益	8,324,762,619	84.0	98.8	8,408,937,078	84.1	101.0
給 水 収 益	8,037,068,702	81.1	98.7	8,167,756,486	81.7	101.6
加 入 金	231,830,000	2.3	106.5	192,560,000	1.9	83.1
負 担 金	25,073,400	0.3	82.7	11,948,395	0.1	47.7
そ の 他 営 業 収 益	30,790,517	0.3	97.2	36,672,197	0.4	119.1
営 業 外 収 益	1,584,008,479	16.0	106.7	1,585,194,715	15.9	100.1
受 取 利 息	3,291,323	0.0	79.2	4,222,855	0.1	128.3
長 期 前 受 金 戻 入	1,445,456,539	14.6	106.7	1,451,403,399	14.5	100.4
雑 収 益	135,260,617	1.4	108.0	129,568,461	1.3	95.8
特 別 利 益	2,363	0.0	1.3	1,710	0.0	72.4
過 年 度 損 益 修 正 益	2,363	0.0	1.3	1,710	0.0	72.4
水 道 事 業 費 用	8,882,423,514	100.0	103.4	8,719,707,616	100.0	98.2
営 業 費 用	8,504,896,850	95.7	104.2	8,361,166,184	95.9	98.3
原 水 及 び 浄 水 費	2,199,965,732	24.8	110.1	2,002,181,545	23.0	91.0
配 水 及 び 給 水 費	764,377,078	8.6	101.2	850,616,215	9.7	111.3
業 務 費	443,454,391	5.0	103.2	432,161,500	5.0	97.5
総 係 費	624,235,765	7.0	96.9	575,334,762	6.6	92.2
減 価 償 却 費	4,292,942,758	48.3	103.1	4,338,548,127	49.8	101.1
資 産 減 耗 費	178,475,526	2.0	108.0	159,266,735	1.8	89.2
そ の 他 営 業 費 用	1,445,600	0.0	129.9	3,057,300	0.0	211.5
営 業 外 費 用	365,521,465	4.1	91.8	345,599,760	4.0	94.5
支 払 利 息 企 業 債 費	359,461,618	4.0	91.4	340,742,328	3.9	94.8
雑 支 出	6,059,847	0.1	126.9	4,857,432	0.1	80.2
特 別 損 失	12,005,199	0.2	34.2	12,941,672	0.1	107.8
固 定 資 産 売 却 損	0	0.0	0.0	12,905	0.0	皆増
過 年 度 損 益 修 正 損	4,805,996	0.1	40.7	4,943,971	0.0	102.9
そ の 他 特 別 損 失	7,199,203	0.1	30.9	7,984,796	0.1	110.9
当年度純利益(△純損失)	1,026,349,947		78.1	1,274,425,887		124.2

(3) 企業債明細書

借入先	件数 (件)	発行総額 (円)	当年度償還高 (円)	償還高累計 (円)	未償還残高 (円)
財政融資資金	169	33,665,151,630	1,239,283,246	12,347,882,960	21,317,268,670
地方公共団体金融機構	158	15,911,827,349	870,671,095	10,036,104,954	5,875,722,395
合 計	327	49,576,978,979	2,109,954,341	22,383,987,914	27,192,991,065

(4) 経営分析

1) 損益に関する比率

項 目	令和4年度	令和5年度
(1) 総 資 本 利 益 率 (%)	0.88	1.07
(2) 経 常 収 支 比 率 (%)	111.7	114.8
(3) 利 子 負 担 率 (%)	1.3	1.3
(4) 企 業 債 元 金 償 還 金 対 減 価 償 却 額 比 率 (%)	72.9	73.1

2) 構成比率

項 目	令和4年度	令和5年度
(1) 固 定 資 産 構 成 比 率 (%)	92.3	93.0
(2) 固 定 負 債 構 成 比 率 (%)	21.0	20.7
(3) 自 己 資 本 構 成 比 率 (%)	74.5	74.7

3) 財務比率

項 目	令和4年度	令和5年度
(1) 固 定 資 産 対 長 期 資 本 比 率 (%)	96.7	97.4
(2) 固 定 比 率 (%)	123.9	124.4
(3) 流 動 比 率 (%)	171.1	155.2

4)回転率

項 目	令和4年度	令和5年度
(1) 自 己 資 本 回 転 率 (回)	0.10	0.09
(2) 固 定 資 産 回 転 率 (回)	0.08	0.08
(3) 減 価 償 却 率 (%)	3.94	3.86

5)供給単価及び給水原価

区 分 年 度	供 給 単 価 (円/m ³)	給 水 原 価 (円/m ³)	販 売 利 益 (円/m ³)
令和4年度	155 . 25	143 . 43	11 . 82
令和5年度	158 . 03	140 . 37	17 . 66

○ 比 較 表

区 分 項 目	供 給 単 価 (円/m ³)	給 水 原 価 (円/m ³)	販 売 利 益 (円/m ³)
末端給水事業全国平均	170 . 33	174 . 75	△4 . 42
給水人口30万人以上の 事業平均	165 . 60	162 . 47	3 . 13

※令和4年度水道事業経営指標より

6. 水質試験結果

(1) 原水・浄水の水質試験結果

1) 太田市

①太田渡良瀬浄水場	90
②太田利根浄水場	98
③太田藪塚高区配水場	102
④太田新田配水場	103

2) 館林市

①館林第二浄水場	104
②館林第三配水場	109

3) みどり市

①みどり塩原浄水場	110
-----------	-----

4) 板倉町

①板倉岩田浄水場	115
②板倉東浄水場	118
③板倉南浄水場	121

5) 明和町

①明和大輪配水区域	123
②明和南大島浄水場	124

6) 千代田町

①千代田第三浄水場	126
②千代田第四配水場	128
③千代田第五浄水場	130

7) 大泉町

①大泉第一配水場	132
②大泉第二配水場	135

8) 邑楽町

①邑楽中野配水場	136
②邑楽第三配水場	137

9) みどり浄水場

10) 東部浄水場

11) 水質基準項目(51項目)の解説

6.水質試験結果

(1) 原水・浄水の水質試験結果

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 < 渡良瀬川取水口 >

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	1600	140	429	12	5200	110	648	12
2	大腸菌	MPN/100mL	365	9	91	12	980	17	115	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.6	0.9	12	1.2	0.7	0.9	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	<0.05	12	0.08	<0.05	0.06	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.01	0.04	12	0.05	0.02	0.04	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.49	0.02	0.12	12	0.19	0.03	0.08	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.36	0.02	0.10	12	0.18	0.04	0.08	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	12	0.03	0.01	0.02	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	3	4	12	5	3	5	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.056	0.008	0.027	12	0.066	0.008	0.026	12
38	塩化物イオン	mg/L	6	2	4	12	6	2	4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	27	39	12	46	29	41	12
40	蒸発残留物	mg/L	103	71	91	4	119	92	103	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.1	0.4	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12
47	pH値		7.8	7.4	7.6	12	8.2	7.4	7.7	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭9回、異常なし3回			12	藻臭	藻臭	藻臭	12
50	色度	度	8.5	1.1	3.4	12	4.6	1.6	3.1	12
51	濁度	度	8.7	0.6	2.6	12	4.7	0.8	2.1	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <1系原水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	1200	65	333	12	3400	55	428	12
2	大腸菌	MPN/100mL	219	12	69	12	126	15	42	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	<0.004	<0.004	4	0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.8	1.0	4	1.3	1.0	1.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	4	0.07	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.02	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.15	0.04	0.11	4	0.12	0.07	0.09	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.11	0.03	0.07	4	0.08	0.03	0.06	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.04	0.01	0.02	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	3	4	4	6	5	6	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.029	0.010	0.020	4	0.036	0.007	0.021	4
38	塩化物イオン	mg/L	6	2	4	12	6	3	5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46	33	41	4	47	43	45	4
40	蒸発残留物	mg/L	99	74	89	4	124	94	104	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000004	0.000003	0.000003	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.5	0.6	12
47	pH値		7.4	7.0	7.2	12	7.2	6.9	7.1	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし8回、藻臭4回			12	藻臭11回、異常なし1回			12
50	色度	度	9.8	1.8	3.6	12	3.5	1.4	2.6	12
51	濁度	度	8.1	0.5	2.3	12	3.7	1.0	1.9	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <2系原水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	1.8	2.0	4	2.3	2.0	2.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	4	0.07	0.05	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.03	4	0.04	0.03	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	8	8	4	9	8	9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	6	7	12	8	7	8	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	59	62	4	71	59	64	4
40	蒸発残留物	mg/L	156	118	133	4	170	119	139	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		6.8	6.7	6.8	12	6.8	6.7	6.8	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <浄水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.9	1.1	4	1.5	1.0	1.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.011	0.002	0.009	4	0.010	0.005	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	<0.001	0.002	4	0.009	0.001	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.005	0.015	4	0.024	0.013	0.019	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.006	0.002	0.005	4	0.008	0.004	0.006	4
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	4	0.05	0.03	0.04	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	4.7	5.1	4	6.5	5.3	5.9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	7	5	6	12	7	4	6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	48	36	42	4	48	44	46	4
40	蒸発残留物	mg/L	91	74	85	4	107	84	92	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	4	0.000006	0.000004	0.000005	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
47	pH値		7.4	7.0	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <中央公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.9	1.1	4	1.5	0.8	1.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.010	0.003	0.008	4	0.012	0.009	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	<0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.008	0.015	4	0.023	0.015	0.018	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.003	0.005	4	0.008	0.004	0.006	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	4	0.04	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6	4.8	5.2	4	6.4	4.9	5.7	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	7	5	6	12	7	4	6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	36	42	4	48	42	45	4
40	蒸発残留物	mg/L	94	71	85	4	103	89	93	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000002	0.000002	4	0.000006	<0.000001	0.000003	12
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
47	pH値		7.4	7.1	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <沖之郷集会所>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	1.3	1.5	4	1.8	1.3	1.6	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.008	0.002	0.005	4	0.007	0.004	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.008	0.014	4	0.019	0.014	0.015	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.007	0.004	0.005	4
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1	5.9	6.6	4	7.4	7.0	7.1	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	5	6	12	8	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	44	49	4	57	50	54	4
40	蒸発残留物	mg/L	106	88	96	4	116	95	102	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000001	4	0.000003	0.000002	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	<0.3	<0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
47	pH値		7.3	7.1	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <サン・スポーツランド>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.6	0.8	4	1.0	0.7	0.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.02	0.04	4	0.06	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.11	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.018	0.003	0.011	4	0.020	0.008	0.015	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.007	0.016	4	0.027	0.013	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	0.003	4	0.010	0.003	0.007	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.5	4.2	4.8	4	5.4	4.5	4.9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	9	5	7	12	9	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	28	37	4	42	32	37	4
40	蒸発残留物	mg/L	91	66	79	4	83	74	80	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	<0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値		7.4	7.1	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <南矢島町東公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	0.8	1.3	4	1.8	1.3	1.6	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.09	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.03	0.04	4	0.05	0.03	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.002	0.005	4	0.007	0.004	0.005	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.008	0.015	4	0.020	0.013	0.016	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.007	0.005	0.006	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.003	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	11.9	6.1	8.2	4	7.8	7.2	7.6	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	11	5	7	12	8	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	59	45	52	4	58	51	55	4
40	蒸発残留物	mg/L	121	92	108	4	115	105	109	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000003	0.000002	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	<0.3	<0.3	12	0.4	0.3	0.4	12
47	pH値		7.6	7.1	7.3	12	7.3	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ②太田利根浄水場 < 原水 >

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	1	0	0	12	2	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.07	4	0.08	0.06	0.07	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	4	0.10	0.09	0.09	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	プロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	プロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.01	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	21	22	4	24	23	24	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.073	0.062	0.068	4	0.073	0.063	0.068	4
38	塩化物イオン	mg/L	22	18	20	12	23	19	21	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	78	81	4	87	81	83	4
40	蒸発残留物	mg/L	200	179	188	4	197	175	184	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.1	8.0	8.0	12	8.1	7.8	8.0	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	0.6	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.4	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <浄水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.09	4	0.12	0.09	0.10	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.10	4	0.10	0.09	0.10	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.005	0.006	4	0.010	0.005	0.007	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.005	0.003	0.004	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.3	22.5	22.9	4	24.4	22.9	23.7	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	21	19	20	12	22	19	21	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	80	81	4	85	81	83	4
40	蒸発残留物	mg/L	176	174	175	4	181	170	175	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.1	8.0	8.1	12	8.1	8.0	8.0	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <薬師公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.002	0.001	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	0.5	0.3	0.4	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	4	0.11	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.10	4	0.08	0.05	0.07	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.007	0.003	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.003	4	0.005	0.004	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.012	0.007	0.009	4	0.021	0.013	0.018	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	0.001	4	0.005	0.002	0.004	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.007	0.004	0.005	4	0.005	0.002	0.004	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.009	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.2	22.3	22.9	4	18.4	11.0	16.4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	21	18	20	12	18	12	16	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82	80	81	4	70	55	66	4
40	蒸発残留物	mg/L	177	173	176	4	146	112	136	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.2	7.9	8.1	12	8.0	7.7	7.9	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <小島公民館>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	4	0.2	0.2	0.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	4	0.12	0.09	0.10	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.10	4	0.10	0.09	0.09	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.003	<0.001	0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.005	0.004	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.007	0.010	4	0.018	0.011	0.014	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	0.001	4	0.003	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.007	0.004	0.006	4	0.007	0.004	0.006	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.0	22.4	22.6	4	23.9	21.6	22.7	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	23	18	20	12	23	18	21	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	81	81	81	4	85	79	82	4
40	蒸発残留物	mg/L	178	175	176	4	180	161	168	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.2	8.0	8.2	12	8.2	8.0	8.1	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ③太田藪塚高区配水場 <ふるさとスポーツ公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.6	0.8	4	1.0	0.7	0.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.13	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.018	0.004	0.012	4	0.029	0.010	0.018	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.008	0.017	4	0.037	0.015	0.024	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.003	0.005	4	0.010	<0.003	0.006	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.007	0.004	0.005	4
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	4.2	4.8	4	5.3	4.5	4.9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	9	5	7	12	9	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	28	37	4	42	32	37	4
40	蒸発残留物	mg/L	91	62	78	4	79	68	74	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	<0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値		7.3	7.0	7.2	12	7.3	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1) 太田市 ④太田新田配水場 <南ヶ丘公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.6	0.8	4	1.1	0.7	0.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.10	<0.06	<0.06	4	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.017	0.004	0.012	4	0.022	0.009	0.016	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.008	0.016	4	0.029	0.014	0.021	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.003	0.005	4	0.010	<0.003	0.007	4
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4
30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.3	4.1	4.8	4	5.2	4.5	4.9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	9	5	7	12	8	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	29	37	4	42	32	38	4
40	蒸発残留物	mg/L	97	63	81	4	82	67	76	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	<0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値		7.4	7.2	7.3	12	7.5	7.1	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2) 館林市 ①館林第二浄水場 <配水塔系浄水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4	2.3	2.4	4	2.4	1.9	2.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	<0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.003	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16.1	15.8	16.0	4	16.7	15.9	16.2	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	20	17	18	12	19	17	19	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	97	95	96	4	101	96	98	4
40	蒸発残留物	mg/L	180	175	178	4	182	170	178	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.3	7.2	7.2	12	7.3	7.2	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2) 館林市 ①館林第二浄水場 <配水池浄水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	1.3	1.6	4	1.7	1.5	1.6	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.005	<0.001	0.002	4	0.003	<0.001	<0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.003	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.2	12.2	12.8	4	12.9	12.4	12.6	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	11	10	11	12	11	10	10	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	55	61	4	63	58	60	4
40	蒸発残留物	mg/L	133	113	124	4	118	111	115	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.3	7.2	7.3	12	7.3	7.2	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2) 館林市 ①館林第二浄水場 < 環境センター公園 >

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4	2.2	2.3	4	2.4	2.2	2.3	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.001	0.003	4	0.003	<0.001	0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.004	0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16.2	15.6	15.8	4	16.2	15.8	16.0	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	19	17	18	12	19	17	18	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	98	93	96	4	101	96	98	4
40	蒸発残留物	mg/L	181	164	175	4	184	162	170	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.4	7.3	7.4	12	7.5	7.3	7.4	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2) 館林市 ①館林第二浄水場 <高根区民会館>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.9	1.7	1.8	4	1.8	1.7	1.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.008	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.005	<0.001	0.002	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.0	13.1	13.6	4	13.9	12.8	13.3	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	14	11	12	12	12	10	11	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	63	69	4	68	62	66	4
40	蒸発残留物	mg/L	148	120	135	4	127	119	123	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2) 館林市 ①館林第二浄水場 < 観音公園 >

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	1.7	1.9	4	2.0	1.8	1.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.0	13.2	14.3	4	14.5	13.8	14.1	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	17	12	15	12	15	11	13	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	65	77	4	80	71	76	4
40	蒸発残留物	mg/L	153	139	146	4	143	136	140	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.4	7.2	7.3	12	7.5	7.2	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2) 館林市 ②館林第三配水場 < 東山運動広場 >

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.5	1.3	2.0	4	2.5	1.8	2.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.10	0.11	4	0.15	0.09	0.13	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.05	0.06	4	0.08	0.05	0.06	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.15	<0.06	0.09	4	0.17	<0.06	0.09	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.019	0.008	0.013	4	0.019	0.008	0.012	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.010	0.004	0.007	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.039	0.022	0.030	4	0.037	0.022	0.030	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	<0.003	0.005	4	0.016	0.003	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.008	0.010	4	0.013	0.007	0.011	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.010	<0.008	<0.008	4	0.012	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16.8	12.3	14.2	4	17.8	12.3	14.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	37	16	26	12	37	16	25	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	80	62	70	4	95	59	74	4
40	蒸発残留物	mg/L	173	156	162	4	206	123	160	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.7	7.2	7.4	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <第1水源(川口川)>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	1600	34	270	12	2200	13	398	12
2	大腸菌	MPN/100mL	1553	1	288	12	866	2	179	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	1.0	1.2	12	1.3	1.0	1.2	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.45	0.20	0.35	12	0.48	0.34	0.41	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.55	0.03	0.20	12	1.96	0.03	0.31	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.24	0.04	0.10	12	1.08	0.05	0.21	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	12	0.03	0.01	0.02	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	8	12	12	16	12	14	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013	0.003	0.006	12	0.047	0.003	0.010	12
38	塩化物イオン	mg/L	26	10	20	12	30	19	25	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	31	43	12	54	42	48	12
40	蒸発残留物	mg/L	174	124	142	4	158	132	141	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.1	0.3	0.6	12	1.8	0.3	0.7	12
47	pH値		8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.6	7.8	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭4回、異常なし8回			12	藻臭	藻臭	藻臭	12
50	色度	度	7.8	1.2	3.2	12	22.0	1.2	5.7	12
51	濁度	度	5.8	0.6	2.2	12	12.4	0.6	2.9	12

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <第2水源(渡良瀬川)>

No.	水質基準項目	単位	令和4年度				令和5年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	700	79	253	12	2300	24	572	12
2	大腸菌	MPN/100mL	219	4	94	12	727	5	114	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	0.7	1.1	12	1.4	0.8	1.2	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.02	0.10	12	0.13	0.02	0.11	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.28	0.02	0.09	12	0.24	0.02	0.08	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.18	0.02	0.06	12	0.12	0.03	0.06	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	12	0.04	0.01	0.02	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	3	7	12	8	3	7	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.034	0.003	0.010	12	0.020	0.004	0.009	12
38	塩化物イオン	mg/L	12	2	8	12	11	3	9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	24	42	12	50	29	45	12
40	蒸発残留物	mg/L	131	97	109	4	118	103	110	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.4	0.6	12	1.0	0.4	0.7	12
47	pH値		8.3	7.6	7.9	12	8.2	7.5	7.8	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭8回、異常なし4回			12	藻臭	藻臭	藻臭	12
50	色度	度	5.8	0.9	3.0	12	4.5	1.4	2.9	12
51	濁度	度	5.0	0.3	1.8	12	4.9	0.6	2.0	12

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <浄水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	1.1	1.3	4	1.4	1.2	1.3	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.20	0.11	0.15	4	0.21	0.14	0.17	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.016	<0.001	0.002	4	0.011	0.004	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.032	0.006	0.018	4	0.027	0.013	0.021	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	0.003	4	0.006	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	0.002	0.007	4	0.010	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.009	<0.008	<0.008	4	0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.1	7.6	8.5	4	9.6	8.2	9.1	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	17	6	13	12	16	7	14	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46	42	44	4	47	44	45	4
40	蒸発残留物	mg/L	121	99	109	4	117	107	111	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000004	0.000003	0.000004	4	0.000005	0.000003	0.000004	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5	12
47	pH値		7.4	7.1	7.2	12	7.5	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <13区子供広場>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	1.0	1.1	4	1.3	1.1	1.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.09	0.14	4	0.17	0.10	0.13	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.014	0.002	0.008	4	0.017	0.006	0.012	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.003	0.005	4	0.005	0.004	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.030	0.010	0.019	4	0.030	0.015	0.023	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.003	0.006	4	0.009	0.005	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	6.8	7.7	4	8.9	7.4	7.9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	15	8	12	12	15	5	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	40	42	4	46	40	43	4
40	蒸発残留物	mg/L	108	97	103	4	101	94	99	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000002	0.000003	4	0.000003	0.000002	0.000003	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	<0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
47	pH値		7.4	7.1	7.3	12	7.5	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <岡登親水公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	1.0	1.2	4	1.3	1.1	1.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.09	0.14	4	0.18	0.10	0.13	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	<0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.015	0.002	0.008	4	0.016	0.004	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.005	4	0.005	0.004	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.010	0.020	4	0.030	0.013	0.022	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	0.003	4	0.009	<0.003	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.003	0.006	4	0.010	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.009	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	6.8	7.9	4	8.8	7.6	8.0	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	15	8	12	12	15	5	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	46	40	43	4	46	39	43	4
40	蒸発残留物	mg/L	113	91	103	4	106	98	102	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000002	0.000003	4	0.000003	0.000002	0.000003	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
47	pH値		7.4	7.1	7.2	12	7.5	7.1	7.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ①板倉岩田浄水場 <板倉6号井>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	3	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	0.1	0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.06	4	0.09	0.07	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.02	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	18	19	4	20	19	20	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	24	18	22	12	23	18	22	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37	33	34	4	37	33	36	4
40	蒸発残留物	mg/L	125	112	117	4	131	104	118	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.8	7.6	7.7	12	7.8	7.6	7.7	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ①板倉岩田浄水場 <板倉10号井>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	2	0	0	12	2	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	4	0.002	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.2	0.3	4	0.3	0.3	0.3	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.06	0.05	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.02	0.02	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.03	0.02	0.02	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	13	14	4	14	13	14	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.012	0.007	0.009	4	0.010	0.008	0.009	4
38	塩化物イオン	mg/L	13	7	10	12	18	7	10	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	37	31	34	4	33	31	32	4
40	蒸発残留物	mg/L	121	90	104	4	106	96	102	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.2	7.8	8.0	12	8.1	7.7	7.9	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし11回、硫化水素臭1回			12
50	色度	度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ①板倉岩田浄水場 <花公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	0.7	1.2	4	1.5	0.7	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.07	0.08	4	0.11	0.08	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.14	<0.06	0.08	4	0.11	0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.021	0.003	0.009	4	0.012	0.003	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.002	0.002	4	0.004	0.002	0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.007	0.004	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.041	0.013	0.023	4	0.031	0.014	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.015	0.003	0.007	4	0.007	0.003	0.005	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.004	0.008	4	0.010	0.005	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	11	14	4	17	12	15	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	28	15	21	12	29	15	20	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	38	54	4	71	44	57	4
40	蒸発残留物	mg/L	161	105	133	4	154	108	133	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
47	pH値		8.1	7.6	7.9	12	8.2	7.6	7.9	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ②板倉東浄水場 <板倉5号井>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	4	0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	4	0.06	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9	9	9	4	9	9	9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.016	0.015	0.015	4	0.017	0.015	0.016	4
38	塩化物イオン	mg/L	2	2	2	12	2	2	2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32	28	29	4	28	28	28	4
40	蒸発残留物	mg/L	98	80	89	4	88	81	85	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.4	8.2	8.3	12	8.3	8.1	8.2	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし11回、硫化水素臭1回			12
50	色度	度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ②板倉東浄水場 <板倉7号井>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	4	0.08	0.06	0.07	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.04	0.05	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	10	4	10	10	10	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.149	0.131	0.138	4	0.140	0.133	0.136	4
38	塩化物イオン	mg/L	2	2	2	12	2	2	2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32	28	30	4	32	28	31	4
40	蒸発残留物	mg/L	111	91	101	4	99	81	91	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.1	7.9	8.1	12	8.1	8.0	8.1	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	硫化水素臭11回、微臭1回			12
50	色度	度	3.1	1.6	2.2	12	2.5	1.4	1.9	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ②板倉東浄水場 <五箇農村公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.06	4	0.07	0.06	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	4	0.11	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.006	4	0.008	0.003	0.005	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6	8.8	9.3	4	9.7	9.4	9.6	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	2	2	2	12	3	2	2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32	29	30	4	32	30	31	4
40	蒸発残留物	mg/L	91	82	87	4	90	71	83	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12
47	pH値		8.2	8.0	8.1	12	8.2	8.1	8.2	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ③板倉南浄水場 <板倉9号井>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	1	0	0	12	2	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	15	16	4	16	16	16	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.024	0.022	0.023	4	0.023	0.022	0.023	4
38	塩化物イオン	mg/L	25	23	24	12	24	17	23	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	43	46	4	50	46	49	4
40	蒸発残留物	mg/L	124	113	120	4	124	108	115	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.4	8.1	8.3	12	8.3	8.2	8.3	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし8回、硫化水素臭3回、微臭1回			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

4) 板倉町 ③板倉南浄水場 <大久保農村公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.16	<0.06	0.10	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.007	4	0.008	0.006	0.007	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.005	<0.001	0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.005	0.004	0.004	4	0.005	<0.001	0.003	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	15	16	4	16	16	16	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	24	22	23	12	23	23	23	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	44	47	4	49	45	48	4
40	蒸発残留物	mg/L	127	119	123	4	136	120	125	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12
47	pH値		8.3	8.1	8.3	12	8.3	8.2	8.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

5) 明和町 ①明和大輪配水区域(館林第三配水場) <大輪公園>

No.	水質基準項目	単位	令和4年度				令和5年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.6	1.2	2.0	4	2.5	1.1	1.8	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.07	0.09	4	0.11	0.08	0.10	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.08	0.11	4	0.13	0.10	0.11	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.030	0.003	0.011	4	0.019	0.003	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.002	0.004	4	0.007	<0.002	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.002	0.004	4	0.006	0.002	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.045	0.011	0.023	4	0.035	0.011	0.021	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.029	0.004	0.011	4	0.016	0.004	0.009	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.004	0.008	4	0.012	0.004	0.008	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	<0.02	0.02	4	0.05	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	9	13	4	18	10	14	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	37	16	25	12	34	16	25	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93	42	67	4	85	46	66	4
40	蒸発残留物	mg/L	191	115	152	4	185	108	146	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.6	0.7	12	0.8	0.6	0.8	12
47	pH値		7.6	7.1	7.4	12	7.6	7.1	7.4	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

5) 明和町 ②明和南大島浄水場 <明和6号井>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	2	0	0	12	1	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.06	0.06	4	0.06	0.06	0.06	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.14	0.07	0.09	4	0.08	0.07	0.07	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	37	36	37	4	37	36	37	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.179	0.168	0.175	4	0.182	0.171	0.178	4
38	塩化物イオン	mg/L	95	32	84	12	90	55	85	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	175	166	169	4	168	166	167	4
40	蒸発残留物	mg/L	443	352	397	4	409	363	391	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.7	0.4	0.6	12	1.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.9	7.7	7.8	12	7.9	7.7	7.8	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし11回、微臭1回			12	異常なし6回、硫化水素臭6回			12
50	色度	度	9.6	1.6	2.9	12	3.8	1.8	2.3	12
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12

5) 明和町 ②明和南大島浄水場 <斗合田集落センター>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	0.8	1.4	4	1.8	0.7	1.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.06	0.08	4	0.10	0.07	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.14	0.07	0.11	4	0.17	0.09	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.023	0.003	0.010	4	0.013	0.003	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.003	0.003	4	0.005	0.003	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.014	0.009	0.012	4	0.019	0.008	0.013	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.061	0.026	0.040	4	0.065	0.023	0.039	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.003	0.008	4	0.009	0.003	0.005	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.014	0.006	0.010	4	0.015	0.006	0.010	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.010	0.008	0.009	4	0.018	0.006	0.010	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	17	20	4	23	17	21	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	58	39	46	12	55	37	45	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	107	75	91	4	106	75	96	4
40	蒸発残留物	mg/L	229	186	208	4	221	169	202	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.5	0.7	12	0.8	0.6	0.7	12
47	pH値		7.8	7.3	7.6	12	7.8	7.4	7.7	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

6) 千代田町 ①千代田第三浄水場 <原水> ※令和5年度廃止

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	1	0	0	12	0	0	0	3
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	3
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	—	—	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	—	—	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	0.001	1
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	—	—	<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	—	—	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	—	—	<0.1	1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.09	0.10	4	—	—	0.11	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.08	4	—	—	0.07	1
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	—	—	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	—	—	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	—	—	<0.002	1
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブromクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブromジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブromホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.07	0.03	0.05	4	—	—	0.05	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	—	—	<0.01	1
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.28	0.23	0.25	4	—	—	0.26	1
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	—	—	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	18	18	4	—	—	18	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.197	0.187	0.192	4	—	—	0.188	1
38	塩化物イオン	mg/L	7	6	7	12	7	6	6	3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	73	74	4	—	—	73	1
40	蒸発残留物	mg/L	186	170	175	4	—	—	177	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	—	—	<0.02	1
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	—	—	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	—	—	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	—	—	<0.005	1
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	—	—	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.5	0.6	12	0.6	0.6	0.6	3
47	pH値		7.9	7.7	7.8	12	7.8	7.7	7.8	3
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	硫化水素臭2回、異常なし1回			3
50	色度	度	5.8	4.8	5.2	12	5.2	4.9	5.0	3
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	3

6) 千代田町 ①千代田第三浄水場 <第15区公民館> ※第三浄水場廃止後は、千代田第四配水場(東部浄水場)より配水

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	2.4	<0.1	1.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.12	0.12	4	0.12	0.11	0.12	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.10	0.07	0.08	4	0.13	0.06	0.11	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.019	0.015	0.018	4	0.016	0.003	0.011	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	<0.002	0.002	4	0.009	<0.002	0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.008	0.002	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.024	0.026	4	0.031	0.012	0.024	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.009	0.009	4	0.017	0.004	0.010	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.007	4	0.012	0.005	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	20	20	4	22	12	17	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	11	10	11	12	35	10	23	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	69	73	4	91	66	77	4
40	蒸発残留物	mg/L	181	171	177	4	198	155	178	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	0.6	0.6	12	0.8	0.6	0.7	12
47	pH値		7.8	7.7	7.8	12	7.9	7.3	7.6	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	2.0	0.9	1.2	12	1.2	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

6) 千代田町 ②千代田第四配水場 <原水> ※令和5年度配水場化

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	3
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	3
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	—	—	<0.0003	1
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	—	—	<0.00005	1
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	—	—	0.003	1
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	—	—	<0.002	1
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	—	—	<0.004	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	—	—	<0.1	1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.05	0.06	4	—	—	0.07	1
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.10	0.11	4	—	—	0.11	1
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	—	—	<0.0002	1
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	—	—	<0.005	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	—	—	<0.002	1
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	—	—	<0.001	1
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	—	—	<0.01	1
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	—	—	<0.01	1
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	—	—	0.03	1
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	—	—	<0.01	1
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	30	25	29	4	—	—	30	1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.076	0.049	0.057	4	—	—	0.048	1
38	塩化物イオン	mg/L	15	9	14	12	14	14	14	3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	69	70	4	—	—	71	1
40	蒸発残留物	mg/L	202	170	183	4	—	—	176	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	—	—	<0.02	1
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	—	—	<0.000001	1
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	—	—	<0.000001	1
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	—	—	<0.005	1
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	—	—	<0.0005	1
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	3
47	pH値		8.2	8.1	8.2	12	8.1	8.1	8.1	3
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	3
50	色度	度	2.2	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	3
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	3

6) 千代田町 ②千代田第四配水場 <ふれあいタウンちよだ南公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.4	0.7	4	2.4	0.6	1.8	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.08	0.08	4	0.12	0.07	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.10	<0.06	<0.06	4	0.12	<0.06	0.08	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.017	0.003	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	<0.002	<0.002	4	0.011	<0.002	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.005	0.006	4	0.009	0.005	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.016	0.018	4	0.034	0.013	0.023	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.002	0.002	4	0.017	0.002	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.006	4	0.012	0.005	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	25	24	24	4	25	12	18	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	24	15	19	12	34	15	24	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	65	69	4	90	67	75	4
40	蒸発残留物	mg/L	174	154	165	4	200	153	173	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	12	0.9	0.3	0.7	12
47	pH値		8.1	7.9	8.0	12	8.1	7.2	7.6	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

6) 千代田町 ③千代田第五浄水場 <原水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	1	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.004	4	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	<0.05	4	0.09	0.06	0.07	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.21	0.19	0.20	4	0.20	0.18	0.19	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブromクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブromジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブromホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.20	0.17	0.19	4	0.18	0.17	0.18	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.02	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	41	40	40	4	41	40	41	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.142	0.133	0.136	4	0.138	0.133	0.135	4
38	塩化物イオン	mg/L	51	48	50	12	51	49	50	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	99	96	98	4	101	99	100	4
40	蒸発残留物	mg/L	257	243	249	4	276	244	256	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.0	7.8	7.9	12	8.0	7.8	7.9	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	硫化水素臭8回、異常なし4回			12
50	色度	度	3.7	2.8	3.2	12	3.4	2.6	3.0	12
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

6) 千代田町 ③千代田第五浄水場 <なかさと公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	0.004	0.003	0.004	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.07	0.07	4	0.08	0.07	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.2	0.2	4	0.2	0.2	0.2	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.07	0.12	4	0.16	0.08	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.026	0.016	0.020	4	0.024	0.016	0.020	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.069	0.043	0.054	4	0.065	0.043	0.054	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.006	0.007	4	0.008	0.006	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.027	0.018	0.023	4	0.030	0.019	0.025	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	42	40	41	4	44	41	43	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	52	51	51	12	54	52	53	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	97	93	94	4	101	100	101	4
40	蒸発残留物	mg/L	252	245	249	4	253	248	251	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	12	0.4	0.4	0.4	12
47	pH値		7.9	7.8	7.8	12	7.9	7.8	7.8	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	0.7	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

7) 大泉町 ①大泉第一配水場 <原水> ※令和5年度配水場化

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	56	0	6	12	240	0	31	11
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	11
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	0.002	0.004	4	0.005	0.005	0.005	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	0.3	0.8	4	1.0	0.3	0.6	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.10	0.11	4	0.15	0.12	0.14	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.06	0.08	4	0.09	0.07	0.08	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.61	0.26	0.42	4	1.62	0.28	1.00	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	18	21	4	23	20	21	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.271	0.204	0.242	4	0.282	0.213	0.250	4
38	塩化物イオン	mg/L	55	24	39	12	39	19	28	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	130	95	114	4	111	90	103	4
40	蒸発残留物	mg/L	316	204	262	4	251	203	224	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	<0.000001	0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	11
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	11
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.2	0.9	1.1	12	1.3	1.0	1.1	11
47	pH値		7.4	7.1	7.3	12	7.4	7.2	7.3	11
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常な18回、硫化水素臭3回、微臭1回			12	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	11
50	色度	度	15.9	4.4	7.0	12	26.7	4.6	16.1	11
51	濁度	度	1.7	0.3	0.9	12	1.8	0.3	0.8	11

7) 大泉町 ①大泉第一配水場(太田渡良瀬浄水場・太田利根浄水場・東部浄水場) <浄水> ※令和5年度配水場化

No.	水質基準項目	単位	令和4年度				令和5年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	11
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	11
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.7	4	0.9	0.5	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.11	0.12	4	0.12	0.11	0.12	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.15	<0.06	0.07	4	0.21	0.06	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.015	0.011	0.012	4	0.015	0.012	0.013	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.005	4	0.007	0.005	0.006	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.004	4	0.005	0.004	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.023	0.025	4	0.030	0.024	0.026	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.009	0.010	4	0.016	0.011	0.013	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.008	0.008	4	0.010	0.008	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.04	0.04	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	18	19	4	21	19	20	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	37	22	29	12	31	24	28	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	102	88	95	4	98	90	94	4
40	蒸発残留物	mg/L	227	192	205	4	206	195	201	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000008	0.000003	0.000005	12	0.000010	0.000002	0.000006	11
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	11
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.8	0.8	12	0.9	0.8	0.9	11
47	pH値		7.5	7.4	7.5	12	7.5	7.3	7.4	11
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	11
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	11
50	色度	度	0.7	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	0.6	11
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	11

7) 大泉町 ①大泉第一配水場(太田渡良瀬浄水場・太田利根浄水場・東部浄水場) <明ヶ島公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.5	0.7	4	0.8	0.5	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.11	0.12	4	0.12	0.11	0.12	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.15	<0.06	0.07	4	0.20	0.06	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.018	0.012	0.015	4	0.014	0.011	0.013	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.004	0.005	4	0.007	0.006	0.006	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.005	0.005	4	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.027	0.030	4	0.031	0.023	0.027	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.009	0.011	4	0.015	0.011	0.013	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	0.009	0.010	4	0.011	0.008	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	0.04	0.04	0.04	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	18	19	4	21	19	20	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	39	23	30	12	32	13	27	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	100	86	95	4	100	89	94	4
40	蒸発残留物	mg/L	216	187	202	4	210	197	202	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000007	0.000005	0.000006	4	0.000009	<0.000001	0.000005	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.8	0.8	12	0.9	0.2	0.8	12
47	pH値		7.6	7.4	7.5	12	7.7	7.4	7.5	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	0.7	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

7) 大泉町 ②大泉第二配水場(東部浄水場) <古海第一公園>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.5	1.3	2.0	4	2.4	1.6	2.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.09	0.10	4	0.12	0.08	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.15	0.09	0.12	4	0.14	0.08	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.019	0.004	0.011	4	0.017	0.004	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.002	0.003	4	0.006	<0.002	0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.003	0.005	4	0.010	0.003	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.034	0.015	0.025	4	0.037	0.015	0.026	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.005	0.008	4	0.019	0.004	0.010	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.006	0.009	4	0.013	0.006	0.010	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	12	14	4	17	12	14	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	38	16	26	12	35	17	25	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82	62	69	4	92	58	72	4
40	蒸発残留物	mg/L	176	135	155	4	192	138	163	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.8	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.7	7.3	7.4	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

8) 邑楽町 ① 邑楽中野配水場(太田渡良瀬浄水場) <秋妻公民館>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	<0.001	0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	0.4	1.1	4	1.7	1.3	1.5	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.05	0.08	4	0.06	0.05	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.014	0.001	0.007	4	0.005	0.002	0.004	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.011	0.002	0.005	4	0.005	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.041	0.006	0.019	4	0.015	0.007	0.012	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	<0.002	0.005	4	0.004	<0.002	0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.014	0.003	0.007	4	0.006	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	31	6	13	4	7	7	7	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	34	6	10	12	8	6	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	46	54	4	56	51	54	4
40	蒸発残留物	mg/L	199	97	125	4	115	108	111	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000001	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.2	0.4	12	0.4	0.2	0.3	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.5	7.4	7.5	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	1.2	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

8) 邑楽町 ②邑楽第三配水場 <原水> ※令和5年度配水場化

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	2	0	0	12	6	0	2	8
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	8
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	0.004	0.004	0.004	3
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.13	0.15	4	0.17	0.15	0.16	3
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.04	0.05	4	0.07	0.05	0.06	3
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	3
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.69	0.60	0.64	4	0.63	0.61	0.62	3
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	<0.01	0.02	3
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	26	17	22	4	27	21	25	3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.256	0.231	0.244	4	0.256	0.236	0.246	3
38	塩化物イオン	mg/L	32	6	14	12	36	15	31	8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	72	78	4	86	75	82	3
40	蒸発残留物	mg/L	224	179	201	4	242	195	222	3
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	3
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.5	1.4	1.5	12	1.4	1.3	1.4	8
47	pH値		7.6	7.4	7.6	12	7.6	7.5	7.5	8
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	硫化水素臭7回、異常なし1回			8
50	色度	度	12.9	10.5	11.7	12	14.2	11.2	12.6	8
51	濁度	度	0.3	0.1	0.2	12	0.4	<0.1	0.2	8

8) 邑楽町 ②邑楽第三配水場(東部浄水場) <浄水> ※令和5年度配水場化

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	3	0	0	12	0	0	0	8
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	8
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	3
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	3
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	3
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	3
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	3
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.17	0.16	0.16	4	0.16	0.14	0.15	3
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	3
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	3
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
21	塩素酸	mg/L	0.21	0.08	0.17	4	0.28	0.12	0.21	3
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	3
23	クロロホルム	mg/L	0.026	0.017	0.022	4	0.018	0.016	0.017	3
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.003	0.006	4	0.009	0.008	0.008	3
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.011	0.001	0.007	4	0.013	0.010	0.012	3
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	3
27	総トリハロメタン	mg/L	0.054	0.028	0.041	4	0.048	0.042	0.045	3
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.014	0.016	4	0.017	0.015	0.016	3
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.017	0.006	0.012	4	0.017	0.014	0.015	3
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	3
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	3
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.09	0.06	0.07	4	0.08	0.07	0.07	3
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	3
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	3
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	32	24	30	4	34	31	33	3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.009	<0.005	<0.005	4	0.006	<0.005	<0.005	3
38	塩化物イオン	mg/L	45	24	36	12	50	45	48	8
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	72	79	4	89	84	87	3
40	蒸発残留物	mg/L	231	198	220	4	244	231	235	3
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	3
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	3
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.2	1.1	1.1	12	1.1	1.0	1.1	8
47	pH値		7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.3	7.4	8
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	8
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	8
50	色度	度	2.0	1.0	1.5	12	1.4	1.0	1.2	8
51	濁度	度	0.3	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	8

8) 邑楽町 ②邑楽第三配水場(東部浄水場) < 轄区画整理事務所 > ※令和5年度配水場化

No.	水質基準項目	単位	令和4年度				令和5年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.4	1.1	1.9	4	2.3	1.5	1.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.10	0.11	4	0.12	0.09	0.11	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.15	0.07	0.11	4	0.16	0.09	0.13	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.015	0.005	0.011	4	0.017	0.003	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.010	0.004	0.007	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.003	0.005	4	0.009	0.004	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.034	0.016	0.024	4	0.035	0.012	0.025	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	0.005	0.009	4	0.018	0.004	0.010	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.006	0.008	4	0.013	0.005	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	14	15	4	19	13	16	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	38	17	27	12	34	19	27	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82	63	70	4	90	58	72	4
40	蒸発残留物	mg/L	184	145	163	4	199	140	171	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.9	0.6	0.8	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.3	7.4	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

9) みどり浄水場 <原水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	490	41	201	12	300	44	148	12
2	大腸菌	MPN/100mL	206	4	73	12	488	3	61	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	0.6	0.8	12	1.0	0.6	0.8	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	12	0.08	<0.05	0.06	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.02	0.04	12	0.06	0.02	0.03	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.33	0.02	0.10	12	0.18	0.03	0.07	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.24	0.03	0.09	12	0.23	0.04	0.08	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	12	0.03	<0.01	0.02	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	3	4	12	5	3	4	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.093	0.008	0.032	12	0.189	0.010	0.040	12
38	塩化物イオン	mg/L	8	2	4	12	5	2	4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	24	38	12	46	29	39	12
40	蒸発残留物	mg/L	94	71	81	4	95	81	86	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.4	0.6	12	0.9	0.5	0.6	12
47	pH値		7.7	7.2	7.5	12	7.6	7.2	7.5	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭8回、異常なし4回			12	藻臭11回、異常なし1回			12
50	色度	度	6.3	1.2	3.3	12	4.8	1.2	2.8	12
51	濁度	度	6.9	0.8	2.5	12	3.2	0.9	1.8	12

9) みどり浄水場 <浄水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.6	0.8	12	1.1	0.6	0.8	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	12	0.08	<0.08	<0.08	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.02	0.04	12	0.05	0.02	0.04	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	0.17	<0.06	0.06	12	0.09	<0.06	<0.06	12
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
23	クロロホルム	mg/L	0.017	0.002	0.009	12	0.016	0.006	0.012	12
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	<0.003	12	0.010	<0.003	0.004	12
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
27	総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.004	0.013	12	0.022	0.010	0.016	12
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	<0.003	0.004	12	0.011	<0.003	0.005	12
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.002	0.003	12	0.006	<0.001	0.004	12
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	12	0.009	<0.008	<0.008	12
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	12	0.04	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.7	4.1	4.9	12	6.0	4.3	5.1	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
38	塩化物イオン	mg/L	9	5	7	12	9	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	28	38	12	43	25	38	12
40	蒸発残留物	mg/L	97	65	82	12	88	69	78	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	<0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.5	12
47	pH値		7.3	7.0	7.2	12	7.4	7.1	7.3	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

10) 東部浄水場 <原水>

No.	水質基準項目	単位	令和4年度				令和5年度				
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数	
1	一般細菌	個/ml	3000	210	827	12	19000	290	3166	12	
2	大腸菌	MPN/100mL	921	10	196	12	>2419.6	21	635	12	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001	12	
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.042	<0.004	0.015	12	0.111	<0.004	0.026	12	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.8	1.4	2.2	12	3.4	1.4	2.2	12	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.06	0.10	12	0.16	0.08	0.11	12	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.03	0.06	12	0.09	0.04	0.06	12	
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12	
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06	12	
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
23	クロロホルム	mg/L	0.004	<0.001	0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
27	総トリハロメタン	mg/L	0.005	<0.001	0.002	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.005	<0.005	<0.005	12	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	0.01	12	0.03	0.02	0.02	12	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.92	0.17	0.32	12	0.48	0.07	0.23	12	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.72	0.15	0.27	12	0.39	0.10	0.22	12	
35	銅及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	0.01	12	0.03	0.02	0.02	12	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	7	14	12	19	9	14	12	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.044	0.017	0.028	12	0.038	0.010	0.025	12	
38	塩化物イオン	mg/L	34	11	23	12	47	13	23	12	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	93	45	72	12	105	52	72	12	
40	蒸発残留物	mg/L	191	162	174	4	204	139	172	4	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4	
42	ジェオスミン	mg/L	0.000004	0.000001	0.000002	12	0.000006	0.000001	0.000003	12	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	12	0.000007	0.000001	0.000003	12	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4	
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.7	<0.3	1.2	12	2.6	1.0	1.4	12	
47	pH値		7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.1	7.4	12	
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—	
49	臭気		藻臭9回、土臭1回、微臭1回、異常なし1回				12	藻臭8回、土臭4回			12
50	色度	度	12.6	4.0	6.2	12	14.7	3.3	6.0	12	
51	濁度	度	19.2	2.8	6.7	12	14.6	1.6	6.6	12	

10) 東部浄水場 <送水>

No.	水質基準項目	単位	令 和 4 年 度				令 和 5 年 度			
			最 高	最 低	平 均	回数	最 高	最 低	平 均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.9	1.3	2.0	12	2.7	1.2	2.1	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.07	0.10	12	0.13	0.06	0.10	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	0.16	<0.06	0.11	12	0.16	0.08	0.12	12
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
23	クロロホルム	mg/L	0.023	0.003	0.008	12	0.018	0.002	0.007	12
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.016	0.002	0.005	12	0.010	0.003	0.005	12
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.001	0.003	12	0.006	0.001	0.003	12
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
27	総トリハロメタン	mg/L	0.033	0.009	0.017	12	0.029	0.007	0.017	12
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.022	0.003	0.007	12	0.016	0.003	0.007	12
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.010	0.003	0.006	12	0.011	0.003	0.006	12
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	12
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	<0.02	12	0.06	<0.02	0.03	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	9	14	12	19	10	15	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
38	塩化物イオン	mg/L	39.7	14.9	25.6	12	40.5	16.6	26.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	99	44	70	12	93	47	73	12
40	蒸発残留物	mg/L	212	111	161	12	219	109	169	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	0.000001	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	0.000002	0.000002	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.1	0.6	0.8	12	1.1	0.6	0.9	12
47	pH値		7.5	7.1	7.3	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	12	異常なし	異常なし	異常なし	12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

11) 水質基準項目(51項目)の解説

生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにしてさらに安全率を加味、また、水道水を使用するにあたり生活上に支障を生じる恐れのあるものについて基準値が設定されています。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下	微生物	水の一般的清浄度を示す指標であり、水道水は塩素消毒で除去されほとんど検出されません。これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。また、消毒が有効に機能しているかの判断基準にもなります。
2	大腸菌	検出されないこと		大腸菌には人等の腸内に生息しているものと土壌起源のものがあるため、大腸菌の存在自体が糞便性汚染を意味するものではありません。水道水は塩素消毒で除去され検出されません。大腸菌を含む水は、糞便性の病原菌に汚染されている疑いがあります。
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	重金属	河川水等に検出されることは稀ですが、鉱山排水や工場排水等から混入することがあります。イタイタイ病の原因物質として知られています。水道水では検出されていません。
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		工場排水、下水等から混入することがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。水道水では、検出されていません。
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		生体微量必須元素で、河川水に微量に含まれます。鉱山排水や工場排水等から混入することがあります。水道水では、検出されていません。
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		鉱山排水や工場排水等の混入によって河川等で検出されることがあります。水道水中には含まれていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		鉱山排水、工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあります。地質等に存在して地下水で検出されることがあります。
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		鉱山排水や工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがありますが、水道水では検出されていません。
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	無機物質	硝酸態窒素より非常に低濃度で存在し、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、工場排水等に由来する有機窒素化合物の分解によって生成されます。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		シアン化物イオンを含んだ工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあり、塩化シアンは塩素消毒の副生成物の一つですが、水道水では検出されていません。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		自然界に広く存在しており、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水に多く含まれています。高濃度に含まれると、幼児において体内で硝酸態窒素が亜硝酸態窒素に還元され、メトヘモグロビン血症を起こすことがあります。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、 0.8mg/L以下	無機物質	自然界に広く分布し、主として地質に由来しますが、工場排水などによることもあります。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。水道水では、微量に検出されることがあります。
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下		自然水中には含まれることは稀でありませんが、工場排水から自然水に混入することがあります。水道水からは、微量に検出されることがあります。
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニング等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		非イオン界面活性剤の製造過程の不純物、溶剤等に使われ、工場排水等から河川水に混入することがあります。水道水からは検出されていません。
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。化学合成原料、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。化学合成原料、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。金属洗浄、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。金属洗浄、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		合成ゴムや合成繊維の原料として使用される有機化学物質で発がん性が認められています。地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	消毒剤として使用している次亜塩素酸ナトリウムの酸化により生成されます。
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
26	臭素酸	0.01mg/L以下		原水に含まれる臭素がオゾン処理で生成されるほか、消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムに不純物として含まれています。
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
29	プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
30	プロモホルム	0.09mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	色	鉱山排水、工場排水等の混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。蛇口からの水道水では、微量に検出されることがあります。
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		地球上に広く多量に存在して、土壤中に金属元素として最も多く含まれます。ただし、自然水中には溶解度が小さいのでその量は少ないです。水道においては、アルミニウム系凝集剤として浄水処理に用いられています。
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		河川水や地下水中に濁度に相応して含まれ、高濃度に含まれると異臭味（カナ気）や、洗濯物等を赤褐色に着色する原因となります。浄水処理でほとんど除去されますが、水道本管や家庭内の配管の老朽化により検出されることがあります。
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下		銅山排水、工場排水、農薬等の混入や給水装置等に使用される銅管、真鍮器具等からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を青色に着色する原因となります。
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	味覚	工場排水や海水または塩素処理等の水処理に由来し、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	色	河川水中には濁度に相応して含まれ、浄水処理でほとんど除去されます。浄水中に高濃度で含まれると、酸化され黒色を呈することがあります。
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	地質、下水、家庭排水、工場排水及びし尿等の混入により検出され、高濃度に含まれると味覚を損ないます。
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎると硬くてしつこい味となり、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味となります。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。
40	蒸発残留物	500mg/L以下		水中に溶解又は浮遊している物質の総量をいい、水の一般的性状を示す水質指標のひとつです。主にミネラルの含有量を示します。蒸発残留物の量が多いと苦味、渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味になります。
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	洗剤の主成分として広く使用されています。生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。
42	ジェオスミン※ ¹	0.00001mg/L以下	臭い	湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する異臭味の原因物質で、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。
43	2-メチルイソボルネオール※ ²	0.00001mg/L以下		湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する異臭味の原因物質で、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	臭い	工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となります。水道水からは検出されていません。
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	味覚	水中の有機物量を、含まれる炭素の量で示すものです。過マンガン酸カリウム消費量と高い相関があります。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
47	p H値	5.8以上8.6以下	基礎的 性状	酸・アルカリの液性を示すもので0から14の数値で表されます。7は中性を表し、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、これより値が小さくなるほど酸性が強くなります。
48	味	異常でないこと		水の味は、地質又は海水、工場排水、化学薬品等の混入及び藻類等生物の繁殖に起因します。
49	臭気	異常でないこと		水の臭気は、化学物質による汚染、藻類の繁殖、下水の混入及び地質等に起因します。水道水は、消毒のための塩素臭がありますが除外されます。
50	色度	5度以下		水についている色の程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ無色な水です。
51	濁度	2度以下		水の濁りの程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ透明な水です。

※1 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール (別名ジェオスミン)

※2 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名2-メチルイソボルネオール)

7. その他の資料


(1) 1)	水道災害相互応援協定等一覧	-----	148
2)	両毛地域災害用水道接続管位置図	-----	149
3)	群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図	-----	150
(2)	群馬東部水道企業団給水区域図	-----	151
(3)	応急給水等設備の設置箇所及び設置数	-----	152

7. その他の資料

(1) 1) 水道災害相互応援協定等一覧

協定名称	協定先	締結年月日
日本水道協会群馬県支部災害相互応援要綱	日本水道協会群馬県支部	平成28年 4月 1日
群馬県水道災害相互応援協定書	群馬県、県内水道事業者	平成28年 4月 1日
両毛地域水道事業管理者協議会水道災害相互応援に関する協定書	桐生市、足利市、佐野市	平成28年 4月 1日
災害時における水道施設の応急復旧の協力に関する協定書	太田市管工事協同組合 他7組合	平成28年12月21日
全国水道企業団協議会関東地区協議会災害時相互応援に関する協定	湖北水道企業団 他18会員	平成29年 7月 1日
水道事業体間の相互連絡管に関する協定書	加須市	令和 2年 2月28日
緊急時連絡管による相互応援送配水に関する協定	群馬県企業局	令和 2年 3月31日
上水道相互連絡管による相互応援配水に関する協定	伊勢崎市	令和 3年 4月 1日
災害時における資機材に関する協定書	株式会社レンタルのニッケン 太田営業所	令和 3年 6月16日


2) 両毛地域災害用水道接続管位置図

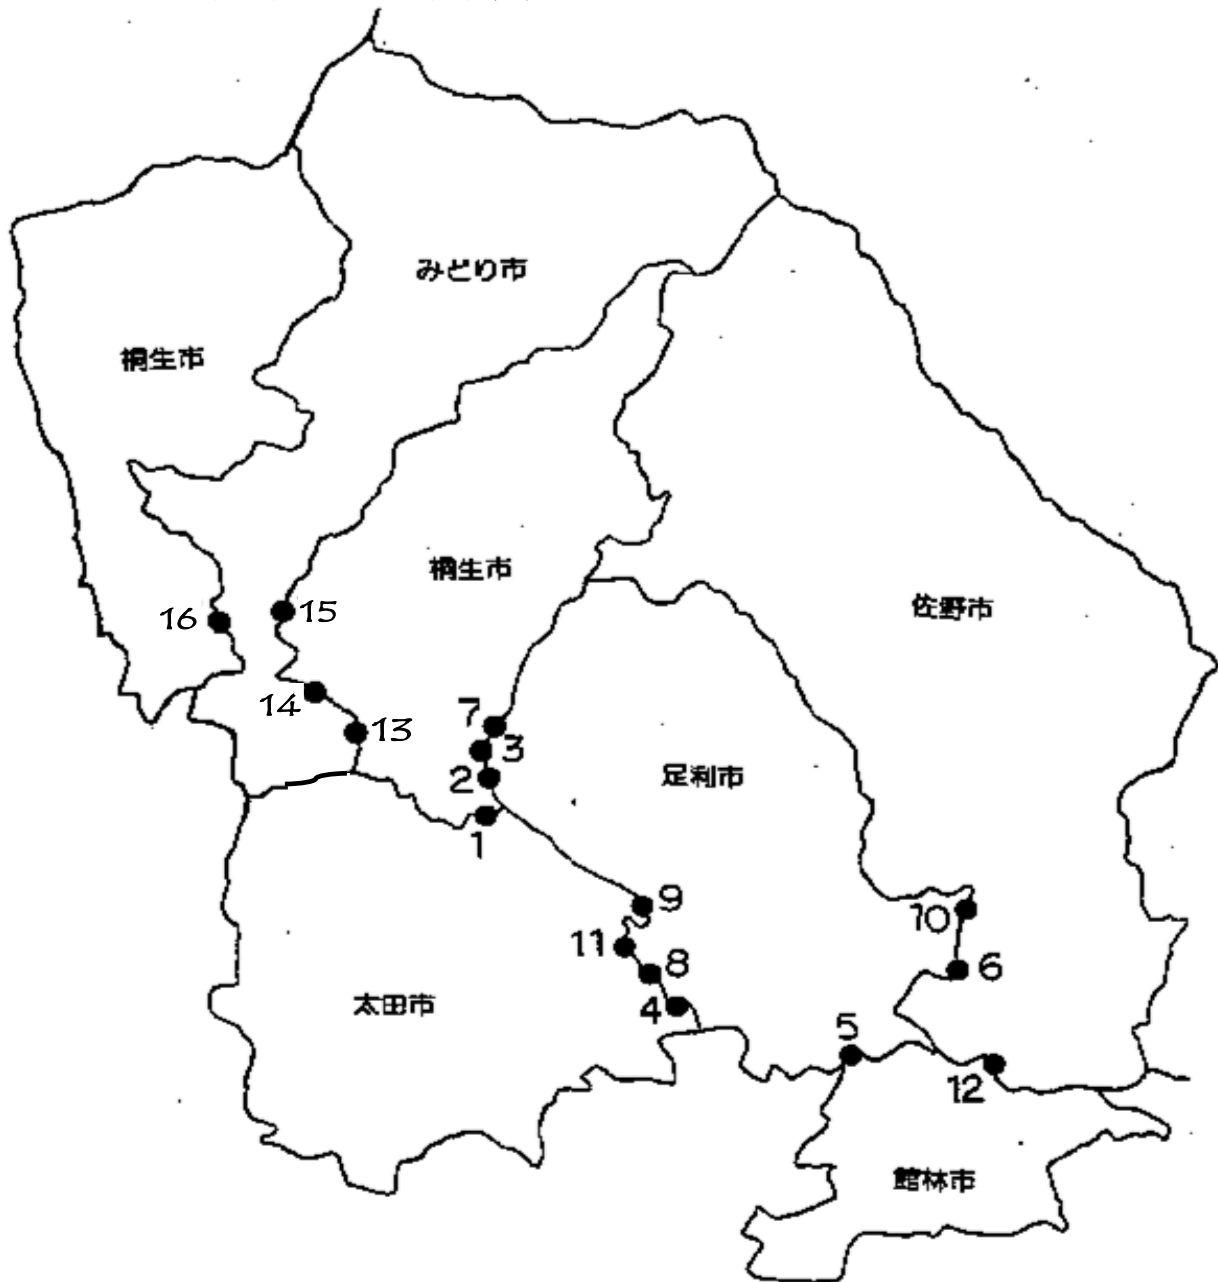


1	桐生市広沢町～ 太田市吉沢町	9	太田市市場町 ～足利市中川町
2	桐生市境野町～足利市小俣町〈境橋〉	10	佐野市並木町～足利市稲岡町〈稲岡橋〉
3	桐生市境野町 ～足利市小俣町（白髭）	11	足利市南大町～ 太田市植木野町
4	太田市沖之郷町 ～足利市藤本町	12	佐野市下羽田町～ 館林市下早川田町 (小羽田橋)
5	足利市高松町～ 館林市日向町 (足森橋)	13	桐生市広沢町～ みどり市笠懸町阿左美
6	足利市寺岡町～佐野市免鳥町	14	桐生市相生町～ みどり市笠懸町阿左美
7	桐生市菱町～足利市小俣町（入小屋）	15	桐生市川内町～ みどり市大間々町高津戸
8	太田市矢場町 ～足利市里矢場町	16	桐生市新里町新川～ みどり市大間々町桐原

※太字は企業団管内の接続

3) 群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図

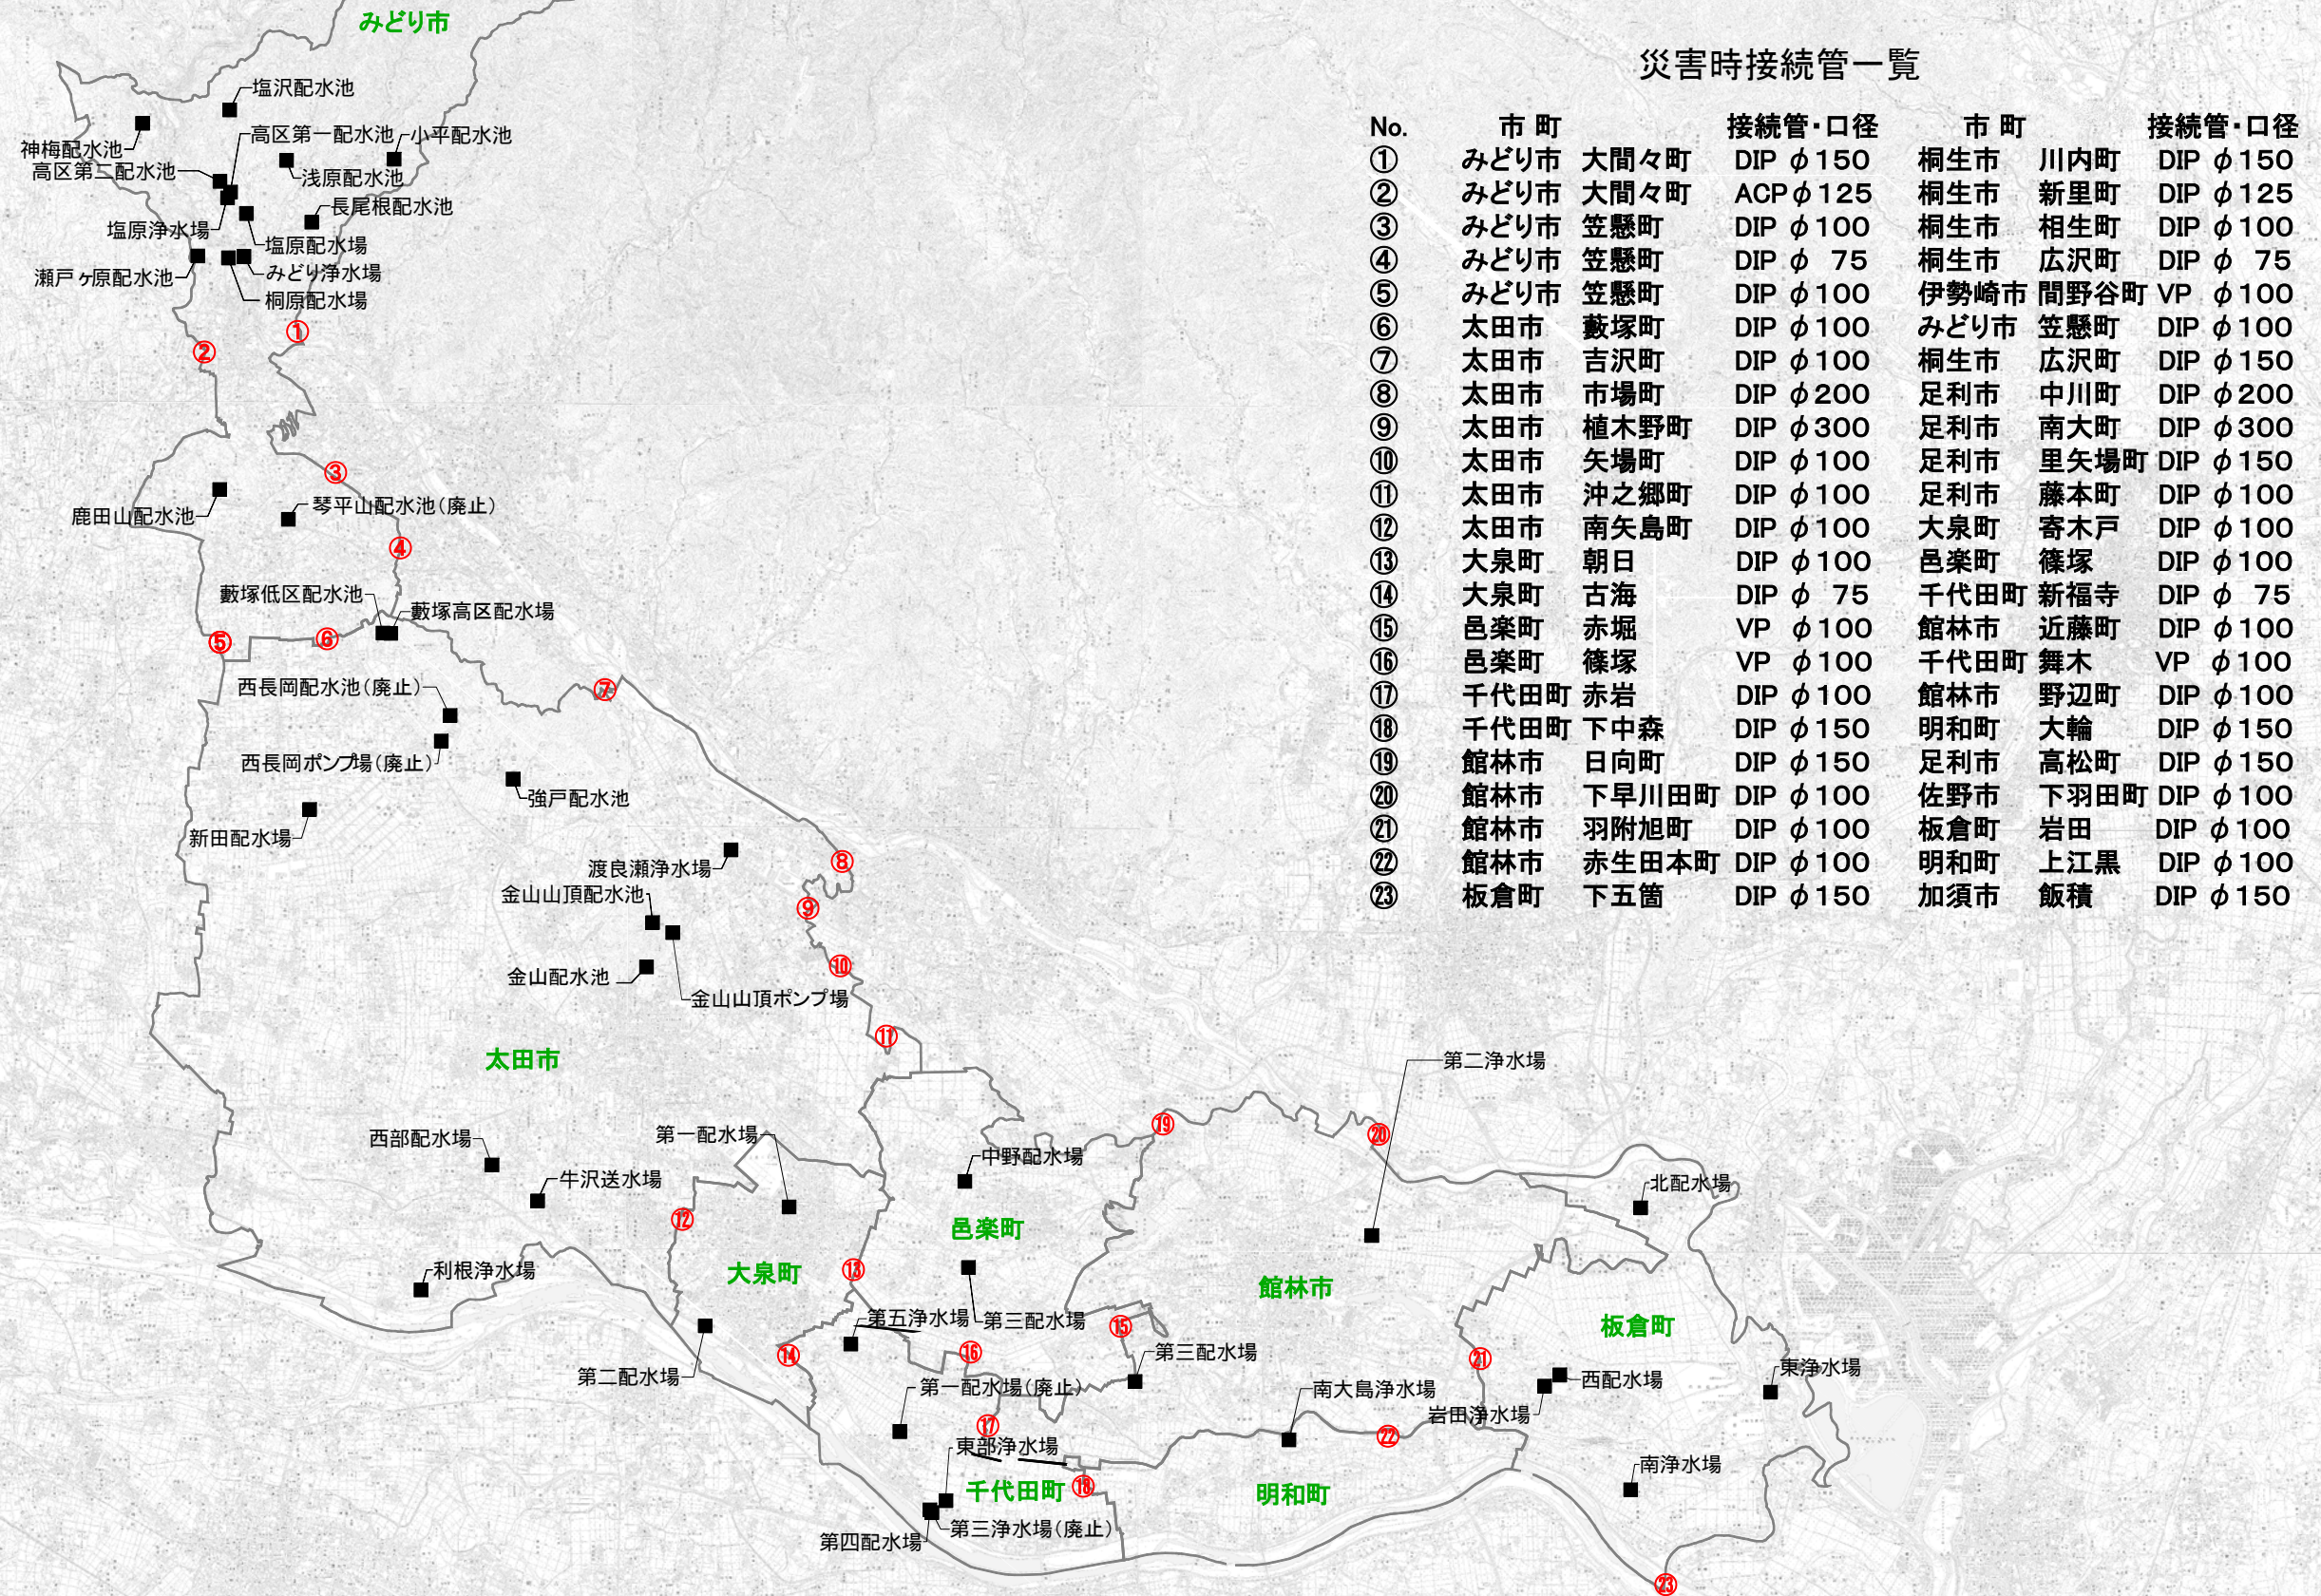

(2) 群馬東部水道企業団給水区域図

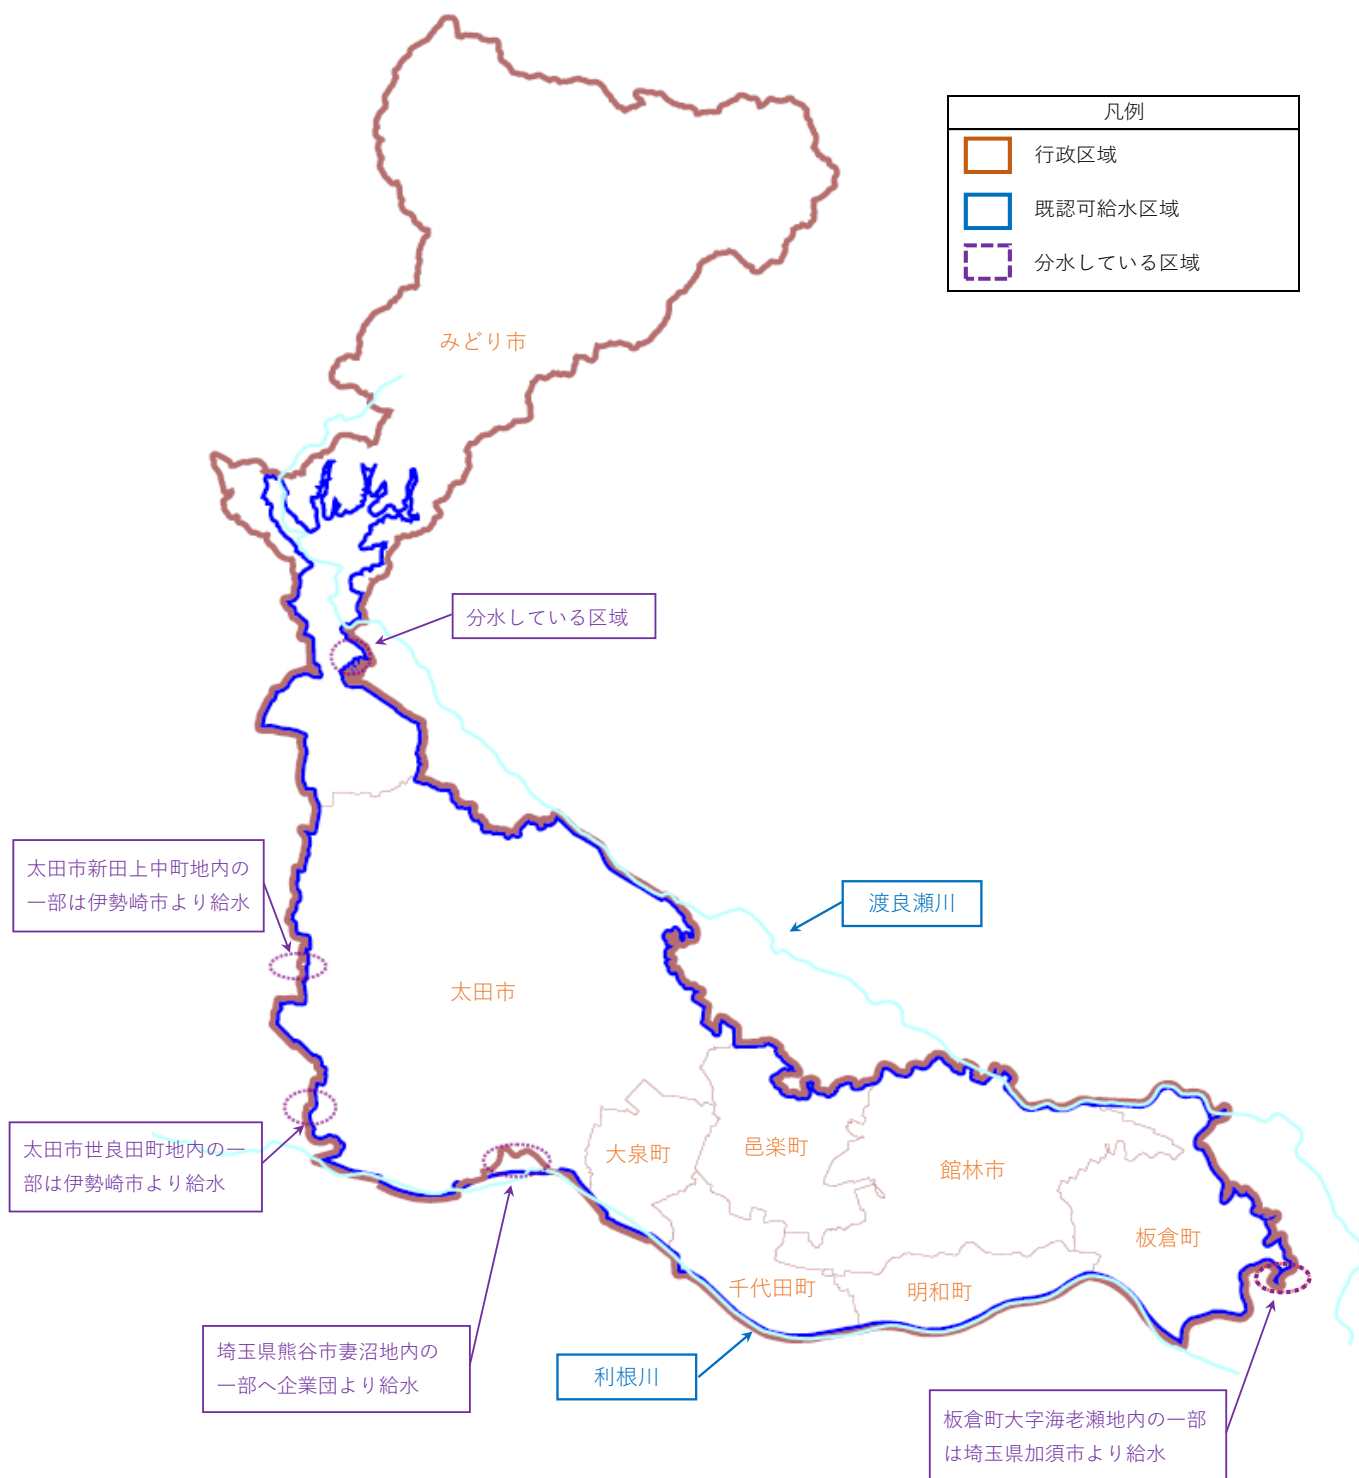

(3) 応急給水等設備の設置箇所及び設置数

令和 6 年 3 月 3 1 日現在

応急給水等設備	数量	設置箇所
給水車 1. 6 トン 2. 0 トン 4. 0 トン	1 台 2 台 2 台	太田本所、館林支所、みどり支所、館林第二浄水場
給水タンク 0. 5 トン 1. 0 トン 1. 5 トン 2. 0 トン	1 7 台 4 台 3 台 3 台	太田本所浜町倉庫、館林第二浄水場、板倉東浄水場、明和南大島浄水場、大泉第二配水場、邑楽第三配水場、みどり塩原浄水場
浄水装置 2, 0 0 0 L/h	1 1 台	みどり支所、渡良瀬浄水場、館林第二浄水場、明和南大島浄水場、邑楽中野配水場
非常用保存飲料水 (ペットボトル)	1 1, 1 6 0 本	太田本所、館林第二浄水場、みどり支所、みどり塩原浄水場
給水袋 6 リットル	1 0, 4 3 0 枚	太田本所、館林第二浄水場、みどり支所

令和5年度 水道事業年報

令和6年10月発行

発行・編集 群馬東部水道企業団企画課
〒373-0853 太田市浜町1-1番28号
電話 0276(49)5355 FAX 0276(48)1577
