

令和6年度

# 水道事業年報



群馬東部水道企業団



# 目 次

|     |                |    |
|-----|----------------|----|
| 1.  | 水道事業の経緯        |    |
| (1) | 沿 革            | 1  |
| (2) | 年 表            | 6  |
| (3) | 四万川ダムについて      | 8  |
| (4) | 奈良俣ダムについて      | 11 |
| (5) | ハッ場ダムについて      | 14 |
| 2.  | 組 織            |    |
| (1) | 特別職の構成         | 17 |
| (2) | 組織図            | 18 |
| (3) | 事務分掌           | 19 |
| (4) | 庁舎概要           | 21 |
| 3.  | 施 設            |    |
| (1) | 現有施設概要         |    |
| 1)  | 取水施設           | 23 |
| 2)  | 導水施設           | 30 |
| 3)  | 浄水施設           | 31 |
| 4)  | 送水施設           | 38 |
| 5)  | 配水施設           | 40 |
| 6)  | 非常用設備          | 46 |
| 7)  | 発電設備           | 48 |
| (2) | 導・送・配水管延長（口径別） | 50 |
| (3) | 取水量・配水量        |    |
| 1)  | 取水量の推移         | 51 |
| 2)  | 配水量の推移         | 52 |
| 3)  | 月別配水量・送水量      | 53 |
| (4) | 送配水フロー図        | 66 |
| (5) | 電力量及び電気使用料金    |    |
| 1)  | 太田市            | 67 |
| 2)  | 館林市            | 68 |
| 3)  | みどり市           | 68 |
| 4)  | 板倉町            | 70 |
| 5)  | 明和町            | 70 |
| 6)  | 千代田町           | 71 |
| 7)  | 大泉町            | 71 |
| 8)  | 邑楽町            | 72 |
| 9)  | みどり浄水場         | 72 |
| 10) | 東部浄水場          | 72 |
| 11) | 企業団            | 72 |
| (6) | 発電量及び売電料金      |    |
| 1)  | 毛里田太陽光発電所      | 73 |
| 2)  | 新田太陽光発電所       | 73 |
| 3)  | みどり支所太陽光発電所    | 74 |
| 4)  | 新田水道発電所(小水力発電) | 74 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| (7) 管路整備状況            |     |
| 1) 本管布設状況             | 75  |
| 2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率 | 75  |
| 3) 新設管整備状況            | 76  |
| 4) 老朽管更新状況            | 76  |
| 5) 漏水修繕実績             | 77  |
| 4. 業 務                |     |
| (1) 業務概要              | 78  |
| (2) 給水人口及び給水世帯調書      | 79  |
| (3) 各構成団体配水量分析表       | 80  |
| (4) 口径別使用水量           | 81  |
| (5) 水道料金取り扱い状況        | 81  |
| (6) 量水器設置状況（新設）       | 82  |
| (7) 量水器取替状況           | 82  |
| (8) 給水装置工事概要          | 82  |
| (9) 加入金の推移            | 82  |
| (10) 水道料金体系           | 83  |
| 5. 財 務                |     |
| (1) 比較貸借対照表           | 84  |
| (2) 比較損益計算書           | 86  |
| (3) 企業債明細書            | 87  |
| (4) 経営分析              |     |
| 1) 損益に関する比率           | 87  |
| 2) 構成比率               | 87  |
| 3) 財務比率               | 87  |
| 4) 回転率                | 88  |
| 5) 供給単価及び給水原価         | 88  |
| 6. 水 質 試 験 結 果        |     |
| (1) 原水・浄水の水質試験結果      |     |
| 1) 太田市                |     |
| ①太田渡良瀬浄水場             | 89  |
| ②太田利根浄水場              | 97  |
| ③太田藪塚高区配水場            | 101 |
| ④太田新田配水場              | 102 |
| 2) 館林市                |     |
| ①館林第二浄水場              | 103 |
| ②館林第三配水場              | 108 |
| 3) みどり市               |     |
| ①みどり塩原浄水場             | 109 |
| 4) 板倉町                |     |
| ①板倉岩田浄水場              | 114 |
| ②板倉東浄水場               | 117 |
| ③板倉南浄水場               | 120 |
| 5) 明和町                |     |
| ①明和大輪配水区域             | 122 |
| ②明和南大島配水場             | 123 |
| 6) 千代田町               |     |
| ①千代田第四配水場             | 125 |
| ②千代田第五浄水場             | 126 |

|        |                        |     |
|--------|------------------------|-----|
| 7)     | 大泉町                    |     |
| ①      | 大泉第一配水場                | 128 |
| ②      | 大泉第二配水場                | 129 |
| 8)     | 邑楽町                    |     |
| ①      | 邑楽中野配水場                | 130 |
| ②      | 邑楽第三配水場                | 131 |
| 9)     | みどり浄水場                 | 132 |
| 10)    | 東部浄水場                  | 134 |
| 11)    | 水質基準項目(51項目)の解説        | 136 |
| 7.     | その他の資料                 |     |
| (1) 1) | 水道災害相互応援協定等一覧          | 140 |
| 2)     | 両毛地域災害用水道接続管位置図        | 141 |
| 3)     | 群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図 | 142 |
| (2)    | 群馬東部水道企業団給水区域図         | 143 |
| (3)    | 応急給水等設備の設置箇所及び設置数      | 144 |



## 1. 水道事業の経緯

|               |       |    |
|---------------|-------|----|
| (1) 沿革        | ----- | 1  |
| (2) 年表        | ----- | 6  |
| (3) 四万川ダムについて | ----- | 8  |
| (4) 奈良俣ダムについて | ----- | 11 |
| (5) ハッ場ダムについて | ----- | 14 |



## 1. 水道事業の経緯

### (1) 沿革

群馬東部水道企業団は、群馬県の東部に位置する太田市、館林市及びみどり市の3市と、邑楽郡の板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の5町の水道事業を水平統合し、2016年（平成28年）4月1日から事業運営を開始しました。

### ○事業統合前の3市5町の水道事業

この地域は群馬県の東部に位置し、渡良瀬川と利根川に挟まれ、両河川の豊富な水資源に恵まれており、地形的、歴史的、経済的に結びつきの強い地域として発展してきました。

昭和40年代以降の産業の発展に伴う地下水の採取が原因と思われる地盤沈下問題を背景に、1978年（昭和53年）3月に群馬県が策定した「群馬県水道整備基本構想」において、河川の表流水を利用した広域的な水道として、水道用水供給事業の計画が示されました。その後、1985年（昭和60年）に群馬県が策定した「東部地域広域的水道整備計画」に基づき、太田市及びみどり市を供給区域とし、渡良瀬川を水源とする新田山田水道と、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町を供給区域とし、利根川を水源とする東部地域水道の建設が始まりました。

1991年（平成3年）11月に国が策定した「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」で、東毛地区が地下水の保全区域に指定されたことにより、水源を地下水から一部表流水への転換を進めることが求められ、3市5町は群馬県水道用水供給事業の受水団体となりました。

このように、表流水、地下水及び県水道用水供給事業からの受水を水源とし、3市5町がそれぞれ水道事業を経営してきました。

### ○群馬東部水道企業団の設立

2008年（平成20年）以降、人口が減少傾向になり、これからの水道事業は、節水意識の高まりなどによる水道料金収入の減少、老朽化した施設や管路の更新に係る費用の増大など、水道事業を取り巻く環境は困難さを増し、市町村単独の水道事業体で対応していくことは、困難な見通しとなりました。

その解決策として、「広域化」、「事業統合」を実現することで、施設の統廃合による効率的な給配水や維持管理の実現に加え、国からの交付金を受けて更新事業の推進を図ることが可能となります。そこで、市町村単独で運営した場合と事業統合した場合

の将来的な財政シミュレーションを行い、単独で水道事業を運営した場合と比べて、経費を抑制することができ、統合後の当面の間、黒字を確保しながら事業運営していける想定ができたことで、広域化への準備を進めていきました。

広域化を進めた背景には、「両毛地域水道事業管理者協議会」の存在があり、その協議会での議論がきっかけになっています。

この協議会は、群馬県東部と栃木県西部の両毛地域である太田市、桐生市、館林市、みどり市、足利市、佐野市の合計6市で構成され、1981年（昭和56年）から活動しており、災害応援協定の締結や、災害用水道管の接続、定期的な会議を開催し、その時々課題や問題点を話し合ってきました。2009年（平成21年）から事務レベルでの研究会において、行き詰まる水道事業への対処を共に考えていくなかで、広域化を進めていく方向性を確立しました。

2010年（平成22年）には、群馬県や群馬大学と連携して、水道事業の広域化に関する研究を行い、2011年（平成23年）には、経済産業省の「地域経済活性化のための公営水道事業における官民連携の推進支援」のモデル地域となり、広域化の具体的パターンの検討を行いました。これらの結果、水道事業を統合し、事業基盤の強化と、施設の効率化を図ることが必要であるとし、現在の3市5町を枠組みとする水道事業の再構築を確認しました。

これらの広域化の研究内容について、2012年（平成24年）5月31日の構成団体首長会議で説明し、広域化推進の合意を得たことで、広域化が「ボトムアップ」から「トップダウン」になりました。同年7月に広域研究会を設立、2013年（平成25年）7月に、広域化を推進するための基本方針として「広域化基本構想」を策定、同年9月に10年間の具体的な施設整備計画と財政計画を定めた「広域化基本計画」を策定しました。同年10月には8団体の首長による「水道事業統合基本協定調印式」を行い、群馬東部水道事業の統合に関する基本協定を締結し、翌月には、構成市町が協議し合意形成を図るための「群馬東部広域水道事業統合協議会」を設立しました。

2014年（平成26年）4月に「水道統合準備室」を太田市上下水道局内に設置し、2015年（平成27年）10月1日に群馬県知事より一部事務組合の設立許可、2016年（平成28年）3月29日に厚生労働省より創設事業認可を受け、4月1日から企業団による水道事業運営が開始されました。

2016年（平成28年）11月、公益社団法人日本水道協会主催の全国会議において、群馬東部の広域化の取組みが高く評価され「水道イノベーション賞特別賞」を受賞し、また、広域化の先進的事例として、厚生労働省や総務省から紹介されています。

## ○官民連携事業の開始

広域化基本計画の管理体制の方針として、少ない職員数で効率的な業務を実施するために包括業務委託を導入することとし、また、国からの交付金を受けて一時的に増加する広域化に伴う更新事業では、設計・施工一括発注のDB（デザインビルド）方式や設計・発注支援・施工監理を一括で実施するCM（コンストラクション・マネジメント）方式などの官民連携手法を採用することにしました。スキームとしては、第三者委託＋包括委託＋DB方式＋CM方式となります。

そして、官民連携事業の実施にあたり、2016年（平成28年）12月21日に官民出資会社「㈱群馬東部水道サービス」を設立しました。設立の目的は、技術継承、公益性の確保及び事業の継続性です。

2017年（平成29年）4月1日から㈱群馬東部水道サービスと「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業」を開始しました。この事業の内容は、水道事務管理業務、水道料金徴収業務、浄水場及び関連施設管理業務、管路施設管理業務、給水装置関連業務、既存施設・設備の老朽化に伴う更新事業、広域化に伴う再構築に係る施設整備事業、広域化に伴う再構築に係る管路整備事業、既設管路の老朽化に伴う更新事業及び他事業関連事業となります。

## ○群馬県企業局との垂直統合

広域化基本構想で掲げた長期的な将来像である「持続可能な水道による安定した水の供給」をより確固たるものにするため、2016年（平成28年）5月から群馬県企業局との間において県2用水供給事業（新田山田水道、東部地域水道）との統合について検討を始め、2018年（平成30年）12月に垂直統合するための基本方針として「垂直統合基本構想」を策定、2019年（平成31年）3月に具体的な水運用計画・施設整備計画・財政計画を定めた「垂直統合基本計画」を策定しました。2018年（平成30年）12月28日に群馬県企業局と統合に向けた「覚書」を締結し、2019年（令和元年）7月11日に「事業統合に係る基本協定」を締結しました。その後、2020年（令和2年）3月19日に厚生労働省より事業変更認可を受け、同月25日に「新田山田及び東部地域水道用水供給事業に係る資産の譲渡契約」を締結し、同年4月1日からみどり浄水場（旧新田山田水道浄水場）及び東部浄水場（旧東部地域水道浄水場）の運営を開始しました。

## ○水道料金統一に向けて

広域化後の課題であった水道料金の統一を実施するため、3市5町から選出された

12名の委員で構成される水道料金審議会を設置し、2020年（令和2年）8月から7回にわたり審議会を開催しました。

答申内容については、料金統一、料金算定方法と料金算定期間、料金の改定率、料金の改定時期、料金体系、激変緩和措置の適用について取りまとめられ、料金統一に関する住民等への周知と料金の定期的な見直しについて、意見が付されました。料金改定時期は2022年（令和4年）4月1日としましたが、後日の3市5町の首長で構成する理事者会議で新型コロナウイルス感染症による住民生活への影響や大規模災害の発生状況等を考慮して、1年先送りとなり、2023年（令和5年）6月検針分から料金統一と平均15%の料金改定を行うことになりました。

また、検針時に料金改定のチラシの配布や水道広報誌と併せて住民等へ料金改定の周知を1年かけて行いました。

## ○中間評価の実施

企業団が実施している包括事業委託の期間は8年間と長く、水道事業を最適に運営するためには、包括事業委託の実施状況について定期的にモニタリングを行い、評価、改善していく必要があります。2020年（令和2年）3月末で包括事業委託実施から4年が経過し、事業実施期間の折り返しを迎えたことから、前期4年間における企業団水道事業への影響を診断し、後期事業での改善に繋げるための中間評価を実施しました。

なお、評価は「事業診断」と「経営改善診断」の2つに分けて実施しました。

「事業診断」では、包括事業委託の導入によって期待される取り組みとその効果についての評価を実施した結果、多くの評価指標について、効果が認められました。

「経営改善診断」では、「事業診断」の結果を受け、包括事業委託後期4年間における課題解決への過程を明確にするため、各課題に対する方針や目標を達成するための進捗管理手法を設定しました。また、この結果については「群馬東部水道企業団水道ビジョン」に反映させることとしました。

## ○水道ビジョンの策定

広域化後の課題であった群馬県企業局との垂直統合と料金統一が解決されたことや、近年、頻発化・激甚化する自然災害への対策が必要になる等、企業団を取り巻く環境が大きく変化していることから、変化し続ける課題を解決していくため、新たに水道ビジョンを策定しました。

水道ビジョンでは、中長期的な視点で2022年度（令和4年度）から2033年

度（令和１５年度）までの１２年間の企業団水道事業の方向性を示しており、基本理念として「信頼を未来につないでいこう 群馬東部の水道」を設定しました。また、この基本理念に加え、厚生労働省の「新水道ビジョン」における「安全・強靱・持続」の考えを参考に「三つの理想像」を設定し、理想像実現に向けた大きな枠組みとして「八つの基本方策」を、より小さな枠組みとして基本方策に紐づく「１６の個別方策」を設定しました。

今後、水道ビジョンで設定した理想像である「安全」で「強靱」な「持続」する水道を実現していきます。

## (2) 年 表

| 年 号   | 西 暦  | 月 日    | 記 事                                                     |
|-------|------|--------|---------------------------------------------------------|
| 平成21年 | 2009 | 10月    | 両毛地域水道事業者会議において広域化の議論開始                                 |
| 平成24年 | 2012 | 5月31日  | 3市5町の首長会議を開催し、水道事業統合に向けての合意を得る                          |
| 平成25年 | 2013 | 7月 2日  | 3市5町による群馬東部水道広域研究会を設立                                   |
|       |      | 7月     | 群馬東部水道広域化基本構想を策定                                        |
|       |      | 9月     | 群馬東部水道広域化基本計画を策定                                        |
|       |      | 10月21日 | 水道事業統合に関する基本協定調印式が行われる                                  |
| 平成26年 | 2014 | 11月26日 | 群馬東部広域水道事業統合協議会を設立                                      |
|       |      | 4月 1日  | 太田市上下水道局内に水道統合準備室を設置                                    |
| 平成27年 | 2015 | 6月     | 各構成団体の議会において企業団規約が承認される                                 |
| 平成28年 | 2016 | 10月 1日 | 群馬県知事より企業団設立許可を受ける                                      |
|       |      | 10月 1日 | 群馬東部水道企業団が発足する                                          |
|       |      | 11月25日 | 清水聖義太田市長が企業長、安楽岡一雄館林市長、石原条みどり市長及び金子正一邑楽町長が副企業長となる       |
|       |      | 2月 8日  | 初の企業団議会を招集                                              |
|       |      | 3月29日  | 厚生労働省より創設事業認可を受ける                                       |
|       |      | 3月31日  | 各構成団体の水道事業が廃止される                                        |
|       |      | 4月 1日  | 群馬東部水道企業団の事業運営を開始                                       |
|       |      | 4月 1日  | 日本水道協会群馬県支部と「日本水道協会群馬県支部災害相互応援要綱」の締結                    |
|       |      | 4月 1日  | 群馬県及び県内水道事業者と「群馬県水道災害相互応援協定書」の締結                        |
|       |      | 4月 1日  | 桐生市、足利市及び佐野市と「両毛地域水道事業管理者協議会水道災害相互応援に関する協定書」の締結         |
|       |      | 4月 1日  | 水道料金のクレジットカードによる納付を開始                                   |
|       |      | 4月28日  | 創立記念式典開催                                                |
|       |      | 11月 9日 | 広域化の取組みに対し、日本水道協会主催「水道イノベーション賞特別賞」を受賞                   |
|       |      | 12月 2日 | 群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業基本協定及び官民出資会社に係る合意書の締結           |
|       |      | 12月21日 | 官民出資会社（（株）群馬東部水道サービス）の設立                                |
|       |      |        | 群馬東部水道企業団管内（3市5町）の管工事組合と「災害時における水道施設の応急復旧の協力に関する協定書」の締結 |
| 平成29年 | 2017 | 2月12日  | 安楽岡一雄副企業長（館林市長）が逝去                                      |
|       |      | 4月 1日  | （株）群馬東部水道サービス事業開始                                       |
|       |      | 5月29日  | 須藤和臣館林市長が副企業長となる                                        |
|       |      | 7月 1日  | 湖北水道企業団他18会員と「全国水道企業団協議会関東地区協議会災害時相互応援に関する協定」の締結        |
| 平成30年 | 2018 | 2月20日  | 群馬東部水道企業団管内の4警察署と「群馬東部水道企業団の事務事業からの暴力団排除に関する協定書」の締結     |
|       |      | 4月22日  | 石原条副企業長（みどり市長）任期満了                                      |
|       |      | 7月 5日  | 須藤昭男みどり市長が副企業長となる                                       |
|       |      | 12月    | 水道事業垂直統合基本構想を策定                                         |

| 年 号   | 西 暦  | 月 日    | 記 事                                                    |
|-------|------|--------|--------------------------------------------------------|
| 平成31年 | 2019 | 12月28日 | 群馬県企業局と事業統合に関する覚書を締結                                   |
| 令和元年  | 2019 | 3月     | 水道事業垂直統合基本計画を策定                                        |
|       |      | 7月11日  | 事業統合に係る基本協定を締結                                         |
| 令和2年  | 2020 | 12月18日 | 金子正一副企業長（邑楽町長）任期満了                                     |
|       |      | 1月28日  | 金子正一邑楽町長が副企業長となる                                       |
|       |      | 2月28日  | 加須市と「水道事業体間の相互連絡管に関する協定書」の締結                           |
|       |      | 3月19日  | 厚生労働省より事業変更認可を受ける                                      |
|       |      | 3月25日  | 新田山田（現：みどり浄水場）及び東部地域（現：東部浄水場）<br>水道用水供給事業に係る資産の譲渡契約を締結 |
|       |      | 3月31日  | 群馬県企業局と「緊急時連絡管による相互応援送配水に関する<br>協定」の締結                 |
|       |      | 4月 1日  | みどり浄水場、東部浄水場の運営を開始                                     |
|       |      | 8月 5日  | 水道料金審議会を設置                                             |
| 令和3年  | 2021 | 4月 1日  | 伊勢崎市と「上水道相互連絡管による相互応援配水に関する協<br>定」の締結                  |
|       |      |        | 須藤和臣副企業長（館林市長）任期満了                                     |
|       |      | 4月16日  | 清水聖義企業長（太田市長）任期満了                                      |
|       |      | 4月17日  | 清水聖義太田市長が企業長、多田善洋館林市長が副企業長とな<br>る                      |
|       |      | 6月 8日  | 水道料金審議会会長から企業長へ答申書を提出                                  |
|       |      | 6月16日  | 株式会社レンタルのニッケン太田営業所と「災害時における資<br>機材に関する協定書」の締結          |
|       |      | 10月    | 水道料金のスマートフォン決済を開始                                      |
|       |      | 12月 9日 | 群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業委託中間<br>評価の実施                  |
| 令和4年  | 2022 | 2月10日  | 3市5町水道料金統一のための給水条例の一部改正について議<br>会で議決                   |
|       |      | 3月17日  | 群馬東部水道企業団水道ビジョンを策定                                     |
|       |      | 4月22日  | 須藤昭男副企業長（みどり市長）任期満了                                    |
|       |      | 4月26日  | 須藤昭男みどり市長が副企業長となる                                      |
| 令和5年  | 2023 | 4月 1日  | 3市5町の水道料金を統一                                           |
|       |      | 12月18日 | 金子正一副企業長（邑楽町長）任期満了                                     |
| 令和6年  | 2024 | 1月15日  | 栗原実板倉町長が副企業長となる                                        |
|       |      | 11月14日 | 群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第2期）<br>基本協定及び官民出資会社に係る合意書の締結 |
|       |      | 11月16日 | 栗原実副企業長（板倉町長）任期満了                                      |
|       |      | 11月29日 | 村山俊明大泉町長が副企業長となる                                       |

### (3) 四万川ダムについて

#### 1) 参画の背景

群馬東部水道企業団の構成団体である太田市の水道は、昭和40～50年代にかけて、給水人口の上昇及び工業都市としての使用水量の増加に対し、計画的に施設の整備を進めてきました。

同市は大間々扇状地に位置し、豊かな地下水に恵まれ、水源は全て井戸水に依存してきましたが、昭和53年に地盤沈下が懸念される地域として、群馬県による一級水準測量が開始されました。また、平成3年には国土交通省の「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」により、「保全地域」の指定となりました。

同市水道事業は、地盤沈下をはじめ、水質の悪化、水脈の枯渇等、地下水を取り巻く自然環境への負荷を軽減するため、新たな安定した水源の確保を目指し、昭和58年に表流水（河川水）利用の権利を取得するため、「四万川総合開発事業」への参加を決定しました。

令和2年4月1日、企業団は渡良瀬川の表流水を水源としている群馬県企業局の新田山田水道（現：みどり浄水場）を統合し、四万川ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

#### 2) 四万川総合開発事業

##### ①事業主体 群馬県

##### ②共同事業者

| 事業者       | 用 途                                         | 負担配分    |
|-----------|---------------------------------------------|---------|
| 群 馬 県     | 治水                                          | 80.60 % |
| 群馬東部水道企業団 | 渡良瀬浄水場<br>利水（上水道用水） 0.330 m <sup>3</sup> /s | 11.72 % |
|           | みどり浄水場<br>利水（上水道用水） 0.165 m <sup>3</sup> /s | 5.92 %  |
| 中之条町      | 利水（上水道用水） 0.035 m <sup>3</sup> /s           | 1.26 %  |
| 群馬県企業局    | 発電 最大出力 1,000 kW                            | 0.50 %  |

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第2条「分離費用身替り妥当支出法」

##### ③事業年表

|       |     |                     |
|-------|-----|---------------------|
| 昭和53年 | 4月  | 予備調査開始              |
| 昭和55年 | 4月  | 実施計画調査開始（ダム事業として採択） |
| 昭和58年 | 4月  | 建設事業に着手             |
| 昭和58年 | 12月 | 利水者との基本協定締結         |
| 昭和60年 | 1月  | 営林局との基本協定締結         |
| 平成3年  | 3月  | ダム本体工事着手            |

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 平成 5 年 9 月     | 堤体コンクリート打設開始       |
| 平成 6 年 4 月     | 「地域に開かれたダム」の指定     |
| 平成 6 年 5 月     | 定礎式                |
| 平成 7 年 2 月     | 「地域に開かれたダム」整備計画の認定 |
| 平成 8 年 1 2 月   | 堤体コンクリート打設完了       |
| 平成 1 0 年 1 0 月 | 試験湛水開始             |
| 平成 1 1 年 6 月   | 試験湛水終了、ダム本体工事完成    |
| 平成 1 1 年 1 1 月 | 竣工式                |

### 3) ダム概要

#### ① ダム諸元表

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| 位 置       | 吾妻郡中之条町大字四万                                              |
| 型 式       | 重力式コンクリートダム                                              |
| 堤 高       | 89.5 m                                                   |
| 堤 頂 長     | 330.0 m                                                  |
| 堤 体 積     | 516,000 m <sup>3</sup>                                   |
| 集 水 面 積   | 28.4 k m <sup>2</sup>                                    |
| 総 貯 水 容 量 | 9,200,000 m <sup>3</sup>                                 |
| 有効貯水容量    | 8,600,000 m <sup>3</sup>                                 |
| 利 水 容 量   | 5,200,000 m <sup>3</sup> (洪水期 1,200,000 m <sup>3</sup> ) |

#### ② ダムの目的

- 洪水調節～100年に一度起こり得る規模の洪水を想定  
計画高水流量 350 m<sup>3</sup>/s のうち、290 m<sup>3</sup>/s の洪水調節  
洪水調節ゲートをもたない自然調節方式
- 水道用水供給～中之条町 (3,000 m<sup>3</sup>/日)、企業団渡良瀬浄水場 (28,500 m<sup>3</sup>/日)、企業団みどり浄水場 (14,200 m<sup>3</sup>/日) の用水供給事業の実施
- 発電～日向見発電所で、最大出力 1,000 kW の発電
- 既得用水安定化～四万川既得用水への安定供給
- 河川環境の保全～河川環境保全のための流量確保を実施

### 4) 企業団の利水

#### ① 四万川ダムと草木ダムのダム間連携運用による利水

※ダム使用権 ～ 利水分の流水をダムで貯留する権利の確保  
(河川法第9条第1項)

※流水占用権 ～ 流水の貯留を利用して流水の占用の許可  
(河川法第23条)

②運用状況（渡良瀬浄水場）

水利権水量 0.330 m<sup>3</sup>/s （水利権 令和3年12月8日国土交通省）

③運用状況（みどり浄水場）

水利権水量 0.165 m<sup>3</sup>/s （水利権 令和6年3月21日国土交通省）

5)総事業費

約420億円

6)共同事業費

ダム管理費負担（令和6年度） 約26,761千円

交付金 約57,568千円（中之条町へ）

◎ 渡良瀬川の取水口

・ 渡良瀬浄水場


位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所 桐生市広沢町4丁目1970番1号先

・ みどり浄水場

位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所 みどり市大間々町桐原乙1216番地先

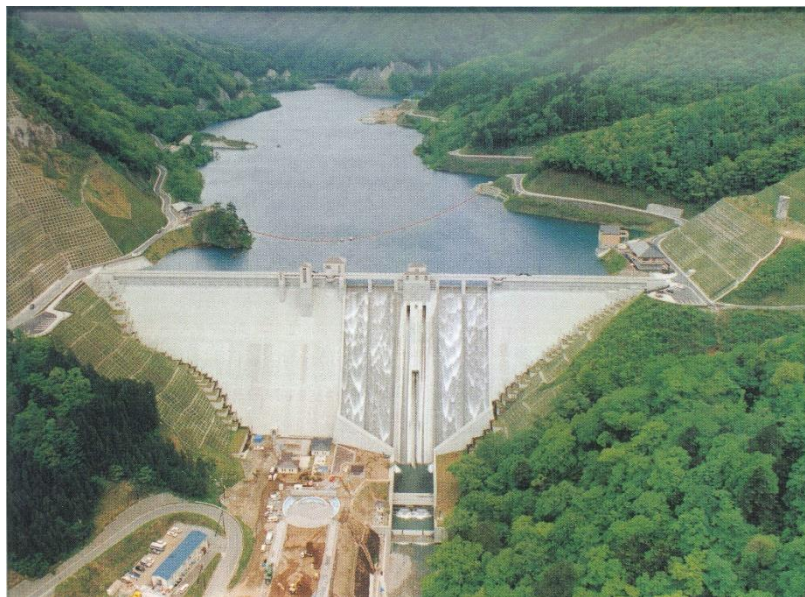

## (4) 奈良俣ダムについて

### 1) 参画の背景

旧大間々町は大間々扇状地の要に位置し、井戸水の水位が低く、水量も少ないため、毎年の干ばつ期には水不足に悩まされており、同様の事情下にある旧笠懸町も加入して、昭和35年より新たな水道事業運営を開始しました。

その後、昭和40～50年代の高度成長に伴う水需要の急増により、一部管末の高台地域に減断水状態が発生し、新たな拡張事業を要する事態となりました。そのため、川口川からの水利権の増量及び早期給水能力の増強を図るべく、新規建設の見込みのあった奈良俣ダム建設事業への参加を決定しました。

令和2年4月1日、企業団は渡良瀬川の表流水を水源としている群馬県企業局の新田山田水道（現：みどり浄水場）を統合し、奈良俣ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

### 2) 奈良俣ダム建設事業

#### ①事業主体 水資源機構

#### ②共同事業者

| 事業者            | 用 途                                      | 負担配分    |
|----------------|------------------------------------------|---------|
| 国              | 治水                                       | 35.31 % |
| 群馬県企業局         | 利水（上水道用水） 1.760 m <sup>3</sup> /s        | 11.52 % |
|                | 利水（工業用水） 0.650 m <sup>3</sup> /s         | 3.71 %  |
| 高 崎 市          | 利水（上水道用水） 0.115 m <sup>3</sup> /s        | 0.49 %  |
| 群馬東部水道企業団      | 塩原浄水場 利水（上水道用水） 0.250 m <sup>3</sup> /s  | 2.14 %  |
|                | みどり浄水場 利水（上水道用水） 0.350 m <sup>3</sup> /s | 3.45 %  |
| 茨 城 県          | 利水（上水道用水） 0.179 m <sup>3</sup> /s        | 2.63 %  |
| 埼 玉 県          | 利水（上水道用水） 0.951 m <sup>3</sup> /s        | 13.98 % |
| 千 葉 県          | 利水（上水道用水） 0.484 m <sup>3</sup> /s        | 7.07 %  |
|                | 利水（農業用水） 0.690 m <sup>3</sup> /s         |         |
| 印旛都市広域市町村圏事務組合 | 利水（上水道用水） 0.505 m <sup>3</sup> /s        | 7.40 %  |
| 長門川水道企業団       | 利水（上水道用水） 0.100 m <sup>3</sup> /s        | 1.48 %  |
| 東総広域水道企業団      | 利水（上水道用水） 0.122 m <sup>3</sup> /s        | 1.81 %  |
| 神 崎 町          | 利水（上水道用水） 0.020 m <sup>3</sup> /s        | 0.33 %  |
| 九十九里地域水道企業団    | 利水（上水道用水） 0.135 m <sup>3</sup> /s        | 1.97 %  |
| 北千葉広域水道企業団     | 利水（上水道用水） 1.044 m <sup>3</sup> /s        | 15.30 % |
| 東 京 都          | 利水（上水道用水） 2.070 m <sup>3</sup> /s        | 30.43 % |
| 群馬県企業局         | 発電 最大出力 12,800 kW                        | ※       |

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第2条「分離費用身替り妥当支出法」

※ ただし群馬県企業局（発電）の負担配分は、総額－（ダム統管負担金＋a）×0.3＋aとする。（a＝利水放流設備県電負担分）

### ③事業年表

|       |     |                                  |
|-------|-----|----------------------------------|
| 昭和49年 | 4月  | 調査開始                             |
| 昭和53年 | 6月  | 建設事業に着手                          |
| 昭和57年 | 5月  | 起工式                              |
| 昭和57年 | 6月  | 仮排水トンネル転流                        |
| 昭和58年 | 10月 | 本体盛立開始                           |
| 昭和59年 | 7月  | 定礎式                              |
| 昭和60年 | 10月 | ダム本体盛立 500 万 m <sup>3</sup> 達成   |
| 昭和61年 | 11月 | ダム本体盛立 1,000 万 m <sup>3</sup> 達成 |
| 昭和63年 | 6月  | 本体盛立完了                           |
| 昭和63年 | 10月 | 試験湛水開始                           |
| 平成 3年 | 4月  | 管理開始                             |
| 平成 3年 | 6月  | 試験湛水終了                           |

### 3) ダム概要

#### ①ダム諸元表

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 位 置     | 利根郡みなかみ町藤原字奈良俣                                             |
| 型 式     | 中央土質遮水壁型ロックフィルダム                                           |
| 堤 高     | 158.0 m                                                    |
| 堤 頂 長   | 520.0 m                                                    |
| 堤 体 積   | 13,100,000 m <sup>3</sup>                                  |
| 集 水 面 積 | 95.4 k m <sup>2</sup>                                      |
| 総貯水容量   | 90,000,000 m <sup>3</sup>                                  |
| 有効貯水容量  | 85,000,000 m <sup>3</sup>                                  |
| 利 水 容 量 | 85,000,000 m <sup>3</sup> (洪水期 74,390,000 m <sup>3</sup> ) |

#### ②ダムの目的

- 洪水調節～利根川の治水の一環として、洪水期間（7月1日～9月30日）において、ダム地点における計画高水流量 370 m<sup>3</sup>/s のうち 360 m<sup>3</sup>/s の洪水調節を行い、尾根側上流の他のダム群とともに下流の高水流量を低減
- 流水の正常な機能の維持～灌漑期に、利根川中流の栗橋地点において他のダム群と併せおおむね 140 m<sup>3</sup>/s の水量を確保
- 特定灌漑～千葉県東総用水地区の農地に対する灌漑用水として、夏期灌漑期（4月26日～9月30日）において平均 0.69 m<sup>3</sup>/s、冬期灌漑期（10月1日～4月25日）において平均 0.08 m<sup>3</sup>/s の水量の取水を確保
- 都市用水～水道用水として群馬県に最大 2.435 m<sup>3</sup>/s、茨城県に最大 0.179 m<sup>3</sup>/s、埼玉県に最大 0.951 m<sup>3</sup>/s、千葉県に最大 2.41 m<sup>3</sup>/s、東京都に最大

2.07 m<sup>3</sup>/s の水量の取水を確保し、また工業用水として群馬県に最大 0.65 m<sup>3</sup>/s の水量の取水を確保

- e) 発電～奈良俣発電所にて最大 11.00 m<sup>3</sup>/s の水量を利用し最大出力 12,800 kW の発電

#### 4) 企業団の利水

##### ① 運用状況（塩原浄水場）

水利権水量 0.250 m<sup>3</sup>/s （水利権 令和 6 年 3 月 21 日国土交通省）

水道用水の水源措置により、奈良俣ダムと草木ダムの振替による手当の実施（覚書 昭和 62 年 4 月 11 日建設省関東地方建設局、東京都都市計画局、東京都水道局、群馬県、水資源開発公団）

##### ② 運用状況（みどり浄水場）

水利権水量 0.350 m<sup>3</sup>/s （水利権 令和 6 年 3 月 21 日国土交通省）

#### 5) 総事業費

約 1,352 億円

#### 6) 共同事業費

ダム管理費負担（令和 6 年度） 約 29,757 千円

#### ◎ 渡良瀬川の取水口

##### ・塩原浄水場

- ① 位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川左岸

場所 みどり市大間々町塩原 545 番地 2 先

- ② 位置 （一級河川）利根川水系川口川左岸

場所 桐生市黒保根町宿廻 1780 番地 21 先

##### ・みどり浄水場

位置 （一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所 みどり市大間々町桐原乙 1216 番地先



## (5) ハッ場ダムについて

### 1) 参画の背景

利根川の氾濫による洪水被害を防ぐとともに、生活用水や工業用水を確保するため、昭和27年に建設省（現：国土交通省）がハッ場ダムの建設を計画しました。

表流水に水源を求めるにはダムの建設費を負担し、浄水場や配水管路などを造らなければならない、多額の費用が必要となるため、群馬県は昭和53年に「群馬県水道整備基本計画」を策定し、県が一括して広域的な水道を運営し、市町村へ水を供給する水道用水供給事業を進めることになりました。

群馬県は「東部地域広域的な水道整備計画」を昭和60年に策定し、現在の群馬東部水道企業団の給水区域とする新田山田水道（平成2年4月）及び東部地域水道（平成9年10月）の水道用水供給事業を開始しました。

令和2年4月1日、企業団は利根川の表流水を水源としている群馬県企業局の東部地域水道（現：東部浄水場）を統合し、ハッ場ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

### 2) ハッ場ダム建設事業

①事業主体 国土交通省

②共同事業者

| 事業者                | 用 途                               | 負担配分    |
|--------------------|-----------------------------------|---------|
| 群馬県企業局             | 利水（上水道用水） 1.490 m <sup>3</sup> /s | 1.49 %  |
|                    | 利水（工業用水） 0.350 m <sup>3</sup> /s  | 0.40 %  |
|                    | 発電 最大出力 11,700 kW                 | 0.10 %  |
| 群馬東部水道企業団          | 利水（上水道用水） 0.510 m <sup>3</sup> /s | 0.51 %  |
| 藤 岡 市              | 利水（上水道用水） 0.250 m <sup>3</sup> /s | 0.50 %  |
| 埼 玉 県              | 利水（上水道用水） 9.920 m <sup>3</sup> /s | 16.78 % |
| 東 京 都              | 利水（上水道用水） 5.779 m <sup>3</sup> /s | 15.38 % |
| 千 葉 県              | 利水（上水道用水） 1.459 m <sup>3</sup> /s | 3.30 %  |
|                    | 利水（工業用水） 0.470 m <sup>3</sup> /s  | 1.40 %  |
| 北千葉広域水道企業団         | 利水（上水道用水） 0.350 m <sup>3</sup> /s | 1.00 %  |
| 印旛郡市広域<br>市町村圏事務組合 | 利水（上水道用水） 0.541 m <sup>3</sup> /s | 1.50 %  |
| 茨 城 県              | 利水（上水道用水） 1.090 m <sup>3</sup> /s | 3.10 %  |

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第2条「分離費用身替り妥当支出法」

### ③事業年表

昭和27年 利根川改修改訂計画の一環として調査着手  
昭和42年11月 実施計画調査開始

|                |     |                                       |
|----------------|-----|---------------------------------------|
| 昭和 6 1 年       | 7 月 | 基本計画の策定（総事業費：約 2,110 億円、工期：平成 1 2 年度） |
| 平成 4 年         | 7 月 | 基本協定締結                                |
| 平成 1 3 年       | 9 月 | 基本計画の変更（第 1 回変更、工期：平成 2 2 年度に延伸）      |
| 平成 1 6 年       | 9 月 | 基本計画の変更（第 2 回変更、総事業費：約 4,600 億円に増額）   |
| 平成 2 0 年       | 9 月 | 基本計画の変更（第 3 回変更、工期：平成 2 7 年度に延伸）      |
| 平成 2 5 年 1 1 月 |     | 基本計画の変更（第 4 回変更、工期：平成 3 1 年度に延伸）      |
| 平成 2 6 年       | 8 月 | ダム本体建設工事請負契約締結                        |
| 平成 2 7 年       | 2 月 | 起工式                                   |
| 平成 2 8 年       | 6 月 | ダム本体コンクリート打設開始                        |
| 平成 2 8 年 1 2 月 |     | 基本計画の変更（第 5 回変更、総事業費：約 5,320 億円に増額）   |
| 平成 2 9 年       | 3 月 | 定礎式                                   |
| 平成 2 9 年       | 7 月 | ダム本体建設工事請負契約（2 期工事）締結                 |
| 令和 元年          | 6 月 | ダム本体コンクリート打設完了式                       |
| 令和 元年 1 0 月    |     | 試験湛水開始                                |
| 令和 2 年         | 3 月 | ダム完成                                  |

### 3) ダム概要

#### ① ダム諸元表

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 位 置     | 吾妻郡長野原町（利根川水系吾妻川）                                          |
| 型 式     | 重力式コンクリートダム                                                |
| 堤 高     | 116 m                                                      |
| 堤 頂 長   | 290.8 m                                                    |
| 堤 体 積   | 991,000 m <sup>3</sup>                                     |
| 流 域 面 積 | 711.4 k m <sup>2</sup>                                     |
| 総貯水容量   | 107,500,000 m <sup>3</sup>                                 |
| 有効貯水容量  | 90,000,000 m <sup>3</sup>                                  |
| 利 水 容 量 | 90,000,000 m <sup>3</sup> （洪水期 25,000,000 m <sup>3</sup> ） |

#### ② ダムの目的

- a) 洪水調節～ダム地点の計画高水流量 3,000 m<sup>3</sup>/s の内、2,800 m<sup>3</sup>/s の洪水調節

- b) 流水の正常な機能の維持～ダム下流に位置する名勝吾妻峡の景観等を保全するための流量を確保し、吾妻川の流況を改善
- c) 都市用水～水道用水として群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、茨城県等へ最大  $21.389 \text{ m}^3/\text{s}$ 、工業用水として群馬県、千葉県へ最大  $0.82 \text{ m}^3/\text{s}$  を供給
- d) 発電～八ッ場発電所にて、最大出力  $11,700 \text{ kW}$  の発電

#### 4) 企業団の利水

##### ①運用状況

水利権水量  $0.510 \text{ m}^3/\text{s}$  (水利権 令和2年3月31日国土交通省)

#### 5) 総事業費

約 5,320 億円

#### 6) 共同事業費

ダム管理費負担（令和6年度） 約 6,140 千円

交付金 約 7,728 千円（国へ）

#### ◎ 利根川の取水口

##### ・東部浄水場

位置 (一級河川) 利根川水系利根川左岸

場所 邑楽郡千代田町大字瀬戸井地先



出典：国土交通省 関東地方整備局（利根川ダム統合管理事務所）ホームページ

[https://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu\\_index004-1.html](https://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu_index004-1.html)

#### ＜ 参考 各ダムについて ＞

「多目的ダム」 治水・利水等複数の機能を兼備したダムである。洪水調節・不特定利水・水力発電・かんがい・上水道・工業用水のいくつか、又はすべてを兼ね備えている。

「多目的ダム法」 昭和32年3月31日法律第35号

「河川法」 昭和39年7月10日法律第167号

## 2. 組 織

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| (1) 特別職の構成 | ----- | 17 |
| (2) 組織図    | ----- | 18 |
| (3) 事務分掌   | ----- | 19 |
| (4) 庁舎概要   | ----- | 21 |



## 2. 組織

### (1) 特別職の構成

#### 【議会】

企業団の議会の議員定数は12人で、その議員は、構成市町の議会議員の中から選挙された者で構成されており、議員の任期は、構成市町の議会議員の任期としています。

構成市町の定数は次のとおりです。

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 〈議員定数〉 | 太田市  | 3人 |
|        | 館林市  | 2人 |
|        | みどり市 | 2人 |
|        | 板倉町  | 1人 |
|        | 明和町  | 1人 |
|        | 千代田町 | 1人 |
|        | 大泉町  | 1人 |
|        | 邑楽町  | 1人 |

#### 【監査委員】

企業団に監査委員3人が置かれており、企業長が企業団議会の同意を得て選任し、その任期は4年と定められています。

#### 【企業長・副企業長】

執行機関の長として企業長、そして、企業長を補佐する副企業長が3人置かれ、構成市町の長の互選により選任されます。

企業長及び副企業長の任期は、当該構成市町の長の任期としています。

#### 【理事者会議】

構成市町の長により組織され、企業団と構成市町相互間の総合調整を図ることを目的としています。

(2) 組織図

(令和7年3月31日現在)



### (3) 事務分掌

| 課名  | 係名  | 事務概要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 総務課 | 総務係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・条例、規則、告示及び訓令その他重要な命令に関すること。</li> <li>・議会に関すること。</li> <li>・監査に関すること。</li> <li>・公印に関すること。</li> <li>・組織及び人事管理に関すること。</li> <li>・文書事務及びファイリングに関すること。</li> <li>・遊休資産の管理に関すること。</li> <li>・土地の賃貸借に関すること。</li> <li>・情報公開及び個人情報保護等に関すること。</li> <li>・広報に関すること。</li> <li>・日本水道協会等の団体事務に関すること。</li> <li>・構成団体との連絡調整に関すること。</li> <li>・危機管理に関すること。</li> <li>・公用車の管理に関すること。</li> <li>・他の係の所管に属さないこと。</li> </ul> |
|     | 契約係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札及び開札に関すること。</li> <li>・契約に関すること。</li> <li>・検査に関すること。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 企画課 | 企画係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道事業認可及び申請に関すること。</li> <li>・水道事業の総合企画調整及び計画等策定に関すること。</li> <li>・国庫補助金等に関すること。</li> <li>・各種統計等に関すること(水道統計、事業年報及びPI)。</li> <li>・官民連携事業に関すること。</li> <li>・企業団ネットワークシステムに関すること。</li> <li>・その他企画に関する事務</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |
|     | 財務係 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算編成、執行及び決算に関すること。</li> <li>・財政計画及び資金計画の策定に関すること。</li> <li>・出納及び会計事務に関すること。</li> <li>・たな卸に関すること。</li> <li>・水道料金に関すること。</li> <li>・下水道使用料徴収受託事務に関すること。</li> <li>・その他財務及び営業に関する事務</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |

| 課名    | 係名  | 事務概要                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工務課   | 管理係 | ○全域に関する以下の業務<br>・給水装置業務関連の総合調整に関すること。<br>・指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。<br>・緊急対応に関すること。<br>・漏水調査に関すること。<br>・第三者委託等に伴う給水装置業務関連の監理に関すること。                                                                 |
|       | 工務係 | ○全域に関する以下の業務<br>・管路整備及び配水施設に関する総合調整に関すること。<br>・設計及び積算業務の総合調整に関すること。<br>・地図情報システム等に関すること。<br>・広域化に伴う施設再構築の管路整備に関すること。<br>○太田市内に関する以下の業務<br>・管路整備に関すること。<br>・占用(更新)事務に関すること。<br>・その他管路整備及び配水施設に関すること。 |
|       | 施設係 | ○全域に関する以下の業務<br>・浄水施設等に関すること。<br>・水利権申請等に関すること。<br>・第三者委託等に伴う浄水施設等及び水質の監理に関すること。<br>・その他浄水施設等及び水質に関すること。                                                                                            |
| 庁舎建設室 | 建設係 | ・太田本所庁舎建設に関すること。                                                                                                                                                                                    |
| 館林支所  | 工務係 | ○館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町内に関する以下の業務<br>・管路整備に関すること。<br>・占用(更新)事務に関すること。<br>・その他管路整備事業に関すること。<br>・緊急対応に関すること。<br>・給水装置業務関連の補完業務に関すること。                                                              |
| みどり支所 | 工務係 | ○みどり市内に関する以下の業務<br>・管路整備に関すること。<br>・占用(更新)事務に関すること。<br>・その他管路整備事業に関すること。<br>・緊急対応に関すること。<br>・給水装置業務関連の補完業務に関すること。                                                                                   |

#### (4)庁舎概要

##### ①太田本所

|         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所 在 地   | 太田市浜町 11 番 28 号                                                                                                                       |
| 竣 工 年 月 | 昭和 44 年 4 月 (1 階・2 階)<br>昭和 56 年 10 月 (2 階一部・3 階)                                                                                     |
| 規 模     | 地上 3 階                                                                                                                                |
| 構 造     | 鉄筋コンクリート造 (1 階・2 階)<br>鉄骨造 (3 階)                                                                                                      |
| 敷 地 面 積 | 4,534.93 m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| 建 築 面 積 | 1,299.04 m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| 延 床 面 積 | 3,058.55 m <sup>2</sup>                                                                                                               |
| 建 物 高 さ | 13.15 m                                                                                                                               |
| 利 用 状 況 | 1 階：お客様サービスセンター、(株)群馬東部水道サービス<br>1A 会議室、警備員室、書庫<br>2 階：総務課、企画課、工務課、庁舎建設室<br>(株)群馬東部水道サービス、2A 会議室、2B 会議室<br>2C 会議室、太田市職員労働組合<br>3 階：書庫 |
| 構内駐車場   | 来庁者用 37 台                                                                                                                             |
| 非常用電源   | 発電機1台：200V×130kVA ディーゼル141PS<br>使用燃料 軽油 小出槽容量75L                                                                                      |

##### ②館林支所

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 所 在 地   | 館林市広内町 3 番 10 号                                           |
| 竣 工 年 月 | 平成 28 年 2 月 (館林市第一浄水場増改築)                                 |
| 規 模     | 地上 2 階                                                    |
| 構 造     | 鉄筋コンクリート造及び鉄骨造                                            |
| 敷 地 面 積 | 4,087.97 m <sup>2</sup>                                   |
| 建 築 面 積 | 776.55 m <sup>2</sup>                                     |
| 延 床 面 積 | 735.15 m <sup>2</sup>                                     |
| 建 物 高 さ | 7.955 m                                                   |
| 利 用 状 況 | 1 階：書庫、倉庫<br>2 階：館林支所工務係、お客様サービスセンター<br>(株)群馬東部水道サービス、会議室 |
| 構内駐車場   | 来庁者用 20 台                                                 |
| 非常用電源   | 発電機1台：100V×8.5kVA ディーゼル12.6kW<br>使用燃料 灯油 燃料タンク容量62L       |

③みどり支所

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| 所 在 地   | みどり市笠懸町鹿 288 番地 1                                      |
| 竣 工 年 月 | 令和 4 年 10 月                                            |
| 規 模     | 地上 1 階                                                 |
| 構 造     | 鉄骨造                                                    |
| 敷 地 面 積 | 2,794.06 m <sup>2</sup>                                |
| 建 築 面 積 | 798.94 m <sup>2</sup>                                  |
| 延 床 面 積 | 621.37 m <sup>2</sup>                                  |
| 建 物 高 さ | 5.3 m                                                  |
| 利 用 状 況 | 1 階：みどり支所工務係、お客様サービスセンター<br>(株)群馬東部水道サービス、会議室、書庫       |
| 構内駐車場   | 来庁者用 19 台                                              |
| 非常用電源   | 発電機1台：200V×8kVA ガスエンジン11kW<br>使用燃料 L P ガス 備蓄容量 50kg×6本 |

### 3. 施 設

|                       |    |
|-----------------------|----|
| (1) 現有施設概要            |    |
| 1) 取水施設               | 23 |
| 2) 導水施設               | 30 |
| 3) 浄水施設               | 31 |
| 4) 送水施設               | 38 |
| 5) 配水施設               | 40 |
| 6) 非常用設備              | 46 |
| 7) 発電設備               | 48 |
| (2) 導・送・配水管延長（口径別）    | 50 |
| (3) 取水量・配水量           |    |
| 1) 取水量の推移             | 51 |
| 2) 配水量の推移             | 52 |
| 3) 月別配水量・送水量          | 53 |
| (4) 送配水フロー図           | 66 |
| (5) 電力量及び電気使用料金       |    |
| 1) 太田市                | 67 |
| 2) 館林市                | 68 |
| 3) みどり市               | 68 |
| 4) 板倉町                | 70 |
| 5) 明和町                | 70 |
| 6) 千代田町               | 71 |
| 7) 大泉町                | 71 |
| 8) 邑楽町                | 72 |
| 9) みどり浄水場             | 72 |
| 10) 東部浄水場             | 72 |
| 11) 企業団               | 72 |
| (6) 発電量及び売電料金         |    |
| 1) 毛里田太陽光発電所          | 73 |
| 2) 新田太陽光発電所           | 73 |
| 3) みどり支所太陽光発電所        | 74 |
| 4) 新田水道発電所(小水力発電)     | 74 |
| (7) 管路整備状況            |    |
| 1) 本管布設状況             | 75 |
| 2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率 | 75 |
| 3) 新設管整備状況            | 76 |
| 4) 老朽管更新状況            | 76 |
| 5) 漏水修繕実績             | 77 |



### 3. 施 設

#### (1) 現有施設概要

##### 1) 取水施設

##### 【太田】

| 区 分           | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                                     |                                                                                                                                                                                                 | 数 量                                            | 備 考       |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 太田<br>渡良瀬川取水場 | 取水口<br>水質計器<br>扉室<br>電気室                            | (渡良瀬浄水場1系)<br>取水口径1,000mm 導水口径800mm RC造40m <sup>2</sup><br>濁度計・pH計・シアン計ほか<br>RC造 85.85m <sup>2</sup><br>下部RC鉄骨造平屋建 210m <sup>2</sup>                                                            | 一式<br>一式                                       | 表流水(渡良瀬川) |
| 太田第1水源<br>1号井 | 浅井戸<br>ポンプ設備                                        | (渡良瀬浄水場1系)<br>内径800mm×深24m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ80mm×30m×0.417m <sup>3</sup> /分×5.5kW                                                                                                | 1 井<br>1 台                                     | 地下水       |
| 2号井           | 浅井戸                                                 | 内径800mm×深24m                                                                                                                                                                                    | 1 井                                            | 休止中       |
| 3号井           | 集水埋設管<br>接合井<br><br>集水井<br><br>ポンプ設備<br>電気室<br>電気設備 | 多孔管 内径800mm<br>内径2m×深5.6m<br>内径2m×深5.2m<br>内径3m×深5.6m<br>内径3m×深5.5m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ250mm×15m×6.9m <sup>3</sup> /分×30kW<br>RC造平屋建 110.11m <sup>2</sup><br>変圧器 6.6kV/420V×200kVA | 273m<br>1 井<br>1 井<br>1 井<br>1 井<br>1 台<br>1 台 |           |
| 太田第2水源<br>1号井 | 浅井戸<br>ポンプ設備                                        | (渡良瀬浄水場2系)<br>内径9m×深11m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ250mm×27m×5.0m <sup>3</sup> /分×45kW<br>φ200mm×24m×3.6m <sup>3</sup> /分×30kW                                                             | 1 井<br>1 台<br>1 台                              | 地下水       |
| 2号井           | ポンプ室<br>浅井戸<br>ポンプ設備                                | RC造平屋建 86.54m <sup>2</sup><br>内径9m×深11m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ200mm×36m×5.05m <sup>3</sup> /分×45kW<br>φ80mm×21m×1.22m <sup>3</sup> /分×7.5kW                                           | 1 井<br>1 台<br>1 台                              |           |
| 3号井           | ポンプ室<br>深井戸<br>ポンプ設備                                | RC造平屋建 43.27m <sup>2</sup><br>内径800mm×深30m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ250mm×24m×5.75m <sup>3</sup> /分×37kW                                                                                 | 1 井<br>1 台                                     |           |
| 4号井           | ポンプ室<br>深井戸<br>ポンプ設備                                | CB造平屋建 24.01m <sup>2</sup><br>内径600mm×深34m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ150mm×50m×2.1m <sup>3</sup> /分×30kW                                                                                  | 1 井<br>1 台                                     |           |
| 5号井           | ポンプ室<br>深井戸<br>ポンプ設備                                | RC造平屋建 98.73m <sup>2</sup><br>内径800mm×深45m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出力×電動機)<br>φ150mm×30.5m×3.5m <sup>3</sup> /分×30kW                                                                                | 1 井<br>1 台                                     |           |
|               | ポンプ室                                                | CB造平屋建 24.01m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                      | 1 台                                            |           |

| 区 分           | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                      | 数 量 | 備 考 |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 6号井           | 深井戸             | 内径350mm×深120m                                                        | 1 井 |     |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×41m×2.7m <sup>3</sup> /分×30kW    | 1 台 |     |
|               | ポンプ室            | CB造平屋建 25m <sup>2</sup>                                              |     |     |
| 7号井           | 深井戸             | 内径350mm×深70m                                                         | 1 井 |     |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×41m×2.7m <sup>3</sup> /分×30kW    | 1 台 |     |
|               | ポンプ室            | CB造平屋建 25m <sup>2</sup>                                              |     |     |
| 8号井           | 深井戸             | 内径400mm×深150m                                                        | 1 井 | 非常用 |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×63m×2.09m <sup>3</sup> /分×45kW   | 1 台 |     |
|               |                 |                                                                      |     |     |
| 9号井           | 深井戸             | 内径400mm×深150m                                                        | 1 井 | 非常用 |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×64.3m×1.39m <sup>3</sup> /分×26kW | 1 台 |     |
|               | ポンプ室<br>電気設備    | RC造平屋建 68.95m <sup>2</sup><br>変圧器 6.6kV/210V×200kVA                  | 1 台 |     |
| 太田第3水源<br>1号井 | 深井戸             | (渡良瀬浄水場1系)<br>内径800mm×深30m                                           | 1 井 | 地下水 |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 80mm×21m×1.0m <sup>3</sup> /分×5.5kW    | 1 台 |     |
|               | ポンプ室            | CB造平屋建 24.01m <sup>2</sup>                                           |     |     |
| 2号井           | 深井戸             | 内径800mm×深30m                                                         | 1 井 | 休止中 |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×30m×2.2m <sup>3</sup> /分×18.5kW  | 1 台 |     |
|               |                 |                                                                      |     |     |
| 3号井           | ポンプ室            | CB造平屋建 16.79m <sup>2</sup>                                           |     |     |
|               | 深井戸             | 内径800mm×深27m                                                         | 1 井 |     |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×30m×1.5m <sup>3</sup> /分×11kW    | 1 台 |     |
| 4号井           | ポンプ室            | プレハブ造 9m <sup>2</sup>                                                |     |     |
|               | 浅井戸             | 内径1800mm×深12m                                                        | 1 井 |     |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 100mm×27m×0.8m <sup>3</sup> /分×7.5kW   | 1 台 |     |
| 太田第4水源<br>1号井 | ポンプ室            | CB造平屋建 23.2m <sup>2</sup>                                            |     |     |
|               | 深井戸             | (利根浄水場系)<br>内径500mm×深157m                                            | 1 井 | 地下水 |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×49m×3.0m <sup>3</sup> /分×37kW    | 1 台 |     |
| 2号井           | ポンプ室            | RC造平屋建 52m <sup>2</sup>                                              |     |     |
|               | 深井戸             | 内径500mm×深200m                                                        | 1 井 |     |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×32m×3.2m <sup>3</sup> /分×30kW    | 1 台 |     |
| 3号井           | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                              |     |     |
|               | 深井戸             | 内径400mm×深150m                                                        | 1 井 |     |
|               | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×44m×1.7m <sup>3</sup> /分×18.5kW  | 1 台 |     |
|               | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                              |     |     |

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                     | 数 量 | 備 考 |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 4号井    | 深井戸             | 内径500mm×深161m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×32m×2.0m <sup>3</sup> /分×18.5kW | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 5号井    | 深井戸             | 内径500mm×深186m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×56m×1.8m <sup>3</sup> /分×30kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 30.25m <sup>2</sup>                                          |     |     |
| 6号井    | 深井戸             | 内径500mm×深150m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×46m×2.1m <sup>3</sup> /分×30kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 7号井    | 深井戸             | 内径500mm×深183m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×43m×2.0m <sup>3</sup> /分×22kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 8号井    | 深井戸             | 内径500mm×深151m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×46m×2.5m <sup>3</sup> /分×30kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 9号井    | 深井戸             | 内径500mm×深178m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×53m×2.0m <sup>3</sup> /分×30kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 27m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 10号井   | 深井戸             | 内径500mm×深170m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×46m×2.1m <sup>3</sup> /分×26kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 52m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 11号井   | 深井戸             | 内径400mm×深180m                                                       | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×46m×3.0m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造平屋建 16m <sup>2</sup>                                             |     |     |
| 太田第5水源 |                 | 大泉第一浄水場配水場化                                                         |     | 地下水 |
| 1号井    | 浅井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 2号井    | 浅井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 3号井    | 浅井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 4号井    | 深井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 5号井    | 浅井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 6号井    | 深井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 7号井    | 深井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 8号井    | 深井戸             | 令和5年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 管理本館   |                 | 令和5年度廃止                                                             |     |     |

但し・深>24mについて深井戸として計上

【館林】

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                      | 数 量 | 備 考  |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|
| 北着水井系  |                 |                                                                      |     | 地下水  |
| 館林16号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 休止中  |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 10.7m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林17号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 管理運転 |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 11.2m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林18号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 休止中  |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 10.7m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林19号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 休止中  |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 10.7m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林20号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 休止中  |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 10.7m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林21号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 |      |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×44m×2.53m <sup>3</sup> /分×33kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 11.2m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林22号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 休止中  |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×55m×1.4m <sup>3</sup> /分×22kW    | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 11.2m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林23号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                        | 1 井 | 管理運転 |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 11.2m <sup>2</sup>                                               |     |      |
| 館林25号井 | 深井戸             | 内径300mm×深206m                                                        | 1 井 | 管理運転 |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×57m×1.05m <sup>3</sup> /分×18.5kW | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 2.7m <sup>2</sup>                                                |     |      |
| 南着水井系  |                 |                                                                      |     | 地下水  |
| 館林2号井  | 深井戸             | 内径300mm×深180m                                                        | 1 井 |      |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×49m×2.5m <sup>3</sup> /分×30kW    | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | ステンレス造 2.8m <sup>2</sup>                                             |     |      |
| 館林4号井  | 深井戸             | 内径300mm×深200m                                                        | 1 井 |      |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×35m×1.19m <sup>3</sup> /分×11kW   | 1 台 |      |
|        | ポンプ室            | RC造 4.36m <sup>2</sup>                                               |     |      |

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                     | 数量  | 備 考        |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 館林8号井  | 深井戸             | 内径300mm×深200m                                                       | 1 井 |            |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×45m×1.6m <sup>3</sup> /分×18.5kW | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | プレハブ造 6.82m <sup>2</sup>                                            |     |            |
|        | 深井戸             | 内径300mm×深211m                                                       | 1 井 |            |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.31m <sup>3</sup> /分×30kW  | 1 台 |            |
| 館林11号井 | ポンプ室            | RC造 2.38m <sup>2</sup>                                              |     |            |
|        |                 |                                                                     |     |            |
| 配水塔系   |                 |                                                                     |     |            |
| 館林3号井  | 深井戸             | 内径300mm×深210m                                                       | 1 井 | 地下水<br>休止中 |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×50m×1.7m <sup>3</sup> /分×22kW   | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 4.36m <sup>2</sup>                                              |     |            |
| 館林5号井  | 深井戸             | 内径300mm×深200m                                                       | 1 井 |            |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×52.5m×1.0m <sup>3</sup> /分×15kW | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 3.93m <sup>2</sup>                                              |     |            |
| 館林7号井  | 深井戸             | 内径300mm×深200m                                                       | 1 井 | 休止中        |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×39m×1.12m <sup>3</sup> /分×11kW  | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 3.93m <sup>2</sup>                                              |     |            |
| 館林12号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 |            |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×62m×1.05m <sup>3</sup> /分×37kW  | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 5.5m <sup>2</sup>                                               |     |            |
| 館林13号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 |            |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×44m×2.24m <sup>3</sup> /分×26kW  | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 5.5m <sup>2</sup>                                               |     |            |
| 館林14号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 |            |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.5m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 5.5m <sup>2</sup>                                               |     |            |
| 館林15号井 | 深井戸             | 内径400mm×深210m                                                       | 1 井 | 休止中        |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×51m×2.58m <sup>3</sup> /分×37kW  | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 5.5m <sup>2</sup>                                               |     |            |
| 館林24号井 | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 | 管理運転       |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.5m <sup>3</sup> /分×37kW   | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 5.5m <sup>2</sup>                                               |     |            |
| 館林26号井 | 深井戸             | 内径400mm×深206m                                                       | 1 井 | 管理運転       |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×62m×1.54m <sup>3</sup> /分×37kW  | 1 台 |            |
|        | ポンプ室            | RC造 5.51m <sup>2</sup>                                              |     |            |

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                    | 数 量 | 備 考 |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 館林27号井 | 深井戸             | 内径400mm×深206m                                                      | 1 井 |     |
|        | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×55m×2.24m <sup>3</sup> /分×37kW | 1 台 |     |
|        | ポンプ室            | RC造 7.25m <sup>2</sup>                                             |     |     |

### 【みどり】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                      | 数 量 | 備 考       |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| みどり第1水源 | 取水口             | コンクリート堰堤 上幅1.2m×下幅2.5m                                               |     | 表流水(川口川)  |
|         | 沈砂池             | 取水路 長18.2m×高1.3m<br>RC造 175m <sup>3</sup>                            | 1 池 |           |
| みどり第2水源 | 取水口             | RC造 幅5m×長12.95m×高9.55m                                               |     | 表流水(渡良瀬川) |
|         | ポンプ井            | RC造 幅12m×長8m×高13.59m                                                 |     |           |
|         | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 200mm×18.7m×3.48m <sup>3</sup> /分×22kW | 5 台 |           |
|         | 沈砂池             | PC造 径28m×高4.9m(2重構造) 3000m <sup>3</sup>                              | 1 池 |           |
|         | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 200mm×62m×3.5m <sup>3</sup> /分×55kW    | 5 台 |           |
|         | 電気設備            | 変圧器 6.6kV/420V×500kVA                                                | 1 台 |           |

### 【板倉】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                     | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 板倉北浄水場  |                 | 板倉北浄水場配水場化                                                          |     | 地下水 |
| 板倉4号井   | 深井戸             | 令和2年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 板倉8号井   | 深井戸             | 令和2年度廃止                                                             | 1 井 |     |
| 板倉岩田浄水場 |                 |                                                                     |     | 地下水 |
| 板倉6号井   | 深井戸             | 内径400mm×深213m                                                       | 1 井 |     |
|         | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×57m×1.5m <sup>3</sup> /分×22kW   | 1 台 |     |
| 板倉10号井  | ポンプ升            | RC造 幅1.5m×長1.1m×深1.75m                                              |     |     |
|         | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 |     |
|         | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×25m×3.0m <sup>3</sup> /分×22kW   | 1 台 |     |
|         | ポンプ升<br>制御室     | RC造 径600mm×深0.6m<br>CB造 23m <sup>2</sup>                            |     |     |
| 板倉東浄水場  |                 |                                                                     |     | 地下水 |
| 板倉5号井   | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 |     |
|         | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×50m×2.1m <sup>3</sup> /分×18.5kW | 1 台 |     |
| 板倉7号井   | ポンプ升            | RC造 幅1.2m×長1.5m×深1.1m                                               |     |     |
|         | 深井戸             | 内径400mm×深200m                                                       | 1 井 |     |
|         | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×50m×2.0m <sup>3</sup> /分×30kW   | 1 台 |     |
|         | ポンプ升<br>制御室     | CB造 幅2m×長1.5m×深1.2m<br>CB造 39.96m <sup>2</sup>                      |     |     |

| 区 分             | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                     | 数 量 | 備 考            |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 板倉南浄水場<br>板倉9号井 | 深井戸             | 板倉南浄水場廃止                                                                            | 1 井 | 地下水<br>令和6年度廃止 |
|                 | ポンプ設備           | 内径400mm×深201m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 125mm×50m×1.87m <sup>3</sup> /分×30kW | 1 台 |                |
|                 | ポンプ升<br>制御室     | RC造 径600mm×深0.5m<br>RC造 49.68m <sup>2</sup>                                         |     |                |

#### 【明和】

| 区 分               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                     | 数 量        | 備 考            |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 明和上江黒浄水場<br>明和2号井 | 深井戸             | 明和上江黒浄水場廃止<br>平成28年度廃止                                                                              | 1 井        | 地下水            |
| 明和南大島浄水場<br>明和6号井 | 深井戸<br>ポンプ設備    | 明和南大島浄水場配水場化<br>内径400mm×深220m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×51m×1.91m <sup>3</sup> /分×37kW | 1 井<br>1 台 | 地下水<br>令和6年度廃止 |
| 明和大輪浄水場<br>明和5号井  | 深井戸             | 明和大輪浄水場廃止<br>令和2年度廃止                                                                                | 1 井        | 地下水            |
| 明和7号井             | 深井戸             | 令和2年度廃止                                                                                             | 1 井        |                |

#### 【千代田】

| 区 分                            | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                     | 数 量        | 備 考 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 千代田第三浄水場<br>千代田2号井             | 深井戸             | 千代田第三浄水場廃止<br>令和5年度廃止                                                               | 1 井        | 地下水 |
| 千代田3号井                         | 深井戸             | 令和5年度廃止                                                                             | 1 井        |     |
| 千代田第四浄水場<br>千代田4号井             | 深井戸             | 千代田第四浄水場配水場化<br>令和5年度廃止                                                             | 1 井        | 地下水 |
| 千代田第五浄水場<br>千代田5号井<br>(第五浄水場内) | 深井戸<br>ポンプ設備    | 内径350mm×深220m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ 150mm×45m×2.17m <sup>3</sup> /分×30kW | 1 井<br>1 台 | 地下水 |

#### 【大泉】

| 区 分              | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                        | 数 量 | 備 考 |
|------------------|-----------------|------------------------|-----|-----|
| 大泉第一浄水場<br>大泉1号井 | 深井戸             | 大泉第一浄水場配水場化<br>令和5年度廃止 | 1 井 | 地下水 |
| 大泉3号井            | 深井戸             | 令和5年度廃止                | 1 井 |     |
| 大泉4号井            | 深井戸             | 令和5年度廃止                | 1 井 |     |
| 大泉10号井           | 深井戸             | 令和5年度廃止                | 1 井 |     |
| 大泉第二浄水場<br>大泉5号井 | 深井戸             | 大泉第二浄水場配水場化<br>令和2年度廃止 | 1 井 | 地下水 |
| 大泉6号井            | 深井戸             | 令和2年度廃止                | 1 井 |     |
| 大泉8号井            | 深井戸             | 令和2年度廃止                | 1 井 |     |
| 大泉9号井            | 深井戸             | 令和2年度廃止                | 1 井 |     |

【邑楽】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |             | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----------------|-------------|-----|-----|
| 邑楽中野浄水場 |                 | 邑楽中野浄水場配水場化 |     | 地下水 |
| 邑楽1号井   | 深井戸             | 令和4年度廃止     | 1 井 |     |
| 邑楽7号井   | 深井戸             | 令和4年度廃止     | 1 井 |     |
| 邑楽8号井   | 深井戸             | 令和4年度廃止     | 1 井 |     |
| 邑楽第三浄水場 |                 | 邑楽第三浄水場配水場化 |     | 地下水 |
| 邑楽4号井   | 深井戸             | 令和5年度廃止     | 1 井 |     |
| 邑楽5号井   | 深井戸             | 令和5年度廃止     | 1 井 |     |
| 邑楽6号井   | 深井戸             | 令和5年度廃止     | 1 井 |     |

【みどり浄水場】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                    | 数 量 | 備 考                    |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|
| みどり     | 取水口             | 取水門 RC造 内寸1.2m×高5.5m                                               | 2 門 | 表流水(渡良瀬川)              |
| 渡良瀬川取水場 | 取水トンネル          | RC造 幅1.2m×長12.68m×高2.5m                                            | 2 連 |                        |
|         | 取水ポンプ井          | RC造 幅4.2m×長5m×高16.7m                                               | 2 井 | 有効容量 174m <sup>3</sup> |
|         | 取水ポンプ室          | RC造 1階103.97m <sup>2</sup> 2階80.66m <sup>2</sup>                   | 1 棟 |                        |
|         | 取水ポンプ           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ300mm×48m×10.3m <sup>3</sup> /分×132kW | 4 台 |                        |
|         | 水質計器            | 濁度計・pH計・水位計                                                        | 一式  |                        |
|         | 電気設備            | 750kVA変圧器 6.6kV/420V-210V                                          | 1 台 |                        |

【東部浄水場】

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                               | 数 量       | 備 考      |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------|----------|
| 東部     | 取水口             | 取水口スクリーン幅3.168m×高3.853m                       | 1 基       | 表流水(利根川) |
| 利根川取水場 | 取水ゲート           | 幅1.5m×高1.5m<br>開閉装置・電動機・減速機・<br>都市用水操作盤・水位計ほか | 1 門<br>一式 |          |
|        | 取水樋管            | 幅1.5m×高1.5m                                   | 76.99m    |          |
|        | 接合井             | RC造 幅4.8m×長6.3m×高5.2m                         | 1 井       |          |
|        | 弁室              | 空気弁φ200mm・電動バタフライ弁1,100mmほか                   | 1 式       |          |
|        | 機械設備            | 外部注水洗浄型ストレーナ                                  | 2 台       |          |
|        | 電気設備            | 現場操作盤・水質現場盤ほか                                 | 一式        |          |
|        | 水質計器            | アンモニア計・シアン計・濁度計・<br>導電率計・pH計ほか                | 一式        |          |

2) 導水施設

【太田】

| 区 分                  | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                  | 数 量 | 備 考                    |
|----------------------|-----------------|----------------------------------|-----|------------------------|
| 太田第1水源<br>(渡良瀬浄水場1系) | 沈砂池             | RC造(半地下式)<br>幅5m×長29.2m×有効水深3.7m | 2 池 | 1,026.43m <sup>3</sup> |
| 太田第5水源<br>(大泉第一浄水場系) | 調整塔             | 大泉第一浄水場配水場化<br>令和5年度廃止           | 1 基 |                        |

【館林】

| 区 分                  | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                          | 数 量        | 備 考               |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| 揚水ポンプ井<br>(館林第二浄水場系) | ポンプ井<br>ポンプ設備   | RC造 幅8.6m×長7.2m×高5m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ200mm×43m×4.62m <sup>3</sup> /分×55kW | 2 池<br>4 台 | 560m <sup>3</sup> |

【みどり】

| 区 分              | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力  |                                                                     | 数 量                  | 備 考 |
|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|
| みどり第1水源<br>(川口川) | 隧道<br>接合井<br>水管橋 | 馬蹄形 幅0.92m×高1.25m<br>RC造 10m <sup>3</sup><br>逆三角形ワーレントラス 鋼管製 φ500mm | 785m<br>1 井<br>91.2m |     |

【みどり浄水場】

| 区 分            | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |            | 数 量  | 備 考 |
|----------------|-----------------|------------|------|-----|
| みどり<br>渡良瀬川取水場 | 導水管             | 鋼管製 φ800mm | 436m |     |

【東部浄水場】

| 区 分          | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数 量                                                                              | 備 考                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 東部<br>利根川取水場 | 導水管<br>流量計室<br>計装設備                                                            | 鋼管STW400 口径1,100mm<br>RC造 幅4.47m×長11m×高3.7m<br>超音波流量計ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 446.41m<br>1 室<br>一式                                                             |                                                  |
| 東部浄水場        | 揚水ポンプ棟<br>揚水ポンプ井<br>制水扉<br>返送管バルブ室<br>除塵機<br><br>揚水ポンプ流出弁<br>ポンプ設備<br><br>電気設備 | RC造 1,220m <sup>2</sup><br>RC造 幅21m×長7.5m×高7m(14.9m)<br>有効幅900mm×高1,350mm 電動機ほか<br>RC造 幅3m×長2.5m×高8m<br>自動除塵機 全幅2,000mm×全高15,075mm<br>水切り自動スクリーン 長2,000mm×深550mm<br>スクリーンかす移送トラフ 幅456mm×長9,900mm<br>スクリーンかすホッパー 容量3m <sup>3</sup><br>バタフライ弁 φ1,100 バルブコントロールほか<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ250mm×12m×7.7m <sup>3</sup> /分×22kW<br>φ350mm×12m×15.3m <sup>3</sup> /分×45kW<br>変圧器 6.6kV/420V×400kVA | 1 棟<br>1 井<br>4 台<br>2 室<br>2 台<br>1 台<br>1 台<br>1 台<br>2 台<br>2 台<br>2 台<br>1 台 | 表流水(利根川)<br><br><br><br><br><br><br>小ポンプ<br>大ポンプ |

3) 浄水施設

【太田】

| 区 分                     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力   |                                                                                                       | 数 量                      | 備 考                                                                       |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 太田第1水源<br>(渡良瀬浄水場1系)    | 活性炭<br>注入設備       | RC造(2階建 456.81m <sup>2</sup> )<br>活性炭注入ポンプ 0.029m <sup>3</sup> /分×2.2kW<br>溶解槽 幅3m×長3m×深3.5m(有効深2.4m) | 2 台<br>2 槽               | 43.2m <sup>3</sup>                                                        |
| 太田<br>渡良瀬浄水場<br>平成元年度竣工 | 着水井<br>計量槽<br>混和池 | RC造 径10.5m×深5.5m(有効深4m)<br>RC造 幅4.2m×長9.4m×深7.2m(有効深6m)<br>RC造 幅4.2m×長4.2m×深5m(有効深4.15m)<br>攪拌機 5.5kW | 1 池<br>1 槽<br>1 池<br>1 台 | 容量 346.2m <sup>3</sup><br>容量 181.5m <sup>3</sup><br>容量 73.2m <sup>3</sup> |

| 区 分                     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                                                                             | 数 量                      | 備 考                                                           |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 太田<br>渡良瀬浄水場<br>平成元年度竣工 | フロッグ形成池         | RC造 幅3.5m×長14.2m×深3.95m<br>(有効深3.45m)×3列/池 機械攪拌<br>(フロッグ)2.2kW×4台・1.5kW×2台)                                                                                 | 2 池                      | 容量 1,028.8m <sup>3</sup><br>(514.4m <sup>3</sup> ×2池)         |
|                         | 薬品沈でん池          | RC造 幅13.8m×長21.9m×深5.5m(有効深3.5m)<br>傾斜板66枚×11列×2池×2水路<br>汚泥掻寄機(ステンレスノッチ型リンクベルト式)<br>0.2m/分×12.1m×4列×0.75kW                                                  | 2 池<br>2 台               | 容量 2,115m <sup>3</sup><br>傾斜板 計2,904枚                         |
|                         | 急速ろ過池           | RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式)<br>幅4.1m×長12.3m(50.43m <sup>2</sup> )                                                                                                 | 1 2 池                    | ろ過面積 605.16m <sup>2</sup><br>1系8池・2系4池                        |
|                         | 紫外線照射装置         | 内照式密閉流水型 屋内横型設置<br>16,000m <sup>3</sup> ×2基=32,000m <sup>3</sup> (最大処理水量)<br>240W低圧水銀ランプ×6本×3基                                                              | 3 台                      | 常時2台稼働                                                        |
|                         | 浄水池             | オートストレーナφ400×3基・100V 35W<br>RC造(半地下式)幅20m×長40m×深5.2m<br>(有効深 3.5m)                                                                                          | 3 台<br>2 池               | 常時2台稼働<br>容量 5,600m <sup>3</sup><br>(2,800m <sup>3</sup> ×2池) |
|                         | 塩素注入設備          | 次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.15<br>貯槽 20m <sup>3</sup> /槽(PE製)<br>次亜塩素酸注入ポンプ(電磁ポンプ)<br>次亜塩素酸注入機(電磁ポンプ2台搭載)                                                          | 2 槽<br>4 台<br>4 台        | 1系前塩素<br>1系中・後・2系中・後                                          |
|                         | 凝集剤<br>注入設備     | PAC(ポリ塩化アルミニウム) 濃度10% 比重1.21<br>貯槽 20m <sup>3</sup> /槽(PE製)<br>PAC移送ポンプ 44L/分×38m×3.7kW<br>PAC注入小出槽 1m <sup>3</sup> /槽(PE製)<br>PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)            | 2 槽<br>2 台<br>1 槽<br>1 台 | 1系                                                            |
|                         | アルカリ剤<br>注入設備   | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) 受入濃度48%<br>希釈濃度20% 比重1.2<br>希釈槽 20m <sup>3</sup> /槽(SS400製)<br>移送ポンプ 300L/分×10m×2.2kW<br>貯槽 20m <sup>3</sup> /槽(PE製)<br>アルカリ剤注入機(電磁ポンプ2台搭載) | 1 槽<br>2 台<br>2 槽<br>2 台 | 1系前・2系後                                                       |
|                         | 薬注用圧力水          | 自吸式渦流ポンプ 64L/分×23m×1.5kW                                                                                                                                    | 4 台                      | 塩素・アルカリ注入用                                                    |
|                         | 洗浄排水池           | RC造 幅8m×長16m×深5.3m(有効深2.5m)<br>返送ポンプφ150mm×20m×2.7m <sup>3</sup> /分×15kW<br>排泥ポンプφ100mm×15m×1.8m <sup>3</sup> /分×11kW                                       | 2 池<br>2 台<br>2 台        | 容量 320m <sup>3</sup> /池                                       |
|                         | 排泥池             | RC造 幅13m×長13m<br>円形スラッジ掻寄機 0.75kW<br>排泥池送泥ポンプ 0.44m <sup>3</sup> /分×3.7kW                                                                                   | 2 池<br>2 台<br>2 台        | 容量 422m <sup>3</sup> /池                                       |
|                         | 濃縮槽             | RC造 幅13m×長13m<br>円形スラッジ 掻寄機 1.5kW<br>濃縮槽送泥ポンプ0.5m <sup>3</sup> /分×5.5kW                                                                                     | 2 池<br>2 台<br>2 台        | 容量 422m <sup>3</sup> /池                                       |
|                         | 強制濃縮設備          | 汚泥貯留槽<br>幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)<br>濃縮汚泥貯留槽<br>幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)<br>低圧加圧脱水機<br>ろ液引抜ポンプ・濃縮汚泥移送ポンプ<br>汚泥圧入ポンプほか                                         | 1 池<br>1 池<br>3 台<br>一式  |                                                               |

| 区 分                     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数 量                                                                                                 | 備 考                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 太田<br>渡良瀬浄水場<br>平成元年度竣工 | 天日乾燥床<br>水質計器<br>電気設備<br>計装設備<br>監視制御設備<br>遠制装置<br>管理棟<br>電気棟                                                                           | RC造 幅15m×長23m×高1.55m(有効高0.4m)<br>残留塩素計(有試薬式)<br>pH計(ガラス電極方式 KCl補給型)<br>濁度計<br>高感度濁度計<br>変圧器 6.6kV/210V×400kVA<br>変圧器 6.6kV/420V×300kVA<br>変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA<br>流量計・水位計ほか<br>監視制御端末(VS5000)<br>監視端末<br>水運用支援端末<br>テレコンテレメータほか<br>RC造3階建 2,579m <sup>2</sup><br>RC造2階建 498m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4床<br>6台<br>8台<br>3台<br>5台<br>2台<br>1台<br>1台<br>一式<br>2台<br>1台<br>1台<br>一式                          | 乾燥面積 1,380m <sup>2</sup><br><br>設備動力用<br>取水ポンプ用<br>照明用                                                                                                                                            |
| 太田<br>利根浄水場<br>昭和50年度竣工 | 着水池<br>攪はん池<br>攪はん機<br>沈砂池<br>回収水槽<br>回収ポンプ<br>急速ろ過池<br>浄水池<br>塩素注入設備<br>注入ポンプ<br>水質計器<br>電気設備<br>計装設備<br>監視制御設備<br>遠制装置<br>管理本館<br>電気室 | RC造 幅2.7m×長5m×深4.05m<br>RC造 幅5m×長5m×深4.05m<br>翼寸法 1,650mm×17.2rpm×7.5kW<br>RC造 幅8m×長30.75m×深3.35m<br>RC造 幅16m×長6.4m×深1.7m<br>水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ300mm×7m×8m <sup>3</sup> /分×18.5kW<br>RC造 重力式急速ろ過池・三方弁方式<br>(除鉄・除マンガソ処理)幅6.04m×長6.64m<br>RC造 フラットスラブ構造(半地下式)<br>幅69.2m×長24.8m×深5m<br>次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.12<br>貯蔵タンク 4m <sup>3</sup> /槽(PP製)<br>一軸ネジ式ポンプ 吐出量30~680mL/分<br>残留塩素計(ポーラログラフ方式)<br>pH計(ガラス電極方式 KCl補給型)<br>高感度濁度計(レーザー光側方散乱方式)<br>濁度計(表面散乱光方式)<br>変圧器6.6kV/420V×1000kVA<br>流量計・水位計ほか<br>監視制御端末<br>テレコンテレメータほか<br>RC造2階建 550.46m <sup>2</sup><br>RC造平屋建 402.54m <sup>2</sup> | 2池<br>2池<br>2台<br>2池<br>1池<br>2台<br>12池<br>2池<br>2槽<br>3台<br>2台<br>1台<br>1台<br>1台<br>一式<br>一式<br>一式 | 容量 109.4m <sup>3</sup><br>容量 202.5m <sup>3</sup><br><br>容量 1,650m <sup>3</sup><br>容量 174.1m <sup>3</sup><br><br>ろ過面積 481m <sup>2</sup><br>容量 17,000m <sup>3</sup><br><br>(1台は予備)<br><br>ろ過水<br>原水 |

### 【館林】

| 区 分                 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                         | 数 量      | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 館林第二浄水場<br>昭和43年度竣工 | 北着水井<br>南着水井    | RC造 連結型 185m <sup>3</sup><br>幅2m×長8.4m×高2.2m<br>RC造 96m <sup>3</sup><br>幅3m×長8.4m×高3.8m | 5井<br>1井 |     |

| 区 分                 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                             | 数 量 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|-----|-----|
| 館林第二浄水場<br>昭和43年度竣工 | 塩素注入設備          | 次亜塩素素注入装置(0.4kW)北着水用        | 2 台 |     |
|                     |                 | 次亜塩素素注入装置(0.4kW)南着水用        | 1 台 |     |
|                     |                 | 次亜塩素素注入装置(0.4kW)配水塔用        | 2 台 |     |
|                     |                 | 貯槽 2m <sup>3</sup>          | 2 槽 |     |
|                     | 電気設備            | 変圧器6.6kV/420V×750kVA        | 2 台 |     |
|                     | 管理棟             | RC造2階建 延1,056m <sup>2</sup> |     |     |

### 【みどり】

| 区 分                      | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                   | 数 量 | 備 考      |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----|----------|
| みどり<br>塩原浄水場<br>昭和48年度竣工 | 着水井             | 着水井 RC造 75m <sup>3</sup>                          | 1 池 |          |
|                          | (混和井)           | 混和井 RC造 43m <sup>3</sup> (21.5m <sup>3</sup> ×2池) | 2 池 |          |
|                          | フロック形成池         | RC造 295m <sup>3</sup> ×2池                         | 2 池 |          |
|                          | 薬品沈でん池          | RC造 1,150m <sup>3</sup> ×3池 横流式                   | 3 池 |          |
|                          |                 | 傾斜板装置 77枚×10段×4列                                  |     |          |
|                          | 急速ろ過池           | RC造 33.6m <sup>2</sup>                            | 6 池 |          |
|                          | 浄水池             | 第1 RC造 2,500m <sup>3</sup>                        | 2 池 |          |
|                          |                 | 第2 RC造 3,000m <sup>3</sup>                        | 1 池 |          |
|                          | 薬品注入設備          | 凝集剤・次亜塩素素・希硫酸・活性炭・アルカリ剤                           | 一式  |          |
|                          | 排水処理設備          | 排水池 RC造 85m <sup>3</sup>                          |     |          |
|                          |                 | 排水ピット RC造 40m <sup>3</sup>                        |     |          |
|                          |                 | 濃縮槽 RC造 890m <sup>3</sup>                         |     |          |
|                          |                 | 汚泥脱水機 ろ布固定式加圧脱水機11kW                              |     |          |
|                          |                 | 処理棟 鉄骨造 2階建                                       |     |          |
|                          | ケーキ搬出装置         | ケーキホッパ 5m <sup>3</sup>                            | 1 基 |          |
|                          |                 | トラフ型ベルトコンベア 5t/時 1.5kW+3.7kW                      | 1 台 | No.1コンベア |
|                          |                 | ケーキコンベア 5t/時 5.5kW                                | 1 台 | No.2コンベア |
|                          | 管理室             | RC造 2階建 796.46m <sup>2</sup>                      |     |          |

### 【板倉】

| 区 分                 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                               | 数 量 | 備 考      |
|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----|----------|
| 板倉北浄水場              |                 | 令和2年度廃止・令和4年度配水場新設                            |     |          |
| 板倉岩田浄水場<br>昭和41年度竣工 | ろ過機             | 鋼板製 12.2m <sup>2</sup> ろ過速度166m/日             | 1 基 | 除鉄・除マンガン |
|                     |                 | 鋼板製 10m <sup>2</sup> ろ過速度150m/日               | 1 基 | 除鉄・除マンガン |
|                     | 滅菌室             | CB造 11.86m <sup>2</sup>                       |     |          |
|                     | 塩素注入設備          | 次亜塩素素注入機 8kg/cm <sup>3</sup> ×18mL/分×13W×100V | 2 台 |          |
| 板倉東浄水場<br>昭和50年度竣工  |                 | 貯槽 0.3m <sup>3</sup>                          | 1 槽 |          |
|                     | ろ過機             | 鋼板製 6.15m <sup>2</sup> ろ過速度325m/日             | 2 基 | 除鉄・除マンガン |
|                     | 滅菌室             | CB造 16.7m <sup>2</sup>                        |     |          |
|                     | 塩素注入設備          | 次亜塩素素注入機 0.7MPa×5.4L/時×18W×200V               | 2 台 | ほか予備1台   |
|                     |                 | 貯槽 0.5m <sup>3</sup>                          | 2 槽 |          |
|                     | ポンプ室            | 鋼板製 幅3.05m×長5.72m×高2.76m                      |     |          |
|                     | 逆洗ポンプ           | 片吸込陸上渦巻ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)                |     |          |
|                     |                 | φ150mm×φ125mm×10m×4.3m <sup>3</sup> /分×11kW   | 2 台 |          |
|                     |                 | 操作盤 幅0.7m×長0.5m×高1.65m屋内自立型                   | 1 面 |          |
|                     | 電気設備            | 変圧器 6kV/210V×200kVA                           | 1 台 |          |
|                     | 遠方監視装置          | 監視端末                                          | 1 台 |          |

| 区 分               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                |                                                                                                                                     | 数 量                      | 備 考                 |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 板倉南浄水場<br>平成3年度竣工 | ろ過機<br>滅菌室<br>塩素注入設備<br>遠方監視装置 | 板倉南浄水場廃止<br>4.91m <sup>2</sup> ろ過速度247.5m/日<br>CB造 15.75m <sup>2</sup><br>次亜塩素素注入機 125mL/分×30W×100V<br>貯槽 0.5m <sup>3</sup><br>監視端末 | 2 基<br>1 台<br>2 槽<br>1 台 | 令和6年度廃止<br>除鉄・除マンガン |

#### 【明和】

| 区 分                 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力          |                                                                                                                                                   | 数 量                             | 備 考       |
|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 明和上江黒浄水場            |                          | 平成28年度廃止                                                                                                                                          |                                 |           |
| 明和大輪浄水場             |                          | 令和2年度廃止                                                                                                                                           |                                 |           |
| 明和南大島浄水場<br>平成8年度竣工 | 塩素反応池<br>急速ろ過池<br>塩素注入設備 | 明和南大島浄水場配水場化<br>RC造 47.1m <sup>3</sup><br>RC造 開放型 12.25m <sup>2</sup><br>前次亜塩素素注入ポンプ 27L/h<br>後次亜塩素素注入ポンプ 3.6L/h<br>貯槽 3.5m <sup>3</sup> FRP+PVC製 | 2 池<br>3 池<br>2 台<br>2 台<br>2 槽 | 令和6年度配水場化 |

#### 【千代田】

| 区 分                  | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                           |                                                                      | 数 量                            | 備 考 |
|----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----|
| 千代田第三浄水場             |                                           | 令和5年度廃止                                                              |                                |     |
| 千代田第四浄水場             |                                           | 令和5年度配水場化                                                            |                                |     |
| 千代田第五浄水場<br>平成12年度竣工 | 着水井<br>塩素反応池<br>急速ろ過池<br>塩素注入設備<br>電気計装設備 | RC造<br>RC造 47m <sup>3</sup><br>RC造 12.96m <sup>2</sup><br>次亜塩素素注入ポンプ | 1 井<br>1 池<br>3 池<br>3 台<br>一式 |     |

#### 【大泉】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |           | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 大泉第一浄水場 |                 | 令和5年度配水場化 |     |     |
| 大泉第二浄水場 |                 | 令和2年度配水場化 |     |     |

#### 【邑楽】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |           | 数 量 | 備 考 |
|---------|-----------------|-----------|-----|-----|
| 邑楽中野浄水場 |                 | 令和4年度配水場化 |     |     |
| 邑楽第三浄水場 |                 | 令和5年度配水場化 |     |     |

#### 【みどり浄水場】

| 区 分               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                        |                                                                                                                                                                                          | 数 量                          | 備 考                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| みどり浄水場<br>平成2年度竣工 | 沈砂池兼<br>原水調整池<br><br>活性炭接触池<br><br>混和池 | RC造 幅10.75m×長61.6m<br>×有効深7.9m(一部6m)<br>原水揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ250mm×10m×7.73m <sup>3</sup> /分×22kW<br>RC造 幅13.5m×長40m×有効深1.8m<br>水路幅1m 10列<br>RC造 幅4m×長6.4m×深4.5m<br>機械攪拌(5.5kW×1台) | 2 池<br><br>4 台<br>2 池<br>1 池 | 有効容量 4,238m <sup>3</sup><br>(4,238m <sup>3</sup> ×2池)<br><br>有効容量 972m <sup>3</sup><br>(972m <sup>3</sup> ×2池)<br>容量 115.2m <sup>3</sup> |

| 区 分               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                           | 数 量   | 備 考                         |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| みどり浄水場<br>平成2年度竣工 | フロッグ形成池         | 上下ろ流式                                     |       |                             |
|                   |                 | RC造 幅9m×長16.6m×有効深3.2m                    | 4 池   | 有効容量 478.1m <sup>3</sup>    |
|                   |                 | 越流板 634枚/池                                |       |                             |
|                   | 薬品沈でん池          | RC造 幅9m×長26m×有効深4m                        | 4 池   | 有効容量 936m <sup>3</sup>      |
|                   |                 | 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)                           | 8 台   |                             |
|                   | 急速ろ過池           | RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式)                     | 8 池   | ろ過面積 605.16m <sup>2</sup>   |
|                   |                 | 幅5.3m×長8.8m(46.64m <sup>2</sup> )         |       | ろ過速度120m/日                  |
|                   | 浄水池兼調整池         | RC造 幅35.6m×長47.6m                         | 2 池   | 有効容量 7,418m <sup>3</sup>    |
|                   |                 | ×有効深4.5m                                  |       | (7,418m <sup>3</sup> ×2池)   |
|                   | 塩素注入設備          | 次亜塩素酸ナトリウム 受入濃度12%                        |       |                             |
|                   |                 | 貯槽 8m <sup>3</sup> /槽(PE製)                | 2 槽   |                             |
|                   |                 | 前・中・後塩素注入ポンプ                              | 各 2 台 |                             |
|                   |                 | (電磁ポンプ2台搭載)                               |       |                             |
|                   |                 | 前々塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載)                        | 1 台   |                             |
|                   |                 | 圧力水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)                     | 2 台   |                             |
|                   |                 | φ65mm×43m×0.4m <sup>3</sup> /分×5.5kW      |       |                             |
|                   | 凝集剤             | PAC(ポリ塩化アルミニウム)                           |       |                             |
|                   | 注入設備            | PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)                         | 3 台   |                             |
|                   |                 | 貯槽 15m <sup>3</sup> /槽(PE製)               | 2 槽   |                             |
|                   |                 | 移送ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)                 | 1 台   |                             |
|                   |                 | φ50mm×φ40mm×10m×100L/分×0.75kW             |       |                             |
|                   | アルカリ剤           | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)                           |       |                             |
|                   | 注入設備            | 受入濃度48% 希釈濃度25%                           |       |                             |
|                   |                 | 貯槽 15m <sup>3</sup> /槽(SUS製)              | 2 槽   |                             |
|                   |                 | 前アルカリ注入ポンプ                                | 3 台   |                             |
|                   |                 | 後アルカリ注入ポンプ                                | 2 台   |                             |
|                   | 活性炭             | 粉末活性炭定量フィーダ                               | 2 台   |                             |
|                   | 注入設備            | サイロ 18m <sup>3</sup> /槽                   | 2 槽   |                             |
|                   | 汚泥処理設備          | 排水池・排泥池                                   | 各 2 池 | 排水池・排泥池                     |
|                   |                 | 幅6.5m×長10.0m×高9.9m(有効深4.1m)               |       | 各有効容量 260・266m <sup>3</sup> |
|                   |                 | 排水返送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)                    |       |                             |
|                   |                 | φ150mm×17m×2.17m <sup>3</sup> /分×11kW     | 2 台   |                             |
|                   |                 | 排泥移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)                    |       |                             |
|                   |                 | φ100mm×16m×1.0m <sup>3</sup> /分×7.5kW     | 2 台   |                             |
|                   |                 | 濃縮槽 径13m×有効深3.5m                          | 2 池   | 有効容量464m <sup>3</sup>       |
|                   |                 | 汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)                           | 2 台   |                             |
|                   |                 | 汚泥供給ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)               |       |                             |
|                   |                 | φ80mm×φ50mm×30m×0.1m <sup>3</sup> /分×11kW | 2 台   |                             |
|                   | 脱水機棟            | RC造 2階建 540m <sup>2</sup>                 |       |                             |
|                   | 汚泥処理設備          | 脱水機 無薬注長時間型加圧脱水機                          | 2 基   |                             |
|                   |                 | ろ過面積 210m <sup>2</sup>                    |       |                             |
|                   |                 | 汚泥注入装置                                    |       |                             |
|                   |                 | 汚泥圧入タンク 6m <sup>3</sup>                   | 2 槽   |                             |
|                   |                 | 空気タンク 1m <sup>3</sup>                     | 1 槽   |                             |
|                   |                 | 空気圧縮機 5.5kW                               | 2 台   |                             |
|                   |                 | ケーキ搬出装置                                   |       |                             |
|                   |                 | ケーキホッパー 有効容量 11m <sup>3</sup>             | 2 台   |                             |
|                   |                 | トラフ型ベルトコンベア 2.2kW                         | 2 台   |                             |

| 区 分               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                           | 数 量 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|---------------------------|-----|-----|
| みどり浄水場<br>平成2年度竣工 | 水質計器            | 残留塩素計・pH計ほか               | 一式  |     |
|                   | 電気設備            | 変圧器 6.6kV/420V×500kVA     | 1 台 |     |
|                   |                 | 変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA | 1 台 |     |
|                   | 計装設備            | 流量計・水位計ほか                 | 一式  |     |
|                   | 監視制御設備          | 監視制御端末 (VS6000)           | 2 台 |     |
|                   | 遠制装置            | テレコンテレメータ                 | 一式  |     |
|                   | 管理棟             | RC(一部鉄骨)造 2階建 1,115㎡      |     |     |

【東部浄水場】

| 区 分              | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                                               | 数 量     | 備 考           |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 東部浄水場<br>平成9年度竣工 | 原水調整池           | RC造 幅27m×長50.4m×深9.2m<br>容量 上池 1,290m <sup>3</sup> ×2池=2,580m <sup>3</sup><br>下池 7,070m <sup>3</sup> ×2池=14,140m <sup>3</sup> | 2 池     |               |
|                  | 薬品沈殿池           | 全体 RC造 幅30.4m×長56.0m×深6.9m                                                                                                    |         |               |
|                  | 混和池             | 幅4m×長4m×深4.6m                                                                                                                 | 1 池     |               |
|                  |                 | フラッシュミキサ 減速機5.5kw 直径1.2m                                                                                                      | 1 台     |               |
|                  | フロック形成池         | 幅14.2m×長9.6m×深4.5m                                                                                                            | 2 池     |               |
|                  | 横流式沈澱池          | 幅14.2m×長14.2m×深6.2m                                                                                                           | 2 池     |               |
|                  | 傾斜板沈澱池          | 幅14.2m×長14.2m+2.5m×深6.2m                                                                                                      | 2 池     |               |
|                  |                 | 傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.8mm 2池分                                                                                                      | 1,310枚  |               |
|                  |                 | 傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.0mm 2池分                                                                                                      | 24,840枚 |               |
|                  |                 | 傾斜板洗浄装置 0.5kg/cm <sup>2</sup> ×1.5m <sup>3</sup> /分×3.7kW                                                                     | 2 台     |               |
|                  |                 | 污泥掻寄機 速度0.6m/分 直径14m                                                                                                          | 4 台     |               |
|                  | 集水渠             | 幅14.2m×長3m×深5m                                                                                                                | 2 池     |               |
|                  | 流出渠             | 幅14.2m×長1.5m×深5m                                                                                                              | 2 池     |               |
|                  | 急速ろ過池           | 全体 RC造 幅31.7m×長41.7m<br>有効ろ過面積46.08m <sup>2</sup> ×8池                                                                         | 8 池     |               |
|                  |                 | 電動ゲート・弁・真空ポンプ・電磁弁盤ほか                                                                                                          | 一式      |               |
|                  | マイクロストレーナー棟     | 鉄骨造地上・地下各1階<br>延床面積109.95m <sup>2</sup>                                                                                       | 1 棟     |               |
|                  | マイクロストレーナー      | 回転ディスク6枚 ろ過面積27m <sup>2</sup><br>フィルタ開口30μm フィルタ枚数240枚                                                                        | 一式      |               |
|                  |                 | 駆動装置・洗浄ポンプほか                                                                                                                  | 一式      |               |
|                  | 浄水池             | RC造 幅20.25m×長75m×深7.4m<br>有効容量6,700m <sup>3</sup> ×2池=13,400m <sup>3</sup>                                                    | 2 池     | No.1-1・No.1-2 |
|                  |                 | RC造 幅25.1m×長62m×深7.4m<br>有効容量6,600m <sup>3</sup> ×1池=6,600m <sup>3</sup>                                                      | 1 池     | No.2          |
|                  | 凝集剤             | PAC貯槽 径3.6m×高3.95m 容量35m <sup>3</sup>                                                                                         | 2 槽     |               |
|                  | 注入設備            | PAC移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ20mm×33m×50L/分×1.22kW                                                                             | 2 台     |               |
|                  |                 | ヘットタンク 径800mm×高1.35m 容量0.5m <sup>3</sup>                                                                                      | 2 槽     |               |
|                  |                 | PAC注入機 流量調整弁(アングル弁)                                                                                                           | 3 台     |               |
|                  | アルカリ剤           | 苛性ソーダ貯槽 径2.8m×高3.74m 容量20m <sup>3</sup>                                                                                       | 2 槽     |               |
|                  | 注入設備            | 苛性ソーダ移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ20mm×33m×50L/分×1.22kW                                                                           | 2 台     |               |
|                  |                 | ヘットタンク 径800mm×高1.35m 容量0.5m <sup>3</sup>                                                                                      | 2 槽     |               |
|                  |                 | 苛性ソーダ注入機 流量調整弁(アングル弁)                                                                                                         | 3 台     |               |

| 区 分              | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                            | 数 量    | 備 考 |
|------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------|-----|
| 東部浄水場<br>平成9年度竣工 | 塩素注入設備          | 貯槽 径3.6m×高3.45m 容量30m <sup>3</sup>         | 2 槽    |     |
|                  |                 | 次亜塩素移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)                   |        |     |
|                  |                 | φ20mm×33m×50L/分×1.2kW                      | 2 台    |     |
|                  |                 | 前次亜塩素小出槽                                   |        |     |
|                  |                 | 径800mm×高1.35m 容量0.25m <sup>3</sup>         | 2 槽    |     |
|                  |                 | 前々・前次亜塩素注入機 流量調整弁(アングル弁)                   | 4 台    |     |
|                  |                 | 電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか                          | 一式     |     |
|                  |                 | 中・後次亜塩素小出槽                                 |        |     |
|                  |                 | 径800mm×高1.35m 容量0.25m <sup>3</sup>         | 2 槽    |     |
|                  |                 | 中次亜塩素注入機(AVエア-シリンダ-式自動弁)                   | 3 台    |     |
|                  |                 | 後次亜塩素注入機(AVエア-シリンダ-式自動弁)                   | 3 台    |     |
|                  |                 | 電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか                          | 一式     |     |
|                  | 活性炭注入設備棟        | 鉄骨ALC造(地上4階建 367.28m <sup>2</sup> )        | 1 棟    |     |
|                  | 活性炭注入設備         | 貯槽 径3.1m×高5m 有効容量31m <sup>3</sup>          | 2 槽    |     |
|                  |                 | 振動排出機 出力1.5kW 設定加振力 560kgf                 | 2 台    |     |
|                  |                 | 集塵機・定量供給機・ロータリーバルブほか                       | 一式     |     |
|                  |                 | 増圧ラインポンプ φ40mm×22.6m×250L/分×1.5kW          | 1 台    |     |
|                  |                 | 活性炭溶解槽 径1.1m×高1.003m(容量0.5m <sup>3</sup> ) | 2 槽    |     |
|                  | 水質計器<br>電気設備    | 残留塩素計・pH計・濁度計ほか                            | 一式     |     |
|                  |                 | 変圧器 6.6kV/420V×300kVA                      | 1 台    |     |
|                  |                 | 変圧器 6.6kV/210V×150kVA                      | 1 台    |     |
|                  | 計装設備            | 変圧器 6.6kV/210-105V×100kVA                  | 1 台    |     |
|                  |                 | 流量計・水位計ほか                                  | 一式     |     |
|                  |                 | 監視制御設備                                     | 監視制御装置 | 一式  |

#### 4) 送水施設

##### 【太田】

| 区 分                         | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                   | 数 量 | 備 考                   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 太田渡良瀬浄水場                    | ポンプ設備           | 送水ポンプ(吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)                                                       |     |                       |
|                             |                 | φ300mm×φ200mm×80m×13.19m <sup>3</sup> /分×280kW                                    | 4 台 | 金山系送水ポンプ              |
|                             |                 | φ300mm×φ150mm×88m×6.96m <sup>3</sup> /分×185kW                                     | 3 台 | 強戸系送水ポンプ              |
|                             | ポンプ棟            | 水封式真空ポンプ<br>φ40mm×200mmHg×1.75m <sup>3</sup> /分×3.7kW<br>RC造平屋建 483m <sup>2</sup> | 2 台 |                       |
| 太田利根浄水場                     | ポンプ設備           | 送水ポンプ(吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)                                                       |     |                       |
|                             | ポンプ室            | φ300mm×φ200mm×50m×10.9m <sup>3</sup> /分×132kW<br>RC造平屋建 地下1階 674.8m <sup>2</sup>  | 4 台 |                       |
| 太田金山<br>山頂ポンプ場<br>(渡良瀬浄水場系) | ポンプ設備           | 送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)                                                              |     |                       |
|                             |                 | φ40mm×180m×0.20m <sup>3</sup> /分×15kW                                             | 2 台 |                       |
|                             | 受水槽             | RC造(地下式) 幅5m×長5m×深3m 75m <sup>3</sup>                                             | 1 槽 | 廃止                    |
| 太田西長岡ポンプ場<br>(みどり浄水場系)      | ポンプ室            | RC造平屋建 31.55m <sup>2</sup>                                                        |     |                       |
|                             | 計装設備            | 令和3年度送水ポンプ設備廃止<br>流量計(北長岡地区配水流量)                                                  | 1 台 | 渡良瀬浄水場系停止<br>藪塚低区から配水 |

| 区 分                             | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                      |                                                                                                                                                                                                                                                                | 数 量                               | 備 考                     |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 太田牛沢送水場<br>平成18年度竣工<br>(東部浄水場系) | 流入水貯槽<br>ポンプ設備                       | PC造 $\phi 14.5\text{m} \times \text{有効水深} 8\text{m}$ $1,300\text{m}^3$<br>送水ポンプ<br>吸込口径 $\times$ 吐出口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機<br>$\phi 125\text{mm} \times \phi 100\text{mm} \times 50\text{m} \times 1.8\text{m}^3/\text{分} \times 30\text{kW}$ | 1 池                               | 太田西部配水場へ送水<br><br>送水監視用 |
|                                 | 水質計器<br>電気設備<br>計装設備<br>ポンプ棟<br>流入設備 | 残留塩素計(ポーラログラフ方式)<br>変圧器 $6.6\text{kV}/420\text{V} \times 150\text{kVA}$<br>流量計・水位計ほか<br>RC造平屋建 $266.2\text{m}^2$<br>流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤<br>$\text{幅} 2.24\text{m} \times \text{長} 0.94\text{m} \times \text{高} 2.05\text{m}$<br>水道水用水質自動測定装置(5項目)              | 2 台<br>1 台<br>1 台<br>一式<br><br>一式 |                         |

### 【館林】

| 区 分              | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                                                               | 数 量 | 備 考        |
|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 館林第二浄水場<br>送水ポンプ | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 150\text{mm} \times 88\text{m} \times 2.5\text{m}^3/\text{分} \times 55\text{kW}$ | 2 台 | 館林第三配水場へ送水 |
|                  | ポンプ室            | RC造                                                                                                                                           |     |            |

### 【みどり】

| 区 分               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                                                                                         | 数 量 | 備 考 |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| みどり 高区<br>第1送水ポンプ | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 125\text{mm} \times 45\text{m} \times 1.65\text{m}^3/\text{分} \times 22\text{kW}$                          | 2 台 |     |
|                   | ポンプ室            | CB造 $19.6\text{m}^3$                                                                                                                                                    |     |     |
| みどり 高区<br>第2送水ポンプ | ポンプ設備           | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 80\text{mm} \times 68\text{m} \times 1.03\text{m}^3/\text{分} \times 22\text{kW}$                           | 2 台 |     |
|                   | ポンプ室            | CB造 $13.33\text{m}^3$                                                                                                                                                   |     |     |
| みどり<br>神梅ポンプ室     | ポンプ井            | RC造 $4.6\text{m}^3$                                                                                                                                                     | 2 台 |     |
|                   | ポンプ設備<br>ポンプ室   | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 32\text{mm} \times 50\text{m} \times 100\text{L}/\text{分} \times 3.7\text{kW}$<br>CB造 $6.24\text{m}^3$     |     |     |
| みどり<br>塩沢ポンプ室     | ポンプ井            | RC造 $1.6\text{m}^3$                                                                                                                                                     | 2 台 |     |
|                   | ポンプ設備<br>ポンプ室   | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 32\text{mm} \times 76.5\text{m} \times 125\text{L}/\text{分} \times 3.7\text{kW}$<br>CB造 $5.28\text{m}^3$   |     |     |
| みどり<br>小平ポンプ室     | ポンプ井            | RC造 $1.0\text{m}^3$                                                                                                                                                     | 2 台 |     |
|                   | ポンプ設備<br>ポンプ室   | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 32\text{mm} \times 76.5\text{m} \times 125\text{L}/\text{分} \times 3.7\text{kW}$<br>CB造 $6.24\text{m}^3$   |     |     |
| みどり<br>長尾根ポンプ室    | ポンプ井            | RC造 $3.9\text{m}^3$                                                                                                                                                     | 2 台 |     |
|                   | ポンプ設備<br>ポンプ室   | 水中モーターポンプ(口径 $\times$ 揚程 $\times$ 吐出量 $\times$ 電動機)<br>$\phi 50\text{mm} \times 65\text{m} \times 0.104\text{m}^3/\text{分} \times 7.5\text{kW}$<br>CB造 $5.28\text{m}^3$ |     |     |

【板倉】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                   |                                                                                                  | 数 量 | 備 考    |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 板倉岩田浄水場 | 管理棟<br>倉庫<br>電気室<br>浄水池<br>揚水ポンプ室 | CB造平屋建 66.7㎡<br>CB造平屋建 19.8㎡<br>鉄骨造平屋建 35.7㎡<br>幅7.4m×長2.8m×深1.1m=22.8㎡<br>CB造平屋建 幅4m×長2.1m=8.4㎡ | 1 池 | ポンプ室含む |

【みどり浄水場】

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力               |                                                                                       | 数 量 | 備 考   |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| みどり浄水場 | ポンプ設備<br><br>送水ポンプ室<br>・予備電源室 | 送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）<br>φ200mm×φ150mm×41m×13.19㎡/分×45kW<br>RC造 地下1階・地上2階建 430㎡ | 3 台 | 桐原送水用 |

【東部浄水場】

| 区 分   | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                           |                                                                                                                                                                                   | 数 量                                           | 備 考                                  |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 東部浄水場 | 送水ポンプ棟<br>ポンプ設備<br><br><br>電気設備<br>送水監視設備 | RC造 地上1階・地下1.5階 1,034㎡<br>送水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機）<br>φ200mm×52m×7.1㎡/分×90kW<br>φ300mm×52m×14.2㎡/分×170kW<br>高置水槽揚水ポンプ<br>φ100mm×33m×1.5㎡/分×18.5kW<br>変圧器 6.6kV/420V×750kVA<br>遠方監視制御盤 | 1 棟<br><br>3 台<br>2 台<br><br>3 台<br>2 台<br>一式 | <br><br>小ポンプ<br>大ポンプ<br><br><br>管理棟内 |

5) 配水施設

【太田】

| 区 分                              | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                 |                                                                                                                             | 数 量                     | 備 考                  |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 太田西長岡配水池                         |                                 | 令和3年度廃止                                                                                                                     |                         |                      |
| 太田金山山頂配水池<br>(渡良瀬浄水場系)           | 配水池<br>計装設備                     | RC造 4m×4m×深3m 48㎡<br>水位計                                                                                                    | 1 池<br>1 台              |                      |
| 太田金山配水池<br>(渡良瀬浄水場系)             | 配水池<br><br>計装設備<br>電気棟          | PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎡<br>RC造 幅40m×長26m×深3.7m 7,696㎡<br>PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎡<br>流量計・水位計ほか<br>RC造                    | 1 池<br>2 池<br>1 池<br>一式 | No.1<br>No.2<br>No.3 |
| 太田強戸配水池<br>(渡良瀬浄水場及び<br>みどり浄水場系) | 配水池<br>ポンプ設備<br><br>計装設備<br>管理室 | PC造 内径26.8m×有効水深9m 5,000㎡<br>立軸ライノポンプ（藪塚地区からの受水増圧用）<br>口径×揚程×吐出量×電動機<br>φ200mm×16m×8.32㎡/分×37kW<br>水位計・流量計<br>RC造平屋建 87.75㎡ | 1 池<br>2 台<br><br>一式    |                      |
| 太田西部配水場<br>(利根浄水場及び<br>東部浄水場系)   | 配水塔<br>計装設備                     | 下部RC造 上部PC造 高50.75m<br>内径20m×水深6.6m 2,000㎡<br>水位計・流量計ほか                                                                     | 1 池<br>一式               |                      |

| 区 分                                    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数 量                                                                | 備 考                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 太田藪塚<br>高区配水場<br>昭和49年度竣工<br>(みどり浄水場系) | 配水池<br>計装設備<br>水質計器<br>流入設備                                   | RC造 幅69.2m×長24.8m×深5m 1,540m <sup>3</sup><br>流量計・水位計・残留塩素計ほか<br>残留塩素計(無試薬方式)<br>流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計<br>(無試薬・水質一体計測)                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 池<br>一式<br>1 台<br>一式<br>1 台                                      | 配水監視用<br>みどり浄水場から流入 |
| 太田藪塚<br>低区配水池<br>(みどり浄水場系)             | 配水池<br>水質計器<br>計装設備                                           | PC造 内径27m×有効水深8.8m 5,000m <sup>3</sup><br>残留塩素計(無試薬方式)<br>水位計・流量計ほか                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 池<br>1 台<br>一式                                                   | 配水監視用               |
| 太田新田配水場<br>(みどり浄水場系)<br>平成元年度竣工        | 配水池<br>ポンプ設備<br>塩素注入設備<br>水質計器<br>電気設備<br>計装設備<br>管理棟<br>流入設備 | PC造 上部径10m・下部径40m 高38.35m<br>上部容量775m <sup>3</sup> 下部容量7,750m <sup>3</sup><br>揚水ポンプ (吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ300mm×φ200mm×38m×8.45m <sup>3</sup> /分×75kW<br>次亜塩素酸ナトリウム 濃度5%<br>貯槽 1m <sup>3</sup><br>小出槽 0.2m <sup>3</sup><br>注入ポンプ 0.64~63.4mL/分×25W<br>残留塩素計(無試薬方式)<br>変圧器 6.6kV/420V×500kVA<br>流量計・水位計ほか<br>RC造平屋建 315m <sup>2</sup><br>流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計<br>(無試薬・水質一体計測) | 1 池<br><br>2 台<br><br>1 槽<br>1 槽<br>2 台<br>1 台<br>1 台<br>一式<br>1 台 | 配水監視用<br>みどり浄水場から流入 |
| 太田尾島分水場<br>(利根浄水場系)                    | 電動弁<br>減圧弁<br>計装設備<br>機械室                                     | φ400mm<br>φ400mm<br>電磁流量計 φ250mm<br>RC造平屋建 17.49m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 台<br>1 台<br>1 台                                                  | 令和6年度廃止             |

### 【館林】

| 区 分     | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数 量                                                                    | 備 考                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 館林第二浄水場 | 配水池(北)<br>配水池(中)<br>配水池(南)<br>配水塔<br>配水ポンプ井<br>配水ポンプ<br>配水ポンプ室<br>水質計器<br>計装設備 | RC造 2,000m <sup>3</sup><br>幅20m×長28m×深3.7m<br>RC造 2,000m <sup>3</sup><br>幅20m×長28m×深3.7m<br>RC造 2,000m <sup>3</sup><br>幅20m×長28m×深3.7m<br>PC造 7,200m <sup>3</sup><br>径20m×高23m<br>RC造 2井 190m <sup>3</sup><br>幅4.5m×長5.7m×深3.7m<br>横軸両吸込渦巻型(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ200mm×φ100mm×50m×4.8m <sup>3</sup> /分×75kW<br>パレル式水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ300mm×40m×8.34m <sup>3</sup> /分×90kW<br>RC造半地下式 109.7m <sup>2</sup><br>残留塩素計(無試薬)<br>配水塔水位計<br>配水ポンプ井水位計 | 1 池<br><br>1 池<br>1 池<br>1 池<br>2 井<br>5 台<br>4 台<br>2 台<br>1 台<br>1 台 | 配水池系<br>配水塔系<br>配水塔系・配水池系 |

| 区 分                            | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                            | 数 量        | 備 考       |
|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 館林第三配水場<br>(第二浄水場及び<br>東部浄水場系) | 複合配水池           | PC造 径37.5m×深8m 7,900m <sup>3</sup><br>PC造 径24.0m×深5.8m 2,600m <sup>3</sup> | 1 池<br>1 池 | 低区<br>高区  |
|                                | 配水ポンプ室          | RC造 幅11.5m×長9.5m=103.5m <sup>2</sup>                                       |            |           |
|                                | 配水ポンプ           | 水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ300mm×50m×8.02m <sup>3</sup> /分×110kW             | 2 台        |           |
|                                | 塩素注入設備          | 次亜塩素素注入装置(0.4kW)                                                           | 2 台        |           |
|                                |                 | 貯槽 2m <sup>3</sup>                                                         | 1 槽        |           |
|                                | 電気設備            | 変圧器 6.6kV/420V×500kVA                                                      | 1 台        |           |
|                                | 管理棟             | RC造平屋建 345.66m <sup>2</sup>                                                |            |           |
|                                | 流入設備            | 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤<br>幅2.24m×長0.94m×高2.1m<br>水道水用水質自動測定装置(5項目)            | 一式         | 東部浄水場から流入 |

### 【みどり】

| 区 分                                  | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                 | 数 量       | 備 考        |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------|------------|
| みどり高区<br>第1配水池                       | 配水池             | RC造 200m <sup>3</sup> ×2池=400m <sup>3</sup>     | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
| みどり高区<br>第2配水池                       | 配水池             | RC造 160m <sup>3</sup> ×2池=320m <sup>3</sup>     | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
| みどり<br>神梅配水池                         | 配水池             | RC造 45m <sup>3</sup> ×2池=90m <sup>3</sup>       | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
|                                      |                 | 流量計                                             | 1 台       |            |
|                                      | 水質計器            | 残留塩素計                                           | 1 台       |            |
| みどり<br>塩沢配水池                         | 配水池             | RC造 27.5m <sup>3</sup> ×2池=55m <sup>3</sup>     | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
|                                      |                 | 流量計                                             | 1 台       |            |
|                                      | 水質計器            | 残留塩素計                                           | 1 台       |            |
| みどり<br>浅原配水池                         | 配水池             | RC造 122.5m <sup>3</sup> ×2池=245m <sup>3</sup>   | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
|                                      |                 | 流量計                                             | 1 台       |            |
|                                      | 水質計器            | 残留塩素計                                           | 1 台       |            |
| みどり<br>小平配水池                         | 配水池             | RC造 22.5m <sup>3</sup> ×2池=45m <sup>3</sup>     | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
|                                      |                 | 流量計                                             | 1 台       |            |
|                                      | 水質計器            | 残留塩素計                                           | 1 台       |            |
| みどり<br>長尾根配水池                        | 配水池             | RC造 40m <sup>3</sup> ×2池=80m <sup>3</sup>       | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
|                                      |                 | 流量計                                             | 1 台       |            |
| みどり<br>桐原配水場<br>(塩原浄水場及び<br>みどり浄水場系) | 配水池             | RC造 1,500m <sup>3</sup> ×2池=3,000m <sup>3</sup> | 2 池       |            |
|                                      | 計装設備            | 水位計                                             | 2 台       |            |
|                                      |                 | 流量計                                             | 4 台       |            |
|                                      | 水質計器            | 残留塩素計                                           | 1 台       |            |
|                                      | 流入池             | RC造 863m <sup>3</sup><br>幅7.25m×長17m×有効水深8m     | 1 池       | みどり浄水場から流入 |
|                                      | 流入設備            | 流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計<br>(無試薬・水質一体計測型)            | 一式<br>1 台 |            |

| 区 分            | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                  | 数 量        | 備 考 |
|----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| みどり<br>瀬戸ヶ原配水池 | 配水池             | RC造 30m <sup>3</sup> ×1池<br>RC造 80m <sup>3</sup> ×1池 計110m <sup>3</sup>          | 2 池        |     |
|                | 計装設備            | 水位計<br>流量計                                                                       | 1 台<br>1 台 |     |
| みどり<br>琴平山配水池  |                 | 令和5年度廃止                                                                          |            |     |
| みどり<br>鹿田山配水場  | 配水池             | 第1:RC造 1,115m <sup>3</sup> ×2池=2,230m <sup>3</sup><br>第2:RC造 815m <sup>3</sup>   | 2 池<br>1 池 |     |
|                | 計装設備            | 水位計<br>流量計                                                                       | 3 台<br>2 台 |     |
|                | 水質計器            | 残留塩素計                                                                            | 1 台        |     |
| みどり<br>塩原配水場   | 配水池             | 第1:RC造 3,000m <sup>3</sup> ×2池=6,000m <sup>3</sup><br>第2:RC造 3,000m <sup>3</sup> | 2 池<br>1 池 |     |
|                | 計装設備            | 水位計<br>流量計                                                                       | 4 台<br>1 台 |     |
|                | 水質計器            | 濁度計<br>高感度濁度計                                                                    | 1 台<br>1 台 |     |

### 【板倉】

| 区 分                             | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                          | 数 量 | 備 考               |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 板倉北配水場<br>(館林第二浄水場系)<br>令和3年度竣工 | 配水池             | ステンレス鋼板造(2槽式)<br>幅18m×長5m×高6.5m 有効容量500m <sup>3</sup>                    | 1 池 |                   |
|                                 | 緊急遮断弁           | φ150mm電動バタフライ弁                                                           | 1 台 |                   |
|                                 | 配水ポンプ           | 渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ80mm×32.5m×0.6m <sup>3</sup> /分×7.5kW           | 3 台 |                   |
|                                 | 塩素注入設備          | ポンプ室 40.25m <sup>2</sup><br>バルブレス式液中ピストンポンプ<br>1.2~5.8mL/分×1Mpa×25W×100V | 2 台 |                   |
|                                 |                 | タンク容量50L                                                                 | 2 槽 |                   |
|                                 |                 | 滅菌室 8.75m <sup>2</sup>                                                   |     |                   |
|                                 | 水質計器            | 残留塩素計(無試薬)                                                               | 2 台 | 流入水・配水            |
|                                 | 計装設備            | 流量計・水位計・圧力計                                                              | 一式  |                   |
|                                 | 管理棟             | RC造平屋建 112m <sup>2</sup>                                                 |     | 電気室・ポンプ室・滅菌室・発電機室 |
| 板倉西配水場<br>(岩田浄水場及び<br>東部浄水場系)   | 配水池             | RC造 有効容量2,000m <sup>3</sup><br>幅21.1m×長(3.4m×7列)×深4.45m                  | 1 池 |                   |
|                                 | 配水ポンプ井          | RC造 有効容量75m <sup>3</sup><br>幅6.7m×長2.8m×深6.2m                            | 1 井 |                   |
|                                 | 配水ポンプ           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ150mm×52m×2.8m <sup>3</sup> /分×37kW         | 4 台 |                   |
|                                 | 塩素注入設備          | 次亜塩素素注入機 0.24~48mL/分×25W                                                 | 2 台 |                   |
|                                 |                 | 注入機一体型タンク100L                                                            | 2 槽 |                   |
|                                 |                 | 滅菌室 RC造 15.6m <sup>2</sup>                                               |     |                   |
|                                 | 電気設備            | 変圧器 6.6kV/210V×300kVA                                                    | 1 台 |                   |
|                                 | 遠方監視装置          | 監視端末                                                                     | 1 台 |                   |
|                                 | 流入設備            | 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤<br>幅2.24m×長0.94m×高2.1m                               | 一式  | 東部浄水場から流入         |
|                                 |                 | 水道水用水質自動測定装置(5項目)                                                        |     |                   |

| 区 分    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                | 数 量 | 備 考     |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 板倉東浄水場 | 配水池             | PC造 有効容量1,400m <sup>3</sup><br>径19m×深5m                        | 1 池 |         |
|        | 配水ポンプ           | 渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ125mm×30m×2.1m <sup>3</sup> /分×18.5kW | 3 台 |         |
|        | 計装設備<br>ポンプ室    | 流量計・圧力計・残塩計・水位計<br>RC造平屋建 50m <sup>2</sup>                     | 一式  |         |
| 板倉南浄水場 | 配水池             | RC造 有効容量650m <sup>3</sup><br>幅8.3m×長(3.3m×3列)×高4.5m            | 2 池 | 令和6年度廃止 |
|        | 配水ポンプ           | 渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ150mm×52m×2.8m <sup>3</sup> /分×37kW   | 2 台 |         |
|        | ポンプ室            | RC造 32.04m <sup>2</sup>                                        |     |         |

### 【明和】

| 区 分                             | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                          | 数 量       | 備 考       |
|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 明和南大島配水場<br>(東部浄水場系)<br>平成8年度竣工 | 配水池             | RC造 1,500m <sup>3</sup>                                                                  | 1 池       | 令和6年度配水場化 |
|                                 | 配水塔             | RC造 2,000m <sup>3</sup>                                                                  | 1 池       |           |
|                                 | 配水ポンプ           | 地上式タービンポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ125mm×40m×1.87m <sup>3</sup> /分×26kW                       | 5 台       |           |
|                                 | 電気設備<br>流入設備    | 変圧器 6.6kV/210V×300kVA<br>流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤<br>幅2.24m×長0.94m×高2.1m<br>水道水用水質自動測定装置(5項目) | 1 台<br>一式 |           |

### 【千代田】

| 区 分                             | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                               | 数 量       | 備 考       |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 千代田第一配水場                        |                 | 令和5年度廃止                                                       |           |           |
| 千代田第四配水場<br>(東部浄水場系)<br>平成2年度竣工 | 配水池             | PC造 3,000m <sup>3</sup>                                       | 1 池       | 令和5年度配水場化 |
|                                 | 配水ポンプ           | 渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ125mm×36m×3.15m <sup>3</sup> /分×30kW | 3 台       |           |
|                                 | 水質計器            | 残留塩素計(配水)                                                     | 1 台       |           |
|                                 |                 | 高感度濁度計(配水)                                                    | 1 台       |           |
|                                 | 電気設備<br>流入設備    | 変圧器 6.6kV/210V×150kVA<br>流量調整弁制御盤<br>幅1.64m×長0.94m×高2.1m      | 1 台<br>一式 |           |
| 千代田第五浄水場                        | 配水池             | PC造 3,000m <sup>3</sup>                                       | 1 池       | 非常用・東部浄水場 |
|                                 | 配水ポンプ           | 渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ125mm×40m×1.83m <sup>3</sup> /分×26kW | 3 台       |           |
|                                 | 水質計器            | 残留塩素計(ろ過水・配水)                                                 | 2 台       |           |
|                                 |                 | 残留塩素計(受水)                                                     | 1 台       |           |
|                                 |                 | 高感度濁度計                                                        | 1 台       |           |

### 【大泉】

| 区 分                                        | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                   | 数 量 | 備 考       |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 大泉第一配水場<br>(太田市配水及び<br>東部浄水場系)<br>昭和59年度竣工 | 配水池             | RC造 6,000m <sup>3</sup> φ32m×H7.5m                                | 1 池 | 令和5年度配水場化 |
|                                            | 配水ポンプ           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ250mm×45m×6.35m <sup>3</sup> /分×75kW | 2 台 |           |
|                                            |                 | φ250mm×35m×6.0m <sup>3</sup> /分×55kW                              | 1 台 |           |

| 区 分                                        | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                         | 数 量        | 備 考                                                                        |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 大泉第一配水場<br>(太田市配水及び<br>東部浄水場系)<br>昭和59年度竣工 | 高架水槽            | RC造 1,000m <sup>3</sup> φ17m×H4.6m                                                                      |            | 令和5年度配水場化<br><br>サンプリングポンプ兼用<br>太田系2台・東部系2台<br>太田市<br>非常用・東部浄水場<br><br>太田市 |
|                                            | 塩素注入設備          | 次亜塩素素注入ポンプ<br>貯槽 0.5m <sup>3</sup>                                                                      | 2 台<br>2 槽 |                                                                            |
|                                            | 薬注用圧力水          | 自吸式渦流ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ25mm×6m×21.9L/分×0.2kW                                                       | 4 台        |                                                                            |
|                                            | 水質計器            | 残留塩素計(受水)                                                                                               | 1 台        |                                                                            |
|                                            |                 | 残留塩素計(受水)                                                                                               | 1 台        |                                                                            |
|                                            |                 | 残留塩素計(配水)                                                                                               | 1 台        |                                                                            |
|                                            |                 | 濁度計(受水)                                                                                                 | 1 台        |                                                                            |
|                                            |                 | 濁度計(配水)                                                                                                 | 1 台        |                                                                            |
|                                            | 管理棟             | RC造 833.68m <sup>2</sup>                                                                                |            |                                                                            |
| 大泉第二配水場<br>(東部浄水場系)                        | 配水池             | RC造 幅32m×長20m×深3.2m×2池 4,000m <sup>3</sup><br>RC造 幅14m×長65m×深3.2m×2池 5,700m <sup>3</sup>                | 2 池<br>2 池 | 令和2年度配水場化<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>東部浄水場から流入                 |
|                                            | 配水ポンプ           | 水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ200mm×45m×4.6m <sup>3</sup> /分×55kW<br>φ80mm×45m×1.2m <sup>3</sup> /分×15kW | 3 台<br>2 台 |                                                                            |
|                                            | ポンプ井<br>ポンプ室    | RC造 幅8m×長8.2m×深3.2m×2池 420m <sup>3</sup><br>RC造 幅10m×長17.5m=175m <sup>2</sup>                           | 2 池        |                                                                            |
|                                            |                 | 次亜塩素素注入ポンプ(0.2m <sup>3</sup> タンク一体型)<br>吐出量×電動機×電圧<br>0.315~63.3mL/分×25W×100V                           | 2 台        |                                                                            |
|                                            | 水質計器            | 残塩計(配水)                                                                                                 | 1 台        |                                                                            |
|                                            |                 | 濁度計(配水)                                                                                                 | 1 台        |                                                                            |
|                                            | 電気設備            | 変圧器 6.6kV/420-242V×400kVA                                                                               | 2 台        |                                                                            |
|                                            | 流入設備            | 流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤<br>幅2.24m×長0.94m×高2.05m<br>水道水用水質自動測定装置(5項目)                                        | 一式         |                                                                            |
|                                            | 管理棟             | RC造 28m×18m=504m <sup>2</sup>                                                                           |            |                                                                            |

【邑楽】

| 区 分                               | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                   | 数 量        | 備 考                                                              |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 邑楽中野配水場<br>(太田渡良瀬浄水場<br>及び東部浄水場系) | 配水池             | RC造 同心円2槽式2,616m <sup>3</sup><br>外槽 径32m×深4.5m<br>内槽 径10.5m×深4.5m |            | 令和4年度配水場化<br><br><br><br><br><br><br>太田市<br>非常用・東部浄水場<br><br>太田市 |
|                                   | 揚水ポンプ           | 揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)<br>φ150mm×45m×2.3m <sup>3</sup> /分×30kW      | 4 台        |                                                                  |
|                                   | 高架水槽            | PC造 722m <sup>3</sup><br>水槽部 上径15m×下径13m×高5.3m<br>支柱部 RC造 径9m     |            |                                                                  |
|                                   | 塩素注入設備          | バルブプレス式液中ピストンポンプ<br>貯槽 0.2m <sup>3</sup>                          | 2 台<br>1 槽 |                                                                  |
|                                   | 薬注棟             | RC造 幅21.5m×長7m=150.5m <sup>2</sup>                                |            |                                                                  |
|                                   | 水質計器            | 残留塩素計(受水)                                                         | 1 台        |                                                                  |
|                                   |                 | 残留塩素計(受水)                                                         | 1 台        |                                                                  |
|                                   |                 | 残留塩素計(配水)                                                         | 1 台        |                                                                  |
|                                   |                 | 濁度計(受水)                                                           | 1 台        |                                                                  |
|                                   |                 | 濁度計(配水)                                                           | 1 台        |                                                                  |
|                                   |                 | pH計(配水)                                                           | 1 台        |                                                                  |



| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                              | 数 量 | 備 考       |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 予備品 | 水中<br>モータポンプ    | 口径×揚程×吐出量×電動機<br>φ 200mm×26m×4.2m <sup>3</sup> /分×30kW(400V) | 1 台 | 太田利根浄水場保管 |
|     |                 | φ 250mm×32m×5.17m <sup>3</sup> /分×45kW(200V)                 | 1 台 |           |

#### 【館林】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                          | 数 量 | 備 考     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 電源  | 発電機             | 6,600V×1,250kVA ガスタービン 1,118kW<br>(使用燃料 灯油・地下タンク容量 6,000L<br>小出槽容量 950L) | 1 台 | 館林第二浄水場 |
|     |                 | 420V×625kVA ガスタービン588kW<br>(使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)                          | 1 台 | 館林第三配水場 |

#### 【みどり】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                    | 数 量 | 備 考      |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------|-----|----------|
| 電源  | 発電機             | 200V×200kVA ガスタービン 180kW<br>(使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)   | 1 台 | みどり塩原浄水場 |
|     |                 | 420V×500kVA ガスタービン 500kW<br>(使用燃料 灯油・小出槽容量 1,950L) | 1 台 | みどり第2水源  |

#### 【板倉】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                 | 数 量 | 備 考               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------|
| 電源  | 発電機             | 210V×100kVA ディーゼル 69kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 390L)  | 1 台 | 板倉北配水場            |
|     |                 | 210V×150kVA ディーゼル 120kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L) | 1 台 | 板倉東浄水場            |
|     |                 | 200V×275kVA ディーゼル 220kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L) | 1 台 | 板倉西配水場            |
|     |                 | 200V×115kVA ディーゼル 92kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)  | 1 台 | 板倉南浄水場<br>令和6年度廃止 |
|     |                 |                                                 |     |                   |

#### 【明和】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                          | 数 量 | 備 考      |
|-----|-----------------|------------------------------------------|-----|----------|
| 電源  | 発電機             | 200V×170kVA ディーゼル<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量296L) | 1 台 | 明和南大島配水場 |

#### 【千代田】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                 | 数 量 | 備 考      |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|----------|
| 電源  | 発電機             | 210V×150kVA ディーゼル 154kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L) | 1 台 | 千代田第四配水場 |
|     |                 | 200V×200kVA ディーゼル<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)       | 1 台 | 千代田第五浄水場 |

#### 【大泉】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                 | 数 量 | 備 考     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|---------|
| 電源  | 発電機             | 400V×500kVA ディーゼル 400kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 950L) | 1 台 | 大泉第一配水場 |

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                    | 数 量 | 備 考     |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 電源  | 発電機             | 400V×500kVA ガスタービン 400kW<br>(使用燃料 軽油・地下タンク容量 2,000L<br>小出槽容量 950L) | 1 台 | 大泉第二配水場 |

【邑楽】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                 | 数 量 | 備 考     |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------|-----|---------|
| 電源  | 発電機             | 400V×300kVA ディーゼル 240kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 150L) | 1 台 | 邑楽中野配水場 |
|     |                 | 420V×350kVA ディーゼル 338kW<br>(使用燃料 軽油・小出槽容量 990L) | 1 台 | 邑楽第三配水場 |

【みどり浄水場】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                      | 数 量 | 備 考 |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 電源  | 発電機             | 6,600V×1000kVA ガスタービン883kW<br>(使用燃料 灯油・屋外タンク容量 6,000L<br>小出槽容量 950L) | 1 台 |     |

【東部浄水場】

| 区 分 | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                           | 数 量 | 備 考 |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 電源  | 発電機             | 6,600V×1,500kVA ガスタービン 1,800PS<br>(使用燃料 灯油・地下タンク容量 18,000L<br>小出槽容量 950L) | 1 台 |     |

7) 発電設備

常用発電設備(太陽光発電設備)

【太田】

| 発電所名          | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                   |  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 毛里田<br>太陽光発電所 | 発電機             | 敷地面積2,071㎡ 年間発電電力量 155MWh<br>屋外ソーラーパネル444枚 パワコン容量25kw 4台<br>受変電設備容量100kVA 電圧6,600V 発電出力 100kw     |  |
| 新田<br>太陽光発電所  | 発電機             | 敷地面積1,915㎡ 年間発電電力量 183MWh<br>屋外ソーラーパネル524枚 パワコン容量27.5kw 5台<br>受変電設備容量160kVA 電圧6,600V 発電出力 137.5kw |  |

【みどり】

| 発電所名            | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                                                         |  |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| みどり支所<br>太陽光発電所 | 発電機             | パネル面積156㎡(屋根設置) 年間発電電力量 13.3MWh<br>屋外ソーラーパネル 96枚 パワコン容量 5.5kw 4台 5.0kw 1台<br>受変電設備なし 電圧200V 発電出力 27.0kw |  |

常用発電設備(小水力発電)

【みどり浄水場】

| 発電所名    | 構 造 ・ 形 式 ・ 能 力 |                                                                  |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 新田水道発電所 | 発電機             | 設置場所: 太田新田配水場内(みどり浄水場受水点)<br>三相誘導発電機 最大出力 60kW<br>年間発電電力量 419MWh |
|         | 水車              | リンクレスフランシス水車<br>最大使用水量 0.153m <sup>3</sup> /s 有効落差 54.971m       |
|         | 発電機室            | 地下RC造 69.92m <sup>2</sup> 1階鉄骨造 31.26m <sup>2</sup>              |

## (2) 導・送・配水管延長（口径別）

（単位：m）

| 口 径(mm) | 導水管      | 送水管       | 配水管         | 合計          |
|---------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 1,100   | 441.9    | 4,014.3   | —           | 4,456.2     |
| 1,000   | 951.0    | 49.5      | 1,193.0     | 2,193.5     |
| 900     | 531.3    | —         | —           | 531.3       |
| 800     | 8,872.3  | 5,046.8   | 2,667.7     | 16,586.8    |
| 700     | 5,826.1  | 15,619.9  | 1,708.4     | 23,154.4    |
| 600     | 1,926.7  | 13,754.9  | 14,352.3    | 30,033.9    |
| 500     | 9,522.0  | 7,189.8   | 17,044.2    | 33,756.0    |
| 450     | 927.0    | 9,697.7   | 19,665.8    | 30,290.5    |
| 400     | 1,434.5  | 31,261.9  | 20,165.4    | 52,861.8    |
| 350     | 11,820.7 | 3,437.8   | 19,962.4    | 35,220.9    |
| 300     | 4,126.1  | 15,524.0  | 67,207.5    | 86,857.6    |
| 250     | 10,245.2 | 9,701.2   | 53,881.3    | 73,827.7    |
| 200     | 7,329.7  | 2,604.3   | 188,154.2   | 198,088.2   |
| 150     | 1,004.6  | 2,111.3   | 520,051.1   | 523,167.0   |
| 125     | —        | 304.4     | 6,265.9     | 6,570.3     |
| 100     | 479.7    | 41.6      | 1,154,399.7 | 1,154,921.0 |
| 75      | 2.7      | 1,184.6   | 482,047.9   | 483,235.2   |
| 50以下    | —        | 982.2     | 697,703.8   | 698,686.0   |
| 合計      | 65,441.5 | 122,526.2 | 3,266,470.6 | 3,454,438.3 |

（令和7年3月31日現在）

## 【前年度対比による管路増減】

|       |          |           |             |             |
|-------|----------|-----------|-------------|-------------|
| 令和6年度 | 65,441.5 | 122,526.2 | 3,266,470.6 | 3,454,438.3 |
| 令和5年度 | 64,280.8 | 122,369.5 | 3,259,197.0 | 3,445,847.3 |
| 増減    | 1,160.7  | 156.7     | 7,273.6     | 8,591.0     |

## (3) 取水量・配水量

## 1) 取水量の推移

| 年度 | 企業団合計 (m³) |         | 総取水量 (m³)  |         | 総受水量 (m³) |      |
|----|------------|---------|------------|---------|-----------|------|
|    | 水量         | 日平均     | 水量         | 日平均     | 水量        | 日平均  |
| 6  | 63,207,652 | 173,172 | 63,189,296 | 173,121 | 18,356    | 50   |
| 比  | 97.5       | 97.8    | 97.5       | 97.8    | 89.4      | 89.3 |

補足：表中の「比」は前年比率(%)をいう

令和2年度から、受水は桐生市からの水量のみ。

| 年度 | 太田合計 (m³)  |        | 取 水 量 (m³) |        |           |        |
|----|------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|    | 水量         | 日平均    | 太田渡良瀬浄水場   |        | 太田利根浄水場   |        |
|    | 水量         | 日平均    | 水量         | 日平均    | 水量        | 日平均    |
| 6  | 23,290,226 | 63,809 | 15,234,763 | 41,739 | 8,055,463 | 22,070 |
| 比  | 105.8      | 106.1  | 101.2      | 101.5  | 115.8     | 116.1  |

| 年度 | 館林合計 (m³) |        | 取 水 量 (m³) |        |
|----|-----------|--------|------------|--------|
|    | 水量        | 日平均    | 館林第二浄水場    |        |
|    | 水量        | 日平均    | 水量         | 日平均    |
| 6  | 6,958,350 | 19,064 | 6,958,350  | 19,064 |
| 比  | 101.6     | 101.8  | 101.6      | 101.8  |

| 年度 | みどり合計 (m³) |        | 取 水 量 (m³) |        | 受 水 量 (m³) |      |
|----|------------|--------|------------|--------|------------|------|
|    | 水量         | 日平均    | みどり塩原浄水場   |        | 桐生市        |      |
|    | 水量         | 日平均    | 水量         | 日平均    | 水量         | 日平均  |
| 6  | 5,349,707  | 14,657 | 5,331,351  | 14,606 | 18,356     | 50   |
| 比  | 99.0       | 99.2   | 99.0       | 99.3   | 89.4       | 89.3 |

| 年度 | 板倉合計 (m³) |       | 取 水 量 (m³) |       |         |      |         |       |
|----|-----------|-------|------------|-------|---------|------|---------|-------|
|    | 水量        | 日平均   | 板倉東浄水場     |       | 板倉南浄水場  |      | 板倉岩田浄水場 |       |
|    | 水量        | 日平均   | 水量         | 日平均   | 水量      | 日平均  | 水量      | 日平均   |
| 6  | 1,366,492 | 3,744 | 511,923    | 1,403 | 359,962 | 986  | 494,607 | 1,355 |
| 比  | 93.7      | 94.0  | 93.9       | 94.2  | 93.3    | 93.5 | 93.9    | 94.2  |

令和7年2月、板倉南浄水場廃止。  
板倉南浄水場は令和7年2月まで取水。  
その後、廃止。

| 年度 | 明和合計 (m³) |      | 取 水 量 (m³) |      |
|----|-----------|------|------------|------|
|    | 水量        | 日平均  | 明和南大島浄水場   |      |
|    | 水量        | 日平均  | 水量         | 日平均  |
| 6  | 82,301    | 225  | 82,301     | 225  |
| 比  | 21.8      | 21.9 | 21.8       | 21.9 |

明和南大島浄水場は、令和6年6月まで取水。  
その後、配水場化。

| 年度 | 千代田合計 (m³) |       | 取 水 量 (m³) |     |          |     |          |       |
|----|------------|-------|------------|-----|----------|-----|----------|-------|
|    | 水量         | 日平均   | 千代田第三浄水場   |     | 千代田第四浄水場 |     | 千代田第五浄水場 |       |
|    | 水量         | 日平均   | 水量         | 日平均 | 水量       | 日平均 | 水量       | 日平均   |
| 6  | 802,451    | 2,198 | 0          | 0   | 0        | 0   | 802,451  | 2,198 |
| 比  | 79.6       | 79.8  | 0.0        | 0.0 | 0.0      | 0.0 | 103.6    | 103.9 |

令和5年6月、千代田第三浄水場廃止。  
千代田第四浄水場は、令和5年6月まで取水。  
その後、配水場化。

| 年度 | 大泉合計 (m³) |     | 取 水 量 (m³) |     |
|----|-----------|-----|------------|-----|
|    | 水量        | 日平均 | 大泉第一浄水場    |     |
|    | 水量        | 日平均 | 水量         | 日平均 |
| 6  | 0         | 0   | 0          | 0   |
| 比  | 0.0       | 0.0 | 0.0        | 0.0 |

大泉第一浄水場は、令和6年2月まで取水。  
その後、配水場化。

| 年度 | 邑楽合計 (m³) |     | 取 水 量 (m³) |     |
|----|-----------|-----|------------|-----|
|    | 水量        | 日平均 | 邑楽第三浄水場    |     |
|    | 水量        | 日平均 | 水量         | 日平均 |
| 6  | 0         | 0   | 0          | 0   |
| 比  | 0.0       | 0.0 | 0.0        | 0.0 |

邑楽第三浄水場は、令和5年11月まで取水。  
その後、配水場化。

| 年度 | 取 水 量 (m³) |        |            |        |
|----|------------|--------|------------|--------|
|    | みどり浄水場     |        | 東部浄水場      |        |
|    | 水量         | 日平均    | 水量         | 日平均    |
| 6  | 12,108,807 | 33,175 | 13,249,318 | 36,300 |
| 比  | 102.4      | 102.7  | 102.7      | 103.0  |

## 2)配水量の推移

| 年度 | 企業団総配水量(m³) |         |         |         |
|----|-------------|---------|---------|---------|
|    | 水量          | 日最大     | 日最小     | 日平均     |
| 6  | 60,358,306  | 176,625 | 149,562 | 165,365 |
| 比  | 98.3        | 99.1    | 98.7    | 98.6    |

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

| 年度 | 太田合計(m³)   |        |        |        | 配 水 量(m³)  |        |        |        |           |        |        |        |           |       |       |       |
|----|------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|
|    |            |        |        |        | 太田渡良瀬浄水場   |        |        |        | 太田利根浄水場   |        |        |        | 太田藪塚高区配水場 |       |       |       |
|    | 水量         | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量         | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   |
| 6  | 29,342,004 | 86,453 | 72,998 | 80,389 | 13,464,546 | 40,608 | 33,701 | 36,889 | 9,212,637 | 29,506 | 20,336 | 25,240 | 2,659,782 | 8,067 | 6,208 | 7,287 |
| 比  | 98.3       | 100.8  | 97.7   | 98.5   | 89.6       | 91.2   | 91.4   | 89.8   | 120.2     | 115.7  | 118.6  | 120.6  | 95.2      | 98.1  | 89.8  | 95.5  |

| 太田新田配水場   |        |       |        | 太田牛沢送水場 |       |     |      |
|-----------|--------|-------|--------|---------|-------|-----|------|
| 水量        | 日最大    | 日最小   | 日平均    | 水量      | 日最大   | 日最小 | 日平均  |
| 3,739,230 | 10,890 | 9,180 | 10,244 | 265,809 | 2,898 | 0   | 728  |
| 100.3     | 98.6   | 101.8 | 100.5  | 41.5    | 106.0 | 0.0 | 41.6 |

| 年度 | 館林合計(m³)   |        |        |        | 配 水 量(m³) |        |        |        |           |        |       |        |
|----|------------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------|
|    |            |        |        |        | 館林第二浄水場   |        |        |        | 館林第三配水場   |        |       |        |
|    | 水量         | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大    | 日最小   | 日平均    |
| 6  | 10,194,916 | 31,499 | 24,680 | 27,931 | 6,318,545 | 20,826 | 13,565 | 17,311 | 3,876,371 | 11,628 | 8,019 | 10,620 |
| 比  | 99.7       | 101.5  | 102.6  | 100.0  | 102.1     | 100.4  | 107.9  | 102.4  | 95.9      | 90.8   | 101.4 | 96.2   |

| 年度 | みどり合計(m³) |        |        |        | 配 水 量(m³) |        |        |        |           |       |       |       |        |     |     |      |
|----|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-----|-----|------|
|    |           |        |        |        | みどり塩原浄水場  |        |        |        | みどり桐原配水場  |       |       |       | 桐生市    |     |     |      |
|    | 水量        | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量     | 日最大 | 日最小 | 日平均  |
| 6  | 6,361,720 | 18,667 | 15,587 | 17,429 | 4,989,832 | 15,425 | 11,591 | 13,671 | 1,353,532 | 5,860 | 2,570 | 3,708 | 18,356 | -   | -   | 50   |
| 比  | 99.1      | 97.8   | 109.0  | 99.3   | 98.4      | 100.3  | 100.4  | 98.7   | 101.9     | 115.7 | 112.5 | 102.1 | 89.4   | -   | -   | 89.3 |

| 年度 | 板倉合計(m³)  |       |       |       | 配 水 量(m³) |       |       |       |         |       |     |      |           |       |       |       |
|----|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|-----|------|-----------|-------|-------|-------|
|    |           |       |       |       | 板倉東浄水場    |       |       |       | 板倉南浄水場  |       |     |      | 板倉西配水場    |       |       |       |
|    | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量      | 日最大   | 日最小 | 日平均  | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   |
| 6  | 2,482,113 | 7,653 | 5,564 | 6,800 | 446,070   | 1,601 | 1,024 | 1,222 | 347,902 | 1,295 | 0   | 953  | 1,435,084 | 5,042 | 2,777 | 3,932 |
| 比  | 94.6      | 92.9  | 98.8  | 94.9  | 93.2      | 91.6  | 91.1  | 93.4  | 93.3    | 113.4 | 0.0 | 93.5 | 96.7      | 99.4  | 102.3 | 97.0  |

| 年度 | 明和合計(m³)  |       |       |       | 配 水 量(m³) |       |       |       | 配 水 量(m³)             |       |       |       | 配 水 量(m³) |       |      |      |
|----|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|------|
|    |           |       |       |       | 明和南大島配水場  |       |       |       | 明和大輪配水区域(館林第三配水場より受水) |       |       |       | 板倉北配水場    |       |      |      |
|    | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量                    | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大   | 日最小  | 日平均  |
| 6  | 1,569,959 | 5,001 | 3,695 | 4,301 | 1,187,877 | 3,741 | 2,858 | 3,254 | 382,082               | 1,355 | 755   | 1,047 | 253,057   | 878   | 572  | 693  |
| 比  | 98.7      | 98.9  | 101.1 | 99.0  | 98.2      | 98.4  | 101.0 | 98.5  | 100.2                 | 100.4 | 101.9 | 100.5 | 87.8      | 102.5 | 78.9 | 88.1 |

| 年度 | 千代田合計(m³) |       |       |       | 配 水 量(m³) |     |     |     |          |       |       |       |          |       |       |       |
|----|-----------|-------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----|----------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|
|    |           |       |       |       | 千代田第三浄水場  |     |     |     | 千代田第四配水場 |       |       |       | 千代田第五浄水場 |       |       |       |
|    | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大 | 日最小 | 日平均 | 水量       | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量       | 日最大   | 日最小   | 日平均   |
| 6  | 1,704,047 | 5,473 | 3,975 | 4,669 | 0         | 0   | 0   | 0   | 971,252  | 2,995 | 2,211 | 2,661 | 732,795  | 2,648 | 1,729 | 2,008 |
| 比  | 98.2      | 98.5  | 95.5  | 98.5  | 0.0       | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104.9    | 96.4  | 142.6 | 105.2 | 103.2    | 105.2 | 105.9 | 103.5 |

| 年度 | 大泉合計(m³)  |        |        |        | 配 水 量(m³) |        |       |       |           |       |       |       |
|----|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|    |           |        |        |        | 大泉第一配水場   |        |       |       | 大泉第二配水場   |       |       |       |
|    | 水量        | 日最大    | 日最小    | 日平均    | 水量        | 日最大    | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   |
| 6  | 5,413,570 | 15,920 | 13,070 | 14,832 | 3,346,600 | 10,330 | 7,250 | 9,169 | 2,066,970 | 6,340 | 4,970 | 5,663 |
| 比  | 98.4      | 100.0  | 96.3   | 98.7   | 95.6      | 96.7   | 87.1  | 95.9  | 103.3     | 100.5 | 115.0 | 103.6 |

| 年度 | 邑楽合計(m³)  |       |       |       | 配 水 量(m³) |       |       |       |           |       |       |       |
|----|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|    |           |       |       |       | 邑楽中野配水場   |       |       |       | 邑楽第三配水場   |       |       |       |
|    | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   | 水量        | 日最大   | 日最小   | 日平均   |
| 6  | 3,289,977 | 9,880 | 7,947 | 9,014 | 1,241,522 | 7,327 | 3,085 | 3,401 | 2,048,455 | 6,328 | 4,862 | 5,612 |
| 比  | 95.6      | 96.8  | 95.6  | 95.9  | 105.1     | 197.9 | 106.6 | 105.4 | 90.7      | 92.8  | 89.9  | 90.9  |

### 3) 月別配水量・送水量

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| 月   | 企 業 団 合 計 ( m <sup>3</sup> ) |       |            |         |         |         |
|-----|------------------------------|-------|------------|---------|---------|---------|
|     | 水 量                          | 前年対比  | 累 計        | 日 最 大   | 日 最 小   | 日 平 均   |
| 4月  | 4,998,249                    | -     | 4,998,249  | 172,709 | 152,571 | 166,608 |
|     | 4,939,220                    | 98.8% | 4,939,220  | 172,727 | 156,379 | 164,641 |
|     | △ 59,029                     |       | -          | 18      | 3,808   | △ 1,967 |
| 5月  | 5,130,561                    | -     | 10,128,810 | 175,722 | 151,514 | 165,502 |
|     | 5,062,144                    | 98.7% | 10,001,364 | 172,778 | 154,215 | 163,295 |
|     | △ 68,417                     |       | -          | △ 2,944 | 2,701   | △ 2,207 |
| 6月  | 5,012,315                    | -     | 15,141,125 | 173,920 | 152,551 | 167,077 |
|     | 4,939,689                    | 98.6% | 14,941,053 | 172,843 | 151,019 | 164,656 |
|     | △ 72,626                     |       | -          | △ 1,077 | △ 1,532 | △ 2,421 |
| 7月  | 5,293,552                    | -     | 20,434,677 | 178,280 | 155,279 | 170,760 |
|     | 5,192,806                    | 98.1% | 20,133,859 | 176,625 | 149,562 | 167,510 |
|     | △ 100,746                    |       | -          | △ 1,655 | △ 5,717 | △ 3,250 |
| 8月  | 5,213,698                    | -     | 25,648,375 | 177,717 | 154,440 | 168,184 |
|     | 5,067,414                    | 97.2% | 25,201,273 | 172,723 | 153,015 | 163,465 |
|     | △ 146,284                    |       | -          | △ 4,994 | △ 1,425 | △ 4,719 |
| 9月  | 4,970,185                    | -     | 30,618,560 | 172,177 | 156,893 | 165,673 |
|     | 4,892,668                    | 98.4% | 30,093,941 | 169,893 | 149,605 | 163,089 |
|     | △ 77,517                     |       | -          | △ 2,284 | △ 7,288 | △ 2,584 |
| 10月 | 5,177,497                    | -     | 35,796,057 | 172,781 | 154,193 | 167,016 |
|     | 5,069,733                    | 97.9% | 35,163,674 | 171,921 | 154,359 | 163,540 |
|     | △ 107,764                    |       | -          | △ 860   | 166     | △ 3,476 |
| 11月 | 5,053,683                    | -     | 40,849,740 | 174,130 | 157,281 | 168,456 |
|     | 4,994,357                    | 98.8% | 40,158,031 | 171,471 | 154,094 | 166,479 |
|     | △ 59,326                     |       | -          | △ 2,659 | △ 3,187 | △ 1,977 |
| 12月 | 5,295,344                    | -     | 46,145,084 | 174,450 | 165,005 | 170,818 |
|     | 5,259,345                    | 99.3% | 45,417,376 | 171,471 | 162,086 | 169,656 |
|     | △ 35,999                     |       | -          | △ 2,979 | △ 2,919 | △ 1,162 |
| 1月  | 5,228,343                    | -     | 51,373,427 | 175,658 | 156,227 | 168,656 |
|     | 5,161,903                    | 98.7% | 50,579,279 | 171,959 | 155,134 | 166,513 |
|     | △ 66,440                     |       | -          | △ 3,699 | △ 1,093 | △ 2,143 |
| 2月  | 4,860,411                    | -     | 56,233,838 | 174,490 | 156,589 | 167,600 |
|     | 4,684,284                    | 96.4% | 55,263,563 | 172,062 | 154,131 | 167,296 |
|     | △ 176,127                    |       | -          | △ 2,428 | △ 2,458 | △ 304   |
| 3月  | 5,167,563                    | -     | 61,401,401 | 172,545 | 160,625 | 166,696 |
|     | 5,094,743                    | 98.6% | 60,358,306 | 170,188 | 151,531 | 164,347 |
|     | △ 72,820                     |       | -          | △ 2,357 | △ 9,094 | △ 2,349 |
| 合 計 | 61,401,401                   | -     | -          | 178,280 | 151,514 | 167,763 |
|     | 60,358,306                   | 98.3% | -          | 176,625 | 149,562 | 165,365 |
|     | △ 1,043,095                  |       | -          | △ 1,655 | △ 1,952 | △ 2,398 |

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| 太 田 合 計 ( m³ ) |        |         |         | 太田渡良瀬浄水場(m³) |       | 太田利根浄水場(m³) |        |
|----------------|--------|---------|---------|--------------|-------|-------------|--------|
| 水 量            | 前年対比   | 日最大     | 日平均     | 水 量          | 前年対比  | 水 量         | 前年対比   |
| 2,444,512      | -      | 84,072  | 81,484  | 1,223,670    | -     | 642,718     | -      |
| 2,408,567      | 98.5%  | 83,430  | 80,286  | 1,113,231    | 91.0% | 727,660     | 113.2% |
| △ 35,945       |        | △ 642   | △ 1,198 | △ 110,439    |       | 84,942      |        |
| 2,505,738      | -      | 85,008  | 80,830  | 1,261,483    | -     | 650,831     | -      |
| 2,464,232      | 98.3%  | 84,296  | 79,491  | 1,155,430    | 91.6% | 742,240     | 114.0% |
| △ 41,506       |        | △ 712   | △ 1,339 | △ 106,053    |       | 91,409      |        |
| 2,437,462      | -      | 84,378  | 81,249  | 1,225,330    | -     | 633,401     | -      |
| 2,393,944      | 98.2%  | 83,227  | 79,798  | 1,123,793    | 91.7% | 723,585     | 114.2% |
| △ 43,518       |        | △ 1,151 | △ 1,451 | △ 101,537    |       | 90,184      |        |
| 2,553,250      | -      | 85,402  | 82,363  | 1,283,981    | -     | 659,414     | -      |
| 2,498,784      | 97.9%  | 84,632  | 80,606  | 1,160,686    | 90.4% | 770,525     | 116.8% |
| △ 54,466       |        | △ 770   | △ 1,757 | △ 123,295    |       | 111,111     |        |
| 2,501,813      | -      | 84,700  | 80,704  | 1,263,330    | -     | 636,673     | -      |
| 2,437,921      | 97.4%  | 82,926  | 78,643  | 1,141,534    | 90.4% | 734,377     | 115.3% |
| △ 63,892       |        | △ 1,774 | △ 2,061 | △ 121,796    |       | 97,704      |        |
| 2,396,242      | -      | 82,613  | 79,875  | 1,227,998    | -     | 598,394     | -      |
| 2,370,206      | 98.9%  | 81,709  | 79,007  | 1,099,011    | 89.5% | 729,692     | 121.9% |
| △ 26,036       |        | △ 904   | △ 868   | △ 128,987    |       | 131,298     |        |
| 2,507,046      | -      | 82,851  | 80,872  | 1,269,520    | -     | 640,126     | -      |
| 2,459,987      | 98.1%  | 83,660  | 79,354  | 1,135,683    | 89.5% | 766,557     | 119.8% |
| △ 47,059       |        | 809     | △ 1,518 | △ 133,837    |       | 126,431     |        |
| 2,454,002      | -      | 84,319  | 81,800  | 1,245,158    | -     | 622,901     | -      |
| 2,442,535      | 99.5%  | 83,585  | 81,418  | 1,067,506    | 85.7% | 830,488     | 133.3% |
| △ 11,467       |        | △ 734   | △ 382   | △ 177,652    |       | 207,587     |        |
| 2,582,661      | -      | 85,653  | 83,312  | 1,307,888    | -     | 654,927     | -      |
| 2,586,587      | 100.2% | 86,453  | 83,438  | 1,145,341    | 87.6% | 863,321     | 131.8% |
| 3,926          |        | 800     | 126     | △ 162,547    |       | 208,394     |        |
| 2,558,240      | -      | 85,727  | 82,524  | 1,322,276    | -     | 621,962     | -      |
| 2,518,722      | 98.5%  | 83,691  | 81,249  | 1,162,774    | 87.9% | 787,388     | 126.6% |
| △ 39,518       |        | △ 2,036 | △ 1,275 | △ 159,502    |       | 165,426     |        |
| 2,378,476      | -      | 84,935  | 82,016  | 1,238,195    | -     | 562,581     | -      |
| 2,287,631      | 96.2%  | 82,188  | 81,701  | 1,039,126    | 83.9% | 737,182     | 131.0% |
| △ 90,845       |        | △ 2,747 | △ 315   | △ 199,069    |       | 174,601     |        |
| 2,541,285      | -      | 84,367  | 81,977  | 1,166,556    | -     | 738,017     | -      |
| 2,472,888      | 97.3%  | 82,188  | 79,771  | 1,120,431    | 96.0% | 799,622     | 108.3% |
| △ 68,397       |        | △ 2,179 | △ 2,206 | △ 46,125     |       | 61,605      |        |
| 29,860,727     | -      | 85,727  | 81,587  | 15,035,385   | -     | 7,661,945   | -      |
| 29,342,004     | 98.3%  | 86,453  | 80,389  | 13,464,546   | 89.6% | 9,212,637   | 120.2% |
| △ 518,723      |        | 726     | △ 1,198 | △ 1,570,839  |       | 1,550,692   |        |

| 月   | 太田藪塚高区配水場<br>(m³) |       | 太田新田配水場(m³) |        | 太田牛沢送水場(m³) |       | 太田渡良瀬配水区域から<br>大泉第一浄水場へ送水(m³)<br>(※令和6年2月26日配水場化) |        |
|-----|-------------------|-------|-------------|--------|-------------|-------|---------------------------------------------------|--------|
|     | 水 量               | 前年対比  | 水 量         | 前年対比   | 水 量         | 前年対比  | 水 量                                               | 前年対比   |
| 4 月 | 227,140           | －     | 300,300     | －      | 50,684      | －     | 74,230                                            | －      |
|     | 225,895           | 99.5% | 307,410     | 102.4% | 34,371      | 67.8% | 247,260                                           | 333.1% |
|     | △ 1,245           |       | 7,110       |        | △ 16,313    |       | 173,030                                           |        |
| 5 月 | 233,250           | －     | 307,920     | －      | 52,254      | －     | 73,290                                            | －      |
|     | 230,560           | 98.8% | 312,980     | 101.6% | 23,022      | 44.1% | 234,840                                           | 320.4% |
|     | △ 2,690           |       | 5,060       |        | △ 29,232    |       | 161,550                                           |        |
| 6 月 | 225,520           | －     | 302,470     | －      | 50,741      | －     | 70,440                                            | －      |
|     | 218,685           | 97.0% | 304,850     | 100.8% | 23,031      | 45.4% | 230,740                                           | 327.6% |
|     | △ 6,835           |       | 2,380       |        | △ 27,710    |       | 160,300                                           |        |
| 7 月 | 240,310           | －     | 317,020     | －      | 52,525      | －     | 72,020                                            | －      |
|     | 223,692           | 93.1% | 320,680     | 101.2% | 23,201      | 44.2% | 242,780                                           | 337.1% |
|     | △ 16,618          |       | 3,660       |        | △ 29,324    |       | 170,760                                           |        |
| 8 月 | 239,285           | －     | 310,900     | －      | 51,625      | －     | 71,400                                            | －      |
|     | 223,089           | 93.2% | 315,770     | 101.6% | 23,151      | 44.8% | 234,420                                           | 328.3% |
|     | △ 16,196          |       | 4,870       |        | △ 28,474    |       | 163,020                                           |        |
| 9 月 | 223,995           | －     | 297,970     | －      | 47,885      | －     | 74,260                                            | －      |
|     | 213,085           | 95.1% | 308,480     | 103.5% | 19,938      | 41.6% | 239,300                                           | 322.2% |
|     | △ 10,910          |       | 10,510      |        | △ 27,947    |       | 165,040                                           |        |
| 10月 | 234,327           | －     | 311,050     | －      | 52,023      | －     | 67,260                                            | －      |
|     | 219,467           | 93.7% | 316,390     | 101.7% | 21,890      | 42.1% | 248,570                                           | 369.6% |
|     | △ 14,860          |       | 5,340       |        | △ 30,133    |       | 181,310                                           |        |
| 11月 | 228,678           | －     | 309,250     | －      | 48,015      | －     | 64,820                                            | －      |
|     | 215,299           | 94.1% | 307,810     | 99.5%  | 21,432      | 44.6% | 237,520                                           | 366.4% |
|     | △ 13,379          |       | △ 1,440     |        | △ 26,583    |       | 172,700                                           |        |
| 12月 | 241,829           | －     | 325,310     | －      | 52,707      | －     | 66,080                                            | －      |
|     | 231,141           | 95.6% | 321,950     | 99.0%  | 24,834      | 47.1% | 250,680                                           | 379.4% |
|     | △ 10,688          |       | △ 3,360     |        | △ 27,873    |       | 184,600                                           |        |
| 1 月 | 239,484           | －     | 323,800     | －      | 50,718      | －     | 68,130                                            | －      |
|     | 226,392           | 94.5% | 319,700     | 98.7%  | 22,468      | 44.3% | 264,060                                           | 387.6% |
|     | △ 13,092          |       | △ 4,100     |        | △ 28,250    |       | 195,930                                           |        |
| 2 月 | 222,381           | －     | 302,790     | －      | 52,529      | －     | 86,010                                            | －      |
|     | 208,111           | 93.6% | 289,120     | 95.5%  | 14,092      | 26.8% | 247,900                                           | 288.2% |
|     | △ 14,270          |       | △ 13,670    |        | △ 38,437    |       | 161,890                                           |        |
| 3 月 | 237,049           | －     | 320,600     | －      | 79,063      | －     | 284,830                                           | －      |
|     | 224,366           | 94.6% | 314,090     | 98.0%  | 14,379      | 18.2% | 280,740                                           | 98.6%  |
|     | △ 12,683          |       | △ 6,510     |        | △ 64,684    |       | △ 4,090                                           |        |
| 合 計 | 2,793,248         | －     | 3,729,380   | －      | 640,769     | －     | 1,072,770                                         | －      |
|     | 2,659,782         | 95.2% | 3,739,230   | 100.3% | 265,809     | 41.5% | 2,958,810                                         | 275.8% |
|     | △ 133,466         |       | 9,850       |        | △ 374,960   |       | 1,886,040                                         |        |

※上記は送水量のため、  
合計値に含みません。

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| 太田渡良瀬配水区域から<br>呂楽中野配水場へ<br>送水(m³) |        | 館 林 合 計 (m³) |        |        |        | 館林第二浄水場(m³) |        |
|-----------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------|
| 水 量                               | 前年対比   | 水 量          | 前年対比   | 日最大    | 日平均    | 水 量         | 前年対比   |
| 93,660                            | -      | 818,478      | -      | 28,977 | 27,283 | 486,320     | -      |
| 101,009                           | 107.8% | 828,494      | 101.2% | 29,631 | 27,616 | 502,930     | 103.4% |
| 7,349                             |        | 10,016       |        | 654    | 333    | 16,610      |        |
| 93,277                            | -      | 841,448      | -      | 29,709 | 27,143 | 495,640     | -      |
| 104,350                           | 111.9% | 857,265      | 101.9% | 29,757 | 27,654 | 513,177     | 103.5% |
| 11,073                            |        | 15,817       |        | 48     | 511    | 17,537      |        |
| 93,560                            | -      | 822,804      | -      | 29,154 | 27,427 | 490,087     | -      |
| 102,547                           | 109.6% | 843,552      | 102.5% | 29,963 | 28,118 | 513,666     | 104.8% |
| 8,987                             |        | 20,748       |        | 809    | 691    | 23,579      |        |
| 99,569                            | -      | 898,815      | -      | 31,048 | 28,994 | 550,456     | -      |
| 106,844                           | 107.3% | 908,488      | 101.1% | 31,499 | 29,306 | 577,893     | 105.0% |
| 7,275                             |        | 9,673        |        | 451    | 312    | 27,437      |        |
| 99,850                            | -      | 891,547      | -      | 30,832 | 28,760 | 548,382     | -      |
| 106,746                           | 106.9% | 870,001      | 97.6%  | 30,259 | 28,065 | 542,301     | 98.9%  |
| 6,896                             |        | △ 21,546     |        | △ 573  | △ 695  | △ 6,081     |        |
| 95,192                            | -      | 832,327      | -      | 29,316 | 27,744 | 501,657     | -      |
| 101,809                           | 107.0% | 826,220      | 99.3%  | 29,309 | 27,541 | 508,901     | 101.4% |
| 6,617                             |        | △ 6,107      |        | △ 7    | △ 203  | 7,244       |        |
| 99,220                            | -      | 862,316      | -      | 29,055 | 27,817 | 517,577     | -      |
| 107,229                           | 108.1% | 849,253      | 98.5%  | 29,231 | 27,395 | 523,880     | 101.2% |
| 8,009                             |        | △ 13,063     |        | 176    | △ 422  | 6,303       |        |
| 96,632                            | -      | 836,657      | -      | 29,340 | 27,889 | 513,088     | -      |
| 102,384                           | 106.0% | 833,960      | 99.7%  | 29,173 | 27,799 | 524,782     | 102.3% |
| 5,752                             |        | △ 2,697      |        | △ 167  | △ 90   | 11,694      |        |
| 103,232                           | -      | 882,632      | -      | 29,595 | 28,472 | 539,843     | -      |
| 106,734                           | 103.4% | 873,271      | 98.9%  | 29,347 | 28,170 | 543,645     | 100.7% |
| 3,502                             |        | △ 9,361      |        | △ 248  | △ 302  | 3,802       |        |
| 100,094                           | -      | 870,668      | -      | 29,950 | 28,086 | 528,384     | -      |
| 104,006                           | 103.9% | 864,921      | 99.3%  | 29,441 | 27,901 | 542,769     | 102.7% |
| 3,912                             |        | △ 5,747      |        | △ 509  | △ 185  | 14,385      |        |
| 94,505                            | -      | 809,520      | -      | 29,423 | 27,914 | 492,675     | -      |
| 90,934                            | 96.2%  | 781,686      | 96.6%  | 29,426 | 27,917 | 489,647     | 99.4%  |
| △ 3,571                           |        | △ 27,834     |        | 3      | 3      | △ 3,028     |        |
| 97,764                            | -      | 860,108      | -      | 29,752 | 27,745 | 522,423     | -      |
| 89,759                            | 91.8%  | 857,805      | 99.7%  | 29,108 | 27,671 | 534,954     | 102.4% |
| △ 8,005                           |        | △ 2,303      |        | △ 644  | △ 74   | 12,531      |        |
| 1,166,555                         | -      | 10,227,320   | -      | 31,048 | 27,943 | 6,186,532   | -      |
| 1,224,351                         | 105.0% | 10,194,916   | 99.7%  | 31,499 | 27,931 | 6,318,545   | 102.1% |
| 57,796                            |        | △ 32,404     |        | 451    | △ 12   | 132,013     |        |

※上記は送水量のため、  
合計値に含みません。

| 月   | 館林第三配水場(m³) |       | 館林第二浄水場から<br>館林第三配水場へ<br>送水(m³) |       | 館林第三配水区域から<br>明和大輪配水区域へ<br>送水(m³) |        |
|-----|-------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
|     | 水 量         | 前年対比  | 水 量                             | 前年対比  | 水 量                               | 前年対比   |
| 4 月 | 332,158     | －     | 10,284                          | －     | 30,832                            | －      |
|     | 325,564     | 98.0% | 9,501                           | 92.4% | 29,826                            | 96.7%  |
|     | △ 6,594     |       | △ 783                           |       | △ 1,006                           |        |
| 5 月 | 345,808     | －     | 10,573                          | －     | 32,702                            | －      |
|     | 344,088     | 99.5% | 9,757                           | 92.3% | 31,602                            | 96.6%  |
|     | △ 1,720     |       | △ 816                           |       | △ 1,100                           |        |
| 6 月 | 332,717     | －     | 10,176                          | －     | 32,753                            | －      |
|     | 329,886     | 99.1% | 9,345                           | 91.8% | 32,277                            | 98.5%  |
|     | △ 2,831     |       | △ 831                           |       | △ 476                             |        |
| 7 月 | 348,359     | －     | 10,446                          | －     | 33,511                            | －      |
|     | 330,595     | 94.9% | 9,508                           | 91.0% | 34,435                            | 102.8% |
|     | △ 17,764    |       | △ 938                           |       | 924                               |        |
| 8 月 | 343,165     | －     | 10,332                          | －     | 32,465                            | －      |
|     | 327,700     | 95.5% | 9,265                           | 89.7% | 35,860                            | 110.5% |
|     | △ 15,465    |       | △ 1,067                         |       | 3,395                             |        |
| 9 月 | 330,670     | －     | 10,031                          | －     | 31,220                            | －      |
|     | 317,319     | 96.0% | 8,842                           | 88.1% | 30,001                            | 96.1%  |
|     | △ 13,351    |       | △ 1,189                         |       | △ 1,219                           |        |
| 10月 | 344,739     | －     | 10,278                          | －     | 31,251                            | －      |
|     | 325,373     | 94.4% | 9,141                           | 88.9% | 31,807                            | 101.8% |
|     | △ 19,366    |       | △ 1,137                         |       | 556                               |        |
| 11月 | 323,569     | －     | 9,855                           | －     | 31,671                            | －      |
|     | 309,178     | 95.6% | 8,840                           | 89.7% | 31,422                            | 99.2%  |
|     | △ 14,391    |       | △ 1,015                         |       | △ 249                             |        |
| 12月 | 342,789     | －     | 10,081                          | －     | 32,501                            | －      |
|     | 329,626     | 96.2% | 9,109                           | 90.4% | 31,824                            | 97.9%  |
|     | △ 13,163    |       | △ 972                           |       | △ 677                             |        |
| 1 月 | 342,284     | －     | 9,945                           | －     | 31,386                            | －      |
|     | 322,152     | 94.1% | 9,101                           | 91.5% | 32,308                            | 102.9% |
|     | △ 20,132    |       | △ 844                           |       | 922                               |        |
| 2 月 | 316,845     | －     | 9,275                           | －     | 30,195                            | －      |
|     | 292,039     | 92.2% | 8,120                           | 87.5% | 29,001                            | 96.0%  |
|     | △ 24,806    |       | △ 1,155                         |       | △ 1,194                           |        |
| 3 月 | 337,685     | －     | 9,870                           | －     | 30,945                            | －      |
|     | 322,851     | 95.6% | 8,789                           | 89.0% | 31,719                            | 102.5% |
|     | △ 14,834    |       | △ 1,081                         |       | 774                               |        |
| 合 計 | 4,040,788   | －     | 121,146                         | －     | 381,432                           | －      |
|     | 3,876,371   | 95.9% | 109,318                         | 90.2% | 382,082                           | 100.2% |
|     | △ 164,417   |       | △ 11,828                        |       | 650                               |        |

※上記は送水量のため、  
合計値に含みません。

※上記は送水量のため、  
合計値に含みません。

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| みどり合計 (m³) |        |        |        | みどり塩原浄水場(m³) |        | みどり桐原配水場(m³) |        |
|------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| 水 量        | 前年対比   | 日最大    | 日平均    | 水 量          | 前年対比   | 水 量          | 前年対比   |
| 517,404    | -      | 17,778 | 17,247 | 430,447      | -      | 86,501       | -      |
| 512,295    | 99.0%  | 18,015 | 17,077 | 420,418      | 97.7%  | 91,411       | 105.7% |
| △ 5,109    |        | 237    | △ 170  | △ 10,029     |        | 4,910        |        |
| 537,735    | -      | 18,335 | 17,346 | 446,266      | -      | 88,595       | -      |
| 528,142    | 98.2%  | 18,097 | 17,037 | 430,549      | 96.5%  | 94,826       | 107.0% |
| △ 9,593    |        | △ 238  | △ 309  | △ 15,717     |        | 6,231        |        |
| 523,954    | -      | 18,451 | 17,465 | 413,497      | -      | 109,998      | -      |
| 517,293    | 98.7%  | 18,143 | 17,243 | 401,396      | 97.1%  | 115,416      | 104.9% |
| △ 6,661    |        | △ 308  | △ 222  | △ 12,101     |        | 5,418        |        |
| 551,133    | -      | 18,504 | 17,778 | 436,468      | -      | 111,715      | -      |
| 542,026    | 98.3%  | 18,423 | 17,485 | 418,347      | 95.8%  | 121,109      | 108.4% |
| △ 9,107    |        | △ 81   | △ 293  | △ 18,121     |        | 9,394        |        |
| 545,172    | -      | 18,258 | 17,586 | 411,931      | -      | 132,773      | -      |
| 537,851    | 98.7%  | 18,007 | 17,350 | 404,273      | 98.1%  | 133,100      | 100.2% |
| △ 7,321    |        | △ 251  | △ 236  | △ 7,658      |        | 327          |        |
| 525,119    | -      | 18,326 | 17,504 | 386,971      | -      | 135,091      | -      |
| 520,268    | 99.1%  | 18,244 | 17,342 | 397,772      | 102.8% | 119,774      | 88.7%  |
| △ 4,851    |        | △ 82   | △ 162  | 10,801       |        | △ 15,317     |        |
| 546,692    | -      | 19,087 | 17,635 | 410,864      | -      | 135,410      | -      |
| 539,113    | 98.6%  | 18,198 | 17,391 | 417,393      | 101.6% | 121,276      | 89.6%  |
| △ 7,579    |        | △ 889  | △ 244  | 6,529        |        | △ 14,134     |        |
| 533,170    | -      | 18,689 | 17,772 | 416,509      | -      | 113,781      | -      |
| 529,350    | 99.3%  | 18,369 | 17,645 | 401,923      | 96.5%  | 124,830      | 109.7% |
| △ 3,820    |        | △ 320  | △ 127  | △ 14,586     |        | 11,049       |        |
| 552,873    | -      | 18,477 | 17,835 | 434,796      | -      | 117,620      | -      |
| 549,572    | 99.4%  | 18,667 | 17,728 | 418,578      | 96.3%  | 130,550      | 111.0% |
| △ 3,301    |        | 190    | △ 107  | △ 16,218     |        | 12,930       |        |
| 549,107    | -      | 18,795 | 17,713 | 438,398      | -      | 107,542      | -      |
| 547,688    | 99.7%  | 18,398 | 17,667 | 425,966      | 97.2%  | 119,076      | 110.7% |
| △ 1,419    |        | △ 397  | △ 46   | △ 12,432     |        | 11,534       |        |
| 504,374    | -      | 18,214 | 17,392 | 406,551      | -      | 97,326       | -      |
| 495,133    | 98.2%  | 18,167 | 17,683 | 399,669      | 98.3%  | 95,037       | 97.6%  |
| △ 9,241    |        | △ 47   | 291    | △ 6,882      |        | △ 2,289      |        |
| 534,796    | -      | 17,901 | 17,251 | 439,458      | -      | 92,483       | -      |
| 542,989    | 101.5% | 18,162 | 17,516 | 453,548      | 103.2% | 87,127       | 94.2%  |
| 8,193      |        | 261    | 265    | 14,090       |        | △ 5,356      |        |
| 6,421,529  | -      | 19,087 | 17,545 | 5,072,156    | -      | 1,328,835    | -      |
| 6,361,720  | 99.1%  | 18,667 | 17,429 | 4,989,832    | 98.4%  | 1,353,532    | 101.9% |
| △ 59,809   |        | △ 420  | △ 116  | △ 82,324     |        | 24,697       |        |

| 月   | 桐生市受水(m³) |        | 板 倉 合 計 ( m³ ) |       |         |       | 板倉東浄水場(m³) |        |
|-----|-----------|--------|----------------|-------|---------|-------|------------|--------|
|     | 水 量       | 前年対比   | 水 量            | 前年対比  | 日最大     | 日平均   | 水 量        | 前年対比   |
| 4 月 | 456       | -      | 215,529        | -     | 7,926   | 7,184 | 40,238     | -      |
|     | 466       | 102.2% | 202,576        | 94.0% | 7,256   | 6,753 | 37,154     | 92.3%  |
|     | 10        |        | △ 12,953       |       | △ 670   | △ 431 | △ 3,084    |        |
| 5 月 | 2,874     | -      | 220,158        | -     | 7,955   | 7,102 | 40,237     | -      |
|     | 2,767     | 96.3%  | 204,576        | 92.9% | 1,759   | 6,599 | 37,457     | 93.1%  |
|     | △ 107     |        | △ 15,582       |       | △ 6,196 | △ 503 | △ 2,780    |        |
| 6 月 | 459       | -      | 220,238        | -     | 8,157   | 7,341 | 39,464     | -      |
|     | 481       | 104.8% | 200,025        | 90.8% | 7,358   | 6,668 | 35,421     | 89.8%  |
|     | 22        |        | △ 20,213       |       | △ 799   | △ 673 | △ 4,043    |        |
| 7 月 | 2,950     | -      | 230,151        | -     | 8,236   | 7,424 | 40,501     | -      |
|     | 2,570     | 87.1%  | 213,588        | 92.8% | 7,443   | 6,890 | 37,319     | 92.1%  |
|     | △ 380     |        | △ 16,563       |       | △ 793   | △ 534 | △ 3,182    |        |
| 8 月 | 468       | -      | 226,021        | -     | 8,231   | 7,291 | 39,750     | -      |
|     | 478       | 102.1% | 212,198        | 93.9% | 7,653   | 6,845 | 36,363     | 91.5%  |
|     | 10        |        | △ 13,823       |       | △ 578   | △ 446 | △ 3,387    |        |
| 9 月 | 3,057     | -      | 221,951        | -     | 8,173   | 7,398 | 38,450     | -      |
|     | 2,722     | 89.0%  | 205,114        | 92.4% | 7,422   | 6,837 | 35,171     | 91.5%  |
|     | △ 335     |        | △ 16,837       |       | △ 751   | △ 561 | △ 3,279    |        |
| 10月 | 418       | -      | 229,526        | -     | 8,215   | 7,404 | 40,573     | -      |
|     | 444       | 106.2% | 219,048        | 95.4% | 7,585   | 7,066 | 36,488     | 89.9%  |
|     | 26        |        | △ 10,478       |       | △ 630   | △ 338 | △ 4,085    |        |
| 11月 | 2,880     | -      | 220,632        | -     | 8,118   | 7,354 | 39,469     | -      |
|     | 2,597     | 90.2%  | 206,571        | 93.6% | 7,512   | 6,886 | 35,436     | 89.8%  |
|     | △ 283     |        | △ 14,061       |       | △ 606   | △ 468 | △ 4,033    |        |
| 12月 | 457       | -      | 218,013        | -     | 7,927   | 7,033 | 41,281     | -      |
|     | 444       | 97.2%  | 214,115        | 98.2% | 7,409   | 6,907 | 37,451     | 90.7%  |
|     | △ 13      |        | △ 3,898        |       | △ 518   | △ 126 | △ 3,830    |        |
| 1 月 | 3,167     | -      | 213,443        | -     | 7,554   | 6,885 | 42,053     | -      |
|     | 2,646     | 83.5%  | 208,913        | 97.9% | 7,468   | 6,739 | 37,319     | 88.7%  |
|     | △ 521     |        | △ 4,530        |       | △ 86    | △ 146 | △ 4,734    |        |
| 2 月 | 497       | -      | 200,009        | -     | 7,444   | 6,897 | 38,072     | -      |
|     | 427       | 85.9%  | 190,315        | 95.2% | 7,463   | 6,797 | 32,776     | 86.1%  |
|     | △ 70      |        | △ 9,694        |       | 19      | △ 100 | △ 5,296    |        |
| 3 月 | 2,855     | -      | 208,079        | -     | 7,385   | 6,712 | 38,669     | -      |
|     | 2,314     | 81.1%  | 205,074        | 98.6% | 7,189   | 6,615 | 47,715     | 123.4% |
|     | △ 541     |        | △ 3,005        |       | △ 196   | △ 97  | 9,046      |        |
| 合 計 | 20,538    | -      | 2,623,750      | -     | 8,236   | 7,169 | 478,757    | -      |
|     | 18,356    | 89.4%  | 2,482,113      | 94.6% | 7,653   | 6,800 | 446,070    | 93.2%  |
|     | △ 2,182   |        | △ 141,637      |       | △ 583   | △ 369 | △ 32,687   |        |

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| 板倉北配水場(m³)<br>(※令和4年4月20日供用開始) |        | 板倉南浄水場(m³)<br>(※令和7年2月27日廃止) |        | 板倉西配水場(m³) |        |
|--------------------------------|--------|------------------------------|--------|------------|--------|
| 水 量                            | 前年対比   | 水 量                          | 前年対比   | 水 量        | 前年対比   |
| 22,986                         | －      | 31,614                       | －      | 120,691    | －      |
| 25,148                         | 109.4% | 31,111                       | 98.4%  | 109,163    | 90.4%  |
| 2,162                          |        | △ 503                        |        | △ 11,528   |        |
| 23,844                         | －      | 32,537                       | －      | 123,540    | －      |
| 23,313                         | 97.8%  | 32,346                       | 99.4%  | 111,460    | 90.2%  |
| △ 531                          |        | △ 191                        |        | △ 12,080   |        |
| 23,046                         | －      | 31,499                       | －      | 126,229    | －      |
| 20,646                         | 89.6%  | 31,790                       | 100.9% | 112,168    | 88.9%  |
| △ 2,400                        |        | 291                          |        | △ 14,061   |        |
| 24,316                         | －      | 33,191                       | －      | 132,143    | －      |
| 21,430                         | 88.1%  | 33,304                       | 100.3% | 121,535    | 92.0%  |
| △ 2,886                        |        | 113                          |        | △ 10,608   |        |
| 25,149                         | －      | 33,063                       | －      | 128,059    | －      |
| 21,985                         | 87.4%  | 33,775                       | 102.2% | 120,075    | 93.8%  |
| △ 3,164                        |        | 712                          |        | △ 7,984    |        |
| 24,128                         | －      | 29,987                       | －      | 129,386    | －      |
| 21,214                         | 87.9%  | 32,519                       | 108.4% | 116,210    | 89.8%  |
| △ 2,914                        |        | 2,532                        |        | △ 13,176   |        |
| 24,407                         | －      | 30,839                       | －      | 133,707    | －      |
| 23,121                         | 94.7%  | 33,357                       | 108.2% | 126,082    | 94.3%  |
| △ 1,286                        |        | 2,518                        |        | △ 7,625    |        |
| 23,305                         | －      | 28,603                       | －      | 129,255    | －      |
| 20,378                         | 87.4%  | 30,721                       | 107.4% | 120,036    | 92.9%  |
| △ 2,927                        |        | 2,118                        |        | △ 9,219    |        |
| 24,172                         | －      | 29,950                       | －      | 122,610    | －      |
| 19,462                         | 80.5%  | 30,878                       | 103.1% | 126,324    | 103.0% |
| △ 4,710                        |        | 928                          |        | 3,714      |        |
| 24,458                         | －      | 29,996                       | －      | 116,936    | －      |
| 19,228                         | 78.6%  | 30,986                       | 103.3% | 121,380    | 103.8% |
| △ 5,230                        |        | 990                          |        | 4,444      |        |
| 23,002                         | －      | 30,078                       | －      | 108,857    | －      |
| 18,028                         | 78.4%  | 27,115                       | 90.1%  | 112,396    | 103.3% |
| △ 4,974                        |        | △ 2,963                      |        | 3,539      |        |
| 25,329                         | －      | 31,427                       | －      | 112,654    | －      |
| 19,104                         | 75.4%  | 0                            | 0.0%   | 138,255    | 122.7% |
| △ 6,225                        |        | △ 31,427                     |        | 25,601     |        |
| 288,142                        | －      | 372,784                      | －      | 1,484,067  | －      |
| 253,057                        | 87.8%  | 347,902                      | 93.3%  | 1,435,084  | 96.7%  |
| △ 35,085                       |        | △ 24,882                     |        | △ 48,983   |        |

| 月   | 明 和 合 計 (m³) |        |       |       | 明和南大島配水場(m³)<br>(※令和6年6月24日配水場化) |        | 明和大輪配水区域(m³)<br>(館林第三配水場より受水) |        |
|-----|--------------|--------|-------|-------|----------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
|     | 水 量          | 前年対比   | 日最大   | 日平均   | 水 量                              | 前年対比   | 水 量                           | 前年対比   |
| 4 月 | 126,303      | -      | 4,556 | 4,210 | 95,471                           | -      | 30,832                        | -      |
|     | 126,440      | 100.1% | 4,520 | 4,215 | 96,614                           | 101.2% | 29,826                        | 96.7%  |
|     | 137          |        | △ 36  | 5     | 1,143                            |        | △ 1,006                       |        |
| 5 月 | 134,040      | -      | 4,831 | 4,324 | 101,338                          | -      | 32,702                        | -      |
|     | 131,980      | 98.5%  | 4,616 | 4,257 | 100,378                          | 99.1%  | 31,602                        | 96.6%  |
|     | △ 2,060      |        | △ 215 | △ 67  | △ 960                            |        | △ 1,100                       |        |
| 6 月 | 129,378      | -      | 4,697 | 4,313 | 96,625                           | -      | 32,753                        | -      |
|     | 129,249      | 99.9%  | 4,734 | 4,308 | 96,972                           | 100.4% | 32,277                        | 98.5%  |
|     | △ 129        |        | 37    | △ 5   | 347                              |        | △ 476                         |        |
| 7 月 | 141,167      | -      | 5,002 | 4,554 | 107,656                          | -      | 33,511                        | -      |
|     | 135,788      | 96.2%  | 4,669 | 4,380 | 101,353                          | 94.1%  | 34,435                        | 102.8% |
|     | △ 5,379      |        | △ 333 | △ 174 | △ 6,303                          |        | 924                           |        |
| 8 月 | 141,521      | -      | 5,059 | 4,565 | 109,056                          | -      | 32,465                        | -      |
|     | 140,114      | 99.0%  | 4,891 | 4,520 | 104,254                          | 95.6%  | 35,860                        | 110.5% |
|     | △ 1,407      |        | △ 168 | △ 45  | △ 4,802                          |        | 3,395                         |        |
| 9 月 | 128,435      | -      | 4,583 | 4,281 | 97,215                           | -      | 31,220                        | -      |
|     | 126,298      | 98.3%  | 4,616 | 4,210 | 96,297                           | 99.1%  | 30,001                        | 96.1%  |
|     | △ 2,137      |        | 33    | △ 71  | △ 918                            |        | △ 1,219                       |        |
| 10月 | 132,574      | -      | 4,532 | 4,277 | 101,323                          | -      | 31,251                        | -      |
|     | 130,017      | 98.1%  | 4,922 | 4,194 | 98,210                           | 96.9%  | 31,807                        | 101.8% |
|     | △ 2,557      |        | 390   | △ 83  | △ 3,113                          |        | 556                           | -      |
| 11月 | 130,721      | -      | 4,666 | 4,357 | 99,050                           | -      | 31,671                        | -      |
|     | 127,200      | 97.3%  | 4,547 | 4,240 | 95,778                           | 96.7%  | 31,422                        | 99.2%  |
|     | △ 3,521      |        | △ 119 | △ 117 | △ 3,272                          |        | △ 249                         |        |
| 12月 | 134,929      | -      | 4,696 | 4,353 | 102,428                          | -      | 32,501                        | -      |
|     | 134,614      | 99.8%  | 4,731 | 4,342 | 102,790                          | 100.4% | 31,824                        | 97.9%  |
|     | △ 315        |        | 35    | △ 11  | 362                              |        | △ 677                         |        |
| 1 月 | 132,565      | -      | 4,634 | 4,276 | 101,179                          | -      | 31,386                        | -      |
|     | 135,591      | 102.3% | 5,001 | 4,374 | 103,283                          | 102.1% | 32,308                        | 102.9% |
|     | 3,026        |        | 367   | 98    | 2,104                            |        | 922                           |        |
| 2 月 | 126,860      | -      | 4,699 | 4,374 | 96,665                           | -      | 30,195                        | -      |
|     | 121,791      | 96.0%  | 4,624 | 4,350 | 92,790                           | 96.0%  | 29,001                        | 96.0%  |
|     | △ 5,069      |        | △ 75  | △ 24  | △ 3,875                          |        | △ 1,194                       |        |
| 3 月 | 132,146      | -      | 4,596 | 4,263 | 101,201                          | -      | 30,945                        | -      |
|     | 130,877      | 99.0%  | 4,506 | 4,222 | 99,158                           | 98.0%  | 31,719                        | 102.5% |
|     | △ 1,269      |        | △ 90  | △ 41  | △ 2,043                          |        | 774                           |        |
| 合 計 | 1,590,639    | -      | 5,059 | 4,346 | 1,209,207                        | -      | 381,432                       | -      |
|     | 1,569,959    | 98.7%  | 5,001 | 4,301 | 1,187,877                        | 98.2%  | 382,082                       | 100.2% |
|     | △ 20,680     |        | △ 58  | △ 45  | △ 21,330                         |        | 650                           |        |

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| 千代田合計 (m³) |        |       |       | 千代田第三浄水場(m³)<br>(※令和5年6月26日廃止) |      | 千代田第四配水場(m³)<br>(※令和5年6月29日配水場化) |        |
|------------|--------|-------|-------|--------------------------------|------|----------------------------------|--------|
| 水 量        | 前年対比   | 日最大   | 日平均   | 水 量                            | 前年対比 | 水 量                              | 前年対比   |
| 145,207    | -      | 5,235 | 4,840 | 34,573                         | -    | 53,921                           | -      |
| 137,189    | 94.5%  | 4,886 | 4,573 | 0                              | 0.0% | 80,078                           | 148.5% |
| △ 8,018    |        | △ 349 | △ 267 | △ 34,573                       |      | 26,157                           |        |
| 149,437    | -      | 5,233 | 4,821 | 35,082                         | -    | 56,523                           | -      |
| 142,096    | 95.1%  | 4,923 | 4,584 | 0                              | 0.0% | 82,398                           | 145.8% |
| △ 7,341    |        | △ 310 | △ 237 | △ 35,082                       |      | 25,875                           |        |
| 150,188    | -      | 5,556 | 5,006 | 30,203                         | -    | 58,778                           | -      |
| 140,130    | 93.3%  | 5,473 | 4,671 | 0                              | 0.0% | 79,813                           | 135.8% |
| △ 10,058   |        | △ 83  | △ 335 | △ 30,203                       |      | 21,035                           |        |
| 148,125    | -      | 5,212 | 4,778 | 0                              | -    | 86,927                           | -      |
| 148,961    | 100.6% | 5,151 | 4,805 | 0                              | -    | 84,648                           | 97.4%  |
| 836        |        | △ 61  | 27    | 0                              |      | △ 2,279                          |        |
| 146,307    | -      | 5,111 | 4,720 | 0                              | -    | 86,593                           | -      |
| 144,557    | 98.8%  | 5,162 | 4,663 | 0                              | -    | 82,578                           | 95.4%  |
| △ 1,750    |        | 51    | △ 57  | 0                              |      | △ 4,015                          |        |
| 139,301    | -      | 4,868 | 4,643 | 0                              | -    | 82,428                           | -      |
| 138,264    | 99.3%  | 4,958 | 4,609 | 0                              | -    | 78,413                           | 95.1%  |
| △ 1,037    |        | 90    | △ 34  | 0                              |      | △ 4,015                          |        |
| 145,921    | -      | 5,011 | 4,707 | 0                              | -    | 85,885                           | -      |
| 142,493    | 97.7%  | 4,844 | 4,597 | 0                              | -    | 80,437                           | 93.7%  |
| △ 3,428    |        | △ 167 | △ 110 | 0                              |      | △ 5,448                          |        |
| 141,934    | -      | 5,317 | 4,731 | 0                              | -    | 82,505                           | -      |
| 141,085    | 99.4%  | 4,961 | 4,703 | 0                              | -    | 79,581                           | 96.5%  |
| △ 849      |        | △ 356 | △ 28  | 0                              |      | △ 2,924                          |        |
| 146,205    | -      | 5,021 | 4,716 | 0                              | -    | 85,999                           | -      |
| 146,715    | 100.3% | 5,077 | 4,733 | 0                              | -    | 83,186                           | 96.7%  |
| 510        |        | 56    | 17    | 0                              |      | △ 2,813                          |        |
| 145,084    | -      | 5,013 | 4,680 | 0                              | -    | 84,692                           | -      |
| 144,609    | 99.7%  | 4,930 | 4,665 | 0                              | -    | 82,021                           | 96.8%  |
| △ 475      |        | △ 83  | △ 15  | 0                              |      | △ 2,671                          |        |
| 135,229    | -      | 4,999 | 4,663 | 0                              | -    | 78,118                           | -      |
| 130,282    | 96.3%  | 4,950 | 4,653 | 0                              | -    | 72,975                           | 93.4%  |
| △ 4,947    |        | △ 49  | △ 10  | 0                              |      | △ 5,143                          |        |
| 142,780    | -      | 4,929 | 4,606 | 0                              | -    | 83,321                           | -      |
| 147,666    | 103.4% | 5,010 | 4,763 | 0                              | -    | 85,124                           | 102.2% |
| 4,886      |        | 81    | 157   | 0                              |      | 1,803                            |        |
| 1,735,718  | -      | 5,556 | 4,742 | 99,858                         | -    | 925,690                          | -      |
| 1,704,047  | 98.2%  | 5,473 | 4,669 | 0                              | 0.0% | 971,252                          | 104.9% |
| △ 31,671   |        | △ 83  | △ 73  | △ 99,858                       |      | 45,562                           |        |


| 月   | 千代田第五浄水場(m³) |        | 大 泉 合 計 (m³) |        |        |        | 大泉第一配水場(m³)<br>(※令和6年2月26日配水場化) |        |
|-----|--------------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------------------------------|--------|
|     | 水 量          | 前年対比   | 水 量          | 前年対比   | 日最大    | 日平均    | 水 量                             | 前年対比   |
| 4 月 | 56,713       | -      | 448,800      | -      | 15,470 | 14,960 | 272,720                         | -      |
|     | 57,111       | 100.7% | 456,150      | 101.6% | 15,920 | 15,205 | 271,500                         | 99.6%  |
|     | 398          |        | 7,350        |        | 450    | 245    | △ 1,220                         |        |
| 5 月 | 57,832       | -      | 456,350      | -      | 15,700 | 14,721 | 277,000                         | -      |
|     | 59,698       | 103.2% | 458,080      | 100.4% | 15,680 | 14,777 | 268,770                         | 97.0%  |
|     | 1,866        |        | 1,730        |        | △ 20   | 56     | △ 8,230                         |        |
| 6 月 | 61,207       | -      | 448,760      | -      | 15,720 | 14,959 | 278,140                         | -      |
|     | 60,317       | 98.5%  | 439,320      | 97.9%  | 15,430 | 14,644 | 265,020                         | 95.3%  |
|     | △ 890        |        | △ 9,440      |        | △ 290  | △ 315  | △ 13,120                        |        |
| 7 月 | 61,198       | -      | 474,560      | -      | 15,880 | 15,308 | 296,940                         | -      |
|     | 64,313       | 105.1% | 457,960      | 96.5%  | 15,650 | 14,773 | 278,350                         | 93.7%  |
|     | 3,115        |        | △ 16,600     |        | △ 230  | △ 535  | △ 18,590                        |        |
| 8 月 | 59,714       | -      | 463,860      | -      | 15,920 | 14,963 | 294,640                         | -      |
|     | 61,979       | 103.8% | 444,440      | 95.8%  | 15,080 | 14,337 | 270,390                         | 91.8%  |
|     | 2,265        |        | △ 19,420     |        | △ 840  | △ 626  | △ 24,250                        |        |
| 9 月 | 56,873       | -      | 446,310      | -      | 15,430 | 14,877 | 293,390                         | -      |
|     | 59,851       | 105.2% | 435,780      | 97.6%  | 15,280 | 14,526 | 269,410                         | 91.8%  |
|     | 2,978        |        | △ 10,530     |        | △ 150  | △ 351  | △ 23,980                        |        |
| 10月 | 60,036       | -      | 462,040      | -      | 15,320 | 14,905 | 306,300                         | -      |
|     | 62,056       | 103.4% | 451,140      | 97.6%  | 15,100 | 14,553 | 282,500                         | 92.2%  |
|     | 2,020        |        | △ 10,900     |        | △ 220  | △ 352  | △ 23,800                        |        |
| 11月 | 59,429       | -      | 455,070      | -      | 15,770 | 15,169 | 304,590                         | -      |
|     | 61,504       | 103.5% | 446,110      | 98.0%  | 15,290 | 14,870 | 281,820                         | 92.5%  |
|     | 2,075        |        | △ 8,960      |        | △ 480  | △ 299  | △ 22,770                        |        |
| 12月 | 60,206       | -      | 479,510      | -      | 15,870 | 15,468 | 313,330                         | -      |
|     | 63,529       | 105.5% | 471,750      | 98.4%  | 15,670 | 15,218 | 297,490                         | 94.9%  |
|     | 3,323        |        | △ 7,760      |        | △ 200  | △ 250  | △ 15,840                        |        |
| 1 月 | 60,392       | -      | 467,060      | -      | 15,740 | 15,066 | 304,100                         | -      |
|     | 62,588       | 103.6% | 463,090      | 99.2%  | 15,380 | 14,938 | 291,740                         | 95.9%  |
|     | 2,196        |        | △ 3,970      |        | △ 360  | △ 128  | △ 12,360                        |        |
| 2 月 | 57,111       | -      | 433,260      | -      | 15,470 | 14,940 | 276,670                         | -      |
|     | 57,307       | 100.3% | 425,240      | 98.1%  | 15,570 | 15,187 | 270,320                         | 97.7%  |
|     | 196          |        | △ 8,020      |        | 100    | 247    | △ 6,350                         |        |
| 3 月 | 59,459       | -      | 466,322      | -      | 15,670 | 15,043 | 282,750                         | -      |
|     | 62,542       | 105.2% | 464,510      | 99.6%  | 15,460 | 14,984 | 299,290                         | 105.8% |
|     | 3,083        |        | △ 1,812      |        | △ 210  | △ 59   | 16,540                          |        |
| 合 計 | 710,170      | -      | 5,501,902    | -      | 15,920 | 15,033 | 3,500,570                       | -      |
|     | 732,795      | 103.2% | 5,413,570    | 98.4%  | 15,920 | 14,832 | 3,346,600                       | 95.6%  |
|     | 22,625       |        | △ 88,332     |        | 0      | △ 201  | △ 153,970                       |        |

上段:令和5年度 中段:令和6年度 下段:増減量

| 大泉第二配水場(m³) |        | 邑 楽 合 計 (m³) |       |        |       |
|-------------|--------|--------------|-------|--------|-------|
| 水 量         | 前年対比   | 水 量          | 前年対比  | 日最大    | 日平均   |
| 176,080     | －      | 282,016      | －     | 9,957  | 9,401 |
| 184,650     | 104.9% | 267,509      | 94.9% | 9,445  | 8,917 |
| 8,570       |        | △ 14,507     |       | △ 512  | △ 484 |
| 179,350     | －      | 285,655      | －     | 9,891  | 9,215 |
| 189,310     | 105.6% | 275,773      | 96.5% | 9,493  | 8,896 |
| 9,960       |        | △ 9,882      |       | △ 398  | △ 319 |
| 170,620     | －      | 279,531      | －     | 9,827  | 9,318 |
| 174,300     | 102.2% | 276,176      | 98.8% | 9,880  | 9,206 |
| 3,680       |        | △ 3,355      |       | 53     | △ 112 |
| 177,620     | －      | 296,351      | －     | 10,064 | 9,560 |
| 179,610     | 101.1% | 287,211      | 96.9% | 9,859  | 9,265 |
| 1,990       |        | △ 9,140      |       | △ 205  | △ 295 |
| 169,220     | －      | 297,457      | －     | 10,210 | 9,595 |
| 174,050     | 102.9% | 280,332      | 94.2% | 9,503  | 9,043 |
| 4,830       |        | △ 17,125     |       | △ 707  | △ 552 |
| 152,920     | －      | 280,500      | －     | 9,831  | 9,350 |
| 166,370     | 108.8% | 270,518      | 96.4% | 9,594  | 9,017 |
| 13,450      |        | △ 9,982      |       | △ 237  | △ 333 |
| 155,740     | －      | 291,382      | －     | 9,872  | 9,399 |
| 168,640     | 108.3% | 278,682      | 95.6% | 9,464  | 8,990 |
| 12,900      |        | △ 12,700     |       | △ 408  | △ 409 |
| 150,480     | －      | 281,497      | －     | 9,748  | 9,383 |
| 164,290     | 109.2% | 267,546      | 95.0% | 9,216  | 8,918 |
| 13,810      |        | △ 13,951     |       | △ 532  | △ 465 |
| 166,180     | －      | 298,521      | －     | 10,000 | 9,630 |
| 174,260     | 104.9% | 282,721      | 94.7% | 9,591  | 9,120 |
| 8,080       |        | △ 15,800     |       | △ 409  | △ 510 |
| 162,960     | －      | 292,176      | －     | 9,813  | 9,425 |
| 171,350     | 105.1% | 278,369      | 95.3% | 9,304  | 8,980 |
| 8,390       |        | △ 13,807     |       | △ 509  | △ 445 |
| 156,590     | －      | 272,683      | －     | 10,018 | 9,403 |
| 154,920     | 98.9%  | 252,206      | 92.5% | 9,466  | 9,007 |
| △ 1,670     |        | △ 20,477     |       | △ 552  | △ 396 |
| 183,572     | －      | 282,047      | －     | 9,494  | 9,098 |
| 165,220     | 90.0%  | 272,934      | 96.8% | 9,248  | 8,804 |
| △ 18,352    |        | △ 9,113      |       | △ 246  | △ 294 |
| 2,001,332   | －      | 3,439,816    | －     | 10,210 | 9,398 |
| 2,066,970   | 103.3% | 3,289,977    | 95.6% | 9,880  | 9,014 |
| 65,638      |        | △ 149,839    |       | △ 330  | △ 384 |

| 月   | 邑楽中野配水場(m³)<br>(※令和4年5月10日配水場化) |        | 邑楽第三配水場(m³)<br>(※令和5年11月20日配水場化) |       |
|-----|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
|     | 水 量                             | 前年対比   | 水 量                              | 前年対比  |
| 4 月 | 98,922                          | －      | 183,094                          | －     |
|     | 101,160                         | 102.3% | 166,349                          | 90.9% |
|     | 2,238                           |        | △ 16,745                         |       |
| 5 月 | 98,541                          | －      | 187,114                          | －     |
|     | 104,398                         | 105.9% | 171,375                          | 91.6% |
|     | 5,857                           |        | △ 15,739                         |       |
| 6 月 | 94,605                          | －      | 184,926                          | －     |
|     | 102,789                         | 108.7% | 173,387                          | 93.8% |
|     | 8,184                           |        | △ 11,539                         |       |
| 7 月 | 100,044                         | －      | 196,307                          | －     |
|     | 106,935                         | 106.9% | 180,276                          | 91.8% |
|     | 6,891                           |        | △ 16,031                         |       |
| 8 月 | 100,514                         | －      | 196,943                          | －     |
|     | 106,886                         | 106.3% | 173,446                          | 88.1% |
|     | 6,372                           |        | △ 23,497                         |       |
| 9 月 | 95,602                          | －      | 184,898                          | －     |
|     | 101,959                         | 106.6% | 168,559                          | 91.2% |
|     | 6,357                           |        | △ 16,339                         |       |
| 10月 | 99,581                          | －      | 191,801                          | －     |
|     | 107,218                         | 107.7% | 171,464                          | 89.4% |
|     | 7,637                           |        | △ 20,337                         |       |
| 11月 | 97,077                          | －      | 184,420                          | －     |
|     | 102,109                         | 105.2% | 165,437                          | 89.7% |
|     | 5,032                           |        | △ 18,983                         |       |
| 12月 | 103,556                         | －      | 194,965                          | －     |
|     | 106,766                         | 103.1% | 175,955                          | 90.2% |
|     | 3,210                           |        | △ 19,010                         |       |
| 1 月 | 100,240                         | －      | 191,936                          | －     |
|     | 103,908                         | 103.7% | 174,461                          | 90.9% |
|     | 3,668                           |        | △ 17,475                         |       |
| 2 月 | 94,716                          | －      | 177,967                          | －     |
|     | 94,273                          | 99.5%  | 157,933                          | 88.7% |
|     | △ 443                           |        | △ 20,034                         |       |
| 3 月 | 97,705                          | －      | 184,342                          | －     |
|     | 103,121                         | 105.5% | 169,813                          | 92.1% |
|     | 5,416                           |        | △ 14,529                         |       |
| 合 計 | 1,181,103                       | －      | 2,258,713                        | －     |
|     | 1,241,522                       | 105.1% | 2,048,455                        | 90.7% |
|     | 60,419                          |        | △ 210,258                        |       |

(4) 送配水フロー図

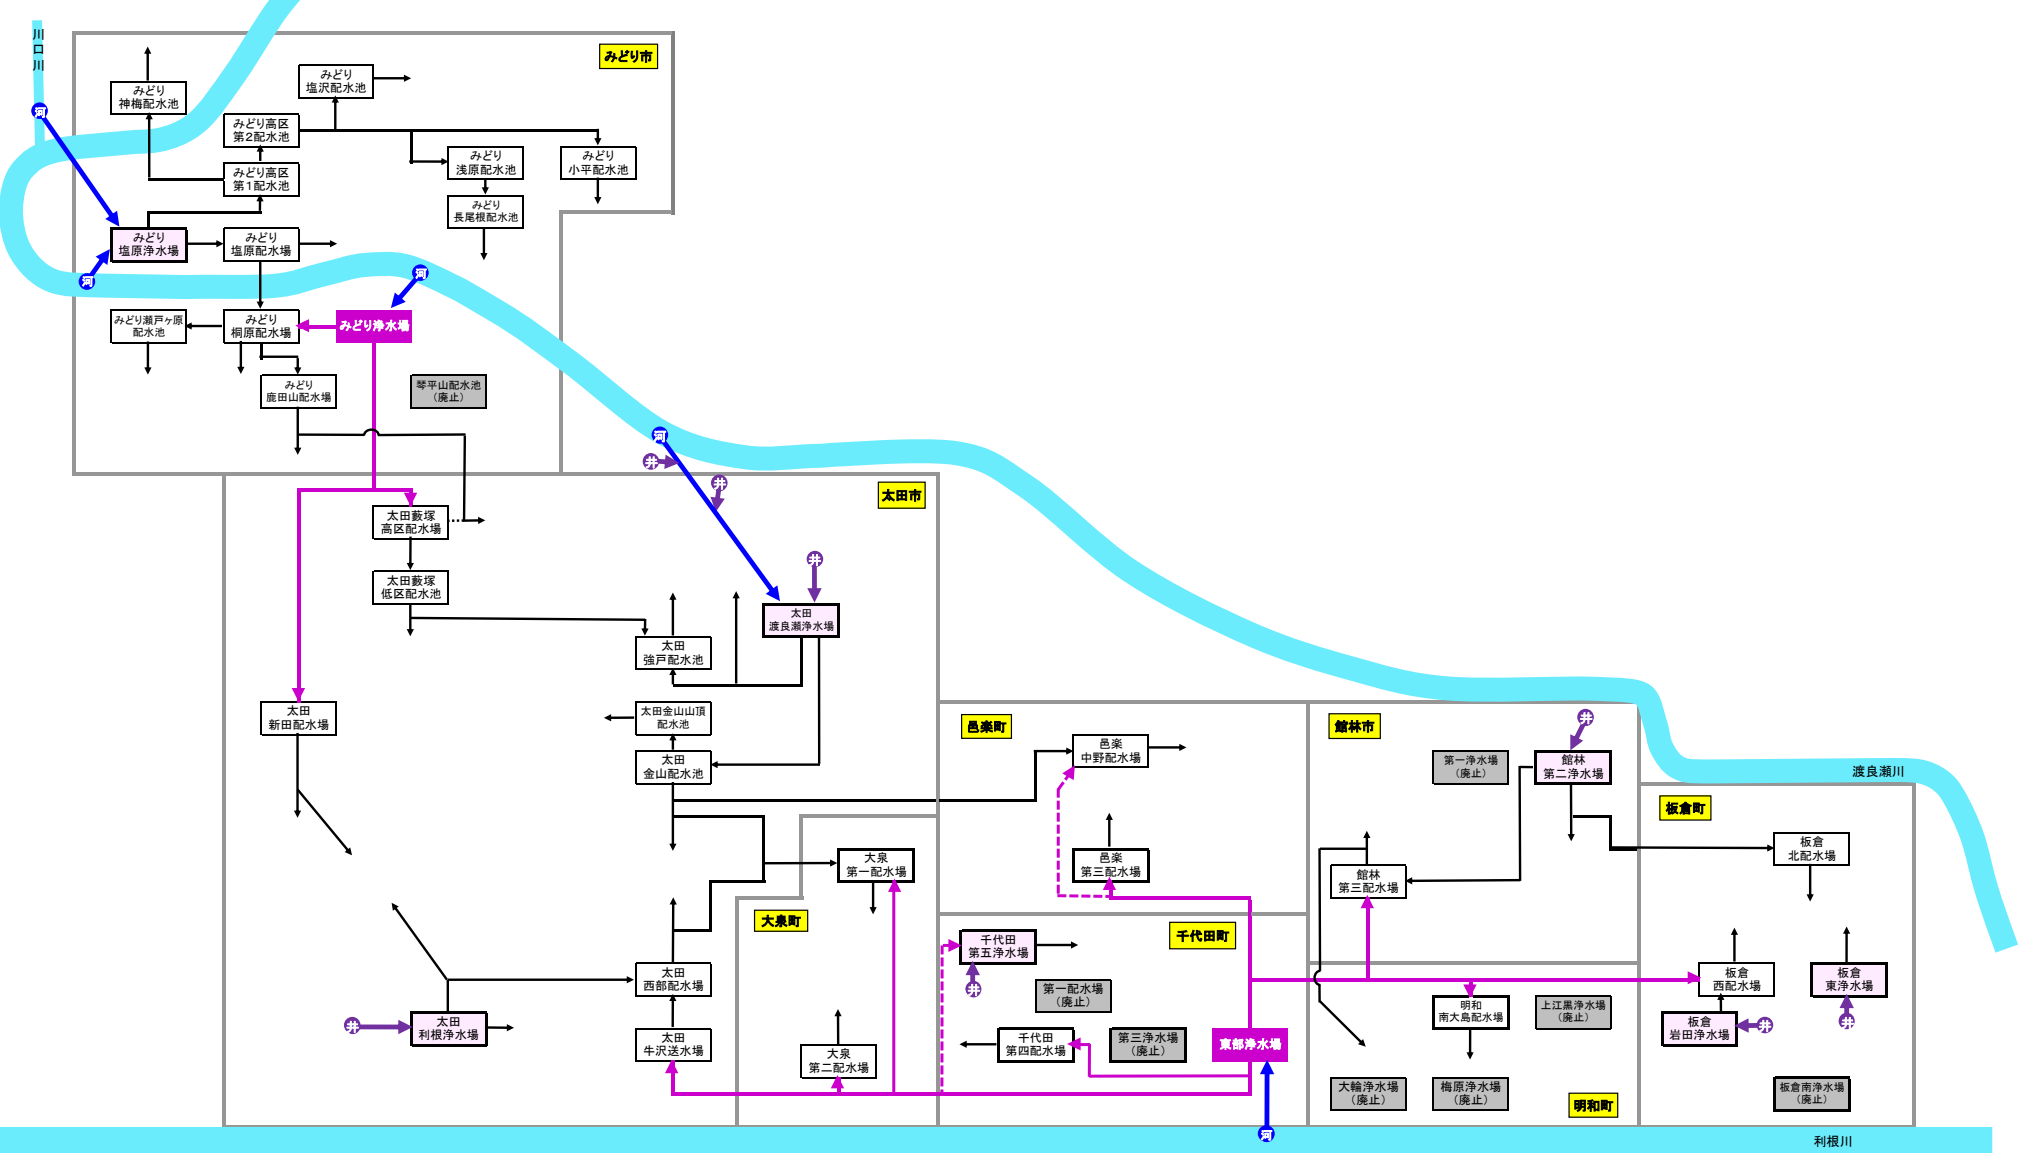

注) → 送・配水 (矢印は施設から対象の施設・区域に送・配水していることを意味しており、矢印の方向に意味はない)  
井戸水  
利根川表流水

## (5) 電力量及び電気使用料金

補足：施設名称については令和7年3月31日時点を用いた

## 1) 太田市

【電力量(単位)：kWh】 【料金(税込)：円】

| 令和6年度 | 太田市(合計)    |             | 取水施設      |         |         |           |           |            |
|-------|------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
|       |            |             | 太田渡良瀬川取水場 |         | 太田第1水源  |           | 太田第2水源    |            |
|       | 電力量        | 料金          | 電力量       | 料金      | 電力量     | 料金        | 電力量       | 料金         |
| 4月    | 861,312    | 19,421,545  | 1,415     | 44,647  | 9,521   | 224,444   | 85,208    | 1,780,929  |
| 5月    | 834,564    | 19,943,882  | 1,071     | 39,907  | 11,973  | 290,228   | 79,365    | 1,829,486  |
| 6月    | 843,844    | 21,128,019  | 1,069     | 41,424  | 12,287  | 306,395   | 88,053    | 2,130,430  |
| 7月    | 857,540    | 22,656,371  | 1,096     | 44,176  | 11,952  | 311,187   | 81,550    | 2,178,706  |
| 8月    | 885,098    | 23,522,255  | 1,188     | 47,304  | 14,550  | 380,915   | 84,733    | 2,291,541  |
| 9月    | 874,439    | 21,121,985  | 1,185     | 42,424  | 18,096  | 427,575   | 98,498    | 2,250,421  |
| 10月   | 866,009    | 21,001,542  | 1,074     | 39,917  | 15,552  | 381,091   | 99,649    | 2,207,289  |
| 11月   | 852,360    | 21,380,440  | 1,066     | 40,240  | 12,042  | 309,196   | 95,372    | 2,202,429  |
| 12月   | 898,076    | 23,685,242  | 1,201     | 45,925  | 9,619   | 267,554   | 86,594    | 2,216,399  |
| 1月    | 937,131    | 24,295,009  | 1,597     | 55,406  | 8,889   | 247,632   | 98,526    | 2,505,605  |
| 2月    | 882,276    | 21,382,138  | 1,600     | 51,479  | 7,371   | 201,728   | 100,678   | 2,318,432  |
| 3月    | 868,329    | 21,121,837  | 1,397     | 47,504  | 6,690   | 185,364   | 89,906    | 2,114,517  |
| 合計    | 10,460,978 | 260,660,265 | 14,959    | 540,353 | 138,542 | 3,533,309 | 1,088,132 | 26,026,184 |

※太田市(合計)には太田本所等電力量213,874kWh、料金6,389,759円含む

| 令和6年度 | 取水施設    |           |           |            |        |           | 配水施設      |             |
|-------|---------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
|       | 太田第3水源  |           | 太田第4水源    |            | 太田第5水源 |           | 太田渡良瀬浄水場  |             |
|       | 電力量     | 料金        | 電力量       | 料金         | 電力量    | 料金        | 電力量       | 料金          |
| 4月    | 12,523  | 258,939   | 157,589   | 3,204,635  | 1,444  | 600,782   | 418,601   | 9,152,507   |
| 5月    | 12,578  | 285,394   | 152,349   | 3,400,207  | 80     | 210,693   | 428,424   | 9,971,827   |
| 6月    | 12,484  | 302,922   | 155,926   | 3,711,689  | 74     | 210,082   | 420,602   | 10,289,308  |
| 7月    | 12,129  | 325,781   | 152,234   | 3,920,667  | 68     | 133,745   | 442,519   | 11,402,146  |
| 8月    | 12,400  | 336,645   | 162,268   | 4,310,711  | 71     | 2,295     | 435,943   | 11,261,235  |
| 9月    | 18,018  | 399,588   | 152,336   | 3,450,629  | 65     | 1,869     | 420,645   | 10,131,441  |
| 10月   | 11,418  | 257,391   | 151,389   | 3,403,927  | 69     | 1,974     | 428,441   | 10,361,710  |
| 11月   | 11,128  | 261,822   | 170,605   | 3,844,191  | 77     | 2,276     | 400,072   | 10,240,010  |
| 12月   | 7,613   | 208,324   | 187,798   | 4,635,003  | 80     | 2,537     | 436,488   | 11,472,722  |
| 1月    | 8,265   | 221,786   | 186,141   | 4,567,350  | 86     | 2,683     | 458,328   | 11,764,359  |
| 2月    | 9,652   | 228,798   | 177,350   | 3,927,600  | 85     | 2,445     | 414,094   | 10,079,020  |
| 3月    | 11,173  | 261,247   | 163,439   | 3,674,326  | 72     | 2,141     | 440,780   | 10,657,927  |
| 合計    | 139,381 | 3,348,637 | 1,969,424 | 46,050,935 | 2,271  | 1,173,522 | 5,144,937 | 126,784,212 |

| 令和6年度 | 配水施設      |            |               |         |         |         |                 |         |
|-------|-----------|------------|---------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|       | 太田利根浄水場   |            | 太田金山配水池(山頂含む) |         | 太田強戸配水池 |         | 太田藪塚高区配水場(低区含む) |         |
|       | 電力量       | 料金         | 電力量           | 料金      | 電力量     | 料金      | 電力量             | 料金      |
| 4月    | 125,443   | 2,836,442  | 1,119         | 58,922  | 760     | 67,242  | 587             | 17,518  |
| 5月    | 120,360   | 2,943,679  | 949           | 57,435  | 603     | 63,614  | 521             | 16,825  |
| 6月    | 123,761   | 3,111,319  | 932           | 58,407  | 592     | 64,142  | 538             | 18,096  |
| 7月    | 122,206   | 3,190,351  | 945           | 60,021  | 563     | 63,965  | 527             | 18,904  |
| 8月    | 131,616   | 3,519,119  | 1,282         | 68,725  | 587     | 64,679  | 555             | 19,729  |
| 9月    | 124,471   | 3,148,633  | 1,422         | 66,920  | 584     | 62,234  | 532             | 16,897  |
| 10月   | 121,944   | 3,160,741  | 1,217         | 63,024  | 606     | 63,008  | 503             | 15,994  |
| 11月   | 131,587   | 3,411,874  | 821           | 54,073  | 749     | 68,978  | 523             | 17,186  |
| 12月   | 140,448   | 3,774,911  | 1,067         | 66,142  | 722     | 69,743  | 574             | 20,139  |
| 1月    | 141,636   | 3,754,257  | 1,454         | 76,575  | 283     | 53,273  | 721             | 24,618  |
| 2月    | 137,218   | 3,443,538  | 1,453         | 72,630  | 278     | 52,435  | 736             | 23,200  |
| 3月    | 124,925   | 3,146,965  | 1,042         | 59,769  | 248     | 51,552  | 631             | 20,355  |
| 合計    | 1,545,615 | 39,441,829 | 13,703        | 762,643 | 6,575   | 744,865 | 6,948           | 229,461 |

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

| 令和6年度 | 配水施設    |         |         |           |         |           | その他            |           |
|-------|---------|---------|---------|-----------|---------|-----------|----------------|-----------|
|       | 太田西部配水場 |         | 太田新田配水場 |           | 太田牛沢送水場 |           | その他関連施設(庁舎等含む) |           |
|       | 電力量     | 料金      | 電力量     | 料金        | 電力量     | 料金        | 電力量            | 料金        |
| 4月    | 577     | 23,307  | 6,287   | 209,585   | 21,064  | 437,993   | 19,174         | 503,653   |
| 5月    | 546     | 23,767  | 5,728   | 210,107   | 6,608   | 180,012   | 13,409         | 420,701   |
| 6月    | 570     | 25,233  | 6,361   | 227,970   | 7,423   | 202,398   | 13,172         | 428,204   |
| 7月    | 562     | 26,058  | 5,698   | 222,272   | 8,303   | 232,425   | 17,188         | 525,967   |
| 8月    | 595     | 27,335  | 6,008   | 232,534   | 9,370   | 264,735   | 23,932         | 694,753   |
| 9月    | 608     | 25,321  | 5,438   | 210,479   | 9,043   | 242,762   | 23,498         | 644,792   |
| 10月   | 578     | 24,510  | 5,431   | 210,381   | 7,620   | 214,263   | 20,518         | 596,322   |
| 11月   | 586     | 25,133  | 5,624   | 219,239   | 7,311   | 209,662   | 14,797         | 474,131   |
| 12月   | 572     | 26,132  | 4,917   | 209,621   | 6,962   | 210,356   | 13,421         | 459,734   |
| 1月    | 597     | 26,776  | 5,345   | 217,712   | 7,817   | 227,491   | 17,446         | 549,486   |
| 2月    | 626     | 25,970  | 5,309   | 206,856   | 6,709   | 191,953   | 19,117         | 556,054   |
| 3月    | 559     | 24,179  | 4,535   | 191,514   | 4,730   | 148,515   | 18,202         | 535,962   |
| 合計    | 6,976   | 303,721 | 66,681  | 2,568,270 | 102,960 | 2,762,565 | 213,874        | 6,389,759 |

## 2) 館林市

| 令和6年度 | 館林市(合計)   |            | 取水施設      |            | 配水施設      |            |         |            |
|-------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|------------|
|       |           |            | 水源(井戸)    |            | 館林第二浄水場   |            | 館林第三配水場 |            |
|       | 電力量       | 料金         | 電力量       | 料金         | 電力量       | 料金         | 電力量     | 料金         |
| 4月    | 298,508   | 6,646,994  | 125,859   | 2,788,794  | 117,216   | 2,591,975  | 52,136  | 1,123,671  |
| 5月    | 281,964   | 6,851,594  | 116,653   | 2,857,237  | 111,768   | 2,674,310  | 51,469  | 1,196,570  |
| 6月    | 301,870   | 7,581,871  | 123,735   | 3,188,443  | 122,002   | 2,978,433  | 54,227  | 1,295,609  |
| 7月    | 317,774   | 8,495,178  | 128,430   | 3,589,073  | 133,133   | 3,418,850  | 53,671  | 1,350,928  |
| 8月    | 332,911   | 8,984,926  | 135,310   | 3,823,133  | 137,902   | 3,557,480  | 55,745  | 1,430,232  |
| 9月    | 319,612   | 7,815,062  | 130,205   | 3,170,252  | 130,627   | 3,179,988  | 54,853  | 1,306,945  |
| 10月   | 292,672   | 7,164,814  | 121,960   | 2,912,238  | 114,958   | 2,837,573  | 52,343  | 1,266,311  |
| 11月   | 302,135   | 7,578,782  | 127,589   | 3,087,735  | 120,869   | 3,078,138  | 51,163  | 1,273,123  |
| 12月   | 296,278   | 7,944,538  | 124,198   | 3,300,355  | 118,399   | 3,166,001  | 50,974  | 1,330,144  |
| 1月    | 305,897   | 8,087,168  | 129,054   | 3,388,126  | 120,166   | 3,166,051  | 52,428  | 1,345,978  |
| 2月    | 310,207   | 7,512,421  | 131,007   | 3,106,248  | 123,050   | 2,999,270  | 51,945  | 1,236,785  |
| 3月    | 281,288   | 6,949,298  | 119,609   | 2,897,808  | 110,318   | 2,741,742  | 47,438  | 1,147,598  |
| 合計    | 3,641,116 | 91,612,646 | 1,513,609 | 38,109,442 | 1,460,408 | 36,389,811 | 628,392 | 15,303,894 |

※館林市(合計)には、館林支所電力量38,707kWh、1,809,499円含む

## 3) みどり市

| 令和6年度 | その他           |           | みどり市(合計)  |            | 取水施設         |         |               |            |
|-------|---------------|-----------|-----------|------------|--------------|---------|---------------|------------|
|       | その他関連施設(庁舎含む) |           |           |            | みどり第1水源(川口川) |         | みどり第2水源(渡良瀬川) |            |
|       | 電力量           | 料金        | 電力量       | 料金         | 電力量          | 料金      | 電力量           | 料金         |
| 4月    | 3,297         | 142,554   | 169,551   | 3,722,191  | 539          | 17,554  | 126,950       | 2,608,673  |
| 5月    | 2,074         | 123,477   | 157,016   | 3,667,971  | 528          | 18,458  | 116,701       | 2,543,923  |
| 6月    | 1,906         | 119,386   | 160,130   | 3,977,006  | 551          | 21,770  | 116,874       | 2,727,914  |
| 7月    | 2,540         | 136,327   | 159,954   | 4,183,951  | 520          | 21,430  | 114,566       | 2,818,653  |
| 8月    | 3,954         | 174,081   | 171,361   | 4,461,513  | 480          | 19,808  | 121,794       | 2,993,631  |
| 9月    | 3,927         | 157,877   | 185,160   | 4,380,828  | 232          | 9,819   | 137,129       | 3,066,377  |
| 10月   | 3,411         | 148,692   | 159,545   | 3,915,084  | 418          | 15,836  | 115,929       | 2,685,405  |
| 11月   | 2,514         | 139,786   | 164,567   | 4,184,422  | 553          | 21,183  | 118,580       | 2,854,876  |
| 12月   | 2,707         | 148,038   | 164,763   | 4,422,117  | 549          | 22,085  | 116,208       | 2,960,822  |
| 1月    | 4,249         | 187,013   | 174,831   | 4,481,575  | 550          | 22,035  | 122,845       | 3,002,851  |
| 2月    | 4,205         | 170,118   | 178,477   | 4,283,332  | 537          | 18,580  | 127,431       | 2,914,640  |
| 3月    | 3,923         | 162,150   | 161,815   | 3,924,713  | 481          | 16,767  | 116,852       | 2,686,704  |
| 合計    | 38,707        | 1,809,499 | 2,007,170 | 49,604,703 | 5,938        | 225,325 | 1,451,859     | 33,864,469 |

※みどり市(合計)には、みどり支所電力量18,105kWh、735,308円含む

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

| 令和6年度 | 配水施設     |            |          |         |          |         |          |         |
|-------|----------|------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|
|       | みどり塩原浄水場 |            | みどり神梅配水池 |         | みどり塩沢配水池 |         | みどり浅原配水池 |         |
|       | 電力量      | 料金         | 電力量      | 料金      | 電力量      | 料金      | 電力量      | 料金      |
| 4月    | 30,990   | 743,591    | 870      | 33,237  | 462      | 21,432  | 281      | 7,814   |
| 5月    | 29,569   | 751,699    | 787      | 33,414  | 449      | 22,093  | 265      | 7,927   |
| 6月    | 31,824   | 841,142    | 823      | 35,936  | 469      | 23,451  | 285      | 8,982   |
| 7月    | 33,430   | 916,490    | 863      | 38,674  | 482      | 24,419  | 276      | 9,108   |
| 8月    | 36,752   | 997,017    | 869      | 38,900  | 504      | 25,053  | 287      | 9,416   |
| 9月    | 35,881   | 910,282    | 919      | 36,766  | 491      | 22,757  | 288      | 8,281   |
| 10月   | 32,346   | 849,992    | 826      | 34,262  | 477      | 22,346  | 268      | 7,739   |
| 11月   | 34,244   | 921,187    | 794      | 33,996  | 492      | 23,481  | 259      | 7,865   |
| 12月   | 36,291   | 1,010,127  | 830      | 36,477  | 482      | 24,202  | 262      | 8,572   |
| 1月    | 38,392   | 993,295    | 920      | 38,436  | 518      | 25,200  | 275      | 8,958   |
| 2月    | 37,344   | 917,857    | 947      | 36,662  | 509      | 23,730  | 277      | 8,335   |
| 3月    | 32,725   | 823,101    | 888      | 34,954  | 452      | 22,109  | 243      | 7,327   |
| 合 計   | 409,788  | 10,675,780 | 10,336   | 431,714 | 5,787    | 280,273 | 3,266    | 100,324 |

| 令和6年度 | 配水施設     |         |           |         |          |           |            |         |
|-------|----------|---------|-----------|---------|----------|-----------|------------|---------|
|       | みどり小平配水池 |         | みどり長尾根配水池 |         | みどり桐原配水場 |           | みどり瀬戸ヶ原配水池 |         |
|       | 電力量      | 料金      | 電力量       | 料金      | 電力量      | 料金        | 電力量        | 料金      |
| 4月    | 431      | 21,323  | 617       | 29,061  | 3,962    | 101,275   | 1,336      | 37,263  |
| 5月    | 416      | 21,838  | 610       | 30,285  | 3,834    | 106,150   | 1,431      | 42,076  |
| 6月    | 436      | 23,201  | 686       | 32,916  | 4,009    | 116,108   | 1,393      | 43,534  |
| 7月    | 440      | 23,961  | 654       | 33,649  | 3,887    | 123,090   | 1,443      | 48,740  |
| 8月    | 469      | 24,778  | 674       | 34,494  | 4,118    | 129,327   | 1,424      | 48,297  |
| 9月    | 473      | 23,088  | 667       | 31,616  | 3,893    | 108,076   | 1,342      | 40,674  |
| 10月   | 432      | 21,792  | 649       | 30,939  | 3,872    | 103,983   | 1,448      | 41,231  |
| 11月   | 457      | 23,164  | 666       | 31,796  | 4,049    | 112,933   | 1,402      | 42,241  |
| 12月   | 470      | 24,531  | 634       | 32,647  | 4,027    | 123,878   | 1,320      | 43,786  |
| 1月    | 492      | 25,222  | 679       | 33,616  | 4,230    | 129,282   | 1,506      | 47,749  |
| 2月    | 490      | 23,980  | 670       | 31,741  | 4,273    | 119,552   | 1,432      | 42,413  |
| 3月    | 417      | 21,822  | 579       | 29,904  | 3,856    | 109,441   | 1,385      | 41,682  |
| 合 計   | 5,423    | 278,700 | 7,785     | 382,664 | 48,010   | 1,383,095 | 16,862     | 519,686 |

| 令和6年度 | 配水施設      |       |           |         |          |         | その他           |           |
|-------|-----------|-------|-----------|---------|----------|---------|---------------|-----------|
|       | みどり琴平山配水池 |       | みどり鹿田山配水場 |         | みどり塩原配水場 |         | その他関連施設(庁舎含む) |           |
|       | 電力量       | 料金    | 電力量       | 料金      | 電力量      | 料金      | 電力量           | 料金        |
| 4月    | 47        | 1,310 | 296       | 9,826   | 1,055    | 23,446  | 1,715         | 66,386    |
| 5月    | 6         | 380   | 250       | 9,035   | 1,018    | 24,922  | 1,152         | 55,771    |
| 6月    | 0         | 0     | 256       | 9,614   | 1,091    | 28,333  | 1,433         | 64,105    |
| 7月    | 0         | 0     | 250       | 9,825   | 1,067    | 30,572  | 2,076         | 85,340    |
| 8月    | 0         | 0     | 258       | 10,058  | 1,101    | 31,551  | 2,631         | 99,183    |
| 9月    | 0         | 0     | 262       | 9,129   | 1,108    | 27,252  | 2,475         | 86,711    |
| 10月   | 0         | 0     | 257       | 9,001   | 1,073    | 25,542  | 1,550         | 67,016    |
| 11月   | 0         | 0     | 273       | 9,872   | 1,116    | 27,794  | 1,682         | 74,034    |
| 12月   | 0         | 0     | 349       | 13,139  | 1,082    | 29,589  | 2,259         | 92,262    |
| 1月    | 0         | 0     | 388       | 14,521  | 1,118    | 30,261  | 2,918         | 110,149   |
| 2月    | 0         | 0     | 383       | 13,395  | 1,120    | 27,560  | 3,064         | 104,887   |
| 3月    | 0         | 0     | 325       | 11,464  | 987      | 24,854  | 2,625         | 94,584    |
| 合 計   | 53        | 1,690 | 3,547     | 128,879 | 12,936   | 331,676 | 25,580        | 1,000,428 |

## 4) 板倉町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

| 令和6年度 | 板倉町(合計)   |            | 取水施設    |           | 配水施設    |           |         |           |
|-------|-----------|------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|       |           |            | 水源(井戸)  |           | 板倉岩田浄水場 |           | 板倉東浄水場  |           |
|       | 電力量       | 料金         | 電力量     | 料金        | 電力量     | 料金        | 電力量     | 料金        |
| 4月    | 89,809    | 2,030,417  | 17,956  | 383,138   | 5,730   | 148,109   | 19,230  | 443,793   |
| 5月    | 86,555    | 2,129,594  | 16,967  | 401,047   | 4,678   | 139,280   | 19,517  | 482,356   |
| 6月    | 93,445    | 2,363,773  | 17,910  | 447,412   | 5,850   | 171,635   | 20,532  | 519,263   |
| 7月    | 95,442    | 2,552,945  | 18,129  | 502,088   | 5,936   | 189,319   | 20,914  | 527,827   |
| 8月    | 102,388   | 2,733,760  | 18,872  | 522,031   | 6,312   | 199,565   | 22,600  | 571,716   |
| 9月    | 100,795   | 2,466,332  | 18,504  | 437,955   | 6,170   | 171,061   | 21,976  | 520,813   |
| 10月   | 95,079    | 2,309,920  | 18,907  | 425,951   | 6,610   | 173,482   | 19,843  | 474,512   |
| 11月   | 95,027    | 2,402,901  | 19,338  | 457,422   | 7,394   | 196,867   | 19,337  | 481,787   |
| 12月   | 90,423    | 2,447,790  | 18,466  | 482,853   | 6,655   | 197,363   | 18,498  | 485,568   |
| 1月    | 93,795    | 2,500,619  | 18,716  | 485,165   | 6,198   | 185,859   | 18,941  | 489,384   |
| 2月    | 91,253    | 2,252,041  | 18,449  | 433,206   | 6,533   | 177,147   | 18,748  | 449,547   |
| 3月    | 80,502    | 2,032,685  | 21,480  | 497,660   | 7,591   | 199,657   | 20,013  | 477,612   |
| 合計    | 1,114,513 | 28,222,777 | 223,694 | 5,475,928 | 75,657  | 2,149,344 | 240,149 | 5,924,178 |

## 5) 明和町

| 令和6年度 | 配水施設    |           |         |           |        |           | 明和町(合計) |           |
|-------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
|       | 板倉南浄水場  |           | 板倉西配水場  |           | 板倉北配水場 |           |         |           |
|       | 電力量     | 料金        | 電力量     | 料金        | 電力量    | 料金        | 電力量     | 料金        |
| 4月    | 17,978  | 403,365   | 23,921  | 538,171   | 4,994  | 113,841   | 31,318  | 709,137   |
| 5月    | 17,616  | 426,541   | 23,546  | 571,140   | 4,231  | 109,230   | 30,992  | 755,572   |
| 6月    | 18,520  | 459,600   | 26,527  | 652,518   | 4,106  | 113,345   | 32,770  | 817,684   |
| 7月    | 18,361  | 484,106   | 27,556  | 713,606   | 4,546  | 135,999   | 20,184  | 579,654   |
| 8月    | 19,297  | 510,251   | 30,821  | 796,221   | 4,486  | 133,976   | 20,420  | 592,085   |
| 9月    | 19,150  | 474,924   | 30,435  | 744,089   | 4,560  | 117,490   | 19,851  | 545,842   |
| 10月   | 18,242  | 454,564   | 27,305  | 677,293   | 4,172  | 104,118   | 17,027  | 487,896   |
| 11月   | 18,174  | 469,970   | 26,968  | 694,162   | 3,816  | 102,693   | 17,001  | 500,677   |
| 12月   | 16,894  | 462,147   | 26,276  | 710,504   | 3,634  | 109,355   | 16,890  | 518,663   |
| 1月    | 17,636  | 473,328   | 27,891  | 738,408   | 4,413  | 128,475   | 18,308  | 542,797   |
| 2月    | 17,984  | 447,277   | 25,427  | 634,147   | 4,112  | 110,717   | 17,955  | 498,209   |
| 3月    | 2,742   | 128,633   | 24,631  | 619,465   | 4,045  | 109,658   | 15,961  | 455,257   |
| 合計    | 202,594 | 5,194,706 | 321,304 | 8,089,724 | 51,115 | 1,388,897 | 258,677 | 7,003,473 |

| 令和6年度 | 配水施設     |       |          |           |           |       |          |       |
|-------|----------|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|
|       | 明和旧大輪浄水場 |       | 明和南大島配水場 |           | 明和旧上江黒浄水場 |       | 明和旧梅原浄水場 |       |
|       | 電力量      | 料金    | 電力量      | 料金        | 電力量       | 料金    | 電力量      | 料金    |
| 4月    | 0        | 590   | 31,243   | 705,039   | 5         | 670   | 0        | 270   |
| 5月    | 0        | 639   | 30,929   | 751,527   | 5         | 688   | 0        | 273   |
| 6月    | 0        | 675   | 32,721   | 813,866   | 5         | 696   | 0        | 273   |
| 7月    | 0        | 710   | 20,156   | 576,297   | 5         | 704   | 0        | 273   |
| 8月    | 0        | 705   | 20,400   | 588,956   | 5         | 702   | 0        | 273   |
| 9月    | 0        | 611   | 19,831   | 542,888   | 5         | 682   | 0        | 273   |
| 10月   | 0        | 615   | 16,976   | 484,108   | 5         | 738   | 0        | 328   |
| 11月   | 0        | 650   | 16,923   | 496,112   | 5         | 746   | 0        | 328   |
| 12月   | 0        | 705   | 16,809   | 513,780   | 5         | 757   | 0        | 328   |
| 1月    | 0        | 701   | 18,223   | 537,825   | 5         | 756   | 0        | 328   |
| 2月    | 0        | 643   | 17,870   | 493,506   | 5         | 744   | 0        | 328   |
| 3月    | 0        | 647   | 15,885   | 450,757   | 5         | 745   | 0        | 328   |
| 合計    | 0        | 7,891 | 257,966  | 6,954,661 | 60        | 8,628 | 0        | 3,603 |

## 6) 千代田町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

| 令和6年度 | その他    |        | 千代田町(合計) |            | 取水施設   |    | 配水施設     |         |
|-------|--------|--------|----------|------------|--------|----|----------|---------|
|       | 大輪流量計局 |        |          |            | 水源(井戸) |    | 千代田第三浄水場 |         |
|       | 電力量    | 料金     | 電力量      | 料金         | 電力量    | 料金 | 電力量      | 料金      |
| 4月    | 70     | 2,568  | 51,862   | 1,223,346  | 0      | 0  | 1,426    | 129,992 |
| 5月    | 58     | 2,445  | 51,264   | 1,299,997  | 0      | 0  | 1,378    | 133,762 |
| 6月    | 44     | 2,174  | 54,538   | 1,405,989  | 0      | 0  | 1,367    | 132,140 |
| 7月    | 23     | 1,670  | 54,728   | 1,387,013  | 0      | 0  | 1,308    | 41,593  |
| 8月    | 15     | 1,449  | 57,748   | 1,483,869  | 0      | 0  | 1,345    | 43,077  |
| 9月    | 15     | 1,388  | 57,610   | 1,385,765  | 0      | 0  | 1,355    | 41,041  |
| 10月   | 46     | 2,107  | 53,558   | 1,310,159  | 0      | 0  | 1,331    | 40,748  |
| 11月   | 73     | 2,841  | 52,767   | 1,329,006  | 0      | 0  | 1,390    | 42,975  |
| 12月   | 76     | 3,093  | 51,093   | 1,353,575  | 0      | 0  | 1,337    | 43,416  |
| 1月    | 80     | 3,187  | 51,929   | 1,355,272  | 0      | 0  | 1,372    | 43,760  |
| 2月    | 80     | 2,988  | 51,388   | 1,245,808  | 0      | 0  | 1,296    | 39,577  |
| 3月    | 71     | 2,780  | 47,359   | 1,165,310  | 0      | 0  | 1,170    | 37,034  |
| 合 計   | 651    | 28,690 | 635,844  | 15,945,109 | 0      | 0  | 16,075   | 769,115 |

## 7) 大泉町

| 令和6年度 | 配水施設     |           |          |           |          |        | 大泉町(合計)   |            |
|-------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|-----------|------------|
|       | 千代田第四配水場 |           | 千代田第五浄水場 |           | 千代田第一配水場 |        |           |            |
|       | 電力量      | 料金        | 電力量      | 料金        | 電力量      | 料金     | 電力量       | 料金         |
| 4月    | 18,476   | 403,077   | 31,701   | 683,092   | 259      | 7,185  | 91,721    | 2,167,570  |
| 5月    | 17,843   | 421,151   | 31,788   | 737,464   | 255      | 7,620  | 85,946    | 2,147,971  |
| 6月    | 18,300   | 445,013   | 34,750   | 825,036   | 121      | 3,800  | 89,723    | 2,361,746  |
| 7月    | 18,366   | 470,095   | 35,054   | 875,325   | 0        | 0      | 88,335    | 2,412,881  |
| 8月    | 19,306   | 500,483   | 37,097   | 940,309   | 0        | 0      | 95,600    | 2,608,609  |
| 9月    | 19,107   | 464,045   | 37,148   | 880,679   | 0        | 0      | 94,010    | 2,420,120  |
| 10月   | 17,792   | 439,153   | 34,435   | 830,258   | 0        | 0      | 87,348    | 2,287,346  |
| 11月   | 18,359   | 464,058   | 33,018   | 821,973   | 0        | 0      | 87,610    | 2,371,265  |
| 12月   | 17,874   | 474,862   | 31,882   | 835,297   | 0        | 0      | 86,872    | 2,464,840  |
| 1月    | 18,305   | 478,616   | 32,252   | 832,896   | 0        | 0      | 91,345    | 2,475,836  |
| 2月    | 17,935   | 436,279   | 32,157   | 769,952   | 0        | 0      | 91,985    | 2,374,985  |
| 3月    | 16,707   | 411,926   | 29,482   | 716,350   | 0        | 0      | 83,012    | 2,080,852  |
| 合 計   | 218,370  | 5,408,758 | 400,764  | 9,748,631 | 635      | 18,605 | 1,073,507 | 28,174,021 |

| 令和6年度 | 取水施設   |        | 配水施設    |            |         |            | その他         |       |
|-------|--------|--------|---------|------------|---------|------------|-------------|-------|
|       | 水源(井戸) |        | 大泉第一配水場 |            | 大泉第二配水場 |            | 大泉吉田配水末端圧力局 |       |
|       | 電力量    | 料金     | 電力量     | 料金         | 電力量     | 料金         | 電力量         | 料金    |
| 4月    | 0      | 22,899 | 55,361  | 1,301,993  | 36,336  | 841,967    | 24          | 711   |
| 5月    | 0      | 23,061 | 49,372  | 1,249,232  | 36,558  | 875,103    | 16          | 575   |
| 6月    | 0      | 10,781 | 52,651  | 1,402,151  | 37,055  | 948,188    | 17          | 626   |
| 7月    | 0      | 0      | 51,145  | 1,421,845  | 37,174  | 990,412    | 16          | 624   |
| 8月    | 0      | 0      | 55,995  | 1,545,573  | 39,588  | 1,062,388  | 17          | 648   |
| 9月    | 0      | 0      | 54,719  | 1,442,979  | 39,275  | 976,586    | 16          | 555   |
| 10月   | 0      | 0      | 51,142  | 1,358,232  | 36,190  | 928,556    | 16          | 558   |
| 11月   | 0      | 0      | 53,874  | 1,477,638  | 33,719  | 893,019    | 17          | 608   |
| 12月   | 0      | 0      | 54,183  | 1,546,521  | 32,673  | 917,699    | 16          | 620   |
| 1月    | 0      | 0      | 57,647  | 1,561,824  | 33,681  | 913,368    | 17          | 644   |
| 2月    | 0      | 0      | 58,055  | 1,494,474  | 33,913  | 879,909    | 17          | 602   |
| 3月    | 0      | 0      | 52,720  | 1,290,558  | 30,277  | 789,738    | 15          | 556   |
| 合計    | 0      | 56,741 | 646,864 | 17,093,020 | 426,439 | 11,016,933 | 204         | 7,327 |

## 8) 邑楽町

【電力量(単位) : kWh】 【料金(税込) : 円】

| 令和6年度 | 邑楽町(合計) |            | 取水施設   |    | 配水施設    |           |         |           |
|-------|---------|------------|--------|----|---------|-----------|---------|-----------|
|       |         |            | 水源(井戸) |    | 邑楽中野配水場 |           | 邑楽第三配水場 |           |
|       | 電力量     | 料金         | 電力量    | 料金 | 電力量     | 料金        | 電力量     | 料金        |
| 4月    | 53,644  | 1,236,560  | 0      | 0  | 20,090  | 456,768   | 33,554  | 779,792   |
| 5月    | 52,225  | 1,264,761  | 0      | 0  | 20,662  | 489,783   | 31,563  | 774,978   |
| 6月    | 55,175  | 1,412,134  | 0      | 0  | 21,749  | 541,379   | 33,426  | 870,755   |
| 7月    | 55,735  | 1,481,514  | 0      | 0  | 22,349  | 581,720   | 33,386  | 899,794   |
| 8月    | 58,305  | 1,557,623  | 0      | 0  | 23,971  | 634,868   | 34,334  | 922,755   |
| 9月    | 57,382  | 1,444,829  | 0      | 0  | 23,475  | 576,913   | 33,907  | 867,916   |
| 10月   | 54,163  | 1,366,939  | 0      | 0  | 21,983  | 558,890   | 32,180  | 808,049   |
| 11月   | 54,369  | 1,417,440  | 0      | 0  | 21,781  | 561,576   | 32,588  | 855,864   |
| 12月   | 52,407  | 1,407,487  | 0      | 0  | 20,664  | 566,779   | 31,743  | 840,708   |
| 1月    | 55,015  | 1,414,185  | 0      | 0  | 21,846  | 576,008   | 33,169  | 838,177   |
| 2月    | 54,984  | 1,343,735  | 0      | 0  | 21,511  | 541,467   | 33,473  | 802,268   |
| 3月    | 49,569  | 1,222,903  | 0      | 0  | 19,527  | 493,927   | 30,042  | 728,976   |
| 合計    | 652,973 | 16,570,110 | 0      | 0  | 259,608 | 6,580,078 | 393,365 | 9,990,032 |

## 9) みどり浄水場

## 10) 東部浄水場

| 令和6年度 | みどり浄水場(合計) |            | 配水施設      |            | その他     |        | 配水施設      |            |
|-------|------------|------------|-----------|------------|---------|--------|-----------|------------|
|       |            |            | みどり浄水場    |            | 新田水道発電所 |        | 東部浄水場     |            |
|       | 電力量        | 料金         | 電力量       | 料金         | 電力量     | 料金     | 電力量       | 料金         |
| 4月    | 247,688    | 5,232,571  | 247,637   | 5,227,134  | 51      | 5,437  | 265,488   | 5,371,931  |
| 5月    | 228,461    | 5,126,483  | 228,456   | 5,122,028  | 5       | 4,455  | 255,322   | 5,402,890  |
| 6月    | 242,995    | 5,700,789  | 242,992   | 5,696,768  | 3       | 4,021  | 271,659   | 6,132,033  |
| 7月    | 241,284    | 5,970,030  | 241,284   | 5,967,831  | 0       | 2,199  | 278,299   | 6,598,069  |
| 8月    | 252,637    | 6,253,956  | 252,637   | 6,251,757  | 0       | 2,199  | 305,038   | 7,326,543  |
| 9月    | 262,901    | 5,969,652  | 262,901   | 5,967,453  | 0       | 2,199  | 298,505   | 6,604,265  |
| 10月   | 237,607    | 5,568,033  | 237,605   | 5,563,593  | 2       | 4,440  | 271,216   | 6,138,291  |
| 11月   | 253,159    | 6,074,958  | 253,159   | 6,072,759  | 0       | 2,199  | 265,197   | 6,241,546  |
| 12月   | 242,667    | 6,170,929  | 242,667   | 6,168,730  | 0       | 2,199  | 264,827   | 6,521,521  |
| 1月    | 244,179    | 6,027,071  | 244,178   | 6,023,310  | 1       | 3,761  | 270,622   | 6,448,707  |
| 2月    | 242,206    | 5,696,368  | 242,201   | 5,693,566  | 5       | 2,802  | 267,807   | 6,116,226  |
| 3月    | 211,818    | 5,110,825  | 211,817   | 5,107,461  | 1       | 3,364  | 242,633   | 5,629,955  |
| 合計    | 2,907,602  | 68,901,665 | 2,907,534 | 68,862,390 | 68      | 39,275 | 3,256,613 | 74,531,977 |

## 11) 企業団

| 令和6年度 | 企業団(合計)    |             |      |             |              |       |
|-------|------------|-------------|------|-------------|--------------|-------|
|       | 電力量(kWh)   | 前年比         |      | 料 金(円)      | 前年比          |       |
|       |            | 増減          | 割合   |             | 増減           | 割合    |
| 4月    | 2,160,901  | △ 56,215    | 97.5 | 47,762,262  | △ 10,801,156 | 81.6  |
| 5月    | 2,064,309  | △ 98,898    | 95.4 | 48,590,715  | △ 4,637,126  | 91.3  |
| 6月    | 2,146,149  | △ 92,025    | 95.9 | 52,881,044  | 317,143      | 100.6 |
| 7月    | 2,169,275  | △ 106,982   | 95.3 | 56,317,606  | 5,533,668    | 110.9 |
| 8月    | 2,281,506  | △ 115,599   | 95.2 | 59,525,139  | 8,358,235    | 116.3 |
| 9月    | 2,270,265  | △ 98,218    | 95.9 | 54,154,680  | 4,616,586    | 109.3 |
| 10月   | 2,134,224  | △ 75,484    | 96.6 | 51,550,024  | 2,335,513    | 104.7 |
| 11月   | 2,144,192  | △ 91,513    | 95.9 | 53,481,437  | 4,052,334    | 108.2 |
| 12月   | 2,164,296  | △ 83,969    | 96.3 | 56,936,702  | 7,479,010    | 115.1 |
| 1月    | 2,243,052  | △ 56,453    | 97.5 | 57,628,239  | 7,088,847    | 114.0 |
| 2月    | 2,188,538  | △ 75,916    | 96.6 | 52,705,263  | 2,281,186    | 104.5 |
| 3月    | 2,042,286  | △ 77,699    | 96.3 | 49,693,635  | 2,211,718    | 104.7 |
| 合計    | 26,008,993 | △ 1,028,971 | 96.2 | 641,226,746 | 28,835,958   | 104.7 |

(6) 発電量及び売電料金

1) 毛里田太陽光発電所

| 令和6年度 | 発電量 (kWh) | 前年比     |       | 売電料金(円)   | 前年比       |       |
|-------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|-------|
|       |           | 増減      | 割合    |           | 増減        | 割合    |
| 4月    | 15,130    | △ 139   | 99.1  | 399,432   | △ 3,669   | 99.1  |
| 5月    | 14,496    | △ 2,316 | 86.2  | 382,694   | △ 61,142  | 86.2  |
| 6月    | 16,583    | 2,444   | 117.3 | 437,791   | 64,522    | 117.3 |
| 7月    | 11,875    | △ 2,770 | 81.1  | 313,500   | △ 73,128  | 81.1  |
| 8月    | 17,046    | 85      | 100.5 | 450,014   | 2,244     | 100.5 |
| 9月    | 13,740    | △ 1,072 | 92.8  | 362,736   | △ 28,300  | 92.8  |
| 10月   | 9,825     | △ 2,730 | 78.3  | 259,380   | △ 72,072  | 78.3  |
| 11月   | 10,220    | △ 2,249 | 82.0  | 269,808   | △ 59,373  | 82.0  |
| 12月   | 12,324    | 673     | 105.8 | 325,353   | 17,767    | 105.8 |
| 1月    | 12,589    | △ 46    | 99.6  | 332,349   | △ 1,215   | 99.6  |
| 2月    | 14,540    | 1,002   | 107.4 | 383,856   | 26,453    | 107.4 |
| 3月    | 13,896    | 262     | 101.9 | 366,854   | 6,917     | 101.9 |
| 合 計   | 162,264   | △ 6,856 | 95.9  | 4,283,767 | △ 180,996 | 95.9  |

2) 新田太陽光発電所

| 令和6年度 | 発電量 (kWh) | 前年比      |       | 売電料金(円)   | 前年比       |       |
|-------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
|       |           | 増減       | 割合    |           | 増減        | 割合    |
| 4月    | 16,950    | △ 1,914  | 89.9  | 447,480   | △ 50,529  | 89.9  |
| 5月    | 17,509    | △ 1,775  | 90.8  | 462,237   | △ 46,860  | 90.8  |
| 6月    | 18,333    | 1,323    | 107.8 | 483,991   | 34,927    | 107.8 |
| 7月    | 6,821     | △ 10,549 | 39.3  | 180,074   | △ 278,494 | 39.3  |
| 8月    | 13,253    | △ 6,707  | 66.4  | 349,879   | △ 177,065 | 66.4  |
| 9月    | 15,595    | △ 1,172  | 93.0  | 411,708   | △ 30,940  | 93.0  |
| 10月   | 12,271    | △ 3,980  | 75.5  | 323,954   | △ 105,072 | 75.5  |
| 11月   | 12,761    | △ 2,274  | 84.9  | 336,890   | △ 60,034  | 84.9  |
| 12月   | 15,310    | 1,277    | 109.1 | 404,184   | 33,713    | 109.1 |
| 1月    | 15,940    | 986      | 106.6 | 420,816   | 26,031    | 106.6 |
| 2月    | 19,157    | 2,407    | 114.4 | 505,744   | 63,544    | 114.4 |
| 3月    | 16,843    | △ 2,534  | 86.9  | 444,655   | △ 66,897  | 86.9  |
| 合 計   | 180,743   | △ 24,912 | 87.9  | 4,771,612 | △ 657,676 | 87.9  |

### 3) みどり支所太陽光発電所

| 令和6年度 | 発電量 (kWh) | 前年比     |       | 売電料金(円) | 前年比      |       |
|-------|-----------|---------|-------|---------|----------|-------|
|       |           | 増減      | 割合    |         | 増減       | 割合    |
| 4月    | 3,576     | △ 1,236 | 74.3  | 23,436  | △ 1,299  | 94.7  |
| 5月    | 4,202     | △ 102   | 97.6  | 25,163  | △ 4,578  | 84.6  |
| 6月    | 4,061     | 242     | 106.3 | 29,210  | 3,965    | 115.7 |
| 7月    | 3,857     | △ 901   | 81.1  | 16,918  | △ 7,324  | 69.8  |
| 8月    | 3,812     | △ 456   | 89.3  | 25,515  | 7        | 100.0 |
| 9月    | 3,105     | △ 201   | 93.9  | 18,973  | △ 789    | 96.0  |
| 10月   | 2,286     | △ 1,087 | 67.8  | 12,784  | △ 5,703  | 69.2  |
| 11月   | 2,493     | △ 65    | 97.5  | 13,098  | △ 4,803  | 73.2  |
| 12月   | 2,551     | △ 46    | 98.2  | 11,900  | △ 1,874  | 86.4  |
| 1月    | 2,859     | 89      | 103.2 | 11,849  | △ 1,768  | 87.0  |
| 2月    | 3,354     | 668     | 124.9 | 14,271  | △ 502    | 96.6  |
| 3月    | 3,596     | △ 433   | 89.3  | 16,736  | △ 1,505  | 91.7  |
| 合計    | 39,752    | △ 3,528 | 91.8  | 219,853 | △ 26,173 | 89.4  |

### 4) 新田水道発電所 (小水力発電)

| 令和6年度 | 発電量 (kWh) | 前年比     |       | 売電料金(円)    | 前年比      |       |
|-------|-----------|---------|-------|------------|----------|-------|
|       |           | 増減      | 割合    |            | 増減       | 割合    |
| 4月    | 36,865    | △ 583   | 98.4  | 1,378,751  | △ 21,804 | 98.4  |
| 5月    | 37,818    | 1,974   | 105.5 | 1,414,393  | 73,828   | 105.5 |
| 6月    | 34,976    | △ 2,574 | 93.1  | 1,308,102  | △ 96,268 | 93.1  |
| 7月    | 38,276    | 2,322   | 106.5 | 1,431,522  | 86,843   | 106.5 |
| 8月    | 39,205    | 2,839   | 107.8 | 1,466,267  | 106,179  | 107.8 |
| 9月    | 39,183    | 3,026   | 108.4 | 1,465,444  | 113,173  | 108.4 |
| 10月   | 37,987    | 2,315   | 106.5 | 1,420,713  | 86,581   | 106.5 |
| 11月   | 39,675    | 3,064   | 108.4 | 1,483,845  | 114,594  | 108.4 |
| 12月   | 38,124    | 534     | 101.4 | 1,425,837  | 19,971   | 101.4 |
| 1月    | 39,028    | 201     | 100.5 | 1,459,647  | 7,518    | 100.5 |
| 2月    | 38,948    | △ 138   | 99.6  | 1,456,655  | △ 5,161  | 99.6  |
| 3月    | 35,462    | △ 670   | 98.1  | 1,326,278  | △ 25,058 | 98.1  |
| 合計    | 455,547   | 12,310  | 102.8 | 17,037,454 | 460,396  | 102.8 |

## (7) 管路整備状況

## 1) 本管布設状況

(m)

| 年度    | 区 分 | 40mm以下 | 50mm    | 75mm    | 100mm    | 150mm   | 200mm   | 250mm   | 300mm | 350mm   | 400mm   | 450mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | 計        |
|-------|-----|--------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 令和5年度 | 導水管 | -      | -       | -       | -        | 3.9     | -       | 1,078.6 | -     | 59.9    | -       | -     | -     | -     | -     | -     | 1,142.4  |
|       | 送水管 | -      | -       | -       | -        | 3.0     | -       | 158.0   | 397.9 | -       | 2,088.3 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,647.2  |
|       | 配水管 | 37.5   | 2,182.8 | 9,714.3 | 9,476.6  | 5,132.1 | 1,458.6 | 2,751.7 | 144.5 | -       | -       | -     | -     | -     | -     | -     | 30,898.1 |
|       | 計   | 37.5   | 2,182.8 | 9,714.3 | 9,476.6  | 5,139.0 | 1,458.6 | 3,988.3 | 542.4 | 59.9    | 2,088.3 | -     | -     | -     | -     | -     | 34,687.7 |
| 令和6年度 | 導水管 | -      | -       | -       | -        | 6.3     | 3.8     | -       | -     | 1,150.6 | -       | -     | -     | -     | -     | -     | 1,160.7  |
|       | 送水管 | -      | -       | 4.6     | 4.2      | -       | 43.1    | -       | -     | -       | 51.6    | -     | 18.2  | -     | 35.0  | -     | 156.7    |
|       | 配水管 | 31.2   | 4,599.8 | 8,262.2 | 12,682.6 | 5,031.1 | 1,259.3 | 1,055.5 | 614.1 | -       | 348.3   | 0.6   | -     | -     | -     | -     | 33,884.7 |
|       | 計   | 31.2   | 4,599.8 | 8,266.8 | 12,686.8 | 5,037.4 | 1,306.2 | 1,055.5 | 614.1 | 1,150.6 | 399.9   | -     | -     | -     | -     | -     | 35,202.1 |

## 2) ①耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(基幹管路)

| 年度    | 耐震管率  | 耐震管延長(m) | 耐震適合率 | 耐震適合延長(m) | 耐用年数超過率 | 耐用年数超過管延長(m) |
|-------|-------|----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 令和5年度 | 30.6% | 107,211  | 64.2% | 224,996   | 17.4%   | 60,892       |
| 令和6年度 | 31.1% | 109,489  | 64.6% | 227,274   | 18.7%   | 65,706       |

## ②耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(全管路)

| 年度    | 耐震管率  | 耐震管延長(m) | 耐震適合率 | 耐震適合延長(m) | 耐用年数超過率 | 耐用年数超過管延長(m) |
|-------|-------|----------|-------|-----------|---------|--------------|
| 令和5年度 | 21.9% | 755,041  | 40.1% | 1,381,160 | 11.9%   | 408,456      |
| 令和6年度 | 23.0% | 794,713  | 41.1% | 1,420,832 | 12.2%   | 422,275      |

3) 新設管整備状況

| 項 目  |      | 令和 5 年度     |           |               | 令和 6 年度     |           |               |
|------|------|-------------|-----------|---------------|-------------|-----------|---------------|
|      |      | 口径 (mm)     | 新設管延長 (m) | 事業費 (円)       | 口径 (mm)     | 新設管延長 (m) | 事業費 (円)       |
| 全体   |      | φ 25～φ 400  | 7, 336. 4 | 898, 194, 000 | φ 50～φ 400  | 3, 133. 7 | 457, 094, 000 |
| 構成市町 | 太田市  | φ 50～φ 350  | 2, 853. 7 | 248, 600, 000 | φ 75～φ 400  | 2, 437. 0 | 390, 687, 000 |
|      | 館林市  | φ 25～φ 100  | 414. 3    | 33, 924, 000  | φ 50～φ 150  | 437. 4    | 38, 566, 000  |
|      | みどり市 | φ 100～φ 150 | 1, 620. 4 | 88, 099, 000  | φ 100～φ 150 | 259. 3    | 27, 841, 000  |
|      | 板倉町  | —           | —         | —             | —           | —         | —             |
|      | 明和町  | φ 50～φ 150  | 60. 0     | 18, 128, 000  | —           | —         | —             |
|      | 千代田町 | —           | —         | —             | —           | —         | —             |
|      | 大泉町  | φ 150～φ 400 | 2, 091. 3 | 403, 227, 000 | —           | —         | —             |
|      | 邑楽町  | φ 50～φ 250  | 296. 7    | 106, 216, 000 | —           | —         | —             |

4) 老朽管更新状況

| 項 目  |      | 令和 5 年度    |            |                  | 令和 6 年度    |            |                  |
|------|------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------------|
|      |      | 口径 (mm)    | 布設替延長 (m)  | 事業費 (円)          | 口径 (mm)    | 布設替延長 (m)  | 事業費 (円)          |
| 全体   |      | φ 30～φ 300 | 27, 332. 2 | 3, 311, 643, 500 | φ 25～φ 700 | 32, 068. 4 | 3, 366, 385, 000 |
| 構成市町 | 太田市  | φ 30～φ 200 | 8, 382. 5  | 1, 198, 477, 500 | φ 30～φ 500 | 10, 841. 9 | 1, 219, 625, 000 |
|      | 館林市  | φ 30～φ 300 | 2, 605. 6  | 449, 031, 000    | φ 50～φ 250 | 4, 282. 4  | 391, 930, 000    |
|      | みどり市 | φ 75～φ 300 | 7, 438. 1  | 776, 765, 000    | φ 25～φ 450 | 8, 123. 3  | 838, 915, 000    |
|      | 板倉町  | φ 50～φ 200 | 1, 008. 1  | 118, 415, 000    | φ 25～φ 250 | 2, 308. 7  | 234, 058, 000    |
|      | 明和町  | φ 50～φ 200 | 1, 271. 7  | 114, 477, 000    | φ 50～φ 700 | 1, 134. 1  | 154, 858, 000    |
|      | 千代田町 | φ 50～φ 200 | 1, 649. 1  | 132, 264, 000    | φ 50～φ 300 | 1, 258. 7  | 162, 470, 000    |
|      | 大泉町  | φ 50～φ 250 | 3, 438. 6  | 323, 367, 000    | φ 50～φ 150 | 2, 405. 6  | 200, 618, 000    |
|      | 邑楽町  | φ 50～φ 200 | 1, 538. 5  | 198, 847, 000    | φ 50～φ 200 | 1, 713. 7  | 163, 911, 000    |

5) 漏水修繕実績

(件)

| 項 目      |      | 令和 5 年度           |       |     | 令和 6 年度           |       |     |
|----------|------|-------------------|-------|-----|-------------------|-------|-----|
|          |      | 道路内<br>(本管・給水管含む) | 宅内給水管 | 合計  | 道路内<br>(本管・給水管含む) | 宅内給水管 | 合計  |
| 全体       |      | 322               | 623   | 945 | 356               | 609   | 965 |
| 構成<br>市町 | 太田市  | 107               | 211   | 318 | 152               | 220   | 372 |
|          | 館林市  | 71                | 109   | 180 | 77                | 98    | 175 |
|          | みどり市 | 74                | 146   | 220 | 63                | 151   | 214 |
|          | 板倉町  | 9                 | 30    | 39  | 11                | 21    | 32  |
|          | 明和町  | 12                | 26    | 38  | 7                 | 21    | 28  |
|          | 千代田町 | 3                 | 16    | 19  | 11                | 17    | 28  |
|          | 大泉町  | 33                | 45    | 78  | 20                | 38    | 58  |
|          | 邑楽町  | 13                | 40    | 53  | 15                | 43    | 58  |



## 4. 業 務

|                  |       |    |
|------------------|-------|----|
| (1) 業務概要         | ----- | 78 |
| (2) 給水人口及び給水世帯調書 | ----- | 79 |
| (3) 各構成団体配水量分析表  | ----- | 80 |
| (4) 口径別使用水量      | ----- | 81 |
| (5) 水道料金取り扱い状況   | ----- | 81 |
| (6) 量水器設置状況（新設）  | ----- | 82 |
| (7) 量水器取替状況      | ----- | 82 |
| (8) 給水装置工事概要     | ----- | 82 |
| (9) 加入金の推移       | ----- | 82 |
| (10) 水道料金体系      | ----- | 83 |



#### 4. 業 務

##### (1) 業務概要

| 項 目                     |              | 令和 5 年度    |        | 令和 6 年度    |        |
|-------------------------|--------------|------------|--------|------------|--------|
|                         |              | 数 量        | 前年比    | 数 量        | 前年比    |
| 給 水 区 域 内 人 口 (人)       |              | 445,891    | 99.7%  | 445,100    | 99.8%  |
| 給 水 人 口 (人)             |              | 444,915    | 99.7%  | 444,181    | 99.8%  |
| 普 及 率 (%)               |              | 99.8       | －      | 99.8       | －      |
| 給 水 戸 数 (戸)             |              | 203,064    | 101.4% | 206,222    | 101.6% |
| 配 水 量 (m³)              |              | 61,401,401 | 99.4%  | 60,358,306 | 98.3%  |
| 有 効 水 量                 | 有 収 水 量 (m³) | 51,686,167 | 99.8%  | 51,427,453 | 99.5%  |
|                         | 有 収 率 (%)    | 84.2       | －      | 85.2       | －      |
|                         | 無 収 水 量 (m³) | 1,253,184  | 93.5%  | 1,244,256  | 99.3%  |
|                         | 有 効 水 量 (m³) | 52,939,351 | 99.7%  | 52,671,709 | 99.5%  |
|                         | 有 効 率 (%)    | 86.2       | －      | 87.3       | －      |
| 無 効 水 量 (m³)            |              | 8,462,050  | 97.4%  | 7,686,597  | 90.8%  |
| 無 効 率 (%)               |              | 13.8       | －      | 12.7       | －      |
| 1 日 最 大 配 水 量 (m³)      |              | 178,280    | 91.4%  | 176,625    | 99.1%  |
| 1 日 平 均 有 収 水 量 (m³)    |              | 141,219    | 99.6%  | 140,897    | 99.8%  |
| 1 人 1 日 最 大 配 水 量 (L)   |              | 401        | 91.8%  | 398        | 99.3%  |
| 1 人 1 日 平 均 有 収 水 量 (L) |              | 317        | 99.7%  | 317        | 100.0% |

(2) 給水人口及び給水世帯調書

令和7年3月31日現在

| 市町名         | 行政区域内人口<br>(人) | 給水区域内人口<br>(人) | 給水人口<br>(人) | 未給水人口<br>(人) | 行政区域内<br>世帯数<br>(世帯) | 給水区域内<br>世帯数<br>(世帯) | 給水世帯数<br>(世帯) | 未給水<br>世帯数<br>(世帯) | 給水普及率(%)<br>(給水人口/<br>給水区域内人口) |
|-------------|----------------|----------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------------------------|
| 太田市         | 222,763        | 222,720        | 222,330     | 390          | 103,769              | 103,740              | 103,528       | 212                | 99.82                          |
| 館林市         | 73,335         | 73,335         | 73,091      | 244          | 34,982               | 34,982               | 34,863        | 119                | 99.67                          |
| みどり市        | 48,283         | 46,680         | 46,669      | 11           | 21,523               | 20,680               | 20,675        | 5                  | 99.98                          |
| 板倉町         | 13,383         | 13,376         | 13,346      | 30           | 5,978                | 5,974                | 5,957         | 17                 | 99.78                          |
| 明和町         | 10,706         | 10,706         | 10,687      | 19           | 4,451                | 4,451                | 4,446         | 5                  | 99.82                          |
| 千代田町        | 10,792         | 10,792         | 10,685      | 107          | 4,744                | 4,744                | 4,691         | 53                 | 99.01                          |
| 大泉町         | 41,734         | 41,734         | 41,668      | 66           | 20,974               | 20,974               | 20,937        | 37                 | 99.84                          |
| 邑楽町         | 25,444         | 25,444         | 25,392      | 52           | 11,002               | 11,002               | 10,977        | 25                 | 99.80                          |
| 小 計         | 446,440        | 444,787        | 443,868     | 919          | 207,423              | 206,547              | 206,074       | 473                | 99.79                          |
| 熊谷市<br>妻沼小島 | 0              | 313            | 313         | 0            | 0                    | 148                  | 148           | 0                  | 100.00                         |
| 小 計         | 0              | 313            | 313         | 0            | 0                    | 148                  | 148           | 0                  | 100.00                         |
| 合 計         | 446,440        | 445,100        | 444,181     | 919          | 207,423              | 206,695              | 206,222       | 473                | 99.79                          |

(3) 各構成団体配水量分析表

(単位：m³)

| 令和6年度        | 太田市        | 館林市        | みどり市      | 板倉町       | 明和町       | 千代田町      | 大泉町       | 邑楽町       | 合計         |
|--------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 総配水量         | 29,342,004 | 10,194,916 | 6,361,720 | 2,482,113 | 1,569,959 | 1,704,047 | 5,413,570 | 3,289,977 | 60,358,306 |
| 有効水量         | 25,580,662 | 9,160,149  | 5,403,567 | 2,040,982 | 1,354,663 | 1,417,712 | 4,805,370 | 2,908,604 | 52,671,709 |
| (有効率)        | 87.18%     | 89.85%     | 84.94%    | 82.23%    | 86.29%    | 83.20%    | 88.77%    | 88.41%    | 87.27%     |
| (前年度との増減率)   | 0.03%      | △1.32%     | △0.39%    | △0.68%    | 0.16%     | △2.54%    | △0.56%    | △1.89%    | △0.51%     |
| 有収水量         | 25,029,902 | 8,958,525  | 5,250,068 | 1,956,045 | 1,320,440 | 1,369,309 | 4,696,177 | 2,846,987 | 51,427,453 |
| (有収率)        | 85.30%     | 87.87%     | 82.53%    | 78.81%    | 84.11%    | 80.36%    | 86.75%    | 86.54%    | 85.20%     |
| (有収率:前年度との差) | 1.47%      | △0.81%     | 0.51%     | 3.14%     | 0.85%     | 0.23%     | 0.91%     | 2.40%     | 1.03%      |
| 料金水量         | 25,029,902 | 8,958,525  | 5,236,834 | 1,956,045 | 1,320,440 | 1,369,309 | 4,696,177 | 2,846,987 | 51,414,219 |
| 配水管事故漏水補償分   | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| 他市町分水等水量     | 0          | 0          | 13,234    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 13,234     |
| 無収水量         | 550,760    | 201,624    | 153,499   | 84,937    | 34,223    | 48,403    | 109,193   | 61,617    | 1,244,256  |
| (前年度との増減率)   | 2.04%      | △5.56%     | △3.04%    | 22.03%    | 21.34%    | △24.29%   | △0.17%    | △12.61%   | △0.71%     |
| メーター不感水量     | 500,976    | 179,325    | 104,803   | 39,143    | 26,414    | 27,391    | 93,960    | 57,154    | 1,029,166  |
| 事業用水量        | 38,017     | 20,350     | 42,611    | 27,907    | 7,438     | 20,044    | 14,478    | 3,508     | 174,353    |
| 洗管用水量        | 10,136     | 1,056      | 5,575     | 17,706    | 212       | 832       | 349       | 683       | 36,549     |
| 消防用水量        | 1,631      | 893        | 510       | 181       | 159       | 136       | 406       | 272       | 4,188      |
| 無効水量         | 3,761,342  | 1,034,767  | 958,153   | 441,131   | 215,296   | 286,335   | 608,200   | 381,373   | 7,686,597  |

※小数点以下の数字により内訳に誤差が生じることがあります。

(4) 口径別使用水量

| 年<br>度                | 口径<br>(mm) | 調 定 件 数   |        | 使 用 水 量    |        | 1件当り<br>月平均使用量<br>(m³) |
|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|------------------------|
|                       |            | (件)       | 構成比(%) | (m³)       | 構成比(%) |                        |
| 令<br>和<br>5<br>年<br>度 | 13         | 887,623   | 69.9   | 28,424,366 | 55.0   | 16.0                   |
|                       | 20         | 351,157   | 27.7   | 12,587,423 | 24.4   | 17.9                   |
|                       | 25         | 17,125    | 1.3    | 1,861,306  | 3.6    | 54.3                   |
|                       | 30         | 4,487     | 0.3    | 1,030,617  | 2.0    | 114.8                  |
|                       | 40         | 4,925     | 0.4    | 2,304,902  | 4.5    | 234.0                  |
|                       | 50         | 3,749     | 0.3    | 3,041,005  | 5.9    | 405.6                  |
|                       | 75         | 740       | 0.1    | 1,865,777  | 3.6    | 1,260.7                |
|                       | 100        | 101       | 0.0    | 422,965    | 0.8    | 2,093.9                |
|                       | 150        | 18        | 0.0    | 132,264    | 0.2    | 3,674.0                |
|                       | 計          | 1,269,925 | 100.0  | 51,670,625 | 100.0  | 20.3                   |
| 令<br>和<br>6<br>年<br>度 | 13         | 881,230   | 69.0   | 27,810,390 | 54.1   | 15.8                   |
|                       | 20         | 363,193   | 28.5   | 12,959,427 | 25.2   | 17.8                   |
|                       | 25         | 17,268    | 1.4    | 1,872,312  | 3.6    | 54.2                   |
|                       | 30         | 4,566     | 0.3    | 1,052,682  | 2.1    | 115.3                  |
|                       | 40         | 4,909     | 0.4    | 2,303,339  | 4.5    | 234.6                  |
|                       | 50         | 3,766     | 0.3    | 2,945,364  | 5.7    | 391.0                  |
|                       | 75         | 731       | 0.1    | 1,895,967  | 3.7    | 1,296.8                |
|                       | 100        | 104       | 0.0    | 449,484    | 0.9    | 2,161.0                |
|                       | 150        | 18        | 0.0    | 125,254    | 0.2    | 3,479.3                |
|                       | 計          | 1,275,785 | 100.0  | 51,414,219 | 100.0  | 20.2                   |

(5) 水道料金取り扱い状況

| 年度                    | 区 分   | 件 数<br>(件) | 構成比<br>(%) | 使用水量<br>(m³) | 使用料金<br>(円)   |
|-----------------------|-------|------------|------------|--------------|---------------|
| 令<br>和<br>5<br>年<br>度 | 口座振替  | 838,183    | 66.0       | 38,273,913   | 6,577,082,032 |
|                       | クレジット | 96,756     | 7.6        | 3,180,215    | 528,612,476   |
|                       | 納 付   | 334,986    | 26.4       | 10,216,497   | 1,875,155,754 |
|                       | 合 計   | 1,269,925  | 100.0      | 51,670,625   | 8,980,850,262 |
| 令<br>和<br>6<br>年<br>度 | 口座振替  | 828,906    | 65.0       | 37,678,624   | 6,742,960,040 |
|                       | クレジット | 85,320     | 6.7        | 2,861,469    | 493,920,349   |
|                       | 納 付   | 361,559    | 28.3       | 10,874,126   | 2,048,097,204 |
|                       | 合 計   | 1,275,785  | 100.0      | 51,414,219   | 9,284,977,593 |

## (6) 量水器設置状況 (新設)

(単位 : 件)

| 年度    | 種 別    | 計     | 13mm | 20mm  | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
|-------|--------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 令和5年度 | 加入金納入数 | 1,928 | 147  | 1,705 | 39   | 21   | 13   | 3    | 0    | 0     |
|       | 加入金免除数 | 1,308 | 21   | 1,253 | 17   | 7    | 3    | 5    | 1    | 1     |
|       | 合 計    | 3,236 | 168  | 2,958 | 56   | 28   | 16   | 8    | 1    | 1     |
| 令和6年度 | 加入金納入数 | 2,028 | 205  | 1,775 | 26   | 6    | 8    | 8    | 0    | 0     |
|       | 加入金免除数 | 975   | 26   | 903   | 29   | 8    | 5    | 4    | 0    | 0     |
|       | 合 計    | 3,003 | 231  | 2,678 | 55   | 14   | 13   | 12   | 0    | 0     |

## (7) 量水器取替状況

(単位 : 個)

| 年度    | 計      | 13mm   | 20mm  | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 75mm | 100mm |
|-------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 令和5年度 | 30,198 | 21,983 | 7,390 | 409  | 138  | 125  | 131  | 20   | 2     |
| 令和6年度 | 31,275 | 22,935 | 7,537 | 452  | 126  | 114  | 90   | 18   | 3     |

## (8) 給水装置工事概要

(単位 : 件)

| 年度    | 合 計   | 新 設   | 改 造   | 撤 去   |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 令和5年度 | 4,765 | 2,137 | 1,018 | 1,610 |
| 令和6年度 | 4,058 | 1,923 | 926   | 1,209 |

## (9) 加入金の推移

(単位 : 円)

| 年度    | 13mm   | 20mm   | 25mm    | 30mm    | 40mm    | 50mm      | 75mm      | 100mm     |
|-------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 令和5年度 | 55,000 | 88,000 | 275,000 | 385,000 | 825,000 | 1,100,000 | 3,300,000 | 7,700,000 |
| 令和6年度 | 55,000 | 88,000 | 275,000 | 385,000 | 825,000 | 1,100,000 | 3,300,000 | 7,700,000 |

- (注) 1. 給水装置を新設し、または改造（口径を増す場合）する者から徴収する。  
2. 改造の場合は、新口径と旧口径の差額とする。  
3. 消費税を含む。

(10) 水道料金体系

(1ヶ月当たり・消費税抜き)

| 用途    | メーターの<br>口径 | 基本料金             | 従量料金(1m <sup>3</sup> 当たり) |                     |                     |                      |                     |
|-------|-------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|       |             |                  | 1～10m <sup>3</sup>        | 11～20m <sup>3</sup> | 21～50m <sup>3</sup> | 51～100m <sup>3</sup> | 101m <sup>3</sup> ～ |
| 一般用   | 13mm        | 900円             | 60円                       | 100円                | 140円                | 180円                 | 200円                |
|       | 20mm        | 1,580円           |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 25mm        | 6,720円           | 90円                       |                     |                     |                      |                     |
|       | 30mm        | 10,660円          |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 40mm        | 18,610円          |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 50mm        | 30,220円          |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 75mm        | 76,750円          |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 100mm       | 130,240円         |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 150mm       | 396,100円         |                           |                     |                     |                      |                     |
| 浴場用   | 3,000円      |                  | 20円                       |                     |                     |                      |                     |
| 臨時用   | 一般用に同じ      |                  | 300円                      |                     |                     |                      |                     |
| 私設消火栓 | 演習用         | 1回10分間ごとにつき 300円 |                           |                     |                     |                      |                     |
|       | 火災時使用       | 無料               |                           |                     |                     |                      |                     |

備考

- 1 一般用とは、浴場用、臨時用及び私設消火栓以外の用に水道を使用する場合をいう。
- 2 浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の営業の用に使用する場合をいう。
- 3 臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。
- 4 私設消火栓とは、消防用に使用する場合をいう。

【激変緩和措置について】

企業団管内の3市5町の水道料金の統一により、水道メーターの口径や使用水量で水道料金が急激に高くなる場合があります。改定前後の水道料金を比較して高くなる場合、激変緩和措置を適用します。

令和5年6月から令和8年5月までに検針して算定した一般用の料金は、改正後の料金から改正前の料金との差額に使用水量の検針期間の区分に応じ下記の表の減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除し、消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とします。なお、用途が浴場用、臨時用、私設消火栓の場合は対象外となります。

| 使用水量の検針期間        | 減額率  |
|------------------|------|
| 令和5年6月から令和6年5月まで | 4分の3 |
| 令和6年6月から令和7年5月まで | 4分の2 |
| 令和7年6月から令和8年5月まで | 4分の1 |

## 5. 財 務

|               |       |    |
|---------------|-------|----|
| (1) 比較貸借対照表   | ----- | 84 |
| (2) 比較損益計算書   | ----- | 86 |
| (3) 企業債明細書    | ----- | 87 |
| (4) 経営分析      |       |    |
| 1) 損益に関する比率   | ----- | 87 |
| 2) 構成比率       | ----- | 87 |
| 3) 財務比率       | ----- | 87 |
| 4) 回転率        | ----- | 88 |
| 5) 供給単価及び給水原価 | ----- | 88 |



# 5. 財 務

## (1) 比較貸借対照表

| 年 度<br>科 目      | 令 和 5 年 度       |        |         | 令 和 6 年 度       |        |         |
|-----------------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|
|                 | 金 額 (円)         | 比率 (%) | 前年比 (%) | 金 額 (円)         | 比率 (%) | 前年比 (%) |
| 固 定 資 産         | 113,166,802,459 | 93.0   | 103.2   | 115,288,802,538 | 93.2   | 101.9   |
| 有 形 固 定 資 産     | 106,929,964,162 | 87.9   | 103.5   | 109,294,420,545 | 88.4   | 102.2   |
| 土 地             | 4,108,983,104   | 3.4    | 100.0   | 4,108,959,601   | 3.3    | 100.0   |
| 立 木             | 8,172,580       | 0.0    | 100.0   | 8,172,580       | 0.0    | 100.0   |
| 建 物             | 2,798,385,816   | 2.3    | 96.4    | 2,655,171,423   | 2.2    | 94.9    |
| 構 築 物           | 86,729,311,865  | 71.3   | 103.3   | 88,391,150,916  | 71.5   | 101.9   |
| 機 械 及 び 装 置     | 12,779,857,445  | 10.5   | 109.6   | 13,576,046,839  | 11.0   | 106.2   |
| 車 両 運 搬 具       | 20,878,340      | 0.0    | 467.7   | 17,563,278      | 0.0    | 84.1    |
| 工 具 器 具 及 び 備 品 | 52,092,012      | 0.0    | 99.2    | 46,514,908      | 0.0    | 89.3    |
| 建 設 仮 勘 定       | 432,283,000     | 0.4    | 78.0    | 490,841,000     | 0.4    | 113.5   |
| 無 形 固 定 資 産     | 5,684,764,262   | 4.7    | 95.8    | 5,442,307,958   | 4.4    | 95.7    |
| 水 利 権           | 1,703,166,190   | 1.4    | 96.4    | 1,602,956,266   | 1.3    | 94.1    |
| ダ ム 使 用 権       | 3,976,827,746   | 3.3    | 96.4    | 3,835,383,636   | 3.1    | 96.4    |
| 施 設 利 用 権       | 585,539         | 0.0    | 42.8    | 249,849         | 0.0    | 42.7    |
| 電 話 加 入 権       | 3,158,207       | 0.0    | 100.0   | 3,158,207       | 0.0    | 100.0   |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 1,026,580       | 0.0    | 2.7     | 560,000         | 0.0    | 54.6    |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 552,074,035     | 0.4    | 122.1   | 552,074,035     | 0.4    | 100.0   |
| 投 資 有 価 証 券     | 496,437,671     | 0.4    | 125.2   | 496,437,671     | 0.4    | 100.0   |
| 出 資 金           | 55,636,364      | 0.0    | 100.0   | 55,636,364      | 0.0    | 100.0   |
| 流 動 資 産         | 8,506,979,132   | 7.0    | 93.5    | 8,280,436,647   | 6.8    | 97.3    |
| 現 金 預 金         | 5,578,057,935   | 4.6    | 94.1    | 6,876,993,084   | 5.6    | 123.3   |
| 未 収 金           | 2,707,557,389   | 2.2    | 98.4    | 1,226,055,993   | 1.0    | 45.3    |
| 貸 倒 引 当 金       | △ 7,050,748     | 0.0    | 104.7   | △ 8,162,000     | 0.0    | 115.8   |
| 貯 蔵 品           | 60,628,156      | 0.1    | 101.6   | 59,225,770      | 0.1    | 97.7    |
| 前 払 金           | 167,786,400     | 0.1    | 45.9    | 126,323,800     | 0.1    | 75.3    |
| 資 産 合 計         | 121,673,781,591 | 100.0  | 102.4   | 123,569,239,185 | 100.0  | 101.6   |

| 年 度<br>科 目      | 令 和 5 年 度        |        |         | 令 和 6 年 度        |        |         |
|-----------------|------------------|--------|---------|------------------|--------|---------|
|                 | 金 額 (円)          | 比率 (%) | 前年比 (%) | 金 額 (円)          | 比率 (%) | 前年比 (%) |
| 固 定 負 債         | 25,246,966,738   | 20.8   | 101.3   | 25,493,286,838   | 20.6   | 101.0   |
| 企 業 債           | 25,092,183,827   | 20.7   | 101.2   | 25,247,298,158   | 20.4   | 100.6   |
| 引 当 金           | 154,782,911      | 0.1    | 119.3   | 245,988,680      | 0.2    | 158.9   |
| 流 動 負 債         | 5,480,088,669    | 4.5    | 103.1   | 5,299,557,955    | 4.3    | 96.7    |
| 企 業 債           | 2,100,807,238    | 1.7    | 99.6    | 2,044,885,669    | 1.7    | 97.3    |
| 未 払 金           | 3,278,418,229    | 2.7    | 105.6   | 3,217,520,586    | 2.6    | 98.1    |
| 引 当 金           | 98,503,368       | 0.1    | 99.7    | 35,791,000       | 0.0    | 36.3    |
| 預 り 金           | 2,359,834        | 0.0    | 150.3   | 1,360,700        | 0.0    | 57.7    |
| 繰 延 収 益         | 36,065,318,038   | 29.6   | 103.3   | 36,461,929,588   | 29.5   | 101.1   |
| 長 期 前 受 金       | 55,279,450,296   | 45.4   | 104.7   | 57,062,477,760   | 46.2   | 103.2   |
| 収 益 化 累 計 額     | △ 19,214,132,258 | △ 15.8 | 107.4   | △ 20,600,548,172 | △ 16.7 | 107.2   |
| 負 債 合 計         | 66,792,373,445   | 54.9   | 102.5   | 67,254,774,381   | 54.4   | 100.7   |
| 資 本 金           | 45,806,897,297   | 37.6   | 104.1   | 47,882,391,313   | 38.7   | 104.5   |
| 剰 余 金           | 9,074,510,849    | 7.5    | 94.6    | 8,432,073,491    | 6.9    | 92.9    |
| 資 本 剰 余 金       | 2,038,080,246    | 1.7    | 100.0   | 2,038,080,246    | 1.7    | 100.0   |
| 受 贈 財 産 評 価 額   | 1,336,768,288    | 1.1    | 100.0   | 1,336,768,288    | 1.1    | 100.0   |
| 寄 附 金           | 13,664,791       | 0.0    | 100.0   | 13,664,791       | 0.0    | 100.0   |
| 工 事 負 担 金       | 92,461,128       | 0.1    | 100.0   | 92,461,128       | 0.1    | 100.0   |
| 国 庫 補 助 金       | 578,877,882      | 0.5    | 100.0   | 578,877,882      | 0.5    | 100.0   |
| 保 険 差 益         | 2,045,793        | 0.0    | 100.0   | 2,045,793        | 0.0    | 100.0   |
| 補 償 金           | 10,660,964       | 0.0    | 100.0   | 10,660,964       | 0.0    | 100.0   |
| そ の 他 資 本 剰 余 金 | 3,601,400        | 0.0    | 100.0   | 3,601,400        | 0.0    | 100.0   |
| 利 益 剰 余 金       | 7,036,430,603    | 5.8    | 93.1    | 6,393,993,245    | 5.2    | 90.9    |
| 利 益 積 立 金       | 168,209,923      | 0.1    | 100.0   | 168,209,923      | 0.1    | 100.0   |
| 建 設 改 良 積 立 金   | 3,514,666,275    | 2.9    | 77.1    | 3,170,448,711    | 2.6    | 90.2    |
| 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 3,353,554,405    | 2.8    | 118.6   | 3,055,334,611    | 2.5    | 91.1    |
| 資 本 合 計         | 54,881,408,146   | 45.1   | 102.4   | 56,314,464,804   | 45.6   | 102.6   |
| 負 債 資 本 合 計     | 121,673,781,591  | 100.0  | 102.4   | 123,569,239,185  | 100.0  | 101.6   |

## (2) 比較損益計算書

| 年 度<br>科 目   | 令 和 5 年 度     |        |         | 令 和 6 年 度      |        |          |
|--------------|---------------|--------|---------|----------------|--------|----------|
|              | 金 額 (円)       | 比率 (%) | 前年比 (%) | 金 額 (円)        | 比率 (%) | 前年比 (%)  |
| 水道事業収益       | 9,994,133,503 | 100.0  | 100.9   | 10,336,336,308 | 100.0  | 103.4    |
| 営業収益         | 8,408,937,078 | 84.1   | 101.0   | 8,696,272,135  | 84.1   | 103.4    |
| 給水収益         | 8,167,756,486 | 81.7   | 101.6   | 8,443,287,749  | 81.7   | 103.4    |
| 加入金          | 192,560,000   | 1.9    | 83.1    | 194,080,000    | 1.9    | 100.8    |
| 負担金          | 11,948,395    | 0.1    | 47.7    | 26,476,784     | 0.2    | 221.6    |
| その他営業収益      | 36,672,197    | 0.4    | 119.1   | 32,427,602     | 0.3    | 88.4     |
| 営業外収益        | 1,585,194,715 | 15.9   | 100.1   | 1,639,326,153  | 15.9   | 103.4    |
| 受取利息         | 4,222,855     | 0.1    | 128.3   | 6,400,303      | 0.1    | 151.6    |
| 長期前受金戻入      | 1,451,403,399 | 14.5   | 100.4   | 1,498,694,918  | 14.5   | 103.3    |
| 雑収益          | 129,568,461   | 1.3    | 95.8    | 134,230,932    | 1.3    | 103.6    |
| 特別利益         | 1,710         | 0.0    | 72.4    | 738,020        | 0.0    | 43,159.1 |
| 過年度損益修正益     | 1,710         | 0.0    | 72.4    | 738,020        | 0.0    | 43,159.1 |
| 水道事業費用       | 8,719,707,616 | 100.0  | 98.2    | 8,903,279,650  | 100.0  | 102.1    |
| 営業費用         | 8,361,166,184 | 95.9   | 98.3    | 8,567,497,007  | 96.2   | 102.5    |
| 原水及び浄水費      | 2,002,181,545 | 23.0   | 91.0    | 2,004,885,312  | 22.5   | 100.1    |
| 配水及び給水費      | 850,616,215   | 9.7    | 111.3   | 861,630,410    | 9.7    | 101.3    |
| 業務費          | 432,161,500   | 5.0    | 97.5    | 438,383,600    | 4.9    | 101.4    |
| 総係費          | 575,334,762   | 6.6    | 92.2    | 592,428,198    | 6.7    | 103.0    |
| 減価償却費        | 4,338,548,127 | 49.8   | 101.1   | 4,507,393,533  | 50.6   | 103.9    |
| 資産減耗費        | 159,266,735   | 1.8    | 89.2    | 160,676,954    | 1.8    | 100.9    |
| その他営業費用      | 3,057,300     | 0.0    | 211.5   | 2,099,000      | 0.0    | 68.7     |
| 営業外費用        | 345,599,760   | 4.0    | 94.5    | 330,444,018    | 3.7    | 95.6     |
| 支払利息企業債費     | 340,742,328   | 3.9    | 94.8    | 327,781,117    | 3.7    | 96.2     |
| 雑支出          | 4,857,432     | 0.1    | 80.2    | 2,662,901      | 0.0    | 54.8     |
| 特別損失         | 12,941,672    | 0.1    | 107.8   | 5,338,625      | 0.1    | 41.3     |
| 固定資産売却損      | 12,905        | 0.0    | 皆増      | 0              | 0.0    | 皆減       |
| 過年度損益修正損     | 4,943,971     | 0.0    | 102.9   | 5,338,625      | 0.1    | 108.0    |
| その他特別損失      | 7,984,796     | 0.1    | 110.9   | 0              | 0.0    | 皆減       |
| 当年度純利益(△純損失) | 1,274,425,887 |        | 124.2   | 1,433,056,658  |        | 112.4    |

## (3) 企業債明細書

| 借入先        | 件数<br>(件) | 発行総額<br>(円)    | 当年度償還高<br>(円) | 償還高累計<br>(円)   | 未償還残高<br>(円)   |
|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 財政融資資金     | 164       | 35,341,315,507 | 1,319,115,387 | 13,143,162,224 | 22,198,153,283 |
| 地方公共団体金融機構 | 147       | 14,895,167,086 | 781,691,851   | 9,801,136,542  | 5,094,030,544  |
| 合 計        | 311       | 50,236,482,593 | 2,100,807,238 | 22,944,298,766 | 27,292,183,827 |

## (4) 経営分析

## 1) 損益に関する比率

| 項 目                        | 令和5年度 | 令和6年度 |
|----------------------------|-------|-------|
| (1) 総資本利益率 (%)             | 1.07  | 1.17  |
| (2) 経常収支比率 (%)             | 114.8 | 116.2 |
| (3) 利子負担率 (%)              | 1.3   | 1.2   |
| (4) 企業債償還元金率 (%)<br>対減価償却費 | 73.1  | 69.8  |

## 2) 構成比率

| 項 目              | 令和5年度 | 令和6年度 |
|------------------|-------|-------|
| (1) 固定資産構成比率 (%) | 93.0  | 93.3  |
| (2) 固定負債構成比率 (%) | 20.7  | 20.6  |
| (3) 自己資本構成比率 (%) | 74.7  | 75.1  |

## 3) 財務比率

| 項 目                 | 令和5年度 | 令和6年度 |
|---------------------|-------|-------|
| (1) 固定資産対長期資本比率 (%) | 97.4  | 97.5  |
| (2) 固定比率 (%)        | 124.4 | 124.3 |
| (3) 流動比率 (%)        | 155.2 | 156.2 |

4)回転率

| 項 目                   | 令和5年度 | 令和6年度 |
|-----------------------|-------|-------|
| (1) 自 己 資 本 回 転 率 (回) | 0.09  | 0.09  |
| (2) 固 定 資 産 回 転 率 (回) | 0.08  | 0.08  |
| (3) 減 価 償 却 率 (%)     | 3.86  | 3.93  |

5)供給単価及び給水原価

| 項 目                             | 令和5年度  | 令和6年度  |
|---------------------------------|--------|--------|
| (1) 供 給 単 価 (円/m <sup>3</sup> ) | 158.03 | 164.18 |
| (2) 給 水 原 価 (円/m <sup>3</sup> ) | 140.37 | 143.88 |
| (3) 販 売 利 益 (円/m <sup>3</sup> ) | 17.66  | 20.30  |

○比較表

| 項 目                             | 末端給水事業<br>全国平均 | 給水人口30万人以上の<br>事業平均 |
|---------------------------------|----------------|---------------------|
| (1) 供 給 単 価 (円/m <sup>3</sup> ) | 173.68         | 169.43              |
| (2) 給 水 原 価 (円/m <sup>3</sup> ) | 177.56         | 165.52              |
| (3) 販 売 利 益 (円/m <sup>3</sup> ) | △ 3.88         | 3.91                |

※令和5年度水道事業経営指標より



## 6. 水質試験結果

### (1) 原水・浄水の水質試験結果

#### 1) 太田市

|            |     |
|------------|-----|
| ①太田渡良瀬浄水場  | 89  |
| ②太田利根浄水場   | 97  |
| ③太田藪塚高区配水場 | 101 |
| ④太田新田配水場   | 102 |

#### 2) 館林市

|          |     |
|----------|-----|
| ①館林第二浄水場 | 103 |
| ②館林第三配水場 | 108 |

#### 3) みどり市

|           |     |
|-----------|-----|
| ①みどり塩原浄水場 | 109 |
|-----------|-----|

#### 4) 板倉町

|          |     |
|----------|-----|
| ①板倉岩田浄水場 | 114 |
| ②板倉東浄水場  | 117 |
| ③板倉南浄水場  | 120 |

#### 5) 明和町

|           |     |
|-----------|-----|
| ①明和大輪配水区域 | 122 |
| ②明和南大島配水場 | 123 |

#### 6) 千代田町

|           |     |
|-----------|-----|
| ①千代田第四配水場 | 125 |
| ②千代田第五浄水場 | 126 |

#### 7) 大泉町

|          |     |
|----------|-----|
| ①大泉第一配水場 | 128 |
| ②大泉第二配水場 | 129 |

#### 8) 邑楽町

|          |     |
|----------|-----|
| ①邑楽中野配水場 | 130 |
| ②邑楽第三配水場 | 131 |

#### 9) みどり浄水場

#### 10) 東部浄水場

#### 11) 水質基準項目(51項目)の解説



## 6.水質試験結果

### (1) 原水・浄水の水質試験結果

#### 1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 < 渡良瀬川取水口 >

| No. | 水質基準項目                             | 単位        | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |          |           |    |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|----------|-----------|----|
|     |                                    |           | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低      | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml      | 5200      | 110       | 648       | 12 | 3000      | 34       | 917       | 12 |
| 2   | 大腸菌                                | MPN/100mL | 980       | 17        | 115       | 12 | 1986.3    | 3.1      | 254.2     | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 12 | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003   | 12 |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L      | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001   | <0.001    | 12 |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | 0.002     | <0.001   | <0.001    | 12 |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.003     | 0.001     | 0.002     | 12 | 0.002     | 0.001    | 0.002     | 12 |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L      | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002   | <0.002    | 12 |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | 0.006     | <0.004    | <0.004    | 12 | 0.006     | <0.004   | <0.004    | 12 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001   | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 1.2       | 0.7       | 0.9       | 12 | 1.3       | 0.8      | 1.0       | 12 |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.08      | <0.05     | 0.06      | 12 | 0.07      | <0.05    | <0.05     | 12 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.05      | 0.02      | 0.04      | 12 | 0.05      | 0.01     | 0.03      | 12 |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L      | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002   | 12 |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005    | <0.005   | <0.005    | 12 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002   | <0.002    | 12 |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001   | <0.001    | 12 |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001   | <0.001    | 12 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001   | <0.001    | 12 |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L      | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001   | <0.001    | 12 |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L      | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 12 | 0.02      | <0.01    | 0.01      | 12 |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 0.19      | 0.03      | 0.08      | 12 | 0.55      | 0.01     | 0.11      | 12 |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 0.18      | 0.04      | 0.08      | 12 | 0.44      | 0.01     | 0.10      | 12 |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.03      | 0.01      | 0.02      | 12 | 0.03      | <0.01    | 0.01      | 12 |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 5         | 3         | 5         | 12 | 5         | 2        | 4         | 12 |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.066     | 0.008     | 0.026     | 12 | 0.049     | 0.001    | 0.021     | 12 |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L      | 6         | 2         | 4         | 12 | 5         | 2        | 3         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 46        | 29        | 41        | 12 | 43        | 24       | 38        | 12 |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L      | 119       | 92        | 103       | 4  | 114       | 81       | 94        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02    | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L      | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.00001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L      | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.00001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005   | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L      | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L      | 0.9       | 0.5       | 0.7       | 12 | 1.3       | 0.4      | 0.7       | 12 |
| 47  | pH値                                |           | 8.2       | 7.4       | 7.7       | 12 | 8.1       | 7.3      | 7.5       | 12 |
| 48  | 味                                  |           | —         | —         | —         | —  | —         | —        | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |           | 藻臭        | 藻臭        | 藻臭        | 12 | 藻臭12回     |          |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度         | 4.6       | 1.6       | 3.1       | 12 | 8.3       | 0.6      | 2.9       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度         | 4.7       | 0.8       | 2.1       | 12 | 15.7      | 0.2      | 2.7       | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <1系原水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位        | 令 和 5 年 度    |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |           | 最 高          | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml      | 3400         | 55        | 428       | 12 | 3000      | 61        | 628       | 12 |
| 2   | 大腸菌                                | MPN/100mL | 126          | 15        | 42        | 12 | 1119.9    | 14.4      | 204.8     | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | <0.0003      | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L      | <0.00005     | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L      | 0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.002        | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.002     | <0.001    | 0.002     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L      | <0.002       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | 0.004        | <0.004    | <0.004    | 4  | 0.004     | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 1.3          | 1.0       | 1.2       | 4  | 1.3       | 0.9       | 1.1       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.07         | <0.05     | <0.05     | 4  | 0.07      | <0.05     | <0.05     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.05         | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.01      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L      | <0.0002      | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | <0.005       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | <0.002       | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.01         | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.02      | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 0.12         | 0.07      | 0.09      | 4  | 0.20      | 0.04      | 0.13      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 0.08         | 0.03      | 0.06      | 4  | 0.15      | 0.04      | 0.09      | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.04         | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.03      | 0.01      | 0.02      | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 6            | 5         | 6         | 4  | 5         | 4         | 4         | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.036        | 0.007     | 0.021     | 4  | 0.032     | 0.006     | 0.024     | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L      | 6            | 3         | 5         | 12 | 5         | 3         | 4         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 47           | 43        | 45        | 4  | 46        | 38        | 42        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L      | 124          | 94        | 104       | 4  | 116       | 50        | 84        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.02        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L      | 0.000004     | 0.000003  | 0.000003  | 4  | 0.000003  | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L      | <0.000001    | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.005       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L      | <0.0005      | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L      | 0.7          | 0.5       | 0.6       | 12 | 1.1       | 0.5       | 0.7       | 12 |
| 47  | pH値                                |           | 7.2          | 6.9       | 7.1       | 12 | 7.6       | 6.9       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |           | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |           | 藻臭11回、異常なし1回 |           |           | 12 | 藻臭12回     |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度         | 3.5          | 1.4       | 2.6       | 12 | 10.0      | 1.6       | 3.7       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度         | 3.7          | 1.0       | 1.9       | 12 | 15.7      | 1.2       | 4.1       | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <2系原水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 6         | 0         | 1         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.3       | 2.0       | 2.1       | 4  | 2.1       | 1.9       | 2.1       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.07      | 0.05      | 0.06      | 4  | 0.07      | <0.05     | 0.05      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.04      | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.03      | 0.04      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.02      | 0.01      | 0.02      | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.01      | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 9         | 8         | 9         | 4  | 9         | 8         | 9         | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 8         | 7         | 8         | 12 | 8         | 6         | 7         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 71        | 59        | 64        | 4  | 71        | 59        | 66        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 170       | 119       | 139       | 4  | 185       | 99        | 139       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 6.8       | 6.7       | 6.8       | 12 | 7.1       | 6.7       | 6.8       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <浄水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.5       | 1.0       | 1.2       | 4  | 1.3       | 1.1       | 1.2       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.09      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.06      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.010     | 0.005     | 0.008     | 4  | 0.008     | 0.004     | 0.006     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.003     | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.009     | 0.001     | 0.004     | 4  | 0.009     | 0.002     | 0.005     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.024     | 0.013     | 0.019     | 4  | 0.022     | 0.015     | 0.018     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.005     | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.008     | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.007     | 0.005     | 0.006     | 4  |
| 30  | ブromホルム                            | mg/L | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05      | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.03      | <0.02     | 0.02      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 6.5       | 5.3       | 5.9       | 4  | 6.0       | 4.3       | 5.2       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 7         | 4         | 6         | 12 | 7         | 5         | 6         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 48        | 44        | 46        | 4  | 50        | 40        | 45        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 107       | 84        | 92        | 4  | 98        | 89        | 94        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000006  | 0.000004  | 0.000005  | 4  | 0.000004  | 0.000002  | 0.000003  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.6       | 0.4       | 0.5       | 12 | 0.7       | 0.4       | 0.5       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.3       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.2       | 6.9       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <中央公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.5       | 0.8       | 1.2       | 4  | 1.3       | 1.1       | 1.2       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.09      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.02      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.06      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.012     | 0.009     | 0.010     | 4  | 0.011     | 0.006     | 0.008     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.003     | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.007     | <0.001    | 0.003     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.023     | 0.015     | 0.018     | 4  | 0.021     | 0.013     | 0.017     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.005     | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.008     | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.007     | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 30  | ブromホルム                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | <0.02     | 0.02      | 4  | 0.03      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 6.4       | 4.9       | 5.7       | 4  | 5.7       | 4.3       | 5.2       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 7         | 4         | 6         | 12 | 8         | 5         | 6         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 48        | 42        | 45        | 4  | 47        | 37        | 44        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 103       | 89        | 93        | 4  | 95        | 86        | 91        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000006  | <0.000001 | 0.000003  | 12 | 0.000004  | <0.000001 | 0.000002  | 12 |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.6       | 0.4       | 0.5       | 12 | 0.9       | 0.4       | 0.5       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.4       | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.5       | 7.0       | 7.3       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <沖之郷集会所>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.8       | 1.3       | 1.6       | 4  | 1.7       | 1.3       | 1.5       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.09      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.007     | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.008     | 0.003     | 0.006     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.006     | 0.002     | 0.004     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.019     | 0.014     | 0.015     | 4  | 0.016     | 0.010     | 0.014     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.007     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.02      | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 7.4       | 7.0       | 7.1       | 4  | 6.9       | 5.8       | 6.4       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 8         | 5         | 7         | 12 | 7         | 6         | 6         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 57        | 50        | 54        | 4  | 56        | 48        | 53        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 116       | 95        | 102       | 4  | 110       | 97        | 101       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000003  | 0.000002  | 0.000002  | 4  | 0.000003  | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.4       | 0.3       | 0.4       | 12 | 0.6       | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.3       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.3       | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <サン・スポーツランド>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.0       | 0.7       | 0.9       | 4  | 0.9       | 0.7       | 0.8       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.06      | 0.02      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.08      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.020     | 0.008     | 0.015     | 4  | 0.017     | 0.008     | 0.013     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.027     | 0.013     | 0.020     | 4  | 0.021     | 0.014     | 0.018     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.010     | 0.003     | 0.007     | 4  | 0.008     | 0.003     | 0.006     | 4  |
| 29  | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 30  | ブromホルム                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.008     | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.03      | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.03      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.03      | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 5.4       | 4.5       | 4.9       | 4  | 5.0       | 4.0       | 4.5       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 9         | 5         | 7         | 12 | 8         | 6         | 7         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 42        | 32        | 37        | 4  | 41        | 35        | 37        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 83        | 74        | 80        | 4  | 80        | 74        | 78        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 12 | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.4       | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.3       | 7.0       | 7.2       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.8       | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5       | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ①太田渡良瀬浄水場 <南矢島町東公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.8       | 1.3       | 1.6       | 4  | 1.7       | 1.3       | 1.5       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.09      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.03      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.007     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.007     | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.006     | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.007     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.020     | 0.013     | 0.016     | 4  | 0.018     | 0.010     | 0.015     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.007     | 0.005     | 0.006     | 4  | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.02      | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.02      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 7.8       | 7.2       | 7.6       | 4  | 7.7       | 6.7       | 7.2       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 8         | 5         | 7         | 12 | 8         | 6         | 7         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 58        | 51        | 55        | 4  | 58        | 50        | 54        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 115       | 105       | 109       | 4  | 117       | 95        | 106       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000003  | 0.000002  | 0.000002  | 4  | 0.000002  | <0.000001 | 0.000001  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.005    | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.4       | 0.3       | 0.4       | 12 | 0.7       | <0.3      | 0.3       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.3       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.3       | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <原水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 2         | 0         | 0         | 12 | 4         | 0         | 1         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | 0.06      | 0.07      | 4  | 0.08      | 0.06      | 0.08      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 4  | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.03      | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.03      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 24        | 23        | 24        | 4  | 25        | 22        | 23        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.073     | 0.063     | 0.068     | 4  | 0.075     | 0.062     | 0.070     | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 23        | 19        | 21        | 12 | 24        | 20        | 21        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 87        | 81        | 83        | 4  | 85        | 80        | 83        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 197       | 175       | 184       | 4  | 240       | 167       | 191       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.1       | 7.8       | 8.0       | 12 | 8.0       | 7.8       | 8.0       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.6       | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | 0.4       | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <浄水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12      | 0.09      | 0.10      | 4  | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.10      | 0.09      | 0.10      | 4  | 0.10      | 0.09      | 0.10      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.08      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.12      | <0.06     | 0.08      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.004     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.010     | 0.005     | 0.007     | 4  | 0.009     | 0.007     | 0.008     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.005     | 0.004     | 0.005     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 24.4      | 22.9      | 23.7      | 4  | 23.8      | 22.8      | 23.3      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 22        | 19        | 21        | 12 | 22        | 21        | 22        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 85        | 81        | 83        | 4  | 83        | 80        | 82        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 181       | 170       | 175       | 4  | 189       | 176       | 182       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.1       | 8.0       | 8.0       | 12 | 8.0       | 7.9       | 8.0       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <薬師公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 4  | 0.5       | 0.5       | 0.5       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.11      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | 0.05      | 0.07      | 4  | 0.06      | 0.04      | 0.05      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.09      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.11      | <0.06     | 0.07      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.007     | 0.003     | 0.006     | 4  | 0.015     | 0.004     | 0.009     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | 0.004     | 0.004     | 4  | 0.004     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.021     | 0.013     | 0.018     | 4  | 0.025     | 0.014     | 0.020     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.003     | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005     | <0.003    | 0.003     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | 0.002     | 0.004     | 4  | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.005     | 0.002     | 0.004     | 4  | 0.003     | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 18.4      | 11.0      | 16.4      | 4  | 13.2      | 9.7       | 11.8      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 18        | 12        | 16        | 12 | 14        | 10        | 13        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 70        | 55        | 66        | 4  | 57        | 49        | 54        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 146       | 112       | 136       | 4  | 120       | 111       | 115       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.4       | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.5       | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.0       | 7.7       | 7.9       | 12 | 7.8       | 7.2       | 7.6       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ②太田利根浄水場 <小島公民館>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.003     | 0.003     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.002     | 0.003     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.2       | 0.2       | 0.2       | 4  | 0.2       | <0.1      | 0.1       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12      | 0.09      | 0.10      | 4  | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.10      | 0.09      | 0.09      | 4  | 0.10      | 0.08      | 0.09      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.08      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.11      | <0.06     | 0.08      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.003     | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.005     | 0.004     | 0.004     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.018     | 0.011     | 0.014     | 4  | 0.015     | 0.010     | 0.012     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.003     | 0.002     | 0.002     | 4  | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.007     | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.006     | 0.005     | 0.006     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 23.9      | 21.6      | 22.7      | 4  | 23.6      | 21.1      | 22.4      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 23        | 18        | 21        | 12 | 23        | 19        | 22        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 85        | 79        | 82        | 4  | 83        | 79        | 81        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 180       | 161       | 168       | 4  | 185       | 154       | 173       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.3       | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.5       | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.2       | 8.0       | 8.1       | 12 | 8.1       | 7.8       | 8.0       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ③太田藪塚高区配水場 <ふるさとスポーツ公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.0       | 0.7       | 0.9       | 4  | 0.8       | 0.7       | 0.8       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.02      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.08      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09      | <0.06     | 0.07      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.029     | 0.010     | 0.018     | 4  | 0.020     | 0.008     | 0.015     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.001     | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.037     | 0.015     | 0.024     | 4  | 0.027     | 0.013     | 0.020     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.010     | <0.003    | 0.006     | 4  | 0.007     | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 29  | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.007     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.006     | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 30  | ブromホルム                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.009     | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.009     | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.03      | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.03      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 5.3       | 4.5       | 4.9       | 4  | 4.9       | 4.1       | 4.5       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 9         | 5         | 7         | 12 | 8         | 6         | 7         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 42        | 32        | 37        | 4  | 40        | 35        | 37        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 79        | 68        | 74        | 4  | 84        | 74        | 78        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 12 | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.3       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.3       | 6.9       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

1) 太田市 ④太田新田配水場 <南ヶ丘公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.1       | 0.7       | 0.9       | 4  | 0.9       | 0.7       | 0.8       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.02      | 0.04      | 4  | 0.04      | 0.02      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.08      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09      | <0.06     | 0.07      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.022     | 0.009     | 0.016     | 4  | 0.019     | 0.009     | 0.014     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.007     | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.029     | 0.014     | 0.021     | 4  | 0.023     | 0.014     | 0.019     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.010     | <0.003    | 0.007     | 4  | 0.009     | 0.003     | 0.006     | 4  |
| 29  | ブromジクロロメタン                        | mg/L | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 30  | ブromホルム                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.02      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 5.2       | 4.5       | 4.9       | 4  | 4.8       | 4.0       | 4.4       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 8         | 5         | 7         | 12 | 8         | 6         | 7         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 42        | 32        | 38        | 4  | 40        | 36        | 37        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 82        | 67        | 76        | 4  | 79        | 64        | 73        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.5       | 0.3       | 0.4       | 12 | 0.8       | <0.3      | 0.4       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.5       | 7.1       | 7.3       | 12 | 7.5       | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 2) 館林市 ①館林第二浄水場 &lt;配水塔系浄水&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.4       | 1.9       | 2.2       | 4  | 2.3       | 2.2       | 2.2       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.003     | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.003     | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.009     | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 16.7      | 15.9      | 16.2      | 4  | 16.0      | 15.7      | 15.8      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 19        | 17        | 19        | 12 | 20        | 18        | 19        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 101       | 96        | 98        | 4  | 98        | 95        | 96        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 182       | 170       | 178       | 4  | 188       | 174       | 179       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.3       | 7.2       | 7.2       | 12 | 7.4       | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 2) 館林市 ①館林第二浄水場 &lt;配水池浄水&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.7       | 1.5       | 1.6       | 4  | 1.5       | 1.4       | 1.5       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.003     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.001     | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.008     | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 12.9      | 12.4      | 12.6      | 4  | 12.4      | 12.1      | 12.3      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 11        | 10        | 10        | 12 | 12        | 9         | 10        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 63        | 58        | 60        | 4  | 60        | 57        | 59        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 118       | 111       | 115       | 4  | 119       | 115       | 118       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.3       | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.3       | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 2) 館林市 ①館林第二浄水場 &lt;環境センター公園&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.4       | 2.2       | 2.3       | 4  | 2.3       | 2.0       | 2.2       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.005     | <0.001    | 0.002     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.003     | <0.001    | 0.001     | 4  | 0.020     | <0.001    | 0.006     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.015     | <0.001    | 0.005     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.05      | <0.01     | 0.02      | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 16.2      | 15.8      | 16.0      | 4  | 15.9      | 15.1      | 15.6      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 19        | 17        | 18        | 12 | 19        | 16        | 18        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 101       | 96        | 98        | 4  | 99        | 90        | 96        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 184       | 162       | 170       | 4  | 189       | 158       | 175       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.5       | 7.3       | 7.4       | 12 | 7.4       | 7.3       | 7.3       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 2) 館林市 ①館林第二浄水場 &lt;高根区民会館&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.8       | 1.7       | 1.7       | 4  | 1.7       | 1.5       | 1.6       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.06      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.004     | <0.001    | 0.002     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 13.9      | 12.8      | 13.3      | 4  | 13.2      | 12.5      | 12.8      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 12        | 10        | 11        | 12 | 14        | 10        | 11        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 68        | 62        | 66        | 4  | 68        | 62        | 64        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 127       | 119       | 123       | 4  | 131       | 118       | 126       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.4       | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.3       | 7.1       | 7.2       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 2) 館林市 ①館林第二浄水場 &lt; 観音公園 &gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.0       | 1.8       | 1.9       | 4  | 2.0       | 1.5       | 1.8       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 14.5      | 13.8      | 14.1      | 4  | 14.4      | 12.7      | 13.8      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 15        | 11        | 13        | 12 | 16        | 11        | 14        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 80        | 71        | 76        | 4  | 81        | 62        | 75        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 143       | 136       | 140       | 4  | 152       | 114       | 140       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.5       | 7.2       | 7.3       | 12 | 7.3       | 7.2       | 7.3       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 2) 館林市 ②館林第三配水場 &lt; 東山運動広場 &gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.5       | 1.8       | 2.2       | 4  | 2.8       | 1.7       | 2.4       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.15      | 0.09      | 0.13      | 4  | 0.12      | 0.08      | 0.11      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | 0.05      | 0.06      | 4  | 0.07      | 0.04      | 0.06      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.17      | <0.06     | 0.09      | 4  | 0.17      | 0.06      | 0.12      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.019     | 0.008     | 0.012     | 4  | 0.028     | 0.008     | 0.017     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.004     | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.007     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.010     | 0.004     | 0.007     | 4  | 0.011     | 0.002     | 0.007     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.037     | 0.022     | 0.030     | 4  | 0.049     | 0.023     | 0.036     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.016     | 0.003     | 0.008     | 4  | 0.011     | 0.004     | 0.008     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.013     | 0.007     | 0.011     | 4  | 0.015     | 0.007     | 0.012     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.012     | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.012     | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.06      | <0.02     | 0.03      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 17.8      | 12.3      | 14.8      | 4  | 15.1      | 11.2      | 13.6      | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 37        | 16        | 25        | 12 | 35        | 16        | 24        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 95        | 59        | 74        | 4  | 83        | 59        | 73        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 206       | 123       | 160       | 4  | 182       | 135       | 158       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 1.0       | 0.6       | 0.8       | 12 | 1.1       | 0.6       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.7       | 7.2       | 7.4       | 12 | 7.6       | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <第1水源(川口川)>

| No. | 水質基準項目                             | 単位        | 令和5年度    |           |           |    | 令和6年度     |           |           |    |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |           | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高        | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml      | 2200     | 13        | 398       | 12 | 900       | 34        | 292       | 12 |
| 2   | 大腸菌                                | MPN/100mL | 866      | 2         | 179       | 12 | 920.8     | 2.0       | 221.1     | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 12 | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 12 |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L      | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L      | 0.002    | <0.001    | <0.001    | 12 | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.002    | <0.001    | <0.001    | 12 | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L      | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 12 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 1.3      | 1.0       | 1.2       | 12 | 1.3       | 1.1       | 1.2       | 12 |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | <0.05    | <0.05     | <0.05     | 12 | <0.05     | <0.05     | <0.05     | 12 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.48     | 0.34      | 0.41      | 12 | 0.44      | 0.20      | 0.35      | 12 |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L      | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 12 |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.02     | <0.01     | <0.01     | 12 | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 12 |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 1.96     | 0.03      | 0.31      | 12 | 0.77      | 0.03      | 0.17      | 12 |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 1.08     | 0.05      | 0.21      | 12 | 0.20      | 0.04      | 0.10      | 12 |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.03     | 0.01      | 0.02      | 12 | 0.04      | <0.01     | 0.02      | 12 |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 16       | 12        | 14        | 12 | 15        | 8         | 13        | 12 |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.047    | 0.003     | 0.010     | 12 | 0.011     | 0.003     | 0.006     | 12 |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L      | 30       | 19        | 25        | 12 | 27        | 10        | 22        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 54       | 42        | 48        | 12 | 54        | 33        | 44        | 12 |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L      | 158      | 132       | 141       | 4  | 181       | 117       | 144       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L      | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L      | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L      | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L      | 1.8      | 0.3       | 0.7       | 12 | 1.0       | 0.4       | 0.6       | 12 |
| 47  | pH値                                |           | 8.0      | 7.6       | 7.8       | 12 | 7.8       | 7.4       | 7.6       | 12 |
| 48  | 味                                  |           | —        | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |           | 藻臭       | 藻臭        | 藻臭        | 12 | 藻臭12回     |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度         | 22.0     | 1.2       | 5.7       | 12 | 6.3       | 1.2       | 3.2       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度         | 12.4     | 0.6       | 2.9       | 12 | 7.8       | 0.6       | 2.1       | 12 |

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <第2水源(渡良瀬川)>

| No. | 水質基準項目                             | 単位        | 令和5年度    |           |           |    | 令和6年度    |           |           |    |
|-----|------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |           | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml      | 2300     | 24        | 572       | 12 | 1400     | 96        | 492       | 12 |
| 2   | 大腸菌                                | MPN/100mL | 727      | 5         | 114       | 12 | <2419.6  | 6.3       | 292.7     | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 12 | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 12 |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L      | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | 0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.002    | 0.001     | 0.001     | 12 | 0.002    | 0.001     | 0.001     | 12 |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L      | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 12 | 0.005    | <0.004    | <0.004    | 12 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 1.4      | 0.8       | 1.2       | 12 | 1.5      | 0.9       | 1.3       | 12 |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | <0.05    | <0.05     | <0.05     | 12 | <0.05    | <0.05     | <0.05     | 12 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.13     | 0.02      | 0.11      | 12 | 0.16     | 0.02      | 0.12      | 12 |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L      | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 12 |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 12 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L      | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L      | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.02     | <0.01     | <0.01     | 12 | 0.01     | <0.01     | <0.01     | 12 |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 0.24     | 0.02      | 0.08      | 12 | 0.43     | 0.02      | 0.12      | 12 |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 0.12     | 0.03      | 0.06      | 12 | 0.28     | 0.03      | 0.09      | 12 |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.04     | 0.01      | 0.02      | 12 | 0.02     | <0.01     | <0.01     | 12 |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 8        | 3         | 7         | 12 | 8        | 3         | 7         | 12 |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.020    | 0.004     | 0.009     | 12 | 0.036    | 0.005     | 0.013     | 12 |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L      | 11       | 3         | 9         | 12 | 12       | 2         | 9         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 50       | 29        | 45        | 12 | 47       | 24        | 44        | 12 |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L      | 118      | 103       | 110       | 4  | 155      | 91        | 118       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L      | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000002 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L      | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001  | 4  | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L      | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L      | 1.0      | 0.4       | 0.7       | 12 | 1.3      | 0.5       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |           | 8.2      | 7.5       | 7.8       | 12 | 8.0      | 7.5       | 7.7       | 12 |
| 48  | 味                                  |           | —        | —         | —         | —  | —        | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |           | 藻臭       | 藻臭        | 藻臭        | 12 | 藻臭12回    |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度         | 4.5      | 1.4       | 2.9       | 12 | 6.9      | 1.9       | 3.4       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度         | 4.9      | 0.6       | 2.0       | 12 | 12.0     | 0.7       | 2.9       | 12 |

## 3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 &lt;浄水&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.4       | 1.2       | 1.3       | 4  | 1.4       | 1.2       | 1.3       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.21      | 0.14      | 0.17      | 4  | 0.23      | 0.15      | 0.18      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.10      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.011     | 0.004     | 0.008     | 4  | 0.010     | 0.003     | 0.007     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.005     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.008     | 0.004     | 0.006     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.027     | 0.013     | 0.021     | 4  | 0.029     | 0.015     | 0.021     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.006     | <0.003    | <0.003    | 4  | 0.004     | <0.003    | 0.003     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.010     | 0.005     | 0.008     | 4  | 0.011     | 0.005     | 0.008     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.008     | <0.008    | <0.008    | 4  | 0.011     | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.05      | <0.02     | 0.02      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 9.6       | 8.2       | 9.1       | 4  | 10.5      | 7.7       | 9.1       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 16        | 7         | 14        | 12 | 17        | 6         | 14        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 47        | 44        | 45        | 4  | 51        | 40        | 46        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 117       | 107       | 111       | 4  | 131       | 106       | 116       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000005  | 0.000003  | 0.000004  | 4  | 0.000003  | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.7       | 0.3       | 0.5       | 12 | 0.8       | 0.4       | 0.6       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.5       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.3       | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 <13区子供広場>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.3       | 1.1       | 1.2       | 4  | 1.3       | 1.0       | 1.2       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.17      | 0.10      | 0.13      | 4  | 0.18      | 0.06      | 0.14      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.10      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.10      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.017     | 0.006     | 0.012     | 4  | 0.013     | 0.003     | 0.010     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | 0.004     | 0.004     | 4  | 0.007     | 0.002     | 0.005     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.030     | 0.015     | 0.023     | 4  | 0.031     | 0.014     | 0.022     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.009     | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.008     | <0.003    | 0.005     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.009     | 0.005     | 0.007     | 4  | 0.011     | 0.004     | 0.007     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 8.9       | 7.4       | 7.9       | 4  | 9.0       | 4.8       | 7.6       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 15        | 5         | 12        | 12 | 15        | 6         | 12        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 46        | 40        | 43        | 4  | 48        | 34        | 44        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 101       | 94        | 99        | 4  | 123       | 78        | 100       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000003  | 0.000002  | 0.000003  | 4  | 0.000003  | <0.000001 | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.6       | 0.3       | 0.5       | 12 | 0.8       | <0.3      | 0.5       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.5       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.2       | 6.9       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5       | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 3) みどり市 ①みどり塩原浄水場 &lt;岡登親水公園&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.3       | 1.1       | 1.2       | 4  | 1.2       | 1.0       | 1.1       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.18      | 0.10      | 0.13      | 4  | 0.18      | 0.05      | 0.13      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.10      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.09      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.016     | 0.004     | 0.010     | 4  | 0.013     | 0.003     | 0.010     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  | <0.003    | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.007     | 0.001     | 0.005     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.030     | 0.013     | 0.022     | 4  | 0.032     | 0.015     | 0.022     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.009     | <0.003    | 0.004     | 4  | 0.004     | <0.003    | 0.003     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.010     | 0.005     | 0.008     | 4  | 0.012     | 0.004     | 0.007     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 8.8       | 7.6       | 8.0       | 4  | 9.0       | 4.6       | 7.5       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 15        | 5         | 12        | 12 | 14        | 6         | 12        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 46        | 39        | 43        | 4  | 47        | 34        | 43        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 106       | 98        | 102       | 4  | 120       | 78        | 105       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000003  | 0.000002  | 0.000003  | 4  | 0.000003  | <0.000001 | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.6       | 0.3       | 0.5       | 12 | 1.0       | 0.3       | 0.5       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.5       | 7.1       | 7.2       | 12 | 7.3       | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 4) 板倉町 ①板倉岩田浄水場 &lt;板倉6号井&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 4         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.001     | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.001     | 0.001     | 0.001     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.1       | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.09      | 0.07      | 0.08      | 4  | 0.09      | 0.07      | 0.08      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.02      | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.02      | 0.01      | 0.02      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.02      | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.02      | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 20        | 19        | 20        | 4  | 19        | 19        | 19        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 23        | 18        | 22        | 12 | 23        | 22        | 23        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 37        | 33        | 36        | 4  | 33        | 31        | 33        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 131       | 104       | 118       | 4  | 122       | 113       | 117       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4       | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.8       | 7.6       | 7.7       | 12 | 7.8       | 7.2       | 7.6       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | —         | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 4) 板倉町 ①板倉岩田浄水場 &lt;板倉10号井&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度           |           |           |    | 令和6年度     |           |           |    |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
|     |                                    |      | 最 高             | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |    |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 2               | 0         | 0         | 12 | 2         | 0         | 0         | 12 |    |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性              | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |    |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003         | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |    |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |    |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.001           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.002           | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.001     | 0.001     | 0.001     | 4  |    |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |    |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |    |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.3             | 0.3       | 0.3       | 4  | 0.3       | 0.2       | 0.3       | 4  |    |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.06            | 0.05      | 0.06      | 4  | 0.06      | <0.05     | <0.05     | 4  |    |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.01            | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.01      | 0.01      | 0.01      | 4  |    |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |    |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |    |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |    |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01           | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.01            | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.03      | <0.01     | 0.01      | 4  |    |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.02            | 0.02      | 0.02      | 4  | 0.02      | 0.02      | 0.02      | 4  |    |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.03            | 0.02      | 0.02      | 4  | 0.02      | 0.01      | 0.01      | 4  |    |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 14              | 13        | 14        | 4  | 15        | 14        | 14        | 4  |    |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.010           | 0.008     | 0.009     | 4  | 0.009     | 0.005     | 0.007     | 4  |    |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 18              | 7         | 10        | 12 | 13        | 7         | 10        | 12 |    |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 33              | 31        | 32        | 4  | 33        | 31        | 32        | 4  |    |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 106             | 96        | 102       | 4  | 113       | 95        | 102       | 4  |    |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |    |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |    |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |    |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |    |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |    |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |    |
| 47  | pH値                                |      | 8.1             | 7.7       | 7.9       | 12 | 8.1       | 7.6       | 7.9       | 12 |    |
| 48  | 味                                  |      | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし11回、硫化水素臭1回 |           |           |    | 12        | 異常なし      |           |    | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5            | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.5       | <0.5      | <0.5      | 12 |    |
| 51  | 濁度                                 | 度    | 0.1             | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1       | <0.1      | <0.1      | 12 |    |

## 4) 板倉町 ①板倉岩田浄水場 &lt;花公園&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.5       | 0.7       | 1.1       | 4  | 1.5       | 0.9       | 1.2       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.11      | 0.08      | 0.09      | 4  | 0.10      | 0.07      | 0.09      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.11      | 0.06      | 0.08      | 4  | 0.15      | 0.07      | 0.10      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.012     | 0.003     | 0.006     | 4  | 0.015     | 0.003     | 0.009     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.004     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.009     | 0.003     | 0.006     | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.007     | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.007     | 0.005     | 0.006     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.031     | 0.014     | 0.020     | 4  | 0.035     | 0.014     | 0.023     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.007     | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.009     | 0.003     | 0.006     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.010     | 0.005     | 0.007     | 4  | 0.012     | 0.005     | 0.008     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.002     | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 17        | 12        | 15        | 4  | 17        | 11        | 14        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 29        | 15        | 20        | 12 | 29.6      | 15.5      | 19.9      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 71        | 44        | 57        | 4  | 67        | 50        | 56        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 154       | 108       | 133       | 4  | 160       | 122       | 139       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.6       | 0.4       | 0.5       | 12 | 0.7       | 0.4       | 0.5       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.2       | 7.6       | 7.9       | 12 | 8.3       | 7.6       | 7.9       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 4) 板倉町 ②板倉東浄水場 &lt;板倉5号井&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度       |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高             | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0               | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性              | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003         | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005        | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | 0.001           | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.003           | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.002     | 0.002     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004          | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.1             | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.06            | <0.05     | <0.05     | 4  | 0.06      | <0.05     | <0.05     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.01           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002         | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002          | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001          | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.02            | 0.01      | 0.02      | 4  | 0.01      | 0.01      | 0.01      | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.02            | <0.01     | 0.01      | 4  | 0.02      | <0.01     | 0.01      | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 9               | 9         | 9         | 4  | 9         | 9         | 9         | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.017           | 0.015     | 0.016     | 4  | 0.017     | 0.014     | 0.015     | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 2               | 2         | 2         | 12 | 2         | 2         | 2         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 28              | 28        | 28        | 4  | 28        | 28        | 28        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 88              | 81        | 85        | 4  | 92        | 72        | 79        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02           | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001       | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005          | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005         | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3            | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.3             | 8.1       | 8.2       | 12 | 8.2       | 8.0       | 8.2       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | —               | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし11回、硫化水素臭1回 |           |           | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5            | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1            | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 4) 板倉町 ②板倉東浄水場 &lt;板倉7号井&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度         |           |           |    | 令和6年度     |           |           |    |    |
|-----|------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
|     |                                    |      | 最 高           | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |    |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0             | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |    |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性            | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |    |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003       | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |    |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005      | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |    |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.002         | 0.002     | 0.002     | 4  | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 4  |    |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |    |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004        | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |    |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1          | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |    |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08          | 0.06      | 0.07      | 4  | 0.07      | 0.06      | 0.07      | 4  |    |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.01          | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01      | 0.01      | 0.01      | 4  |    |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002       | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |    |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |    |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002        | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |    |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001        | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01         | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.06          | 0.04      | 0.05      | 4  | 0.06      | 0.05      | 0.05      | 4  |    |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.02          | <0.01     | 0.01      | 4  | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 10            | 10        | 10        | 4  | 10        | 10        | 10        | 4  |    |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.140         | 0.133     | 0.136     | 4  | 0.139     | 0.127     | 0.131     | 4  |    |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 2             | 2         | 2         | 12 | 2         | 2         | 2         | 12 |    |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 32            | 28        | 31        | 4  | 32        | 26        | 28        | 4  |    |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 99            | 81        | 91        | 4  | 106       | 74        | 89        | 4  |    |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02         | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |    |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |    |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001     | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |    |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005        | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |    |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005       | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |    |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3          | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.3       | <0.3      | <0.3      | 12 |    |
| 47  | pH値                                |      | 8.1           | 8.0       | 8.1       | 12 | 8.2       | 8.0       | 8.1       | 12 |    |
| 48  | 味                                  |      | —             | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 49  | 臭気                                 |      | 硫化水素臭11回、微臭1回 |           |           |    | 12        | 異常なし      |           |    | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 2.5           | 1.4       | 1.9       | 12 | 2.5       | 1.2       | 1.9       | 12 |    |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1          | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |    |

4) 板倉町 ②板倉東浄水場 <五箇農村公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.003     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.002     | 0.002     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.07      | 0.06      | 0.06      | 4  | 0.06      | 0.05      | 0.06      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.11      | <0.06     | <0.06     | 4  | <0.06     | <0.06     | <0.006    | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.006     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.005     | 0.002     | 0.003     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.008     | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.007     | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.002     | <0.002    | <0.002    | 4  | 0.002     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 4  | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 9.7       | 9.4       | 9.6       | 4  | 9.5       | 9.1       | 9.4       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 3         | 2         | 2         | 12 | 2.5       | 2.1       | 2.3       | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 32        | 30        | 31        | 4  | 30        | 29        | 30        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 90        | 71        | 83        | 4  | 99        | 81        | 88        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.2      | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2      | <0.2      | <0.2      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.2       | 8.1       | 8.2       | 12 | 8.3       | 8.1       | 8.2       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 4) 板倉町 ③板倉南浄水場 &lt;板倉9号井&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度               |           |           |    | 令和6年度     |           |           |    |    |
|-----|------------------------------------|------|---------------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
|     |                                    |      | 最 高                 | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |    |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 2                   | 0         | 0         | 12 | 4         | 0         | 1         | 11 |    |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性                  | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 11 |    |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003             | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |    |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005            | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |    |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.002               | 0.002     | 0.002     | 4  | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 4  |    |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002              | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |    |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004              | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |    |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1                | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |    |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.05               | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05     | <0.05     | <0.05     | 4  |    |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.01                | 0.01      | 0.01      | 4  | 0.01      | 0.01      | 0.01      | 4  |    |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002             | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |    |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005              | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |    |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002              | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |    |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001              | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |    |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01               | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01               | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.01               | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.02                | <0.01     | 0.01      | 4  | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 4  |    |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 16                  | 16        | 16        | 4  | 15        | 15        | 15        | 4  |    |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.023               | 0.022     | 0.023     | 4  | 0.022     | 0.021     | 0.022     | 4  |    |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 24                  | 17        | 23        | 12 | 24        | 23        | 24        | 11 |    |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 50                  | 46        | 49        | 4  | 43        | 43        | 43        | 4  |    |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 124                 | 108       | 115       | 4  | 117       | 103       | 113       | 4  |    |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02               | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |    |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001           | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |    |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001           | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |    |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005              | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |    |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005             | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |    |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.3                | <0.3      | <0.3      | 12 | <0.3      | <0.3      | <0.3      | 11 |    |
| 47  | pH値                                |      | 8.3                 | 8.2       | 8.3       | 12 | 8.3       | 8.1       | 8.2       | 11 |    |
| 48  | 味                                  |      | —                   | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |    |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし8回、硫化水素臭3回、微臭1回 |           |           |    | 12        | 異常なし      |           |    | 11 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.7                 | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 11 |    |
| 51  | 濁度                                 | 度    | 0.1                 | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 11 |    |

## 4) 板倉町 ③板倉南浄水場 &lt;大久保農村公園&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 4  | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.05     | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05     | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.06      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.003     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.002     | 0.002     | 0.002     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.008     | 0.006     | 0.007     | 4  | 0.006     | 0.005     | 0.006     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.005     | <0.001    | 0.001     | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.005     | <0.001    | 0.003     | 4  | 0.004     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 16        | 16        | 16        | 4  | 16        | 15        | 15        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 23        | 23        | 23        | 12 | 23.8      | 2.2       | 21.5      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 49        | 45        | 48        | 4  | 48        | 45        | 47        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 136       | 120       | 125       | 4  | 129       | 116       | 124       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | <0.2      | <0.2      | <0.2      | 12 | <0.2      | <0.2      | <0.2      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.3       | 8.2       | 8.3       | 12 | 8.3       | 8.2       | 8.3       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 5) 明和町 ①明和大輪配水区域(館林第三配水場) &lt;大輪公園&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度    |           |           |    | 令和6年度    |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0        | 0         | 0         | 12 | 0        | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性       | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性       | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.5      | 1.1       | 1.8       | 4  | 2.7      | 1.2       | 1.9       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.11     | 0.08      | 0.10      | 4  | 0.12     | 0.08      | 0.10      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.13     | 0.10      | 0.11      | 4  | 0.18     | 0.10      | 0.13      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.019    | 0.003     | 0.009     | 4  | 0.019    | 0.003     | 0.010     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.007    | <0.002    | 0.004     | 4  | 0.007    | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.006    | 0.002     | 0.004     | 4  | 0.004    | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.035    | 0.011     | 0.021     | 4  | 0.035    | 0.012     | 0.022     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.016    | 0.004     | 0.009     | 4  | 0.017    | 0.004     | 0.009     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.012    | 0.004     | 0.008     | 4  | 0.012    | 0.005     | 0.008     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008   | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008   | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05     | <0.02     | 0.02      | 4  | 0.06     | <0.02     | 0.03      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03    | <0.03     | <0.03     | 4  | 0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 18       | 10        | 14        | 4  | 17       | 10        | 13        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 34       | 16        | 25        | 12 | 36.9     | 16.6      | 23.4      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 85       | 46        | 66        | 4  | 84       | 54        | 67        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 185      | 108       | 146       | 4  | 193      | 137       | 163       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000001 | 0.000001  | 0.000001  | 4  | 0.000003 | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.8      | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.9      | 0.6       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.6      | 7.1       | 7.4       | 12 | 7.6      | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし     |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし     |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.6      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 5) 明和町 ②明和南大島配水場(東部浄水場)

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度          |           |           |    | 令和6年度     |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最高             | 最低        | 平均        | 回数 | 最高        | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 1              | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 3  |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性             | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 3  |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003        | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 1  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 1  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.001          | 0.001     | 0.001     | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 1  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 1  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 1  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | <0.05          | <0.05     | <0.05     | 4  | <0.05     | <0.05     | <0.05     | 1  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.06           | 0.06      | 0.06      | 4  | 0.06      | 0.06      | 0.06      | 1  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 1  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 1  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 1  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 1  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 1  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 1  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.08           | 0.07      | 0.07      | 4  | 0.06      | 0.06      | 0.06      | 1  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.02           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 1  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 37             | 36        | 37        | 4  | 35        | 35        | 35        | 1  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.182          | 0.171     | 0.178     | 4  | 0.167     | 0.167     | 0.167     | 1  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 90             | 55        | 85        | 12 | 89        | 87        | 88        | 3  |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 168            | 166       | 167       | 4  | 166       | 166       | 166       | 1  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 409            | 363       | 391       | 4  | 395       | 395       | 395       | 1  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 1  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 1  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 1  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 1  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 1.5            | 0.4       | 0.5       | 12 | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 3  |
| 47  | pH値                                |      | 7.9            | 7.7       | 7.8       | 12 | 7.8       | 7.7       | 7.7       | 3  |
| 48  | 味                                  |      | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし6回、硫化水素臭6回 |           |           | 12 | 異常なし      |           |           | 3  |
| 50  | 色度                                 | 度    | 3.8            | 1.8       | 2.3       | 12 | 2.0       | 1.7       | 1.8       | 3  |
| 51  | 濁度                                 | 度    | 0.2            | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1       | <0.1      | <0.1      | 3  |

5) 明和町 ②明和南大島配水場(東部浄水場) <斗合田集落センター>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.8       | 0.7       | 1.2       | 4  | 2.7       | 1.0       | 1.8       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.10      | 0.07      | 0.09      | 4  | 0.11      | 0.07      | 0.09      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.17      | 0.09      | 0.12      | 4  | 0.18      | 0.10      | 0.13      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.013     | 0.003     | 0.007     | 4  | 0.020     | 0.004     | 0.012     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.019     | 0.008     | 0.013     | 4  | 0.013     | 0.004     | 0.007     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.065     | 0.023     | 0.039     | 4  | 0.040     | 0.013     | 0.030     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.009     | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.014     | 0.004     | 0.009     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.015     | 0.006     | 0.010     | 4  | 0.013     | 0.005     | 0.009     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.018     | 0.006     | 0.010     | 4  | 0.011     | <0.001    | 0.003     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  | 0.01      | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 4  | 0.06      | <0.02     | 0.02      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 23        | 17        | 21        | 4  | 18        | 12        | 15        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 55        | 37        | 45        | 12 | 44.4      | 16.0      | 28.9      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 106       | 75        | 96        | 4  | 87        | 56        | 75        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 221       | 169       | 202       | 4  | 228       | 138       | 179       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000002  | <0.000001 | 0.000001  | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.8       | 0.6       | 0.7       | 12 | 0.9       | 0.6       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.8       | 7.4       | 7.7       | 12 | 7.7       | 7.2       | 7.5       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

6) 千代田町 ①千代田第四配水場 <ふれあいタウンちよだ南公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.4       | 0.6       | 1.8       | 4  | 2.7       | 1.7       | 2.3       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12      | 0.07      | 0.11      | 4  | 0.12      | 0.06      | 0.10      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.12      | <0.06     | 0.08      | 4  | 0.17      | 0.07      | 0.12      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.017     | 0.003     | 0.008     | 4  | 0.014     | 0.003     | 0.009     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.011     | <0.002    | 0.004     | 4  | 0.008     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.009     | 0.005     | 0.006     | 4  | 0.007     | 0.002     | 0.005     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.034     | 0.013     | 0.023     | 4  | 0.031     | 0.012     | 0.022     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.017     | 0.002     | 0.008     | 4  | 0.012     | 0.003     | 0.008     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.012     | 0.005     | 0.009     | 4  | 0.012     | 0.005     | 0.009     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 25        | 12        | 18        | 4  | 15        | 11        | 13        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 34        | 15        | 24        | 12 | 37.6      | 16.3      | 23.7      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 90        | 67        | 75        | 4  | 81        | 58        | 71        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 200       | 153       | 173       | 4  | 181       | 133       | 161       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000002  | <0.000001 | 0.000001  | 4  | 0.000002  | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.9       | 0.3       | 0.7       | 12 | 1.0       | 0.6       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.1       | 7.2       | 7.6       | 12 | 7.6       | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

6) 千代田町②千代田第五浄水場 < 原水 >

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度      |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|----------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高            | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 1              | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性             | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003        | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005       | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.004          | 0.004     | 0.004     | 4  | 0.004     | 0.004     | 0.004     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004         | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1           | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.09           | 0.06      | 0.07      | 4  | 0.07      | 0.06      | 0.06      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.20           | 0.18      | 0.19      | 4  | 0.20      | 0.18      | 0.19      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002        | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002         | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001         | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | 0.01           | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.01          | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | 0.18           | 0.17      | 0.18      | 4  | 0.18      | 0.16      | 0.17      | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | 0.02           | <0.01     | 0.02      | 4  | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 41             | 40        | 41        | 4  | 41        | 40        | 41        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | 0.138          | 0.133     | 0.135     | 4  | 0.147     | 0.128     | 0.139     | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 51             | 49        | 50        | 12 | 54        | 51        | 53        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 101            | 99        | 100       | 4  | 99        | 99        | 99        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 276            | 244       | 256       | 4  | 284       | 236       | 254       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02          | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001      | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005         | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005        | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.3            | <0.3      | <0.3      | 12 | 0.4       | <0.3      | 0.3       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 8.0            | 7.8       | 7.9       | 12 | 8.0       | 7.8       | 7.9       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | —              | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |      | 硫化水素臭8回、異常なし4回 |           |           | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 3.4            | 2.6       | 3.0       | 12 | 3.4       | 2.7       | 2.9       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | 0.1            | <0.1      | <0.1      | 12 | 0.1       | <0.1      | <0.1      | 12 |

6) 千代田町 ②千代田第五浄水場 <なかさと公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.004     | 0.003     | 0.004     | 4  | 0.004     | 0.004     | 0.004     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | 0.07      | 0.08      | 4  | 0.08      | 0.07      | 0.07      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.2       | 0.2       | 0.2       | 4  | 0.2       | 0.2       | 0.2       | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.16      | 0.08      | 0.12      | 4  | 0.23      | 0.07      | 0.15      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.003     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.003     | 0.002     | 0.003     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.024     | 0.016     | 0.020     | 4  | 0.024     | 0.016     | 0.020     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.065     | 0.043     | 0.054     | 4  | 0.065     | 0.044     | 0.053     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.008     | 0.006     | 0.007     | 4  | 0.009     | 0.006     | 0.008     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.030     | 0.019     | 0.025     | 4  | 0.029     | 0.018     | 0.023     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 44        | 41        | 43        | 4  | 44        | 41        | 43        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 54        | 52        | 53        | 12 | 56.7      | 53.3      | 55.4      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 101       | 100       | 101       | 4  | 101       | 96        | 100       | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 253       | 248       | 251       | 4  | 257       | 246       | 253       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 12 | 0.4       | 0.4       | 0.4       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.9       | 7.8       | 7.8       | 12 | 7.9       | 7.8       | 7.8       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.6       | <0.5      | <0.5      | 12 | 0.6       | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

7) 大泉町 ①大泉第一配水場(太田渡良瀬浄水場・太田利根浄水場・東部浄水場) <明ヶ島公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度     |           |           |    | 令和6年度     |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最高        | 最低        | 平均        | 回数 | 最高        | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | 0.001     | 0.001     | 0.001     | 4  | 0.001     | <0.001    | 0.001     | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 0.8       | 0.5       | 0.7       | 4  | 1.2       | 0.9       | 1.0       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12      | 0.11      | 0.12      | 4  | 0.08      | 0.07      | 0.07      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.20      | 0.06      | 0.12      | 4  | 0.14      | <0.06     | 0.06      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.014     | 0.011     | 0.013     | 4  | 0.005     | 0.002     | 0.003     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.007     | 0.006     | 0.006     | 4  | 0.002     | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.006     | 0.004     | 0.005     | 4  | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.031     | 0.023     | 0.027     | 4  | 0.017     | 0.010     | 0.014     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.015     | 0.011     | 0.013     | 4  | 0.004     | <0.002    | 0.003     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.011     | 0.008     | 0.009     | 4  | 0.005     | 0.003     | 0.004     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.003     | 0.002     | 0.002     | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | 0.04      | 0.04      | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 21        | 19        | 20        | 4  | 16        | 14        | 15        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 32        | 13        | 27        | 12 | 18.5      | 12.0      | 14.3      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 100       | 89        | 94        | 4  | 70        | 63        | 67        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 210       | 197       | 202       | 4  | 216       | 135       | 158       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000009  | <0.000001 | 0.000005  | 4  | 0.000002  | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 12 |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.9       | 0.2       | 0.8       | 12 | 0.4       | 0.2       | 0.3       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.7       | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.9       | 7.6       | 7.7       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.6       | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

7) 大泉町 ②大泉第二配水場(東部浄水場) <古海第一公園>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.4       | 1.6       | 2.1       | 4  | 2.7       | 1.7       | 2.3       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12      | 0.08      | 0.11      | 4  | 0.12      | 0.06      | 0.10      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.14      | 0.08      | 0.12      | 4  | 0.18      | 0.07      | 0.12      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.017     | 0.004     | 0.010     | 4  | 0.016     | 0.004     | 0.011     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.006     | <0.002    | 0.003     | 4  | 0.009     | 0.002     | 0.005     | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.010     | 0.003     | 0.006     | 4  | 0.008     | 0.002     | 0.005     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.037     | 0.015     | 0.026     | 4  | 0.036     | 0.015     | 0.026     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.019     | 0.004     | 0.010     | 4  | 0.013     | 0.004     | 0.010     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.013     | 0.006     | 0.010     | 4  | 0.013     | 0.006     | 0.009     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.05      | <0.02     | 0.03      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 17        | 12        | 14        | 4  | 15        | 12        | 14        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 35        | 17        | 25        | 12 | 36.3      | 16.0      | 23.7      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 92        | 58        | 72        | 4  | 81        | 60        | 71        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 192       | 138       | 163       | 4  | 215       | 136       | 169       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000002  | <0.000001 | 0.000001  | 4  | 0.000002  | 0.000001  | 0.000001  | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.9       | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.9       | 0.7       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.7       | 7.3       | 7.4       | 12 | 7.6       | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 8) 邑楽町 ① 邑楽中野配水場(太田渡良瀬浄水場) &lt;秋妻公民館&gt;

| No. | 水質基準項目                               | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|--------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                      |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                                 | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                  |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                         | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                            | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                             | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                               | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L | 1.7       | 1.3       | 1.5       | 4  | 1.6       | 1.3       | 1.4       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                           | mg/L | 0.06      | 0.05      | 0.06      | 4  | 0.06      | 0.05      | 0.06      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                           | mg/L | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                                | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                            | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                              | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                            | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                                 | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                  | mg/L | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  | 0.07      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                                | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                               | mg/L | 0.005     | 0.002     | 0.004     | 4  | 0.004     | 0.002     | 0.003     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                               | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                           | mg/L | 0.005     | 0.002     | 0.003     | 4  | 0.005     | 0.002     | 0.003     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                  | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                             | mg/L | 0.015     | 0.007     | 0.012     | 4  | 0.013     | 0.006     | 0.010     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                              | mg/L | 0.004     | <0.002    | 0.003     | 4  | 0.003     | <0.002    | 0.002     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                           | mg/L | 0.006     | 0.003     | 0.005     | 4  | 0.005     | 0.002     | 0.004     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                               | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                             | mg/L | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L | 0.03      | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                             | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                             | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L | 7         | 7         | 7         | 4  | 7.2       | 5.6       | 6.5       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                               | mg/L | 8         | 6         | 7         | 12 | 8.7       | 6.1       | 6.6       | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                    | mg/L | 56        | 51        | 54        | 4  | 57        | 46        | 52        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                                | mg/L | 115       | 108       | 111       | 4  | 150       | 94        | 114       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                               | mg/L | 0.000003  | 0.000001  | 0.000002  | 4  | 0.000003  | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                        | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                            | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                               | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                      | mg/L | 0.4       | 0.2       | 0.3       | 12 | 0.4       | 0.3       | 0.3       | 12 |
| 47  | pH値                                  |      | 7.5       | 7.4       | 7.5       | 12 | 7.5       | 7.3       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                    |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                   |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                   | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                   | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 8) 邑楽町 ②邑楽第三配水場(東部浄水場) &lt; 轄区画整理事務所 &gt; ※令和5年度配水場化

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度    |           |           |    | 令和6年度    |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|----|----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 | 最高       | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0        | 0         | 0         | 12 | 0        | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性       | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性       | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 4  | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 4  | <0.004   | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.3      | 1.5       | 1.9       | 4  | 2.7      | 1.6       | 2.3       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.12     | 0.09      | 0.11      | 4  | 0.12     | 0.06      | 0.10      | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 4  | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 4  | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.16     | 0.09      | 0.13      | 4  | 0.17     | 0.07      | 0.12      | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  | <0.002   | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.017    | 0.003     | 0.010     | 4  | 0.014    | 0.003     | 0.010     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.010    | 0.004     | 0.007     | 4  | 0.007    | 0.003     | 0.005     | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.009    | 0.004     | 0.006     | 4  | 0.007    | 0.002     | 0.005     | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.035    | 0.012     | 0.025     | 4  | 0.033    | 0.013     | 0.023     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.018    | 0.004     | 0.010     | 4  | 0.012    | 0.003     | 0.008     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.013    | 0.005     | 0.009     | 4  | 0.012    | 0.005     | 0.009     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001   | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008   | <0.008    | <0.008    | 4  | <0.008   | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.05     | <0.02     | 0.03      | 4  | 0.05     | <0.02     | 0.03      | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03    | <0.03     | <0.03     | 4  | <0.03    | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  | <0.01    | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 19       | 13        | 16        | 4  | 15       | 11        | 13        | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 34       | 19        | 27        | 12 | 36.7     | 16.2      | 23.1      | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 90       | 58        | 72        | 4  | 82       | 60        | 71        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 199      | 140       | 171       | 4  | 219      | 134       | 170       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02    | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000003 | <0.000001 | 0.000002  | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005   | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.9      | 0.6       | 0.8       | 12 | 1.0      | 0.6       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.6      | 7.3       | 7.4       | 12 | 7.6      | 7.2       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし     |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし     | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし     |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | 0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5     | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1     | <0.1      | <0.1      | 12 |

9) みどり浄水場 <原水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位        | 令 和 5 年 度    |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |           | 最 高          | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml      | 300          | 44        | 148       | 12 | 5000      | 58        | 597       | 12 |
| 2   | 大腸菌                                | MPN/100mL | 488          | 3         | 61        | 12 | 1299.7    | 2.0       | 154.0     | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | <0.0003      | <0.0003   | <0.0003   | 12 | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 12 |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L      | <0.00005     | <0.00005  | <0.00005  | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 12 | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.004        | 0.001     | 0.002     | 12 | 0.002     | 0.001     | 0.002     | 12 |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L      | <0.002       | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | <0.004       | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 12 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 1.0          | 0.6       | 0.8       | 12 | 1.0       | 0.6       | 0.8       | 12 |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.08         | <0.05     | 0.06      | 12 | 0.07      | <0.05     | <0.05     | 12 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.06         | 0.02      | 0.03      | 12 | 0.05      | 0.01      | 0.03      | 12 |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L      | <0.0002      | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 12 |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | <0.005       | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | <0.002       | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L      | <0.001       | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L      | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.02         | <0.01     | <0.01     | 12 | 0.02      | <0.01     | <0.01     | 12 |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 0.18         | 0.03      | 0.07      | 12 | 0.68      | 0.03      | 0.17      | 12 |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 0.23         | 0.04      | 0.08      | 12 | 0.40      | 0.04      | 0.13      | 12 |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.03         | <0.01     | 0.02      | 12 | 0.03      | <0.01     | 0.02      | 12 |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 5            | 3         | 4         | 12 | 5         | 3         | 4         | 12 |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.189        | 0.010     | 0.040     | 12 | 0.120     | 0.016     | 0.041     | 12 |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L      | 5            | 2         | 4         | 12 | 5         | 2         | 3         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 46           | 29        | 39        | 12 | 41        | 24        | 36        | 12 |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L      | 95           | 81        | 86        | 4  | 117       | 55        | 83        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.02        | <0.02     | <0.02     | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L      | <0.000001    | <0.000001 | <0.000001 | 12 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L      | 0.000001     | <0.000001 | <0.000001 | 12 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.005       | <0.005    | <0.005    | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L      | <0.0005      | <0.0005   | <0.0005   | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L      | 0.9          | 0.5       | 0.6       | 12 | 1.3       | 0.5       | 0.8       | 12 |
| 47  | pH値                                |           | 7.6          | 7.2       | 7.5       | 12 | 7.7       | 7.1       | 7.4       | 12 |
| 48  | 味                                  |           | —            | —         | —         | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |           | 藻臭11回、異常なし1回 |           |           | 12 | 藻臭12回     |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度         | 4.8          | 1.2       | 2.8       | 12 | 7.6       | 1.8       | 3.5       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度         | 3.2          | 0.9       | 1.8       | 12 | 11.3      | 1.2       | 3.3       | 12 |

9) みどり浄水場 <浄水>

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令 和 5 年 度 |           |           |    | 令 和 6 年 度 |           |           |    |
|-----|------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |      | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 | 最 高       | 最 低       | 平 均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0         | 0         | 0         | 12 | 0         | 0         | 0         | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 | 陰性        | 陰性        | 陰性        | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 12 | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 4  |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 12 | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 1.1       | 0.6       | 0.8       | 12 | 0.9       | 0.7       | 0.8       | 4  |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.08      | <0.08     | <0.08     | 12 | <0.08     | <0.08     | <0.08     | 4  |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | 0.05      | 0.02      | 0.04      | 12 | 0.05      | 0.01      | 0.03      | 4  |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 12 | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 4  |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 12 | <0.004    | <0.004    | <0.004    | 4  |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 12 | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.09      | <0.06     | <0.06     | 12 | 0.10      | <0.06     | <0.06     | 4  |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 4  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.016     | 0.006     | 0.012     | 12 | 0.015     | 0.008     | 0.012     | 4  |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.010     | <0.003    | 0.004     | 12 | 0.007     | <0.003    | <0.003    | 4  |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.001     | <0.001    | <0.001    | 12 | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.022     | 0.010     | 0.016     | 12 | 0.019     | 0.012     | 0.016     | 4  |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.011     | <0.003    | 0.005     | 12 | 0.008     | <0.003    | 0.004     | 4  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.006     | <0.001    | 0.004     | 12 | 0.004     | 0.002     | 0.004     | 4  |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | 0.009     | <0.008    | <0.008    | 12 | <0.008    | <0.008    | <0.008    | 4  |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.04      | <0.02     | <0.02     | 12 | 0.02      | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 12 | <0.03     | <0.03     | <0.03     | 4  |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 12 | <0.01     | <0.01     | <0.01     | 4  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 6.0       | 4.3       | 5.1       | 12 | 5.0       | 3.9       | 4.4       | 4  |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 9         | 5         | 7         | 12 | 9         | 6         | 7         | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 43        | 25        | 38        | 12 | 40        | 32        | 36        | 4  |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 88        | 69        | 78        | 12 | 81        | 60        | 74        | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 12 | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 12 | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 0.6       | 0.3       | 0.5       | 12 | 0.7       | 0.3       | 0.5       | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.4       | 7.1       | 7.3       | 12 | 7.2       | 7.0       | 7.1       | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし      | 12 | 異常なし      |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 | <0.5      | <0.5      | <0.5      | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 | <0.1      | <0.1      | <0.1      | 12 |

## 10) 東部浄水場 &lt;原水&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位        | 令和5年度     |          |          |    | 令和6年度     |           |           |    |
|-----|------------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|----|-----------|-----------|-----------|----|
|     |                                    |           | 最高        | 最低       | 平均       | 回数 | 最高        | 最低        | 平均        | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml      | 19000     | 290      | 3166     | 12 | 5500      | 290       | 1318      | 12 |
| 2   | 大腸菌                                | MPN/100mL | >2419.6   | 21       | 635      | 12 | 770.1     | 5.2       | 217.3     | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L      | <0.0003   | <0.0003  | <0.0003  | 12 | <0.0003   | <0.0003   | <0.0003   | 12 |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L      | <0.00005  | <0.00005 | <0.00005 | 4  | <0.00005  | <0.00005  | <0.00005  | 4  |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L      | 0.001     | <0.001   | <0.001   | 12 | 0.006     | <0.001    | 0.001     | 12 |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L      | 0.002     | 0.001    | 0.001    | 12 | 0.003     | 0.001     | 0.001     | 12 |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L      | <0.002    | <0.002   | <0.002   | 12 | 0.002     | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L      | 0.111     | <0.004   | 0.026    | 12 | 0.064     | <0.004    | 0.017     | 12 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 4  | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 4  |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L      | 3.4       | 1.4      | 2.2      | 12 | 3.2       | 1.5       | 2.3       | 12 |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.16      | 0.08     | 0.11     | 12 | 0.14      | 0.08      | 0.11      | 12 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L      | 0.09      | 0.04     | 0.06     | 12 | 0.08      | 0.04      | 0.06      | 12 |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L      | <0.0002   | <0.0002  | <0.0002  | 12 | <0.0002   | <0.0002   | <0.0002   | 12 |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L      | <0.005    | <0.005   | <0.005   | 12 | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L      | <0.002    | <0.002   | <0.002   | 12 | <0.002    | <0.002    | <0.002    | 12 |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L      | <0.06     | <0.06    | <0.06    | 12 | <0.06     | <0.06     | <0.06     | 12 |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L      | —         | —        | —        | —  | —         | —         | —         | —  |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | 0.004     | <0.001    | 0.001     | 12 |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L      | —         | —        | —        | —  | —         | —         | —         | —  |
| 25  | ジブromクロロメタン                        | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L      | —         | —        | —        | —  | —         | —         | —         | —  |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | 0.006     | <0.001    | 0.002     | 12 |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L      | —         | —        | —        | —  | —         | —         | —         | —  |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | 0.002     | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L      | <0.001    | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001    | <0.001    | <0.001    | 12 |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L      | <0.005    | <0.005   | <0.005   | 12 | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 12 |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L      | 0.03      | 0.02     | 0.02     | 12 | 0.06      | 0.01      | 0.02      | 12 |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L      | 0.48      | 0.07     | 0.23     | 12 | 3.63      | 0.07      | 0.48      | 12 |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L      | 0.39      | 0.10     | 0.22     | 12 | 2.81      | 0.09      | 0.42      | 12 |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L      | 0.03      | 0.02     | 0.02     | 12 | 0.03      | <0.01     | 0.02      | 12 |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L      | 19        | 9        | 14       | 12 | 16        | 10        | 13        | 12 |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L      | 0.038     | 0.010    | 0.025    | 12 | 0.199     | 0.007     | 0.039     | 12 |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L      | 47        | 13       | 23       | 12 | 32        | 14        | 22        | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L      | 105       | 52       | 72       | 12 | 83        | 55        | 70        | 12 |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L      | 204       | 139      | 172      | 4  | 234       | 163       | 189       | 4  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.02     | <0.02    | <0.02    | 4  | <0.02     | <0.02     | <0.02     | 4  |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L      | 0.000006  | 0.000001 | 0.000003 | 12 | 0.000002  | 0.000001  | 0.000002  | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L      | 0.000007  | 0.000001 | 0.000003 | 12 | 0.000001  | <0.000001 | <0.000001 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L      | <0.005    | <0.005   | <0.005   | 4  | <0.005    | <0.005    | <0.005    | 4  |
| 45  | フェノール類                             | mg/L      | <0.0005   | <0.0005  | <0.0005  | 4  | <0.0005   | <0.0005   | <0.0005   | 4  |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L      | 2.6       | 1.0      | 1.4      | 12 | 2.1       | 1.0       | 1.4       | 12 |
| 47  | pH値                                |           | 7.6       | 7.1      | 7.4      | 12 | 7.9       | 7.3       | 7.5       | 12 |
| 48  | 味                                  |           | —         | —        | —        | —  | —         | —         | —         | —  |
| 49  | 臭気                                 |           | 藻臭8回、土臭4回 |          |          | 12 | 藻臭8回、土臭4回 |           |           | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度         | 14.7      | 3.3      | 6.0      | 12 | 6.6       | 2.9       | 4.5       | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度         | 14.6      | 1.6      | 6.6      | 12 | 11.2      | 2.2       | 6.2       | 12 |

## 10) 東部浄水場 &lt;送水&gt;

| No. | 水質基準項目                             | 単位   | 令和5年度    |          |          |    | 令和6年度    |           |          |    |
|-----|------------------------------------|------|----------|----------|----------|----|----------|-----------|----------|----|
|     |                                    |      | 最高       | 最低       | 平均       | 回数 | 最高       | 最低        | 平均       | 回数 |
| 1   | 一般細菌                               | 個/ml | 0        | 0        | 0        | 12 | 0        | 0         | 0        | 12 |
| 2   | 大腸菌                                |      | 陰性       | 陰性       | 陰性       | 12 | 陰性       | 陰性        | 陰性       | 12 |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | mg/L | <0.0003  | <0.0003  | <0.0003  | 12 | <0.0003  | <0.0003   | <0.0003  | 12 |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | mg/L | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | 12 | <0.00005 | <0.00005  | <0.00005 | 12 |
| 5   | セレン及びその化合物                         | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 8   | 六価クロム化合物                           | mg/L | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 12 | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 12 |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | mg/L | <0.004   | <0.004   | <0.004   | 12 | <0.004   | <0.004    | <0.004   | 12 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | mg/L | 2.7      | 1.2      | 2.1      | 12 | 3.0      | 1.4       | 2.2      | 12 |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | mg/L | 0.13     | 0.06     | 0.10     | 12 | 0.12     | 0.07      | 0.10     | 12 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | mg/L | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 12 | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 12 |
| 14  | 四塩化炭素                              | mg/L | <0.0002  | <0.0002  | <0.0002  | 12 | <0.0002  | <0.0002   | <0.0002  | 12 |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | mg/L | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 12 | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 12 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 12 | <0.002   | <0.002    | <0.002   | 12 |
| 17  | ジクロロメタン                            | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 20  | ベンゼン                               | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 21  | 塩素酸                                | mg/L | 0.16     | 0.08     | 0.12     | 12 | 0.18     | 0.08      | 0.13     | 12 |
| 22  | クロロ酢酸                              | mg/L | <0.002   | <0.002   | <0.002   | 12 | 0.002    | <0.002    | <0.002   | 12 |
| 23  | クロロホルム                             | mg/L | 0.018    | 0.002    | 0.007    | 12 | 0.018    | 0.003     | 0.008    | 12 |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | mg/L | 0.010    | 0.003    | 0.005    | 12 | 0.013    | 0.002     | 0.006    | 12 |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | mg/L | 0.006    | 0.001    | 0.003    | 12 | 0.006    | 0.002     | 0.003    | 12 |
| 26  | 臭素酸                                | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | 0.001    | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 27  | 総トリハロメタン                           | mg/L | 0.029    | 0.007    | 0.017    | 12 | 0.030    | 0.010     | 0.018    | 12 |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | mg/L | 0.016    | 0.003    | 0.007    | 12 | 0.017    | 0.003     | 0.008    | 12 |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | mg/L | 0.011    | 0.003    | 0.006    | 12 | 0.009    | 0.004     | 0.006    | 12 |
| 30  | ブロモホルム                             | mg/L | <0.001   | <0.001   | <0.001   | 12 | <0.001   | <0.001    | <0.001   | 12 |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | mg/L | <0.008   | <0.008   | <0.008   | 12 | <0.008   | <0.008    | <0.008   | 12 |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | mg/L | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 12 | 0.02     | <0.01     | <0.01    | 12 |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | mg/L | 0.06     | <0.02    | 0.03     | 12 | 0.05     | <0.02     | 0.02     | 12 |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | mg/L | <0.03    | <0.03    | <0.03    | 12 | <0.03    | <0.03     | <0.03    | 12 |
| 35  | 銅及びその化合物                           | mg/L | <0.01    | <0.01    | <0.01    | 12 | <0.01    | <0.01     | <0.01    | 12 |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | mg/L | 19       | 10       | 15       | 12 | 18       | 11        | 14       | 12 |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | mg/L | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 12 | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 12 |
| 38  | 塩化物イオン                             | mg/L | 40.5     | 16.6     | 26.6     | 12 | 39.9     | 16.9      | 24.6     | 12 |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | mg/L | 93       | 47       | 73       | 12 | 88       | 53        | 69       | 12 |
| 40  | 蒸発残留物                              | mg/L | 219      | 109      | 169      | 12 | 226      | 130       | 168      | 12 |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.02    | <0.02    | <0.02    | 12 | <0.02    | <0.02     | <0.02    | 12 |
| 42  | ジェオスミン                             | mg/L | 0.000002 | 0.000001 | 0.000002 | 4  | 0.000002 | <0.000001 | 0.000001 | 4  |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | mg/L | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 4  | 0.000002 | 0.000001  | 0.000002 | 4  |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | mg/L | <0.005   | <0.005   | <0.005   | 12 | <0.005   | <0.005    | <0.005   | 12 |
| 45  | フェノール類                             | mg/L | <0.0005  | <0.0005  | <0.0005  | 12 | <0.0005  | <0.0005   | <0.0005  | 12 |
| 46  | 有機物(全有機炭素TOCの量)                    | mg/L | 1.1      | 0.6      | 0.9      | 12 | 1.3      | 0.7       | 0.9      | 12 |
| 47  | pH値                                |      | 7.6      | 7.2      | 7.4      | 12 | 7.6      | 7.1       | 7.3      | 12 |
| 48  | 味                                  |      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 12 | 異常なし     |           |          | 12 |
| 49  | 臭気                                 |      | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 12 | 異常なし     |           |          | 12 |
| 50  | 色度                                 | 度    | <0.5     | <0.5     | <0.5     | 12 | <0.5     | <0.5      | <0.5     | 12 |
| 51  | 濁度                                 | 度    | <0.1     | <0.1     | <0.1     | 12 | <0.1     | <0.1      | <0.1     | 12 |

## 11) 水質基準項目(51項目)の解説

生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにしてさらに安全率を加味、また、水道水を使用するにあたり生活上に支障を生じる恐れのあるものについて基準値が設定されています。

| No. | 項目              | 水質基準値                   | 区分   | 解説                                                                                                                  |
|-----|-----------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 一般細菌            | 1mlの検水で形成される集落数が100以下   | 微生物  | 水の一般的清浄度を示す指標であり、水道水は塩素消毒で除去されほとんど検出されません。これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。また、消毒が有効に機能しているかの判断基準にもなります。            |
| 2   | 大腸菌             | 検出されないこと                |      | 大腸菌には人等の腸内に生息しているものと土壌起源のものがあるため、大腸菌の存在自体が糞便性汚染を意味するものではありません。水道水は塩素消毒で除去され検出されません。大腸菌を含む水は、糞便性の病原菌に汚染されている疑いがあります。 |
| 3   | カドミウム及びその化合物    | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 重金属  | 河川水等に検出されることは稀ですが、鉱山排水や工場排水等から混入することがあります。イタイタイ病の原因物質として知られています。水道水では検出されていません。                                     |
| 4   | 水銀及びその化合物       | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下   |      | 工場排水、下水等から混入することがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。水道水では、検出されていません。                                                   |
| 5   | セレン及びその化合物      | セレンの量に関して、0.01mg/L以下    |      | 生体微量必須元素で、河川水に微量に含まれます。鉱山排水や工場排水等から混入することがあります。水道水では、検出されていません。                                                     |
| 6   | 鉛及びその化合物        | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下      |      | 鉱山排水や工場排水等の混入によって河川等で検出されることがあります。水道水中には含まれていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。                                          |
| 7   | ヒ素及びその化合物       | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下     |      | 鉱山排水、工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあります。地質等に存在して地下水で検出されることがあります。                                                        |
| 8   | 六価クロム化合物        | 六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下  |      | 鉱山排水や工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがありますが、水道水では検出されていません。                                                                 |
| 9   | 亜硝酸態窒素          | 0.04mg/L以下              | 無機物質 | 硝酸態窒素より非常に低濃度で存在し、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、工場排水等に由来する有機窒素化合物の分解によって生成されます。                                                 |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下    |      | シアン化物イオンを含んだ工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあり、塩化シアンは塩素消毒の副生成物の一つですが、水道水では検出されていません。                                       |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素   | 10mg/L以下                |      | 自然界に広く存在しており、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水に多く含まれています。高濃度に含まれると、幼児において体内で硝酸態窒素が亜硝酸態窒素に還元され、メトヘモグロビン血症を起こすことがあります。             |

| No. | 項目                                 | 水質基準値                   | 区分       | 解説                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  | フッ素及びその化合物                         | フッ素の量に関して、<br>0.8mg/L以下 | 無機物質     | 自然界に広く分布し、主として地質に由来しますが、工場排水などによることもあります。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。水道水では、微量に検出されることがあります。 |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下    |          | 自然水中には含まれることは稀でありませんが、工場排水から自然水に混入することがあります。水道水からは、微量に検出されることがあります。                                                |
| 14  | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L以下             | 一般有機化学物質 | 化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニング等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。                                              |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L以下              |          | 非イオン界面活性剤の製造過程の不純物、溶剤等に使われ、工場排水等から河川水に混入することがあります。水道水からは検出されていません。                                                 |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下              |          | 合成化学物質で自然界には存在しません。化学合成原料、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。                                               |
| 17  | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L以下              |          | 合成化学物質で自然界には存在しません。化学合成原料、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。                                               |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下              |          | 合成化学物質で自然界には存在しません。金属洗浄、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。                                                 |
| 19  | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L以下              |          | 合成化学物質で自然界には存在しません。金属洗浄、溶剤等に使われ、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。                                                 |
| 20  | ベンゼン                               | 0.01mg/L以下              |          | 合成ゴムや合成繊維の原料として使用される有機化学物質で発がん性が認められています。地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。                                        |
| 21  | 塩素酸                                | 0.6mg/L以下               | 消毒副生成物   | 消毒剤として使用している次亜塩素酸ナトリウムの酸化により生成されます。                                                                                |
| 22  | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。                                                                                     |
| 23  | クロロホルム                             | 0.06mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。                                                                   |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。                                                                                     |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L以下               |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。                                                                   |
| 26  | 臭素酸                                | 0.01mg/L以下              |          | 原水に含まれる臭素がオゾン処理で生成されるほか、消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムに不純物として含まれています。                                                              |
| 27  | 総トリハロメタン                           | 0.1mg/L以下               |          | クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン、プロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。                                                              |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。                                                                                     |
| 29  | プロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。                                                                   |
| 30  | プロモホルム                             | 0.09mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。                                                                   |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L以下              |          | 原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。                                                           |

| No. | 項目                          | 水質基準値                    | 区分 | 解説                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32  | 亜鉛及びその化合物                   | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下       | 色  | 鉱山排水、工場排水等の混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。蛇口からの水道水では、微量に検出されることがあります。                                   |
| 33  | アルミニウム及びその化合物               | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下   |    | 地球上に広く多量に存在して、土壤中に金属元素として最も多く含まれます。ただし、自然水中には溶解度が小さいのでその量は少ないです。水道においては、アルミニウム系凝集剤として浄水処理に用いられています。                         |
| 34  | 鉄及びその化合物                    | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下        |    | 河川水や地下水中に濁度に相応して含まれ、高濃度に含まれると異臭味（カナ気）や、洗濯物等を赤褐色に着色する原因となります。浄水処理でほとんど除去されますが、水道本管や家庭内の配管の老朽化により検出されることがあります。                |
| 35  | 銅及びその化合物                    | 銅の量に関して、1.0mg/L以下        |    | 銅山排水、工場排水、農薬等の混入や給水装置等に使用される銅管、真鍮器具等からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を青色に着色する原因となります。                                  |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下    | 味覚 | 工場排水や海水または塩素処理等の水処理に由来し、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。                                                                             |
| 37  | マンガン及びその化合物                 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下    | 色  | 河川水中には濁度に相応して含まれ、浄水処理でほとんど除去されます。浄水中に高濃度で含まれると、酸化され黒色を呈することがあります。                                                           |
| 38  | 塩化物イオン                      | 200mg/L以下                | 味覚 | 地質、下水、家庭排水、工場排水及びし尿等の混入により検出され、高濃度に含まれると味覚を損ないます。                                                                           |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等（硬度）           | 300mg/L以下                |    | 硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎると硬くてしつこい味となり、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味となります。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。 |
| 40  | 蒸発残留物                       | 500mg/L以下                |    | 水中に溶解又は浮遊している物質の総量をいい、水の一般的性状を示す水質指標のひとつです。主にミネラルの含有量を示します。蒸発残留物の量が多いと苦味、渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味になります。                  |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                   | 0.2mg/L以下                | 発泡 | 洗剤の主成分として広く使用されています。生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。                                                                  |
| 42  | ジェオスミン※ <sup>1</sup>        | 0.00001mg/L以下            | 臭い | 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する異臭味の原因物質で、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。                                                           |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール※ <sup>2</sup> | 0.00001mg/L以下            |    | 湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する異臭味の原因物質で、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。                                                           |
| 44  | 非イオン界面活性剤                   | 0.02mg/L以下               | 発泡 | 生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。                                                                                      |
| 45  | フェノール類                      | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 | 臭い | 工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となります。水道水からは検出されていません。                                                             |
| 46  | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）           | 3mg/L以下                  | 味覚 | 水中の有機物量を、含まれる炭素の量で示すものです。過マンガン酸カリウム消費量と高い相関があります。                                                                           |

| No. | 項目    | 水質基準値        | 区分        | 解説                                                                                |
|-----|-------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 47  | p H 値 | 5. 8以上8. 6以下 | 基礎的<br>性状 | 酸・アルカリの液性を示すもので0から14の数値で表されます。7は中性を表し、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、これより値が小さくなるほど酸性が強くなります。 |
| 48  | 味     | 異常でないこと      |           | 水の味は、地質又は海水、工場排水、化学薬品等の混入及び藻類等生物の繁殖に起因します。                                        |
| 49  | 臭気    | 異常でないこと      |           | 水の臭気は、化学物質による汚染、藻類の繁殖、下水の混入及び地質等に起因します。水道水は、消毒のための塩素臭がありますが除外されます。                |
| 50  | 色度    | 5度以下         |           | 水についている色の程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ無色な水です。                                             |
| 51  | 濁度    | 2度以下         |           | 水の濁りの程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ透明な水です。                                                 |

※ 1 (4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール (別名ジェオスミン)

※ 2 1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール (別名2-メチルイソボルネオール)



## 7. その他の資料

|        |                        |       |     |
|--------|------------------------|-------|-----|
| (1) 1) | 水道災害相互応援協定等一覧          | ----- | 140 |
| 2)     | 両毛地域災害用水道接続管位置図        | ----- | 141 |
| 3)     | 群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図 | ----- | 142 |
| (2)    | 群馬東部水道企業団給水区域図         | ----- | 143 |
| (3)    | 応急給水等設備の設置箇所及び設置数      | ----- | 144 |




## 7. その他の資料

### (1) 1) 水道災害相互応援協定等一覧

| 協定名称                           | 協定先                    | 締結年月日       |
|--------------------------------|------------------------|-------------|
| 日本水道協会群馬県支部災害相互応援要綱            | 日本水道協会群馬県支部            | 平成28年 4月 1日 |
| 群馬県水道災害相互応援協定書                 | 群馬県、県内水道事業者            | 平成28年 4月 1日 |
| 両毛地域水道事業管理者協議会水道災害相互応援に関する協定書  | 桐生市、足利市、佐野市            | 平成28年 4月 1日 |
| 災害時における水道施設の応急復旧の協力に関する協定書     | 太田市管工事協同組合<br>他7組合     | 平成28年12月21日 |
| 全国水道企業団協議会関東地区協議会災害時相互応援に関する協定 | 湖北水道企業団 他18会員          | 平成29年 7月 1日 |
| 水道事業体間の相互連絡管に関する協定書            | 加須市                    | 令和 2年 2月28日 |
| 緊急時連絡管による相互応援送配水に関する協定         | 群馬県企業局                 | 令和 2年 3月31日 |
| 上水道相互連絡管による相互応援配水に関する協定        | 伊勢崎市                   | 令和 3年 4月 1日 |
| 災害時における資機材に関する協定書              | 株式会社レンタルのニッケン<br>太田営業所 | 令和 3年 6月16日 |


2) 両毛地域災害用水道接続管位置図

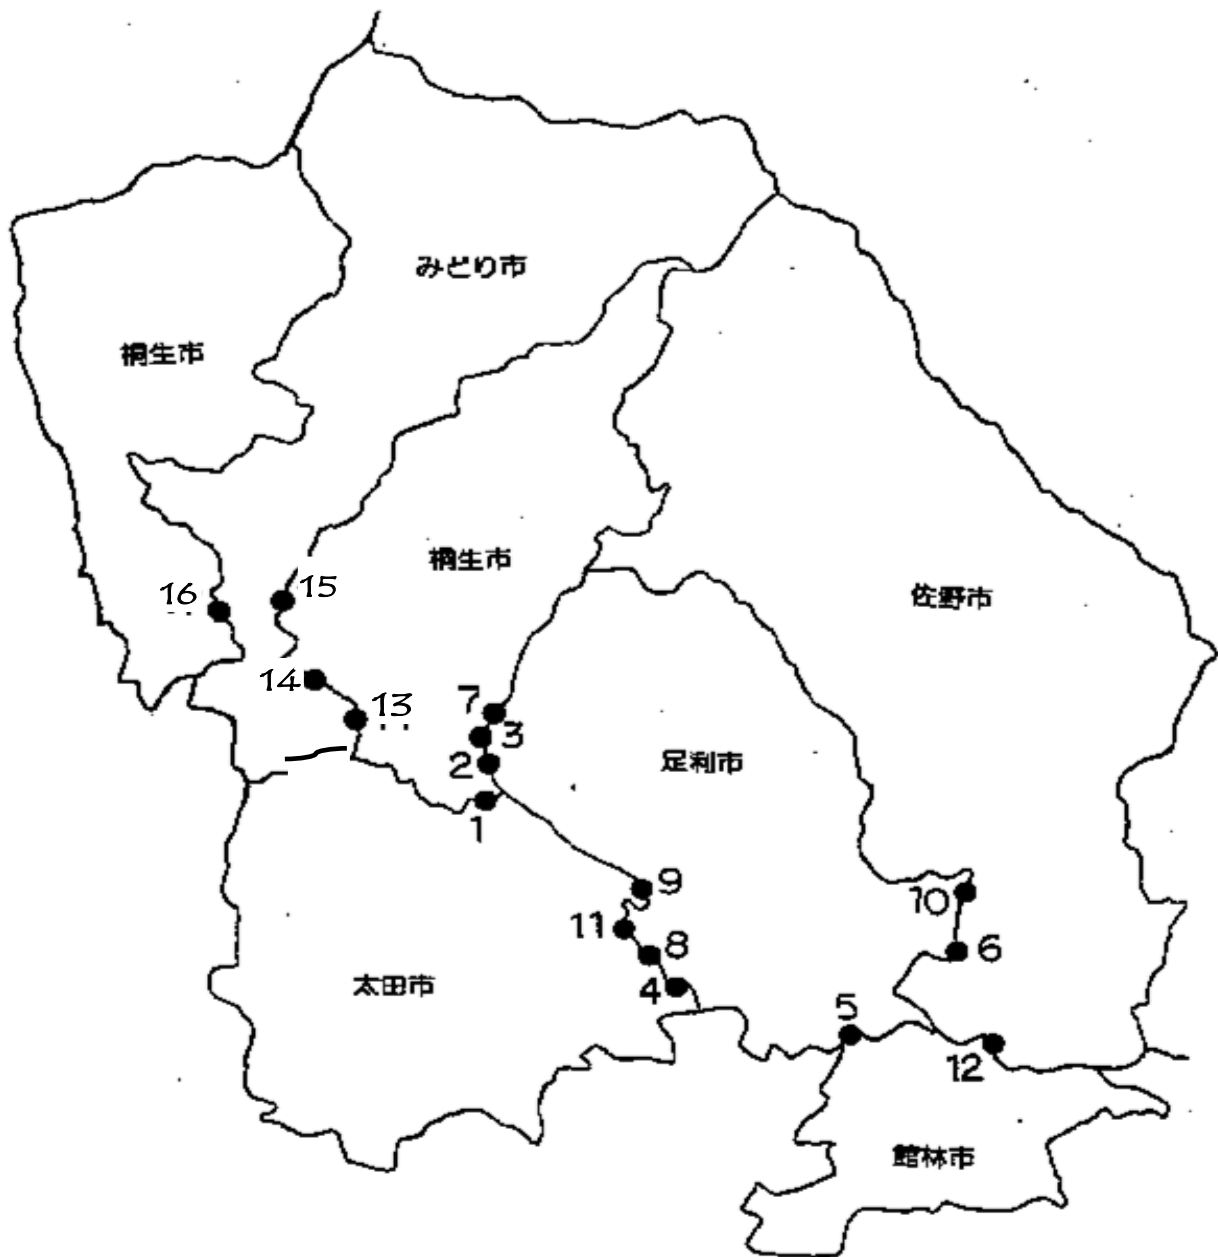


|   |                    |    |                        |
|---|--------------------|----|------------------------|
| 1 | 桐生市広沢町～太田市吉沢町      | 9  | 太田市市場町～足利市中川町          |
| 2 | 桐生市境野町～足利市小俣町〈境橋〉  | 10 | 佐野市並木町～足利市稲岡町〈稲岡橋〉     |
| 3 | 桐生市境野町～足利市小俣町(白鬚)  | 11 | 足利市南大町～太田市植木野町         |
| 4 | 太田市沖之郷町～足利市藤本町     | 12 | 佐野市下羽田町～館林市下早川田町(小羽田橋) |
| 5 | 足利市高松町～館林市日向町(足森橋) | 13 | 桐生市広沢町～みどり市笠懸町阿左美      |
| 6 | 足利市寺岡町～佐野市免鳥町      | 14 | 桐生市相生町～みどり市笠懸町阿左美      |
| 7 | 桐生市菱町～足利市小俣町(入小屋)  | 15 | 桐生市川内町～みどり市大間々町高津戸     |
| 8 | 太田市矢場町～足利市里矢場町     | 16 | 桐生市新里町新川～みどり市大間々町桐原    |

※太字は企業団管内の接続

### 3) 群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図

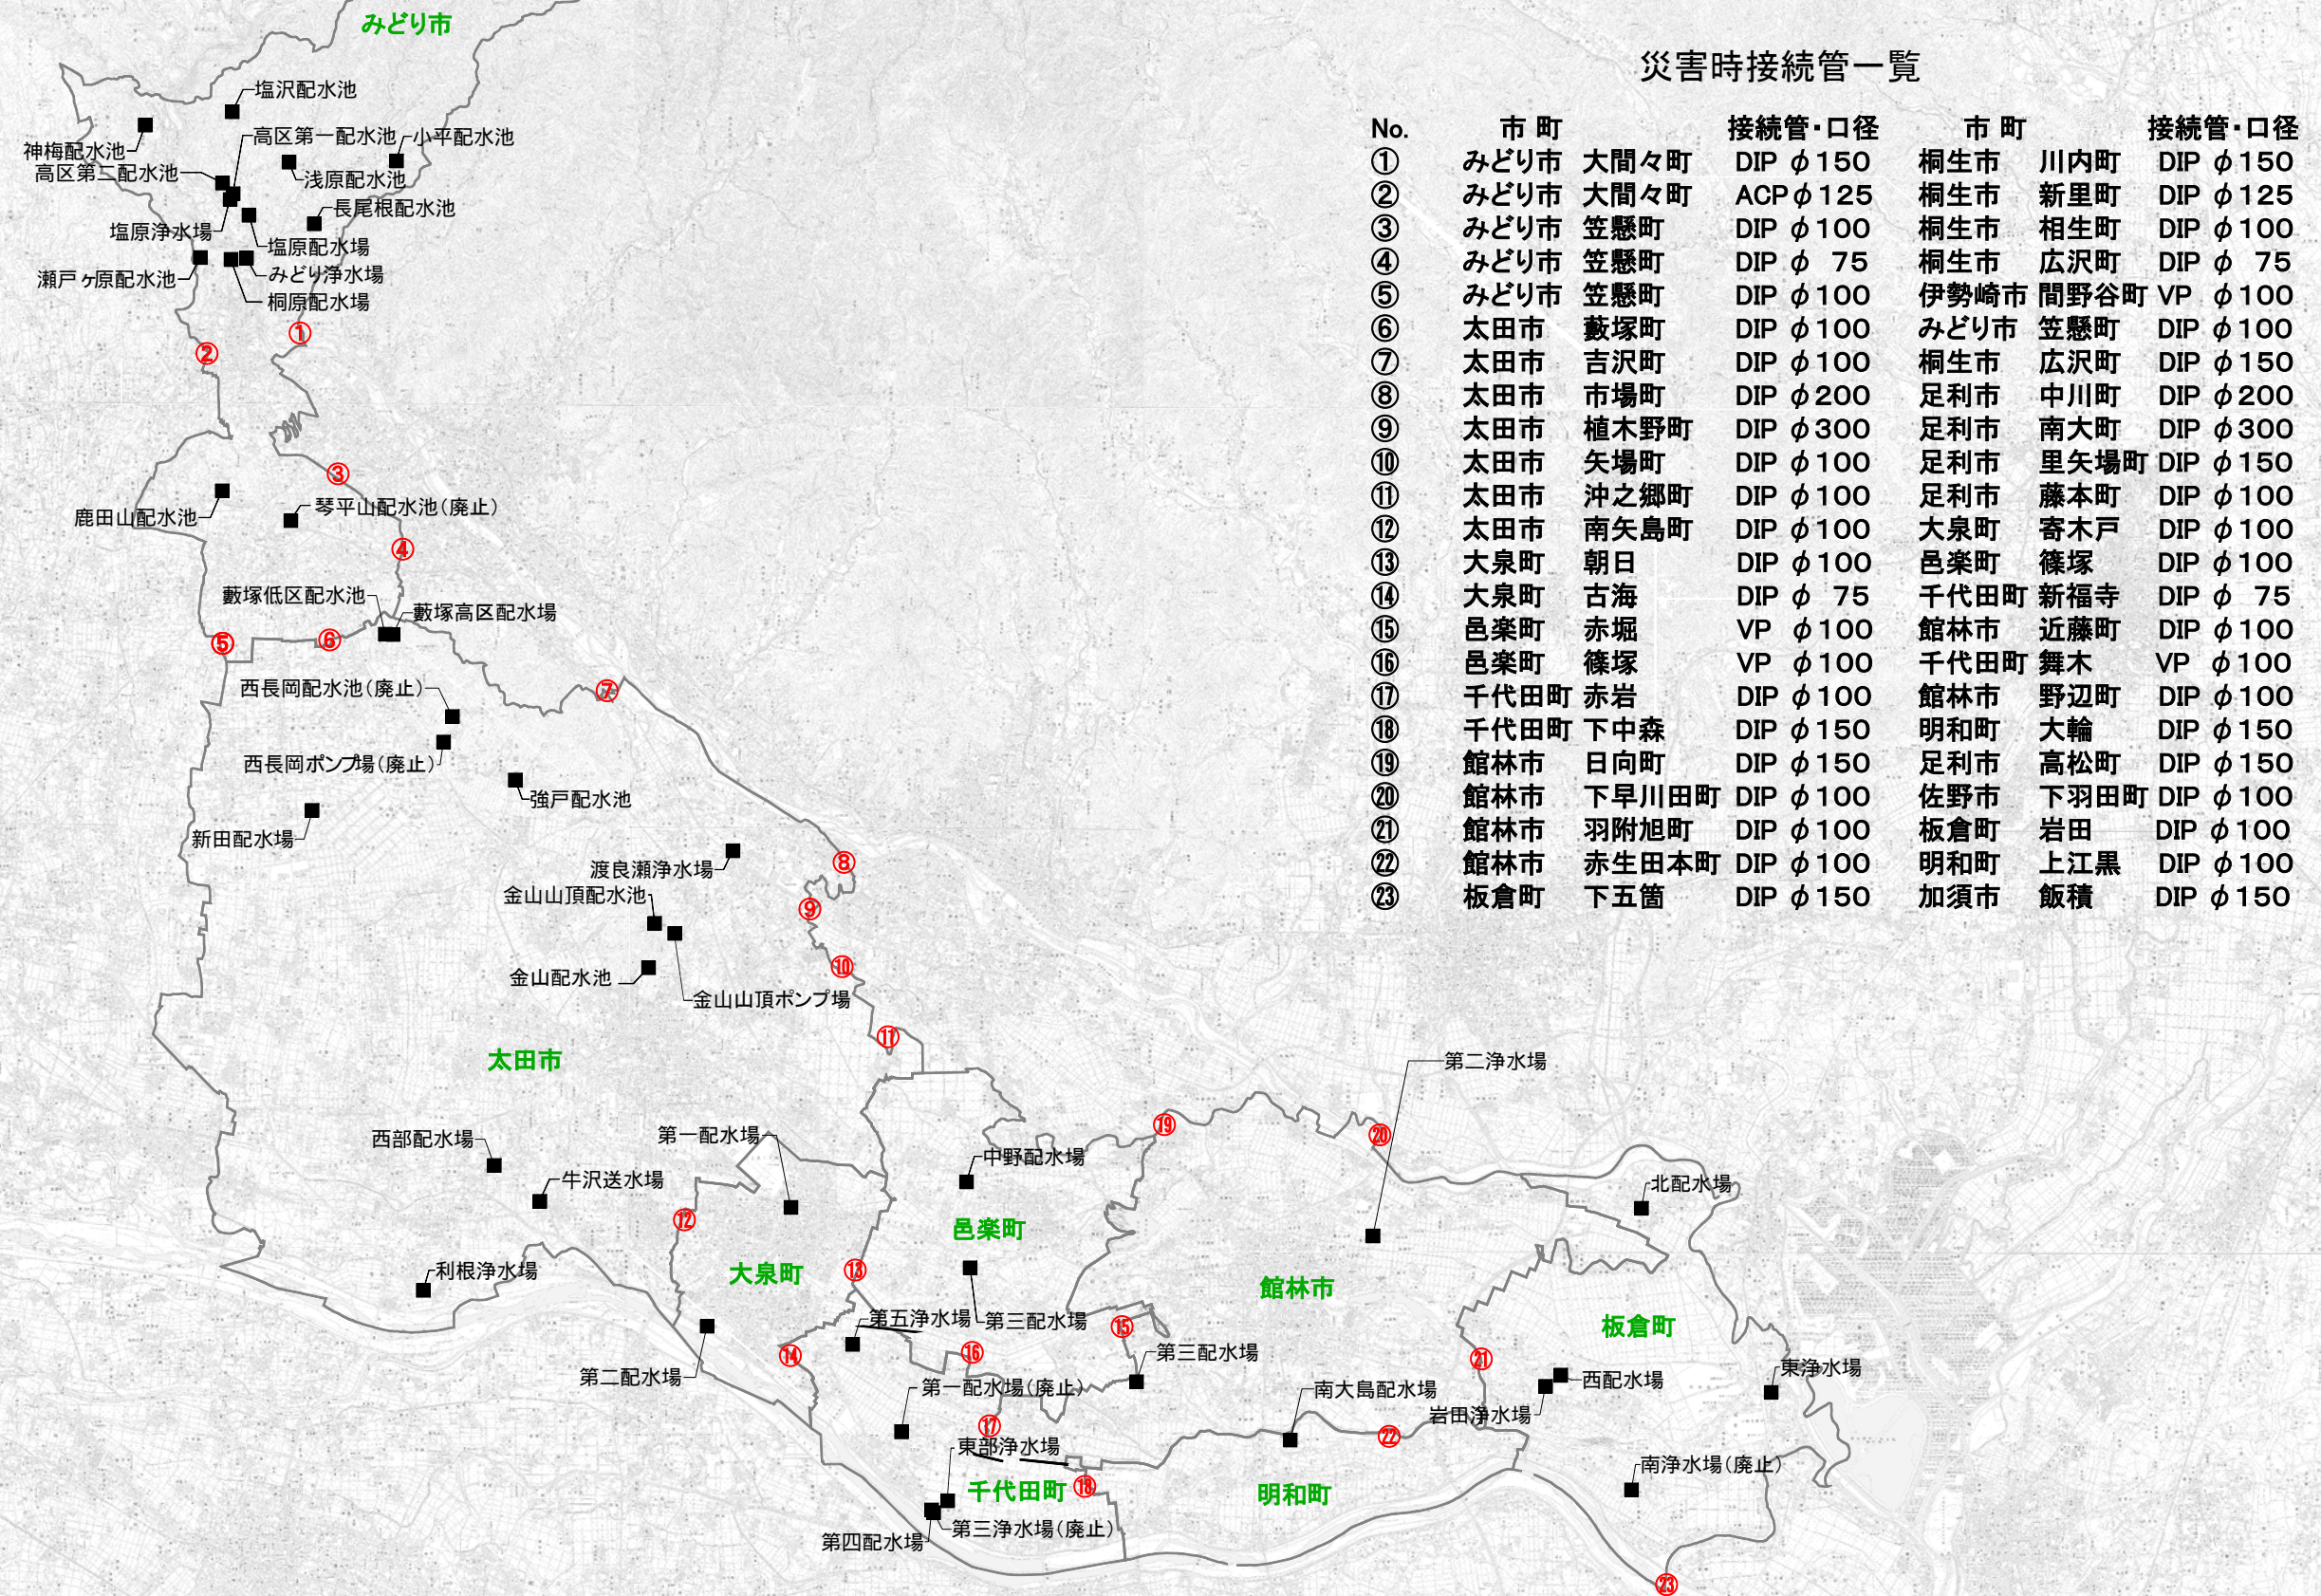

(2) 群馬東部水道企業団給水区域図

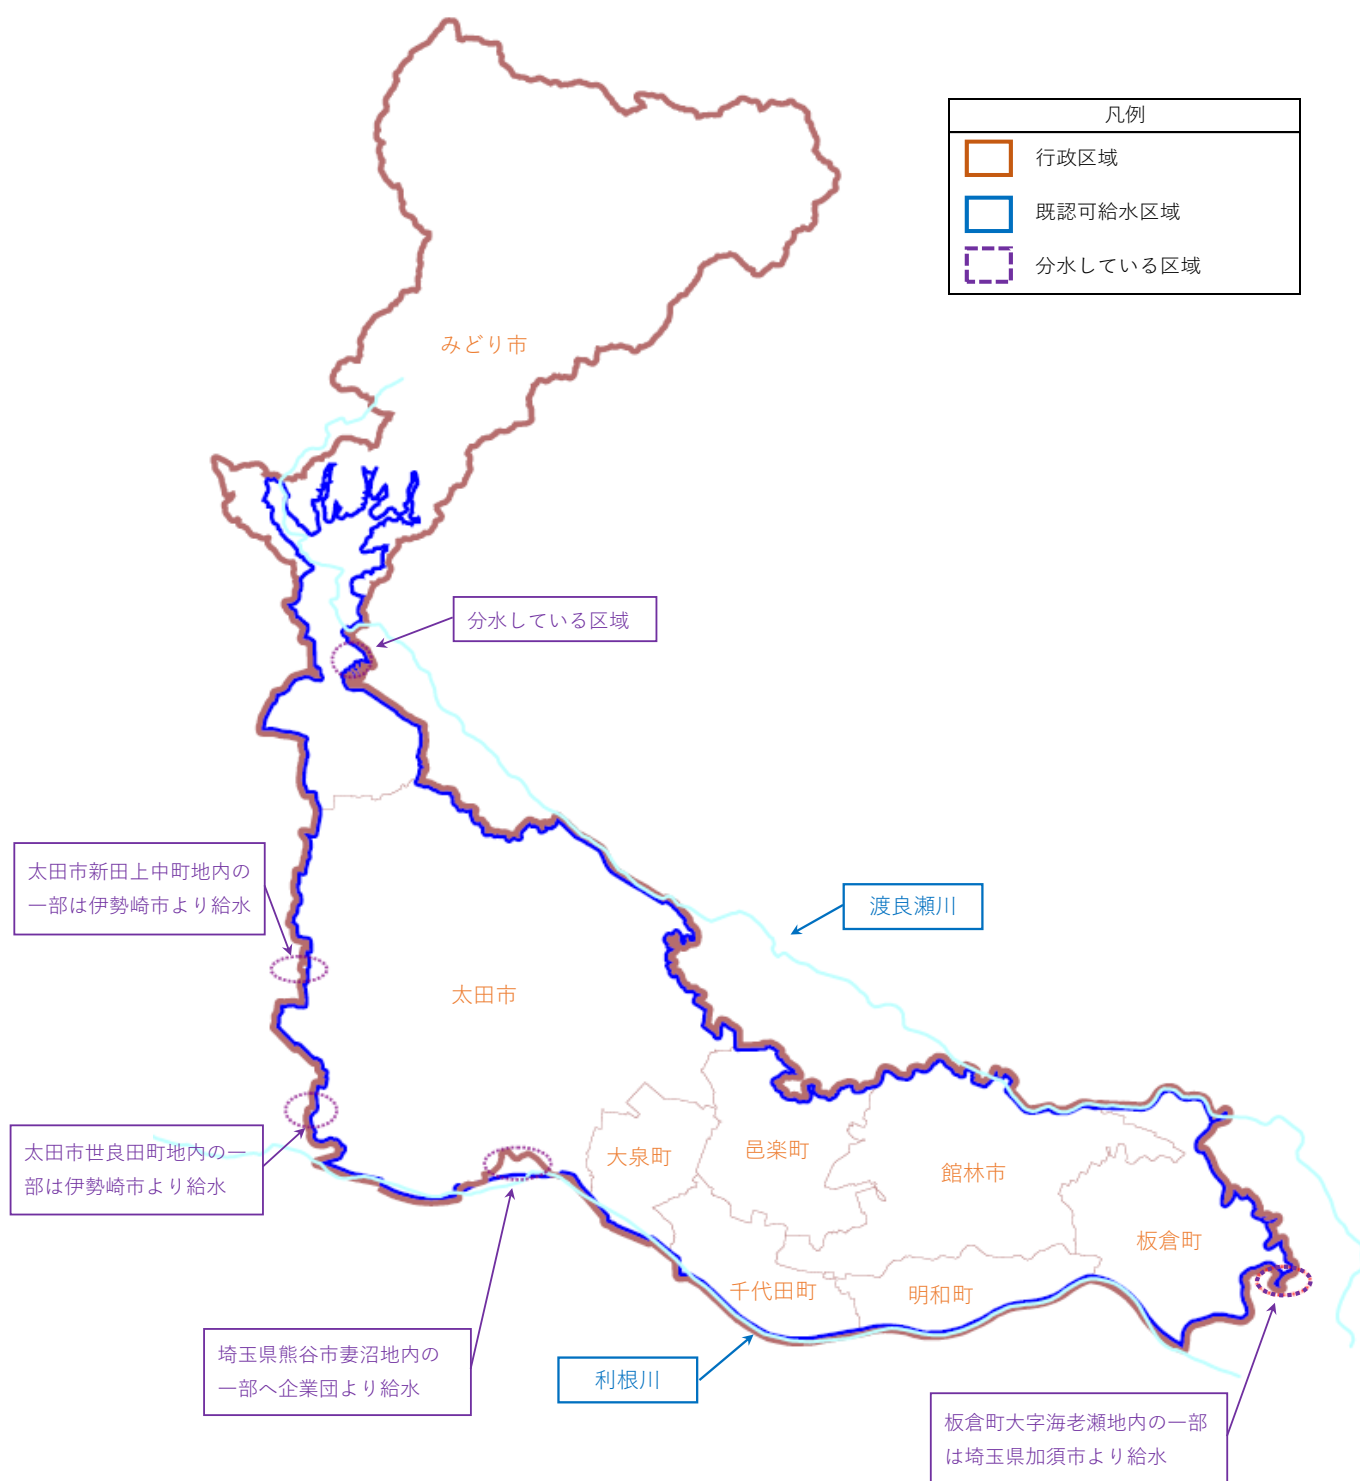

( 3 ) 応急給水等設備の設置箇所及び設置数

令和 7 年 3 月 3 1 日現在

| 応急給水等設備                                        | 数量                         | 設置箇所                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 給水車      1. 6 トン<br>2. 0 トン<br>4. 0 トン         | 1 台<br>2 台<br>2 台          | 太田本所、館林支所、みどり支所、館林第二浄水場                                   |
| 給水タンク 0. 5 トン<br>1. 0 トン<br>1. 5 トン<br>2. 0 トン | 1 7 台<br>4 台<br>3 台<br>3 台 | 太田本所浜町倉庫、館林第二浄水場、板倉東浄水場、明和南大島浄水場、大泉第二配水場、邑楽第三配水場、みどり塩原浄水場 |
| 浄水装置      2, 0 0 0 L/h                         | 1 1 台                      | みどり支所、渡良瀬浄水場、館林第二浄水場、明和南大島浄水場、邑楽中野配水場                     |
| 非常用保存飲料水 (ペットボトル)                              | 9, 8 4 0 本                 | 太田本所、館林第二浄水場、みどり支所                                        |
| 給水袋          6 リットル                            | 6, 6 7 0 枚                 | 太田本所、館林第二浄水場、みどり支所                                        |

## 令和 6 年度 水道事業年報

---

令和 7 年 10 月発行

発行・編集 群馬東部水道企業団企画課  
〒373-0853 太田市浜町 1 1 番 2 8 号  
電話 0276(49)5355 FAX 0276(48)1577

---

