令和7年度

水 道 事 業 年 報

群馬東部水道企業団

目　　次

1.　水道事業の経緯
(1) 沿　革 ---------- 1
(2) 年　表 ---------- 6
(3) 四万川ダムについて ---------- 8
(4) 奈良俣ダムについて ---------- 11
(5) 八ッ場ダムについて ---------- 14

2.　組　織
(1) 特別職の構成 ---------- 17
(2) 組織図 ---------- 18
(3) 事務分掌 ---------- 19
(4) 庁舎概要 ---------- 21

3.　施　設
(1) 現有施設概要
1) 取水施設 ---------- 23
2) 導水施設 ---------- 30
3) 浄水施設 ---------- 31
4) 送水施設 ---------- 38
5) 配水施設 ---------- 40
6) 非常用設備 ---------- 46
7) 発電設備 ---------- 48
(2) 導・送・配水管延長（口径別） ---------- 50
(3) 取水量・配水量
1) 取水量の推移 ---------- 51
2) 配水量の推移 ---------- 52
3) 月別配水量・送水量 ---------- 53
(4) 送配水フロー図 ---------- 65
(5) 電力量及び電気使用料金
1) 太田市 ---------- 66
2) 館林市 ---------- 67
3) みどり市 ---------- 67
4) 板倉町 ---------- 68
5) 明和町 ---------- 69
6) 千代田町 ---------- 70
7) 大泉町 ---------- 70
8) 邑楽町 ---------- 70
9) みどり浄水場 ---------- 70
10) 東部浄水場 ---------- 71
11) 企業団 ---------- 71
(6) 発電量及び売電料金
1) 毛里田太陽光発電所 ---------- 72
2) 新田太陽光発電所 ---------- 72
3) みどり支所太陽光発電所 ---------- 73
4) 新田水道発電所(小水力発電) ---------- 73

(7) 管路整備状況
1) 本管布設状況 ---------- 74
2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率 ---------- 74
3) 新設管整備状況 ---------- 75
4) 老朽管更新状況 ---------- 75
5) 漏水修繕実績 ---------- 76

4. 業 務
(1) 業務概要 ---------- 77
(2) 給水人口及び給水世帯調書 ---------- 78
(3) 各構成団体配水量分析表 ---------- 79
(4) 口径別使用水量 ---------- 80
(5) 水道料金取り扱い状況 ---------- 80
(6) 量水器設置状況（新設）---------- 81
(7) 量水器取替状況 ---------- 81
(8) 給水装置工事概要 ---------- 81
(9) 加入金の推移 ---------- 81
(10) 水道料金体系 ---------- 82

5. 財 務
(1) 比較貸借対照表 ---------- 83
(2) 比較損益計算書 ---------- 85
(3) 企業債明細書 ---------- 86
(4) 経営分析
1) 損益に関する比率 ---------- 86
2) 構成比率 ---------- 86
3) 財務比率 ---------- 86
4) 回転率 ---------- 87
5) 供給単価及び給水原価 ---------- 87

6. 水 質 試 験 結 果
(1) 原水・浄水の水質試験結果
1) 太田市
①太田渡良瀬浄水場 ---------- 88
②太田利根浄水場 ---------- 96
③太田藪塚高区配水場 ---------- 100
④太田新田配水場 ---------- 101
2) 館林市
①館林第二浄水場 ---------- 102
②館林第三配水場 ---------- 107
3) みどり市
①みどり塩原浄水場 ---------- 108
4) 板倉町
①板倉岩田浄水場 ---------- 113
②板倉東浄水場 ---------- 116
③板倉西配水場 ---------- 119
5) 明和町
①明和大輪配水区域 ---------- 120
②明和南大島配水場 ---------- 121
6) 千代田町
①千代田第四配水場 ---------- 122
②千代田第五浄水場 ---------- 123

7) 大泉町
①大泉第一配水場 ---------- 125
②大泉第二配水場 ---------- 126
8) 邑楽町
①邑楽中野配水場 ---------- 127
②邑楽第三配水場 ---------- 128
9) みどり浄水場 ---------- 129
10) 東部浄水場 ---------- 131
11) 水質基準項目(51項目)の解説 ---------- 133

7. その他の資料
(1) 1) 水道災害相互応援協定等一覧 ---------- 137
2) 両毛地域災害用水道接続管位置図 ---------- 138
3) 群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図 ---- 139
(2) 群馬東部水道企業団給水区域図 ---------- 140
(3) 応急給水等設備の設置箇所及び設置数 ---------- 141

1. 水道事業の経緯

(1) 沿　革 ---------- 1

(2) 年　表 ---------- 6

(3) 四万川ダムについて ---------- 8

(4) 奈良俣ダムについて ---------- 11

(5) 八ッ場ダムについて ---------- 14

１．水道事業の経緯

（１）沿　　革

群馬東部水道企業団は、群馬県の東部に位置する太田市、館林市及びみどり市の３市と、邑楽郡の板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の５町の水道事業を水平統合し、２０１６年（平成２８年）４月１日から事業運営を開始しました。

○事業統合前の３市５町の水道事業

この地域は群馬県の東部に位置し、渡良瀬川と利根川に挟まれ、両河川の豊富な水資源に恵まれており、地形的、歴史的、経済的に結びつきの強い地域として発展してきました。

昭和４０年代以降の産業の発展に伴う地下水の採取が原因と思われる地盤沈下問題を背景に、１９７８年（昭和５３年）３月に群馬県が策定した「群馬県水道整備基本構想」において、河川の表流水を利用した広域的な水道として、水道用水供給事業の計画が示されました。その後、１９８５年（昭和６０年）に群馬県が策定した「東部地域広域的水道整備計画」に基づき、太田市及びみどり市を供給区域とし、渡良瀬川を水源とする新田山田水道と、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町を供給区域とし、利根川を水源とする東部地域水道の建設が始まりました。

１９９１年（平成３年）１１月に国が策定した「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」で、東毛地区が地下水の保全区域に指定されたことにより、水源を地下水から一部表流水への転換を進めることが求められ、３市５町は群馬県水道用水供給事業の受水団体となりました。

このように、表流水、地下水及び県水道用水供給事業からの受水を水源とし、３市５町がそれぞれ水道事業を経営してきました。

○群馬東部水道企業団の設立

２００８年（平成２０年）以降、人口が減少傾向になり、これからの水道事業は、節水意識の高まりなどによる水道料金収入の減少、老朽化した施設や管路の更新に係る費用の増大など、水道事業を取り巻く環境は困難さを増し、市町村単独の水道事業体で対応していくことは、困難な見通しとなりました。

その解決策として、「広域化」、「事業統合」を実現することで、施設の統廃合による効率的な給配水や維持管理の実現に加え、国からの交付金を受けて更新事業の推進を図ることが可能となります。そこで、市町単独で運営した場合と事業統合した場合

の将来的な財政シミュレーションを行い、単独で水道事業を運営した場合と比べて、経費を抑制することができ、統合後の当面の間、黒字を確保しながら事業運営していける想定ができたことで、広域化への準備を進めていきました。

広域化を進めた背景には、「両毛地域水道事業管理者協議会」の存在があり、その協議会での議論がきっかけになっています。

この協議会は、群馬県東部と栃木県西部の両毛地域である太田市、桐生市、館林市、みどり市、足利市、佐野市の合計６市で構成され、１９８１年（昭和５６年）から活動しており、災害応援協定の締結や、災害用水道管の接続、定期的な会議を開催し、その時々の課題や問題点を話し合ってきました。２００９年（平成２１年）から事務レベルでの研究会において、行き詰まる水道事業への対処を共に考えていくなかで、広域化を進めていく方向性を確立しました。

２０１０年（平成２２年）には、群馬県や群馬大学と連携して、水道事業の広域化に関する研究を行い、２０１１年（平成２３年）には、経済産業省の「地域経済活性化のための公営水道事業における官民連携の推進支援」のモデル地域となり、広域化の具体的パターンの検討を行いました。これらの結果、水道事業を統合し、事業基盤の強化と、施設の効率化を図ることが必要であるとし、現在の３市５町を枠組みとする水道事業の再構築を確認しました。

これらの広域化の研究内容について、２０１２年（平成２４年）５月３１日の構成団体首長会議で説明し、広域化推進の合意を得たことで、広域化が「ボトムアップ」から「トップダウン」になりました。同年７月に広域研究会を設立、２０１３年（平成２５年）７月に、広域化を推進するための基本方針として「広域化基本構想」を策定、同年９月に１０年間の具体的な施設整備計画と財政計画を定めた「広域化基本計画」を策定しました。同年１０月には８団体の首長による「水道事業統合基本協定調印式」を行い、群馬東部水道事業の統合に関する基本協定を締結し、翌月には、構成市町が協議し合意形成を図るための「群馬東部広域水道事業統合協議会」を設立しました。

２０１４年（平成２６年）４月に「水道統合準備室」を太田市上下水道局内に設置し、２０１５年（平成２７年）１０月１日に群馬県知事より一部事務組合の設立許可、２０１６年（平成２８年）３月２９日に厚生労働省より創設事業認可を受け、４月１日から企業団による水道事業運営が開始されました。

２０１６年（平成２８年）１１月、公益社団法人日本水道協会主催の全国会議において、群馬東部の広域化の取組みが高く評価され「水道イノベーション賞特別賞」を受賞し、また、広域化の先進的事例として、厚生労働省や総務省から紹介されています。

○官民連携事業（第１期包括事業委託）の開始

広域化基本計画の管理体制の方針として、少ない職員数で効率的な業務を実施するために包括業務委託を導入することとし、また、国からの交付金を受けて一時的に増加する広域化に伴う更新事業では、設計・施工一括発注のＤＢ（デザインビルド）方式や設計・発注支援・施工監理を一括で実施するＣＭ（コンストラクション・マネジメント）方式などの官民連携手法を採用することにしました。スキームとしては、第三者委託＋包括委託＋ＤＢ方式＋ＣＭ方式となります。

そして、官民連携事業の実施にあたり、２０１６年（平成２８年）１２月２１日に官民出資会社「㈱群馬東部水道サービス」を設立しました。設立の目的は、技術継承、公益性の確保及び事業の継続性です。

２０１７年（平成２９年）４月１日から㈱群馬東部水道サービスと「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業」を開始しました。この事業の内容は、水道事務管理業務、水道料金徴収業務、浄水場及び関連施設管理業務、管路施設管理業務、給水装置関連業務、既存施設・設備の老朽化に伴う更新事業、広域化に伴う再構築に係る施設整備事業、広域化に伴う再構築に係る管路整備事業、既設管路の老朽化に伴う更新事業及び他事業関連事業となります。

○群馬県企業局との垂直統合

広域化基本構想で掲げた長期的な将来像である「持続可能な水道による安定した水の供給」をより確固たるものにするため、２０１６年（平成２８年）５月から群馬県企業局との間において県２用水供給事業（新田山田水道、東部地域水道）との統合について検討を始め、２０１８年（平成３０年）１２月に垂直統合するための基本方針として「垂直統合基本構想」を策定、２０１９年（平成３１年）３月に具体的な水運用計画・施設整備計画・財政計画を定めた「垂直統合基本計画」を策定しました。２０１８年（平成３０年）１２月２８日に群馬県企業局と統合に向けた「覚書」を締結し、２０１９年（令和元年）７月１１日に「事業統合に係る基本協定」を締結しました。その後、２０２０年（令和２年）３月１９日に厚生労働省より事業変更認可を受け、同月２５日に「新田山田及び東部地域水道用水供給事業に係る資産の譲渡契約」を締結し、同年４月１日からみどり浄水場（旧新田山田水道浄水場）及び東部浄水場（旧東部地域水道浄水場）の運営を開始しました。

○水道料金統一に向けて

広域化後の課題であった水道料金の統一を実施するため、３市５町から選出された

１２名の委員で構成される水道料金審議会を設置し、２０２０年（令和２年）８月から７回にわたり審議会を開催しました。

答申内容については、料金統一、料金算定方法と料金算定期間、料金の改定率、料金の改定時期、料金体系、激変緩和措置の適用について取りまとめられ、料金統一に関する住民等への周知と料金の定期的な見直しについて、意見が付されました。料金改定時期は２０２２年（令和４年）４月１日としましたが、後日の３市５町の首長で構成する理事者会議で新型コロナウイルス感染症による住民生活への影響や大規模災害の発生状況等を考慮して、１年先送りとなり、２０２３年（令和５年）６月検針分から料金統一と平均１５％の料金改定を行うことになりました。

また、検針時に料金改定のチラシの配布や水道広報誌と併せて住民等へ料金改定の周知を１年かけて行いました。

○中間評価の実施

企業団が実施している包括事業委託の期間は８年間と長く、水道事業を最適に運営するためには、包括事業委託の実施状況について定期的にモニタリングを行い、評価、改善していく必要があります。２０２０年（令和２年）３月末で包括事業委託実施から４年が経過し、事業実施期間の折り返しを迎えたことから、前期４年間における企業団水道事業への影響を診断し、後期事業での改善に繋げるための中間評価を実施しました。

なお、評価は「事業診断」と「経営改善診断」の２つに分けて実施しました。

「事業診断」では、包括事業委託の導入によって期待される取組みとその効果についての評価を実施した結果、多くの評価指標について、効果が認められました。

「経営改善診断」では、「事業診断」の結果を受け、包括事業委託後期４年間における課題解決への過程を明確にするため、各課題に対する方針や目標を達成するための進捗管理手法を設定しました。また、この結果については「群馬東部水道企業団水道ビジョン」に反映させることとしました。

○水道ビジョンの策定

広域化後の課題であった群馬県企業局との垂直統合と料金統一が解決されたことや、近年、頻発化・激甚化する自然災害への対策が必要になる等、企業団を取り巻く環境が大きく変化していることから、変化し続ける課題を解決していくため、新たに水道ビジョンを策定しました。

水道ビジョンでは、中長期的な視点で２０２２年度（令和４年度）から２０３３年

度（令和１５年度）までの１２年間の企業団水道事業の方向性を示しており、基本理念として「信頼を未来につないでいこう　群馬東部の水道」を設定しました。また、この基本理念に加え、厚生労働省の「新水道ビジョン」における「安全・強靭・持続」の考えを参考に「三つの理想像」を設定し、理想像実現に向けた大きな枠組みとして「八つの基本方策」を、より小さな枠組みとして基本方策に紐づく「１６の個別方策」を設定しました。

今後、水道ビジョンで設定した理想像である「安全」で「強靭」な「持続」する水道を実現していきます。

○官民連携事業（第２期包括事業委託）の開始

平成２９年度から「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業」を導入し、より効率的な事業運営に取り組んできました。

第１期包括事業委託では、技術の継承や公益性を確保することができ、事業契約終了後も存続することができる官民出資会社形式を採用し、官民出資会社である株式会社群馬東部水道サービスを設立しました。その業務範囲は検針・収納業務や浄水場管理業務（３条業務）のほか、老朽化施設や管路の更新整備事業（４条業務）を含むものでありました。また、委託期間は、広域化に伴う施設整備の事業量が増加する期間に合わせて８年間に設定しました。令和２年度に委託期間の折り返しを迎えたことから、令和３年度に「包括事業委託中間評価」を実施したところ、職員数を削減しつつ事業が運営できていることや、企業団の効率的な事業運営に対して一定の成果を挙げていることが確認できました。

また、令和３年度に公表した水道ビジョンでは、理想像の一つに「健全経営を持続する水道」を掲げており、この理想像を実現するための個別方策「組織体制の最適化」において、経営の効率化を目指すため、包括事業委託を有効に活用しつつ少数精鋭による組織体制を構築することとしています。

第１期包括事業委託の委託期間が終了することを受け、これまでの事業評価を踏まえ、令和７年度以降の事業運営方針についての検討を行った結果、引き続き、官民出資形式による、「群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期）」を実施することになり、令和７年度より開始しています。この事業の内容は、水道事務管理業務、水道料金徴収業務・浄水場及び関連施設管理業務、管路施設管理業務、給水装置関連業務、既存管路の更新整備業務、既存管路の更新委託事業及びその他事業関連業務となります。

（2）年　表

年　　号	西 暦	月　　日	記　　事
平成21年	2009	10月	両毛地域水道事業者会議において広域化の議論開始
平成24年	2012	5月31日	３市５町の首長会議を開催し、水道事業統合に向けての合意を得る
		7月 2日	３市５町による群馬東部水道広域研究会を設立
平成25年	2013	7月	群馬東部水道広域化基本構想を策定
		9月	群馬東部水道広域化基本計画を策定
		10月21日	水道事業統合に関する基本協定調印式が行われる
		11月26日	群馬東部広域水道事業統合協議会を設立
平成26年	2014	4月 1日	太田市上下水道局内に水道統合準備室を設置
平成27年	2015	6月	各構成団体の議会において企業団規約が承認される
		10月 1日	群馬県知事より企業団設立許可を受ける
		10月 1日	群馬東部水道企業団が発足する
		11月25日	清水聖義太田市長が企業長、安樂岡一雄館林市長、石原条みどり市長及び金子正一邑楽町長が副企業長となる
平成28年	2016	2月 8日	初の企業団議会を招集
		3月29日	厚生労働省より創設事業認可を受ける
		3月31日	各構成団体の水道事業が廃止される
		4月 1日	群馬東部水道企業団の事業運営を開始
		4月 1日	日本水道協会群馬県支部と「日本水道協会群馬県支部災害相互応援要綱」の締結
		4月 1日	群馬県及び県内水道事業者と「群馬県水道災害相互応援協定書」の締結
		4月 1日	桐生市、足利市及び佐野市と「両毛地域水道事業管理者協議会水道災害相互応援に関する協定書」の締結
		4月 1日	水道料金のクレジットカードによる納付を開始
		4月28日	創立記念式典開催
		11月 9日	広域化の取組みに対し、日本水道協会主催「水道イノベーション賞特別賞」を受賞
		12月 2日	群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業基本協定及び官民出資会社に係る合意書の締結
		12月21日	官民出資会社（（株）群馬東部水道サービス）の設立
			群馬東部水道企業団管内（３市５町）の管工事組合と「災害時における水道施設の応急復旧の協力に関する協定書」の締結
平成29年	2017	2月12日	安樂岡一雄副企業長（館林市長）が逝去
		4月 1日	包括事業を（株）群馬東部水道サービスに委託
		5月29日	須藤和臣館林市長が副企業長となる
		7月 1日	湖北水道企業団他１８会員と「全国水道企業団協議会関東地区協議会災害時相互応援に関する協定」の締結
平成30年	2018	2月20日	群馬東部水道企業団管内の４警察署と「群馬東部水道企業団の事務事業からの暴力団排除に関する協定書」の締結
		4月22日	石原条副企業長（みどり市長）任期満了
		7月 5日	須藤昭男みどり市長が副企業長となる
		12月	水道事業垂直統合基本構想を策定

年　　号	西 暦	月　　日	記　　事
		12月28日	群馬県企業局と事業統合に関する覚書を締結
平成31年	2019	3月	水道事業垂直統合基本計画を策定
令和元年	2019	7月11日	事業統合に係る基本協定を締結
		12月18日	金子正一副企業長（邑楽町長）任期満了
令和２年	2020	1月28日	金子正一邑楽町長が副企業長となる
		2月28日	加須市と「水道事業体間の相互連絡管に関する協定書」の締結
		3月19日	厚生労働省より事業変更認可を受ける
		3月25日	新田山田（現：みどり浄水場）及び東部地域（現：東部浄水場）水道用水供給事業に係る資産の譲渡契約を締結
		3月31日	群馬県企業局と「緊急時連絡管による相互応援送配水に関する協定」の締結
		4月 1日	みどり浄水場、東部浄水場の運営を開始
		8月 5日	水道料金審議会を設置
令和３年	2021	4月 1日	伊勢崎市と「上水道相互連絡管による相互応援配水に関する協定」の締結
			須藤和臣副企業長（館林市長）任期満了
		4月16日	清水聖義企業長（太田市長）任期満了
		4月17日	清水聖義太田市長が企業長、多田善洋館林市長が副企業長となる
		6月 8日	水道料金審議会会長から企業長へ答申書を提出
		6月16日	株式会社レンタルのニッケン太田営業所と「災害時における資機材に関する協定書」の締結
		10月	水道料金のスマートフォン決済を開始
		12月 9日	群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業委託中間評価の実施
令和４年	2022	2月10日	３市５町水道料金統一のための給水条例の一部改正について議会で議決
		3月17日	群馬東部水道企業団水道ビジョンを策定
		4月22日	須藤昭男副企業長（みどり市長）任期満了
		4月26日	須藤昭男みどり市長が副企業長となる
令和５年	2023	4月 1日	３市５町の水道料金を統一
		12月18日	金子正一副企業長（邑楽町長）任期満了
令和６年	2024	1月15日	栗原実板倉町長が副企業長となる
		11月14日	群馬東部水道企業団事業運営及び拡張工事等包括事業（第２期）基本協定及び官民出資会社に係る合意書の締結
		11月16日	栗原実副企業長（板倉町長）任期満了
		11月29日	村山俊明大泉町長が副企業長となる
令和７年	2025	4月1日	多田善宏副企業長（館林市長）任期満了
		4月1日	包括事業（第２期）を（株）群馬東部水道サービスに委託
		4月16日	清水聖義企業長（太田市長）任期満了
		4月17日	須藤昭男みどり市長が企業長職務代理者となる
		5月4日	村山俊明副企業長（大泉町長）任期満了
		6月18日	須藤昭男みどり市長が企業長、穂積昌信太田市長が副企業長、多田善宏館林市長が副企業長、村山俊明大泉町長が副企業長となる

（３）四万川ダムについて



出典：群馬県県土整備部ホームページ　https://www.pref.gunma.jp/page/11194.html

1)参画の背景

群馬東部水道企業団の構成団体である太田市の水道は、昭和４０～５０年代にかけて、給水人口の上昇及び工業都市としての使用水量の増加に対し、計画的に施設の整備を進めてきました。

同市は大間々扇状地に位置し、豊かな地下水に恵まれ、水源は全て井戸水に依存してきましたが、昭和５３年に地盤沈下が懸念される地域として、群馬県による一級水準測量が開始されました。また、平成３年には国土交通省の「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」により、「保全地域」の指定となりました。

同市水道事業は、地盤沈下をはじめ、水質の悪化、水脈の枯渇等、地下水を取り巻く自然環境への負荷を軽減するため、新たな安定した水源の確保を目指し、昭和５８年に表流水（河川水）利用の権利を取得するため、「四万川総合開発事業」への参加を決定しました。

令和２年４月１日、企業団は渡良瀬川の表流水を水源としている群馬県企業局の新田山田水道（現：みどり浄水場）を統合し、四万川ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

2)四万川総合開発事業

①事業主体　群馬県

②共同事業者

事業者	用　　途	負担配分
群　馬　県	治水	80.60 %
群馬東部水道企業団	渡良瀬浄水場 利水（上水道用水）　0.330 ㎥/s	11.72 %
	みどり浄水場 利水（上水道用水）　0.165 ㎥/s	5.92 %
中之条町	利水（上水道用水）　0.035 ㎥/s	1.26 %
群馬県企業局	発電　最大出力　　1,000 ｋW	0.50 %

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第２条「分離費用身替り妥当支出法」

③事業年表

昭和５３年　４月	予備調査開始
昭和５５年　４月	実施計画調査開始（ダム事業として採択）
昭和５８年　４月	建設事業に着手
昭和５８年１２月	利水者との基本協定締結
昭和６０年　１月	営林局との基本協定締結
平成　３年　３月	ダム本体工事着手
平成　５年　９月	堤体コンクリート打設開始
平成　６年　４月	「地域に開かれたダム」の指定
平成　６年　５月	定礎式
平成　７年　２月	「地域に開かれたダム」整備計画の認定
平成　８年１２月	堤体コンクリート打設完了
平成１０年１０月	試験湛水開始
平成１１年　６月	試験湛水終了、ダム本体工事完成
平成１１年１１月	竣工式

3)ダム概要

①ダム諸元表

位　　置	吾妻郡中之条町大字四万
型　　式	重力式コンクリートダム
堤　　高	89.5 m
堤　頂　長	330.0 m
堤　体　積	516,000 ㎥
集 水 面 積	28.4 k㎡
総貯水容量	9,200,000 ㎥
有効貯水容量	8,600,000 ㎥
利 水 容 量	5,200,000 ㎥ （洪水期　1,200,000 ㎥）

②ダムの目的

a) 洪水調節～１００年に一度起こり得る規模の洪水を想定
　計画高水流量 350 ㎥/ｓのうち、290 ㎥/ｓの洪水調節
　洪水調節ゲートをもたない自然調節方式

b) 水道用水供給～中之条町（3,000 ㎥/日）、企業団渡良瀬浄水場（28,500 ㎥/日）、企業団みどり浄水場（14,200 ㎥/日）の用水供給事業の実施

c) 発電～日向見発電所で、最大出力 1,000ｋＷの発電

d) 既得用水安定化～四万川既得用水への安定供給

e) 河川環境の保全～河川環境保全のための流量確保を実施

4)企業団の利水

①四万川ダムと草木ダムのダム間連携運用による利水

※ダム使用権 ～ 利水分の流水をダムで貯留する権利の確保
（河川法第９条第１項）

※流水占用権 ～ 流水の貯留を利用して流水の占用の許可
（河川法第２３条）

②運用状況（渡良瀬浄水場）

水利権水量　0.330 ㎥/s　（水利権 令和３年１２月８日国土交通省）

③運用状況（みどり浄水場）

水利権水量　0.165 ㎥/s　（水利権 令和６年３月２１日国土交通省）

5)総事業費

約 420 億円

6)共同事業費

ダム管理費負担（令和 7 年度）　約 14,281 千円

交付金　56,610 千円（中之条町へ）

◎ 渡良瀬川の取水口

・渡良瀬浄水場

位置　（一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所　桐生市広沢町 4 丁目 1970 番 1 号先

・みどり浄水場

位置　（一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸

場所　みどり市大間々町桐原乙 1216 番地先

（４） 奈良俣ダムについて



出典：国土交通省　関東地方整備局（利根川ダム統合管理事務所）ホームページ
https://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu00013.html

1)参画の背景

旧大間々町は大間々扇状地の要に位置し、井戸水の水位が低く、水量も少ないため、毎年の干ばつ期には水不足に悩まされており、同様の事情下にある旧笠懸町も加入して、昭和３５年より新たな水道事業運営を開始しました。

その後、昭和４０～５０年代の高度成長に伴う水需要の急増により、一部管末の高台地域に減断水状態が発生し、新たな拡張事業を要する事態となりました。そのため、川口川からの水利権の増量及び早期給水能力の増強を図るべく、新規建設の見込みのあった奈良俣ダム建設事業への参加を決定しました。

令和２年４月１日、企業団は渡良瀬川の表流水を水源としている群馬県企業局の新田山田水道（現：みどり浄水場）を統合し、奈良俣ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

2)奈良俣ダム建設事業

①事業主体　水資源機構

②共同事業者

事業者	用　　途	負担配分
国	治水	35.31 %
群馬県企業局	利水（上水道用水）　1.760 ㎥/s	11.52 %
	利水（工業用水）　0.650 ㎥/s	3.71 %
高　崎　市	利水（上水道用水）　0.115 ㎥/s	0.49 %
群馬東部水道企業団	塩原浄水場　利水（上水道用水）　0.250 ㎥/s	2.14 %
	みどり浄水場　利水（上水道用水）　0.350 ㎥/s	3.45 %
茨　城　県	利水（上水道用水）　0.179 ㎥/s	2.63 %
埼　玉　県	利水（上水道用水）　0.951 ㎥/s	13.98 %
千　葉　県	利水（上水道用水）　0.484 ㎥/s	7.07 %
	利水（農業用水）　0.690 ㎥/s	
印旛郡市広域市町村圏事務組合	利水（上水道用水）　0.505 ㎥/s	7.40 %
長門川水道企業団	利水（上水道用水）　0.100 ㎥/s	1.48 %

東総広域水道企業団	利水（上水道用水）　0.122 ㎥/s	1.81 %
神　崎　町	利水（上水道用水）　0.020 ㎥/s	0.33 %
九十九里地域水道企業団	利水（上水道用水）　0.135 ㎥/s	1.97 %
北千葉広域水道企業団	利水（上水道用水）　1.044 ㎥/s	15.30 %
東　京　都	利水（上水道用水）　2.070 ㎥/s	30.43 %
群馬県企業局	発電　　最大出力　12,800 ｋW	※

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第２条「分離費用身替り妥当支出法」

※ ただし群馬県企業局（発電）の負担配分は、総額－（ダム統管負担金＋ａ）×0.3＋ａとする。（ａ＝利水放流設備県電負担分）

③事業年表

昭和４９年　４月	調査開始
昭和５３年　６月	建設事業に着手
昭和５７年　５月	起工式
昭和５７年　６月	仮排水トンネル転流
昭和５８年１０月	本体盛立開始
昭和５９年　７月	定礎式
昭和６０年１０月	ダム本体盛立 500 万㎥達成
昭和６１年１１月	ダム本体盛立 1,000 万㎥達成
昭和６３年　６月	本体盛立完了
昭和６３年１０月	試験湛水開始
平成　３年　４月	管理開始
平成　３年　６月	試験湛水終了

3)ダム概要

①ダム諸元表

位　　置	利根郡みなかみ町藤原字奈良俣
型　　式	中央土質遮水壁型ロックフィルダム
堤　　高	158.0 m
堤　頂　長	520.0 m
堤　体　積	13,100,000 ㎥
集水面積	95.4 ｋ㎡
総貯水容量	90,000,000 ㎥
有効貯水容量	85,000,000 ㎥
利水容量	85,000,000 ㎥　（洪水期 74,390,000 ㎥）

② ダムの目的

a）洪水調節～利根川の治水の一環として、洪水期間（７月１日～９月３０日）において、ダム地点における計画高水流量 370 ㎥/s のうち 337 ㎥/s

の洪水調節を行い、尾根側上流の他のダム群とともに下流の高水流量を低減

b) 流水の正常な機能の維持～灌漑期に、利根川中流の栗橋地点において他のダム群と併せおおむね 140 ㎥/s の水量を確保

c) 特定灌漑～千葉県東総用水地区の農地に対する灌漑用水として、夏期灌漑期（４月２６日～９月３０日）において平均 0.69 ㎥/s、冬期灌漑期（１０月１日～４月２５日）において平均 0.08 ㎥/s の水量の取水を確保

d) 都市用水～水道用水として群馬県に最大 2.435 ㎥/s、茨城県に最大 0.179 ㎥/s、埼玉県に最大 0.951 ㎥/s、千葉県に最大 2.41 ㎥/s、東京都に最大 2.07 ㎥/s の水量の取水を確保し、また工業用水として群馬県に最大 0.65 ㎥/s の水量の取水を確保

e) 発電～奈良俣発電所にて最大 11.00 ㎥/s の水量を利用し最大出力 12,800 ｋＷの発電

4)企業団の利水

①運用状況（塩原浄水場）

水利権水量　0.250 ㎥/s　（水利権 令和６年３月２１日国土交通省）

水道用水の水源措置により、奈良俣ダムと草木ダムの振替による手当の実施（覚書 昭和６２年４月１１日建設省関東地方建設局、東京都都市計画局、東京都水道局、群馬県、水資源開発公団）

②運用状況（みどり浄水場）

水利権水量　0.350 ㎥/s　（水利権 令和６年３月２１日国土交通省）

5)総事業費

約 1,352 億円

6)共同事業費

ダム管理費負担（令和 7 年度）　約 32,758 千円

◎ 渡良瀬川の取水口

・塩原浄水場

① 位置　（一級河川）利根川水系渡良瀬川左岸
場所　みどり市大間々町塩原 545 番地 2 先

② 位置　（一級河川）利根川水系川口川左岸
場所　桐生市黒保根町宿廻 1780 番地 21 先

・みどり浄水場

位置　（一級河川）利根川水系渡良瀬川右岸
場所　みどり市大間々町桐原乙 1216 番地先

（５）八ッ場ダムについて



出典：国土交通省　関東地方整備局（利根川ダム統合管理事務所）ホームページ
https://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu_index004-1.html

1)参画の背景

利根川の氾濫による洪水被害を防ぐとともに、生活用水や工業用水を確保するため、昭和２７年に建設省（現:国土交通省）が八ッ場ダムの建設を計画しました。

表流水に水源を求めるにはダムの建設費を負担し、浄水場や配水管路などを造らなければならず、多額の費用が必要となるため、群馬県は昭和５３年に「群馬県水道整備基本計画」を策定し、県が一括して広域的な水道を運営し、市町村へ水を供給する水道用水供給事業を進めることになりました。

群馬県は「東部地域広域的水道整備計画」を昭和６０年に策定し、現在の群馬東部水道企業団の給水区域とする新田山田水道（平成２年４月）及び東部地域水道（平成９年１０月）の水道用水供給事業を開始しました。

令和２年４月１日、企業団は利根川の表流水を水源としている群馬県企業局の東部地域水道(現：東部浄水場)を統合し、八ッ場ダムに係る水利権を引継ぐことになりました。

2)八ッ場ダム建設事業

①事業主体　国土交通省

②共同事業者

事業者	用　　途	負担配分
群馬県企業局	利水（上水道用水）　1.490 ㎥/s	1.49 %
	利水（工業用水）　0.350 ㎥/s	0.40 %
	発電　　最大出力　11,700 ｋW	0.10 %
群馬東部水道企業団	利水（上水道用水）　0.510 ㎥/s	0.51 %
藤　岡　市	利水（上水道用水）　0.250 ㎥/s	0.50 %
埼　玉　県	利水（上水道用水）　9.920 ㎥/s	16.78 %
東　京　都	利水（上水道用水）　5.779 ㎥/s	15.38 %
千　葉　県	利水（上水道用水）　1.459 ㎥/s	3.30 %

	利水（工業用水）　0.470 ㎥/s	1.40 %
北千葉広域水道企業団	利水（上水道用水）　0.350 ㎥/s	1.00 %
印旛郡市広域 市町村圏事務組合	利水（上水道用水）　0.541 ㎥/s	1.50 %
茨　城　県	利水（上水道用水）　1.090 ㎥/s	3.10 %

※ 配分の根拠は、多目的ダム法施行令第２条「分離費用身替り妥当支出法」

③事業年表

昭和２７年	利根川改修改訂計画の一環として調査着手
昭和４２年１１月	実施計画調査開始
昭和６１年　７月	基本計画の策定（総事業費：約 2,110 億円、工期：平成１２年度）
平成　４年　７月	基本協定締結
平成１３年　９月	基本計画の変更（第１回変更、工期：平成２２年度に延伸）
平成１６年　９月	基本計画の変更（第２回変更、総事業費：約 4，600 億円に増額）
平成２０年　９月	基本計画の変更（第３回変更、工期：平成２７年度に延伸）
平成２５年１１月	基本計画の変更（第４回変更、工期：平成３１年度に延伸）
平成２６年　８月	ダム本体建設工事請負契約締結
平成２７年　２月	起工式
平成２８年　６月	ダム本体コンクリート打設開始
平成２８年１２月	基本計画の変更（第５回変更、総事業費：約 5，320 億円に増額）
平成２９年　３月	定礎式
平成２９年　７月	ダム本体建設工事請負契約（２期工事）締結
令和　元年　６月	ダム本体コンクリート打設完了式
令和　元年１０月	試験湛水開始
令和　２年　３月	ダム完成

3)ダム概要

①ダム諸元表

位　　置	吾妻郡長野原町（利根川水系吾妻川）
型　　式	重力式コンクリートダム
堤　　高	116 m
堤　頂　長	290.8 m

堤　体　積	991,000 ㎥
流 域 面 積	711.4 ｋ㎡
総 貯 水 容 量	107,500,000 ㎥
有効貯水容量	90,000,000 ㎥
利 水 容 量	90,000,000 ㎥ （洪水期 25,000,000 ㎥）

②ダムの目的

a） 洪水調節～ダム地点の計画高水流量 3,000 ㎥/ｓの内、2,800 ㎥/ｓの洪水調節

b） 流水の正常な機能の維持～ダム下流に位置する名勝吾妻峡の景観等を保全するための流量を確保し、吾妻川の流況を改善

ｃ）都市用水～水道用水として群馬県、埼玉県、東京都、千葉県、茨城県等へ最大 21.389 ㎥／s、工業用水として群馬県、千葉県へ最大 0.82 ㎥／ｓを供給

ｄ）発電～八ッ場発電所にて、最大出力 11,700ｋＷの発電

4）企業団の利水

①運用状況

水利権水量　0.510 ㎥/s　（水利権 令和２年３月３１日国土交通省）

5）総事業費

約 5,320 億円

6）共同事業費

ダム管理費負担（令和 7 年度）　約 5,568 千円

交付金　7,594 千円（国へ）

◎ 利根川の取水口

・東部浄水場

位置　（一級河川）利根川水系利根川左岸

場所　邑楽郡千代田町大字瀬戸井地先

〈 参考　各ダムについて 〉

「多目的ダム」　治水・利水等複数の機能を兼備したダムである。洪水調節・不特定利水・水力発電・かんがい・上水道・工業用水のいくつか、又はすべてを兼ね備えている。

「多目的ダム法」　昭和３２年３月３１日法律第３５号

「河川法」　昭和３９年７月１０日法律第１６７号

2. 組　　織

(1) 特別職の構成 ---------- 17

(2) 組織図 ---------- 18

(3) 事務分掌 ---------- 19

(4) 庁舎概要 ---------- 21

２．組織

(1)特別職の構成

【議会】

企業団の議会の議員定数は１２人で、その議員は、構成市町の議会議員の中から選挙された者で構成されており、議員の任期は、構成市町の議会議員の任期としています。

構成市町の定数は次のとおりです。

〈議員定数〉太 田 市　３人
館 林 市　２人
みどり市　２人
板 倉 町　１人
明 和 町　１人
千代田町　１人
大 泉 町　１人
邑 楽 町　１人

【監査委員】

企業団に監査委員３人が置かれており、企業長が企業団議会の同意を得て選任し、その任期は４年と定められています。

【企業長・副企業長】


執行機関の長として企業長、そして、企業長を補佐する副企業長が３人置かれ、構成市町の長の互選により選任されます。

企業長及び副企業長の任期は、当該構成市町の長の任期としています。

【理事者会議】

構成市町の長により組織され、企業団と構成市町相互間の総合調整を図ることを目的としています。

(2)組織図　　（令和8年3月31日現在）

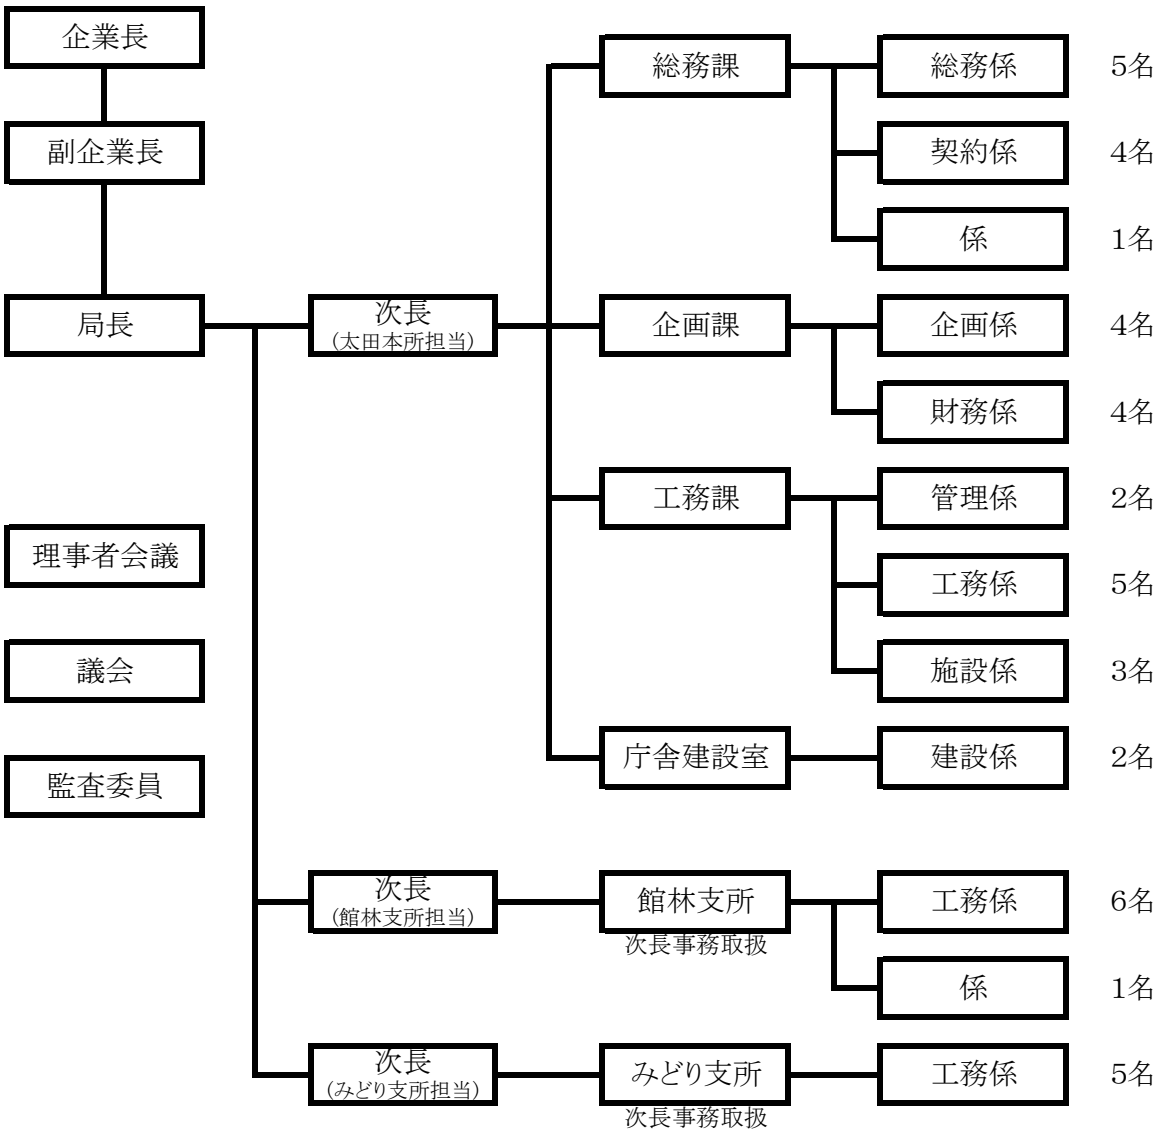

職員合計　50名

【内訳】

プロパー職員	30名
太田市派遣職員	16名
館林市派遣職員	3名
みどり市派遣職員	1名

(3)事務分掌

課名	係名	事務概要
総務課	総務係	・条例、規則、告示及び訓令その他重要な命令に関すること。 ・議会に関すること。 ・監査に関すること。 ・公印に関すること。 ・組織及び人事管理に関すること。 ・文書事務及びファイリングに関すること。 ・遊休資産の管理に関すること。 ・土地の賃貸借に関すること。 ・情報公開及び個人情報保護等に関すること。 ・広報に関すること。 ・日本水道協会等の団体事務に関すること。 ・構成団体との連絡調整に関すること。 ・危機管理に関すること。 ・公用車の管理に関すること。 ・他の係の所管に属さないこと。
	契約係	・入札及び開札に関すること。 ・契約に関すること。 ・検査に関すること。
企画課	企画係	・水道事業認可及び申請に関すること。 ・水道事業の総合企画調整及び計画等策定に関すること。 ・各種統計等に関すること(水道統計、事業年報及びPI)。 ・官民連携事業に関すること。 ・企業団ネットワークシステムに関すること。 ・その他企画に関する事務
	財務係	・予算編成、執行及び決算に関すること。 ・財政計画及び資金計画の策定に関すること。 ・出納及び会計事務に関すること。 ・たな卸に関すること。 ・水道料金に関すること。 ・下水道使用料徴収受託事務に関すること。 ・その他財務及び営業に関する事務

課名	係名	事務概要
工務課	管理係	○全域に関する以下の業務 ・給水装置業務関連の総合調整に関すること。 ・指定給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。 ・緊急対応に関すること。 ・漏水調査に関すること。 ・第三者委託等に伴う給水装置業務関連の監理に関すること。
	工務係	○全域に関する以下の業務 ・管路整備及び配水施設に関する総合調整に関すること。 ・設計及び積算業務の総合調整に関すること。 ・地図情報システム等に関すること。 ・広域化に伴う施設再構築の管路整備に関すること。 ・国庫補助金等に関すること。 ○太田市内に関する以下の業務 ・管路整備に関すること。 ・占用（更新）事務に関すること。 ・その他管路整備及び配水施設に関すること。
	施設係	○全域に関する以下の業務 ・浄水施設等に関すること。 ・水利権申請等に関すること。 ・第三者委託等に伴う浄水施設等及び水質の監理に関すること。 ・その他浄水施設等及び水質に関すること。
庁舎建設室	建設係	・太田本所庁舎建設に関すること。
館林支所	工務係	○館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町内に関する以下の業務 ・管路整備に関すること。 ・占用（更新）事務に関すること。 ・その他管路整備事業に関すること。 ・緊急対応に関すること。 ・給水装置業務関連の補完業務に関すること。
みどり支所	工務係	○みどり市内に関する以下の業務 ・管路整備に関すること。 ・占用（更新）事務に関すること。 ・その他管路整備事業に関すること。 ・緊急対応に関すること。 ・給水装置業務関連の補完業務に関すること。

(4)庁舎概要

①太田本所

所　在　地	太田市浜町 11 番 28 号
竣 工 年 月	昭和 44 年 4 月（1 階・2 階） 昭和 56 年 10 月（2 階一部・3 階）
規　　模	地上 3 階
構　　造	鉄筋コンクリート造（1 階・2 階） 鉄骨造（3 階）
敷 地 面 積	4,534.93 ㎡
建 築 面 積	1,299.04 ㎡
延 床 面 積	3,058.55 ㎡
建 物 高 さ	13.15 m
利 用 状 況	1 階：お客様サービスセンター、㈱群馬東部水道サービス 1A 会議室、警備員室、書庫 2 階：総務課、企画課、工務課、庁舎建設室 ㈱群馬東部水道サービス、2A 会議室､2B 会議室 2C 会議室、太田市職員労働組合 3 階：書庫
構内駐車場	来庁者用　37 台
非常用電源	発電機1台：200V×130kVA ディーゼル141PS 使用燃料 軽油　小出槽容量75L

②館林支所

所　在　地	館林市広内町 3 番 10 号
竣 工 年 月	平成 28 年 2 月（館林市第一浄水場増改築）
規　　模	地上 2 階
構　　造	鉄筋コンクリート造及び鉄骨造
敷 地 面 積	4,087.97 ㎡
建 築 面 積	776.55 ㎡
延 床 面 積	735.15 ㎡
建 物 高 さ	7.955 m
利 用 状 況	1 階：書庫、倉庫 2 階：館林支所工務係、お客様サービスセンター ㈱群馬東部水道サービス、会議室
構内駐車場	来庁者用　20 台
非常用電源	発電機1台：100V×8.5kVA ディーゼル12.6kW 使用燃料 灯油　燃料タンク容量62L

③みどり支所

所　在　地	みどり市笠懸町鹿 288 番地 1
竣 工 年 月	令和 4 年 10 月
規　　模	地上 1 階
構　　造	鉄骨造
敷 地 面 積	2,794.06 ㎡
建 築 面 積	798.94 ㎡
延 床 面 積	621.37 ㎡
建 物 高 さ	5.3 m
利 用 状 況	1 階：みどり支所工務係、お客様サービスセンター ㈱群馬東部水道サービス、会議室、書庫
構内駐車場	来庁者用　19 台
非常用電源	発電機1台：200V×8kVA ガスエンジン11kW 使用燃料 ＬＰガス　備蓄容量 50kg×6本

3. 施　　設

(1) 現有施設概要
　1) 取水施設 ---------- 23
　2) 導水施設 ---------- 30
　3) 浄水施設 ---------- 31
　4) 送水施設 ---------- 38
　5) 配水施設 ---------- 40
　6) 非常用設備 ---------- 46
　7) 発電設備 ---------- 48
(2) 導・送・配水管延長（口径別） ---------- 50
(3) 取水量・配水量
　1) 取水量の推移 ---------- 51
　2) 配水量の推移 ---------- 52
　3) 月別配水量・送水量 ---------- 53
(4) 送配水フロー図 ---------- 65
(5) 電力量及び電気使用料金
　1) 太田市 ---------- 66
　2) 館林市 ---------- 67
　3) みどり市 ---------- 67
　4) 板倉町 ---------- 68
　5) 明和町 ---------- 69
　6) 千代田町 ---------- 70
　7) 大泉町 ---------- 70
　8) 邑楽町 ---------- 70
　9) みどり浄水場 ---------- 70
　10) 東部浄水場 ---------- 71
　11) 企業団 ---------- 71
(6) 発電量及び売電料金
　1) 毛里田太陽光発電所 ---------- 72
　2) 新田太陽光発電所 ---------- 72
　3) みどり支所太陽光発電所 ---------- 73
　4) 新田水道発電所(小水力発電) ---------- 73
(7) 管路整備状況
　1) 本管布設状況 ---------- 74
　2) 耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率 ---------- 74
　3) 新設管整備状況 ---------- 75
　4) 老朽管更新状況 ---------- 75
　5) 漏水修繕実績 ---------- 76

３．施　設

（１）現有施設概要

１）取水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田		(渡良瀬浄水場1系)		表流水(渡良瀬川)
渡良瀬川取水場	取水口	取水口径1,000mm 導水口径800mm RC造40㎡	一式	
	水質計器	濁度計・pH計・シアン計ほか	一式	
	扉室	RC造 85.85㎡		
	電気室	下部RC鉄骨造平屋建 210㎡		
太田第1水源		(渡良瀬浄水場1系)		地下水
1号井	浅井戸	内径800mm×深24m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×30m×0.417㎥/分×5.5kW	１台	
2号井	浅井戸	内径800mm×深24m	１井	休止中
3号井	集水埋設管	多孔管 内径800mm	273m	
	接合井	内径2m×深5.6m	１井	
		内径2m×深5.2m	１井	
	集水井	内径3m×深5.6m	１井	
		内径3m×深5.5m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×15m×6.9㎥/分×30kW	１台	
	電気室	RC造平屋建 110.11㎡		
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×200kVA	１台	
太田第2水源		(渡良瀬浄水場2系)		地下水
1号井	浅井戸	内径9m×深11m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×27m×5.0㎥/分×45kW	１台	
		φ200mm×24m×3.6㎥/分×30kW	１台	
	ポンプ室	RC造平屋建 86.54㎡		
2号井	浅井戸	内径9m×深11m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×36m×5.05㎥/分×45kW	１台	
		φ 80mm×21m×1.22㎥/分×7.5kW	１台	
	ポンプ室	RC造平屋建 43.27㎡		
3号井	深井戸	内径800mm×深30m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×24m×5.75㎥/分×37kW	１台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01㎡		
4号井	深井戸	内径600mm×深34m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.1㎥/分×30kW	１台	
	ポンプ室	RC造平屋建 98.73㎡		
5号井	深井戸	内径800mm×深45m	１井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×30.5m×3.5㎥/分×30kW	１台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
6号井	深井戸	内径350mm×深120m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×41m×2.7㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25㎡		
7号井	深井戸	内径350mm×深70m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×41m×2.7㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 25㎡		
8号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×63m×2.09㎥/分×45kW	1台	
9号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×64.3m×1.39㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 68.95㎡		
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×200kVA	1台	4号井・9号井共用
10号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	非常用
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×63m×2.09㎥/分×45kW	1台	
太田第3水源		(渡良瀬浄水場1系)		地下水
1号井	深井戸	内径800mm×深30m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×21m×1.0㎥/分×5.5kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 24.01㎡		
2号井	深井戸	内径800mm×深30m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×30m×2.2㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 16.79㎡		
3号井	深井戸	内径800mm×深27m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×30m×1.5㎥/分×11kW	1台	
	ポンプ室	プレハブ造 9㎡		
4号井	浅井戸	内径1800mm×深12m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ100mm×27m×0.8㎥/分×7.5kW	1台	
	ポンプ室	CB造平屋建 23.2㎡		
太田第4水源		(利根浄水場系)		地下水
1号井	深井戸	内径500mm×深157m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×49m×3.0㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52㎡		
2号井	深井戸	内径500mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×32m×3.2㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
3号井	深井戸	内径400mm×深150m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×44m×1.7㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
4号井	深井戸	内径500mm×深161m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×32m×2.0㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
5号井	深井戸	内径500mm×深186m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×56m×1.8㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 82㎡		
6号井	深井戸	内径500mm×深150m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×46m×2.1㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
7号井	深井戸	内径500mm×深183m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×43m×2.0㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
8号井	深井戸	内径500mm×深151m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×46m×2.5㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
9号井	深井戸	内径500mm×深178m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×53m×2.0㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 27㎡		
10号井	深井戸	内径500mm×深170m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×46m×2.1㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 52㎡		
11号井	深井戸	内径400mm×深180m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×46m×3.0㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造平屋建 16㎡		
太田第5水源		大泉第一浄水場配水場化		地下水
1号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
2号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
3号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
5号井	浅井戸	令和5年度廃止	1井	
6号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
7号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
8号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
管理本館		令和5年度廃止		

但し・深＞24mについて深井戸として計上

【館林】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
北着水井系				地下水
館林16号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林17号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林18号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林19号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林20号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 10.7㎡		
館林21号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×44m×2.53㎥/分×33kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林22号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×55m×1.4㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林23号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 11.2㎡		
館林25号井	深井戸	内径300mm×深206m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×57m×1.05㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	RC造 2.7㎡		
南着水井系				地下水
館林2号井	深井戸	内径300mm×深180m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×49m×2.5㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	ステンレス造 2.8㎡		
館林4号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×35m×1.19㎥/分×11kW	1台	
	ポンプ室	RC造 4.36㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林8号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×45m×1.6㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ室	プレハブ造 6.82㎡		
館林11号井	深井戸	内径300mm×深211m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.31㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ室	RC造 2.38㎡		
配水塔系				地下水
館林3号井	深井戸	内径300mm×深210m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×50m×1.7㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ室	RC造 4.36㎡		
館林5号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×52.5m×1.0㎥/分×15kW	1台	
	ポンプ室	RC造 3.93㎡		
館林7号井	深井戸	内径300mm×深200m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×39m×1.12㎥/分×11kW	1台	
	ポンプ室	RC造 3.93㎡		
館林12号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×40m×1.05㎥/分×11kW	1台	(H25年更新)
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林13号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×44m×2.24㎥/分×26kW	1台	(H25年更新)
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林14号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.5㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林15号井	深井戸	内径400mm×深210m	1井	休止中
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×51m×2.58㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林24号井	深井戸	内径400mm×深200m	1井	管理運転
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×50m×2.5㎥/分×37kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.5㎡		
館林26号井	深井戸	内径400mm×深206m	1井	休止中(R7年度2月)
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×62m×1.54㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造 5.51㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林27号井	深井戸	内径400㎜×深206m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150㎜×56m×1.60㎥/分×26kW	1台	
	ポンプ室	RC造 7.25㎡		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり第1水源	取水口	コンクリート堰堤 上幅1.2m×下幅2.5m		表流水(川口川)
		取水路 長18.2m×高1.3m		
	沈砂池	RC造 175㎥	1池	
みどり第2水源	取水口	RC造 幅5m×長12.95m×高9.55m		表流水(渡良瀬川)
	ポンプ井	RC造 幅12m×長8m×高13.59m		
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200㎜×18.7m×3.48㎥/分×22kW	5台	
	沈砂池	PC造 径28m×高4.9m(2重構造) 3000㎥	1池	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200㎜×62m×3.5㎥/分×55kW	5台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	

【板倉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉北浄水場		板倉北浄水場配水場化		地下水
板倉4号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
板倉8号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
板倉岩田浄水場				地下水
板倉6号井	深井戸	内径400㎜×深213m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125㎜×57m×1.5㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ升	RC造 幅1.5m×長1.1m×深1.75m		
板倉10号井	深井戸	内径400㎜×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150㎜×25m×3.0㎥/分×22kW	1台	
	ポンプ升	RC造 径600㎜×深0.6m		
	制御室	CB造 23㎡		
板倉東浄水場				地下水
板倉5号井	深井戸	内径400㎜×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125㎜×50m×2.1㎥/分×18.5kW	1台	
	ポンプ升	RC造 幅1.2m×長1.5m×深1.1m		
板倉7号井	深井戸	内径400㎜×深200m	1井	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150㎜×59m×1.8㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ升	CB造 幅2m×長1.5m×深1.2m		
	制御室	CB造 39.96㎡		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉南浄水場		板倉南浄水場廃止		地下水
板倉9号井	深井戸	内径400mm×深201m	1井	令和6年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×50m×1.87㎥/分×30kW	1台	
	ポンプ升	RC造 径600mm×深0.5m		
	制御室	RC造 49.68㎡		

【明和】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
明和上江黒浄水場		明和上江黒浄水場廃止		地下水
明和2号井	深井戸	平成28年度廃止	1井	
明和南大島浄水場		明和南大島浄水場配水場化		地下水
明和6号井	深井戸	内径400mm×深220m	1井	令和6年度廃止
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×51m×1.91㎥/分×37kW	1台	
明和大輪浄水場		明和大輪浄水場廃止		地下水
明和5号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
明和7号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	

【千代田】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
千代田第三浄水場		千代田第三浄水場廃止		地下水
千代田2号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
千代田3号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
千代田第四浄水場		千代田第四浄水場配水場化		地下水
千代田4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
千代田第五浄水場				地下水
千代田5号井	深井戸	内径350mm×深220m	1井	
(第五浄水場内)	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×45m×2.17㎥/分×30kW	1台	

【大泉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
大泉第一浄水場		大泉第一浄水場配水場化		地下水
大泉1号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉3号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉10号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
大泉第二浄水場		大泉第二浄水場配水場化		地下水
大泉5号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
大泉6号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
大泉8号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	
大泉9号井	深井戸	令和2年度廃止	1井	

【邑楽】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
邑楽中野浄水場		邑楽中野浄水場配水場化		地下水
邑楽1号井	深井戸	令和4年度廃止	1井	
邑楽7号井	深井戸	令和4年度廃止	1井	
邑楽8号井	深井戸	令和4年度廃止	1井	
邑楽第三浄水場		邑楽第三浄水場配水場化		地下水
邑楽4号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
邑楽5号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	
邑楽6号井	深井戸	令和5年度廃止	1井	

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり	取水口	取水門 RC造 内寸1.2m×高5.5m	2門	表流水(渡良瀬川)
渡良瀬川取水場	取水トンネル	RC造 幅1.2m×長12.68m×高2.5m	2連	
	取水ポンプ井	RC造 幅4.2m×長5m×高16.7m	2井	有効容量 174㎥
	取水ポンプ室	RC造 1階103.97㎡ 2階80.66㎡	1棟	
	取水ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×48m×10.3㎥/分×132kW	4台	
	水質計器	濁度計・pH計・水位計	一式	
	電気設備	750kVA変圧器 6.6kV/420V-210V	1台	

【東部浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
東部	取水口	取水口スクリーン幅3.168m×高3.853m	1基	表流水(利根川)
利根川取水場	取水ゲート	幅1.5m×高1.5m	1門	
		開閉装置・電動機・減速機・	一式	
		都市用水操作盤・水位計ほか		
	取水樋管	幅1.5m×高1.5m	76.99m	
	接合井	RC造 幅4.8m×長6.3m×高5.2m	1井	
	弁室	空気弁φ200mm・電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁1,100mmほか	一式	
	機械設備	外部注水洗浄型ストレーナ	2台	
	電気設備	現場操作盤・水質現場盤ほか	一式	
	水質計器	アンモニア計・シアン計・濁度計・	一式	
		導電率計・pH計ほか		

2）導水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田第1水源	沈砂池	RC造(半地下式)		
(渡良瀬浄水場1系)		幅5m×長29.2m×有効水深3.7m	2池	1,026.43㎥
太田第5水源		大泉第一浄水場配水場化		
(大泉第一浄水場系)	調整塔	令和5年度廃止	1基	

【館林】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
揚水ポンプ井	ポンプ井	RC造 幅8.6m×長7.2m×高5m	2池	560㎥
(館林第二浄水場系)	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×43m×4.62㎥/分×55kW	4台	

【みどり】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり第1水源	隧道	馬蹄形 幅0.92m×高1.25m	785m	
(川口川)	接合井	RC造 10㎥	1井	
	水管橋	逆三角形ワーレントラス 鋼管製φ500mm	91.2m	

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり	導水管	鋼管製φ800mm	436m	
渡良瀬川取水場				

【東部浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
東部	導水管	鋼管STW400 口径1,100mm	446.41m	
利根川取水場	流量計室	RC造 幅4.47m×長11m×高3.7m	1室	
	計装設備	超音波流量計ほか	一式	
東部浄水場	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ棟	RC造 1,220㎡	1棟	
	揚水ポンプ井	RC造 幅21m×長7.5m×高7m(14.9m)	1井	表流水(利根川)
	制水扉	有効幅900mm×高1,350mm 電動機ほか	4台	
	返送管ﾊﾞﾙﾌﾞ室	RC造 幅3m×長2.5m×高8m	2室	
	除塵機	自動除塵機 全幅2,000mm×全高15,075mm	2台	
		水切り自動ｽｸﾘｰﾝ 長2,000mm×深550mm	1台	
		ｽｸﾘｰﾝかす移送ﾄﾗﾌ 幅456mm×長9,900mm	1台	
		ｽｸﾘｰﾝかすﾎｯﾊﾟ 容量3㎥	1台	
	揚水ﾎﾟﾝﾌﾟ流出弁	ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 φ1,100 ﾊﾞﾙﾌﾞｺﾝﾄﾛｰﾙほか	2台	
	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×12m× 7.7㎥/分×22kW	2台	小ポンプ
		φ350mm×12m×15.3㎥/分×45kW	2台	大ポンプ
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×400kVA	1台	

3）浄水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田第1水源	活性炭	RC造(2階建 456.81㎡)		
(渡良瀬浄水場1系)	注入設備	活性炭注入ポンプ 0.029㎥/分×2.2kW	2台	
		溶解槽 幅3m×長3m×深3.5m(有効深2.4m)	2槽	43.2㎥
太田	着水井	RC造 径10.5m×深5.5m(有効深4m)	1池	容量 346.2㎥
渡良瀬浄水場	計量槽	RC造 幅4.2m×長9.4m×深7.2m(有効深6m)	1槽	容量 181.5㎥
平成元年度竣工	混和池	RC造 幅4.2m×長4.2m×深5m(有効深4.15m)	1池	容量 73.2㎥
		撹拌機 5.5kW	1台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田	ﾌﾛｯｸ形成池	RC造 幅3.5m×長14.2m×深3.95m	２池	容量 1,028.8㎥
渡良瀬浄水場		(有効深3.45m)×3列/池 機械撹拌		(514.4㎥×2池)
平成元年度竣工		(ﾌﾛｷｭﾚｰﾀ2.2kW×4台・1.5kW×2台)		
	薬品沈でん池	RC造 幅13.8m×長21.9m×深5.5m(有効深3.5m)	２池	容量 2,115㎥
		傾斜板66枚×11列×2池×2水路		傾斜板 計2,904枚
		汚泥掻寄機(ｽﾃﾝﾚｽﾉｯﾁ型ﾘﾝｸﾍﾞﾙﾄ式)	２台	
		0.2m/分×12.1m×4列×0.75kW		
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(ｻｲﾌｫﾝ方式)	１２池	ろ過面積 605.16㎡
		幅4.1m×長12.3m(50.43㎡)		1系8池・2系4池
	紫外線照射装置	内照式密閉流水型　屋内横型設置	３台	常時2台稼働
		16,000㎥×2基=32,000㎥(最大処理水量)		
		240W低圧水銀ランプ×6本×3基		
		オートストレーナφ400×3基・100V 35W	３台	常時2台稼働
	浄水池	RC造(半地下式)幅20m×長40m×深5.2m	２池	容量 5,600㎥
		(有効深 3.5m)		(2,800㎥×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ﾅﾄﾘｳﾑ 濃度12% 比重1.15		
		貯槽 20㎥/槽(PE製)	２槽	
		次亜塩素注入ポンプ(電磁ポンプ)	４台	1系前塩素
		次亜塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	４台	1系中・後・2系中・後
	凝集剤	PAC(ﾎﾟﾘ塩化ｱﾙﾐﾆｳﾑ) 濃度10% 比重1.21		
	注入設備	貯槽 20㎥/槽(PE製)	２槽	
		PAC移送ポンプ 44L/分×38m×3.7kW	２台	
		PAC注入小出槽 1㎥/槽(PE製)	１槽	1系
		PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	１台	
	アルカリ剤	水酸化ﾅﾄﾘｳﾑ(苛性ｿｰﾀﾞ) 受入濃度48%		
	注入設備	希釈濃度20% 比重1.2		
		希釈槽 20㎥/槽(SS400製)	１槽	
		移送ポンプ 300L/分×10m×2.2kW	２台	
		貯槽 20㎥/槽(PE製)	２槽	
		アルカリ剤注入機(電磁ポンプ2台搭載)	２台	1系前・2系後
	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ 64L/分×23m×1.5kW	４台	塩素・アルカリ注入用
	洗浄排水池	RC造 幅8m×長16m×深5.3m(有効深2.5m)	２池	容量 320㎥/池
		返送ﾎﾟﾝﾌﾟφ150mm×20m×2.7㎥/分×15kW	２台	
		排泥ﾎﾟﾝﾌﾟφ100mm×15m×1.8㎥/分×11kW	２台	
	排泥池	RC造 幅13m×長13m	２池	容量 422㎥/池
		円形スラッジ掻寄機 0.75kW	２台	
		排泥池送泥ポンプ 0.44㎥/分×3.7kW	２台	
	濃縮槽	RC造 幅13m×長13m	２池	容量 422㎥/池
		円形スラッジ 掻寄機 1.5kW	２台	
		濃縮槽送泥ポンプ0.5㎥/分×5.5kW	２台	
	強制濃縮設備	汚泥貯留槽	１池	
		幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)		
		濃縮汚泥貯留槽	１池	
		幅4m×長4m×深4.9m(有効水深3.4m)		
		低圧加圧脱水機	３台	
		ろ液引抜ポンプ・濃縮汚泥移送ポンプ	一式	
		汚泥圧入ポンプほか		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田	天日乾燥床	RC造 幅15m×長23m×高1.55m(有効高0.4m)	４床	乾燥面積 1,380㎡
渡良瀬浄水場	水質計器	残留塩素計(有試薬式)	６台	
平成元年度竣工		pH計(ガラス電極方式　KCl補給型)	８台	
		濁度計	３台	
		高感度濁度計	５台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×400kVA	２台	設備動力用
		変圧器 6.6kV/420V×300kVA	１台	取水ポンプ用
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	１台	照明用
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末(VS5000)	２台	
		監視端末	１台	
		水運用支援端末	１台	
	遠制装置	テレコンテレメータほか	一式	
	管理棟	RC造3階建 2,579㎡		
	電気棟	RC造2階建　498㎡		
太田	着水池	RC造 幅2.7m×長5m×深4.05m	２池	容量　109.4㎥
利根浄水場	撹はん池	RC造 幅5m×長5m×深4.05m	２池	容量　202.5㎥
昭和50年度竣工	撹はん機	翼寸法 1,650mm×17.2rpm×7.5kW	２台	
	沈砂池	RC造 幅8m×長30.75m×深3.35m	２池	容量　1,650㎥
	回収水槽	RC造 幅16m×長6.4m×深1.7m	１池	容量　174.1㎥
	回収ポンプ	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×7m×8㎥/分×18.5kW	２台	
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池・三方弁方式	１２池	ろ過面積 481㎡
		(除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ処理)幅6.04m×長6.64m		
	浄水池	RC造 フラットスラブ構造(半地下式)	２池	容量 17,000㎥
		幅69.2m×長24.8m×深5m		
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 濃度12% 比重1.12		
		貯蔵タンク 4㎥/槽(PP製)	２槽	
	注入ポンプ	一軸ネジ式ポンプ 吐出量30～680mL/分	３台	(1台は予備)
	水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ方式)	２台	
		pH計(ガラス電極方式　KCl補給型)	１台	
		高感度濁度計(レーザー光側方散乱方式)	１台	ろ過水
		濁度計(表面散乱光方式)	１台	原水
	電気設備	変圧器6.6kV/420V×1000kVA	１台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末	一式	
	遠制装置	テレコンテレメータほか	一式	
	管理本館	RC造２階建 550.46㎡		
	電気室	RC造平屋建 402.54㎡		

【館林】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	北着水井	RC造 連結型 185㎥		
昭和43年度竣工		幅2m×長8.4m×高2.2m	５井	
	南着水井	RC造 96㎥		
		幅3m×長8.4m×高3.8m	１井	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	塩素注入設備	次亜塩素注入装置(0.4kW)北着水用	２台	
昭和43年度竣工		次亜塩素注入装置(0.4kW)南着水用	２台	
		次亜塩素注入装置(0.4kW)配水塔用	２台	
		貯槽 2㎥	２槽	
	電気設備	変圧器6.6kV/420V×750kVA	２台	
	管理棟	RC造2階建 延1,056㎡		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり	着水井	着水井 RC造 75㎥	１池	
塩原浄水場	(混和井)	混和井 RC造 43㎥(21.5㎥×2池)	２池	
昭和48年度竣工	ﾌﾛｯｸ形成池	RC造 295㎥×2池	２池	
	薬品沈でん池	RC造 1,150㎥×3池 横流式	３池	
		傾斜板装置 77枚×10段×4列		
	急速ろ過池	RC造 33.6㎡	６池	
	浄水池	第1 RC造 2,500㎥	２池	
		第2 RC造 3,000㎥	１池	
	薬品注入設備	凝集剤・次亜塩素・希硫酸・活性炭・アルカリ剤	一式	
	排水処理設備	排水池 RC造 85㎥		
		排水ピット RC造 40㎥		
		濃縮槽 RC造 890㎥		
		汚泥脱水機 ろ布固定式加圧脱水機11kW		
		処理棟 鉄骨造 2階建		
	ケーキ搬出装置	ケーキホッパ 5㎥	１基	
		ﾄﾗﾌ型ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱ 5t/時 1.5kW+3.7kW	１台	№1コンベア
		ケーキコンベア 5t/時 5.5kW	１台	№2コンベア
	管理室	RC造 2階建 796.46㎡		

【板倉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉北浄水場		令和2年度廃止・令和4年度配水場新設		
板倉岩田浄水場	ろ過機	鋼板製 12.2㎡ ろ過速度166m/日	１基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
昭和41年度竣工		鋼板製 10㎡ ろ過速度150m/日	１基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
	滅菌室	CB造 11.86㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 8kg/㎠×18mL/分×18W×100V	２台	
		貯槽 0.3㎥	１槽	
板倉東浄水場	ろ過機	鋼板製 6.15㎡ ろ過速度325m/日	２基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
昭和50年度竣工	滅菌室	CB造 16.7㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 0.7MPa×5.4L/時×18W×100V	２台	ほか予備1台
		貯槽 0.5㎥	２槽	
	ポンプ室	鋼板製 幅3.05m×長5.72m×高2.76m		
	逆洗ポンプ	片吸込陸上渦巻ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×φ125mm×10m×4.3㎥/分×11kW	２台	
		操作盤 幅0.7m×長0.5m×高1.65m屋内自立型	１面	
	電気設備	変圧器 6kV/210V×200kVA	１台	
	遠方監視装置	監視端末	１台	

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
板倉南浄水場		板倉南浄水場廃止		令和6年度廃止
平成3年度竣工	ろ過機	4.91㎡ ろ過速度247.5m/日	２基	除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ
	滅菌室	CB造 15.75㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 125mL/分×30W×100V	１台	
		貯槽 0.5㎥	２槽	
	遠方監視装置	監視端末	１台	

【明和】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
明和上江黒浄水場		平成28年度廃止		
明和大輪浄水場		令和2年度廃止		
明和南大島浄水場		明和南大島浄水場配水場化		令和6年度配水場化
平成8年度竣工	塩素反応池	RC造 47.1㎥	２池	
	急速ろ過池	RC造 開放型 12.25㎡	３池	
	塩素注入設備	前次亜塩素注入ポンプ 27L/h	２台	
		後次亜塩素注入ポンプ 3.6L/h	２台	
		貯槽 3.5㎥ FRP+PVC製	２槽	

【千代田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
千代田第三浄水場		令和5年度廃止		
千代田第四浄水場		令和5年度配水場化		
千代田第五浄水場	着水井	RC造	１井	
平成12年度竣工	塩素反応池	RC造 47㎥	１池	
	急速ろ過池	RC造 12.96㎡	３池	
	塩素注入設備	次亜塩素注入ポンプ	３台	
	電気計装設備		一式	

【大泉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
大泉第一浄水場		令和5年度配水場化		
大泉第二浄水場		令和2年度配水場化		

【邑楽】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
邑楽中野浄水場		令和4年度配水場化		
邑楽第三浄水場		令和5年度配水場化		

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり浄水場	沈砂池兼	RC造 幅10.75m×長61.6m	２池	有効容量 4,238㎥
平成2年度竣工	原水調整池	×有効深7.9m(一部6m)		(4,238㎥×2池)
		原水揚水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ250mm×10m×7.73㎥/分×22kW	４台	
	活性炭接触池	RC造 幅13.5m×長40m×有効深1.8m	２池	有効容量 972㎥
		水路幅1m 10列		(972㎥×2池)
	混和池	RC造 幅4m×長6.4m×深4.5m	１池	容量 115.2㎥
		機械撹拌(5.5kW×1台)		

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり浄水場	ﾌﾛｯｸ形成池	上下う流式		
平成2年度竣工		RC造 幅9m×長16.6m×有効深3.2m	４池	有効容量 478.1㎥
		越流板 634枚/池		
	薬品沈でん池	RC造 幅9m×長26m×有効深4m	４池	有効容量 936㎥
		汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	８台	
	急速ろ過池	RC造 重力式急速ろ過池(サイフォン方式)	８池	ろ過面積 605.16㎡
		幅5.3m×長8.8m(46.64㎡)		ろ過速度120m/日
	浄水池兼	RC造 幅35.6m×長47.6m	２池	有効容量 7,418㎥
	調整池	×有効深4.5m		(7,418㎥×2池)
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム 受入濃度12%		
		貯槽 8㎥/槽(PE製)	２槽	
		前・中・後塩素注入ポンプ	各２台	
		(電磁ポンプ2台搭載)		
		前々塩素注入機(電磁ポンプ2台搭載)	１台	
		圧力水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)	２台	
		φ65mm×43m×0.4㎥/分×5.5kW		
	凝集剤	PAC(ポリ塩化アルミニウム)		
	注入設備	PAC注入機(電磁ポンプ2台搭載)	３台	
		貯槽 15㎥/槽(PE製)	２槽	
		移送ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)	１台	
		φ50mm×φ40mm×10m×100L/分×0.75kW		
	アルカリ剤	水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)		
	注入設備	受入濃度48% 希釈濃度25%		
		貯槽 15㎥/槽(SUS製)	２槽	
		前アルカリ注入ポンプ	３台	
		後アルカリ注入ポンプ	２台	
	活性炭	粉末活性炭定量フィーダ	２台	
	注入設備	サイロ 18㎥/槽	２槽	
	汚泥処理設備	排水池・排泥池	各２池	排水池・排泥池
		幅6.5m×長10.0m×高9.9m(有効深4.1m)		各有効容量 260・266㎥
		排水返送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×17m×2.17㎥/分×11kW	２台	
		排泥移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ100mm×16m×1.0㎥/分×7.5kW	２台	
		濃縮槽 径13m×有効深3.5m	２池	有効容量464㎥
		汚泥掻寄機(中央駆動式懸垂型)	２台	
		汚泥供給ポンプ(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×φ50mm×30m×0.1㎥/分×11kW	２台	
	脱水機棟	RC造 2階建 540㎡		
	汚泥処理設備	脱水機 無薬注長時間型加圧脱水機	２基	
		ろ過面積 210㎡		
		汚泥注入装置		
		汚泥圧入タンク 6㎥	２槽	
		空気タンク 1㎥	１槽	
		空気圧縮機 5.5kW	２台	
		ケーキ搬出装置		
		ケーキホッパー 有効容量 11㎥	２台	
		トラフ型ベルトコンベア 2.2kW	２台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり浄水場	水質計器	残留塩素計・pH計ほか	一式	
平成2年度竣工	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×150kVA	1台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御端末(VS6000)	2台	
	遠制装置	テレコンテレメータ	一式	
	管理棟	RC(一部鉄骨)造 2階建 1,115㎡		

【東部浄水場】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
東部浄水場	原水調整池	RC造 幅27m×長50.4m×深9.2m	2池	
平成9年度竣工		容量 上池 1,290㎥×2池=2,580㎥		
		下池 7,070㎥×2池=14,140㎥		
	薬品沈殿池	全体 RC造 幅30.4m×長56.0m×深6.9m		
	混和池	幅4m×長4m×深4.6m	1池	
		フラッシュミキサ 減速機5.5kw 直径1.2m	1台	
	ﾌﾛｯｸ形成池	幅14.2m×長9.6m×深4.5m	2池	
	横流式沈澱池	幅14.2m×長14.2m×深6.2m	2池	
	傾斜板沈澱池	幅14.2m×長14.2m+2.5m×深6.2m	2池	
		傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.8mm 2池分	1,310枚	
		傾斜板沈降装置 水平流式 t=1.0mm 2池分	24,840枚	
		傾斜板洗浄ﾌﾞﾛﾜ 0.5kg/㎠×1.5㎥/分×3.7kW	2台	
		汚泥掻寄機 速度0.6m/分 直径14m	4台	
	集水渠	幅14.2m×長3m×深5m	2池	
	流出渠	幅14.2m×長1.5m×深5m	2池	
	急速ろ過池	全体 RC造 幅31.7m×長41.7m	8池	
		有効ろ過面積46.08㎡×8池		
		電動ｹﾞｰﾄ・弁・真空ポンプ・電磁弁盤ほか	一式	
	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ棟	鉄骨造地上・地下各1階	1棟	
		延床面積109.95㎡		
	ﾏｲｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ	回転ディスク6枚 ろ過面積27㎡	一式	
		フィルタ開口30μm フィルタ枚数240枚		
		駆動装置・洗浄ポンプほか	一式	
	浄水池	RC造 幅20.25m×長75m×深7.4m	2池	No.1-1・No.1-2
		有効容量6,700㎥×2池=13,400㎥		
		RC造 幅25.1m×長62m×深7.4m	1池	No.2
		有効容量6,600㎥×1池=6,600㎥		
	凝集剤	PAC貯槽 径3.6m×高3.95m 容量35㎥	2槽	
	注入設備	PAC移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.22kW	2台	
		ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ 径800mm×高1.35m 容量0.5㎥	2槽	
		PAC注入機 流量調整弁(アングル弁)	3台	
	アルカリ剤	苛性ｿｰﾀﾞ貯槽 径2.8m×高3.74m 容量20㎥	2槽	
	注入設備	苛性ソーダ移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.22kW	2台	
		ﾍｯﾄﾞﾀﾝｸ 径800mm×高1.35m 容量0.5㎥	2槽	
		苛性ソーダ注入機 流量調整弁(アングル弁)	3台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
東部浄水場	塩素注入設備	貯槽 径3.6m×高3.45m 容量30㎥	２槽	
平成9年度竣工		次亜塩素移送ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ20mm×33m×50L/分×1.2kW	２台	
		前次亜塩素小出槽		
		径800mm×高1.35m 容量0.25㎥	２槽	
		前々・前次亜塩素注入機 流量調整弁(ｱﾝｸﾞﾙ弁)	４台	
		電磁流量検出器・変換器・電磁弁盤ほか	一式	
		中・後次亜塩素小出槽		
		径800mm×高1.35m 容量0.25㎥	２槽	
		中次亜塩素注入機(AVｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ式自動弁)	３台	
		後次亜塩素注入機(AVｴｱｰｼﾘﾝﾀﾞｰ式自動弁)	３台	
		電磁流量検出器・変換器・電磁弁ほか	一式	
	活性炭注入設備棟	鉄骨ALC造(地上4階建 367.28㎡)	１棟	
	活性炭注入設備	貯槽 径3.1m×高5m 有効容量31㎥	２槽	
		振動排出機 出力1.5kW 設定加振力 560kgf	２台	
		集塵機・定量供給機・ﾛｰﾀﾘｰﾊﾞﾙﾌﾞほか	一式	
		増圧ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ φ40mm×22.6m×250L/分×1.5kW	１台	
		活性炭溶解槽 径1.1m×高1.003m(容量0.5㎥)	２槽	
	水質計器	残留塩素計・pH計・濁度計ほか	一式	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×300kVA	１台	
		変圧器 6.6kV/210V×150kVA	１台	
		変圧器 6.6kV/210-105V×100kVA	１台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	監視制御設備	監視制御装置	一式	

４）送水施設

【太田】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田渡良瀬浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ300mm× φ200mm×80m×13.19㎥/分×280kW	４台	金山系送水ポンプ
		φ300mm× φ150mm×88m× 6.96㎥/分×185kW	３台	強戸系送水ポンプ
		水封式真空ポンプ		
		φ40mm×200mmHg×1.75㎥/分×3.7kW	２台	
	ポンプ棟	RC造平屋建 483㎡		
太田利根浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ300mm× φ200mm×50m×10.9㎥/分×132kW	４台	
	ポンプ室	RC造平屋建 地下1階 674.8㎡		
太田金山	ポンプ設備	送水ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
山頂ポンプ場		φ40mm×180m×0.20㎥/分×15kW	２台	
(渡良瀬浄水場系)	受水槽	RC造(地下式) 幅5m×長5m×深3m 75㎥	１槽	廃止
	ポンプ室	RC造平屋建 31.55㎡		
太田西長岡ポンプ場		令和3年度送水ポンプ設備廃止		渡良瀬浄水場系停止
(みどり浄水場系)	計装設備	流量計(北長岡地区配水流量)	１台	藪塚低区から配水

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田牛沢送水場	流入水貯槽	PC造 φ14.5m×有効水深8m 1,300㎥	1池	
平成18年度竣工	ポンプ設備	送水ポンプ		太田西部配水場へ送水
(東部浄水場系)		吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機		
		φ125mm×φ100mm×50m×1.8㎥/分×30kW	2台	
	水質計器	残留塩素計(ポーラログラフ方式)	1台	送水監視用
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×150kVA	1台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	ポンプ棟	RC造平屋建 266.2㎡		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.05m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【館林】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
送水ポンプ		φ150mm×88m×2.5㎥/分×55kW	2台	館林第三配水場へ送水
	ポンプ室	RC造		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり高区	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
第1送水ポンプ		φ125mm×45m×1.65㎥/分×22kW	2台	
	ポンプ室	CB造 19.6㎡		
みどり高区	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
第2送水ポンプ		φ80mm×68m×1.03㎥/分×22kW	2台	
	ポンプ室	CB造 13.33㎡		
みどり	ポンプ井	RC造 4.6㎥		
神梅ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ32mm×50m×100L/分×3.7kW	2台	
	ポンプ室	CB造 6.24㎥		
みどり	ポンプ井	RC造 1.6㎥		
塩沢ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ32mm×76.5m×125L/分×3.7kW	2台	
	ポンプ室	CB造 5.28㎥		
みどり	ポンプ井	RC造 1.0㎥		
小平ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ32mm×76.5m×125L/分×3.7kW	2台	
	ポンプ室	CB造 6.24㎥		
みどり	ポンプ井	RC造 3.9㎥		
長尾根ポンプ室	ポンプ設備	水中モーターポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ50mm×65m×0.104㎥/分×7.5kW	2台	
	ポンプ室	CB造 5.28㎥		

【板倉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
板倉岩田浄水場	管理棟	CB造平屋建 66.7㎡		ポンプ室含む
	倉庫	CB造平屋建 19.8㎡		
	電気室	鉄骨造平屋建 35.7㎡		
	浄水池	幅7.4m×長2.8m×深1.1m=22.8㎥	1池	
	揚水ポンプ室	CB造平屋建 幅4m×長2.1m=8.4㎡		

【みどり浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
みどり浄水場	ポンプ設備	送水ポンプ（吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ200mm×φ150mm×41m×13.19㎥/分×45kW	3台	桐原送水用
	送水ﾎﾟﾝﾌﾟ室	RC造 地下1階・地上2階建 430㎡		
	・予備電源室			

【東部浄水場】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
東部浄水場	送水ポンプ棟	RC造 地上1階・地下1.5階 1,034㎡	1棟	
	ポンプ設備	送水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ200mm×52m×7.1㎥/分×90kW	3台	小ポンプ
		φ300mm×52m×14.2㎥/分×170kW	2台	大ポンプ
		高置水槽揚水ポンプ		
		φ100mm×33m×1.5㎥/分×18.5kW	3台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×750kVA	2台	
	送水監視設備	遠方監視制御盤	一式	管理棟内

5）配水施設

【太田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
太田西長岡配水池		令和3年度廃止		
太田金山山頂配水池	配水池	RC造 4m×4m×深3m 48㎥	1池	
（渡良瀬浄水場系）	計装設備	水位計	1台	
太田金山配水池	配水池	PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎥	1池	No.1
（渡良瀬浄水場系）		RC造 幅40m×長26m×深3.7m 7,696㎥	2池	No.2
		PC造 径25m×有効水深10.2m 5,000㎥	1池	No.3
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	電気棟	RC造		
太田強戸配水池	配水池	PC造 内径26.8m×有効水深9m 5,000㎥	1池	
（渡良瀬浄水場及び	ポンプ設備	立軸ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ（藪塚地区からの受水増圧用）	2台	
みどり浄水場系）		口径×揚程×吐出量×電動機		
		φ200mm×16m×8.32㎥/分×37kW		
	計装設備	水位計・流量計	一式	
	管理室	RC造平屋建 87.75㎡		
太田西部配水場	配水塔	下部RC造 上部PC造 高50.75m	1池	
（利根浄水場及び		内径20m×水深6.6m 2,000㎥		
東部浄水場系）	計装設備	水位計・流量計ほか	一式	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
太田藪塚	配水池	RC造 幅69.2m×長24.8m×深5m 1,540㎥	1池	
高区配水場	計装設備	流量計・水位計・残留塩素計ほか	一式	
昭和49年度竣工	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1台	配水監視用
(みどり浄水場系)	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計	一式	みどり浄水場から流入
		(無試薬・水質一体計測)	1台	
太田藪塚	配水池	PC造 内径27m×有効水深8.8m 5,000㎥	1池	
低区配水池	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1台	配水監視用
(みどり浄水場系)	計装設備	水位計・流量計ほか	一式	
太田新田配水場	配水池	PC造 上部径10m・下部径40m 高38.35m	1池	
(みどり浄水場系)		上部容量775㎥ 下部容量7,750㎥		
平成元年度竣工	ポンプ設備	揚水ポンプ (吸込口径×吐出口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×φ200mm×38m×8.45㎥/分×75kW	2台	
	塩素注入設備	次亜塩素酸ナトリウム　濃度5%		
		貯槽 1㎥	1槽	
		小出槽 0.2㎥	1槽	
		注入ポンプ 0.64～63.4mL/分×25W	2台	
	水質計器	残留塩素計(無試薬方式)	1台	配水監視用
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
	計装設備	流量計・水位計ほか	一式	
	管理棟	RC造平屋建 315㎡		
	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計	一式	みどり浄水場から流入
		(無試薬・水質一体計測)	1台	
太田尾島分水場	電動弁	φ400mm	1台	令和6年度廃止
(利根浄水場系)	減圧弁	φ400mm	1台	
	計装設備	電磁流量計φ250mm	1台	
	機械室	RC造平屋建 17.49㎡		

【館林】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第二浄水場	配水池(北)	RC造 2,000㎥	1池	
		幅20m×長28m×深3.7m		
	配水池(中)	RC造 2,000㎥	1池	
		幅20m×長28m×深3.7m		
	配水池(南)	RC造 2,000㎥	1池	
		幅20m×長28m×深3.7m		
	配水塔	PC造 7,200㎥	1池	
		径20m×高23m		
	配水ポンプ井	RC造 2井 190㎥	2井	
		幅4.5m×長5.7m×深3.7m		
	配水ポンプ	横軸両吸込渦巻型(吸込径×吐出径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×φ100mm×50m×4.8㎥/分×75kW	5台	配水池系
		バレル式水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×40m×8.34㎥/分×90kW	4台	配水塔系
	配水ポンプ室	RC造半地下式 109.7㎡		
	水質計器	残留塩素計(無試薬)	2台	配水塔系・配水池系
	計装設備	配水塔水位計	1台	
		配水ポンプ井水位計	2台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
館林第三配水場	複合配水池	PC造 径37.5m×深8m 7,900㎥	１池	低区
(第二浄水場及び		PC造 径24.0m×深5.8m 2,600㎥	１池	高区
東部浄水場系)	配水ポンプ室	RC造 幅11.5m×長9.5m=103.5㎡		
	配水ポンプ	水中渦巻型(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ300mm×50m×8.02㎥/分×110kW	２台	
	塩素注入設備	次亜塩素注入装置(0.4kW)	２台	
		貯槽 2㎥	１槽	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	１台	
	管理棟	RC造平屋建 345.66㎡		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【みどり】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり高区	配水池	RC造 200㎥×2池=400㎥	２池	
第1配水池	計装設備	水位計	２台	
みどり高区	配水池	RC造 160㎥×2池=320㎥	２池	
第2配水池	計装設備	水位計	２台	
みどり	配水池	RC造 45㎥×2池=90㎥	２池	
神梅配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 27.5㎥×2池=55㎥	２池	
塩沢配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 122.5㎥×2池=245㎥	２池	
浅原配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 22.5㎥×2池=45㎥	２池	
小平配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり	配水池	RC造 40㎥×2池=80㎥	２池	
長尾根配水池	計装設備	水位計	２台	
		流量計	１台	
みどり	配水池	RC造 1,500㎥×2池=3,000㎥	２池	
桐原配水場	計装設備	水位計	２台	
(塩原浄水場及び		流量計	４台	
みどり浄水場系)	水質計器	残留塩素計	１台	
	流入池	RC造 863㎥	１池	みどり浄水場から流入
		幅7.25m×長17m×有効水深8m		
	流入設備	流量計・水位計・色・濁度計・残留塩素計	一式	
		(無試薬・水質一体計測型)	１台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
みどり 瀬戸ヶ原配水池	配水池	RC造 30㎥×1池	２池	
		RC造 80㎥×1池　計110㎥		
	計装設備	水位計	１台	
		流量計	１台	
みどり 琴平山配水池		令和5年度廃止		
みどり 鹿田山配水場	配水池	第1:RC造 1,115㎥×2池=2,230㎥	２池	
		第2:RC造 815㎥	１池	
	計装設備	水位計	３台	
		流量計	２台	
	水質計器	残留塩素計	１台	
みどり 塩原配水場	配水池	第1:RC造 3,000㎥×2池=6,000㎥	２池	
		第2:RC造 3,000㎥	１池	
	計装設備	水位計	４台	
		流量計	１台	
	水質計器	濁度計	１台	
		高感度濁度計	１台	

【板倉】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
板倉北配水場 (館林第二浄水場系) 令和3年度竣工	配水池	ステンレス鋼板造(2槽式)	１池	
		幅18m×長5m×高6.5m 有効容量500㎥		
	緊急遮断弁	φ150mm電動バタフライ弁	１台	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ80mm×32.5m×0.6㎥/分×7.5kW	３台	
		ポンプ室 40.25㎡		
	塩素注入設備	バルブレス式液中ピストンポンプ		
		1.2～5.8mL/分×1Mpa×25W×100V	２台	
		タンク容量50L	２槽	
		滅菌室 8.75㎡		
	水質計器	残留塩素計(無試薬)	２台	流入水・配水
	計装設備	流量計・水位計・圧力計	一式	
	管理棟	RC造平屋建 112㎡		電気室・ﾎﾟﾝﾌﾟ室・滅菌室・発電機室
板倉西配水場 (岩田浄水場及び 東部浄水場系)	配水池	RC造 有効容量2,000㎥	１池	
		幅21.1m×長(3.4m×7列)×深4.45m		
	配水ポンプ井	RC造 有効容量75㎥	１井	
		幅6.7m×長2.8m×深6.2m		
	配水ポンプ	水中モーターポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機）		
		φ150mm×52m×2.8㎥/分×37kW	４台	
	塩素注入設備	次亜塩素注入機 0.24～48ml/分×25W	２台	
		注入機一体型タンク100L	２槽	
		滅菌室 RC造 15.6㎡		
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×300kVA	１台	
	遠方監視装置	監視端末	１台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
板倉東浄水場	配水池	PC造 有効容量1,400㎥	1池	
		径19m×深5m		
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×30m×2.1㎥/分×18.5kW	3台	
	計装設備	流量計・圧力計・残塩計・水位計	一式	
	ポンプ室	RC造平屋建 50㎡		
板倉南浄水場	配水池	RC造 有効容量650㎥	2池	令和6年度廃止
		幅8.3m×長(3.3m×3列)×高4.5m		
	配水ポンプ	渦巻ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×52m×2.8㎥/分×37kW	2台	
	ポンプ室	RC造 32.04㎡		

【明和】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
明和南大島配水場	配水池	RC造 1,500㎥	1池	令和6年度配水場化
(東部浄水場系)	配水塔	RC造 2,000㎥	1池	
平成8年度竣工	配水ポンプ	地上式タービンポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×40m×1.87㎥/分×26kW	5台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×300kVA	1台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

【千代田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
千代田第一配水場		令和5年度廃止		
千代田第四配水場	配水池	PC造 3,000㎥	1池	令和5年度配水場化
(東部浄水場系)	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
平成2年度竣工		φ125mm×36m×3.15㎥/分×30kW	3台	
	水質計器	残留塩素計(配水)	1台	
		高感度濁度計(配水)	1台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/210V×150kVA	1台	
	流入設備	流量調整弁制御盤	一式	東部浄水場内に設置
		幅1.64m×長0.94m×高2.1m		
千代田第五浄水場	配水池	PC造 3,000㎥	1池	
	配水ポンプ	渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ125mm×40m×1.83㎥/分×26kW	3台	
	水質計器	残留塩素計(ろ過水・配水)	2台	
		残留塩素計(受水)	1台	非常用・東部浄水場
		高感度濁度計	1台	

【大泉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
大泉第一配水場	配水池	RC造 6,000㎥ φ32m×H7.5m	1池	令和5年度配水場化
(太田市配水及び	配水ポンプ	水中モーターポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
東部浄水場系)		φ250mm×45m×6.35㎥/分×75kW	2台	
昭和59年度竣工		φ250mm×35m×6.0㎥/分×55kW	1台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
大泉第一配水場	高架水槽	RC造 1,000㎥ φ17m×H4.6m		令和5年度配水場化
(太田市配水及び	塩素注入設備	次亜塩素注入ポンプ	２台	
東部浄水場系)		貯槽 0.5㎥	２槽	
昭和59年度竣工	薬注用圧力水	自吸式渦流ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		サンプリングポンプ兼用
		φ25mm×6m×21.9L/分×0.2kW	４台	太田系2台・東部系2台
	水質計器	残留塩素計(受水)	１台	太田市
		残留塩素計(受水)	１台	非常用・東部浄水場
		残留塩素計(配水)	１台	
		濁度計(受水)	１台	太田市
		濁度計(配水)	１台	
	管理棟	RC造 833.68㎡		
大泉第二配水場	配水池	RC造 幅32m×長20m×深3.2m×2池 4,000㎥	２池	令和2年度配水場化
(東部浄水場系)		RC造 幅14m×長65m×深3.2m×2池 5,700㎥	２池	
	配水ポンプ	水中モーターポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×45m×4.6㎥/分×55kW	３台	
		φ80mm×45m×1.2㎥/分×15kW	２台	
	ポンプ井	RC造 幅8m×長8.2m×深3.2m×2池 420㎥	２池	
	ポンプ室	RC造 幅10m×長17.5m=175㎡		
	塩素注入設備	次亜塩素注入ﾎﾟﾝﾌﾟ(0.2㎥ﾀﾝｸ一体型)		
		吐出量×電動機×電圧		
		0.315～63.3mL/分×25W×100V	２台	
	水質計器	残塩計(配水)	１台	
		濁度計(配水)	１台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420-242V×400kVA	２台	
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.05m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		
	管理棟	RC造 28m×18m=504㎡		

【邑楽】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
邑楽中野配水場	配水池	RC造 同心円2槽式2,616㎥		令和4年度配水場化
(太田渡良瀬浄水場		外槽 径32m×深4.5m		
及び東部浄水場系)		内槽 径10.5m×深4.5m		
	揚水ポンプ	揚水ポンプ（口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ150mm×45m×2.3㎥/分×30kW	４台	
	高架水槽	PC造 722㎥		
		水槽部 上径15m×下径13m×高5.3m		
		支柱部 RC造 径9m		
	塩素注入設備	バルブレス式液中ピストンポンプ	２台	
		貯槽 0.2㎥	１槽	
	薬注棟	RC造 幅21.5m×長7m=150.5㎡		
	水質計器	残留塩素計(受水)	１台	太田市
		残留塩素計(受水)	１台	非常用・東部浄水場
		残留塩素計(配水)	１台	
		濁度計(受水)	１台	太田市
		濁度計(配水)	１台	
		pH計(配水)	１台	

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
邑楽中野配水場	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
(太田渡良瀬浄水場	遠方監視装置	監視端末	一式	
及び東部浄水場系)	電気室	RC造 225㎡		
邑楽第三配水場	1系配水池	RC造 2池式 1,660㎥	1池	令和5年度配水場化
(東部浄水場系)		幅13m×長21m×深3.2m		
昭和49年度竣工	2系配水池	RC造 4,000㎥	1池	
		幅34.42m×長28m×深4.2m		
	配水ﾎﾟﾝﾌﾟ	水中渦巻ポンプ(口径×揚程×吐出量×電動機)		
		φ200mm×42.5m×3.5㎥/分×45kW	4台	
	管理棟	RC造2階建 315㎡		
	ポンプ井	RC造2池式 334㎥		
	ポンプ室	RC造1階建 47㎡		
	塩素注入設備	貯槽 PE製0.5㎥	1槽	
		次亜塩素注入ポンプ(バルブレス液中ピストンポンプ)		
		(吐出量×電動機)0.315～63.3mL/分×25W	2台	
	水質計器	残留塩素計(無試薬・配水)	1台	
		濁度計(高感度・配水)	1台	
		pH計(KCl補給型・配水)	1台	
	電気設備	変圧器 6.6kV/420V×500kVA	1台	
	電気棟	RC造 177.22㎡		
	流入設備	流量調整弁制御盤・計装盤・残留塩素計盤	一式	東部浄水場から流入
		幅2.24m×長0.94m×高2.1m		
		水道水用水質自動測定装置(5項目)		

6）非常用設備

【太田】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	420V×55kVA ディーゼル 65PS	1台	太田第1水源
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)		
		200V×70kVA ディーゼル 86PS	1台	太田第4水源1号井
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)		
		200V×70kVA ディーゼル 86PS	1台	太田第4水源5号井
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)		
		200V×110kVA ディーゼル 140PS	1台	太田第4水源10号井
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)		
		6,600V×1,000kVA ガスタービン 1,200PS	2台	太田渡良瀬浄水場
		(使用燃料 A重油・地下ﾀﾝｸ容量 10,000L		
		小出槽容量 1,950L)		
		420V×750kVA ガスタービン 900PS	1台	太田利根浄水場
		(使用燃料 A重油・地下ﾀﾝｸ容量 4,800L		
		小出槽容量 750L)		
		420V×330kVA ディーゼル 417PS	1台	太田新田配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 480L)		
		200V×35kVA ディーゼル 40PS	1台	太田金山配水池
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 190L)		
		200V×30kVA ディーゼル 41PS	1台	太田西部配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 80L)		

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
予備品	水中	口径×揚程×吐出量×電動機		太田利根浄水場保管
	モータポンプ	φ200mm×26m×4.2㎥/分×30kW(400V)	1台	
		φ250mm×32m×5.17㎥/分×45kW(200V)	1台	

【館林】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	6,600V×1,250kVA ガスタービン 1,000kW	1台	館林第二浄水場
		(使用燃料 灯油・地下ﾀﾝｸ容量 6,000L		
		小出槽容量 950L)		
		420V×625kVA ガスタービン 500kW	1台	館林第三配水場
		(使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)		

【みどり】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	200V×200kVA ガスタービン 180kW	1台	みどり塩原浄水場
		(使用燃料 灯油・小出槽容量 950L)		
		420V×500kVA ガスタービン 500kW	1台	みどり第2水源
		(使用燃料 灯油・小出槽容量 1,950L)		

【板倉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	210V×100kVA ディーゼル 80kW	1台	板倉北配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 390L)		
		210V×150kVA ディーゼル 120kW	1台	板倉東浄水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)		
		200V×275kVA ディーゼル 220kW	1台	板倉西配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)		
		200V×115kVA ディーゼル 92kW	1台	板倉南浄水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 200L)		令和6年度廃止

【明和】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	200V×170kVA ディーゼル ガスタービン 136kW	1台	明和南大島配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量296L)		

【千代田】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	210V×150kVA ディーゼル 154kW	1台	千代田第四配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 490L)		
		200V×200kVA ディーゼル	1台	千代田第五浄水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)		

【大泉】

区　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　考
電源	発電機	400V×500kVA ディーゼル 400kW	1台	大泉第一配水場
		(使用燃料 軽油・小出槽容量 950L)		

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	400V×500kVA ガスタービン 400kW (使用燃料 軽油・地下タンク容量 2,000L 小出槽容量 950L)	1台	大泉第二配水場

【邑楽】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	400V×300kVA ディーゼル 240kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 150L)	1台	邑楽中野配水場
		420V×350kVA ディーゼル 338kW (使用燃料 軽油・小出槽容量 990L)	1台	邑楽第三配水場

【みどり浄水場】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	6,600V×1000kVA ガスタービン883kW (使用燃料 灯油・屋外タンク容量 6,000L 小出槽容量 950L)	1台	

【東部浄水場】

区　　分	構　造　・　形　式　・　能　力		数量	備　　考
電源	発電機	6,600V×1,500kVA ガスタービン 1,800PS (使用燃料 灯油・地下ﾀﾝｸ容量 18,000L 小出槽容量 950L)	1台	

7）発電設備

常用発電設備(太陽光発電設備)

【太田】

発電所名	構　造　・　形　式　・　能　力	
毛里田 太陽光発電所	発電機	敷地面積2,071㎡　　年間発電電力量　155MWh 屋外ソーラーパネル444枚　　パワコン容量25kw　4台 受変電設備容量100kVA　電圧6,600V　　発電出力　100kw
新田 太陽光発電所	発電機	敷地面積1,915㎡　　年間発電電力量　183MWh 屋外ソーラーパネル524枚　　パワコン容量27.5kw　5台 受変電設備容量160kVA　電圧6,600V　　発電出力　137.5kw

【みどり】

発電所名	構　造　・　形　式　・　能　力	
みどり支所 太陽光発電所	発電機	パネル面積156㎡(屋根設置)　　年間発電電力量　13.3MWh 屋外ソーラーパネル 96枚　　パワコン容量　5.5kw　4台　5.0kw　1台 受変電設備なし　　電圧200V　　発電出力　27.0kw

常用発電設備(小水力発電)

【みどり浄水場】

発電所名	構　造　・　形　式　・　能　力	
新田水道発電所		設置場所:太田新田配水場内(みどり浄水場受水点)
	発電機	三相誘導発電機 最大出力 60kW
		年間発電電力量 419MWh
	水車	リンクレスフランシス水車
		最大使用水量 0.153㎥/s 有効落差 54.971m
	発電機室	地下RC造 69.92㎡ 1階鉄骨造 31.26㎡

（２）導・送・配水管延長（口径別）　　（単位：m）

口　径(mm)	導水管	送水管	配水管	合計
1,100	441.9	4,014.3	－	4,456.2
1,000	951.0	49.5	1,193.0	2,193.5
900	531.3	－	－	531.3
800	8,872.3	5,046.8	2,667.7	16,586.8
700	5,826.1	15,653.2	1,708.4	23,187.7
600	1,926.7	13,754.9	14,352.3	30,033.9
500	9,522.0	7,189.8	17,044.2	33,756.0
450	927.0	9,697.7	19,665.8	30,290.5
400	1,434.5	31,261.9	20,122.6	52,819.0
350	11,820.7	3,437.8	19,909.5	35,168.0
300	4,126.1	15,524.0	67,207.5	86,857.6
250	10,245.2	9,701.2	54,116.9	74,063.3
200	7,329.7	2,648.5	187,655.4	197,633.6
150	1,004.6	2,111.3	520,447.9	523,563.8
125	－	304.4	6,265.9	6,570.3
100	479.7	41.6	1,155,850.3	1,156,371.6
75	2.7	1,184.6	483,693.0	484,880.3
50以下	－	982.2	699,482.0	700,464.2
合計	65,441.5	122,603.7	3,271,382.4	3,459,427.6

（令和8年3月31日現在）

【前年度対比による管路増減】

令和７年度	65,441.5	122,603.7	3,271,382.4	3,459,427.6
令和６年度	65,441.5	122,526.2	3,266,470.6	3,454,438.3
増減	0.0	77.5	4,911.8	4,989.3

(3)取水量･配水量

1)取水量の推移

年度	企業団合計(㎥)		総取水量(㎥)		総受水量(㎥)	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	63,375,750	173,632	63,356,835	173,580	18,915	52
比	100.3	100.3	100.3	100.3	103.0	104.0

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

令和2年度から、受水は桐生市からの水量のみ。

年度	太田合計(㎥)		取　水　量(㎥)			
			太田渡良瀬浄水場		太田利根浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	23,509,323	64,409	15,279,330	41,861	8,229,993	22,548
比	100.9	100.9	100.3	100.3	102.2	102.2

年度	館林合計(㎥)		取 水 量(㎥)	
			館林第二浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
7	7,086,530	19,415	7,086,530	19,415
比	101.8	101.8	101.8	101.8

年度	みどり合計(㎥)		取 水 量(㎥)		受 水 量(㎥)	
			みどり塩原浄水場		桐生市	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	5,673,068	15,543	5,654,153	15,491	18,915	52
比	106.0	106.0	106.1	106.1	103.0	104.0

年度	板倉合計(㎥)		取　水　量(㎥)			
			板倉東浄水場		板倉岩田浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均	水量	日平均
7	1,339,226	3,669	636,301	1,743	702,925	1,926
比	98.0	98.0	124.3	124.2	142.1	142.1

年度	千代田合計(㎥)		取　水　量(㎥)	
			千代田第五浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
7	797,161	2,184	797,161	2,184
比	99.3	99.4	99.3	99.4

年度	取　水　量(㎥)			
	みどり浄水場		東部浄水場	
	水量	日平均	水量	日平均
7	11,941,280	32,716	13,029,162	35,696
比	98.6	98.6	98.3	98.3

2)配水量の推移

補足:表中の「比」は前年比率(%)をいう

年度	企業団総配水量(㎥)			
	水量	日最大	日最小	日平均
7	60,441,885	178,176	145,421	165,594
比	100.1	100.9	97.2	100.1

年度	太田合計(㎥)				配水量(㎥)											
					太田渡良瀬浄水場				太田利根浄水場				太田藪塚配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	29,087,977	85,745	70,222	79,693	13,139,494	38,928	33,549	35,999	9,386,242	28,761	20,315	25,716	2,672,719	8,098	6,298	7,323
比	99.1	99.2	96.2	99.1	97.6	95.9	99.5	97.6	101.9	97.5	99.9	101.9	100.5	100.4	101.4	100.5

太田新田配水場				太田牛沢送水場			
水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
3,712,360	11,770	9,020	10,171	177,162	807	199	485
99.3	108.1	98.3	99.3	66.7	27.8	0.0	66.6

年度	館林合計(㎥)				配水量(㎥)							
					館林第二浄水場				館林第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	10,140,849	30,853	24,313	27,783	6,378,857	20,635	13,402	17,476	3,761,992	11,107	7,855	10,307
比	99.5	97.9	98.5	99.5	101.0	99.1	98.8	101.0	97.0	95.5	98.0	97.1

年度	みどり合計(㎥)				配水量(㎥)											
					みどり塩原浄水場				みどり桐原配水場				桐生市			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	6,635,617	20,095	15,890	18,180	5,218,875	16,030	11,583	14,298	1,397,827	4,950	2,840	3,830	18,915	－	－	52
比	104.3	107.6	101.9	104.3	104.6	103.9	99.9	104.6	103.3	84.5	110.5	103.3	103.0	－	－	104.0

年度	板倉合計(㎥)				配水量(㎥)							
					板倉東浄水場				板倉西配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	2,500,621	7,674	5,267	6,851	567,934	1,728	1,390	1,556	1,701,384	5,387	3,251	4,661
比	100.7	100.3	94.7	100.8	127.3	107.9	135.7	127.3	118.6	106.8	117.1	118.5

年度	明和合計(㎥)				配水量(㎥)				配水量(㎥)			
					明和南大島配水場				明和大輪配水区域(館林第三配水場より受水)			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	1,571,432	4,915	3,561	4,305	1,188,074	3,602	2,751	3,255	383,358	1,453	763	1,050
比	100.1	98.3	96.4	100.1	100.0	96.3	96.3	100.0	100.3	107.2	101.1	100.3

配水量(㎥)			
板倉北配水場			
水量	日最大	日最小	日平均
231,303	697	586	634
91.4	79.4	102.4	91.5

年度	千代田合計(㎥)				配水量(㎥)							
					千代田第四配水場				千代田第五浄水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	1,708,467	5,650	3,949	4,681	969,735	3,098	2,159	2,657	738,732	2,618	1,739	2,024
比	100.3	103.2	99.3	100.3	99.8	103.4	97.6	99.8	100.8	98.9	100.6	100.8

年度	大泉合計(㎥)				配水量(㎥)							
					大泉第一配水場				大泉第二配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	5,559,693	16,720	12,760	15,232	3,579,210	11,090	7,790	9,806	1,980,483	6,120	4,740	5,426
比	102.7	105.0	97.6	102.7	107.0	107.4	107.4	106.9	95.8	96.5	95.4	95.8

年度	邑楽合計(㎥)				配水量(㎥)							
					邑楽中野配水場				邑楽第三配水場			
	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均	水量	日最大	日最小	日平均
7	3,237,229	9,753	7,821	8,869	1,217,518	3,638	2,752	3,336	2,019,711	6,323	4,792	5,533
比	98.4	98.7	98.4	98.4	98.1	49.7	89.2	98.1	98.6	99.9	98.6	98.6

3)月別配水量･送水量

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

月	企業団合計（㎥）					
	水量	前年対比	累計	日最大	日最小	日平均
4月	4,939,220	－	4,939,220	172,727	156,379	164,641
	4,880,124	98.8%	4,880,124	168,811	148,423	162,671
	△ 59,096		－	△ 3,916	△ 7,956	△ 1,970
5月	5,062,144	－	10,001,364	172,778	154,215	163,295
	4,963,581	98.1%	9,843,705	170,243	148,888	160,116
	△ 98,563		－	△ 2,535	△ 5,327	△ 3,179
6月	4,939,689	－	14,941,053	172,843	151,019	164,656
	4,947,683	100.2%	14,791,388	174,984	151,006	164,923
	7,994		－	2,141	△ 13	267
7月	5,192,806	－	20,133,859	176,625	149,562	167,510
	5,181,799	99.8%	19,973,187	174,558	156,902	167,155
	△ 11,007		－	△ 2,067	7,340	△ 355
8月	5,067,414	－	25,201,273	172,723	153,015	163,465
	5,093,009	100.5%	25,066,196	174,267	145,421	164,291
	25,595		－	1,544	△ 7,594	826
9月	4,892,668	－	30,093,941	169,893	149,605	163,089
	4,886,139	99.9%	29,952,335	171,470	152,766	162,871
	△ 6,529		－	1,577	3,161	△ 218
10月	5,069,733	－	35,163,674	171,921	154,359	163,540
	5,055,852	99.7%	35,008,187	171,596	152,327	163,092
	△ 13,881		－	△ 325	△ 2,032	△ 448
11月	4,994,357	－	40,158,031	171,471	154,094	166,479
	4,979,712	99.7%	39,987,899	171,280	154,698	165,990
	△ 14,645		－	△ 191	604	△ 489
12月	5,259,345	－	45,417,376	171,471	162,086	169,656
	5,241,359	99.7%	45,229,258	173,880	159,301	169,076
	△ 17,986		－	2,409	△ 2,785	△ 580
1月	5,161,903	－	50,579,279	171,959	155,134	166,513
	5,261,909	101.9%	50,491,167	176,667	153,903	169,739
	100,006		－	4,708	△ 1,231	3,226
2月	4,684,284	－	55,263,563	172,062	154,131	167,296
	4,780,764	102.1%	55,271,931	178,176	163,039	170,742
	96,480		－	6,114	8,908	3,446
3月	5,094,743	－	60,358,306	170,188	151,531	164,347
	5,169,954	101.5%	60,441,885	172,332	161,059	166,773
	75,211		－	2,144	9,528	2,426
合計	60,358,306	－	－	176,625	149,562	165,365
	60,441,885	100.1%	－	178,176	145,421	165,594
	83,579		－	1,551	△ 4,141	229

月	太　田　合　計　（㎥）				太田渡良瀬浄水場(㎥)		太田利根浄水場(㎥)	
	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
4月	2,408,567	－	83,430	80,286	1,113,231	－	727,660	－
	2,369,679	98.4%	81,960	78,989	1,080,492	97.1%	757,515	104.1%
	△ 38,888		△ 1,470	△ 1,297	△ 32,739		29,855	
5月	2,464,232	－	84,296	79,491	1,155,430	－	742,240	－
	2,405,381	97.6%	82,152	77,593	1,102,108	95.4%	762,608	102.7%
	△ 58,851		△ 2,144	△ 1,898	△ 53,322		20,368	
6月	2,393,944	－	83,227	79,798	1,123,793	－	723,585	－
	2,388,447	99.8%	83,891	79,615	1,082,012	96.3%	773,699	106.9%
	△ 5,497		664	△ 183	△ 41,781		50,114	
7月	2,498,784	－	84,632	80,606	1,160,686	－	770,525	－
	2,487,762	99.6%	83,990	80,250	1,128,041	97.2%	799,518	103.8%
	△ 11,022		△ 642	△ 356	△ 32,645		28,993	
8月	2,437,921	－	82,926	78,643	1,141,534	－	734,377	－
	2,438,126	100.0%	82,998	78,649	1,115,384	97.7%	774,878	105.5%
	205		72	6	△ 26,150		40,501	
9月	2,370,206	－	81,709	79,007	1,099,011	－	729,692	－
	2,346,914	99.0%	81,290	78,230	1,069,027	97.3%	748,590	102.6%
	△ 23,292		△ 419	△ 777	△ 29,984		18,898	
10月	2,459,987	－	83,660	79,354	1,135,683	－	766,557	－
	2,421,622	98.4%	81,956	78,117	1,094,647	96.4%	775,661	101.2%
	△ 38,365		△ 1,704	△ 1,237	△ 41,036		9,104	
11月	2,442,535	－	83,585	81,418	1,067,506	－	830,488	－
	2,396,628	98.1%	81,907	79,888	1,071,872	100.4%	778,014	93.7%
	△ 45,907		△ 1,678	△ 1,530	4,366		△ 52,474	
12月	2,586,587	－	86,453	83,438	1,145,341	－	863,321	－
	2,520,671	97.5%	84,266	81,312	1,118,882	97.7%	826,729	95.8%
	△ 65,916		△ 2,187	△ 2,126	△ 26,459		△ 36,592	
1月	2,518,722	－	83,691	81,249	1,162,774	－	787,388	－
	2,536,305	100.7%	84,582	81,816	1,132,379	97.4%	827,732	105.1%
	17,583		891	567	△ 30,395		40,344	
2月	2,287,631	－	82,188	81,701	1,039,126	－	737,182	－
	2,296,223	100.4%	85,745	82,008	1,027,454	98.9%	755,197	102.4%
	8,592		3,557	307	△ 11,672		18,015	
3月	2,472,888	－	82,188	79,771	1,120,431	－	799,622	－
	2,480,219	100.3%	81,921	80,007	1,117,196	99.7%	806,101	100.8%
	7,331		△ 267	236	△ 3,235		6,479	
合計	29,342,004	－	86,453	80,389	13,464,546	－	9,212,637	－
	29,087,977	99.1%	85,745	79,693	13,139,494	97.6%	9,386,242	101.9%
	△ 254,027		△ 708	△ 696	△ 325,052		173,605	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

太田藪塚配水場(㎥)		太田新田配水場(㎥)		太田牛沢送水場(㎥)		太田渡良瀬配水区域から大泉第一浄水場へ送水(㎥)(※令和6年2月26日配水場化)	
水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比
225,895	－	307,410	－	34,371	－	247,260	－
216,002	95.6%	301,220	98.0%	14,450	42.0%	275,840	111.6%
△ 9,893		△ 6,190		△ 19,921		28,580	
230,560	－	312,980	－	23,022	－	234,840	－
220,085	95.5%	305,600	97.6%	14,980	65.1%	276,960	117.9%
△ 10,475		△ 7,380		△ 8,042		42,120	
218,685	－	304,850	－	23,031	－	230,740	－
216,072	98.8%	301,550	98.9%	15,114	65.6%	273,250	118.4%
△ 2,613		△ 3,300		△ 7,917		42,510	
223,692	－	320,680	－	23,201	－	242,780	－
226,466	101.2%	317,910	99.1%	15,827	68.2%	278,910	114.9%
2,774		△ 2,770		△ 7,374		36,130	
223,089	－	315,770	－	23,151	－	234,420	－
222,436	99.7%	309,950	98.2%	15,478	66.9%	270,540	115.4%
△ 653		△ 5,820		△ 7,673		36,120	
213,085	－	308,480	－	19,938	－	239,300	－
214,595	100.7%	299,970	97.2%	14,732	73.9%	266,640	111.4%
1,510		△ 8,510		△ 5,206		27,340	
219,467	－	316,390	－	21,890	－	248,570	－
222,494	101.4%	313,520	99.1%	15,300	69.9%	291,160	117.1%
3,027		△ 2,870		△ 6,590		42,590	
215,299	－	307,810	－	21,432	－	237,520	－
221,677	103.0%	310,050	100.7%	15,015	70.1%	290,320	122.2%
6,378		2,240		△ 6,417		52,800	
231,141	－	321,950	－	24,834	－	250,680	－
236,302	102.2%	323,190	100.4%	15,568	62.7%	302,310	120.6%
5,161		1,240		△ 9,266		51,630	
226,392	－	319,700	－	22,468	－	264,060	－
237,475	104.9%	324,060	101.4%	14,659	65.2%	297,120	112.5%
11,083		4,360		△ 7,809		33,060	
208,111	－	289,120	－	14,092	－	247,900	－
210,434	101.1%	291,910	101.0%	11,228	79.7%	261,580	105.5%
2,323		2,790		△ 2,864		13,680	
224,366	－	314,090	－	14,379	－	280,740	－
228,681	101.9%	313,430	99.8%	14,811	103.0%	279,260	99.5%
4,315		△ 660		432		△ 1,480	
2,659,782	－	3,739,230	－	265,809	－	2,958,810	－
2,672,719	100.5%	3,712,360	99.3%	177,162	66.7%	3,363,890	113.7%
12,937		△ 26,870		△ 88,647		405,080	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

月	太田渡良瀬配水区域から邑楽中野配水場へ送水(㎥)		館林合計(㎥)				館林第二浄水場(㎥)	
	水量	前年対比	水量	前年対比	日最大	日平均	水量	前年対比
4月	101,009	－	828,494	－	29,631	27,616	502,930	－
	80,168	79.4%	820,703	99.1%	28,970	27,357	508,603	101.1%
	△ 20,841		△ 7,791		△ 661	△ 259	5,673	
5月	104,350	－	857,265	－	29,757	27,654	513,177	－
	85,552	82.0%	836,190	97.5%	28,905	26,974	513,841	100.1%
	△ 18,798		△ 21,075		△ 852	△ 680	664	
6月	102,547	－	843,552	－	29,963	28,118	513,666	－
	86,258	84.1%	833,793	98.8%	29,789	27,793	518,990	101.0%
	△ 16,289		△ 9,759		△ 174	△ 325	5,324	
7月	106,844	－	908,488	－	31,499	29,306	577,893	－
	91,309	85.5%	892,919	98.3%	30,675	28,804	571,099	98.8%
	△ 15,535		△ 15,569		△ 824	△ 502	△ 6,794	
8月	106,746	－	870,001	－	30,259	28,065	542,301	－
	92,516	86.7%	871,904	100.2%	30,170	28,126	553,598	102.1%
	△ 14,230		1,903		△ 89	61	11,297	
9月	101,809	－	826,220	－	29,309	27,541	508,901	－
	86,473	84.9%	816,192	98.8%	29,169	27,206	503,900	99.0%
	△ 15,336		△ 10,028		△ 140	△ 335	△ 5,001	
10月	107,229	－	849,253	－	29,231	27,395	523,880	－
	93,463	87.2%	838,245	98.7%	29,044	27,040	521,057	99.5%
	△ 13,766		△ 11,008		△ 187	△ 355	△ 2,823	
11月	102,384	－	833,960	－	29,173	27,799	524,782	－
	89,738	87.6%	822,057	98.6%	28,707	27,402	511,382	97.4%
	△ 12,646		△ 11,903		△ 466	△ 397	△ 13,400	
12月	106,734	－	873,271	－	29,347	28,170	543,645	－
	92,118	86.3%	863,920	98.9%	29,401	27,868	544,028	100.1%
	△ 14,616		△ 9,351		54	△ 302	383	
1月	104,006	－	864,921	－	29,441	27,901	542,769	－
	92,251	88.7%	872,010	100.8%	30,133	28,129	556,989	102.6%
	△ 11,755		7,089		692	228	14,220	
2月	90,934	－	781,686	－	29,426	27,917	489,647	－
	86,236	94.8%	802,760	102.7%	30,853	28,670	520,167	106.2%
	△ 4,698		21,074		1,427	753	30,520	
3月	89,759	－	857,805	－	29,108	27,671	534,954	－
	96,914	108.0%	870,156	101.4%	29,579	28,070	555,203	103.8%
	7,155		12,351		471	399	20,249	
合計	1,224,351	－	10,194,916	－	31,499	27,931	6,318,545	－
	1,072,996	87.6%	10,140,849	99.5%	30,853	27,783	6,378,857	101.0%
	△ 151,355		△ 54,067		△ 646	△ 148	60,312	

※上記は送水量のため、
合計値に含みません。

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

館林第三配水場(㎥)		館林第二浄水場から館林第三配水場へ送水(㎥)		館林第三配水区域から明和大輪配水区域へ送水(㎥)	
水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比
325,564	－	9,501	－	29,826	－
312,100	95.9%	8,407	88.5%	30,560	102.5%
△ 13,464		△ 1,094		734	
344,088	－	9,757	－	31,602	－
322,349	93.7%	8,854	90.7%	30,631	96.9%
△ 21,739		△ 903		△ 971	
329,886	－	9,345	－	32,277	－
314,803	95.4%	8,237	88.1%	31,037	96.2%
△ 15,083		△ 1,108		△ 1,240	
330,595	－	9,508	－	34,435	－
321,820	97.3%	8,224	86.5%	32,100	93.2%
△ 8,775		△ 1,284		△ 2,335	
327,700	－	9,265	－	35,860	－
318,306	97.1%	8,184	88.3%	31,774	88.6%
△ 9,394		△ 1,081		△ 4,086	
317,319	－	8,842	－	30,001	－
312,292	98.4%	7,947	89.9%	31,338	104.5%
△ 5,027		△ 895		1,337	
325,373	－	9,141	－	31,807	－
317,188	97.5%	11,016	120.5%	32,922	103.5%
△ 8,185		1,875		1,115	
309,178	－	8,840	－	31,422	－
310,675	100.5%	10,704	121.1%	31,685	100.8%
1,497		1,864		263	
329,626	－	9,109	－	31,824	－
319,892	97.0%	11,118	122.1%	33,738	106.0%
△ 9,734		2,009		1,914	
322,152	－	9,101	－	32,308	－
315,021	97.8%	11,095	121.9%	33,109	102.5%
△ 7,131		1,994		801	
292,039	－	8,120	－	29,001	－
282,593	96.8%	9,968	122.8%	31,327	108.0%
△ 9,446		1,848		2,326	
322,851	－	8,789	－	31,719	－
314,953	97.6%	11,018	125.4%	33,137	104.5%
△ 7,898		2,229		1,418	
3,876,371	－	109,318	－	382,082	－
3,761,992	97.0%	114,772	105.0%	383,358	100.3%
△ 114,379		5,454		1,276	

※上記は送水量のため、合計値に含みません。

※上記は送水量のため、合計値に含みません。

月	みどり合計（㎥）				みどり塩原浄水場（㎥）		みどり桐原配水場（㎥）	
	水量	前年対比	日最大	日平均	水量	前年対比	水量	前年対比
4月	512,295	－	18,015	17,077	420,418	－	91,411	－
	519,600	101.4%	18,054	17,320	431,679	102.7%	87,457	95.7%
	7,305		39	244	11,261		△ 3,954	
5月	528,142	－	18,097	17,037	430,549	－	94,826	－
	534,942	101.3%	18,074	17,256	442,428	102.8%	89,747	94.6%
	6,800		△ 23	219	11,879		△ 5,079	
6月	517,293	－	18,143	17,243	401,396	－	115,416	－
	533,397	103.1%	18,819	17,780	414,919	103.4%	118,022	102.3%
	16,104		676	537	13,523		2,606	
7月	542,026	－	18,423	17,485	418,347	－	121,109	－
	559,756	103.3%	18,984	18,057	436,978	104.5%	120,201	99.3%
	17,730		561	572	18,631		△ 908	
8月	537,851	－	18,007	17,350	404,273	－	133,100	－
	565,267	105.1%	19,015	18,234	424,398	105.0%	140,413	105.5%
	27,416		1,008	884	20,125		7,313	
9月	520,268	－	18,244	17,342	397,772	－	119,774	－
	547,169	105.2%	19,138	18,239	408,184	102.6%	136,179	113.7%
	26,901		894	897	10,412		16,405	
10月	539,113	－	18,198	17,391	417,393	－	121,276	－
	567,273	105.2%	19,177	18,299	435,757	104.4%	131,122	108.1%
	28,160		979	908	18,364		9,846	
11月	529,350	－	18,369	17,645	401,923	－	124,830	－
	556,687	105.2%	19,307	18,556	431,450	107.3%	122,526	98.2%
	27,337		938	911	29,527		△ 2,304	
12月	549,572	－	18,667	17,728	418,578	－	130,550	－
	581,615	105.8%	19,582	18,762	453,784	108.4%	127,397	97.6%
	32,043		915	1,034	35,206		△ 3,153	
1月	547,688	－	18,398	17,667	425,966	－	119,076	－
	579,570	105.8%	20,095	18,696	452,531	106.2%	124,237	104.3%
	31,882		1,697	1,029	26,565		5,161	
2月	495,133	－	18,167	17,683	399,669	－	95,037	－
	522,041	105.4%	19,239	18,644	418,282	104.7%	103,327	108.7%
	26,908		1,072	961	18,613		8,290	
3月	542,989	－	18,162	17,516	453,548	－	87,127	－
	568,300	104.7%	18,807	18,332	468,485	103.3%	97,199	111.6%
	25,311		645	816	14,937		10,072	
合計	6,361,720	－	18,667	17,429	4,989,832	－	1,353,532	－
	6,635,617	104.3%	20,095	18,180	5,218,875	104.6%	1,397,827	103.3%
	273,897		1,428	751	229,043		44,295	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

桐生市受水(㎥)		板　倉　合　計　(㎥)				板倉東浄水場(㎥)	
水　量	前年対比	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比
466	－	202,576	－	7,256	6,753	37,154	－
464	99.6%	198,531	98.0%	7,252	6,618	47,449	127.7%
△ 2		△ 4,045		△ 4	△ 135	10,295	
2,767	－	204,576	－	7,159	6,599	37,457	－
2,767	100.0%	198,688	97.1%	7,392	6,409	47,876	127.8%
0		△ 5,888		233	△ 190	10,419	
481	－	200,025	－	7,358	6,668	35,421	－
456	94.8%	200,799	100.4%	7,442	6,693	47,044	132.8%
△ 25		774		84	26	11,623	
2,570	－	213,588	－	7,443	6,890	37,319	－
2,577	100.3%	213,720	100.1%	7,427	6,894	48,453	129.8%
7		132		△ 16	4	11,134	
478	－	212,198	－	7,653	6,845	36,363	－
456	95.4%	211,534	99.7%	7,631	6,824	47,493	130.6%
△ 22		△ 664		△ 22	△ 21	11,130	
2,722	－	205,114	－	7,422	6,837	35,171	－
2,806	103.1%	203,649	99.3%	7,655	6,788	45,435	129.2%
84		△ 1,465		233	△ 49	10,264	
444	－	219,048	－	7,585	7,066	36,488	－
394	88.7%	212,103	96.8%	7,469	6,842	47,190	129.3%
△ 50		△ 6,945		△ 116	△ 224	10,702	
2,597	－	206,571	－	7,512	6,886	35,436	－
2,711	104.4%	207,586	100.5%	7,402	6,920	46,115	130.1%
114		1,015		△ 110	34	10,679	
444	－	214,115	－	7,409	6,907	37,451	－
434	97.7%	220,373	102.9%	7,644	7,109	48,591	129.7%
△ 10		6,258		235	202	11,140	
2,646	－	208,913	－	7,468	6,739	37,319	－
2,802	105.9%	219,796	105.2%	7,674	7,090	49,095	131.6%
156		10,883		206	351	11,776	
427	－	190,315	－	7,463	6,797	32,776	－
432	101.2%	199,373	104.8%	7,638	7,120	43,881	133.9%
5		9,058		175	323	11,105	
2,314	－	205,074	－	7,189	6,615	47,715	－
2,616	113.1%	214,469	104.6%	7,442	6,918	49,312	103.3%
302		9,395		253	303	1,597	
18,356	－	2,482,113	－	7,653	6,800	446,070	－
18,915	103.0%	2,500,621	100.7%	7,674	6,851	567,934	127.3%
559		18,508		21	51	121,864	

月	板倉北配水場(㎥) (※令和4年4月20日供用開始)		板倉南浄水場(㎥) (※令和7年2月27日廃止)		板倉西配水場(㎥)	
	水　量	前年対比	水　量	前年対比	水　量	前年対比
４月	25,148	－	31,111	－	109,163	－
	18,843	74.9%	0	0.0%	132,239	121.1%
	△ 6,305		△ 31,111		23,076	
５月	23,313	－	32,346	－	111,460	－
	19,056	81.7%	0	0.0%	131,756	118.2%
	△ 4,257		△ 32,346		20,296	
６月	20,646	－	31,790	－	112,168	－
	18,883	91.5%	0	0.0%	134,872	120.2%
	△ 1,763		△ 31,790		22,704	
７月	21,430	－	33,304	－	121,535	－
	19,839	92.6%	0	0.0%	145,428	119.7%
	△ 1,591		△ 33,304		23,893	
８月	21,985	－	33,775	－	120,075	－
	19,885	90.4%	0	0.0%	144,156	120.1%
	△ 2,100		△ 33,775		24,081	
９月	21,214	－	32,519	－	116,210	－
	18,731	88.3%	0	0.0%	139,483	120.0%
	△ 2,483		△ 32,519		23,273	
10月	23,121	－	33,357	－	126,082	－
	19,987	86.4%	0	0.0%	144,926	114.9%
	△ 3,134		△ 33,357		18,844	
11月	20,378	－	30,721	－	120,036	－
	18,838	92.4%	0	0.0%	142,633	118.8%
	△ 1,540		△ 30,721		22,597	
12月	19,462	－	30,878	－	126,324	－
	19,419	99.8%	0	0.0%	152,363	120.6%
	△ 43		△ 30,878		26,039	
１月	19,228	－	30,986	－	121,380	－
	19,701	102.5%	0	0.0%	151,000	124.4%
	473		△ 30,986		29,620	
２月	18,028	－	27,115	－	112,396	－
	18,191	100.9%	0	0.0%	137,301	122.2%
	163		△ 27,115		24,905	
３月	19,104	－	0	－	138,255	－
	19,930	104.3%	0	0.0%	145,227	105.0%
	826		0		6,972	
合 計	253,057	－	347,902	－	1,435,084	－
	231,303	91.4%	0	0.0%	1,701,384	118.6%
	△ 21,754		△ 347,902		266,300	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

明　和　合　計　(㎥)				明和南大島配水場(㎥) (※令和6年6月24日配水場化)		明和大輪配水区域(㎥) (館林第三配水場より受水)	
水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
126,440	－	4,520	4,215	96,614	－	29,826	－
125,857	99.5%	4,628	4,195	95,297	98.6%	30,560	102.5%
△ 583		108	△ 20	△ 1,317		734	
131,980	－	4,616	4,257	100,378	－	31,602	－
126,502	95.8%	4,459	4,081	95,871	95.5%	30,631	96.9%
△ 5,478		△ 157	△ 176	△ 4,507		△ 971	
129,249	－	4,734	4,308	96,972	－	32,277	－
127,005	98.3%	4,604	4,234	95,968	99.0%	31,037	96.2%
△ 2,244		△ 130	△ 74	△ 1,004		△ 1,240	
135,788	－	4,669	4,380	101,353	－	34,435	－
132,675	97.7%	4,605	4,280	100,575	99.2%	32,100	93.2%
△ 3,113		△ 64	△ 100	△ 778		△ 2,335	
140,114	－	4,891	4,520	104,254	－	35,860	－
132,544	94.6%	4,605	4,276	100,770	96.7%	31,774	88.6%
△ 7,570		△ 286	△ 244	△ 3,484		△ 4,086	
126,298	－	4,616	4,210	96,297	－	30,001	－
127,142	100.7%	4,675	4,238	95,804	99.5%	31,338	104.5%
844		59	28	△ 493		1,337	
130,017	－	4,922	4,194	98,210	－	31,807	－
132,707	102.1%	4,798	4,281	99,785	101.6%	32,922	103.5%
2,690		△ 124	87	1,575		1,115	－
127,200	－	4,547	4,240	95,778	－	31,422	－
131,059	103.0%	4,692	4,369	99,374	103.8%	31,685	100.8%
3,859		145	129	3,596		263	
134,614	－	4,731	4,342	102,790	－	31,824	－
137,877	102.4%	4,820	4,448	104,139	101.3%	33,738	106.0%
3,263		89	106	1,349		1,914	
135,591	－	5,001	4,374	103,283	－	32,308	－
136,256	100.5%	4,777	4,395	103,147	99.9%	33,109	102.5%
665		△ 224	21	△ 136		801	
121,791	－	4,624	4,350	92,790	－	29,001	－
125,703	103.2%	4,915	4,489	94,376	101.7%	31,327	108.0%
3,912		291	139	1,586		2,326	
130,877	－	4,506	4,222	99,158	－	31,719	－
136,105	104.0%	4,808	4,390	102,968	103.8%	33,137	104.5%
5,228		302	168	3,810		1,418	
1,569,959	－	5,001	4,301	1,187,877	－	382,082	－
1,571,432	100.1%	4,915	4,305	1,188,074	100.0%	383,358	100.3%
1,473		△ 86	4	197		1,276	

月	千　代　田　合　計　（㎥）				千代田第四配水場(㎥) (※令和5年6月29日配水場化)		千代田第五浄水場(㎥)	
	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
４月	137,189	－	4,886	4,573	80,078	－	57,111	－
	141,417	103.1%	4,994	4,714	81,697	102.0%	59,720	104.6%
	4,228		108	141	1,619		2,609	
５月	142,096	－	4,923	4,584	82,398	－	59,698	－
	145,579	102.5%	5,030	4,696	82,477	100.1%	63,102	105.7%
	3,483		107	112	79		3,404	
６月	140,130	－	5,473	4,671	79,813	－	60,317	－
	146,000	104.2%	5,650	4,867	82,918	103.9%	63,082	104.6%
	5,870		177	196	3,105		2,765	
７月	148,961	－	5,151	4,805	84,648	－	64,313	－
	148,817	99.9%	5,313	4,801	83,785	99.0%	65,032	101.1%
	△ 144		162	△ 4	△ 863		719	
８月	144,557	－	5,162	4,663	82,578	－	61,979	－
	144,801	100.2%	5,138	4,671	82,749	100.2%	62,052	100.1%
	244		△ 24	8	171		73	
９月	138,264	－	4,958	4,609	78,413	－	59,851	－
	136,117	98.4%	4,930	4,537	78,551	100.2%	57,566	96.2%
	△ 2,147		△ 28	△ 72	138		△ 2,285	
10月	142,493	－	4,844	4,597	80,437	－	62,056	－
	139,798	98.1%	4,818	4,510	79,687	99.1%	60,111	96.9%
	△ 2,695		△ 26	△ 87	△ 750		△ 1,945	
11月	141,085	－	4,961	4,703	79,581	－	61,504	－
	136,676	96.9%	4,867	4,556	77,312	97.1%	59,364	96.5%
	△ 4,409		△ 94	△ 147	△ 2,269		△ 2,140	
12月	146,715	－	5,077	4,733	83,186	－	63,529	－
	143,468	97.8%	4,868	4,628	81,426	97.9%	62,042	97.7%
	△ 3,247		△ 209	△ 105	△ 1,760		△ 1,487	
１月	144,609	－	4,930	4,665	82,021	－	62,588	－
	146,810	101.5%	5,068	4,736	84,254	102.7%	62,556	99.9%
	2,201		138	71	2,233		△ 32	
２月	130,282	－	4,950	4,653	72,975	－	57,307	－
	134,964	103.6%	5,211	4,820	74,917	102.7%	60,047	104.8%
	4,682		261	167	1,942		2,740	
３月	147,666	－	5,010	4,763	85,124	－	62,542	－
	144,020	97.5%	4,899	4,646	79,962	93.9%	64,058	102.4%
	△ 3,646		△ 111	△ 117	△ 5,162		1,516	
合　計	1,704,047	－	5,473	4,669	971,252	－	732,795	－
	1,708,467	100.3%	5,650	4,681	969,735	99.8%	738,732	100.8%
	4,420		177	12	△ 1,517		5,937	


上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

大　泉　合　計　（㎥）				大泉第一配水場(㎥) (※令和6年2月26日配水場化)		大泉第二配水場(㎥)	
水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
456,150	－	15,920	15,205	271,500	－	184,650	－
442,820	97.1%	15,380	14,761	291,740	107.5%	151,080	81.8%
△ 13,330		△ 540	△ 444	20,240		△ 33,570	
458,080	－	15,680	14,777	268,770	－	189,310	－
450,330	98.3%	15,750	14,527	290,790	108.2%	159,540	84.3%
△ 7,750		70	△ 250	22,020		△ 29,770	
439,320	－	15,430	14,644	265,020	－	174,300	－
450,780	102.6%	16,130	15,026	291,030	109.8%	159,750	91.7%
11,460		700	382	26,010		△ 14,550	
457,960	－	15,650	14,773	278,350	－	179,610	－
466,830	101.9%	15,730	15,059	297,470	106.9%	169,360	94.3%
8,870		80	286	19,120		△ 10,250	
444,440	－	15,080	14,337	270,390	－	174,050	－
453,270	102.0%	15,770	14,622	288,690	106.8%	164,580	94.6%
8,830		690	285	18,300		△ 9,470	
435,780	－	15,280	14,526	269,410	－	166,370	－
445,960	102.3%	15,600	14,865	283,700	105.3%	162,260	97.5%
10,180		320	339	14,290		△ 4,110	
451,140	－	15,100	14,553	282,500	－	168,640	－
469,990	104.2%	15,960	15,161	305,200	108.0%	164,790	97.7%
18,850		860	608	22,700		△ 3,850	
446,110	－	15,290	14,870	281,820	－	164,290	－
462,920	103.8%	15,840	15,431	307,350	109.1%	155,570	94.7%
16,810		550	561	25,530		△ 8,720	
471,750	－	15,670	15,218	297,490	－	174,260	－
494,053	104.7%	16,540	15,937	319,700	107.5%	174,353	100.1%
22,303		870	719	22,210		93	
463,090	－	15,380	14,938	291,740	－	171,350	－
492,000	106.2%	16,440	15,871	315,320	108.1%	176,680	103.1%
28,910		1,060	933	23,580		5,330	
425,240	－	15,570	15,187	270,320	－	154,920	－
448,130	105.4%	16,720	16,005	285,030	105.4%	163,100	105.3%
22,890		1,150	818	14,710		8,180	
464,510	－	15,460	14,984	299,290	－	165,220	－
482,610	103.9%	16,080	15,568	303,190	101.3%	179,420	108.6%
18,100		620	584	3,900		14,200	
5,413,570	－	15,920	14,832	3,346,600	－	2,066,970	－
5,559,693	102.7%	16,720	15,232	3,579,210	107.0%	1,980,483	95.8%
146,123		800	400	232,610		△ 86,487	

上段:令和6年度　中段:令和7年度　下段:増減量

月	邑楽合計（㎥）				邑楽中野配水場(㎥) (※令和4年5月10日配水場化)		邑楽第三配水場(㎥) (※令和5年11月20日配水場化)	
	水　量	前年対比	日最大	日平均	水　量	前年対比	水　量	前年対比
4月	267,509	－	9,445	8,917	101,160	－	166,349	－
	261,517	97.8%	9,150	8,717	97,756	96.6%	163,761	98.4%
	△ 5,992		△ 295	△ 200	△ 3,404		△ 2,588	
5月	275,773	－	9,493	8,896	104,398	－	171,375	－
	265,969	96.4%	9,230	8,580	100,052	95.8%	165,917	96.8%
	△ 9,804		△ 263	△ 316	△ 4,346		△ 5,458	
6月	276,176	－	9,880	9,206	102,789	－	173,387	－
	267,462	96.8%	9,503	8,915	99,794	97.1%	167,668	96.7%
	△ 8,714		△ 377	△ 291	△ 2,995		△ 5,719	
7月	287,211	－	9,859	9,265	106,935	－	180,276	－
	279,320	97.3%	9,469	9,010	104,088	97.3%	175,232	97.2%
	△ 7,891		△ 390	△ 255	△ 2,847		△ 5,044	
8月	280,332	－	9,503	9,043	106,886	－	173,446	－
	275,563	98.3%	9,396	8,889	104,031	97.3%	171,532	98.9%
	△ 4,769		△ 107	△ 154	△ 2,855		△ 1,914	
9月	270,518	－	9,594	9,017	101,959	－	168,559	－
	262,996	97.2%	9,458	8,767	98,034	96.2%	164,962	97.9%
	△ 7,522		△ 136	△ 250	△ 3,925		△ 3,597	
10月	278,682	－	9,464	8,990	107,218	－	171,464	－
	274,114	98.4%	9,244	8,842	103,862	96.9%	170,252	99.3%
	△ 4,568		△ 220	△ 148	△ 3,356		△ 1,212	
11月	267,546	－	9,216	8,918	102,109	－	165,437	－
	266,099	99.5%	9,170	8,870	100,265	98.2%	165,834	100.2%
	△ 1,447		△ 46	△ 48	△ 1,844		397	
12月	282,721	－	9,591	9,120	106,766	－	175,955	－
	279,382	98.8%	9,574	9,012	105,402	98.7%	173,980	98.9%
	△ 3,339		△ 17	△ 108	△ 1,364		△ 1,975	
1月	278,369	－	9,304	8,980	103,908	－	174,461	－
	279,162	100.3%	9,360	9,005	105,317	101.4%	173,845	99.6%
	793		56	25	1,409		△ 616	
2月	252,206	－	9,466	9,007	94,273	－	157,933	－
	251,570	99.7%	9,520	8,985	95,003	100.8%	156,567	99.1%
	△ 636		54	△ 22	730		△ 1,366	
3月	272,934	－	9,248	8,804	103,121	－	169,813	－
	274,075	100.4%	9,753	8,841	103,914	100.8%	170,161	100.2%
	1,141		505	37	793		348	
合計	3,289,977	－	9,880	9,014	1,241,522	－	2,048,455	－
	3,237,229	98.4%	9,753	8,869	1,217,518	98.1%	2,019,711	98.6%
	△ 52,748		△ 127	△ 145	△ 24,004		△ 28,744	

（４）送配水フロー図

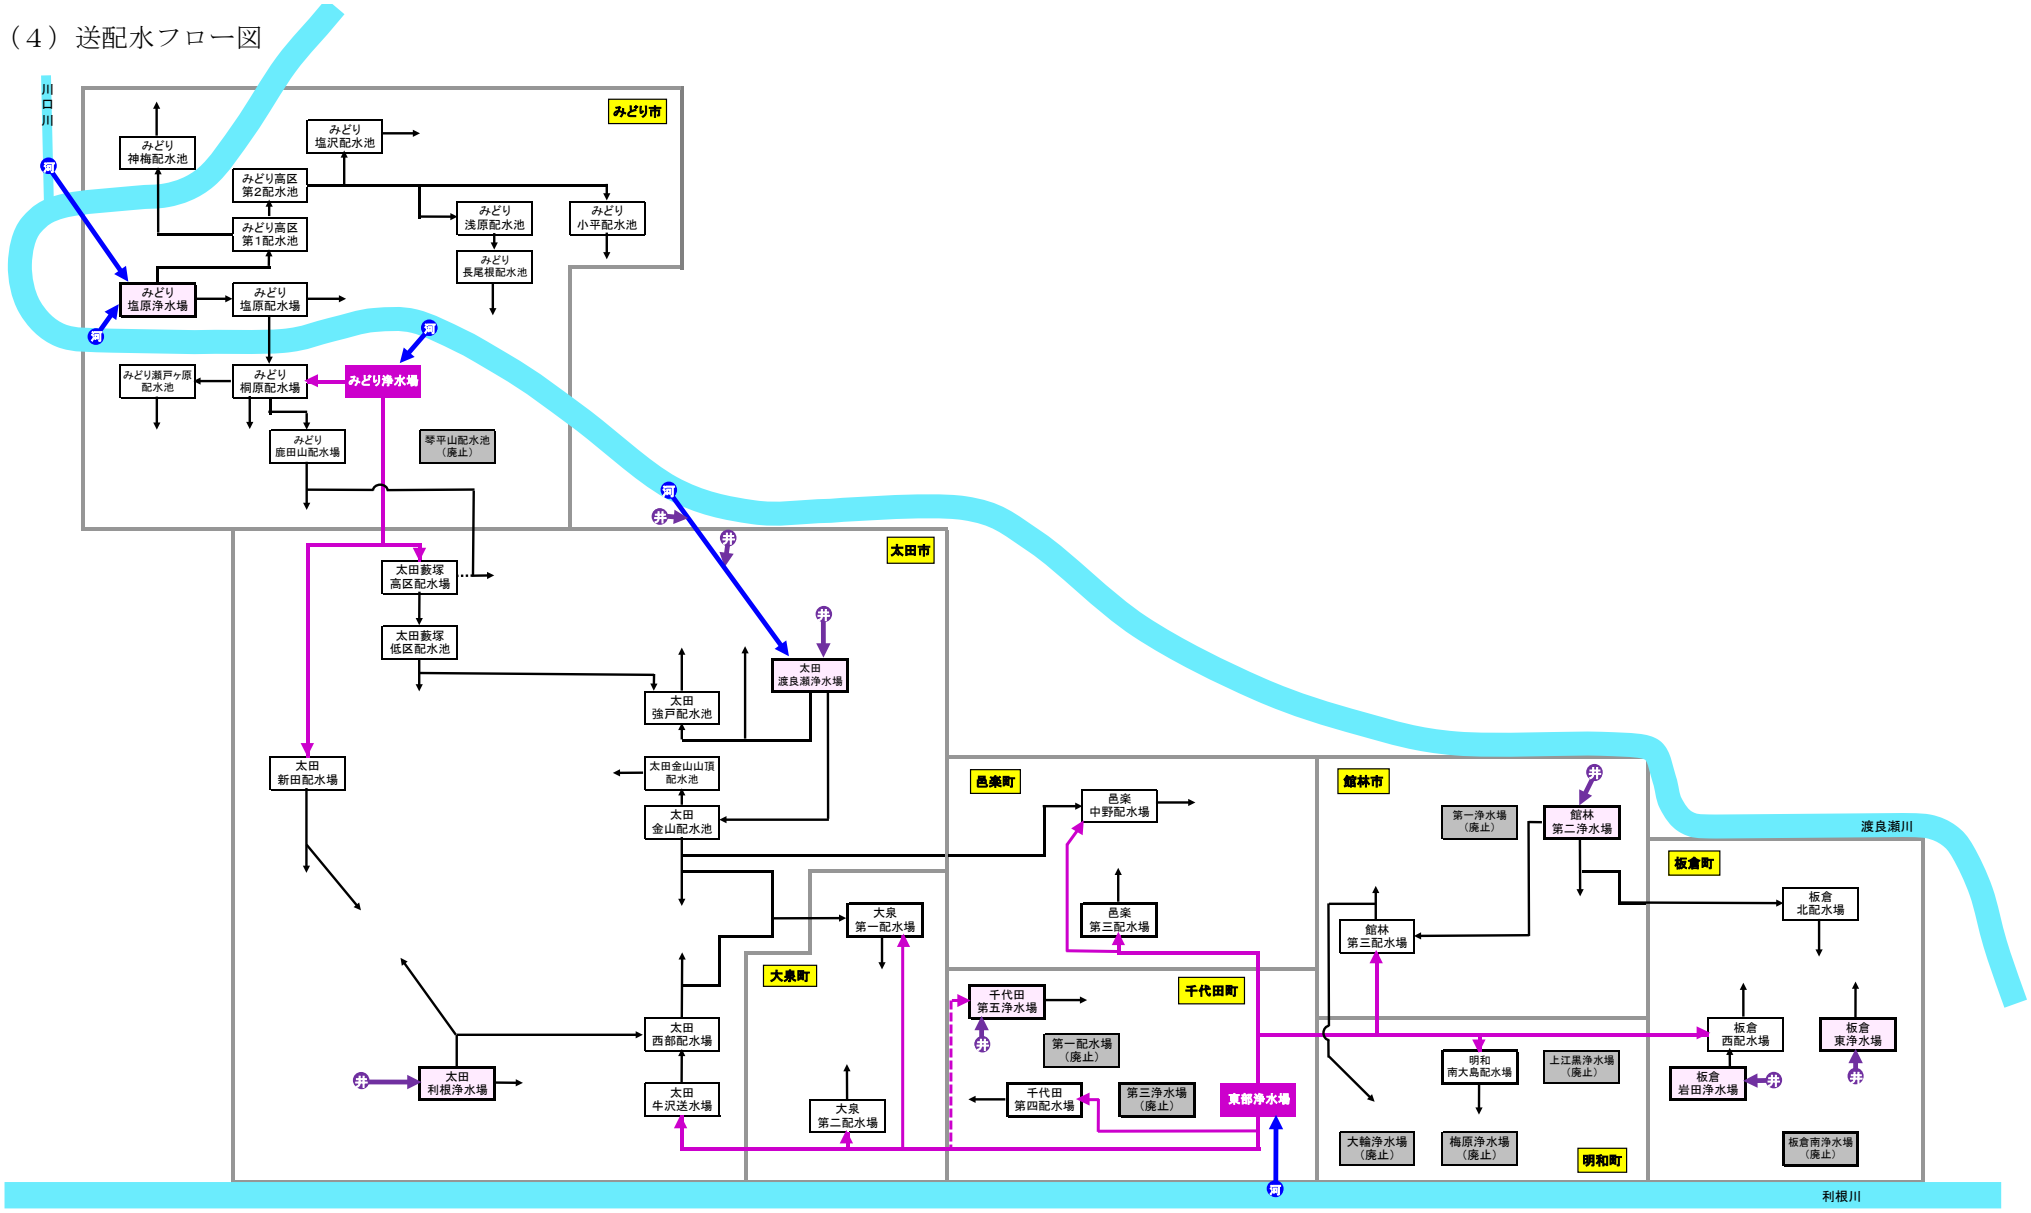
川口川
みどり市
みどり
神梅配水池
みどり
塩沢配水池
みどり高区
第2配水池
みどり高区
第1配水池
みどり
浅原配水池
みどり
小平配水池
みどり
長尾根配水池
みどり
塩原浄水場
みどり
塩原配水場
みどり瀬戸ヶ原
配水池
みどり
桐原配水場
みどり浄水場
みどり
鹿田山配水場
琴平山配水池
（廃止）
太田市
太田藪塚
高区配水場
太田藪塚
低区配水池
太田
渡良瀬浄水場
太田
強戸配水池
太田
新田配水場
太田金山山頂
配水池
太田
金山配水池
邑楽町
邑楽
中野配水場
邑楽
第三配水場
館林市
第一浄水場
（廃止）
館林
第二浄水場
渡良瀬川
板倉町
板倉
北配水場
館林
第三配水場
大泉
第一配水場
大泉町
千代田町
千代田
第五浄水場
第一配水場
（廃止）
太田
西部配水場
太田
利根浄水場
太田
牛沢送水場
大泉
第二配水場
千代田
第四配水場
第三浄水場
（廃止）
東部浄水場
明和
南大島配水場
上江黒浄水場
（廃止）
板倉
西配水場
板倉
東浄水場
板倉
岩田浄水場
大輪浄水場
（廃止）
梅原浄水場
（廃止）
明和町
板倉南浄水場
（廃止）
利根川
井戸水
河川表流水
注）→ 送・配水（矢印は施設から対象の施設・区域に送・配水していることを意味しており、矢印の方向に意味はない）
令和8年3月31日現在

（５）電力量及び電気使用料金

補足：施設名称については令和８年３月３１日時点を用いた

１）太田市

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	太田市(合計)		取水施設					
			太田渡良瀬川取水場		太田第１水源		太田第２水源	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	862,754	21,933,270	1,291	47,275	8,092	221,400	87,953	2,194,033
５月	824,718	21,959,887	1,003	41,926	8,087	229,419	74,649	2,024,804
６月	840,949	22,117,924	1,042	42,637	7,417	210,792	77,723	2,077,935
７月	907,702	23,524,528	1,073	43,319	8,712	235,920	93,611	2,470,579
８月	943,493	23,078,004	1,197	44,621	14,454	354,956	73,083	1,854,667
９月	880,799	21,489,040	1,293	45,890	9,540	247,319	73,752	1,825,239
１０月	863,713	20,889,307	1,197	43,627	9,877	254,345	73,985	1,787,583
１１月	912,220	22,684,043	1,135	43,483	7,062	196,636	95,935	2,355,176
１２月	901,087	22,302,066	1,223	49,285	2,550	99,113	90,016	2,221,651
１月	938,316	22,959,274	1,541	57,636	7,387	201,257	88,914	2,196,162
２月	919,263	19,778,006	1,585	49,867	6,534	166,799	96,620	1,958,975
３月	892,402	19,331,646	1,289	41,769	5,885	154,629	88,713	1,827,900
合　計	10,687,416	262,046,995	14,869	551,335	95,597	2,572,585	1,014,954	24,794,704

※太田市(合計)には太田本所等電力量198,635kWh、料金5,847,347円含む

令和7年度	取水施設						配水施設	
	太田第３水源		太田第４水源		太田第５水源		太田渡良瀬浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	13,501	327,895	174,133	4,142,313	72	2,246	415,591	10,533,894
５月	11,484	303,513	161,835	4,145,920	68	2,256	420,033	10,920,126
６月	11,660	305,308	168,240	4,261,968	65	2,160	424,003	10,942,154
７月	12,256	324,979	169,603	4,273,314	56	1,886	463,994	11,790,777
８月	11,400	284,128	172,794	4,143,384	58	1,802	500,736	11,840,628
９月	12,139	292,313	167,230	3,912,985	59	1,789	452,083	10,758,329
１０月	11,111	263,240	159,833	3,738,463	61	1,852	455,928	10,662,091
１１月	11,199	280,282	172,434	4,141,906	75	2,340	473,647	11,495,878
１２月	10,874	272,605	174,258	4,174,100	80	2,467	471,387	11,351,538
１月	11,559	287,343	183,897	4,384,034	87	2,647	480,734	11,422,109
２月	11,623	236,045	192,916	3,713,242	85	2,213	438,105	9,522,400
３月	11,346	232,919	168,259	3,304,890	72	1,942	467,049	10,049,741
合　計	140,152	3,410,570	2,065,432	48,336,519	838	25,600	5,463,290	131,289,665

令和7年度	配水施設							
	太田利根浄水場		太田金山配水池(山頂含む)		太田強戸配水池		太田藪塚配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	132,379	3,410,341	890	56,761	230	51,335	586	19,752
５月	122,580	3,320,815	825	57,179	194	50,491	485	17,772
６月	125,983	3,341,779	688	52,486	190	27,367	358	14,836
７月	126,355	3,284,859	904	57,040	203	50,537	356	14,684
８月	130,718	3,318,290	1,211	62,403	210	50,412	374	14,373
９月	126,266	3,189,015	1,227	61,984	243	51,170	373	14,100
１０月	118,810	3,039,500	1,002	57,243	222	50,670	345	13,354
１１月	124,601	3,201,215	710	52,114	211	50,775	358	14,414
１２月	125,405	3,190,903	754	53,032	210	50,711	434	16,651
１月	133,164	3,342,621	1,127	62,004	220	51,000	514	19,092
２月	139,027	3,117,783	1,142	56,755	252	50,923	515	16,819
３月	120,746	2,775,453	1,018	55,070	251	50,916	418	14,411
合　計	1,526,034	38,532,574	11,498	684,071	2,636	586,307	5,116	190,258

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	配水施設						その他	
	太田西部配水場		太田新田配水場		太田牛沢送水場		その他関連施設(庁舎等含む)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	571	25,380	4,544	196,809	5,280	164,348	17,641	539,488
５月	540	25,453	4,073	189,992	5,137	166,412	13,725	463,809
６月	555	25,713	4,734	202,882	5,545	173,227	12,746	436,680
７月	634	28,314	4,571	199,212	6,406	186,693	18,968	562,415
８月	588	25,686	4,947	202,594	7,530	208,505	24,193	671,555
９月	605	25,831	5,040	201,947	6,942	195,643	24,007	665,486
１０月	566	24,747	4,754	193,792	5,589	164,602	20,433	594,198
１１月	772	32,561	5,302	209,725	5,338	160,116	13,441	447,422
１２月	561	25,334	5,026	202,670	5,079	153,432	13,230	438,574
１月	603	26,370	5,672	216,953	5,339	158,429	17,558	531,617
２月	634	24,149	5,941	206,492	4,644	132,059	19,640	523,485
３月	537	22,247	4,944	187,868	4,439	128,189	17,436	483,702
合　計	7,166	311,785	59,548	2,410,936	67,268	1,991,655	213,018	6,358,431

２）館林市

令和7年度	**館林市(合計)**		取水施設		配水施設			
			水源（井戸）		館林第二浄水場		館林第三配水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	303,177	7,744,061	128,754	3,269,454	118,954	3,026,933	52,017	1,287,351
５月	286,180	7,733,708	120,860	3,301,116	113,856	3,023,258	49,337	1,277,271
６月	303,504	8,023,031	124,555	3,362,651	125,952	3,242,610	51,183	1,296,364
７月	320,101	8,452,242	132,813	3,599,913	133,584	3,429,902	50,783	1,276,497
８月	324,663	8,139,156	129,632	3,312,495	138,898	3,397,197	52,324	1,270,088
９月	313,031	7,735,412	124,926	3,110,277	131,822	3,210,319	52,707	1,264,045
１０月	284,282	6,981,086	114,964	2,826,727	116,448	2,818,934	49,826	1,191,518
１１月	292,454	7,459,660	119,687	3,080,777	119,868	3,003,520	50,407	1,234,647
１２月	289,887	7,358,139	116,591	3,007,053	120,228	2,984,807	50,106	1,217,155
１月	303,364	7,593,512	124,232	3,132,272	124,260	3,058,141	50,821	1,227,281
２月	314,665	6,730,769	127,304	2,578,468	132,353	2,897,264	50,661	1,096,734
３月	284,067	6,128,036	119,476	2,401,385	115,426	2,580,252	45,466	998,036
合　計	3,619,375	90,078,812	1,483,794	36,982,588	1,491,649	36,673,137	605,638	14,636,987

※館林市(合計)には、館林支所電力量38,294kWh、1,733,100円含む

３）みどり市

令和7年度	その他		**みどり市(合計)**		取水施設			
	その他関連施設(庁舎含む)				みどり第1水源(川口川)		みどり第2水源(渡良瀬川)	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	3,452	160,323	173,576	4,368,287	497	18,104	128,670	3,079,909
５月	2,127	132,063	166,048	4,260,156	491	20,470	122,260	2,969,468
６月	1,814	121,406	172,851	4,432,199	516	19,743	125,260	3,052,824
７月	2,921	145,930	169,034	4,337,284	504	19,041	119,148	2,904,635
８月	3,809	159,376	177,637	4,314,889	516	19,886	123,342	2,853,059
９月	3,576	150,771	173,223	4,137,484	551	19,143	119,762	2,724,346
１０月	3,044	143,907	168,551	4,042,025	523	18,305	119,558	2,713,965
１１月	2,492	140,716	184,988	4,532,257	541	21,527	134,270	3,111,022
１２月	2,962	149,124	184,270	4,496,171	528	20,894	130,903	3,020,946
１月	4,051	175,818	190,731	4,539,862	539	21,216	131,517	2,958,865
２月	4,347	158,303	194,025	4,135,348	535	18,681	136,968	2,760,041
３月	3,699	148,363	169,522	3,711,689	485	17,153	123,386	2,536,062
合　計	38,294	1,786,100	2,124,456	51,307,651	6,226	234,163	1,515,044	34,685,142

※みどり市(合計)には、みどり支所電力量18,474kWh、742,860円含む

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	配水施設							
	みどり塩原浄水場		みどり神梅配水池		みどり塩沢配水池		みどり浅原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	33,313	875,075	928	37,823	497	24,221	264	8,362
５月	32,472	863,952	819	36,903	474	24,314	260	8,668
６月	35,961	947,498	880	38,673	486	24,686	271	8,990
７月	37,008	964,792	844	37,634	488	24,374	266	8,690
８月	40,728	1,001,856	903	37,275	507	23,832	278	8,433
９月	39,801	960,295	921	37,033	501	23,401	278	8,253
１０月	36,832	916,922	939	37,098	484	22,921	267	7,984
１１月	38,860	990,840	911	37,973	498	24,316	267	8,518
１２月	41,150	1,032,763	1,005	39,798	483	23,721	272	8,668
１月	45,531	1,098,965	1,162	43,438	517	24,664	286	9,120
２月	43,402	959,272	1,362	41,522	514	22,387	285	7,805
３月	34,764	807,452	1,003	34,811	449	20,694	249	6,824
合　計	459,822	11,419,682	11,677	459,981	5,898	283,531	3,243	100,315

令和7年度	配水施設							
	みどり小平配水池		みどり長尾根配水池		みどり桐原配水場		みどり瀬戸ヶ原配水池	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	446	23,473	619	31,567	4,472	127,708	967	34,682
５月	435	23,823	605	32,263	4,219	130,214	1,499	48,789
６月	453	24,411	711	34,600	4,201	129,500	1,358	45,220
７月	460	24,364	666	33,660	4,235	132,726	1,572	51,411
８月	481	23,906	671	32,731	4,448	128,973	1,501	46,441
９月	470	23,333	648	31,824	4,591	129,064	1,617	47,896
１０月	455	22,874	636	31,346	4,479	122,827	1,519	44,097
１１月	449	23,700	614	31,662	4,122	123,539	1,344	43,160
１２月	454	23,705	568	30,592	3,919	120,543	1,234	40,708
１月	481	24,606	603	31,395	4,157	126,983	1,443	45,258
２月	478	22,391	607	28,756	4,192	108,586	1,292	35,958
３月	406	20,415	533	27,453	3,608	96,321	1,216	34,775
合　計	5,468	281,001	7,481	377,849	50,643	1,476,984	16,562	518,395

４）板倉町

令和7年度	配水施設				その他		**板倉町(合計)**	
	みどり鹿田山配水場		みどり塩原配水場		その他関連施設(庁舎含む)			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	326	12,636	1,153	30,401	1,424	64,326	84,982	2,173,263
５月	266	11,272	1,103	31,040	1,145	58,980	83,052	2,208,221
６月	267	11,292	1,176	32,739	1,311	62,023	87,648	2,282,175
７月	262	11,007	1,157	32,964	2,424	91,986	93,423	2,449,217
８月	270	10,662	1,238	32,755	2,754	95,080	96,651	2,381,768
９月	272	10,555	1,251	32,376	2,560	89,965	96,180	2,332,404
１０月	270	10,522	1,170	29,506	1,419	63,658	89,207	2,120,858
１１月	318	12,446	1,190	31,758	1,604	71,796	90,462	2,257,305
１２月	406	15,316	1,177	31,490	2,171	87,027	88,734	2,206,776
１月	456	16,985	1,229	32,767	2,810	105,600	92,320	2,279,828
２月	442	14,577	1,228	27,230	2,720	88,142	93,753	1,994,412
３月	347	11,835	1,081	24,450	1,995	73,444	82,742	1,798,140
合　計	3,902	149,105	14,153	369,476	24,337	952,027	1,079,154	26,484,367

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	取水施設		配水施設					
	水源(井戸)		板倉岩田浄水場		板倉東浄水場		板倉南浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	22,919	560,003	8,055	220,735	23,076	561,989	241	30,468
５月	23,035	601,218	7,161	213,376	23,486	593,290	0	0
６月	23,200	600,431	8,281	237,887	24,407	603,323	0	0
７月	25,470	672,336	9,156	264,405	25,160	623,586	0	0
８月	25,508	620,980	9,579	255,563	26,693	630,529	0	0
９月	25,354	601,131	10,002	258,320	25,943	607,489	0	0
１０月	24,452	557,592	9,220	233,510	23,401	541,276	0	0
１１月	25,177	614,496	9,920	263,356	23,036	554,876	0	0
１２月	24,549	599,515	9,957	263,663	22,436	537,046	0	0
１月	26,374	638,864	9,748	258,902	23,198	550,934	0	0
２月	25,825	510,667	10,785	233,015	23,547	499,220	0	0
３月	23,467	472,854	8,597	196,199	21,272	456,555	0	0
合　計	295,330	7,050,087	110,461	2,898,931	285,655	6,760,113	241	30,468

５）明和町

令和7年度	配水施設				**明和町(合計)**		配水施設	
	板倉西配水場		板倉北配水場				明和旧大輪浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	26,774	687,632	3,917	112,436	17,033	492,386	0	680
５月	25,674	688,095	3,696	112,242	16,043	480,074	0	719
６月	28,242	733,988	3,518	106,546	17,545	506,407	0	715
７月	29,182	756,436	4,455	132,454	19,136	498,188	0	703
８月	30,694	758,452	4,177	116,244	19,822	495,057	0	648
９月	30,658	750,651	4,223	114,813	19,757	488,311	0	633
１０月	28,546	691,832	3,588	96,648	16,729	418,078	0	639
１１月	28,768	721,685	3,561	102,892	17,574	449,283	0	685
１２月	28,436	708,295	3,356	98,257	17,436	442,604	0	684
１月	28,784	712,818	4,216	118,310	17,895	450,602	0	683
２月	29,908	661,544	3,688	89,966	18,437	415,518	0	579
３月	25,620	581,273	3,786	91,259	16,256	374,643	0	582
合　計	341,286	8,452,701	46,181	1,292,067	213,663	5,511,151	0	7,950

令和7年度	配水施設						その他	
	明和南大島配水場		明和旧上江黒浄水場		明和旧梅原浄水場		大輪流量計局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	16,957	487,743	5	752	0	328	71	2,883
５月	15,976	475,512	6	788	0	328	61	2,727
６月	17,490	502,191	5	759	0	328	50	2,414
７月	19,116	494,953	5	757	0	328	15	1,447
８月	19,802	491,924	5	745	0	328	15	1,412
９月	19,737	485,206	5	742	0	328	15	1,402
１０月	16,673	414,094	5	743	0	328	51	2,274
１１月	17,492	444,461	5	753	0	328	77	3,056
１２月	17,354	437,677	5	753	0	328	77	3,162
１月	17,809	445,574	5	752	0	328	81	3,265
２月	18,353	411,024	5	730	0	328	79	2,857
３月	16,182	370,352	5	731	0	328	69	2,650
合　計	212,941	5,460,711	61	9,005	0	3,936	661	29,549

6） 千代田町

【電力量(単位)：kWh】【料金(税込)：円】

令和7年度	千代田町(合計)		配水施設					
			千代田第三浄水場		千代田第四配水場		千代田第五浄水場	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	52,478	1,317,071	1,296	40,777	19,105	478,443	32,077	797,851
５月	51,658	1,342,127	1,257	33,669	18,083	473,733	32,318	834,725
６月	55,265	1,399,569	1,280	32,372	19,327	494,670	34,658	872,527
７月	57,081	1,430,825	1,189	30,171	18,781	479,834	37,111	920,820
８月	56,806	1,377,804	1,104	27,342	18,472	457,257	37,230	893,205
９月	56,350	1,350,348	1,104	27,044	18,948	462,318	36,298	860,986
１０月	52,574	1,255,591	1,087	26,348	17,767	431,873	33,720	797,370
１１月	51,775	1,273,444	1,132	28,065	18,150	452,369	32,493	793,010
１２月	49,597	1,215,727	1,098	27,093	17,617	437,039	30,882	751,595
１月	51,059	1,241,717	1,143	27,936	18,111	445,735	31,805	768,046
２月	52,959	1,149,015	1,135	24,918	18,750	412,201	33,074	711,896
３月	47,883	1,053,817	942	21,307	16,418	368,521	30,523	663,989
合　計	635,485	15,407,055	13,767	347,042	219,529	5,393,993	402,189	9,666,020

7） 大泉町

令和7年度	大泉町(合計)		配水施設				その他	
			大泉第一配水場		大泉第二配水場		大泉吉田配水末端圧力局	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	88,226	2,269,871	56,592	1,416,626	31,617	852,615	17	630
５月	82,182	2,159,923	52,323	1,342,392	29,843	816,901	16	630
６月	86,927	2,301,886	54,814	1,417,614	32,097	883,645	16	627
７月	92,602	2,388,696	56,993	1,435,163	35,594	952,941	15	592
８月	94,744	2,339,200	56,921	1,374,302	37,807	964,317	16	581
９月	94,086	2,313,064	56,384	1,355,254	37,686	957,239	16	571
１０月	87,602	2,143,465	54,220	1,288,120	33,366	854,770	16	575
１１月	88,887	2,246,171	56,776	1,403,309	32,095	842,255	16	607
１２月	88,625	2,219,004	57,810	1,403,184	30,799	814,994	16	826
１月	93,434	2,269,271	60,025	1,416,286	33,392	852,133	17	852
２月	95,487	2,119,544	61,233	1,319,999	34,237	798,770	17	775
３月	83,281	1,884,861	52,334	1,152,491	30,932	731,636	15	734
合　計	1,076,083	26,654,956	676,425	16,324,740	399,465	10,322,216	193	8,000

8） 邑楽町

9） みどり浄水場

令和7年度	邑楽町(合計)		配水施設				みどり浄水場（合計）	
			邑楽中野配水場		邑楽第三配水場			
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	53,030	1,343,664	21,042	548,227	31,988	795,437	230,388	5,711,766
５月	51,393	1,322,259	19,810	527,472	31,583	794,787	222,526	5,639,436
６月	53,418	1,386,658	20,898	554,496	32,520	832,162	236,955	5,951,693
７月	54,271	1,383,991	21,736	568,213	32,535	815,778	239,393	5,966,720
８月	56,915	1,388,402	23,427	586,611	33,488	801,791	246,665	5,824,799
９月	57,199	1,385,576	23,408	581,155	33,791	804,421	249,153	5,774,958
１０月	52,610	1,275,336	20,996	529,470	31,614	745,866	232,471	5,430,916
１１月	53,222	1,327,669	21,075	535,218	32,147	792,451	239,683	5,780,646
１２月	52,099	1,294,301	20,774	531,359	31,325	762,942	237,307	5,702,338
１月	54,761	1,321,721	21,900	545,383	32,861	776,338	240,052	5,643,924
２月	55,152	1,216,164	21,967	494,699	33,185	721,465	240,225	5,094,890
３月	49,019	1,097,888	19,474	447,964	29,545	649,924	208,997	4,579,814
合　計	643,089	15,743,629	256,507	6,450,267	386,582	9,293,362	2,823,815	67,101,900

10）東部浄水場

令和7年度	配水施設		その他		配水施設	
	みどり浄水場		新田水道発電所		**東部浄水場**	
	電力量	料金	電力量	料金	電力量	料金
４月	230,388	5,710,300	0	1,466	260,430	6,231,098
５月	222,526	5,637,970	0	1,466	253,030	6,132,484
６月	236,955	5,950,227	0	1,466	267,934	6,533,818
７月	239,393	5,965,254	0	1,466	286,003	6,822,002
８月	246,665	5,823,333	0	1,466	294,430	6,658,617
９月	249,151	5,771,984	2	2,974	297,707	6,641,430
１０月	232,468	5,428,216	3	2,700	263,619	5,935,706
１１月	239,683	5,779,180	0	1,466	262,498	6,131,413
１２月	237,305	5,699,481	2	2,857	260,872	6,064,375
１月	240,052	5,642,458	0	1,466	266,736	6,055,411
２月	240,219	5,092,140	6	2,750	268,818	5,500,285
３月	208,997	4,578,348	0	1,466	238,759	4,987,181
合　計	2,823,802	67,078,891	13	23,009	3,220,836	73,693,820

11）企業団

令和7年度	**企業団（合計）**					
	電力量（kWh）	前年比		料　金（円）	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	2,126,074	△ 34,827	98.4	53,584,737	5,822,475	112.2
５月	2,036,830	△ 27,479	98.7	53,238,275	4,647,560	109.6
６月	2,122,996	△ 23,153	98.9	54,935,360	2,054,316	103.9
７月	2,238,746	69,471	103.2	57,253,693	936,087	101.7
８月	2,311,826	30,320	101.3	55,997,696	△ 3,527,443	94.1
９月	2,237,485	△ 32,780	98.6	53,648,027	△ 506,653	99.1
１０月	2,111,358	△ 22,866	98.9	50,492,368	△ 1,057,656	97.9
１１月	2,193,763	49,571	102.3	54,141,891	660,454	101.2
１２月	2,169,914	5,618	100.3	53,301,501	△ 3,635,201	93.6
１月	2,248,668	5,616	100.3	54,355,122	△ 3,273,117	94.3
２月	2,252,784	64,246	102.9	48,133,951	△ 4,571,312	91.3
３月	2,072,928	30,642	101.5	44,947,715	△ 4,745,920	90.4
合 計	26,123,372	114,379	100.4	634,030,336	△ 7,196,410	98.9

（６）発電量及び売電料金

１）毛里田太陽光発電所

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	15,744	614	104.1	415,641	16,209	104.1
５月	15,663	1,167	108.1	413,503	30,809	108.1
６月	12,897	△ 3,686	77.8	340,480	△ 97,311	77.8
７月	14,504	2,629	122.1	382,905	69,405	122.1
８月	16,320	△ 726	95.7	430,848	△ 19,166	95.7
９月	15,333	1,593	111.6	404,791	42,055	111.6
１０月	10,884	1,059	110.8	287,337	27,957	110.8
１１月	11,076	856	108.4	292,406	22,598	108.4
１２月	11,423	△ 901	92.7	301,567	△ 23,786	92.7
１月	11,676	△ 913	92.7	308,246	△ 24,103	92.7
２月	13,737	△ 803	94.5	362,656	△ 21,200	94.5
３月	14,313	417	103.0	377,863	11,009	103.0
合 計	163,570	1,306	100.8	4,318,243	34,476	100.8

２）新田太陽光発電所

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	18,909	1,959	111.6	499,197	51,717	111.6
５月	2,697	△ 14,812	15.4	71,200	△ 391,037	15.4
６月	14,963	△ 3,370	81.6	395,023	△ 88,968	81.6
７月	8,256	1,435	121.0	217,958	37,884	121.0
８月	14,542	1,289	109.7	383,908	34,029	109.7
９月	13,627	△ 1,968	87.4	359,752	△ 51,956	87.4
１０月	9,806	△ 2,465	79.9	258,878	△ 65,076	79.9
１１月	14,240	1,479	111.6	375,936	39,046	111.6
１２月	13,412	△ 1,898	87.6	354,076	△ 50,108	87.6
１月	15,430	△ 510	96.8	407,352	△ 13,464	96.8
２月	17,743	△ 1,414	92.6	468,415	△ 37,329	92.6
３月	16,671	△ 172	99.0	440,114	△ 4,541	99.0
合 計	160,296	△ 20,447	88.7	4,231,809	△ 539,803	88.7

3）みどり支所太陽光発電所

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	3,982	406	111.4	23,842	406	101.7
５月	3,662	△ 540	87.1	26,656	1,493	105.9
６月	3,805	△ 256	93.7	20,111	△ 9,099	68.8
７月	3,857	0	100.0	20,927	4,009	123.7
８月	4,215	403	110.6	24,777	△ 738	97.1
９月	3,156	51	101.6	19,499	526	102.8
１０月	2,276	△ 10	99.6	14,824	2,040	116.0
１１月	2,494	1	100.0	13,651	553	104.2
１２月	2,248	△ 303	88.1	10,599	△ 1,301	89.1
１月	2,706	△ 153	94.6	10,446	△ 1,403	88.2
２月	2,610	△ 744	77.8	11,543	△ 2,728	80.9
３月	3,584	△ 12	99.7	17,714	978	105.8
合 計	38,595	△ 1,157	97.1	214,589	△ 5,264	97.6

4）新田水道発電所（小水力発電）

令和7年度	発電量（kWh）	前年比		売電料金(円)	前年比	
		増減	割合		増減	割合
４月	38,396	1,531	104.2	1,436,010	57,259	104.2
５月	36,842	△ 976	97.4	1,377,890	△ 36,503	97.4
６月	38,437	3,461	109.9	1,437,543	129,441	109.9
７月	37,566	△ 710	98.1	1,404,968	△ 26,554	98.1
８月	38,317	△ 888	97.7	1,433,055	△ 33,212	97.7
９月	37,997	△ 1,186	97.0	1,421,087	△ 44,357	97.0
１０月	37,487	△ 500	98.7	1,402,013	△ 18,700	98.7
１１月	39,420	△ 255	99.4	1,474,308	△ 9,537	99.4
１２月	37,874	△ 250	99.3	1,416,487	△ 9,350	99.3
１月	40,231	1,203	103.1	1,504,639	44,992	103.1
２月	40,208	1,260	103.2	1,503,779	47,124	103.2
３月	36,540	1,078	103.0	1,366,596	40,318	103.0
合 計	459,315	3,768	100.8	17,178,375	140,921	100.8

（７）管路整備状況

１）本管布設状況

（m）

年度	区　分	40㎜以下	50㎜	75㎜	100㎜	150㎜	200㎜	250㎜	300㎜	350㎜	400㎜	450㎜	500㎜	600㎜	700㎜	800㎜	計
令和６年度	導　水　管	－	－	－	－	6.3	3.8	－	－	1,150.6	－	－	－	－	－	－	1,160.7
	送　水　管	－	－	4.6	4.2	－	43.1	－	－	－	51.6	－	18.2	－	35.0	－	156.7
	配　水　管	31.2	4,599.8	8,262.2	12,682.6	5,031.1	1,259.3	1,055.5	614.1	－	348.3	0.6	－	－	－	－	33,884.7
	計	31.2	4,599.8	8,266.8	12,686.8	5,037.4	1,306.2	1,055.5	614.1	1,150.6	399.9	－	－	－	－	－	35,202.1
令和７年度	導　水　管	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0
	送　水　管	－	－	－	－	－	77.4	－	－	－	－	－	－	－	33.3	－	110.7
	配　水　管	13.9	927.6	2,038.2	3,203.9	1,798.7	434.1	250.9	239.6	－	－	－	－	66.8	－	－	8,973.7
	計	13.9	927.6	2,038.2	3,203.9	1,798.7	511.5	250.9	239.6	－	－	－	－	－	－	－	9,084.4

２）①耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率(基幹管路)

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和６年度	31.1%	109,489	64.6%	227,274	18.7%	65,706
令和７年度	31.2%	109,854	64.7%	227,639	19.7%	69,268

②耐震管率・耐震適合率・耐用年数超過率（全管路）

年度	耐震管率	耐震管延長(m)	耐震適合率	耐震適合延長(m)	耐用年数超過率	耐用年数超過管延長(m)
令和６年度	23.0%	794,713	41.1%	1,420,832	12.2%	422,275
令和７年度	23.3%	807,230	41.4%	1,433,349	13.1%	453,961

３）新設管整備状況

項　　目		令和６年度			令和７年度		
		口径(㎜)	新設管延長(m)	事業費(円)	口径(㎜)	新設管延長(m)	事業費(円)
全体		φ50～φ400	3,133.7	457,094,000	φ50～φ150	515.3	33,066,000
構成市町	太田市	φ75～φ400	2,437.0	390,687,000	φ50～φ150	101.3	12,166,000
	館林市	φ50～φ150	437.4	38,566,000	φ50～φ100	81.9	8,008,000
	みどり市	φ100～φ150	259.3	27,841,000	－	－	－
	板倉町	－	－	－	－	－	－
	明和町	－	－	－	－	－	－
	千代田町	－	－	－	－	－	－
	大泉町	－	－	－	－	－	－
	邑楽町	－	－	－	φ75～φ100	332.1	12,892,000

４）老朽管更新状況

項　　目		令和６年度			令和７年度		
		口径(㎜)	布設替延長(m)	事業費(円)	口径(㎜)	布設替延長(m)	事業費(円)
全体		φ25～φ700	32,068.4	3,366,385,000	φ25～φ700	8,548.5	1,228,557,000
構成市町	太田市	φ30～φ500	10,841.9	1,219,625,000	φ50～φ600	2,373.3	420,145,000
	館林市	φ50～φ250	4,282.4	391,930,000	φ25～φ250	664.1	120,439,000
	みどり市	φ25～φ450	8,123.3	838,915,000	φ50～φ200	2,492.9	263,472,000
	板倉町	φ25～φ250	2,308.7	234,058,000	φ75～φ150	796.5	62,238,000
	明和町	φ50～φ700	1,134.1	154,858,000	φ700	33.3	18,810,000
	千代田町	φ50～φ300	1,258.7	162,470,000	φ40～φ300	297.7	61,842,000
	大泉町	φ50～φ150	2,405.6	200,618,000	φ50～φ150	1,157.4	204,248,000
	邑楽町	φ50～φ200	1,713.7	163,911,000	φ50～φ150	733.3	77,363,000

５）漏水修繕実積

（件）

項　　目		令和６年度			令和７年度		
		道路内 （本管・給水管含む）	宅内給水管	合計	道路内 （本管・給水管含む）	宅内給水管	合計
全体		356	609	965	343	613	956
構成市町	太田市	152	220	372	143	218	361
	館林市	77	98	175	76	113	189
	みどり市	63	151	214	58	126	184
	板倉町	11	21	32	7	39	46
	明和町	7	21	28	7	16	23
	千代田町	11	17	28	7	11	18
	大泉町	20	38	58	25	51	76
	邑楽町	15	43	58	20	39	59

4. 業　　務

(1) 業務概要 ---------- 77

(2) 給水人口及び給水世帯調書 ---------- 78

(3) 各構成団体配水量分析表 ---------- 79

(4) 口径別使用水量 ---------- 80

(5) 水道料金取り扱い状況 ---------- 80

(6) 量水器設置状況（新設）---------- 81

(7) 量水器取替状況 ---------- 81

(8) 給水装置工事概要 ---------- 81

(9) 加入金の推移 ---------- 81

(10) 水道料金体系 ---------- 82

4．業　　務

（1）業務概要

項　　目		令和６年度		令和７年度	
		数　　量	前年比	数　　量	前年比
給水区域内人口（人）		445,100	99.8%	442,703	99.5%
給水人口（人）		444,181	99.8%	441,829	99.5%
普及率（%）		99.8	－	99.8	－
給水戸数（戸）		206,222	101.6%	207,984	100.9%
配水量（㎥）		60,358,306	98.3%	60,441,885	100.1%
有効水量	有収水量（㎥）	51,427,453	99.5%	51,148,099	99.5%
	有収率（%）	85.2	－	84.6	－
	無収水量（㎥）	1,244,256	99.3%	1,220,437	98.1%
	有効水量（㎥）	52,671,709	99.5%	52,368,536	99.4%
	有効率（%）	87.3	－	86.6	－
無効水量（㎥）		7,686,597	90.8%	8,073,349	105.0%
無効率（%）		12.7	－	13.4	－
１日最大配水量（㎥）		176,625	99.1%	178,176	100.9%
１日平均有収水量（㎥）		140,897	99.8%	140,132	99.5%
１人１日最大配水量（L）		398	99.3%	403	101.3%
１人１日平均有収水量（L）		317	100.0%	317	100.0%

（２）給水人口及び給水世帯調書

令和８年３月３１日現在

市町名	行政区域内人口（人）	給水区域内人口（人）	給水人口（人）	未給水人口（人）	行政区域内世帯数（世帯）	給水区域内世帯数（世帯）	給水世帯数（世帯）	未給水世帯数（世帯）	給水普及率(%)（給水人口/給水区域内人口）
太田市	222,049	222,001	221,634	367	104,875	104,848	104,646	202	99.83
館林市	72,884	72,884	72,646	238	35,189	35,189	35,073	116	99.67
みどり市	48,056	46,534	46,523	11	21,693	20,872	20,867	5	99.98
板倉町	13,220	13,213	13,184	29	6,051	6,047	6,031	16	99.78
明和町	10,588	10,588	10,572	16	4,452	4,452	4,447	5	99.85
千代田町	10,702	10,702	10,601	101	4,780	4,780	4,730	50	99.06
大泉町	41,176	41,176	41,113	63	20,961	20,961	20,926	35	99.85
邑楽町	25,303	25,303	25,254	49	11,143	11,143	11,119	24	99.81
小　計	443,978	442,401	441,527	874	209,144	208,292	207,839	453	99.80
熊谷市 妻沼小島		302	302	0		145	145	0	100.00
合　計	443,978	442,703	441,829	874	209,144	208,437	207,984	453	99.80

（３）各構成団体配水量分析表

（単位：㎥）

令和７年度	太田市	館林市	みどり市	板倉町	明和町	千代田町	大泉町	邑楽町	合計
総配水量	29,087,977	10,140,849	6,635,617	2,500,621	1,571,432	1,708,467	5,559,693	3,237,229	60,441,885
有効水量	25,432,152	9,078,456	5,425,656	2,026,216	1,366,462	1,415,707	4,745,188	2,878,699	52,368,536
（有効率）	87.43%	89.52%	81.77%	81.03%	86.96%	82.86%	85.35%	88.92%	86.64%
（前年度との増減率）	△0.58%	△0.91%	0.40%	△0.73%	0.87%	△0.14%	△1.25%	△1.03%	△0.58%
有収水量	24,885,250	8,871,872	5,278,292	1,963,889	1,326,344	1,365,543	4,637,524	2,819,385	51,148,099
（有収率）	85.55%	87.49%	79.54%	78.54%	84.40%	79.93%	83.41%	87.09%	84.62%
（有収率:前年度との差）	0.25%	△0.39%	△2.98%	△0.27%	0.30%	△0.43%	△3.33%	0.56%	△0.58%
料金水量	24,885,250	8,871,872	5,265,122	1,963,889	1,326,344	1,365,543	4,637,524	2,819,385	51,134,929
他市町分水等水量	0	0	13,170	0	0	0	0	0	13,170
無収水量	546,902	206,584	147,364	62,327	40,118	50,164	107,664	59,314	1,220,437
（前年度との増減率）	△0.89%	1.77%	△4.16%	△26.75%	17.02%	3.60%	△1.28%	△3.71%	△2.13%
メーター不感水量	498,185	177,609	105,378	39,302	26,536	27,350	92,802	56,433	1,023,595
事業用水量	43,813	27,527	40,491	22,741	13,267	21,893	13,634	2,328	185,694
洗管用水量	2,643	481	1,003	101	161	684	865	460	6,398
消防用水量	2,261	967	492	183	154	237	363	93	4,750
無効水量	3,655,825	1,062,393	1,209,961	474,405	204,970	292,760	814,505	358,530	8,073,349
配水管破損事故補償	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

※小数点以下の数字により内訳に誤差が生じることがあります。

（４）口径別使用水量

年度	口径(㎜)	調定件数(件)	構成比(%)	使用水量(㎥)	構成比(%)	1件当り月平均使用量(㎥)
令和6年度	13	881,230	69.0	27,810,390	54.1	15.8
	20	363,193	28.5	12,959,427	25.2	17.8
	25	17,268	1.4	1,872,312	3.6	54.2
	30	4,566	0.3	1,052,682	2.1	115.3
	40	4,909	0.4	2,303,339	4.5	234.6
	50	3,766	0.3	2,945,364	5.7	391.0
	75	731	0.1	1,895,967	3.7	1,296.8
	100	104	0.0	449,484	0.9	2,161.0
	150	18	0.0	125,254	0.2	3,479.3
	計	1,275,785	100.0	51,414,219	100.0	20.2
令和7年度	13	876,993	68.2	27,249,754	53.3	15.5
	20	376,288	29.3	13,290,930	26.0	17.7
	25	17,388	1.3	1,871,075	3.7	53.8
	30	4,649	0.4	1,045,097	2.0	112.4
	40	4,926	0.4	2,314,390	4.5	234.9
	50	3,761	0.3	2,948,815	5.8	392.0
	75	730	0.1	1,890,358	3.7	1,294.8
	100	103	0.0	408,190	0.8	1,981.5
	150	18	0.0	116,320	0.2	3,231.1
	計	1,284,856	100.0	51,134,929	100.0	19.9

（５）水道料金取り扱い状況

年度	区　分	件　数(件)	構成比(%)	使用水量(㎥)	使用料金(円)
令和6年度	口座振替	828,906	65.0	37,678,624	6,742,960,040
	クレジット	85,320	6.7	2,861,469	493,920,349
	納　付	361,559	28.3	10,874,126	2,048,097,204
	合　計	1,275,785	100.0	51,414,219	9,284,977,593
令和7年度	口座振替	817,083	63.6	36,794,061	6,860,414,011
	クレジット	120,441	9.4	3,966,855	707,652,745
	納　付	347,332	27.0	10,374,013	2,059,161,687
	合　計	1,284,856	100.0	51,134,929	9,627,228,443

（６）量水器設置状況　（新設）

（単位　：　件）

年度	種　　別	計	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜
令和６年度	加入金納入数	2,028	205	1,775	26	6	8	8	0	0
	加入金免除数	975	26	903	29	8	5	4	0	0
	合　　計	3,003	231	2,678	55	14	13	12	0	0
令和７年度	加入金納入数	2,078	220	1,812	25	12	6	3	0	0
	加入金免除数	1,188	27	1,115	22	11	10	3	0	0
	合　　計	3,266	247	2,927	47	23	16	6	0	0

（７）量水器取替状況

（単位　：　個）

年度	計	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜	150㎜
令和６年度	31,275	22,935	7,537	452	126	114	90	18	3	0
令和７年度	29,270	21,114	7,231	555	105	133	103	25	3	1

（８）給水装置工事概要

（単位　：　件）

年度	合　　計	新　　設	改　　造	撤　　去
令和６年度	4,058	1,923	926	1,209
令和７年度	4,211	1,864	926	1,421

（９）加入金の推移

（単位　：　円）

年度	13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜	75㎜	100㎜
令和６年度	55,000	88,000	275,000	385,000	825,000	1,100,000	3,300,000	7,700,000
令和７年度	55,000	88,000	275,000	385,000	825,000	1,100,000	3,300,000	7,700,000

（注）　1.　給水装置を新設し、または改造（口径を増す場合）する者から徴収する。
　　2.　改造の場合は、新口径と旧口径の差額とする。
　　3.　消費税を含む。

（１０）水道料金体系

（1ヶ月当たり・消費税抜き）

<table>
<tr><th rowspan="2">用途</th><th rowspan="2">メーターの口径</th><th rowspan="2">基本料金</th><th colspan="5">従量料金（1㎥当たり）</th></tr>
<tr><th>1～10㎥</th><th>11～20㎥</th><th>21～50㎥</th><th>51～100㎥</th><th>101㎥～</th></tr>
<tr><td rowspan="9">一般用</td><td>13mm</td><td>900円</td><td rowspan="2">60円</td><td rowspan="9">100円</td><td rowspan="9">140円</td><td rowspan="9">180円</td><td rowspan="9">200円</td></tr>
<tr><td>20mm</td><td>1,580円</td></tr>
<tr><td>25mm</td><td>6,720円</td><td rowspan="7">90円</td></tr>
<tr><td>30mm</td><td>10,660円</td></tr>
<tr><td>40mm</td><td>18,610円</td></tr>
<tr><td>50mm</td><td>30,220円</td></tr>
<tr><td>75mm</td><td>76,750円</td></tr>
<tr><td>100mm</td><td>130,240円</td></tr>
<tr><td>150mm</td><td>396,100円</td></tr>
<tr><td>浴場用</td><td colspan="2">3,000円</td><td colspan="5">20円</td></tr>
<tr><td>臨時用</td><td colspan="2">一般用に同じ</td><td colspan="5">300円</td></tr>
<tr><td rowspan="2">私設消火栓</td><td>演習用</td><td colspan="6">1回10分間ごとにつき 300円</td></tr>
<tr><td>火災時使用</td><td colspan="6">無料</td></tr>
</table>

備考

1　一般用とは、浴場用、臨時用及び私設消火栓以外の用に水道を使用する場合をいう。

2　浴場用とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律（昭和56年法律第68号）第2条に規定する公衆浴場の営業の用に使用する場合をいう。

3　臨時用とは、工事その他臨時の用に水道を使用する場合をいう。

4　私設消火栓とは、消防用に使用する場合をいう。

【激変緩和措置について】

企業団管内の3市5町の水道料金の統一により、水道メーターの口径や使用水量で水道料金が急激に高くなる場合があります。改定前後の水道料金を比較して高くなる場合、激変緩和措置を適用します。

令和5年6月から令和8年5月までに検針して算定した一般用の料金は、改正後の料金から改正前の料金との差額に使用水量の検針期間の区分に応じ下記の表の減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を控除し、消費税相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とします。なお、用途が浴場用、臨時用、私設消火栓の場合は対象外となります。

使用水量の検針期間	減額率
令和5年6月から令和6年5月まで	4分の3
令和6年6月から令和7年5月まで	4分の2
令和7年6月から令和8年5月まで	4分の1

5. 財　　務

(1) 比較貸借対照表 ---------- 83

(2) 比較損益計算書 ---------- 85

(3) 企業債明細書 ---------- 86

(4) 経営分析

1) 損益に関する比率 ---------- 86
2) 構成比率 ---------- 86
3) 財務比率 ---------- 86
4) 回転率 ---------- 87
5) 供給単価及び給水原価 ---------- 87

５．財　　務

(1) 比較貸借対照表

年度 / 科目	令和６年度 金額（円）	比率(%)	前年比(%)	令和７年度 金額（円）	比率(%)	前年比(%)
固定資産	115,288,802,538	93.2	101.9	112,959,539,687	93.3	98.0
有形固定資産	109,294,420,545	88.4	102.2	107,107,281,697	88.5	98.0
土地	4,108,959,601	3.3	100.0	4,109,103,361	3.4	100.0
立木	8,172,580	0.0	100.0	8,172,580	0.0	100.0
建物	2,655,171,423	2.2	94.9	2,507,642,413	2.1	94.4
構築物	88,391,150,916	71.5	101.9	87,141,580,321	72.0	98.6
機械及び装置	13,576,046,839	11.0	106.2	12,651,621,248	10.4	93.2
車両運搬具	17,563,278	0.0	84.1	14,453,907	0.0	82.3
工具、器具及び備品	46,514,908	0.0	89.3	78,705,867	0.1	169.2
建設仮勘定	490,841,000	0.4	113.5	596,002,000	0.5	121.4
無形固定資産	5,442,307,958	4.4	95.7	5,200,183,955	4.3	95.6
水利権	1,602,956,266	1.3	94.1	1,502,746,342	1.2	93.7
ダム使用権	3,835,383,636	3.1	96.4	3,693,939,526	3.1	96.3
施設利用権	249,849	0.0	42.7	199,880	0.0	80.0
電話加入権	3,158,207	0.0	100.0	3,158,207	0.0	100.0
ソフトウェア	560,000	0.0	54.6	140,000	0.0	25.0
投資その他の資産	552,074,035	0.4	100.0	652,074,035	0.5	118.1
投資有価証券	496,437,671	0.4	100.0	596,437,671	0.5	120.1
出資金	55,636,364	0.0	100.0	55,636,364	0.0	100.0
流動資産	8,280,436,647	6.8	97.3	8,062,633,649	6.7	97.4
現金預金	6,876,993,084	5.6	123.3	6,563,674,077	5.4	95.4
未収金	1,226,055,993	1.0	45.3	1,302,565,174	1.1	106.2
貸倒引当金	△ 8,162,000	0.0	115.8	△ 7,146,636	0.0	87.6
貯蔵品	59,225,770	0.1	97.7	75,257,834	0.1	127.1
前払金	126,323,800	0.1	75.3	128,283,200	0.1	101.6
資産合計	123,569,239,185	100.0	101.6	121,022,173,336	100.0	97.9

年度 / 科目	令和6年度 金額（円）	令和6年度 比率(%)	令和6年度 前年比(%)	令和7年度 金額（円）	令和7年度 比率(%)	令和7年度 前年比(%)
固定負債	25,493,286,838	20.6	101.0	24,397,837,336	20.2	95.7
企業債	25,247,298,158	20.4	100.6	24,117,444,718	19.9	95.5
引当金	245,988,680	0.2	158.9	280,392,618	0.3	114.0
流動負債	5,299,557,955	4.3	96.7	3,291,912,784	2.7	62.1
企業債	2,044,885,669	1.7	97.3	1,929,853,440	1.6	94.4
未払金	3,217,520,586	2.6	98.1	1,323,329,209	1.1	41.1
引当金	35,791,000	0.0	36.3	36,278,000	0.0	101.4
預り金	1,360,700	0.0	57.7	2,452,135	0.0	180.2
繰延収益	36,461,929,588	29.5	101.1	35,496,526,318	29.3	97.4
長期前受金	57,062,477,760	46.2	103.2	57,592,936,383	47.6	100.9
収益化累計額	△ 20,600,548,172	△ 16.7	107.2	△ 22,096,410,065	△ 18.3	107.3
負債合計	67,254,774,381	54.4	100.7	63,186,276,438	52.2	94.0
資本金	47,882,391,313	38.7	104.5	49,496,608,877	40.9	103.4
剰余金	8,432,073,491	6.9	92.9	8,339,288,021	6.9	98.9
資本剰余金	2,038,080,246	1.7	100.0	2,038,080,246	1.7	100.0
受贈財産評価額	1,336,768,288	1.1	100.0	1,336,768,288	1.1	100.0
寄附金	13,664,791	0.0	100.0	13,664,791	0.0	100.0
工事負担金	92,461,128	0.1	100.0	92,461,128	0.1	100.0
国庫補助金	578,877,882	0.5	100.0	578,877,882	0.5	100.0
保険差益	2,045,793	0.0	100.0	2,045,793	0.0	100.0
補償金	10,660,964	0.0	100.0	10,660,964	0.0	100.0
その他資本剰余金	3,601,400	0.0	100.0	3,601,400	0.0	100.0
利益剰余金	6,393,993,245	5.2	90.9	6,301,207,775	5.2	98.5
利益積立金	168,209,923	0.1	100.0	168,209,923	0.1	100.0
建設改良積立金	3,170,448,711	2.6	90.2	4,610,448,711	3.8	145.4
未処分利益剰余金	3,055,334,611	2.5	91.1	1,522,549,141	1.3	49.8
資本合計	56,314,464,804	45.6	102.6	57,835,896,898	47.8	102.7
負債資本合計	123,569,239,185	100.0	101.6	121,022,173,336	100.0	97.9

(2) 比較損益計算書

年度 / 科目	令和6年度 金額(円)	比率(%)	前年比(%)	令和7年度 金額(円)	比率(%)	前年比(%)
水道事業収益	10,336,336,308	100.0	103.4	10,687,314,765	100.0	103.4
営業収益	8,696,272,135	84.1	103.4	8,975,476,636	84.0	103.2
給水収益	8,443,287,749	81.7	103.4	8,754,514,048	81.9	103.7
加入金	194,080,000	1.9	100.8	167,280,000	1.6	86.2
負担金	26,476,784	0.2	221.6	21,892,849	0.2	82.7
その他営業収益	32,427,602	0.3	88.4	31,789,739	0.3	98.0
営業外収益	1,639,326,153	15.9	103.4	1,711,818,601	16.0	104.4
受取利息	6,400,303	0.1	151.6	13,355,601	0.1	208.7
長期前受金戻入	1,498,694,918	14.5	103.3	1,539,735,865	14.4	102.7
雑収益	134,230,932	1.3	103.6	158,727,135	1.5	118.2
特別利益	738,020	0.0	43,159.1	19,528	0.0	2.6
過年度損益修正益	738,020	0.0	43,159.1	19,528	0.0	2.6
水道事業費用	8,903,279,650	100.0	102.1	9,165,882,671	100.0	102.9
営業費用	8,567,497,007	96.2	102.5	8,829,757,384	96.3	103.1
原水及び浄水費	2,004,885,312	22.5	100.1	2,089,324,982	22.8	104.2
配水及び給水費	861,630,410	9.7	101.3	895,049,243	9.8	103.9
業務費	438,383,600	4.9	101.4	442,756,000	4.8	101.0
総係費	592,428,198	6.7	103.0	571,922,933	6.2	96.5
減価償却費	4,507,393,533	50.6	103.9	4,648,371,958	50.7	103.1
資産減耗費	160,676,954	1.8	100.9	180,869,068	2.0	112.6
その他営業費用	2,099,000	0.0	68.7	1,463,200	0.0	69.7
営業外費用	330,444,018	3.7	95.6	331,757,899	3.6	100.4
支払利息企業債費	327,781,117	3.7	96.2	331,448,343	3.6	101.1
雑支出	2,662,901	0.0	54.8	309,556	0.0	11.6
特別損失	5,338,625	0.1	41.3	4,367,388	0.1	81.8
過年度損益修正損	5,338,625	0.1	108.0	4,367,388	0.1	81.8
当年度純利益(△純損失)	1,433,056,658		112.4	1,521,432,094		106.2

(3) 企業債明細書

借　入　先	件数(件)	発行総額(円)	当年度償還高(円)	償還高累計(円)	未償還残高(円)
財政融資資金	156	35,459,919,180	1,370,203,281	13,831,969,178	21,627,950,002
地方公共団体金融機構	134	13,598,838,993	674,682,388	9,179,490,837	4,419,348,156
合　計	290	49,058,758,173	2,044,885,669	23,011,460,015	26,047,298,158

(4) 経営分析

1)損益に関する比率

項　目	令和6年度	令和7年度
(1) 総資本利益率 (%)	1.17	1.25
(2) 経常収支比率 (%)	116.2	116.7
(3) 利子負担率 (%)	1.2	1.3
(4) 企業債償還元金対減価償却費率 (%)	69.8	65.8

2)構成比率

項　目	令和6年度	令和7年度
(1) 固定資産構成比率 (%)	93.3	93.3
(2) 固定負債構成比率 (%)	20.6	20.2
(3) 自己資本構成比率 (%)	75.1	77.1

3)財務比率

項　目	令和6年度	令和7年度
(1) 固定資産対長期資本比率 (%)	97.5	95.9
(2) 固定比率 (%)	124.3	121.0
(3) 流動比率 (%)	156.2	244.9

4)回転率

項　　目	令和6年度	令和7年度
(1) 自己資本回転率 (回)	0.09	0.10
(2) 固定資産回転率 (回)	0.08	0.08
(3) 減価償却率 (%)	3.93	4.14

5)供給単価及び給水原価

項　　目	令和6年度	令和7年度
(1) 供給単価 (円/㎥)	164.18	171.16
(2) 給水原価 (円/㎥)	143.88	149.01
(3) 販売利益 (円/㎥)	20.30	22.15

○比較表

項　　目	末端給水事業 全国平均	給水人口30万人以上の 事業平均
(1) 供給単価 (円/㎥)	177.28	172.64
(2) 給水原価 (円/㎥)	181.66	169.99
(3) 販売利益 (円/㎥)	△ 4.38	2.65

※令和6年度水道事業経営指標より

6. 水質試験結果

(1) 原水・浄水の水質試験結果
1) 太田市
①太田渡良瀬浄水場 ---------- 88
②太田利根浄水場 ---------- 96
③太田藪塚高区配水場 ---------- 100
④太田新田配水場 ---------- 101
2) 館林市
①館林第二浄水場 ---------- 102
②館林第三配水場 ---------- 107
3) みどり市
①みどり塩原浄水場 ---------- 108
4) 板倉町
①板倉岩田浄水場 ---------- 113
②板倉東浄水場 ---------- 116
③板倉西配水場 ---------- 119
5) 明和町
①明和大輪配水区域 ---------- 120
②明和南大島配水場 ---------- 121
6) 千代田町
①千代田第四配水場 ---------- 122
②千代田第五浄水場 ---------- 123
7) 大泉町
①大泉第一配水場 ---------- 125
②大泉第二配水場 ---------- 126
8) 邑楽町
①邑楽中野配水場 ---------- 127
②邑楽第三配水場 ---------- 128
9) みどり浄水場 ---------- 129
10) 東部浄水場 ---------- 131
11) 水質基準項目(51項目)の解説 ---------- 133

6.水質試験結果

(1)原水・浄水の水質試験結果

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜渡良瀬川取水口＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	3000	34	917	12	900	87	348	12
2	大腸菌	MPN/100mL	1986.3	3.1	254.2	12	85.7	3.0	42.7	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.002	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	0.8	1.0	12	1.0	0.7	0.8	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	<0.05	12	0.08	<0.05	0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.03	12	0.06	0.02	0.03	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	12	0.06	<0.01	0.02	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.55	0.01	0.11	12	0.12	0.02	0.07	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.44	0.01	0.10	12	0.28	0.03	0.09	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.03	<0.01	0.01	12	0.02	<0.01	0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	2	4	12	6	3	4	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.049	0.001	0.021	12	0.123	0.007	0.031	12
38	塩化物イオン	mg/L	5	2	3	12	5	2	3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	24	38	12	48	29	39	12
40	蒸発残留物	mg/L	114	81	94	4	105	71	82	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000002	<0.00001	0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000002	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.3	0.4	0.7	12	0.9	0.5	0.7	12
47	pH値		8.1	7.3	7.5	12	7.9	7.3	7.6	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭12回			12	藻臭11回			12
50	色度	度	8.3	0.6	2.9	12	10.5	1.9	3.7	12
51	濁度	度	15.7	0.2	2.7	12	3.6	0.9	2.1	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜1系原水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	3000	61	628	12	210	70	155	12
2	大腸菌	MPN/100mL	1119.9	14.4	204.8	12	52.9	7.4	26.8	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	0.9	1.1	4	1.2	0.9	1.0	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	<0.05	4	0.06	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.01	0.03	4	0.05	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	4	0.02	0.01	0.02	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.20	0.04	0.13	4	0.21	0.06	0.13	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.15	0.04	0.09	4	0.11	0.03	0.07	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.03	0.01	0.02	4	0.02	0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	4	4	4	6	4	5	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.032	0.006	0.024	4	0.030	0.008	0.024	4
38	塩化物イオン	mg/L	5	3	4	12	6	3	4	12
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	46	38	42	4	46	38	43	4
40	蒸発残留物	mg/L	116	50	84	4	113	75	94	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000002	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.1	0.5	0.7	12	0.7	0.4	0.6	12
47	pH値		7.6	6.9	7.1	12	7.4	7.1	7.3	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭12回			12	藻臭10回			12
50	色度	度	10.0	1.6	3.7	12	9.0	1.5	3.6	12
51	濁度	度	15.7	1.2	4.1	12	4.6	1.0	2.4	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜2系原水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	6	0	1	12	4	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	1.9	2.1	4	2.2	1.9	2.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	0.05	4	0.06	<0.05	0.03	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	4	0.03	0.03	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	4	0.02	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.02	<0.01	0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9	8	9	4	9	8	8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	6	7	12	8	6	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	59	66	4	66	60	63	4
40	蒸発残留物	mg/L	185	99	139	4	155	114	133	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.1	6.7	6.8	12	7.2	6.6	6.9	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜浄水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.1	1.2	4	1.2	0.9	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.010	0.003	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.009	0.002	0.005	4	0.006	0.001	0.003	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.015	0.018	4	0.021	0.006	0.016	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.006	4	0.007	0.002	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	0.02	4	0.05	0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.0	4.3	5.2	4	6.4	4.9	5.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	7	5	6	12	7	5	6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	40	45	4	50	42	47	4
40	蒸発残留物	mg/L	98	89	94	4	111	88	100	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000004	0.000002	0.000003	4	0.000005	0.000004	0.000004	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.2	6.9	7.1	12	7.3	7.0	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜中央公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.1	1.2	4	1.2	0.9	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.011	0.006	0.008	4	0.013	0.005	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	<0.001	0.003	4	0.003	0.002	0.003	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.013	0.017	4	0.023	0.011	0.019	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	4	0.007	<0.003	0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.007	0.004	0.006	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.7	4.3	5.2	4	6.5	5.0	5.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	5	6	12	7	5	6	12
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	47	37	44	4	50	43	48	4
40	蒸発残留物	mg/L	95	86	91	4	98	87	93	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000004	<0.000001	0.000002	12	0.000005	<0.000001	0.000002	12
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.4	0.5	12	0.5	0.4	0.5	12
47	pH値		7.5	7.0	7.3	12	7.5	7.2	7.3	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜沖之郷集会所＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	1.3	1.5	4	1.5	1.2	1.3	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.008	0.003	0.006	4	0.008	0.003	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.010	0.014	4	0.021	0.010	0.017	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.005	4	0.007	0.004	0.006	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.9	5.8	6.4	4	7.5	6.2	6.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	7	6	6	12	8	6	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	48	53	4	57	51	54	4
40	蒸発残留物	mg/L	110	97	101	4	108	96	101	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000002	0.000003	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.6	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12
47	pH値		7.3	7.0	7.1	12	7.3	7.2	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜サン・スポーツランド＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.7	0.8	4	0.9	0.6	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.017	0.008	0.013	4	0.023	0.005	0.016	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.014	0.018	4	0.027	0.009	0.021	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.003	0.006	4	0.013	<0.003	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.007	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	4.0	4.5	4	5.8	4.2	5.1	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	6	7	12	8	6	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	35	37	4	44	35	40	4
40	蒸発残留物	mg/L	80	74	78	4	93	77	84	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	5
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	5
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.3	0.4	12	0.5	0.4	0.4	12
47	pH値		7.3	7.0	7.2	12	7.4	7.0	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	0.5	<0.5	<0.5	12	0.8	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ①太田渡良瀬浄水場 ＜南矢島町東公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	1.3	1.5	4	1.5	1.2	1.3	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.008	0.003	0.006	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.010	0.015	4	0.023	0.011	0.018	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.005	4	0.008	0.004	0.006	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	6.7	7.2	4	8.1	6.8	7.4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	6	7	12	8	6	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	50	54	4	58	52	55	4
40	蒸発残留物	mg/L	117	95	106	4	110	98	106	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000003	0.000002	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.005	<0.0005	4	<0.0005	<0.005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	<0.3	0.3	12	0.4	<0.3	0.3	12
47	pH値		7.3	7.0	7.1	12	7.3	7.2	7.3	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ②太田利根浄水場 ＜原水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	4	0	1	12	6	0	1	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.06	0.08	4	0.06	0.06	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	4	0.10	0.09	0.09	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.03	4	0.03	0.01	0.02	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	25	22	23	4	25	22	23	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.075	0.062	0.070	4	0.071	0.065	0.068	4
38	塩化物イオン	mg/L	24	20	21	12	24	20	22	10
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	80	83	4	80	78	80	4
40	蒸発残留物	mg/L	240	167	191	4	193	168	182	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.0	7.8	8.0	12	8.2	7.8	8.0	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ②太田利根浄水場 ＜浄水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	4	0.09	0.08	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.10	4	0.09	0.09	0.09	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.12	<0.06	0.08	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	4	0.004	0.003	0.003	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.007	0.008	4	0.011	0.007	0.009	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.005	0.004	0.005	4	0.006	0.004	0.005	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.8	22.8	23.3	4	24.7	23.9	24.2	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	22	21	22	12	23	21	22	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	80	82	4	85	83	85	4
40	蒸発残留物	mg/L	189	176	182	4	186	177	183	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.0	7.9	8.0	12	8.1	7.9	8.0	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ②太田利根浄水場 ＜薬師公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.5	4	0.6	0.4	0.5	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.04	0.05	4	0.06	0.04	0.06	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.11	<0.06	0.07	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.015	0.004	0.009	4	0.016	0.004	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.014	0.020	4	0.026	0.012	0.021	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.003	4	0.009	<0.003	0.005	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.005	4	0.006	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.003	0.001	0.002	4	0.003	0.001	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.2	9.7	11.8	4	13.4	10.2	11.7	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	14	10	13	12	14	8	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	49	54	4	58	49	55	4
40	蒸発残留物	mg/L	120	111	115	4	120	102	112	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.8	7.2	7.6	12	7.7	7.4	7.5	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ②太田利根浄水場 ＜小島公民館＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.003	0.003	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.2	<0.1	0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	4	0.10	0.08	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.08	0.09	4	0.09	0.09	0.09	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.11	<0.06	0.08	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.004	4	0.005	0.004	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.015	0.010	0.012	4	0.015	0.011	0.013	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.006	0.005	0.006	4	0.008	0.006	0.007	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	23.6	21.1	22.4	4	24.4	23.7	24.1	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	23	19	22	12	23	20	22	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	79	81	4	86	83	85	4
40	蒸発残留物	mg/L	185	154	173	4	186	171	180	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.1	7.8	8.0	12	8.2	8.0	8.1	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ③太田藪塚高区配水場 ＜ふるさとスポーツ公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.7	0.8	4	0.9	0.6	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	0.07	4	0.08	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.020	0.008	0.015	4	0.026	0.007	0.018	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.027	0.013	0.020	4	0.036	0.012	0.025	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.013	0.003	0.009	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.003	0.005	4	0.008	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.009	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.9	4.1	4.5	4	5.7	4.2	5.0	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	6	7	12	8	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	35	37	4	44	34	40	4
40	蒸発残留物	mg/L	84	74	78	4	89	72	81	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.5	0.3	0.4	12	0.6	0.3	0.4	12
47	pH値		7.3	6.9	7.1	12	7.3	7.0	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

1)太田市 ④太田新田配水場 ＜南ヶ丘公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.7	0.8	4	0.9	0.6	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04	0.02	0.03	4	0.04	0.02	0.03	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	0.07	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.019	0.009	0.014	4	0.024	0.007	0.016	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	0.004	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.014	0.019	4	0.028	0.012	0.021	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.003	0.006	4	0.013	0.004	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.004	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.8	4.0	4.4	4	5.6	4.2	4.9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	8	6	7	12	8	5	7	10
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	36	37	4	44	35	40	4
40	蒸発残留物	mg/L	79	64	73	4	82	72	78	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	<0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値		7.5	7.2	7.4	12	7.5	7.1	7.3	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2)館林市 ①館林第二浄水場 ＜配水塔系浄水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	2.2	2.2	4	2.2	2.2	2.2	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16.0	15.7	15.8	4	16.5	15.8	16.1	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	20	18	19	12	20	18	19	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	98	95	96	4	99	97	98	4
40	蒸発残留物	mg/L	188	174	179	4	188	163	176	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.4	7.1	7.2	12	7.3	7.2	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2)館林市 ①館林第二浄水場 ＜配水池浄水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	1.4	1.5	4	1.7	1.6	1.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12.4	12.1	12.3	4	13.4	13.1	13.3	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	12	9	10	12	12	11	11	12
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	57	59	4	70	65	68	4
40	蒸発残留物	mg/L	119	115	118	4	133	116	127	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.3	7.1	7.2	12	7.3	7.2	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2)館林市 ①館林第二浄水場 ＜環境センター公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.3	2.0	2.2	4	2.2	2.1	2.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	<0.001	0.002	4	0.002	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.020	<0.001	0.006	4	0.007	<0.001	0.002	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.015	<0.001	0.005	4	0.005	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.05	<0.01	0.02	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.9	15.1	15.6	4	16.0	15.5	15.8	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	19	16	18	12	20	17	19	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	99	90	96	4	100	95	98	4
40	蒸発残留物	mg/L	189	158	175	4	177	164	173	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.4	7.3	7.3	12	7.6	7.3	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2)館林市 ①館林第二浄水場 ＜高根区民会館＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	1.7	1.7	4	1.7	1.6	1.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	<0.001	0.002	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13.9	12.8	13.3	4	13.7	13.3	13.5	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	12	10	11	12	13	11	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	62	66	4	72	70	71	4
40	蒸発残留物	mg/L	127	119	123	4	146	133	137	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.4	7.2	7.3	12	7.4	7.1	7.3	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2)館林市 ①館林第二浄水場 ＜観音公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.0	1.5	1.8	4	1.9	1.8	1.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.003	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14.4	12.7	13.8	4	14.8	13.9	14.4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	16	11	14	12	17	13	15	12
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	81	62	75	4	85	77	81	4
40	蒸発残留物	mg/L	152	114	140	4	167	140	152	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.3	7.2	7.3	12	7.4	7.2	7.3	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

2)館林市 ②館林第三配水場 ＜東山運動広場＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.8	1.7	2.4	4	2.1	1.6	1.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.08	0.11	4	0.11	<0.08	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.04	0.06	4	0.07	0.04	0.06	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.17	0.06	0.12	4	0.10	<0.06	0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.028	0.008	0.017	4	0.020	0.007	0.014	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	<0.003	4	0.005	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.011	0.002	0.007	4	0.009	0.003	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.049	0.023	0.036	4	0.038	0.020	0.029	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.004	0.008	4	0.016	0.004	0.009	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.015	0.007	0.012	4	0.013	0.006	0.010	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.012	<0.008	<0.008	4	0.011	0.009	0.010	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15.1	11.2	13.6	4	17.1	11.7	14.0	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	35	16	24	12	37	16	25	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	59	73	4	82	54	66	4
40	蒸発残留物	mg/L	182	135	158	4	177	127	151	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.1	0.6	0.8	12	0.9	0.6	0.8	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

3)みどり市 ①みどり塩原浄水場 ＜第1水源(川口川)＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	900	34	292	12	990	26	355	12
2	大腸菌	MPN/100mL	921	2	221	12	547.5	2.0	167.5	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.1	1.2	12	1.3	1.1	1.2	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.44	0.20	0.35	12	0.47	0.37	0.41	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.77	0.03	0.17	12	0.22	0.02	0.09	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.2	0.04	0.10	12	0.16	0.04	0.08	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.04	<0.01	0.02	12	0.02	<0.01	<0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	8	13	12	17	13	15	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.011	0.003	0.006	12	0.006	0.002	0.003	12
38	塩化物イオン	mg/L	27	10	22	12	30	22	25	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	33	44	12	54	45	48	12
40	蒸発残留物	mg/L	181	117	144	4	183	136	155	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.6	12
47	pH値		7.8	7.4	7.6	12	8.0	7.4	7.7	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭12回			12	藻臭11回			12
50	色度	度	6.3	1.2	3.2	12	4.6	1.7	3.2	12
51	濁度	度	7.8	0.6	2.1	12	3.4	0.5	1.6	12

3)みどり市 ①みどり塩原浄水場 ＜第2水源(渡良瀬川)＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	1400	96	492	12	1500	32	592	12
2	大腸菌	MPN/100mL	<2419.6	6	293	12	307.6	5.2	97.9	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	12	0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	0.9	1.3	12	1.3	0.6	1.1	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	12	0.05	<0.05	<0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.16	0.02	0.12	12	0.13	0.07	0.11	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.43	0.02	0.12	12	0.15	0.01	0.06	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.28	0.03	0.09	12	0.09	0.02	0.05	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8	3	7	12	8	6	7	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.036	0.005	0.013	12	0.016	0.005	0.009	12
38	塩化物イオン	mg/L	12	2	9	12	11	4	9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	47	24	44	12	47	41	45	12
40	蒸発残留物	mg/L	155	91	118	4	132	87	112	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.00001	<0.000001	4	0.000003	<0.00001	0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000008	<0.00001	0.000003	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.3	0.5	0.8	12	0.8	0.4	0.6	12
47	pH値		8	7.5	7.7	12	8.2	7.6	7.8	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭12回			12	藻臭10回			12
50	色度	度	6.9	1.9	3.4	12	6.4	1.8	3.2	12
51	濁度	度	12.0	0.7	2.9	12	2.2	0.6	1.4	12

3)みどり市 ①みどり塩原浄水場 ＜浄水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	1.2	1.3	4	1.3	0.9	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.23	0.15	0.18	4	0.19	0.15	0.18	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.010	0.003	0.007	4	0.014	0.003	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.004	0.006	4	0.008	0.005	0.007	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.029	0.015	0.021	4	0.033	0.013	0.024	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.003	4	0.008	<0.003	0.003	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	0.005	0.00775	4	0.012	0.005	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.011	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.02	4	0.06	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10.5	7.7	9.1	4	10.5	8.2	9.6	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	17	6	14	12	17	11	15	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	40	46	4	51	46	48	4
40	蒸発残留物	mg/L	131	106	116	4	123	101	115	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000004	0.000001	0.000003	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000006	<0.000001	0.000002	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	0.4	0.6	12	0.7	0.3	0.5	12
47	pH値		7.3	7.0	7.1	12	7.3	7.1	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

3)みどり市 ①みどり塩原浄水場 ＜13区子供広場＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.0	1.2	4	1.2	0.9	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.06	0.14	4	0.17	0.12	0.14	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.10	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.013	0.003	0.010	4	0.018	0.004	0.011	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.002	0.005	4	0.006	0.004	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.014	0.022	4	0.036	0.012	0.025	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.003	0.005	4	0.012	<0.003	0.006	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	0.004	0.007	4	0.012	0.004	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0	4.8	7.6	4	8.9	7.1	8.4	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	15	6	12	12	14	10	13	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	48	34	44	4	48	45	46	4
40	蒸発残留物	mg/L	123	78	100	4	116	97	111	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	<0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000001	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000005	<0.000001	0.000002	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.8	<0.3	0.5	12	0.6	<0.3	0.5	12
47	pH値		7.2	6.9	7.1	12	7.4	7.1	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

3)みどり市 ①みどり塩原浄水場 ＜岡登親水公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.0	1.1	4	1.2	0.9	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.18	0.05	0.13	4	0.17	0.13	0.15	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.09	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.013	0.003	0.010	4	0.018	0.004	0.010	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.001	0.005	4	0.006	0.004	0.006	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.032	0.015	0.022	4	0.035	0.013	0.024	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.003	4	0.012	<0.003	0.005	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.004	0.007	4	0.011	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	<0.02	<0.02	4	0.04	<0.02	0.03	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0	4.6	7.5	4	9.0	7.4	8.5	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	14	6	12	12	15	10	13	12
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	47	34	43	4	48	44	46	4
40	蒸発残留物	mg/L	120	78	105	4	118	85	108	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	<0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000001	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000004	<0.000001	0.000002	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.3	0.5	12	0.6	0.3	0.5	12
47	pH値		7.3	7.0	7.1	12	7.3	7.0	7.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ①板倉岩田浄水場 ＜板倉6号井＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	4	0	0	12	1	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.07	0.08	4	0.08	0.06	0.07	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.02	4	0.02	0.02	0.02	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	19	19	4	20	19	19	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	23	22	23	12	23	18	22	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33	31	33	4	33	31	32	4
40	蒸発残留物	mg/L	122	113	117	4	127	93	114	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		7.8	7.2	7.6	12	7.9	7.6	7.7	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ①板倉岩田浄水場 ＜板倉10号井＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	2	0	0	12	2	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	4	0.001	0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.2	0.3	4	0.3	0.3	0.3	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	4	0.01	0.01	0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	<0.01	0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	4	0.02	<0.01	0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	14	14	4	14	13	13	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.009	0.005	0.007	4	0.010	0.006	0.008	4
38	塩化物イオン	mg/L	13	7	10	12	10	7	9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	33	31	32	4	31	31	31	4
40	蒸発残留物	mg/L	113	95	102	4	110	76	96	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.1	7.6	7.9	12	8.1	7.8	8.0	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ①板倉岩田浄水場 ＜花公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	0.9	1.2	4	1.3	0.7	1.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.07	0.09	4	0.09	0.06	0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.15	0.07	0.10	4	0.11	<0.06	0.07	4
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.015	0.003	0.009	4	0.009	0.002	0.007	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.003	0.006	4	0.006	<0.003	0.005	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.006	4	0.008	0.004	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.014	0.023	4	0.029	0.010	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.003	0.006	4	0.008	0.002	0.006	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.005	0.008	4	0.010	0.003	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.002	<0.001	0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	0.04	<0.01	0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	11	14	4	16	11	14	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	30	16	20	12	24.7	15.7	19.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	50	56	4	55	47	51	4
40	蒸発残留物	mg/L	160	122	139	4	155	120	133	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.4	0.5	12	0.6	0.4	0.5	12
47	pH値		8.3	7.6	7.9	12	8.5	7.7	8.0	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ②板倉東浄水場 ＜板倉5号井＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	<0.05	4	<0.05	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9	9	9	4	9	9	9	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.017	0.014	0.015	4	0.016	0.014	0.015	4
38	塩化物イオン	mg/L	2	2	2	12	2	2	2	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	28	28	28	4	28	28	28	4
40	蒸発残留物	mg/L	92	72	79	4	95	41	76	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.2	8.0	8.2	12	8.3	8.0	8.2	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ②板倉東浄水場 ＜板倉7号井＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	1	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.002	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.07	4	0.06	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.05	4	0.06	0.04	0.05	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	10	4	10	9	10	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.139	0.127	0.131	4	0.136	0.121	0.131	4
38	塩化物イオン	mg/L	2	2	2	12	2	2	2	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	32	26	28	4	26	26	26	4
40	蒸発残留物	mg/L	106	74	89	4	102	61	88	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.2	8.0	8.1	12	8.2	7.9	8.1	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	硫化水素臭9回、異常なし3回			12
50	色度	度	2.5	1.2	1.9	12	3.1	1.3	2.1	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.3	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ②板倉東浄水場 ＜五箇農村公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.06	4	0.06	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.006	4	<0.06	<0.06	<0.006	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.002	0.003	4	0.004	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.006	0.003	0.005	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	4	0.003	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.002	4	0.002	0.001	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.1	9.4	4	9.5	8.8	9.3	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	3	2	2	12	2.4	2.2	2.3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	30	29	30	4	31	28	30	4
40	蒸発残留物	mg/L	99	81	88	4	100	86	91	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	12	0.2	<0.2	<0.2	12
47	pH値		8.3	8.1	8.2	12	8.2	8.1	8.2	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

4)板倉町 ③板倉西配水場(東部浄水場・板倉岩田浄水場)＜大久保農村公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.005	<0.005	4	0.06	<0.05	<0.05	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.004	0.002	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	4	0.001	<0.001	<0.001	4
26	臭素酸	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.005	0.006	4	0.006	0.005	0.005	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	0.002	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.002	0.002	0.002	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	15	15	4	9.7	8.7	9.3	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	24	2	22	12	2.9	2.2	2.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	48	45	47	4	32	28	30	4
40	蒸発残留物	mg/L	129	116	124	4	94	90	92	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	12	<0.2	<0.2	<0.2	12
47	pH値		8.3	8.2	8.3	12	8.2	8.1	8.1	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

5)明和町 ①明和大輪配水区域(館林第三配水場) ＜大輪公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	1.2	1.9	4	2.3	1.0	1.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.08	0.10	4	0.12	0.06	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.10	0.13	4	0.16	0.12	0.14	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.019	0.003	0.010	4	0.011	0.003	0.008	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.008	0.003	0.006	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.035	0.012	0.022	4	0.027	0.011	0.019	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.017	0.004	0.009	4	0.010	0.004	0.008	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.005	0.008	4	0.010	0.004	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	10	13	4	16	9.8	13	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	37	17	23	12	36.4	16.1	24.4	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	54	67	4	78	51	64	4
40	蒸発残留物	mg/L	193	137	163	4	199	128	156	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.6	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	0.6	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

5)明和町 ②明和南大島配水場(東部浄水場) ＜斗合田集落センター＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	1.0	1.8	4	2.2	1.0	1.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.07	0.09	4	0.12	0.06	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.10	0.13	4	0.17	0.12	0.14	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.020	0.004	0.012	4	0.013	0.003	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.010	0.002	0.005	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.013	0.004	0.007	4	0.006	0.003	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.040	0.013	0.030	4	0.030	0.012	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.014	0.004	0.009	4	0.012	0.004	0.009	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.005	0.009	4	0.011	0.005	0.008	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.011	<0.001	0.003	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06	<0.02	0.02	4	0.05	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	12	15	4	17	9.5	13	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	44.4	16.0	28.9	12	36.2	16.1	24.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	87	56	75	4	75	50	62	4
40	蒸発残留物	mg/L	228	138	179	4	201	121	154	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.6	0.8	12	0.9	0.6	0.7	12
47	pH値		7.7	7.2	7.5	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

6)千代田町 ①千代田第四配水場 ＜ふれあいタウンちよだ南公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	1.7	2.3	4	2.1	1.4	1.8	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.06	0.10	4	0.10	0.06	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.17	0.07	0.12	4	0.18	0.06	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.014	0.003	0.009	4	0.016	0.003	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.003	0.00425	4	0.006	<0.002	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.002	0.0045	4	0.007	0.002	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.012	0.022	4	0.030	0.010	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.003	0.008	4	0.011	<0.002	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.005	0.009	4	0.010	0.004	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	11	13	4	15	11	13	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	38	16	24	12	37.2	16.2	24.7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	81	58	71	4	71	52	61	4
40	蒸発残留物	mg/L	181	133	161	4	176	124	153	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

6)千代田町②千代田第五浄水場 ＜原水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.004	4	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.06	4	0.07	0.05	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.20	0.18	0.19	4	0.20	0.18	0.19	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.18	0.16	0.17	4	0.17	0.10	0.15	4
35	銅及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	41	40	41	4	41	40	40	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.147	0.128	0.139	4	0.140	0.128	0.135	4
38	塩化物イオン	mg/L	54	51	53	12	56	53	54	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	99	99	99	4	99	99	99	4
40	蒸発残留物	mg/L	284	236	254	4	251	246	248	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	<0.3	0.3	12	0.4	<0.3	<0.3	12
47	pH値		8.0	7.8	7.9	12	7.9	7.8	7.8	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		異常なし			12	硫化水素臭10回、異常なし2回			12
50	色度	度	3.4	2.7	2.9	12	4.5	2.9	3.5	12
51	濁度	度	0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1	12

6)千代田町 ②千代田第五浄水場 ＜なかさと公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.004	4	0.004	0.004	0.004	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.07	0.07	4	0.07	0.06	0.07	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.2	0.2	0.2	4	0.2	0.2	0.2	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.23	0.07	0.15	4	0.21	<0.06	0.14	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.003	0.002	0.003	4	0.003	0.002	0.002	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.024	0.016	0.020	4	0.023	0.016	0.019	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.065	0.044	0.053	4	0.061	0.045	0.051	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.006	0.008	4	0.008	0.006	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.029	0.018	0.023	4	0.027	0.020	0.023	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	44	41	43	4	44	40	42	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	57	53	55	12	59.4	55.5	56.9	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	101	96	100	4	102	95	98	4
40	蒸発残留物	mg/L	257	246	253	4	262	252	255	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.4	12
47	pH値		7.9	7.8	7.8	12	7.8	7.8	7.8	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	0.6	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

7)大泉町 ①大泉第一配水場(太田渡良瀬浄水場・太田利根浄水場・東部浄水場) ＜明ヶ島公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	0.001	4	0.001	<0.001	0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	0.9	1.0	4	0.9	0.8	0.8	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.07	0.07	4	0.06	0.06	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.14	<0.06	0.06	4	0.10	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.005	0.002	0.003	4	0.004	0.001	0.003	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.010	0.014	4	0.017	0.008	0.013	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.002	0.003	4	0.003	<0.002	<0.002	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.003	0.004	4	0.005	0.002	0.004	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.003	0.002	0.002	4	0.003	0.002	0.002	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.02	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	14	15	4	15	13	14	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	19	12	14	12	15.7	11.7	13.5	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	63	67	4	67	59	63	4
40	蒸発残留物	mg/L	216	135	158	4	153	128	142	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3	12
47	pH値		7.9	7.6	7.7	12	7.9	7.7	7.8	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

7)大泉町 ②大泉第二配水場(東部浄水場) ＜古海第一公園＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	1.7	2.3	4	2.1	1.5	1.9	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.06	0.10	4	0.10	0.06	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.07	0.12	4	0.18	0.06	0.12	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.016	0.004	0.011	4	0.020	0.004	0.011	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.002	0.0045	4	0.006	<0.002	0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.008	0.002	0.005	4	0.008	0.002	0.005	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.036	0.015	0.026	4	0.035	0.013	0.024	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	0.004	0.010	4	0.014	0.005	0.009	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.013	0.006	0.009	4	0.012	0.005	0.009	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	12	14	4	15	11	13	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	36	16	24	12	36.2	16.8	24.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	81	60	71	4	72	52	61	4
40	蒸発残留物	mg/L	215	136	169	4	178	125	151	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.00000125	4	0.000001	0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.9	0.7	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

8)邑楽町 ①邑楽中野配水場(太田渡良瀬浄水場) ＜秋妻公民館＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	1.3	1.4	4	1.5	1.3	1.4	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.06	4	0.06	0.05	0.06	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	4	0.09	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.004	0.002	0.003	4	0.006	0.002	0.004	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.002	0.003	4	0.005	0.002	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.013	0.006	0.010	4	0.017	0.007	0.013	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	<0.002	0.002	4	0.005	0.002	0.004	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.002	0.004	4	0.007	0.003	0.005	4
30	ブロモホルム	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7	6	6	4	7.7	6.5	7.3	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	9	6	7	12	10.7	7.2	8.6	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	46	52	4	55	48	51	4
40	蒸発残留物	mg/L	150	94	114	4	125	103	117	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000003	0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000002	0.000003	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.4	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値		7.5	7.3	7.4	12	7.6	7.4	7.5	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

8)邑楽町 ②邑楽第三配水場(東部浄水場) ＜鶉区画整理事務所＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.7	1.6	2.3	4	2.1	1.4	1.8	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.06	0.10	4	0.10	0.06	0.09	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.17	0.07	0.12	4	0.18	<0.06	0.11	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.014	0.003	0.010	4	0.016	0.003	0.009	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.003	0.005	4	0.006	<0.002	0.003	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.007	0.002	0.005	4	0.007	0.002	0.004	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.033	0.013	0.023	4	0.030	0.010	0.020	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.012	0.003	0.008	4	0.011	0.004	0.007	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.012	0.005	0.009	4	0.010	0.004	0.007	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.03	4	0.05	<0.02	0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	11	13	4	15	11	13	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
38	塩化物イオン	mg/L	37	16	23	12	36.3	15.9	24.1	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	82	60	71	4	72	51	61	4
40	蒸発残留物	mg/L	219	134	170	4	180	120	152	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000003	<0.000001	0.000002	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	0.8	0.6	0.7	12
47	pH値		7.6	7.2	7.4	12	7.6	7.2	7.4	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

9)みどり浄水場 ＜原水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	5000	58	597	12	320	28	136	12
2	大腸菌	MPN/100mL	1300	2	154	12	66	3	23	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.002	12	0.005	0.001	0.002	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	0.6	0.8	12	1.0	0.7	0.7	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	<0.05	12	0.07	<0.05	<0.05	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.03	12	0.07	0.02	0.03	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	0.02	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.68	0.03	0.17	12	0.23	0.02	0.07	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.40	0.04	0.13	12	0.37	0.03	0.09	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.03	<0.01	0.02	12	0.02	<0.01	<0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5	3	4	12	6	3	4	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.120	0.016	0.041	12	0.270	0.011	0.045	12
38	塩化物イオン	mg/L	5	2	3	12	6	2	3	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	24	36	12	43	29	37	12
40	蒸発残留物	mg/L	117	55	83	4	101	69	78	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000002	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.3	0.5	0.8	12	0.8	0.4	0.6	12
47	pH値		7.7	7.1	7.4	12	7.7	7.3	7.5	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭12回			12	藻臭11回、異常なし1回			12
50	色度	度	7.6	1.8	3.5	12	12.4	1.5	3.7	12
51	濁度	度	11.3	1.2	3.3	12	4.8	0.9	2.1	12

9)みどり浄水場　＜浄水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	10
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	4
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.9	0.7	0.8	4	0.9	0.6	0.7	4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	<0.08	<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	4
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.01	0.03	4	0.05	0.02	0.04	4
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	4
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
21	塩素酸	mg/L	0.1	<0.06	<0.06	4	0.07	<0.06	<0.06	4
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	4
23	クロロホルム	mg/L	0.015	0.008	0.012	4	0.018	0.006	0.014	4
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	<0.003	4	0.009	<0.003	0.004	4
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	4	0.002	<0.001	0.001	4
26	臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
27	総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.012	0.016	4	0.023	0.010	0.019	4
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	<0.003	0.004	4	0.010	<0.003	0.005	4
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.002	0.004	4	0.006	0.003	0.004	4
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	4	0.009	<0.008	<0.008	4
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	<0.02	<0.02	4	0.03	<0.02	<0.02	4
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	4
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	4
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	3.9	4.4	4	5.8	4.2	5.0	4
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
38	塩化物イオン	mg/L	9	6	7	12	10	5	7	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	32	36	4	43	34	39	4
40	蒸発残留物	mg/L	81	60	74	4	90	75	81	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000002	<0.00001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.00001	<0.000001	4	0.000001	<0.00001	<0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.7	0.3	0.5	12	0.5	0.3	0.4	12
47	pH値		7.2	7.0	7.1	12	7.3	6.8	7.1	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

10)東部浄水場 ＜原水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	5500	290	1318	12	12000	330	2777	12
2	大腸菌	MPN/100mL	770	5	217	12	2495.0	3.1	617.9	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.006	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.001	0.001	12	0.002	0.001	0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.064	<0.004	0.017	12	0.088	<0.004	0.026	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.2	1.5	2.3	12	2.5	1.2	1.9	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.08	0.11	12	0.15	0.06	0.11	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.04	0.06	12	0.09	0.03	0.06	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	12	—	—	—	—
22	クロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
23	クロロホルム	mg/L	0.004	<0.001	0.001	12	—	—	—	—
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	—	—	—	—
26	臭素酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
27	総トリハロメタン	mg/L	0.006	<0.001	0.002	12	—	—	—	—
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	—
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	12	—	—	—	—
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	—	—	—	—
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.06	0.01	0.02	12	0.06	0.01	0.03	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	3.63	0.07	0.48	12	1.10	0.10	0.32	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	2.81	0.09	0.42	12	0.47	0.12	0.24	12
35	銅及びその化合物	mg/L	0.03	<0.01	0.02	12	0.02	<0.01	0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	10	13	12	18	9	13	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.199	0.007	0.039	12	0.047	0.015	0.027	12
38	塩化物イオン	mg/L	32	14	22	12	36	14	22	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	83	55	70	12	88	46	65	12
40	蒸発残留物	mg/L	234	163	189	4	172	126	157	4
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	4
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	4	0.000003	0.000001	0.000002	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001	<0.000001	<0.000001	4	0.000002	0.000001	0.000002	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	4
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	2.1	1.0	1.4	12	2.1	1.0	1.4	12
47	pH値		7.9	7.3	7.5	12	7.7	7.2	7.5	12
48	味		—	—	—	—	—	—	—	—
49	臭気		藻臭8回、土臭4回			12	藻臭12回			12
50	色度	度	6.6	2.9	4.5	12	13.5	4.1	6.1	12
51	濁度	度	11.2	2.2	6.2	12	20.0	2.2	7.8	12

10)東部浄水場 ＜送水＞

No.	水質基準項目	単位	令和6年度				令和7年度			
			最高	最低	平均	回数	最高	最低	平均	回数
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	12	0	0	0	12
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	12	陰性	陰性	陰性	12
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	3.0	1.4	2.2	12	2.4	1.1	1.8	12
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.07	0.10	12	0.12	0.06	0.09	12
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
21	塩素酸	mg/L	0.18	0.08	0.13	12	0.17	0.07	0.12	12
22	クロロ酢酸	mg/L	0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002	12
23	クロロホルム	mg/L	0.018	0.003	0.008	12	0.011	0.002	0.006	12
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.013	0.002	0.006	12	0.008	0.002	0.005	12
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.006	0.002	0.003	12	0.005	0.002	0.003	12
26	臭素酸	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
27	総トリハロメタン	mg/L	0.03	0.01	0.018	12	0.025	0.008	0.015	12
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.017	0.003	0.008	12	0.009	0.003	0.006	12
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.004	0.006	12	0.009	0.003	0.006	12
30	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001	12
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008	12
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.02	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05	<0.02	0.02	12	0.05	<0.02	<0.02	12
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	12	<0.03	<0.03	<0.03	12
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01	12
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	11	14	12	18	10	14	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
38	塩化物イオン	mg/L	39.9	16.9	24.6	12	39.8	16.8	25.4	12
39	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	mg/L	88	53	69	12	85	48	65	12
40	蒸発残留物	mg/L	226	130	168	12	199	122	154	12
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02	12
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	<0.000001	0.000001	4	0.000001	<0.000001	<0.000001	4
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000002	0.000001	0.00000175	4	0.000003	<0.000001	0.000001	4
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005	12
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
46	有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	1.3	0.7	0.9	12	0.8	0.6	0.8	12
47	pH値		7.6	7.1	7.3	12	7.5	7.2	7.3	12
48	味		異常なし			12	異常なし			12
49	臭気		異常なし			12	異常なし			12
50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	12

11)水質基準項目(51項目)の解説

生涯にわたって水道水を飲用しても、人の健康に影響を生じない水準をもとにしてさらに安全率を加味、また、水道水を使用するにあたり生活上に支障を生じる恐れのあるものについて基準値が設定されています。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
1	一般細菌	1mlの検水で形成される集落数が100以下	微生物	水の一般的清浄度を示す指標であり、水道水は塩素消毒で除去されほとんど検出されません。これが著しく増加した場合には病原生物に汚染されている疑いがあります。また、消毒が有効に機能しているかの判断基準にもなります。
2	大腸菌	検出されないこと		大腸菌には人等の腸内に生息しているものと土壌起源のものがあるため、大腸菌の存在自体が糞便性汚染を意味するものではありません。水道水は塩素消毒で除去され検出されません。大腸菌を含む水は、糞便性の病原菌に汚染されている疑いがあります。
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下	重金属	河川水等に検出されることは稀ですが、鉱山排水や工場排水等から混入することがあります。イタイイタイ病の原因物質として知られています。水道水では検出されていません。
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005mg/L以下		工場排水、下水等から混入することがあります。有機水銀化合物は水俣病の原因物質として知られています。水道水では、検出されていません。
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01mg/L以下		生体微量必須元素で、河川水に微量に含まれます。鉱山排水や工場排水等から混入することがあります。水道水では、検出されていません。
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01mg/L以下		鉱山排水や工場排水等の混入によって河川等で検出されることがあります。水道水中には含まれていませんが鉛管を使用している場合に検出されることがあります。
7	ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下		鉱山排水、工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあります。地質等に存在して地下水で検出される場合があります。
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.02mg/L以下		鉱山排水や工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがありますが、水道水では検出されていません。
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	無機物質	硝酸態窒素より非常に低濃度で存在し、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、工場排水等に由来する有機窒素化合物の分解によって生成されます。
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01mg/L以下		シアン化物イオンを含んだ工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあり、塩化シアンは塩素消毒の副生成物の一つですが、水道水では検出されていません。
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		自然界に広く存在しており、窒素肥料、腐敗した動植物、生活排水、下水に多く含まれています。高濃度に含まれると、幼児において体内で硝酸態窒素が亜硝酸態窒素に還元され、メトヘモグロビン血症を起こすことがあります。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8mg/L以下	無機物質	自然界に広く分布し、主として地質に由来しますが、工場排水などによることもあります。適量摂取は虫歯の予防効果があるとされていますが、高濃度に含まれると斑状歯の症状が現れることがあります。水道水では、微量に検出されることがあります。
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L以下		自然水中には含まれることは稀でありますが、工場排水から自然水に混入することがあります。水道水からは、微量に検出されることがあります。
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	一般有機化学物質	化学合成原料、溶剤、金属の脱脂剤、塗料、ドライクリーニング等に使用され、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		非イオン界面活性剤の製造過程の不純物、溶剤等に使用され、工場排水等から河川水に混入することがあります。水道水からは検出されていません。
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。化学合成原料、溶剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。化学合成原料、溶剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。金属洗浄、溶剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		合成化学物質で自然界には存在しません。金属洗浄、溶剤等に使用され、地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		合成ゴムや合成繊維の原料として使用される有機化学物質で発がん性が認められています。地下水汚染物質として知られています。水道水からは検出されていません。
21	塩素酸	0.6mg/L以下	消毒副生成物	消毒剤として使用している次亜塩素酸ナトリウムの酸化により生成されます。
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
26	臭素酸	0.01mg/L以下		原水に含まれる臭素がオゾン処理で生成されるほか、消毒剤の次亜塩素酸ナトリウムに不純物として含まれています。
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの合計を総トリハロメタンといいます。
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。発がん性のある可能性が高い物質です。
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		原水中の一部の有機物質と消毒剤の塩素が反応して生成されます。シックハウス症候群の原因物質の一つと言われています。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下	色	鉱山排水、工場排水等の混入や亜鉛メッキ鋼管からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると白濁の原因となります。蛇口からの水道水では、微量に検出されることがあります。
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下		地球上に広く多量に存在して、土壌中に金属元素として最も多く含まれます。ただし、自然水中には溶解度が小さいのでその量は少ないです。水道においては、アルミニウム系凝集剤として浄水処理に用いられています。
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3mg/L以下		河川水や地下水中に濁度に相応して含まれ、高濃度に含まれると異臭味（カナ気）や、洗濯物等を赤褐色に着色する原因となります。浄水処理でほとんど除去されますが、水道本管や家庭内の配管の老朽化により検出されることがあります。
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0mg/L以下		銅山排水、工場排水、農薬等の混入や給水装置等に使用される銅管、真鍮器具等からの溶出に由来して検出されることがあり、高濃度に含まれると洗濯物や水道施設を青色に着色する原因となります。
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200mg/L以下	味覚	工場排水や海水または塩素処理等の水処理に由来し、高濃度に含まれると味覚を損なう原因となります。
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05mg/L以下	色	河川水中には濁度に相応して含まれ、浄水処理でほとんど除去されます。浄水中に高濃度で含まれると、酸化され黒色を呈することがあります。
38	塩化物イオン	200mg/L以下	味覚	地質、下水、家庭排水、工場排水及びし尿等の混入により検出され、高濃度に含まれると味覚を損ないます。
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下		硬度とはカルシウムとマグネシウムの合計量をいい、主として地質によるものです。硬度が低すぎると淡泊でこくのない味がし、高すぎると硬くてしつこい味となり、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味となります。また、硬度が高いと石鹸の泡立ちを悪くします。
40	蒸発残留物	500mg/L以下		水中に溶解又は浮遊している物質の総量をいい、水の一般的性状を示す水質指標のひとつです。主にミネラルの含有量を示します。蒸発残留物の量が多いと苦味、渋味等が増し、適度に含まれると、こくのあるまろやかな味になります。
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	発泡	洗剤の主成分として広く使用されています。生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。
42	ジェオスミン※1	0.00001mg/L以下	臭い	湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する異臭味の原因物質で、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。
43	2-メチルイソボルネオール※2	0.00001mg/L以下		湖沼等で富栄養化現象に伴い発生する異臭味の原因物質で、ホルミディウムやオシラトリア等の藍藻類によって産生され、かび臭を発生します。
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	発泡	生活排水や工場排水等の混入に由来し、高濃度に含まれると発泡の原因となります。
45	フェノール類	フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下	臭い	工場排水等の混入によって河川水等で検出されることがあり、微量であっても異臭味の原因となります。水道水からは検出されていません。
46	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3mg/L以下	味覚	水中の有機物量を、含まれる炭素の量で示すものです。過マンガン酸カリウム消費量と高い相関があります。

No.	項目	水質基準値	区分	解説
47	ｐＨ値	5.8以上8.6以下	基礎的性状	酸・アルカリの液性を示すもので0から14の数値で表されます。7は中性を表し、これより値が大きくなるほどアルカリ性が、これより値が小さくなるほど酸性が強くなります。
48	味	異常でないこと		水の味は、地質又は海水、工場排水、化学薬品等の混入及び藻類等生物の繁殖に起因します。
49	臭気	異常でないこと		水の臭気は、化学物質による汚染、藻類の繁殖、下水の混入及び地質等に起因します。水道水は、消毒のための塩素臭がありますが除外されます。
50	色度	5度以下		水についている色の程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ無色な水です。
51	濁度	2度以下		水の濁りの程度を示すもので、基準値以下であれば、ほぼ透明な水です。

※１　(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール（別名ジェオスミン）
※２　1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール（別名2-メチルイソボルネオール）

7. その他の資料

(1) 1) 水道災害相互応援協定等一覧 ---------- 137
2) 両毛地域災害用水道接続管位置図 ---------- 138
3) 群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図 ------ 139

(2) 群馬東部水道企業団給水区域図 ---------- 140


(3) 応急給水等設備の設置箇所及び設置数 ---------- 141

７．その他の資料

（１） １）水道災害相互応援協定等一覧

協定名称	協定先	締結年月日
日本水道協会群馬県支部災害相互応援要綱	日本水道協会群馬県支部	平成２８年　４月　１日
群馬県水道災害相互応援協定書	群馬県、県内水道事業者	平成２８年　４月　１日
両毛地域水道事業管理者協議会水道災害相互応援に関する協定書	桐生市、足利市、佐野市	平成２８年　４月　１日
災害時における水道施設の応急復旧の協力に関する協定書	太田市管工事協同組合 他７組合	平成２８年１２月２１日
全国水道企業団協議会関東地区協議会災害時相互応援に関する協定	湖北水道企業団　他１８会員	平成２９年　７月　１日
水道事業体間の相互連絡管に関する協定書	加須市	令和　２年　２月２８日
緊急時連絡管による相互応援送配水に関する協定	群馬県企業局	令和　２年　３月３１日
上水道相互連絡管による相互応援配水に関する協定	伊勢崎市	令和　３年　４月　１日
災害時における資機材に関する協定書	株式会社レンタルのニッケン 太田営業所	令和　３年　６月１６日


２）両毛地域災害用水道接続管位置図

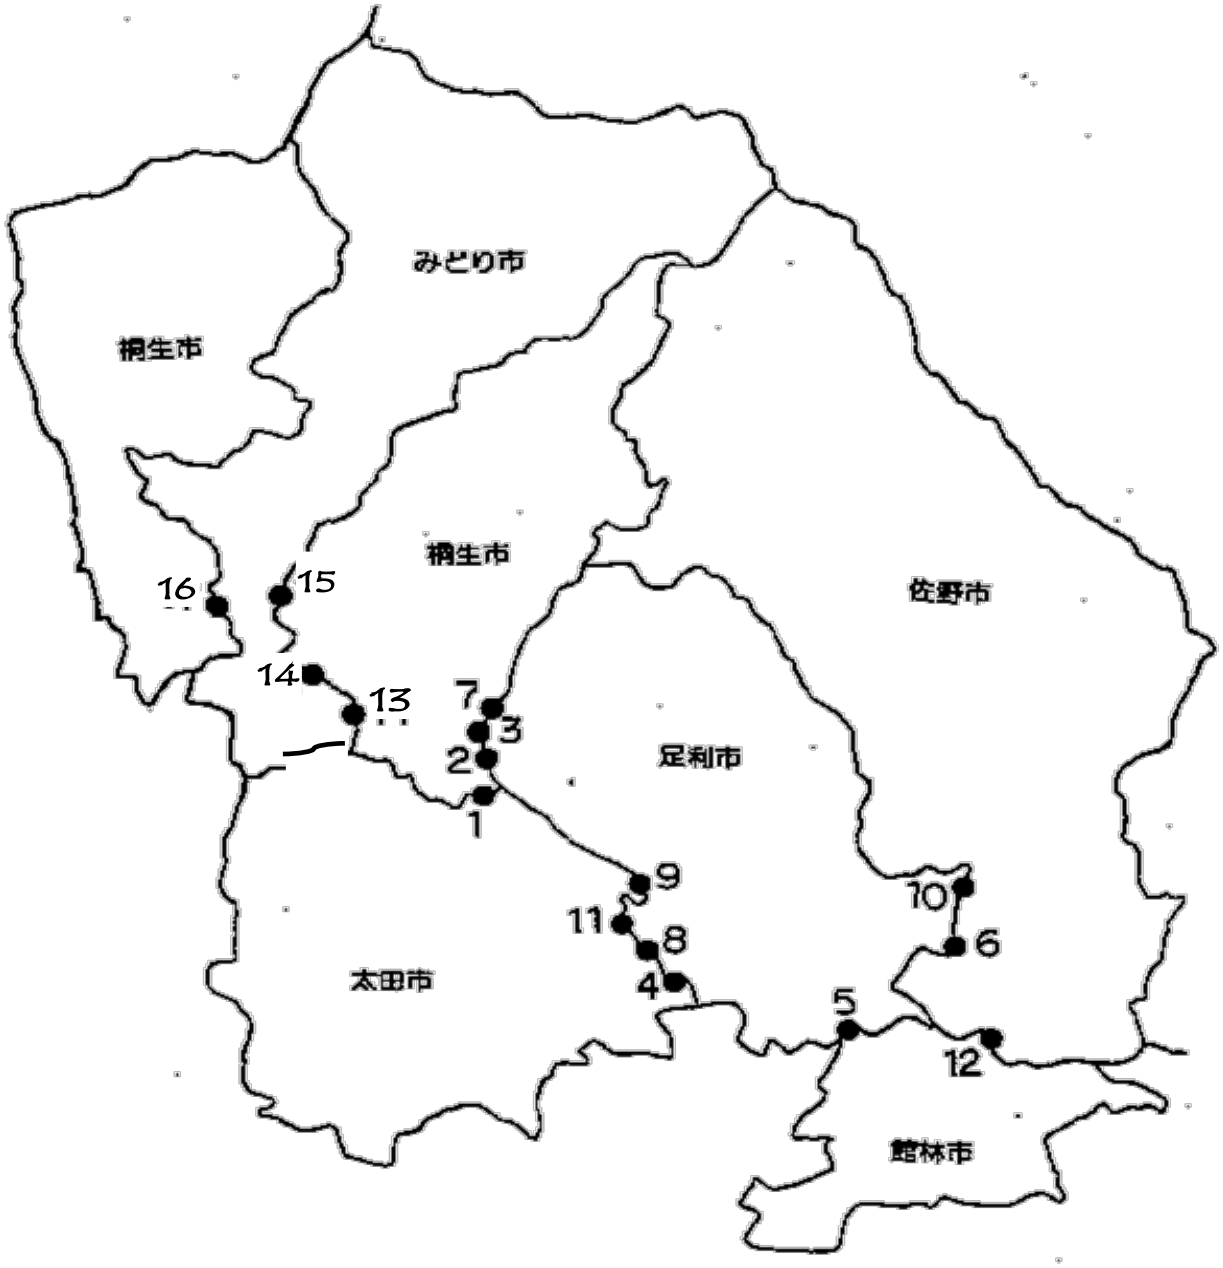

1	桐生市広沢町～**太田市吉沢町**	9	**太田市市場町**～足利市中川町
2	桐生市境野町～足利市小俣町〈境橋〉	10	佐野市並木町～足利市稲岡町〈稲岡橋〉
3	桐生市境野町 ～足利市小俣町（白髭）	11	足利市南大町～**太田市植木野町**
4	**太田市沖之郷町**～足利市藤本町	12	佐野市下羽田町～**館林市下早川田町(小羽田橋)**
5	足利市高松町～**館林市日向町(足森橋)**	13	桐生市広沢町～**みどり市笠懸町阿左美**
6	足利市寺岡町～佐野市免鳥町	14	桐生市相生町～**みどり市笠懸町阿左美**
7	桐生市菱町～足利市小俣町（入小屋）	15	桐生市川内町～**みどり市大間々町高津戸**
8	**太田市矢場町**～足利市里矢場町	16	桐生市新里町新川～**みどり市大間々町桐原**

※太字は企業団管内の接続

3)　群馬東部水道企業団施設及び災害時接続管位置図

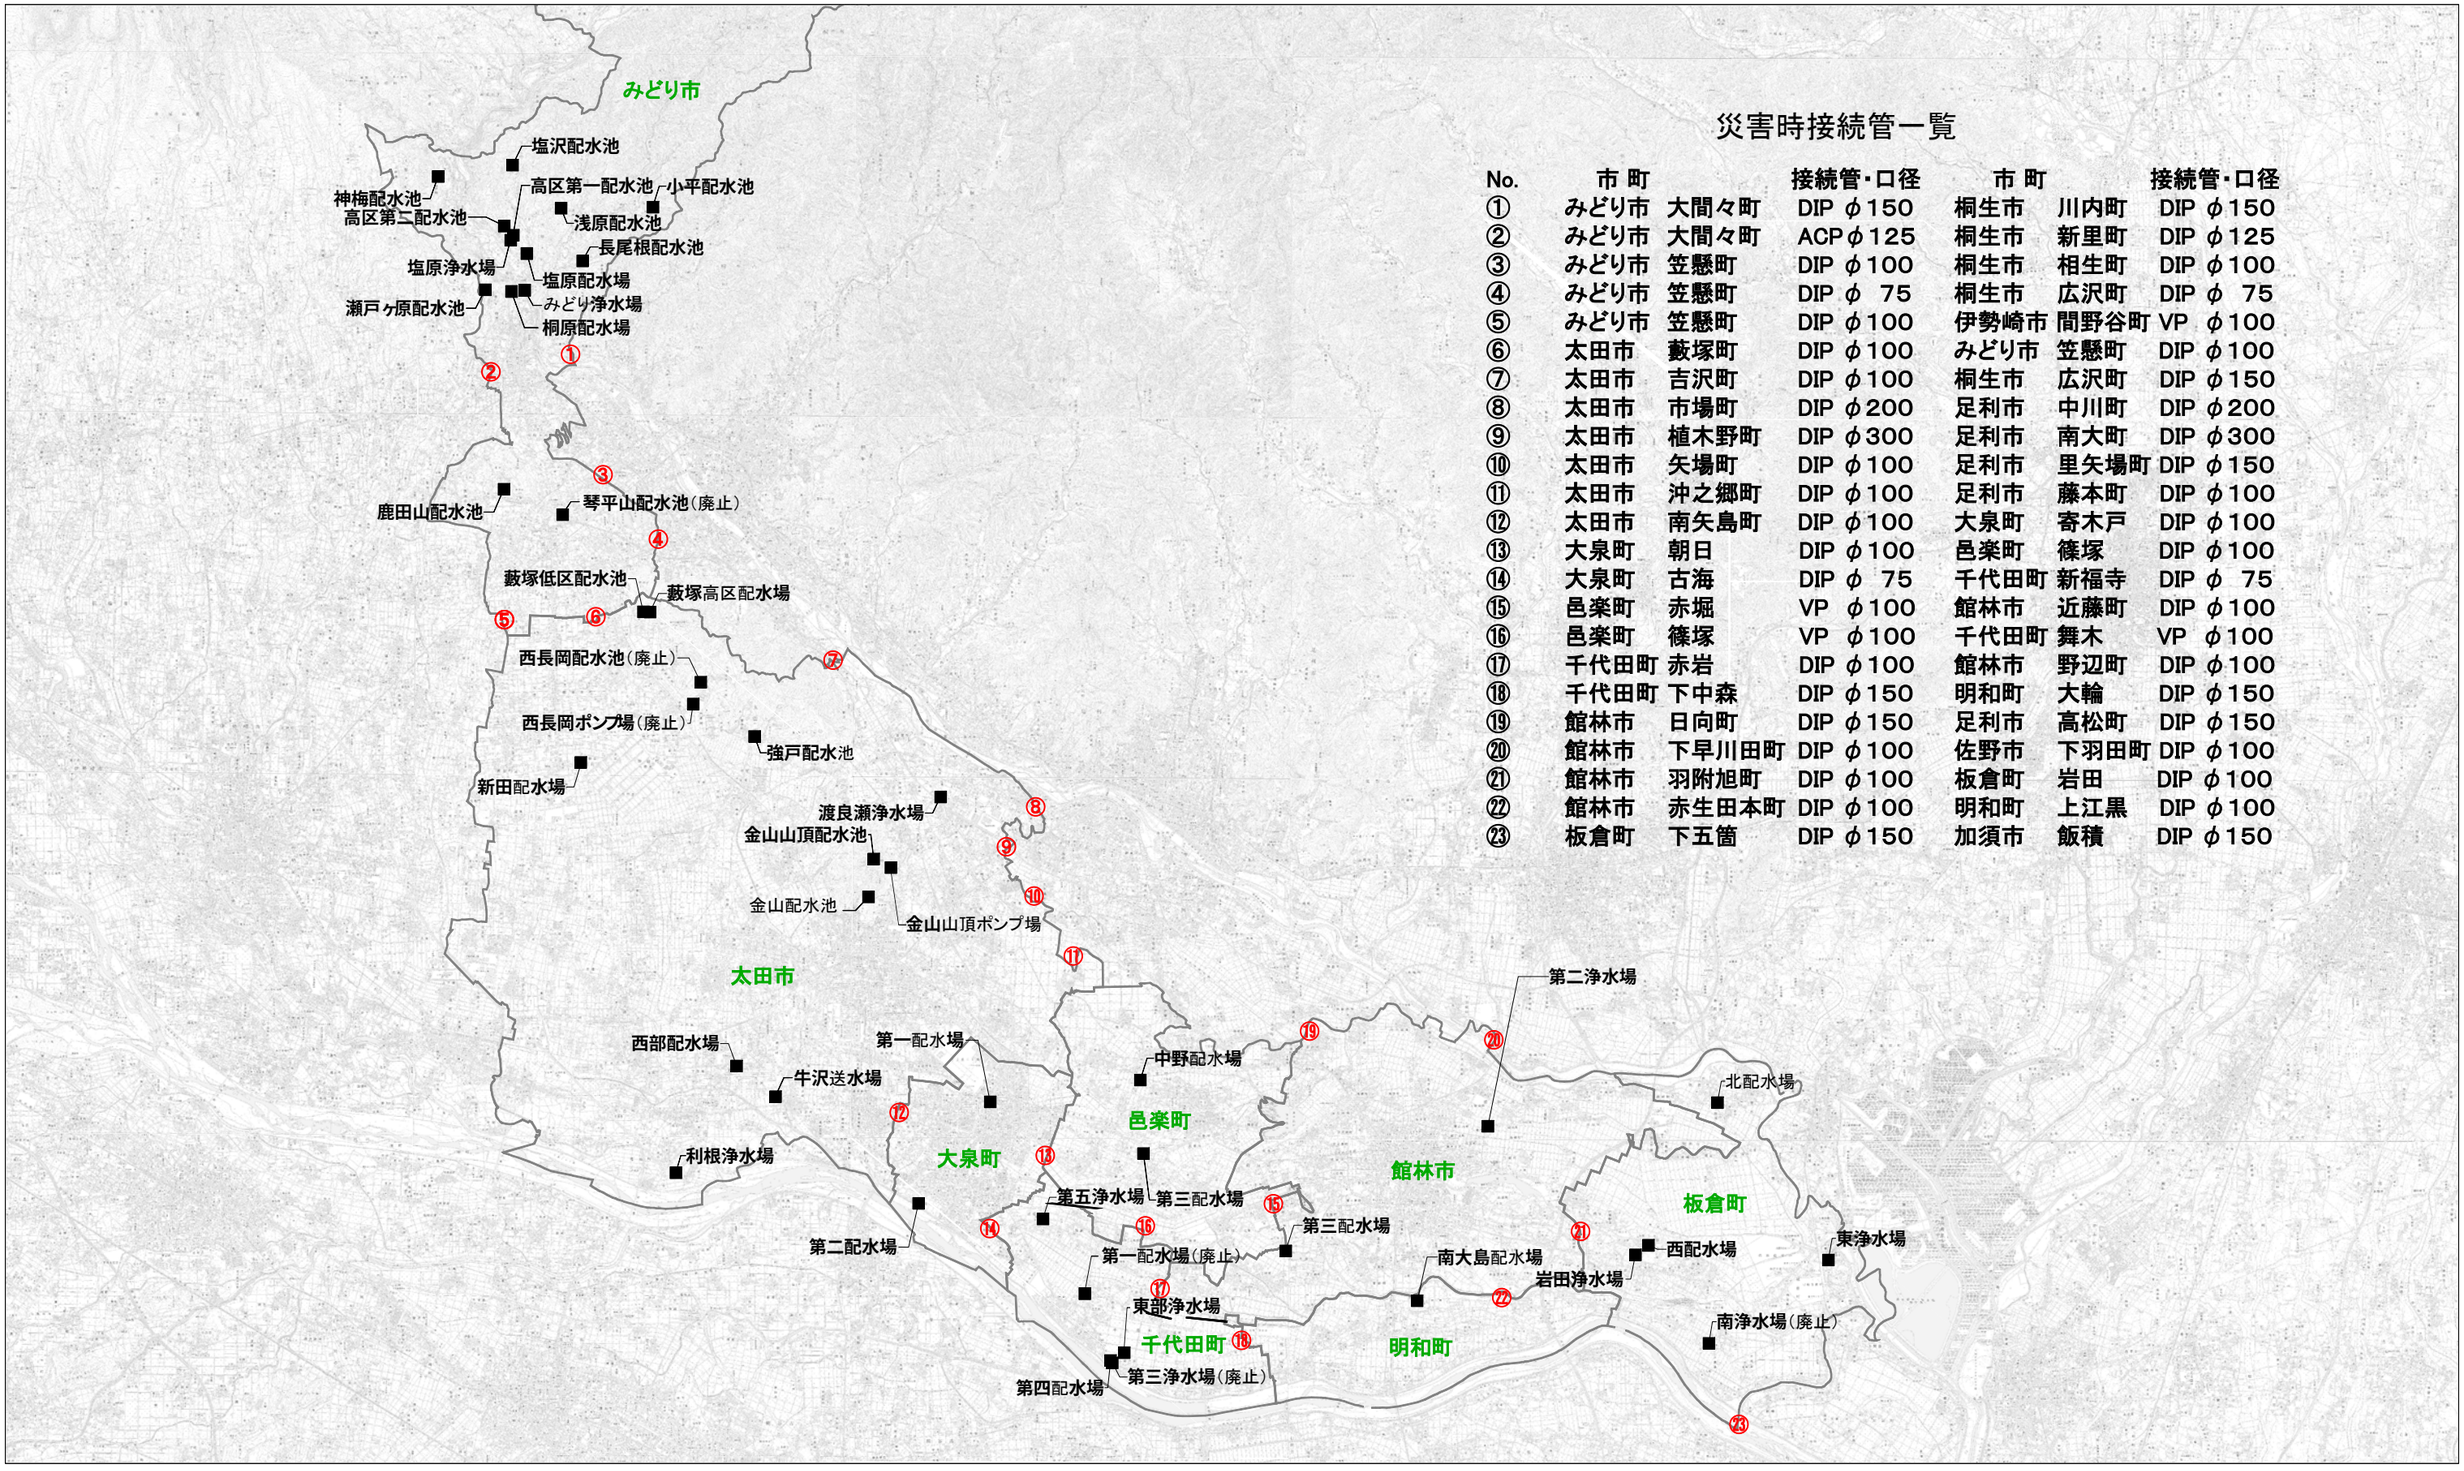


災害時接続管一覧

No.	市 町		接続管・口径	市 町		接続管・口径
①	みどり市	大間々町	DIP φ150	桐生市	川内町	DIP φ150
②	みどり市	大間々町	ACP φ125	桐生市	新里町	DIP φ125
③	みどり市	笠懸町	DIP φ100	桐生市	相生町	DIP φ100
④	みどり市	笠懸町	DIP φ 75	桐生市	広沢町	DIP φ 75
⑤	みどり市	笠懸町	DIP φ100	伊勢崎市	間野谷町	VP φ100
⑥	太田市	藪塚町	DIP φ100	みどり市	笠懸町	DIP φ100
⑦	太田市	吉沢町	DIP φ100	桐生市	広沢町	DIP φ150
⑧	太田市	市場町	DIP φ200	足利市	中川町	DIP φ200
⑨	太田市	植木野町	DIP φ300	足利市	南大町	DIP φ300
⑩	太田市	矢場町	DIP φ100	足利市	里矢場町	DIP φ150
⑪	太田市	沖之郷町	DIP φ100	足利市	藤本町	DIP φ100
⑫	太田市	南矢島町	DIP φ100	大泉町	寄木戸	DIP φ100
⑬	大泉町	朝日	DIP φ100	邑楽町	篠塚	DIP φ100
⑭	大泉町	古海	DIP φ 75	千代田町	新福寺	DIP φ 75
⑮	邑楽町	赤堀	VP φ100	館林市	近藤町	DIP φ100
⑯	邑楽町	篠塚	VP φ100	千代田町	舞木	VP φ100
⑰	千代田町	赤岩	DIP φ100	館林市	野辺町	DIP φ100
⑱	千代田町	下中森	DIP φ150	明和町	大輪	DIP φ150
⑲	館林市	日向町	DIP φ150	足利市	高松町	DIP φ150
⑳	館林市	下早川田町	DIP φ100	佐野市	下羽田町	DIP φ100
㉑	館林市	羽附旭町	DIP φ100	板倉町	岩田	DIP φ100
㉒	館林市	赤生田本町	DIP φ100	明和町	上江黒	DIP φ100
㉓	板倉町	下五箇	DIP φ150	加須市	飯積	DIP φ150

令和8年3月31日現在

（２）群馬東部水道企業団給水区域図

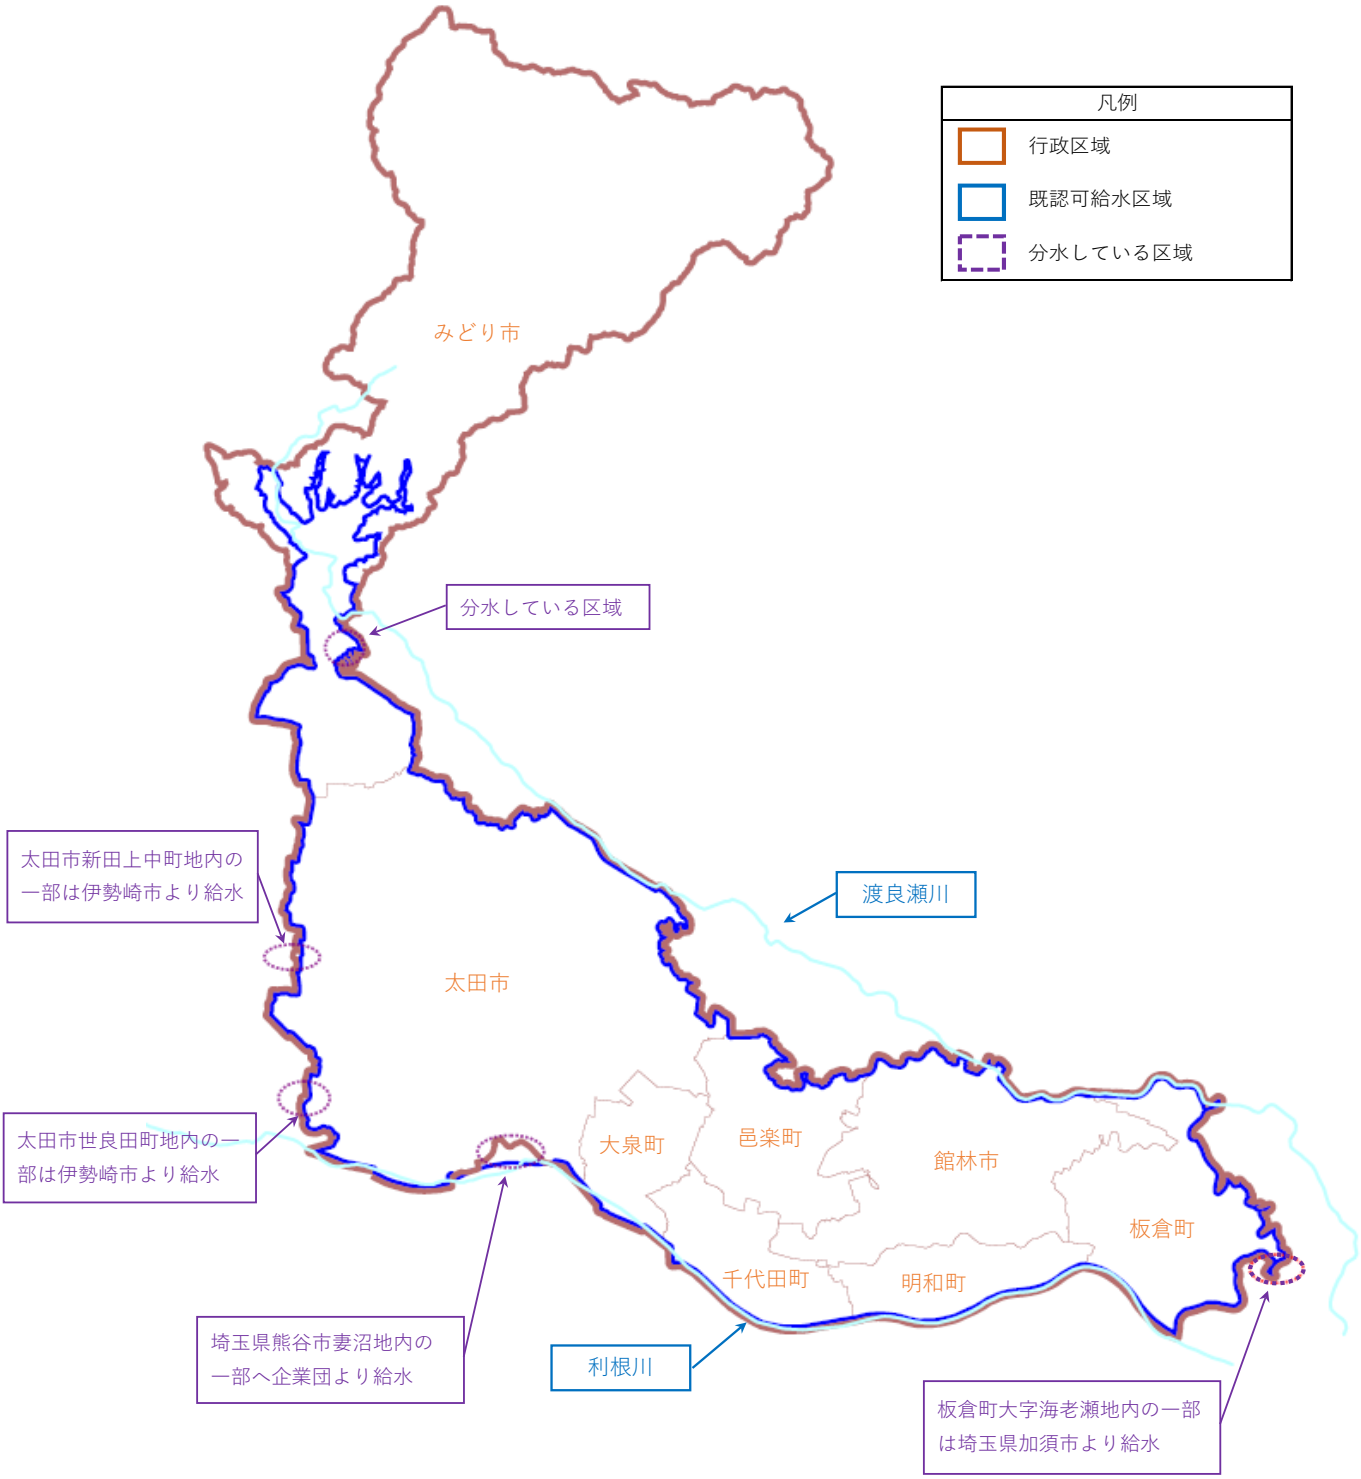

（３）応急給水等設備の設置箇所及び設置数

令和８年３月３１日現在

応急給水等設備	数量	設置個所
給水車　１．６トン ２．０トン ４．０トン	１台 ２台 ２台	太田本所、館林支所、みどり支所、館林第二浄水場
給水タンク　０．５トン １．０トン １．５トン ２．０トン	１７台 ４台 ３台 ３台	太田本所浜町倉庫、館林第二浄水場、板倉東浄水場、明和南大島配水場、大泉第二配水場、邑楽第三配水場、みどり塩原浄水場
浄水装置　２，０００Ｌ/ｈ	１１台	みどり支所、渡良瀬浄水場、館林第二浄水場、明和南大島配水場、邑楽中野配水場
非常用保存飲料水（ペットボトル）	９，２４０本	太田本所、館林第二浄水場、みどり支所
給水袋　６リットル	５，３２８枚	太田本所、館林第二浄水場、みどり支所

令和７年度　水道事業年報

令和８年 10 月発行

発行・編集　群馬東部水道企業団企画課
〒373-0853 太田市浜町１１番２８号
電話　0276(49)5355　　FAX　0276(48)1577